




POLYETHYLENE STORAGE TANKS RPR SERIES

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

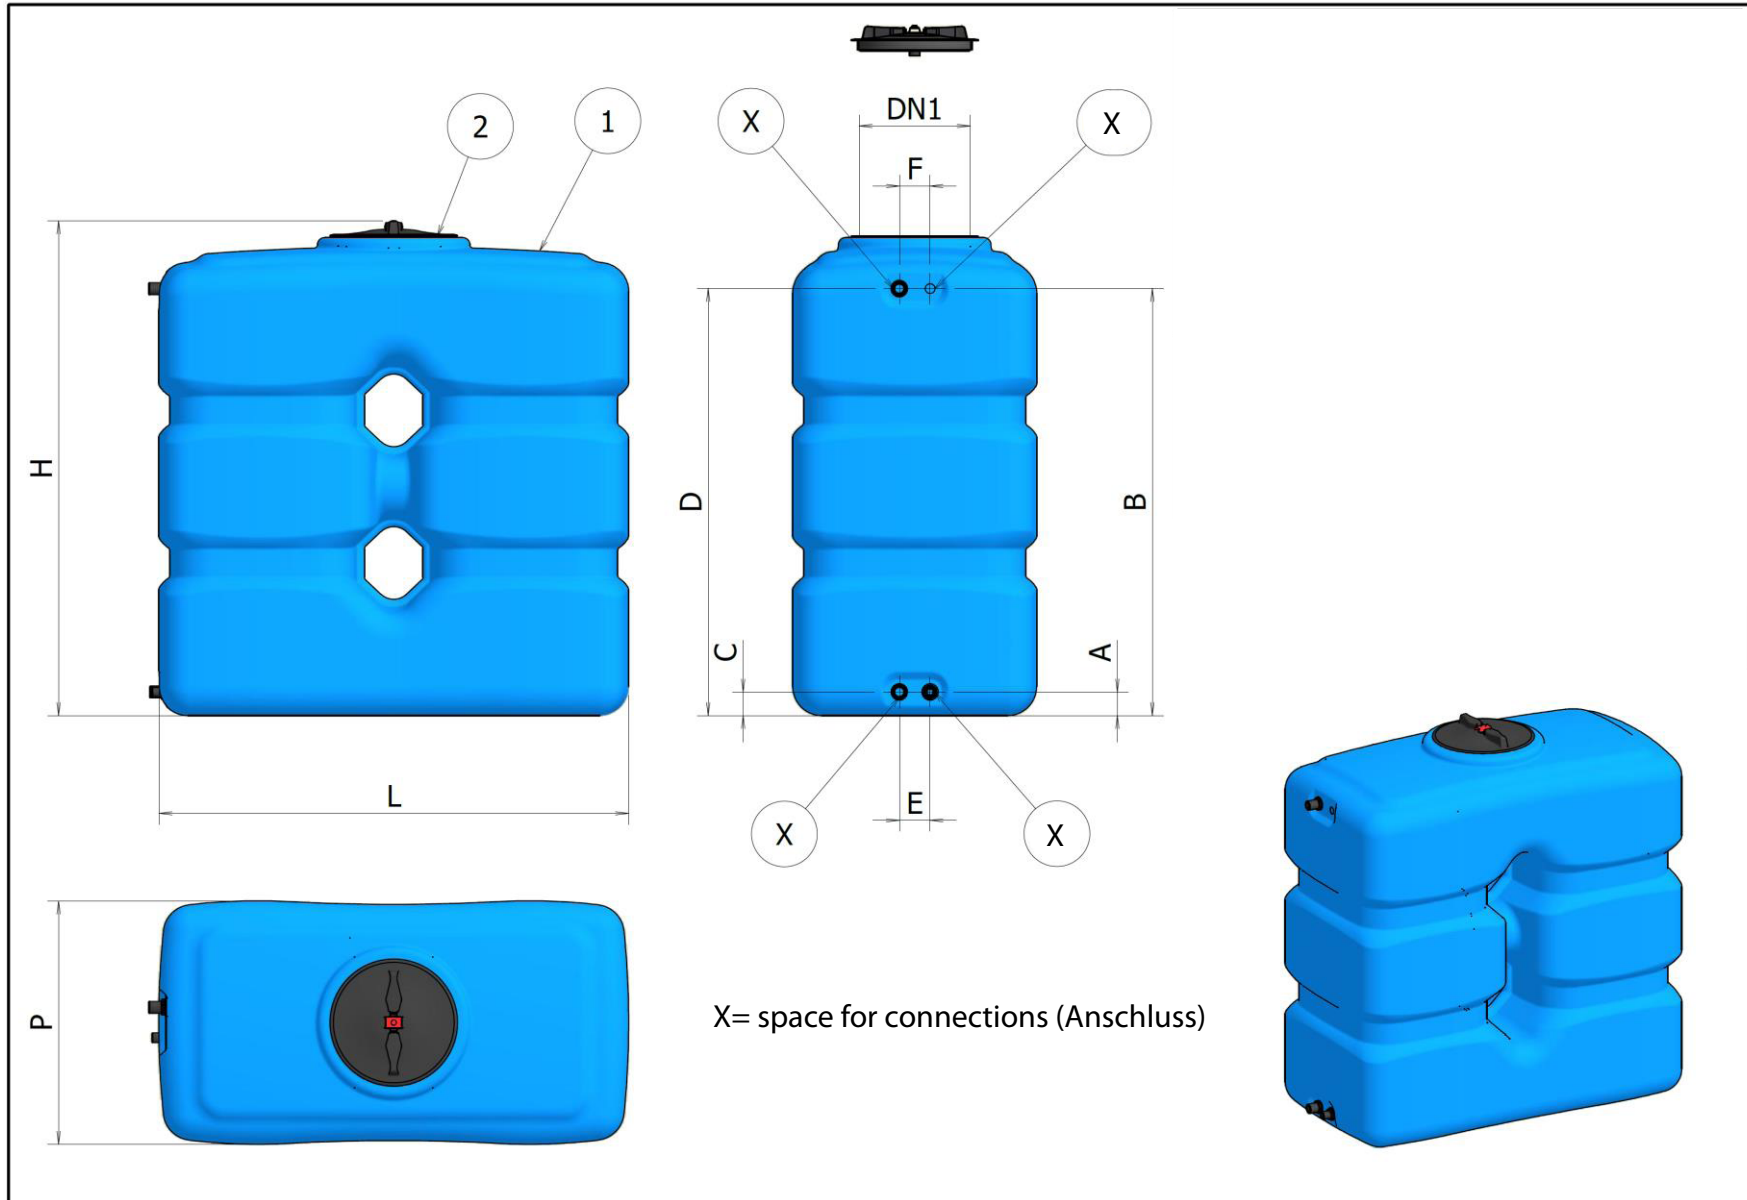

POLYETHYLENE STORAGE TANKS RPR SERIES

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV
 = ISO 9001 =

Dati dimensionali / Ratings data sheet


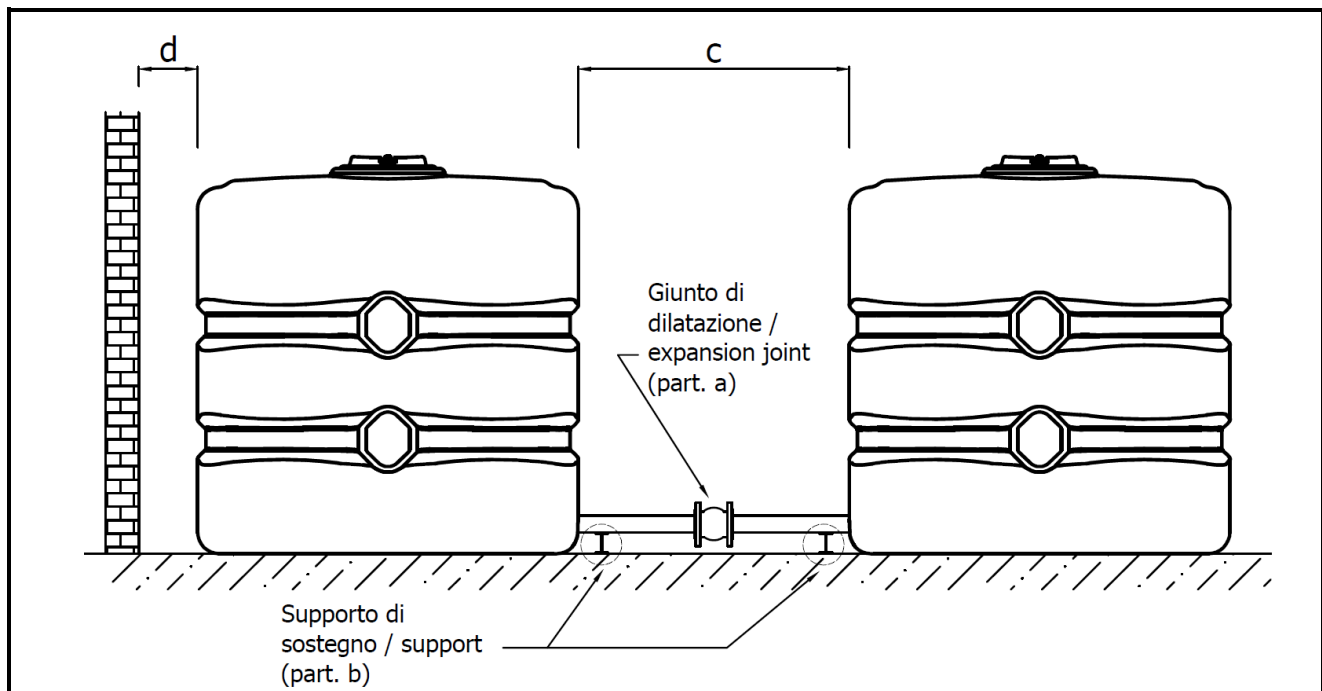
Pos.	Descrizione Description	Modello / Type		
		RPR		
	Modello Type	RPR 500	RPR 800	RPR 1000
Cod.	Codice Code	1720435	1720439	1720442
	Capacità Capacity (lt.)	500	800	1000
H	Altezza Height (mm)	1060	1320	1420
L	Lunghezza Length (mm)	840	1290	1400
P	Larghezza Width (mm)	700	670	670
A	Altezza attacco DN4 DN4 connection height (mm)	55	65	70
B	Altezza foro DN2 DN2 hole height (mm)	930	1175	1275
C	Altezza attacco DN3 inferiore DN3 lower connection height (mm)	55	65	70
D	Altezza attacco DN3 superiore DN3 upper connection height (mm)	930	1175	1275
E	Interasse attacchi inferiori Distance between lower connections (mm)	80	85	85
F	Interasse attacchi superiori Distance between upper connections (mm)	80	85	85
DN1	Diametro foro d' ispezione Inspection hole diameter (mm)	300	300	300
DN2	Diametro foro Hole diameter (mm)	28	28	28

Tabella materiali / Part list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Serbatoio Cylinder	Polietilene Polyethylene LLDPE	1	-
2	Coperchio Cover	Polipropilene Polypropylene PP	1	1

Installazione in serie serbatoi in polietilene Multiple tank side by side installation



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).