

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2016-01

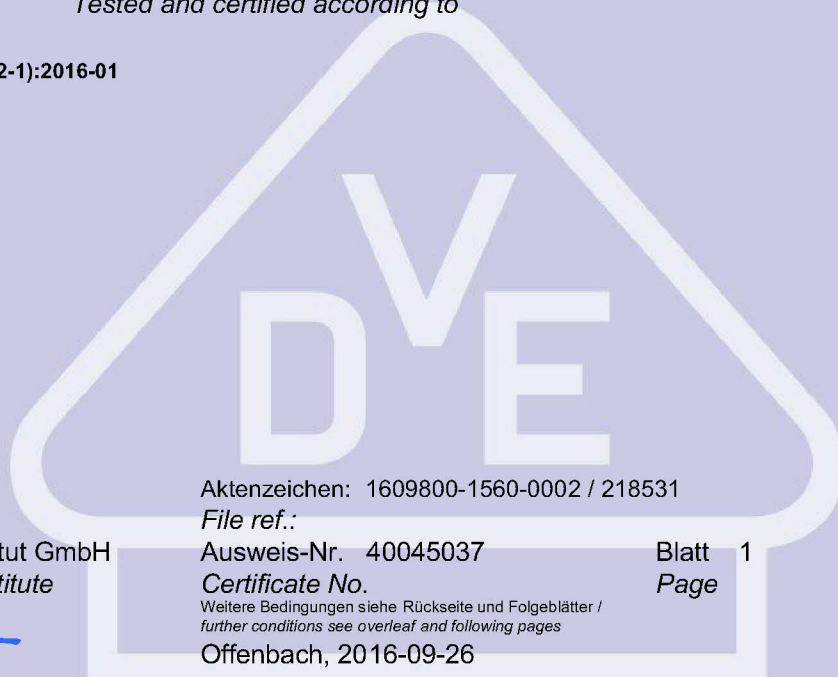

Aktenzeichen: 1609800-1560-0002 / 218531

File ref.:

Ausweis-Nr. 40045037

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2016-09-26

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1560-0002 / 218531 / CC1 / FCR

Datum / *Date*

2016-09-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40045037.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40045037.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt **Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded**

Typ(en) / *Type(s)*

YP-23Z

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen
2-pole with two earthing contact systems

Bauart
Kind of construction

DIN 49441-R2

Schutzart
Degree of protection

IP20

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr. 300A + 301A + 900A vom 2016-09-26
see Appendix No. 300A + 301A + 900A dated 2016-09-26

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC1
Section CC1



ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Aktenzeichen:
File ref.:
1609800-1560-0002/218531

Ausweis-Nr.:
Approval No.:
40045037

Datum
Date
2016-06-26

Stecker 2-polig mit Schutzkontakt
Plug 2-pole with earthing contact

Ausführung: zentrale Leitungseinführung
Construction: straight cable entry

Anlage-Nr.: 300A
Appendix No.:

Biegeschutz/ bend prevention A:



Position im VDE-Ausweis Position in VDE-approval	Typ(en) Type(s)	Leitungsaufdruck Marking on cable	(max. 2 m)																									
	YP-23Z	YUNG LI	H03VV-F 3G 0,5 mm ²	H03VV-F 3G 0,75 mm ²	H05VV-F 3G 0,75 mm ²	H05VV-F 3G 1,0 mm ²	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	H05RR-F 3G 0,75 mm ²	H05RR-F 3G 1,0 mm ²	H05RR-F 3G 1,5 mm ²	H05RN-F 3G 0,75 mm ²	H05RN-F 3G 1,0 mm ²	H07RN-F 3G 1,0 mm ²	H07RN-F 3G 1,5 mm ²	H03RT-H 3G 0,75 mm ²	H03RT-H 3G 1,0 mm ²	H05V2V2-F 3G 0,75 mm ²	H05V2V2-F 3G 1,0 mm ²	H05Z1Z1-F 3G 0,75 mm ²	H05Z1Z1-F 3G 1,0 mm ²	H05Z1Z1-F 3G 1,5 mm ²							
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--


X Δ genehmigte Ausführung / approved version --- Δ nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Umspritzung: Material of the moulding:	Typ; Farbe Type; colour	TPE; Typ(e): 151019CS schwarz/ black
Werkstoff der Trägerteile: Material of the base:	Typ; Hersteller; Farbe Type; manufacturer; colour	PBT; Typ(e): 5630F schwarz/ black
Inneneinsatz: Insert:	Typ; Hersteller Type; manufacturer	Typ(e): 98651; mit massiven Stiften/ with solid pins

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung
This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks approval

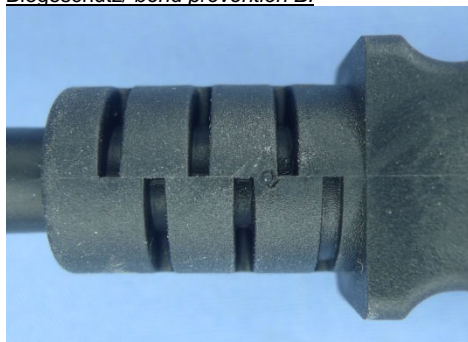

**ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL****Aktenzeichen:**
File ref.:
1609800-1560-0002/218531**Ausweis-Nr.:**
Approval No.:
40045037**Datum**
Date
2016-09-26**Stecker** 2-polig mit Schutzkontakt
Plug 2-pole with earthing contact**Ausführung:** zentrale Leitungseinführung
Construction: straight cable entry**Anlage-Nr.:** 301A
Appendix No.:Biegeschutz/ bend prevention B:

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-approval	Typ(en) Type(s)	Leitungsaufdruck Marking on cable	(max. 2 m)																							
YP-23Z	YUNG LI		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	X	--	--	--

X Δ genehmigte Ausführung / approved version --- Δ nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Umspritzung: Material of the moulding:	Typ; Farbe Type; colour	TPE; Typ(e): 151019CS schwarz/ black
Werkstoff der Trägerteile: Material of the base:	Typ; Hersteller; Farbe Type; manufacturer; colour	PBT; Typ(e): 5630F schwarz/ black
Inneneinsatz: Insert:	Typ; Hersteller Type; manufacturer	Typ(e): 98651; mit massiven Stiften/ with solid pins