

QUADRO AVVIAMENTO AUTOMATICO TRIFASE  
TIPO MP nano ECO


KVA 19 VAC 240/120 VDC 12

CODICE 164612

Schema pag.	DESCRIZIONE	Revisioni			
		1	2	3	4
1	INDICE/FRONTE-INTERNO QUADRO				
2	INGRESSO RETE - G.E TELECOMUTAZIONE LOGICA MP NANO Plus				
3	MORSETTIERE -COLLEGAMENTO				


NOTE DI COLLEGAMENTO - MP NANO

- 1) CONNESSIONE " D+ " SE NON UTILIZZATO COLLEGARE L'INGRESSO DEL FILO NUMERO " 80 " AL POSITIVO - Vcc
- 2) INGRESSO MIN.PRESS.OLIO SE NON UTILIZZATO INIBIRE IL PARAMETRO -INPUT T15 = 1 00
- 3) RILEVAMENTO MOTORE IN MOTO DAL SENSORE OLIO SE NECESSARIO ABILITARE IL PARAMETRO : ENGINE - E08 = 2

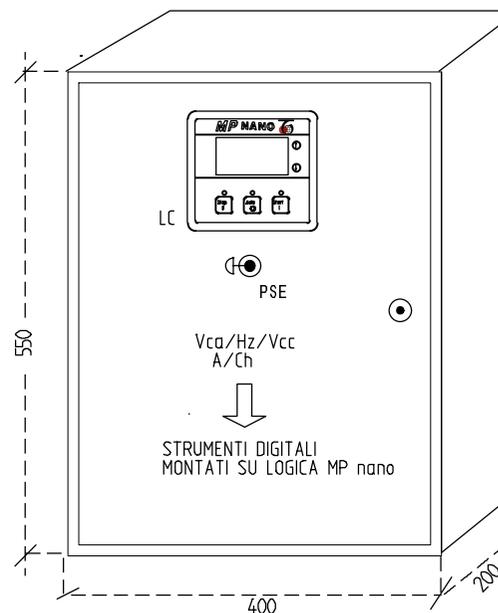

DIMENSIONI CARPENTERIA

ALTEZZA	mm	550
LARGHEZZA	mm	400
PROFONDITA'	mm	200
VERNICIATURA		RAL 7035
GRADO PROTEZIONE		IP42
ACCESSIBILITA'		FRONTALE
IN-OUT CAVI		DAL FONDO

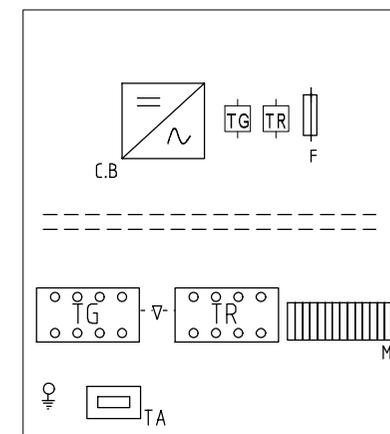

DESCRIZIONE


LC	MPnano Plus
CB	CARICABATTERIA
F	FUSIBILE
TG/TR	TELECOMUTAZIONE
M	MORSETTIERA

NOTE:

in osservanza alla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, il quadro elettrico e' considerato un componente dell'equipaggiamento elettrico del gruppo elettrogeno da realizzare in conformita' alle norme CEI 60439.

Pertanto eventuali protezioni di sovraccarico e dispositivo di "arresto emergenza" non espressamente montate nel quadro elettrico, sono da installare a cura del costruttore del gruppo elettrogeno o dell'installatore finale in osservanza alla normativa del DL N°81/2008.

REV	MODIFICA		NUMERO Doc. 6126	FOGLIO 1
DATA	FIRMA		via Stazione 5 27030 - Villanova d'Ardenghi Pavia	CODICE: 164612 CLIENTE: GEN-SET spa TITOLO: LAYOUT QUADRO
			DIS.:	DATA: 07/2020
				◀▶ 2

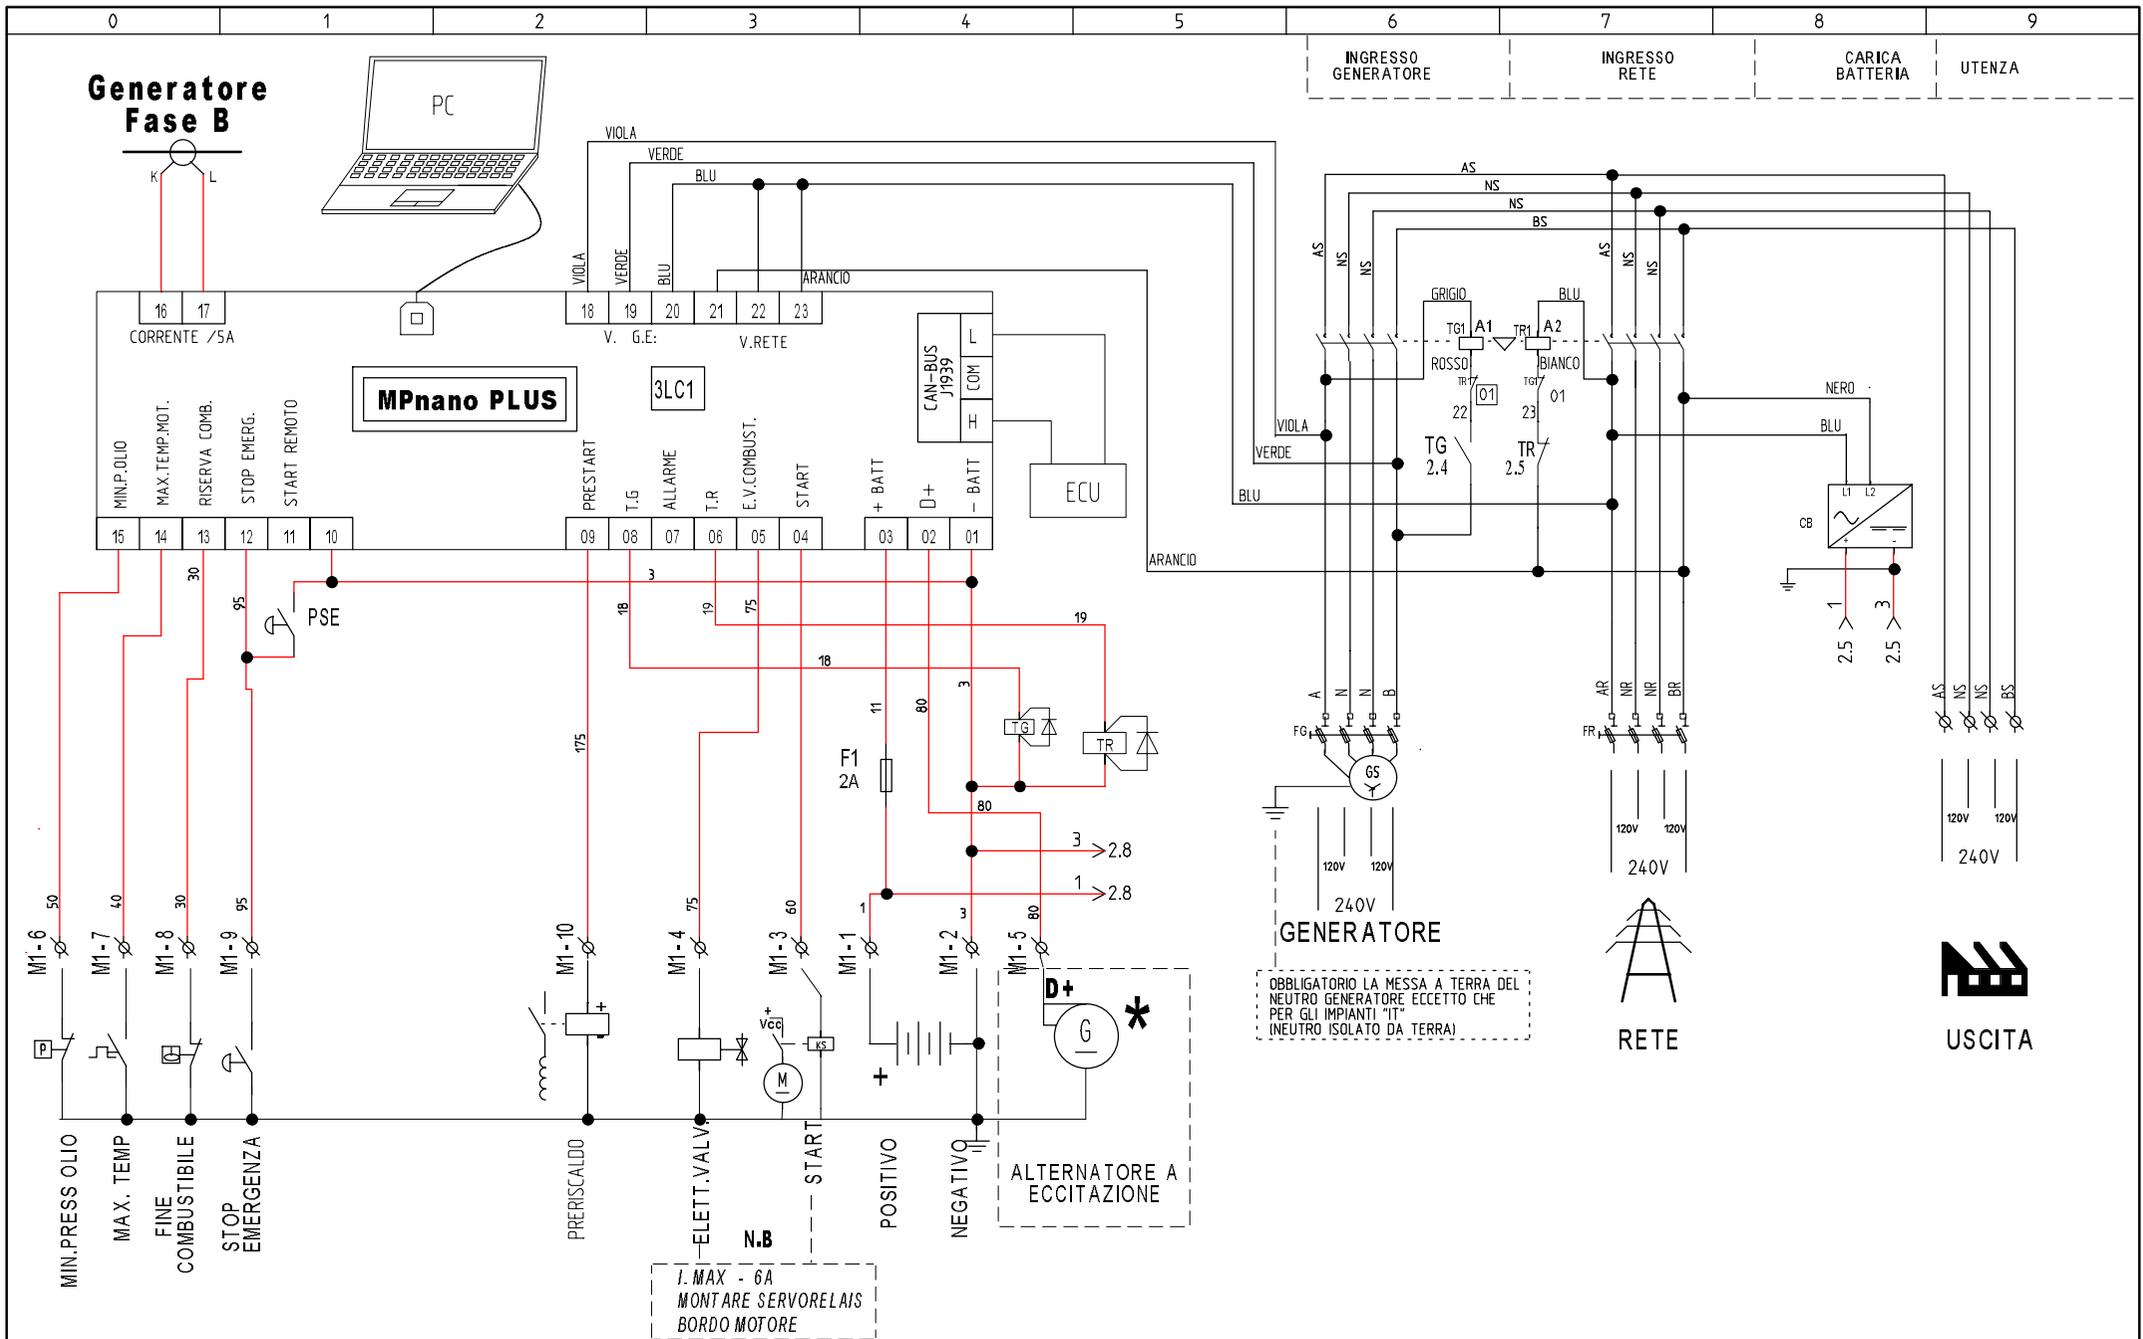

REV	MODIFICA
DATA	FIRMA



via Stazione 5  
27030 - Villanova d'Ardenghi  
Pavia

NUMERO Doc.	6126	FOGLIO	2
CODICE:	164612	DI	3
CLIENTE:	GEN-SET spa		
TITOLO:	INTERFACCIA LOGICA MPnano PLUS CIRCUITO POTENZA		
DIS.:		DATA:	07/2020

CONTATTORI




MORSETTIERA

GENERATORE








RETE

USCITA

AUSILIARI G.E.

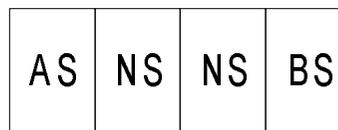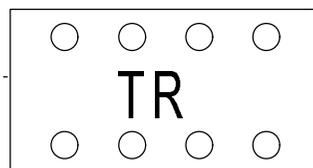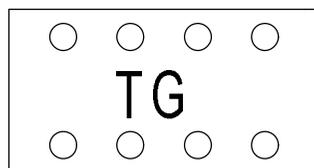

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n° MORSETTO
1	3	60	75	80	50	40	30	95	175	n° CONDUTTORE

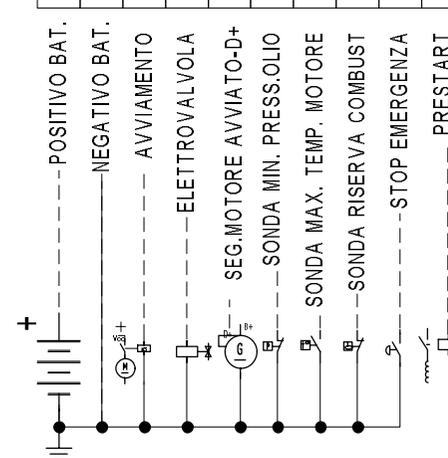

REV	MODIFICA
DATA	FIRMA



via Stazione 5  
27030 - Villanova d'Ardenghi  
Pavia

NUMERO Doc.	6126
CODICE:	164612
CLIENTE:	GEN-SET spa
TITOLO:	MORSETTIERE-COLLEGAMENTO
DIS.:	DATA: 07/2020

FOGLIO	3
DI	3
	2 <D>