

AngelEye®

by **FireAngel**

SB5-AE-BNL OPTISCHE ROOKMELDER GEBRUIKERSHANDLEIDING

CE₁₈
0359-CPR-00649
EN 14604:2005 +AC:2008
Hulpmiddelen rookmelder
DOP: SADOP-SB5-01

Optische rookmelders zijn geschikt voor detectie van langzame smeulbranden. Net als andere rookmelders zijn ze gevoelig voor vocht en condens en mogen daarom niet in de buurt van badkamers worden geplaatst.

Voor de snelste waarschuwing raden wij aan rookmelders te plaatsen in alle kamers met een temperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 40 °C (104 °F). Langdurige blootstelling aan temperaturen buiten de bovengenoemde range verkort de levensduur van het product.

Controleer aan de hand van lokale bouw en regelgeving of u deze voorschriften naleeft. Dit kan per gemeente of provincie verschillen.

Deze rookmelder is geschikt voor gebruik in campers en caravans. Deze rookmelder is niet bedoeld voor commerciële- of industriële toepassing, alleen voor gebouwen met een woonfunctie.

Technische ondersteuning

Online: www.angeleye.com

E-mail: klantenservice@angeleye.com


Telefoon: 0800-3111 111 (NL) 0800-29097 (BE)

Opmerking: Deze gebruikershandleiding is ook beschikbaar in grootschrift en andere formaten. Stuur een e-mail naar: klantenservice@angeleye.com

© 2018 Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ,
Verenigd Koninkrijk.
www.sprue.com

GN5133R3


1. PLAATSIING

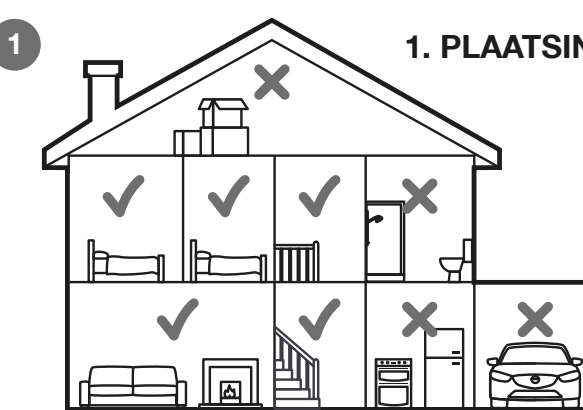

Uw rookmelder is geschikt voor de overloop, gang, slaapkamer, woonkamer en eetkamer.


Rookmelders moeten minstens op 300 mm afstand worden geplaatst van armaturen en muren. Het beste is op een zo centraal mogelijke positie in de kamer.

Rookmelders moeten op maximaal 600 mm verticaal onder het hoogste punt in de kamer worden geplaatst. Indien u de rookmelder op de muur plaatst, moet de bovenkant van het detectie-element tussen de 150 mm en 300 mm onder het plafond zitten en minstens 300 mm van elke aangrenzende muur.

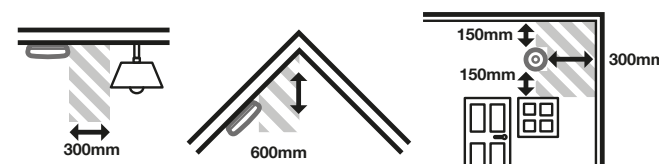


2. INSTALLATIE


2a Verwijder de bodemplaat van de melder door tegen de klok in te draaien en plaats de batterij.

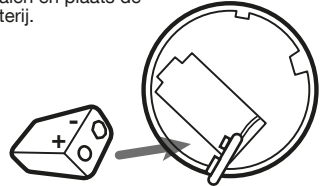

2b Maak de bodemplaat aan het plafond vast met behulp van de meegeleverde schroeven.



2c Druk en draai de melder met de klok mee op de bodemplaat.




2d MELDER TEST: Druk en houd de testknop 5 seconden ingedrukt. Het alarmsignaal gaat af.




De rode LED op de voorkant van de rookmelder moet eenmaal per 32 seconden (ongeveer) flitsen om aan te geven dat de rookmelder stand-by is en werkt.

3. ONDERHOUD

3a Test de melder elke maand.



3b Stofzuig uw melder elke 3 maanden.




3c Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen.



3d De melder niet schilderen.



3e Vervang de melder om de 10 jaar.




Gebruik geen andere testmode behalve de in deze handleiding beschreven procedure.


4. PAUZE FUNCTIE

Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.

4a Druk en houd de testknop 5 seconden ingedrukt.



4b Het alarmsignaal zal 8 minuten worden uitgeschakeld.




Rookmelders kunnen reageren op kookdampen of andere niet-noodsituaties. Uw melder beschikt over 'Pauze'-technologie. Wanneer u weet dat het een ongewenste melding betreft, kunt u de rookmelder tijdelijk uitzetten door op de testknop te drukken. De rode LED aan de voorkant van de rookmelder knippert om de 8 seconden om aan te geven dat het zich in Pauze bevindt. Uw rookmelder keert na 8 minuten automatisch terug naar de volledige gevoeligheid. De rookmelder gaat continu in alarm en de rode operationele LED knippert elke seconde wanneer de rookmelder rook heeft gedetecteerd.


NEGEER NOOIT EEN ALARM. Als het alarm afgaat, is dit een waarschuwingssignaal voor een mogelijk gevaarlijke situatie. Negeer dit alarm niet. Het negeren van het alarmsignaal kan letsel of de dood tot gevolg hebben. Indien de rookmelder afgaat en u weet niet 100% zeker wat de oorzaak is, laat iedereen onmiddellijk het huis verlaten.

5. LEGE BATTERIJ WAARSCHUWING

5a Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de rookmelder piepen en de rode LED knippert een keer per 32 seconden.



5b Vervang onmiddellijk de batterij.



5c Altijd de melder testen na vervangen van de batterijen.



Uw melder werkt op een 1 x 9 V (PP3) batterij. Onder normale omstandigheden is de levensduur van de batterij vijf jaar. Gebruik van een batterij anders dan zoals hier aanbevolen kan een nadelig effect hebben op de melder: DC9V Duracell MN1604, Gold Peak GP1604A, Raymax 6LR61.

6. FOUTMELDING

6a Als de melder defect is, piept de rookmelder elke 32 seconden gevolgd door 2 x knipperen van de rode LED.



6b Indien de melder nog onder de garantie valt, neem dan contact op met de technische dienst.



PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw rookmelder niet afgaat tijdens de test:	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of uw batterij is aangesloten.• Bij een test na de eerste installatie heeft de melder een paar seconden nodig om in te stellen.• Houd de testknop stevig ingedrukt.• Als de melder in alarmpauze staat, bestaat de kans dat deze niet reageert.• Wacht 15 minuten en probeer het dan opnieuw.• Vervang de batterij.
Als uw rookmelder afgaat terwijl er geen rook te zien is:	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de plaats van uw rookmelder.• Maak de rookmelder schoon.
Als uw rookmelder vreemd klinkt of af en toe piept:	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de plaats van uw rookmelder.• Maak de rookmelder schoon.• Controleer of uw rookmelder inderdaad de bron is van het piepgeluid; ga na of het geluid niet van een andere melder afkomstig is
Als u vaak last hebt van een ongewenste melding.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de plaats van uw rookmelder.• Maak de rookmelder schoon.

GARANTIE EN VERWIJDERING

Sprue Safety Products Ltd garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgesloten rookmelder van Sprue Safety Products Ltd geen materiaalfouten en fabricagefouten bevat bij normaal binnenshuis gebruik en onderhoud gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de datum van aankoop (exclusief de vervangbare batterij). Mits het product wordt teruggestuurd naar Sprue Safety Products met geldig bewijs en datum van aankoop, garandeert Sprue Safety Products Ltd hierbij dat gedurende de periode van 5 (vijf) jaar ingaande op de datum van aankoop Sprue Safety Products Ltd, naar eigen keuze, verklaart de unit kosteloos te vervangen. De garantie op vervangende SB5-AE-BNL-melders zal gelden voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie van de oorspronkelijk gekochte melder – dat wil zeggen, vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop en niet vanaf de datum van ontvangst van het vervangende product. Sprue Safety Products Ltd behoudt zich het recht voor om een alternatief product gelijkwaardig aan het product dat moet worden vervangen aan te bieden, als het oorspronkelijke model niet meer leverbaar of op voorraad is. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper bij de detailhandel vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij de detailhandel en is niet overdraagbaar. Aankoopbewijs is vereist.

Deze garantie dekt niet de schade die ontstaat door ongelukken, misbruik, demontage, verkeerd gebruik of onlogisch onderhoud aan het product, of toepassingen die niet in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding. Deze garantie dekt niet de gebeurtenissen en omstandigheden die buiten de controle van Sprue Safety Products Ltd vallen, zoals overmacht (brand, uitzonderlijke weersomstandigheden enz.). Deze garantie is niet van toepassing op de detailhandelszaken, servicecentra, distributeurs of vertegenwoordigers. Sprue Safety Products Ltd zal geen enkele wijzigingen met betrekking tot deze garantie door derden erkennen.

Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade als gevolg van schending van enige expliciete of impliciete garantie. Voor zover niet uitgesloten door toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel beperkt tot de duur van 5 (vijf) jaar.

Deze garantie tast uw wettelijke rechten niet aan. Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel is Sprue Safety Products Ltd niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot dit product of voor enige indirecte, of gevolgschade, schade of kosten die zijn opgelopen door u of enige andere gebruiker van dit product, als gevolg van het gebruik.

AFVOER

Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met uw andere huishoudelijk afval worden verwijderd. De melder is uitstekend geschikt voor afvoer binnen het recyclingstelsel voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA).

Recyclen op de recyclingvestigingen. Informeer bij uw plaatselijke autoriteiten, detailhandelaar of neem contact op met onze technische ondersteuningsteam voor advies over recycling. Dit is namelijk per gemeente verschillend. Voor afvoer van de detector moeten eerst de batterijen worden verwijderd. Beide batterijen en de detector moeten in overeenstemming met de huidige voorschriften worden afgevoerd. Niet proberen open te maken. Niet verbranden.

AngelEye®

by FireAngel

MANUEL UTILISATEUR DU DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE SB5-AE-BNL



0359-CPR-00649
EN 14604:2005 +AC:2008
Dispositifs détecteurs de fumée
DOP : SADOP-SB5-01

Les détecteurs de fumée optiques conviennent pour détecter des incendies lents couvants. Tout comme d'autres détecteurs de fumée, ils sont enclins aux fausses alarmes provoquées par la vapeur. Il ne faut donc pas les installer à proximité d'une salle de bains.

Pour une alerte la plus précoce possible, il est recommandé d'installer des détecteurs de fumée dans toutes les pièces où la température est comprise entre 0 et 40 °C. Toute exposition prolongée à des températures hors de cette plage aura pour effet de réduire la durée de vie du produit.

A des fins de conformité, vérifiez les réglementations locales relatives aux bâtiments et aux incendies pour votre propriété.

Ce détecteur de fumée convient pour être installé dans les mobile-homes, camping-cars et caravanes. Ce détecteur de fumée n'est pas conçu pour une utilisation non résidentielle, commerciale ou industrielle quelconque, ni pour toute autre utilisation autre que celle décrite.

Support technique :

En ligne : www.angeleye.com

E-mail : supporttechnique@angeleye.fr

Téléphone : 0800 940 078


Remarque : ce manuel utilisateur est également disponible en caractères plus grands et dans d'autres formats. Veuillez nous écrire à l'adresse supporttechnique@angeleye.fr ou nous appeler au 0800 940 078 pour plus d'informations.

© 2018 Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ,
Royaume-Uni.
www.sprue.com

GN5133R3

1

1. POSITIONNEMENT

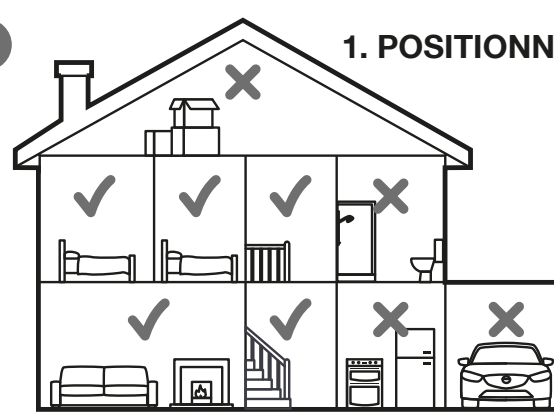


Le détecteur de fumée convient pour les paliers, halls d'entrée, chambres, salons et salles à manger.

Les détecteurs de fumée doivent être installés au plafond à 30 cm minimum des luminaires et des murs.


Il est recommandé de les positionner le plus au centre possible de la pièce. Ils doivent être positionnés à 60 cm maximum à la verticale du point le plus haut de la pièce.

Lors de l'installation d'un détecteur de fumée sur un mur, le haut de l'élément de détection doit être situé entre 15 cm et 30 cm du plafond et à au moins 30 cm d'un mur voisin.

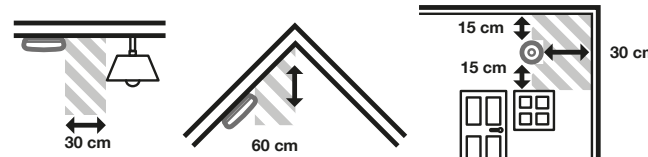


2. INSTALLATION


2a Retirer la plateforme de montage du détecteur en tournant dans le sens antihoraire et insérer la pile.

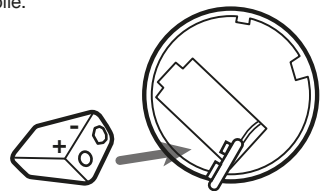


2b Fixer la plateforme au plafond à l'aide des vis fournies.



2c Tourner le détecteur dans le sens des aiguilles d'une montre en l'appuyant contre la plateforme de montage.




2d TEST D'ALARME : Maintenir le bouton de test enfoncé pendant 5 secondes. L'alarme retentit.




Le voyant lumineux rouge de fonctionnement sur le devant du détecteur devrait clignoter derrière la surface plastique une fois toutes les 32 secondes (environ) pour indiquer que le détecteur est actif.

3. ENTRETIEN

3a Tester le détecteur une fois par mois.



3b Passer l'aspirateur sur le détecteur tous les 3 mois.




3c Ne pas utiliser d'agents nettoyants ou de solvants.



3d Ne pas peindre le détecteur.



3e Remplacer le détecteur tous les 10 ans




Ne pas utiliser d'autre méthode de test que celle décrite dans le présent manuel.


4. FONCTION SILENCE

En cas d'alerte intempestive avérée, le détecteur peut être temporairement passé en mode « Silence ».

4a Maintenir le bouton de test enfoncé pendant 5 secondes.



4b L'alarme sonore sera désactivée pendant 8 minutes.



Les détecteurs de fumée peuvent réagir aux fumées de cuisson ou à d'autres situations non urgentes. Votre détecteur est doté de la technologie « Silence ». En cas d'alerte intempestive avérée, vous pouvez temporairement désactiver le son en appuyant sur le bouton de test. Le voyant lumineux rouge de fonctionnement sur le devant du détecteur devrait clignoter derrière la surface plastique une fois toutes les 8 secondes pour indiquer que le mode Silence est activé. Votre détecteur repassera automatiquement en mode normal après 8 minutes. Lorsque le détecteur détecte de la fumée, il sonne en continu et le voyant lumineux rouge de fonctionnement clignote derrière la surface plastique toutes les secondes.


NE JAMAIS IGNORER UNE ALARME. Tout déclenchement de l'alarme est un avertissement d'une situation potentiellement dangereuse. Il ne faut pas l'ignorer. Ignorer une alerte peut entraîner des blessures, voire un décès. Si le détecteur de fumée se déclenche et que la source de la fumée n'est pas évidente, évacuer immédiatement les lieux.

5. SIGNAL DE PILE FAIBLE

5a Lorsque la pile du détecteur est faible, le détecteur bippe et le voyant lumineux rouge de fonctionnement clignote une fois toutes les 32 secondes derrière la surface plastique.



5b Remplacer la pile immédiatement.



5c Toujours tester le détecteur après remplacement de la pile.



Votre détecteur fonctionne avec une pile 9 V (PP3). Au cours d'une utilisation standard, la pile a une durée de vie d'environ cinq ans. Utiliser une pile autre que celles recommandées ici pourrait avoir un effet néfaste sur le détecteur : Duracell MN1604, Gold Peak GP1604A, Raymax 6LR61 9 V.

6. INDICATION DE DYSFONCTIONNEMENT

6a En cas de panne, le détecteur émet un bip toutes les 32 secondes suivi de 2 clignotements du voyant lumineux rouge de fonctionnement, derrière la surface plastique.



6b Si le détecteur est toujours sous garantie, contacter le Support technique.



GUIDE DE DÉPANNAGE

Si le détecteur de fumée ne sonne pas pendant le test :	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que la pile est correctement positionnée.• Lors d'un test après la première installation, attendre quelques secondes pour que le détecteur soit opérationnel.• Appuyer fermement au milieu du bouton de test.• Si le détecteur a été désactivé et est en mode à sensibilité réduite, il ne peut pas être testé. Attendre 15 minutes, puis réessayer.• Remplacer la pile.
Si le détecteur de fumée s'active alors qu'il n'y a aucune fumée visible :	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier l'emplacement du détecteur de fumée.• Nettoyer le détecteur de fumée.
Si le détecteur de fumée retentit de manière inhabituelle ou émet des bips intermittents :	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier l'emplacement du détecteur de fumée.• Nettoyer le détecteur de fumée.• Vérifier que le détecteur de fumée est bien la source de ces bips ; s'assurer que le bruit ne vient pas d'un autre détecteur.
Si des alertes intempestives se produisent fréquemment :	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier l'emplacement du détecteur de fumée.• Nettoyer le détecteur de fumée.

GARANTIE ET MISE AU REBUT

Sprue Safety Products Ltd garantit à l'acheteur initial que son détecteur de fumée est exempt de tout défaut matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique et dans des conditions normales, pour une période de 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat (à l'exclusion de la pile remplaçable). À condition que le produit soit renvoyé à Sprue Safety Products avec la preuve d'achat datée, Sprue Safety Products Ltd accepte de remplacer gratuitement l'appareil, à sa discrétion, pendant la période de 5 (cinq) ans à partir de la date d'achat. La garantie sur tout remplacement de détecteur SB5-AE-BNL durera jusqu'à la fin de la période de garantie d'origine concernant le détecteur acheté initialement (soit à partir de la date d'achat initiale et non à compter de la date de réception du produit de remplacement). Sprue Safety Products Ltd se réserve le droit de fournir un autre produit similaire à celui qui doit être remplacé si le modèle d'origine n'est plus disponible ou n'est pas en stock. Cette garantie s'applique à l'acheteur initial à partir de la date de l'achat initial et n'est pas transférable. Une preuve d'achat datée est requise.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un démontage, d'abus ou d'un manque de soin raisonnable relatif au produit, ou d'utilisations non conformes au manuel utilisateur. Elle ne couvre pas les événements ou les conditions en dehors du contrôle de Sprue Safety Products Ltd, tels que des cas de force majeure (incendie, conditions climatiques défavorables, etc.). Elle ne s'applique pas aux magasins de détail, aux centres de service, aux distributeurs ou aux agents. Sprue Safety Products Ltd ne reconnaîtra aucune modification à la présente garantie apportée par des tiers.

Sprue Safety Products Ltd décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires ou indirects dus au non-respect des clauses expresse ou implicites de la garantie. Sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi en vigueur, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier est limitée à une durée de 5 (cinq) ans.

Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Sauf en cas de décès ou de dommages corporels, Sprue Safety Products Ltd ne peut être tenue responsable de toute perte d'utilisation, de tout dommage, de tout coût ou toute dépense concernant ce produit ou de tout dommage indirect, ou d'une perte consécutive, de dommages ou de frais encourus par vous ou tout autre utilisateur de ce produit.

MISE AU REBUT

Les produits électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Le détecteur est parfaitement adapté au processus de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Procéder au recyclage dans les installations existantes. Consulter l'autorité locale compétente, votre détaillant ou contacter notre équipe de support technique pour en savoir plus sur le recyclage/ la mise au rebut, car des variantes peuvent exister localement. Les piles doivent être retirées avant d'éliminer le détecteur. Les piles et le détecteur doivent être mis au rebut conformément à la réglementation locale.

Ne pas tenter d'ouvrir. Ne pas brûler.