


MARQUE EN LA ILUSTRACION CON "X" LA (S) UBICACIÓN (ES) DONDE DESEA LA (S) CONEXIÓN (ES)

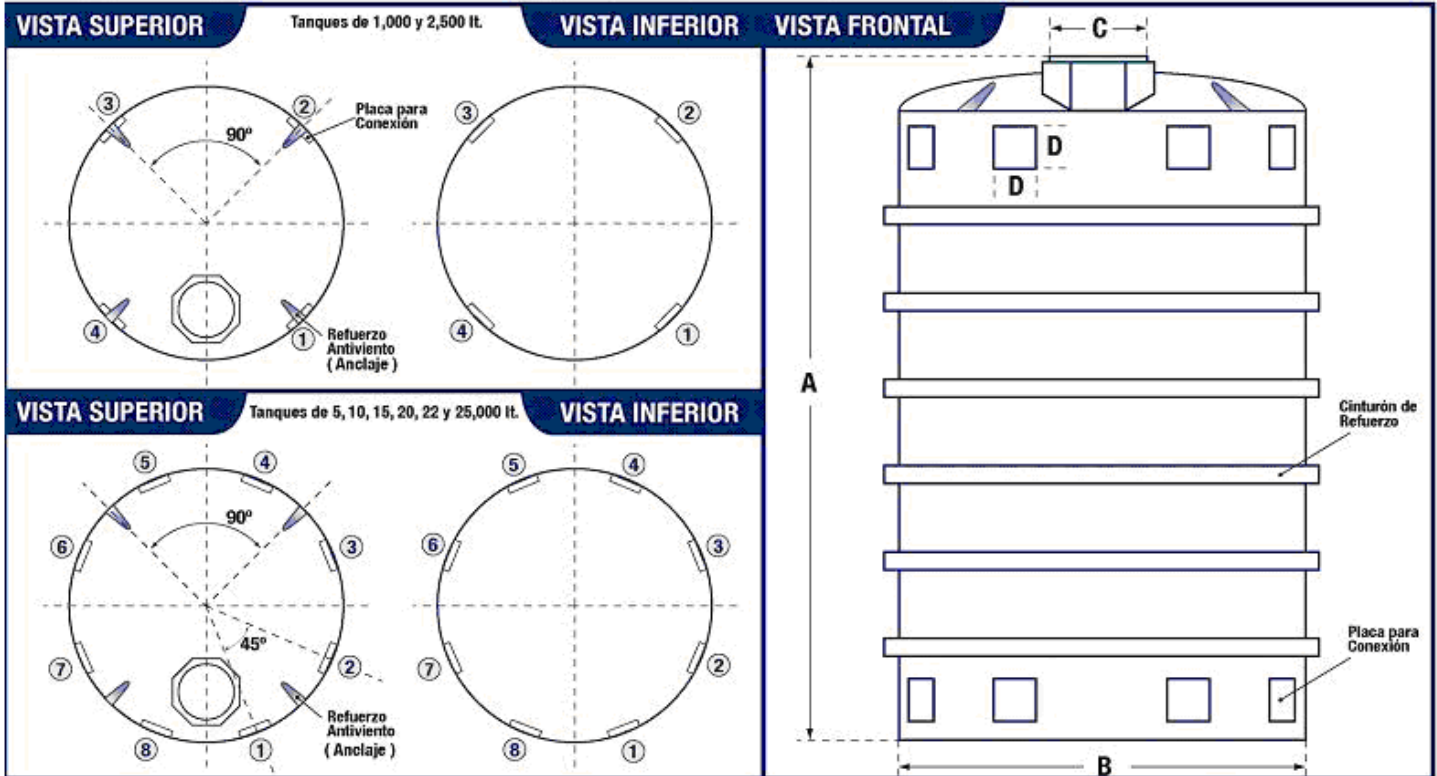

| CUADRO DE REFERENCIAS Y MEDIDAS | | | | | | ANOTACIONES Y FIRMAS |
|-----------------------------------|--------|--------|-----|--------|------|----------------------|
| DESCRIPCION | A | B | C | D | PESO | |
| TAN-1000 lt. | 1.36 m | 1.10 m | 18" | 0.15 m | | |
| TAN-2500 lt. | 1.75 m | 1.55 m | 18" | 0.20 m | | |
| TAN-4000 lt. | 2.17 m | 1.75 m | 18" | 0.20 m | | |
| TAN-5001 lt. | 2.18 m | 1.83 m | 18" | 0.20 m | | |
| TAN-5000 lt. | 1.77 m | 2.20 m | 18" | 0.20 m | | |
| TAN-10000 lt. | 3.10 m | 2.20 m | 18" | 0.20 m | | |
| TAN-15000 lt. | 3.80 m | 2.40 m | 18" | 0.20 m | | |
| TAN-20000 lt. | 5.00 m | 2.40 m | 18" | 0.20 m | | |
| TAN-22000 lt. | 3.52 m | 3.00 m | 18" | 0.20 m | | |
| TAN-25000 lt. | 3.90 m | 3.00 m | 18" | 0.20 m | | |
| NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE | | | | | | |

PARA USO EXCLUSIVO DE ROTOPLAS

* Consulte nuestra guía de resistencias químicas

| | | | |
|----------|------------------------------------|--|---|
| PEDIDO | Capacidad (litros) | | Número de conexiones |
| | * Sustancia o material a almacenar | | |
| FOLIO | * Densidad (sustancia) | | Tipo de conexiones |
| | * Concentración % (sustancia) | | |
| ARTICULO | * Temperatura máxima (sustancia) | | <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Reforzado <input type="radio"/> Doble refuerzo |
| | * Pared del tanque | | |
| PIEZAS | Color | | Otros accesorios |
| | Tipo de tapa | | |