



MANUEL DE L'INSTALLATEUR/UTILISATEUR

SALUS Amérique du Nord  
850 Main Street  
Redwood City  
CA 94063

Téléphone: +1-650-360-1725  
Courriel: sales@salusna.com

www.salusna.com



SALUS Amérique du Nord est un membre du groupe Computime.

En maintenant une politique de développement continu de ses produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et les matériaux des produits énumérés dans la présente brochure sans préavis.

Pour le plus récent mode d'emploi PFD, visitez www.salusna.com

**Déclaration de la Federal Communications Commission (FCC)**

Cet équipement a été mis à l'essai et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, selon les règlements de la FCC partie 15. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucune garantie que ces interférences n'interviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en utilisant l'une ou plusieurs des procédures ci-dessous :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise raccordée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le représentant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Ce produit répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit produire aucune interférence préjudiciable, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris le brouillage pouvant mener à une opération non désirée.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**Consignes de sécurité**

Utilisez conformément aux règlements. Utilisation à l'intérieur uniquement. Gardez votre appareil complètement sec. Débranchez votre appareil avant de le nettoyer avec un chiffon sec.

**Toujours couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de travailler sur tous des composants nécessitant une alimentation de 120 VCA et 60 Hz.**

**Remarque :** Pour changer l'affichage de la température de °C en °F, entrer dans le Mode Installateur du Menu (appuyer simultanément sur les 3 derniers boutons et aller à PS49) et changer la valeur d00 à 1 (°F). Le réglage par défaut est d00-0, °C.

**Introduction**

Nous vous remercions d'avoir acheté le thermostat 4 en 1. Il doit être utilisé avec la passerelle universelle SG888ZBWH (achetée séparément) avec une connexion Internet ou avec l'AKL08RF pour le système par le sol sans connexion Internet. La passerelle universelle permet de communiquer avec d'autres appareils de la gamme de systèmes Wyse.ly. Les autres dispositifs ZigBee comprennent un centre de câblage, récepteur de système et ARV. Vous pouvez télécharger votre application de système SALUS Wyse.ly de Google Play et de l'App Store.


**Installation – AS20**

Montez le couvercle arrière du thermostat sur le mur. Après cela, veuillez insérer les piles et ajouter le couvercle avant. Assurez-vous d'utiliser 4 piles alcalines AAA.



**Installation – Récepteur AX10RF (en option)**

Remarque : Veuillez installer le récepteur AX10RF pour votre système de radiateurs. Cela permettra d'assurer la communication entre le thermostat et la chaudière, vous donnant la possibilité d'allumer et d'éteindre la chaudière. Le récepteur AX10RF est facultatif et doit être acheté séparément.

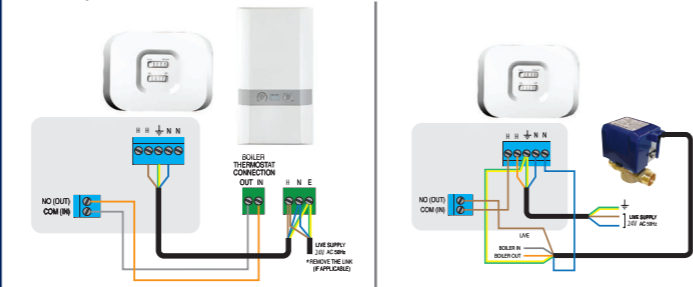

\*Configuré comme RX1 (récepteur de chaudière)      \*Configuré comme RX1 (récepteur autonome)

**Installation – Premier allumage**


Les écrans suivants montrent des exemples seulement



\*Veuillez noter que 88,8 et 8,8 sont une référence à la version du logiciel. La version du logiciel MCU sera illustrée. La version du logiciel ZIGBEE sera illustrée.

Assurez vous que votre passerelle universelle est installée. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans connexion Internet. Le voyant sera bleu lorsqu'il est connecté à Internet et rouge quand il n'est pas connecté.

**Avec Internet**

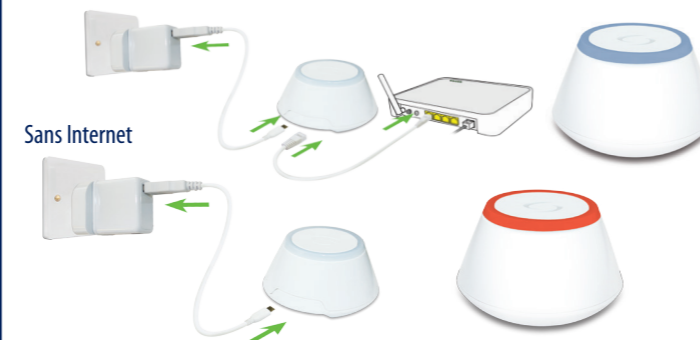


**Sans Internet**



Si vous installez un système par le sol sans connexion Internet, vous pouvez utiliser le coordinateur de l'AKL08RF au lieu de la passerelle universelle.

**Installation – Allumez vos appareils**

Veuillez suivre la procédure d'installation pour tous les équipements. Après l'installation, vos appareils devraient ressembler à ceci :

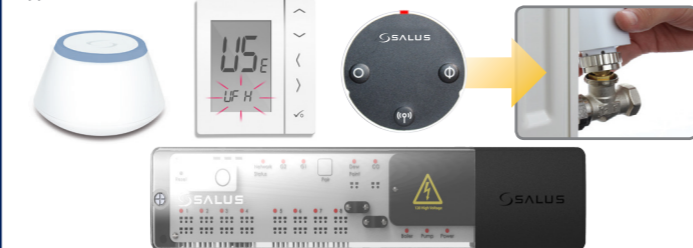

**Appariement pour le système de radiateurs avec une connexion Internet**

1. Home screen of the app.

2. Tap on 'Equipment'.

3. Tap on 'All equipment'.

4. 'Ungrouped Equipment' screen with 'Add new Equipment' and 'Scan for equipment' buttons.

5. Tap on 'Scan for equipment'. The thermostat's red light starts flashing.

6. Thermostat screen shows 'US E' and 'UF H'.

7. Thermostat screen shows 'US E' and 'r Rd'.

8. Thermostat screen shows 'US E' and 'r Rd'.

9. Thermostat screen shows 'Join'.

10. Thermostat screen shows 'PR r'.

11. Thermostat screen shows 'Dt ru'.

12. Thermostat screen shows '23.0' and '12:50 PM'.

13. Thermostat screen shows '23.0' and '12:50 PM'.

14. Thermostat screen shows '23.0' and '12:50 PM'.

Veuillez suivre les instructions à l'écran pour accomplir le processus d'appariement.

**Appariement pour le chauffage par le sol avec une connexion Internet**

1. Home screen of the app.

2. Tap on 'Equipment'.

3. Tap on 'All equipment'.

4. 'Ungrouped Equipment' screen with 'Add new Equipment' and 'Scan for equipment' buttons.

5. Tap on 'Scan for equipment'. The thermostat's red light starts flashing.

6. Thermostat screen shows 'US E' and 'UF H'.

7. Thermostat screen shows 'Join'.

8. Thermostat screen shows 'PR r'.

9. Thermostat screen shows 'Dt ru'.

10. Thermostat screen shows 'Dt ru'.

11. Thermostat screen shows 'Dt ru'.

12. Thermostat screen shows '23.0' and '12:50 PM'.

Veuillez suivre les instructions à l'écran pour accomplir le processus d'appariement.



### Appariement pour le système de radiateurs sans connexion Internet

5 sec

Attendez jusqu'à ce que le voyant reste allumé en rouge. Appuyez une fois sur le bouton d'ouverture/fermeture. Une fois le processus d'importation terminé, le voyant s'éteint.

Appuyez et maintenez pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'ARV se mette à clignoter en rouge.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Une fois que toutes les ARV sont appariées, appuyez sur . Si vous utilisez le nombre maximum d'ARV, il vous amènera automatiquement à l'écran principal.

Le numéro de préfixe sur l'ARV changera alors que l'ARV s'apparie.

5 s

### Appariement pour le système par le sol sans connexion Internet

5 s

OU

1

2

3

4

5

6

À l'étape 6, veuillez sélectionner votre numéro de zone en utilisant les flèches HAUT ou BAS

5 s

OU

7

### Installation – Paramètres système

Si le programme pré-configuré ne convient pas à votre application, maintenez enfoncées les trois touches du bas pendant un court laps de temps, jusqu'à ce que l'écran affiche SEL PROG. Effectuez ces réglages avant d'ajouter le thermostat à la passerelle universelle

Sélection du type d'appareil

Pr o9 Thermostat programmable

d 1 9t Thermostat numérique

uu tr Minuterie d'eau chaude

Utilisez ou pour sélectionner le type d'appareil. Après que la sélection a été faite, appuyer sur pour confirmer.

### Réglage de la minuterie (pour les systèmes sans Internet seulement)

3 Sec

### Réglage du programme / horaire (pour les systèmes sans Internet seulement)

5/2

7 jours

Individuel

Utilisez les touches droite et gauche pour sélectionner le jour des programmes.

Utilisez les touches droite et gauche pour sélectionner le jour des programmes.

### Installation - Vérifiez les appareils associés

Si vous voulez voir les appareils connectés à votre passerelle universelle, suivez la procédure d'identification.

Appuyez sur le carreau sur le tableau de bord.

Appuyez sur le nom de votre appareil.

Appuyez sur le bouton Identifier. Votre appareil se mettra à clignoter

Appuyez à nouveau sur le bouton après avoir identifié votre appareil.

### Retour aux paramètres d'usine

Si vous avez fait une erreur ou devez modifier les paramètres de votre système, veuillez suivre les étapes ci-dessous. Ceci doit être effectué uniquement par votre installateur.

Appuyez simultanément sur les trois touches

Maintenant, vous êtes prêt à configurer votre système comme vous le souhaitez.