



CREPIM  
Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS  
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.  
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France  
Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01  
E-mail : [contact@crepim.fr](mailto:contact@crepim.fr) [www.crepim.fr](http://www.crepim.fr)  
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

<b>Demander / Sponsor:</b>	AHLSTROM-MUNJSKO
<b>Contact :</b>	Pierre Duréault
<b>Adresse / Address :</b>	55 rue Alfred Fredet
<b>Code postal / Post Code :</b>	38190
<b>Ville / City :</b>	Brignoud
<b>Pays / Country :</b>	France

<b>Numéro de commande / Purchase Order :</b>	accord sur devis
<b>Date commande / Dated on :</b>	10/12/2021

## Rapport N° / Report N° DO-21-3520A-R1 émis le / edited the 07/01/2022

### Description du produit testé / Tested product description

<b>Référence commerciale / Commercial reference:</b>	MA8303 147 / Matt 147 Laser
<b>Date de réception / Reception Date:</b>	13/12/2021
<b>Description :</b>	Revêtement mural non tissé voie humide composé de latex : 13%, charges minéral : 16%, fibres cellulose : 58%, fibres synthétique : 12%
<b>Application finale / Final application :</b>	Revêtement mural décoratif
<b>Epaisseur / Thickness:</b>	0.243 mm (déclarée par le client)
<b>Masse volumique / Density :</b>	606 kg/m <sup>3</sup> (déclarée par le client)
<b>Masse surfacique / Surface density :</b>	0.147 kg/m <sup>2</sup> (déclarée par le client)
<b>Couleur / Color :</b>	Blanc
<b>Substrat / Substrate :</b>	Plaque de plâtre cartonnée 13mm 700kg/m <sup>3</sup>
<b>Mode de fixation / Mounting method :</b>	Collée avec joint vertical
<b>Face exposée / Exposed face :</b>	Face décorative
<b>Fabricant / Manufacturer:</b>	Ahlstrom - Munksjo
<b>Conditionnement / Conditioning:</b>	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use



CREPIM  
Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS  
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.  
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France  
Tél : 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01  
E-mail : [contact@crepim.fr](mailto:contact@crepim.fr) [www.crepim.fr](http://www.crepim.fr)  
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

## Rapport N° / Report N° DO-21-3520\A-R1 émis le / edited the 07/01/2022

### Résultats suivant / Results according to NF EN 13823 : 2020

<b>Date de réception / Reception Date:</b>	13/12/2021
<b>Date de l'essai / Test date:</b>	07/01/2022
<b>Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :</b>	495 mm x 1500 mm et/and 1000 mm x 1500 mm
<b>Epaisseur / Thickness (mm):</b>	0.243

Ce rapport d'essai d'Orientation n'est pas couvert par notre portée d'accréditation / This Indicative test report is not covered by the scope of our accreditation.

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Moyenne / Average
FIGRA0,2MJ (W/s)	217,9	Essais non réalisés		217,9
FIGRA0,4MJ (W/s)	202,6			202,6
THR600s (MJ)	1,6			1,6
SMOGR (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )	0			0
TSP600s (m <sup>2</sup> )	25,9			25,9
Propagation jusqu'au bord / Flame spread to the edge	Non/No			/
Chûte de débris enflammés ≤ 10s / Flamming drops ≤ 10s	Non/No			/
Chûte de débris enflammés >10s / Flamming drops > 10s	Non/No			/
Chute de l'éprouvette / Collapse of specimen	Non/No	/		


<b>Observations / Remarks :</b>	Le produit est potentiellement C-s1,d0 suivant EN 13501-1
---------------------------------	---

<b>Responsable de l'Essai / Test Officer :</b>	Quentin ROUSSEL	
<b>Responsable Technique / Technical Manager :</b>	Skander KHELIFI	


Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat  
Whether or not to declare compliance with the specification, the uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale  
Reproduction of this test report is only permitted in its full form  
Le CREPIM ne peut être tenu responsable des informations relatives à l'élément testé. Ces informations sont fournies par le demandeur.  
CREPIM cannot be held responsible for information relating to the tested element. This information is provided by the applicant

**Annexe / Appendix 1 : Graphiques / Graphics**


**RHRav (t)**

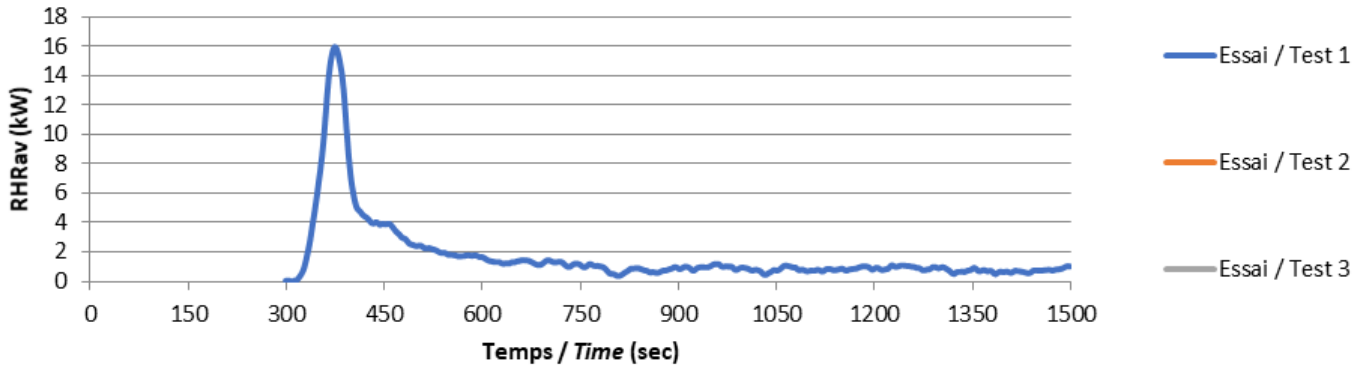


**THR (t)**

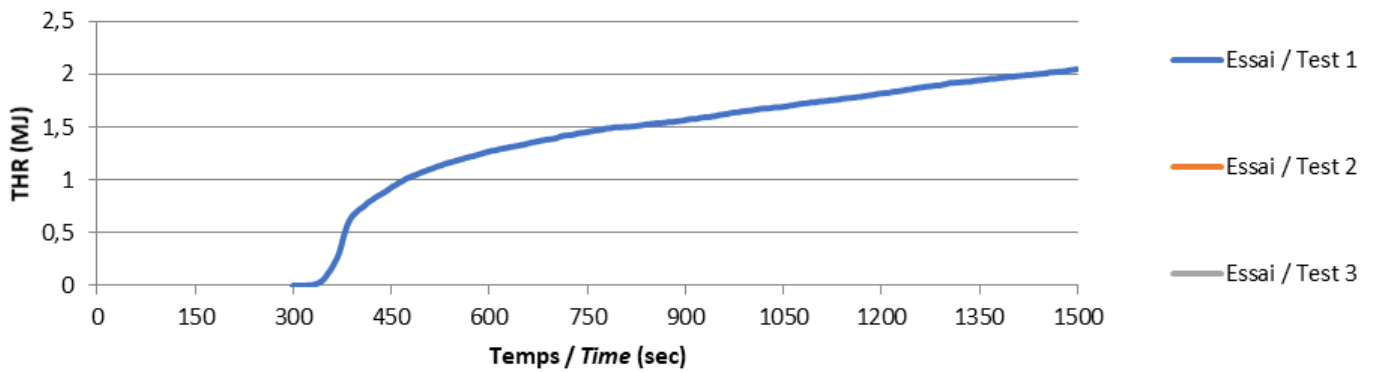


**FIGRA (t)**

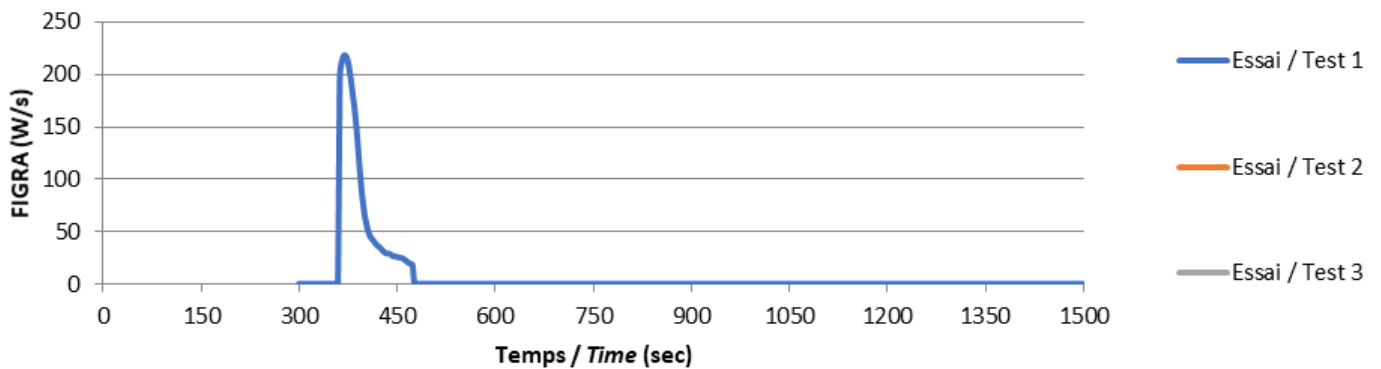


### RSPav (t)

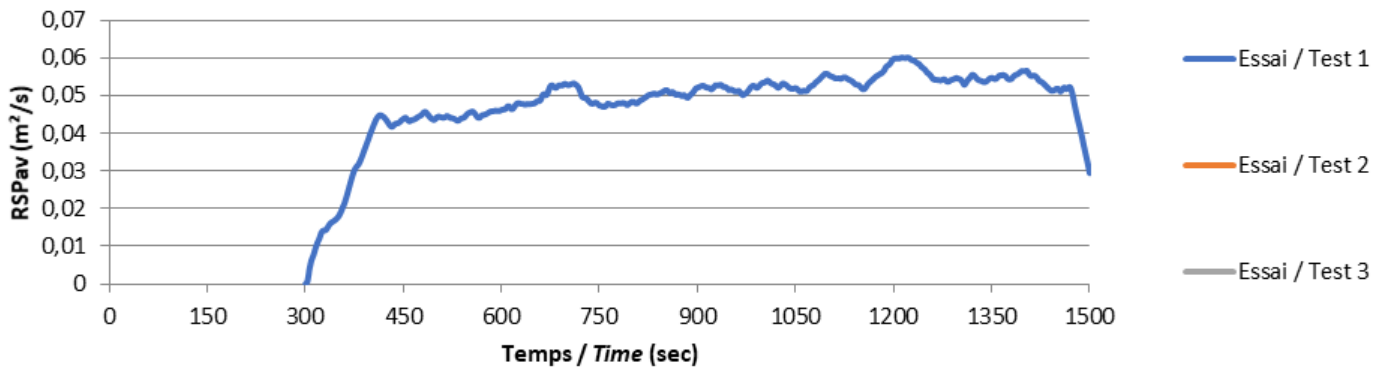

### TSP (t)

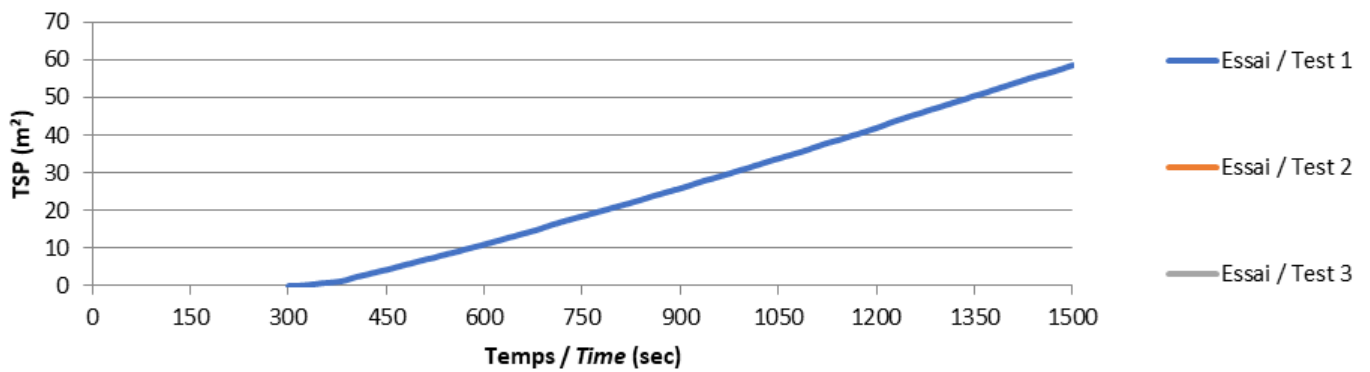

### SMOGRA (t)

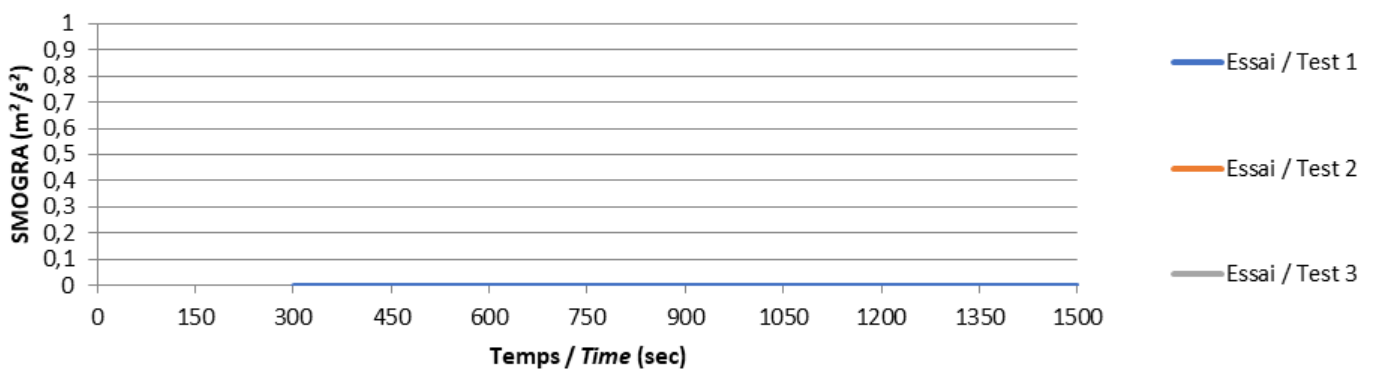

**Annexe / Appendix 2 : Photos / Pictures**

