


Ydeevnedeklaration

WaterCare Olieudskiller 10 l/sek, Kl. II - 223372111

Nr.: DoP_DK_223372111_EN858

Gyldig fra: 2013.06.01

| Identifikation | |
|---|---|
| 1. Produktnavn | WaterCare Olieudskiller 10 l/sek, klasse II |
| 2. Varenummer | 223372111 |
| 3. Anvendelse | Produkt til udskilning af olie |
| 4. Fabrikant | WaterCare ApS Stejlebjergvej 14 DK- 5610 Assens Denmark Tlf: +45 70 25 65 37 Web: www.watercare.dk |
| 5. Repræsentant | - |
| 6. System til vurdering og kontrol / Testinstitut | System 4 / Dansk Teknologisk Institut |
| 7. Standard | DS/EN 858-1 Rapport nr. 1321579-6/2007 |
| 8. Teknisk vurdering | Ikke relevant |

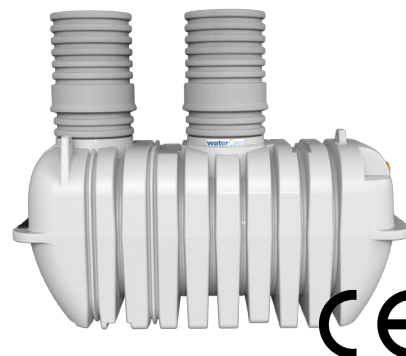

Varenummer: 223372111

| 9. Deklareret ydeevne | | |
|--|---|--|
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Tekniske specifikationer |
| Dimensioner | Længde: 3200 mm. Bredde: 1250 mm. Højde: 2531 mm (inkl. opføringsrør). | - |
| Vægt | < 300 kg | - |
| Egenskaber | Klasse II | DS/EN 858-1 pkt. 6.3.6 jf. 8.3.3 |
| Nominal størrelse (Nominal size) | NS10 | DS/EN 858-1 pkt. 6.3.6 jf. 8.3.3 |
| Nominal kapacitet (Nominal capacity) | 3,205 m ³ | DS/EN 858-1 pkt. 6.5.6 |
| Opsamlingskapacitet | 1,8 m ³ (100%)* | DS/EN 858-1 pkt. 6.5.2 |
| Vandtæthed (Water tightness) | Passed | DS/EN 858-1 pkt. 6.3.2 |
| Effektivitet (Effectiveness) | Passed | DS/EN 858-1 pkt. 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5 |
| Bæreevne (Load bearing capacity) | Passed | DS/EN 858-1 pkt. 6.4 |
| Maks. nedgravningsdybde | 1,5 m (iht. installationsvejledning) | - |
| Hydraulisk effektivitet (Hydraulic efficiency) | 34,2 mg/l olie | DS/EN 858-1 pkt. 4 |
| Holdbarhed (Durability) | Passed | DS/EN 858-1 pkt. 6.2 |
| Materiale | PE | - |
| Reaktion på brand (Reaction to fire) | NPD | - |
| 10. Overensstemmelser | Ydeevne for den byggevarer, der er anført i linje 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i linje 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i linje 4. | |

*Værdierne for opsamlingskapaciteten er vejledende og kan afvige, men opfylder altid bestemmelserne i standard DS/EN 858-1. WaterCare anbefaler tømning ved 70%.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Assens, d. 01.06.2020

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
5610 Assens
Tlf. 70 25 65 37
www.watercare.dk

Jacob L. Kristensen, Ingeniør