


EENOUR

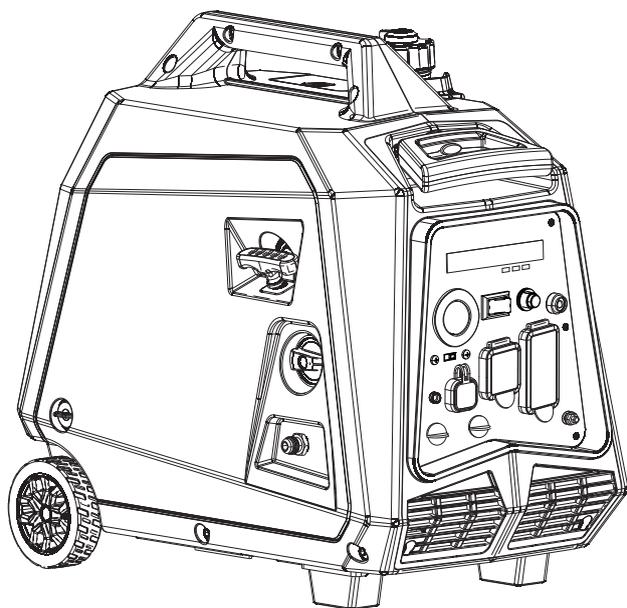

EENOURインバーター発電機DK3500iEDF
取扱説明書

はじめに

このたびはEENOURインバーター発電機DK3500iEDFをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

安全に関する表示について

本書では、運転者や他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記表示を使って記載し、その危険性や回避方法を説明しています。これらは安全上特に重要な項目です。必ずお読みいただき指示に従ってください。

 危険	人が死亡または重傷などを負う可能性が高いと考えられる内容です。
 警告	人が死亡、または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
 注意	人が損傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容です。
 禁止	取扱においてその行為を禁止します。
 指示	指示に基づく行為を強制します。

この取扱説明書は、仕様変更等によりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。

目次

安全にお使いいただくために	1~2
各部の名称と取り扱い	3~9
・各部の名称	3
・コントロールパネル部	4
・各部の取り扱い	5~9
運転前の点検	10
・エンジンオイルの給油	10
・エンジンの始動前の確認事項	10
発電機のかげ方(ガソリンの場合)	11~13
・燃料の給油	11
・エンジンの起動	12
・エンジンの停止	13
発電機のかげ方(LPガスの場合)	14~16
・ガス供給ボックスとの接続	14
・LPガス容器との接続	15
・エンジンの起動	16
・エンジンの停止	16
電気の取り出し方	17~18
・AC電源	17
・USB電源	17
・並列運転	18
点検・整備の仕方	19~22
・定期点検表	19
・エンジンオイルの交換	20
・点火プラグの点検と清掃	20~21
・燃料タンクストレーナーの清掃	21
・エアクリーナエレメントの清掃	21~22
運搬する場合には	23
一時保管・長期保管	24
不具合時の対応	25
仕様諸元	26
配線図	27
保証期間およびお問い合わせ	28
保証書	29

安全にお使いいただくために

運転、保守、点検の前に必ずこの取扱説明書、および商品本体に貼付されているラベル全てを熟読し、正しくご使用ください。商品の知識、安全の情報そして注意事項の全てに習熟してからご使用ください。

危険

❶ 燃料補給時など燃料取扱時には、火気厳禁

タバコを吸ったり、炎や火花などの火気を近づけないでください。燃料はエンジンを止めてから補給してください。燃料への引火や火災の原因となります。

❷ 本機付近に障害物や危険物、燃えやすい物を置かない

建物およびその他の設備から1m以上離して設置してください。火災や故障の原因となります。

❸ 燃料をこぼさない

燃料がこぼれた場合は、きれいに拭き取り、乾かしてからエンジンを始動してください。拭き取った布切れなどは、火災と環境に十分に注意して処分してください。

❹ 車内、テント内、倉庫など室内および換気の悪い場所では運転しない

エンジンの排気ガスには有害な物質が含まれているため、ガス中毒を起こす原因となります。

❺ 傾斜地で使用しない

平坦・水平で硬い場所で使用してください。また、運搬時は燃料を抜いてください。燃料タンクキャップやキャブレターから燃料がこぼれ、火災の原因となります。

❻ 本機の周りにガソリン、または危険物や燃えやすい物を近づけない

本機から出る排気ガスは熱くなります。本機や本機に接続された電気機器に損傷を起こすだけでなく、思わぬ事故を起こす原因となります。

❼ 電力会社からの電気配線には絶対接続しない

本機や接続の電気機器を故障させたり、火災あるいは人身事故の原因となります。

❽ 雨の中や水のかかる場所では使用しない

雨や水で濡れた発電機や接続の電気機器を使用したり、また濡れた手で操作すると感電するおそれがあり危険です。

安全にお使いいただくために

危険

本機を分解、修理、改造しない

取扱説明書に記載されている以外の分解や修理・改造は絶対に行わないでください。異常動作してけがをする、また本機や本機に接続された電気機器が故障する原因となります。

エンジンを始動させる前に必ず運転前点検を行う

人身傷害や機械の破損を防止することができます。手や足をはさんだり、思わぬ事故が起きる原因となります。

長期保管前には燃料タンクやキャブレター内の燃料を抜き取り、本機を火気や湿気、凍結のおそれのない場所に保管する

抜き取った燃料は火災や爆発の原因となりますので、適切に処理してください。

点検や清掃時は必ずエンジンを停止し、誤ってエンジンが始動しないようにエンジンスイッチをOFFの位置にし、点火プラグキャップを取り外す

エンジン停止直後のエンジン本体や排気口などは非常に熱くなっています。やけどをしないように、各部が十分に冷えてから作業を行ってください。

警告

熱くなっている排気口やエンジン各部をさわらない

やけどの原因となります。

本体に直接砂ほこり、粉じん、煤煙などがかかる場所では使用しない

エンジン部品の早期摩耗の原因となります。始動時や運転中は、高圧コードや点火プラグ、点火プラグキャップに触れない感電の原因となります。

エンジン部や排気口部が十分に冷えるまで、本機にカバーを掛けない

火災の原因となります。

使用中に音、振動などで異常を感じたら直ちにエンジンを停止する取り外す



お買い上げ販売店またはサービス店にお申しつけください。燃料が皮膚や衣類にこぼれた場合は、石けんと水で直ちに洗い、衣類は取り替える燃料を飲み込んだり、燃料蒸気を吸い込んだり、燃料が目に入った場合には、直ちに医師の診察を受けてください。

運搬、保管、運転時のいずれも本機が落下、横倒、破損などしないよう水平を保つ

エンジンが故障したり、残っているガソリンがあふれたりする場合があります。特に運搬時には転倒しないようロープなどでしっかり固定してください。


各部の名称と取り扱い

各部の名称

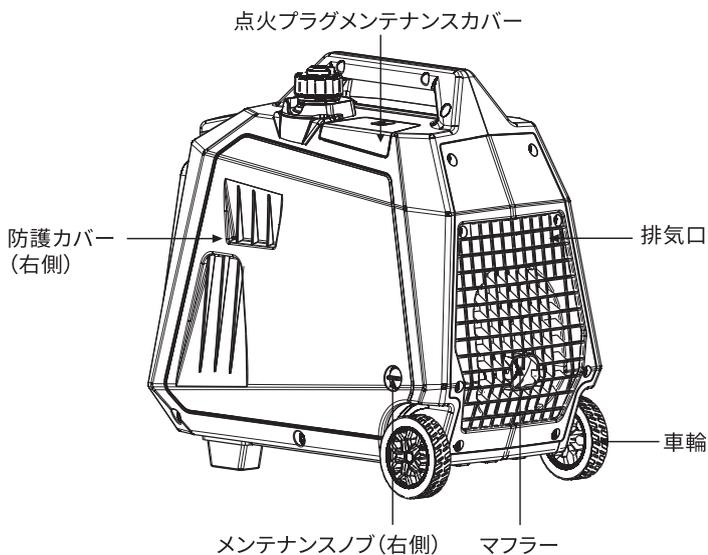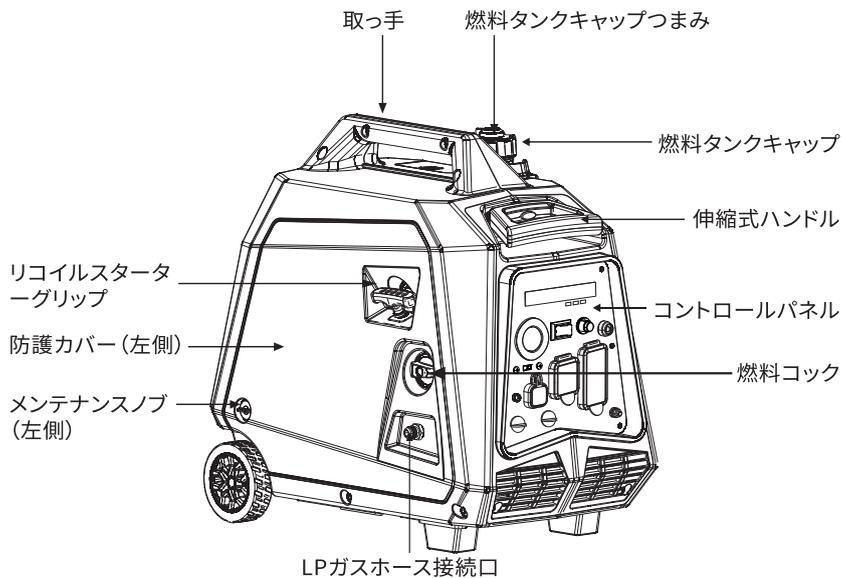

各部の名称と取り扱い


コントロールパネル部

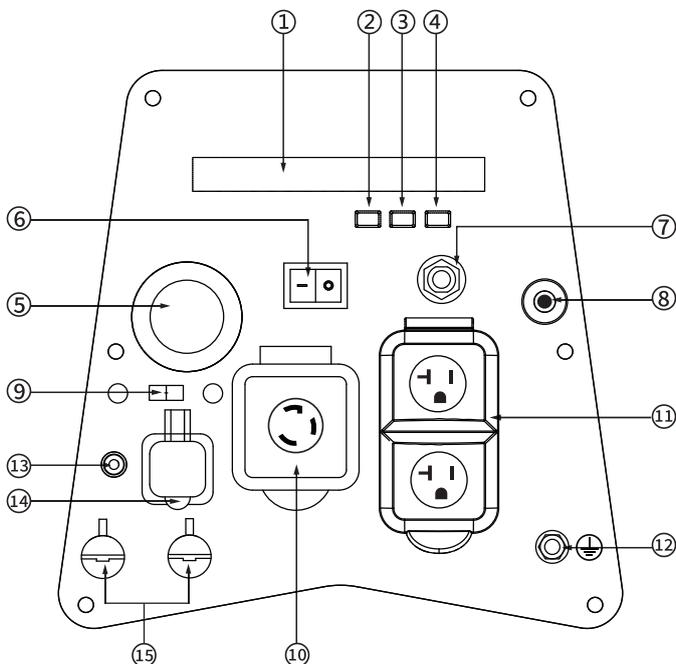

① LCDディスプレイ	② 出力表示ランプ	③ 過負荷警告ランプ
④ オイル警告ランプ	⑤ セルスタートボタン	⑥ エコスイッチ
⑦ ACプロテック	⑧ ACリセットスイッチ	⑨ 周波数切替スイッチ
⑩ AC出力コンセント30A	⑪ AC出力コンセント20A	⑫ アース端子
⑬ 燃料表示ランプ(緑/青)	⑭ USBポート	⑮ 並列運転端子

各部の名称と取り扱い

各部の取り扱い




1.燃料タンクキャップつまみ

燃料タンク内と外気との通気穴の開閉装置です。

本機を運転、停止する時に操作します。


- ON (開) : 発電機運転時
- OFF (閉) : 停止、運搬、保管時

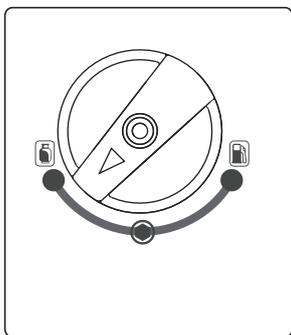

2.燃料コック

ガソリンとLPGの切替を行い、燃料の流れを制御し、エンジンの始動、停止を行います。エンジンを始動する前に、使用する燃料によって切り替えてください。エンジン運転中に切り替えることはできません。

- 左側: LPガスを使用するときの位置です。
- 中: 初期状態です。停止および保管、運搬時の位置です。
- 右側: ガソリンを使用するときの位置です。

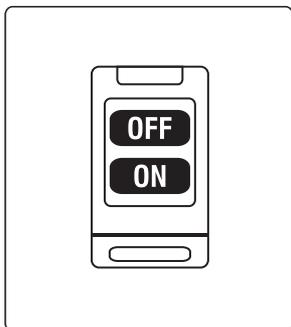


3.リモコン

ペアリング方法: セルススタートボタンを3~5秒間長押しして、緑ライトが点灯したら、リモコンのON/OFFを消灯するまで長押しすると接続が完了します。

ポイント: 発電機とリモコンは出荷時に既にペアリングされています。

- ON: ONボタンを2秒間長押しするとエンジンが起動します。
- OFF: OFFボタンを2秒間長押しするとエンジンが停止します。




4.リコイルスターターグリップ

エンジンを始動させるときに使用します。


各部の名称と取り扱い

各部の取り扱い




5.LPガスホース接続口

LPガスを使用する場合は、付属の圧力調整器付ガスホースをこの接続口に取り付けます。



6.LCDディスプレイ


発電機の累積使用時間、燃料残量目安、出力ワット数、出力電圧、周波数が表示されます。

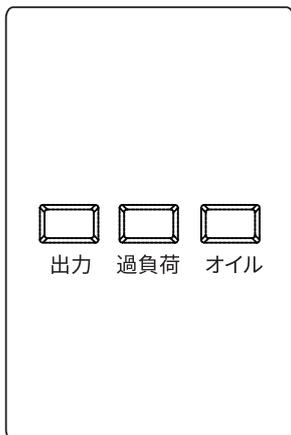

7.出力表示ランプ・過負荷警告ランプ・オイル警告ランプ

- 出力表示ランプ(緑):発電が始まると点灯します。インバーターが使用可能であることを示します。
- 過負荷警告ランプ(赤):発電中に使用電気機器に異常があった場合や、過負荷のときに出力表示ランプが消え、過負荷警告ランプが点灯し、電気が取らせなくなります。
- オイル警告ランプ(赤):本機にはオイルが少ない場合に自動的にエンジンが停止させ、オイル警告ランプが点灯します。

※機器によって起動時に起動電力が消費電力の1.1倍～5.0倍位掛かることもありますので、使用する電気機器の起動電力合計が3000W以下であることを確認してください。




8.セルスタートボタン

バッテリーの電力を利用しモーターを回転させ、その動力でエンジンを始動させる装置です。ワンブッシュでエンジンを始動/停止することができます。

各部の名称と取り扱い

各部の取り扱い

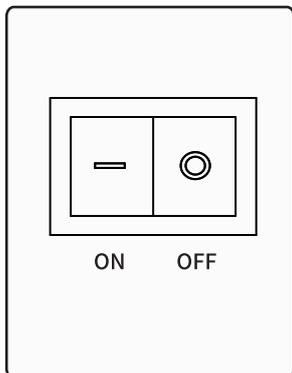


9.エコスイッチ

•ON (作動) : エコモードを使用します。電気機器を使用すると自動的にエンジンは電気の使用量に応じたエンジン回転数となり、電気機器を使用しないときは自動的に低速運転になります。燃料消費と騒音を減らします。


•OFF (解除) : エコモードを使用しません。電気機器の使用の有無にかかわらず、エンジンは定格回転で運転します。

※コンプレッサー、ポンプもしくは冷蔵庫のような大きな起動電流が必要なデバイスにご使用する場合、必ずエコスイッチをOFFにしなければなりません。



10.周波数切替スイッチ


周波数の切り替え (50Hz⇄60Hz) を行うスイッチです。エンジンを始動する前に、接続する電気機器に合わせて周波数を切り替えてください。エンジン運転中に周波数を切り替えることができません。

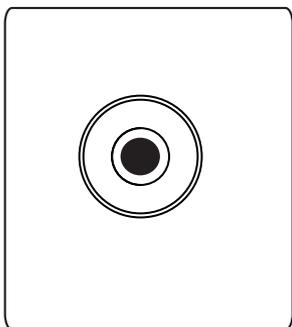

11.ACリセットスイッチ

過負荷警告ランプが点灯および出力表示ランプが消灯し、電気が取り出せなくなったとき、このボタンを押してリセットすることで、出力表示ランプが点灯し電気の供給が再開されます。このボタンを押す前に下記を確認してください。

- 本機から使用している電気機器を取り外してください。
- 電気の取り出しすぎがないか: 使用する電気機器は必ず定格出力内で使用してください。




12.USBポート

USBポートからスマホ、タブレットなどのUSB機器に充電できます。

各部の名称と取り扱い

各部の取り扱い



13.AC出力コンセント20A

AC出力コンセント20Aから普通の電気機器に給電可能です。
電気機器の消費電力の合計が2000Wを超えないようにしてください。



14.AC出力コンセント30A

消費電力が2000W～3000Wの電気機器に給電した場合、このコンセントを使ってください。また、NEMA規格 L6-30Pに準拠した引掛プラグ(別売部品)を使用してください。


参考プラグ:

- ・アメリカン電機(株)製 3322N-L6/3322R-L6
- ・(株)明工社製 MH7173W/MH7173B



15.ACプロテクタ

AC出力コンセントの温度がACプロテクタ(過熱保護装置)に設定された温度を超えた時にACプロテクタボタンが飛び出して"断"になり、電気が取らせなくなります。接続配線に異常がないか、また電気の取出し過ぎがないか確認してからACプロテクタを"入"になり、再度起動してください。



16.燃料表示ランプ(緑/青)

発電が始まると点灯します。

LPガスが使用されている時には緑点灯します。

ガソリンが使用されている時には青点灯します。


各部の名称と取り扱い

各部の取り扱い



17.アース端子

感電防止のアース線を取り付ける端子です。本機に接続する電気機器がアース付きプラグの場合は、本機も必ず接地(アース)してください。







18.並列運転端子

並列運転をする時にコンセントボックスコードを差し込む端子です。接続コードは並列運転コンセントボックス(別売部品)を必ず使用してください。コンセントボックスはお買い上げ販売店にご注文ください。

運転前の点検

エンジンオイルの給油

1. メンテナンスノブ(右側)①を回し、防護カバー(右側)②を手前に引いて取り外します。
2. オイルプラグ③を外してオイルジョッキをオイル給油口に差し込み、本機を水平にしてエンジンオイルを規定量給油します。
3. 給油したらオイルプラグを取り付け、確実に締め付けます。防護カバーを取り付けます。



推奨オイル:

4サイクル用エンジンオイル

SAE10W-30もしくは10W-40API分類SE級以上

エンジンオイル規定量:0.45L

警告



禁止

- エンジンオイルを給油しない場合、始動しないでください。
- エンジンオイルを規定量以上に給油しないでください。エンジンオイルを入れ過ぎた状態で始動すると、エンジンが停止する、白煙が出るなど、不調の原因となります。



指示

- 工場出荷時にはエンジンオイルが給油されていませんので、購入後、最初に使用するときはエンジンオイルを規定量給油してください。
- オイル給油キャップは確実に締め付けてください。締め付けがゆるいとオイルが漏れることがあります。
- 初回のみ、1ヶ月後または20時間運転後にオイル交換を行ってください。

エンジンの始動前の確認事項

- エンジンオイルは適量充填されていますか？
- ガソリンは購入1か月以内の新鮮なものが適量充填されていますか？
- 周囲に燃えやすい物(特にガソリンやエンジンオイルなど)や危険物は置いていませんか？
- 周囲に火の気はありませんか？
- 風通しは良いですか、また換気は十分ですか？
- 使用場所が小石、土、砂利等で凸凹していたり、やわらかい場所で使用していませんか。やむを得ず使用する場合は、本機の下に板などを敷いて本機を安定させてください。
- 傾斜地で使用していませんか？
- 建物および他の設置物から1m以上離れていますか。また、排気口および吸気口は風通しの良い、広い場所に向けてありますか？

発電機のかけ方（ガソリンの場合）

燃料の給油

燃料タンクキャップを外し、燃料を給油します。作業は本機を水平に行ってください。2回目以降の使用時：中にガソリンが残っていても劣化している恐れがあります。30日に1回、新しいガソリンに交換してください。

使用燃料：

無鉛ガソリン（自動車用レギュラーガソリン）

燃料タンク容量：

6L（赤レベルまで）

燃料給油キャップ



レベル（給油限界位置）



警告



・給油中は、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。また、金属部に手を触れるなどして、身体に帯電した静電気を除去してから給油作業を行ってください。
・エンジンが熱い時は給油しないでください。エンジン停止直後などエンジンが熱い時に給油すると引火のおそれがあります。



・給油は、換気の良い場所でエンジンを停止してから行ってください。
・燃料を飲み込んだり、燃料蒸気を吸い込んだり、または燃料が目に入った場合は、直ちに医師の診断を受けてください。また燃料が皮膚や衣類にこぼれた場合は石鹸と水で直ちに洗い、衣類は取り替えてください。
・必ず無鉛レギュラーガソリンを補給してください。高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。

注意



・燃料は規定量以上（ストレナーの赤レベル以上）、給油しないでください。燃料が漏れるおそれがあります。
・軽油、灯油や粗悪ガソリンなどを補給したり、不適切な燃料添加剤は使用しないでください。エンジンなどに悪影響を与えます。
・古い燃料は使用しないでください。携行缶などで長期保管したガソリンは、エンジン始動不良や故障の原因となります。




・ガソリンは自然劣化しますので30日に1回、定期的に新しいガソリンと入れ替えてください。
・燃料の給油時、燃料タンク内に水・雪・氷・ゴミが入らないように注意してください。また、こぼれたときは、直ちに布きれなどで完全にふき取ってください。
・ガソリンを一時的に保管・運搬するときは、消防法に適合した携行缶を使用してください。特にペットボトルに保管すると、ガソリン内にペットボトルの成分が溶け出し、エンジンに悪影響を及ぼすおそれがあります。

発電機のかけ方（ガソリンの場合）

エンジンの起動


❗ 指示

・電動セルスタートボタンやリモコンでエンジン始動するには、予めバッテリーコネクタを接続する必要があります。コネクタは右側の防護カバーを外すとアクセスできます。




・安定な運転する前に、エコスイッチをOFFの状態、簡単に始動することはできます。

1. 燃料タンクキャップつまみをON（開）にします。



2. 燃料コックを右側ガソリンの位置にします。



3. エンジンを始動する

3.1【リコイルスターターで始動する場合】

リコイルスターターグリップを軽く引き出し、重くなった状態から勢いよく引き、エンジンを起動させます。

⚠ 注意：始動装置または本体カバーの損傷を防ぐために、グリップを引いたあと急に手を放さずゆっくり戻してください。

3.2【電動セルスターターで始動する場合】

電動セルスタートボタンを奥まで押しこんだらゆっくりボタンを離します。

注意：ONにしてもセルモーターが回転しない場合は、バッテリーコネクタの未接続とバッテリーの消耗が考えられます。

3.3【リモコンで始動する場合】

ペアリング済みの状態でONボタンを2秒間長押しするとエンジンが起動します。OFFボタンを2秒間長押しするとエンジンが停止します。


⚠ 注意：

- ① 発電機とリモコンは出荷時に既にペアリングされています。
- ② 本リモコンの有効距離は20mですが、リモコンと発電機との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- ③ リモコンの電池が消耗してくると、操作できる距離が徐々に短くなります。早めに新しい電池に交換してください。


発電機のかけ方（ガソリンの場合）

エンジンの停止

1. 電気器具のスイッチをOFFにします。電気器具のプラグをコンセントから抜きます。
2. 燃料コックを中の位置（OFF）にして、セルスタートボタンを押して、エンジンを停止します。（リモコンでエンジンを停止する場合には、リモコンのOFFボタンを2秒間長押しとエンジンが停止した後、燃料コックを[中の位置]（OFF）にしてください。）
3. エンジンが十分に冷えてから、燃料タンクキャップつまみをOFFにします。



セルスタートボタン



警告



禁止

- ・換気や風通しが不十分で排気ガスがこもる場所ではエンジンを始動しないでください。有害な一酸化炭素がたまって中毒を引き起こす原因となります。
- ・エンジンを始動する前に電気機器を接続しないでください。

注意




指示

- ・リコイルスターターグリップは勢いよく引いてください。始動時のエンジン回転が速くなると、点火火花が飛びエンジンがかかります。エンジン回転が遅いとエンジンがかからないことがあります。
- ・リコイルスターターハンドルを数回引いてエンジンが始動しない時は、20分間ほど発電機を換気性の良い場所に置いて、再度起動を試みてください。

発電機のかけ方（LPガスの場合）


ガス供給ボックスとの接続

本製品は専用供給ボックス（屋外に設置されたボックス型ガス栓）を接続して使用することができます。ガス供給ボックスは、LPガス配管との接続に液化石油ガス設備士による施工が必要となります。具体的にはLPガス業者にお問い合わせください。



接続手順

1. 付属の圧力調整器付ガスホースを発電機のLPガスホース接続口に取り付けます。
2. ガス供給ボックスから専用ガスホースを取り出します。
3. 専用ガスホースを付属の圧力調整器付ガスホースのガス栓に差し込みます。



警告



禁止

- ・専用供給ボックスの設置は、LP ガス事業者（有資格者）が行います。お客様自身で行わないでください。
- ・熱部に専用ガスホースを近づけないでください。専用ガスホースの劣化が早まり、亀裂が入るなどして重大な事故につながるおそれがあります。



指示

- ・専用ガスホースは、正しく取扱ってください。正しく取扱わないと、ガス漏れの可能性があります。ガス漏れ事故の原因になります。
- ・専用供給ボックスは、LP ガス事業者の設置部品です。「ガス供給ボックス」の取扱説明書に従ってください。

注意



指示

- ・LP ガスおよび LP ガス容器の取扱いに関しては、各種法律や規制があります。「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（液石法）」、「消防法」等を遵守してください。詳しくは最寄りのガス販売店にご相談ください。
- ・LP ガスが漏れているとき（ガス臭いなどガス漏れを感じたとき）は、直ちにエンジン停止し、次の処置を行ってください。
 - ①専用供給ボックス内のガス栓を閉（OFF）にする。
 - ②専用ガスホースを本機から取外す。
 - ③LPガス業者に連絡する。

発電機のかけ方（LPガスの場合）

LPガス容器との接続

専用供給ボックス以外、LPガス用単段式調整器とヒューズガス栓を通じて、LPガス容器と接続することもできます。

LPガス容器との接続は下記の3つのパーツ（別売り）が必要です。


- ①LPガス用単段式調整器。参考製品：I・T・O社製HS-5B(H)
- ②検圧プラグ。参考製品：光陽産業社製GKP-1
- ③専用ガスホース（長さ5m以上）。参考製品：リンナイ(Rinnai)社製RGH-50K

LPガス容器の接続は、有資格者が行う必要がある場合があります。詳しくは最寄りのガス販売店にご相談ください。



接続手順

- 1.検圧プラグを単段式調整器に取り付けます。
- 2.単段式調整器をLPガス容器のバルブに取り付けます。
- 3.付属の圧力調整器付ガスホースを発電機のLPガスホース接続口に取り付けます。
- 4.専用ガスホースのガス栓側ソケットを単段式調整器に接続します。
- 5.専用ガスホースの機器側ソケットを付属の圧力調整器付ガスホースのガス栓に差し込みます。

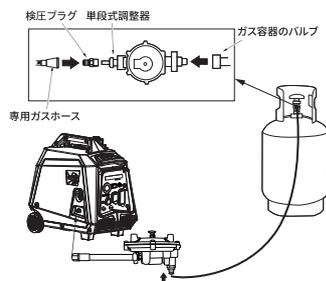

警告



禁止

- ・接続パーツは、分解・改造等をしないでください。正しく取扱わないと、ガス漏れの可能性があり、ガス漏れ事故の原因になります。
- ・専用ガスホース以外のホースを使用しないでください。



指示

- ・LPガスは爆発性がありますので、取扱いには十分注意してください。
- ・専用ガスコードの取付け、取外しはエンジンを停止した状態で、換気の良い場所で行ってください。

注意



指示

- ・LPガスおよびLPガス容器の取扱いに関しては、各種法律や規制があります。「高压ガス保安法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（液石法）」、「消防法」等を遵守してください。詳しくは最寄りのガス販売店にご相談ください。
- ・使用中は本機をLPガス容器から遠く離してください。また、熱い状態の本機を、LPガス容器に近づけないでください。LPガス容器の爆発など死傷事故を引き起こすおそれがあります。

発電機のかけ方（LPガスの場合）

エンジンの起動

- 1.LPガス容器のバルブとヒューズガス栓（専用供給ボックス内のガス栓）を開け、ガス漏れがないか確認します。
- 2.燃料コックを左側LPガスの位置にします。



3.エンジンを始動する

3.1【リコイルスターターで始動する場合】

リコイルスターターグリップを軽く引き出し、重くなった状態から勢いよく引き、エンジンを起動させます。

注意：始動装置または本体カバーの損傷を防ぐために、グリップを引いたあと急に手を放さないでゆっくり戻してください。

3.2【電動セルスターターで始動する場合】

電動セルスタートボタンを奥まで押しこんだらゆっくりボタンを離します。

注意：ONにしてもセルモーターが回転しない場合は、バッテリーコネクタの未接続とバッテリーの消耗が考えられます。

3.3【リモコンで始動する場合】

ペアリング済みの状態でONボタンを2秒間長押しするとエンジンが起動します。OFFボタンを2秒間長押しするとエンジンが停止します。

注意：

- ①発電機とリモコンは出荷時に既にペアリングされています。
- ②本リモコンの有効距離は20mですが、リモコンと発電機との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- ③リモコンの電池が消耗してくると、操作できる距離が徐々に短くなります。早めに新しい電池に交換してください。

エンジンの停止

- 1.電気器具のスイッチをOFFにします。電気器具のプラグをコンセントから抜きます。
- 2.燃料コックを[中の位置] (OFF) にして、セルスタートボタンを押して、エンジンを停止します。(リモコンでエンジンを停止する場合には、リモコンのOFFボタンを2秒間長押しするとエンジンが停止した後、燃料コックを[中の位置] (OFF) にしてください。)
- 3.LP ガス容器のバルブまたは専用供給ボックス内のガス栓を閉めてください。
- 4.圧力調整器付ガスホースと専用ガスホースを取り外します。

電気の取り出し方

AC電源

- 1.周波数切換スイッチを接続する電気機器の周波数に合わせます。
- 2.発電機に接続する電気機器を大地にアースした場合は、発電機の本体も必ずアースしてください。
- 3.「発電機のかけ方」に従ってエンジンを始動します。数秒後、出力表示ランプ(緑)が点灯していることを確認します。
- 4.接続する電気機器のスイッチが切れていることを確認し、ACコンセントへ電気機器のプラグを確実に差込みます。
- 5.電気機器のスイッチを入れます。正常運転(定格負荷)でご使用の場合は、出力表示ランプ(緑)が点灯し続けます。
- 6.過負荷運転や使用電気機器が異常を起こした場合は、出力表示灯(緑)が消え、過負荷警告ランプ(赤)が点灯し続け、電気が取らせなくなります。
この場合、電気機器のプラグを取り外してください。そして、ACリセットスイッチを押してリセットすることで、出力表示ランプ(緑)が点灯し電気の供給が再開されます。

USB電源

- 1.「発電機のかけ方」に従ってエンジンを始動します。数秒後、出力表示ランプ(緑)が点灯していることを確認します。
- 2.USB機器のケーブルをUSBポートに差し込みます。

警告



禁止

・電力会社からの電気配線には絶対に接続しないでください。火災や人身事故、本機や本機に接続された電気機器が故障する原因となります。

注意



禁止

・電気器具の合計負荷(交流、直流の合計)が発電機の取り出し可能範囲を超えた過負荷で使用しないでください。発電機損傷の原因となります。



指示

・精密機器・電子制御機器・パソコン・電子計算機・マイコン付機器および充電器類への使用は、発電機のエンジンノイズ(原動機雑音)の影響を受けない距離を確保してください。また、近くにある他の電気製品がエンジンノイズ(原動機雑音)に影響されないことを確認してください。

・医療機器への使用は、事前に医療機器会社・医師・病院などに確認の上ご使用ください。

・電気工具類・汎用モーター類の一部には、取り出し可能範囲が上記表内の数値内でも起動電流が大きく使用できないことがあります。この場合は電気器具メーカーにご相談ください。


・コンプレッサや水中ポンプなど、起動時に大電流が流れる電気器具を使用したとき、過負荷警告ランプが数秒間点灯する場合がありますが、これは故障ではありません。

電気の取り出し方

並列運転

この発電機はEENOURのDKシリーズ同士(2台)の組み合わせで並列運転することができます。

1. 並列運転コンセントボックス(別売部品)のコードをそれぞれの発電機の並列運転端子とアース端子に接続します。

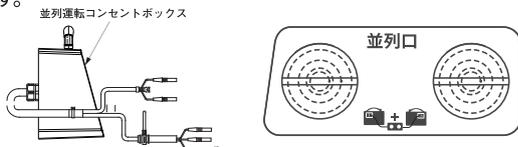

2. 二つの発電機の周波数切換えスイッチを接続する電気機器の周波数にあわせてください。
3. 並列運転コンセントボックスに接続する電気機器を大地にアースした場合は、並列運転コンセントボックスの本体も必ずアースしてください。
4. 「発電機のかけ方」に従ってそれぞれの発電機を始動します。
5. 接続する電気機器のスイッチが切れていることを確認し、並列運転コンセントボックスのコンセントへ電気機器のプラグを差込みます。
6. 電気機器のスイッチを入れます。正常運転でご使用の場合は、二つの発電機の出力表示ランプ(緑)が点灯し続けます。

警告



禁止

- 指定する発電機以外には絶対に接続しないでください。
- 並列運転を行っているとき、並列運転コンセントボックスコードを外さないでください。並列運転コンセントボックスは、エンジン始動前に接続し、エンジン停止後に外してください。

注意



指示

- 並列運転コンセントボックスの30Aコンセントから電気を取り出すには、NEMA規格L6-30Pに準拠した引掛プラグ(別売部品)を使用してください。
参考プラグ: アメリカーン電機(株)製 3322N-L6/3322R-L6、(株)明工社製 MH7173W/MH7173B
- 並列運転コンセントボックスの50Aコンセントから電気を取り出すには、NEMA規格14-50Pに準拠したプラグ(別売部品)を使用してください。
参考プラグ: ハッベル(Hubbell)社製HBL9451C/HBL9452C
- 単独運転をする時は並列運転コンセントボックスコードを必ず外してください。並列運転コンセントボックスコードを接続したまま、一方の発電機のエンジンを止めて、電気を取出さないでください。
- エンジン起動前に、接続する電気機器のスイッチが切れていることを確認してください。電気機器のスイッチが入っていると、電気機器が急に作動し、思わぬケガや事故を起こす可能性があります。

点検・整備の仕方

定期的にメンテナンスをする事によって本製品が最適な状態に保つ事ができます。

警告

- ・メンテナンス前に本書を読み必要なツールや技術がある事を確認してください。
- ・メンテナンスをする前にエンジンを停止し、エンジンが始動ができない状態である 事を確認してください。
- ・火災や爆発の危険を回避するため、メンテナンス作業するときは注意が必要です。部品の洗浄にはガソリンではなく、不燃性の溶剤のみを使用してください。タバコ、火花、炎を本体に近づけないでください。

注意

- ・交換する部品は当社の指定する部品以外は使用しないでください。
- ・業務使用の場合、通常より短い期間でメンテナンスが必要となり、怠ると保証できない故障が発生する可能性があります。

定期点検表

※1 初回のみ、1ヶ月後または20時間運転後にオイル交換を行ってください。





※2 ほこりの多い場所で作業した場合は、定期点検時期より早めに点検を行ってください。

対象部品	点検項目	始業点検	初回の1ヶ月後 または 20時間 運転後	3ヶ月毎 または 50時間 運転毎	6ヶ月毎 または 100時間 運転毎	12ヶ月毎 または 200時間 運転毎
エンジンオイル	・量の点検	●				
	・交換		●※1		●	
燃料	・量、漏れの点検	●				
エアクリナー	・損傷、劣化の目視と 指触による点検	●				
	・清掃			●※2		
点火プラグ	・点検と清掃				●	
	・交換					●
燃料タンクストレーナー	・汚れ、詰まりの目視点 検および清掃				●	
マフラーワイヤネット	・清掃				●	
外装	・取り付けボルトのゆる み確認			●		

点検・整備の仕方

エンジンオイルの交換



1. エンジンを始動し、2～3分暖気運転をしてから停止します。エンジンオイルが排出しやすくなります。
2. 排出するエンジンオイルを受け取る容器を用意します。
3. 右側のメンテナンスノブ①を回し、右側の防護カバー②を手前に引いて取り外します。
4. オイルプラグ③を外し、付属のエンジンオイル排出用ホースを取り付けます。
5. 発電機本体を傾けてエンジンオイルを抜きます。
6. 付属のエンジンオイル排出用ホースを外します。
7. オイルジョッキをオイル給油口に差し込み、エンジンオイルを規定量給油します。
8. 給油したらオイルプラグを取り付け、確実に締め付けます。防護カバーを取り付けます。



推奨オイル：4サイクル用エンジンオイル SAE10W-30もしくは10W-40API分類SE級以上
エンジンオイル規定量：0.45L

点火プラグの点検と清掃

1. 点火プラグメンテナンスカバー①を取外します。
2. 点火プラグキャップ②を点火プラグより外します。
3. プラグレンチハンドル③、プラグレンチ④で点火プラグを取外します。




4. スパークプラグの焼け具合を点検します。電極付近は通常キツネ色に焼けますが、黒くくすぶっていたり白く焼けていたときはパーツクリーナーまたはワイヤーブラシで汚れ(カーボン)を落とします。

5. 電極のすき間を確認し、下記寸法になっていない場合は調整します。

指定点火プラグ：A5RTC (TORCH)

電極のすき間：0.7～0.8mm



スパークプラグトルク：12.5 N.m

点検・整備の仕方

6. 取り付けはまず手で一杯までねじ込み、次にプラグレンチで確実に締付けます。
7. 点火プラグキャップを点火プラグに確実に取付けます。
8. 点火プラグメンテナンスカバーを取付けます。

⚠ 注意




指示

・やけどをしないよう、作業はエンジンが冷えてから行ってください。エンジン停止直後のエンジン本体や排気口、点火プラグなどは非常に熱くなっています。

燃料タンクストレーナーの清掃

1. 燃料コックを「OFF」の位置にしてエンジンを停止します。
2. 燃料タンクキャップおよびストレーナーを取り外します。
3. ガソリンを使ってストレーナーを洗浄します。
4. ストレーナーをふいて燃料タンクに挿入します。
5. 燃料タンクキャップを取付けます。

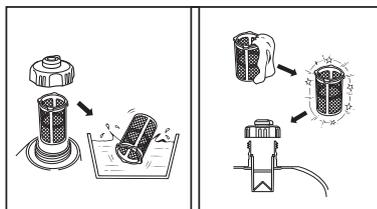

⚠ 警告



禁止

・作業中は喫煙したり、火気を近づけたりしないでください。

エアクリーナーエレメントの清掃

エアクリーナーが汚れて詰まるとエンジンに燃焼用の空気を送れず、点火しづらかったりエンジン回転数が安定しないなど、エンジン不具合の原因となります。定期的エアクリーナーを清掃してください。土埃や埃などが多い環境で使用される場合は頻りに点検清掃を行ってください。

1. 右側のメンテナンスノブ①を回し、防護カバー②を手前に引いて取り外します。
2. カバーネジを緩め③、エアフィルターカバー④を取り外します。
3. エアフィルター⑤を取り外します。
4. 家庭用の洗剤と温水の溶剤でスポンジを洗浄し洗い流すか不燃性もしくは低引火点の溶剤で洗浄し、完全に乾燥させてください。ポロポロ崩れたり、汚れがひどいときは新しいものに交換してください。
5. エレメントをエンジンオイルにひたし、押しつぶすようにしぼります。オイルが垂れない程度に余分なオイルを取り除いてください。
6. エレメントをエアクリーナー本体にはめ込みます。エアクリーナーカバーを元の位置に戻し、スクリュを締め付けます。
7. 防護カバーを確実に取付けます。

点検・整備の仕方

⚠ 警告



禁止

・ガソリンや可燃性溶剤を使用してエアフィルターを掃除すると火災や爆発を引き起こす可能性があります。石鹼水または不燃性溶剤のみを使用してください。

⚠ 注意



禁止

・エレメントは絶対にきつく絞らないでください。破れてエンジンが不調になることがあります。
・エレメントを取り付けていない状態ではエンジンを絶対に始動させないでください。ピストンやシリンダーの摩耗の原因になります。



指示


・エアクリーナーが目詰まりすると出力不足や燃料消費が多くなるので、ほこりの多い場所で使用した場合は、定期点検時期より早めに清掃してください。

運搬する場合には

発電機を自動車・トラックなどの車両で運搬する場合は、以下を必ず守ってください。

運搬の場合

- 1.燃料コック「停止」の位置にします。
- 2.エンジンが十分に冷えてから、燃料タンクキャップつまみを「OFF」の位置にします。
- 3.燃料タンクキャップおよびストレーナを取り外し、市販の手動式ガソリン用ポンプを使用して燃料を抜きます。なお、電動式ポンプは使用しないでください。



- 4.燃料タンクキャップおよびストレーナを取り付けます。
- 5.本機が落下、転倒、破損などしないような場所を選んで積載し、ロープなどでしっかり固定します。

警告



禁止

- 振動、衝撃などで燃料タンクの燃料がこぼれるおそれがありますので、ガソリンタンクに燃料を給油したまま運搬しないでください。
- ガソリンが気化して引火するおそれがありますので、発電機を車内やトランクなどに積載したまま、長い時間直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 火災のおそれあり、車両に積載したまま使用しないでください。
- 発電機の上に重い物を置かないでください。



指示

- 火災のおそれがありますので、予備のガソリンは消防法に適合した鉄製の携帯タンクに保管してください。
- 本機が移動、横倒、落下、破損などしないような位置に積載してください。特に横倒したまま運搬すると、エンジンがかからなくなるなど、エンジン故障の原因となります。

一時保管・長期保管


使用後または定期運転後、次回の使用が3ヶ月以降になる場合は「一時保管」を、それ以上長期に渡って使用しない場合は「長期保管」を行ってください。これらを行わないと、故障の原因となります。

一時保管の場合

1.燃料タンクキャップおよびストレーナを取り外し、市販の手動式ガソリン用ポンプを使用して燃料を抜きます。なお、電動式ポンプは使用しないでください。



- 2.燃料タンクキャップおよびストレーナを取り付けます。
- 3.燃料タンク内のガソリンを抜いた後、発電機を起動します。(12/16ページ)
- 4.無負荷運転(電気機器は接続しない)を行ってです。エンジンが「ガス欠状態」で停止するまで待ちます。燃料タンク内の燃料残量によって「ガス欠状態」になるまでの時間は変わります。
- 5.エンジンが停止しましたら、右側の防護カバーのネジをゆるめて、防護カバーを取り外します。
- 6.排出するガソリンを受ける容器を用意します。
- 7.キャブレターのドレンパイプを容器で受け、ドレンネジをドライバーで弛め燃料を抜きます。キャブレター内のガソリンを抜かずに長期間放置すると、ガソリンが変質しエンジンがかからなくなる場合があります。

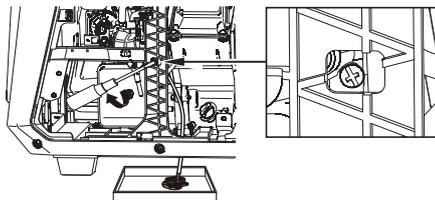

- 8.ドレンネジを締め付け、ドレンパイプを元に戻します。
- 9.防護カバーを取り付けて、ネジを確実に締め付けます。
- 10.燃料コックを「中の位置」(OFF)して、燃料タンクキャップつまみを「OFF」の位置にします。
- 11.室内で湿気が少なく換気の良い場所に保管します。

長期保管の場合

- 1.“一時保管”の1～10の作業を行います。
- 2.点火プラグを外し、プラグ孔からエンジンオイルを3～5mL給油します。
- 3.リコイルスターターグリップを2～3回ゆっくりと引いた後、点火プラグを取り付けます。
- 4.リコイルスターターグリップを引き、重くなった状態(圧縮状態)にします。
- 5.各部の水、ほこりなどの汚れをきれいに清掃します。
- 6.発電機にカバーを掛け、室内で湿気が少なく換気の良い場所に保管します。

不具合時の対応

故障は行き届いた点検整備により未然に防ぐことができます。故障の多くは、取扱いの不慣れや不十分な点検に起因しています。まずご自身で次の点検を行い、その上でなお異常がある場合はむやみに分解しないでお買い上げの販売店にお問い合わせください。

症状	考えられる原因	処置	参照ページ
エンジンが 始動しない	燃料が入っていない	燃料を給油する	11ページ
	オイル警告ランプ(赤)が点灯している→エンジンオイルが入っていない、量が少ない	エンジンオイルを給油する	10ページ
	燃料タンクキャップつまみがOFFになっている	ONにする	11ページ
	エンジンのかけ方に不足などがある	正しいかけ方を再確認する	12/16ページ
	エアクリーナーの汚れ	エアクリーナーの清掃	21ページ
	点火プラグかぶり、汚れ、破損	点検・清掃・交換	20ページ
	本機が傾いている → オイルアラート機構の作動	水平にする	/
	問題のある燃料、エンジンオイルによるエンジン不調	正しい燃料・エンジンオイルに入れ替え	10ページ
	複数の電気機器を使用するなど急に大きな電気を取り出した	電気を少しずつ取り出す	17ページ
	点火プラグの劣化	点火プラグの点検・交換	21ページ
キャブレターが詰まっている	キャブレターの清掃	24ページ	
マフラーから白 煙が出る	エンジンオイルの入れ過ぎ	エンジンオイルを排出して規定量を注入する	20ページ
	SA級など、指定以外のエンジンオイルを使用する	指定のエンジンオイルを使用する	10ページ
電気が取り出 せない	過負荷警告ランプ(赤)が点灯・点滅、出力ランプが消灯する	過負荷の原因または使用器具の異常を改善する	17ページ
	水中ポンプ、コンプレッサーなど、起動時に大電流が流れる電気機器を使用	エコモードをOFFにする	7ページ
	シートをかぶせている、または屋内で使用するなどして本機の温度が高くなっている	本機周辺を点検する、または屋外で使用する	10ページ

仕様諸元

機種		DK3500iEDF
発電部型式		多極界磁回転型
相数		単相
力率		1
交流(AC)	定格出力	3.2kVA(ガソリン)/3kVA(LPガス)
	最大出力	3.5kVA(ガソリン)/3.5kVA(LPガス)
	定格電圧	100V
	定格電流	32A(ガソリン)/30A(LPガス)
	定格周波数(切替)	50Hz/60Hz
直流(USB)	定格電圧(USB-A)	5V
	定格電流(USB-A)	1A/2.1A
エンジン	エンジン種類	空冷4ストロークOHVエンジン
	総排気量	145cc
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	点火クプラグ	A5RTC (TORCH)
	エンジンオイル	4サイクル用エンジンオイルSAE10W-30もしくは10W-40API分類SE級以上
エンジンオイル規定量	0.45L	
バッテリー		12.8V/1.6Ah
燃料タンク容量		6L
連続運転時間	定格(100%負荷)	3.2h(ガソリン)1.05kg/h(LPガス)
	1/4 負荷(25%負荷)	10.3h(ガソリン)0.35kg/h(LPガス)
騒音レベル(7m)		59dB※2
始動方式		セル/リコイルスターター
使用環境温度		-5℃～40℃
適用環境高度		1500m以下の地域(1000mを超えると、電力を減らす必要があります)
寸法(全長×全幅×全高)		54×31×50.5cm
乾燥重量		26kg

この仕様諸元は改良のため予告なしに変更することがあります。

※1: エコモード ON 時

※2: 仕様諸元表に表示した騒音値は、エコモード ON (作動中) 時で、機側7m、四方向の算術平均値です。異なる環境下での騒音はこの数値と変わる場合があります。

配線図

保証期間およびお問い合わせ

- ・本製品の保証期間はご購入日より一年間となります。
 - ・本製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
 - ・本製品は使用電子部品の製造中止で、生産及び販売終了となる場合があります。予めご了承ください。
- ・お問い合わせの際、お客様へ確実に迅速に対応させていただくため、あらかじめ下記の事項をご確認の上、ご連絡ください。

①商品名

②ご購入先及びご注文番号

③故障の状況(できるだけ詳しくご説明ください。メールでお問い合わせいただいた場合は不具合症状に関する写真または動画を添付いただけると幸いです)

・ご不明な点や故障に関するご相談は、ご購入の販売店、または下記営業窓口にお問い合わせください。

メールアドレス



support@eenour.com

電話窓口



サポート:050-4560-1166

公式サイト:050-4560-1179

受付時間:10:00-13:00、14:30-18:30

(土・日曜、祝祭日・年末年始および当社指定休業日は除く)

輸入総発売元: 株式会社MK JAPAN

保証書

本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

保証書

品 名	EENOURインバーター発電機
品 番	DK3500iEDF
購 入 日	年 月 日
保証期間	上記ご購入日より1年間（消耗品を除く）
お 客 様	ご住所 〒
	電 話 ()
	お名前 ----- 様

1. 取扱説明書、注意事項などにしたがって正常な使用状態で故障した場合に限りです。
2. 保証期間内に前項に該当する故障が発生した場合に限りです。
3. 消耗品に関しましては、保証対象外となります。
4. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
* 本書のご提示がない場合や、購入日、販売店名の記載がない場合。
* 使用上の誤り、他店・個人での修理、分解、改造、調整による故障等。
* お買い上げ後の移動、落下、天災地変、異常電圧による故障。
5. 保証書の発行により、ご購入者の法律上の権利を制限するものではありません。

免責事項

法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生ずる直接損害、間接損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等）、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害（逸失した利益、ビジネス上の収益、信用あるいは節約すべきし費用を含む）、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害（身体障害に起因する死亡及び怪我を含む）に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。

