

BROWN SINGLE AVERAGE TEMP: 73 celsius 607

온도검사 및 조절기 온도 값

TEMPERATURE CONTROLLER TEST RESULT

담당	부장	대표이사


측정일자: 2017. 6. 23

Model : 스드레이 부대
상문

샘플번호: #1, #2, #3

CHART NO. 89565AW

CHART NO. 89565AW

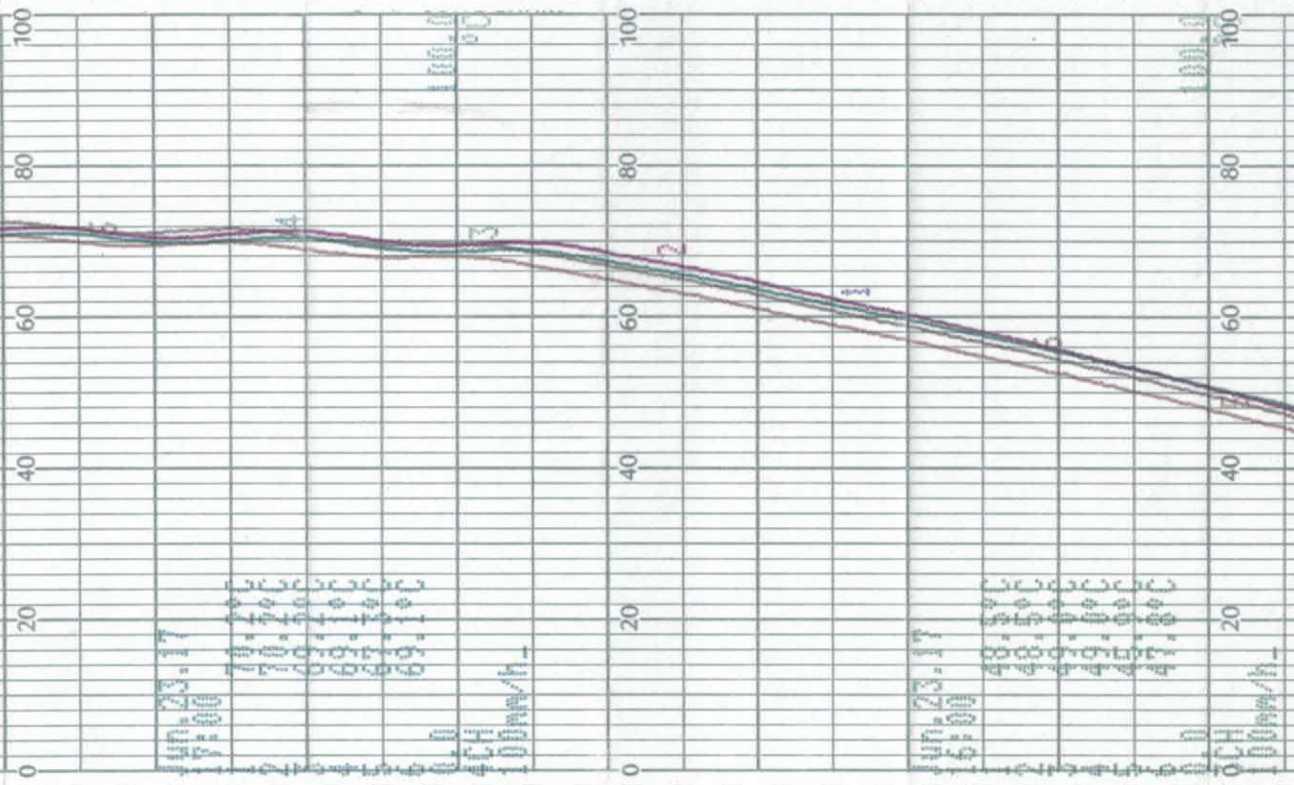

NO	측정시간	조절기	비고
		FND 온도 값	
	0분	-	
	30분	-	
	60분	-	
	90분	-	
	120분	-	

BROWN DOUBLE AVERAGE TEMP: 63 celsius 608


온도검사 및 조절기 온도 값

MAT TEMPERATURE CONTROLLER TEST RESULT

담당	부장	대표이사

측정일자: 2017. 6. 27

Model : 시드레이 온센 태블 샘플번호: #1, #2

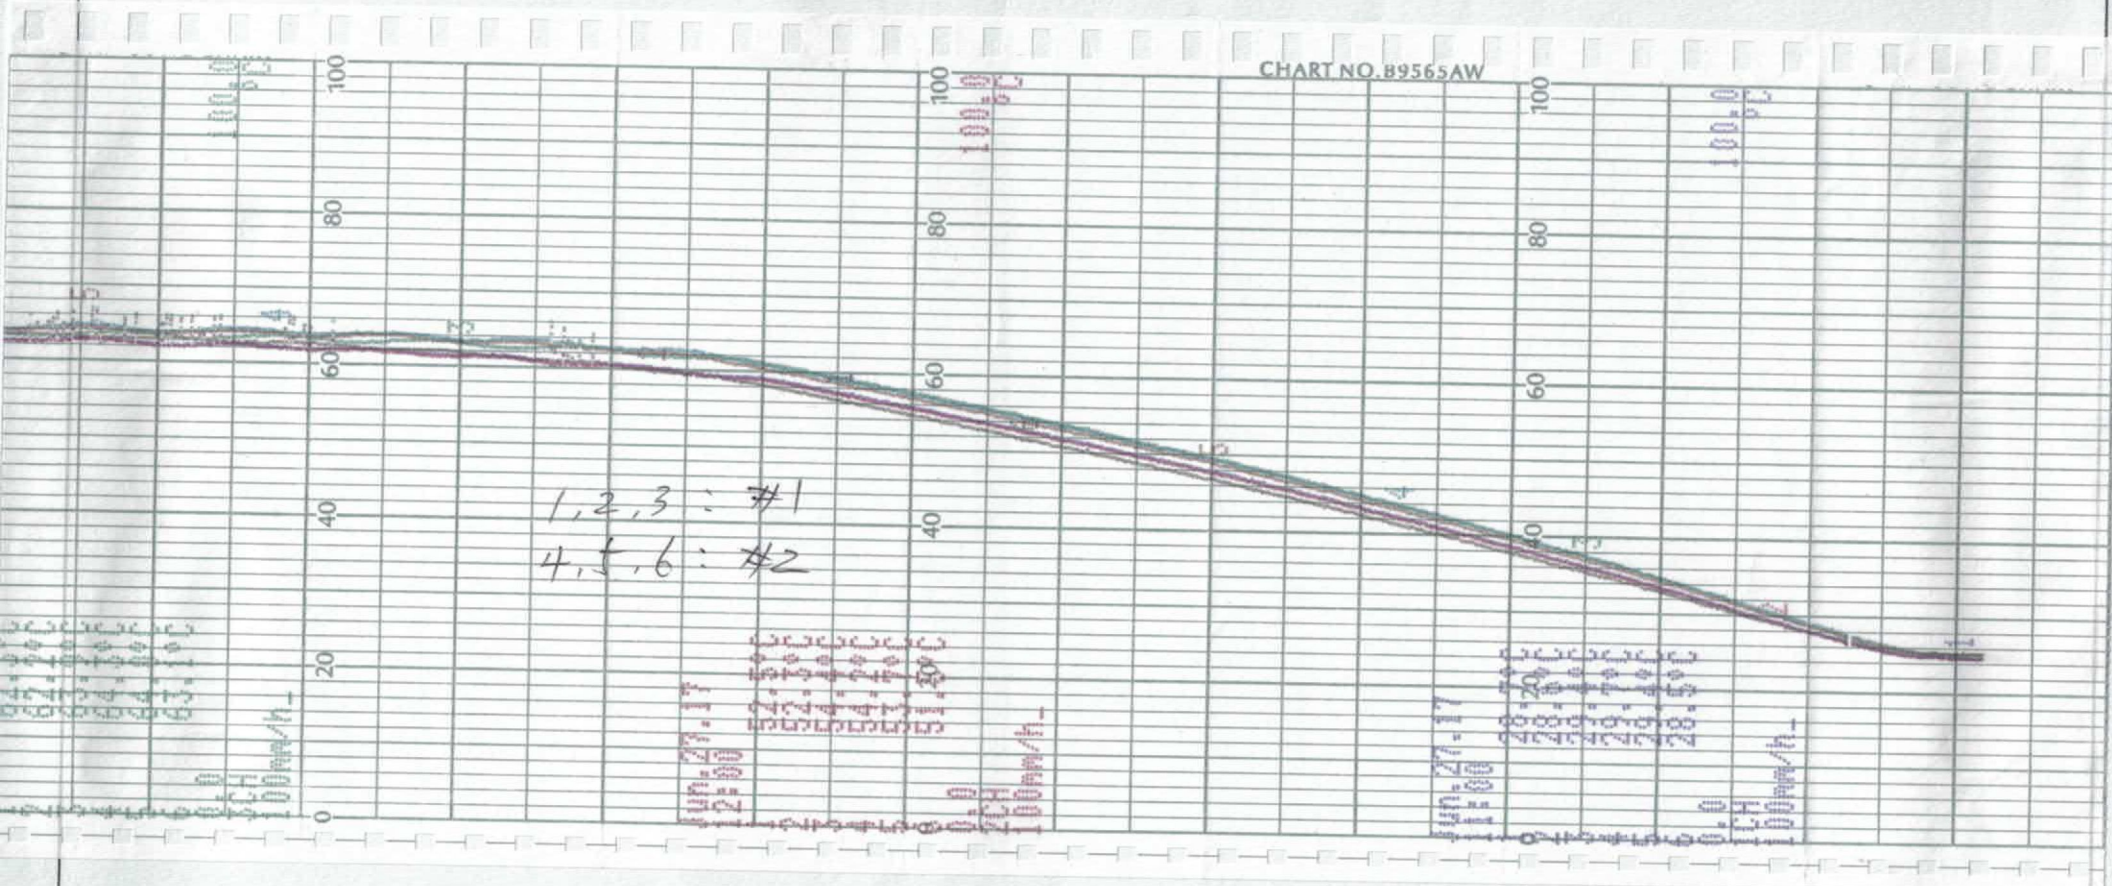

NO	측정시간	조절기	비고
		FND 온도 값	
	0분	.	
	30분	.	
	60분	.	
	90분	.	
	120분	.	

BROWN PROMAT AVERAGE TEMP: 74 celsius 607


담당	부장	대표이사
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

온도검사 및 조절기 온도 값

TEMPERATURE CONTROLLER TEST RESULT

측정일자: 2017. 6. 23

Model : 스테이 하우스 프로 샘플번호: #1, #2, #3

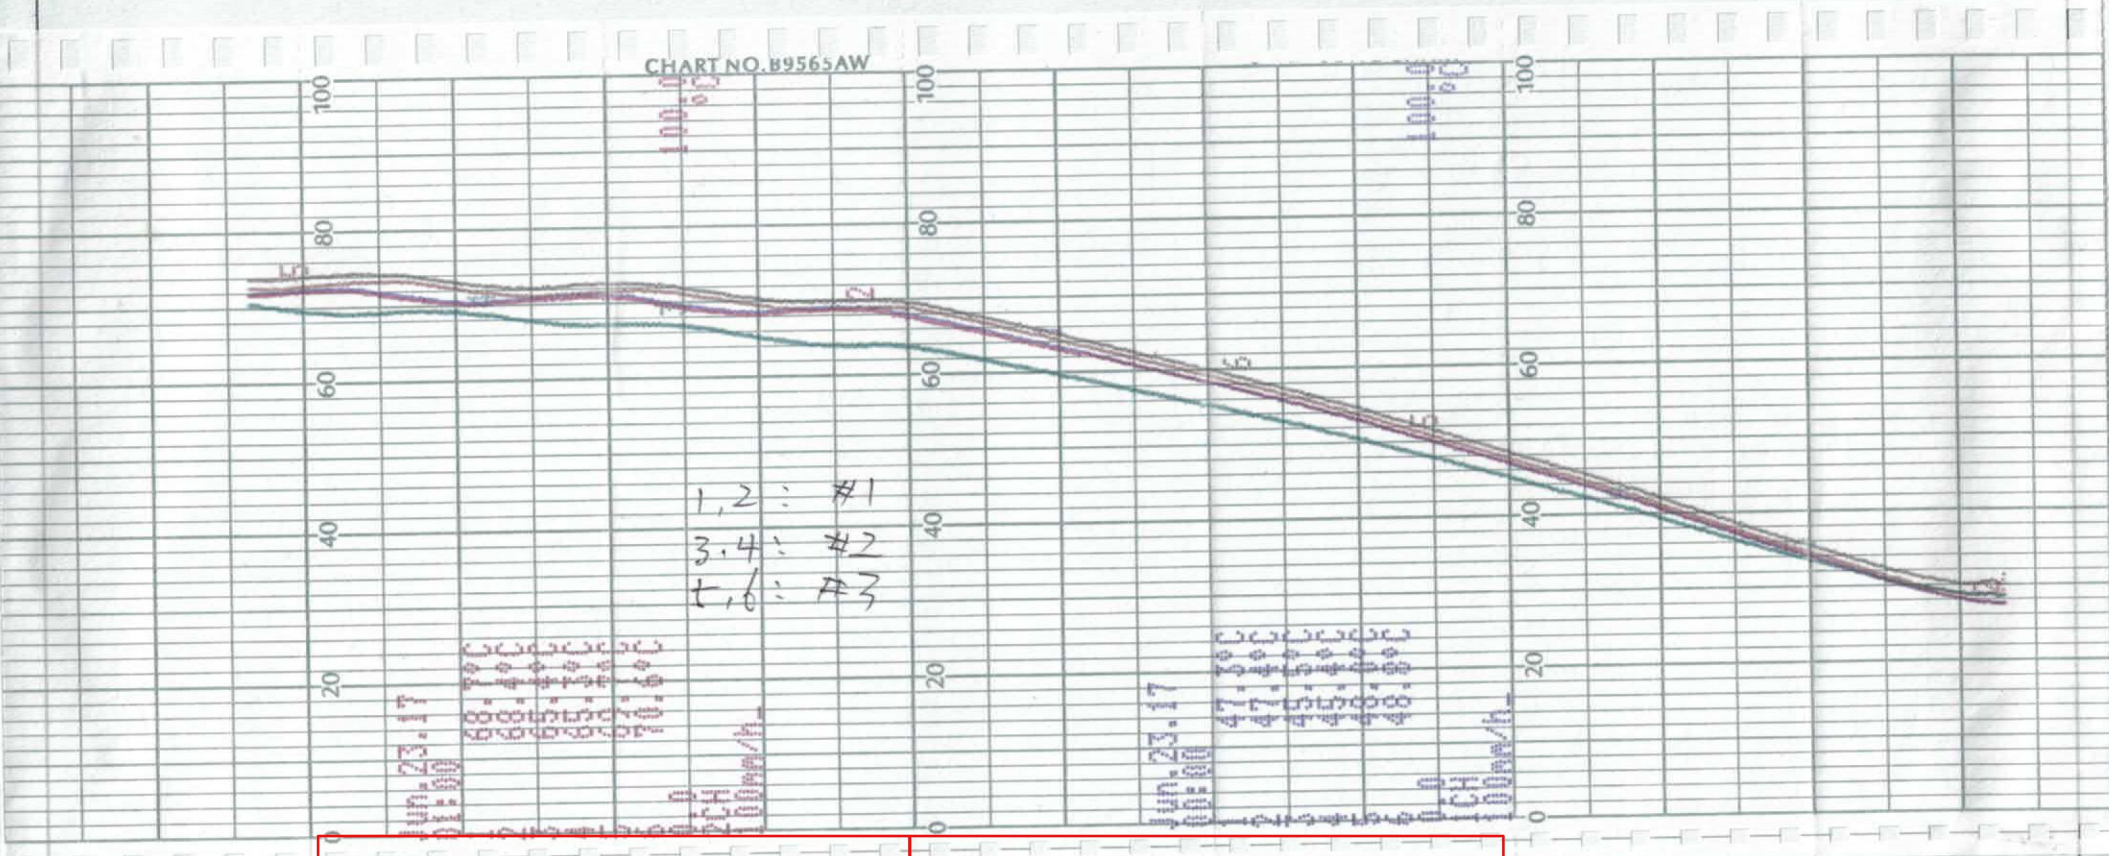

1 HOUR

1 HOUR

NO	측정시간	조절기	비고
		FND 온도 값	
	0분	-	
	30분	-	
	60분	-	
	90분	-	
	120분	-	

BROWN COMPACT AVERAGE TEMP: 73 celsius 607


온도검사 및 조절기 온도 값

MAT TEMPERATURE CONTROLLER TEST RESULT

담당	부장	대표이사

측정일자: 2017. 6. 22

Model : *아드레이 브라운 매트* 샘플번호: #1, #2, #3

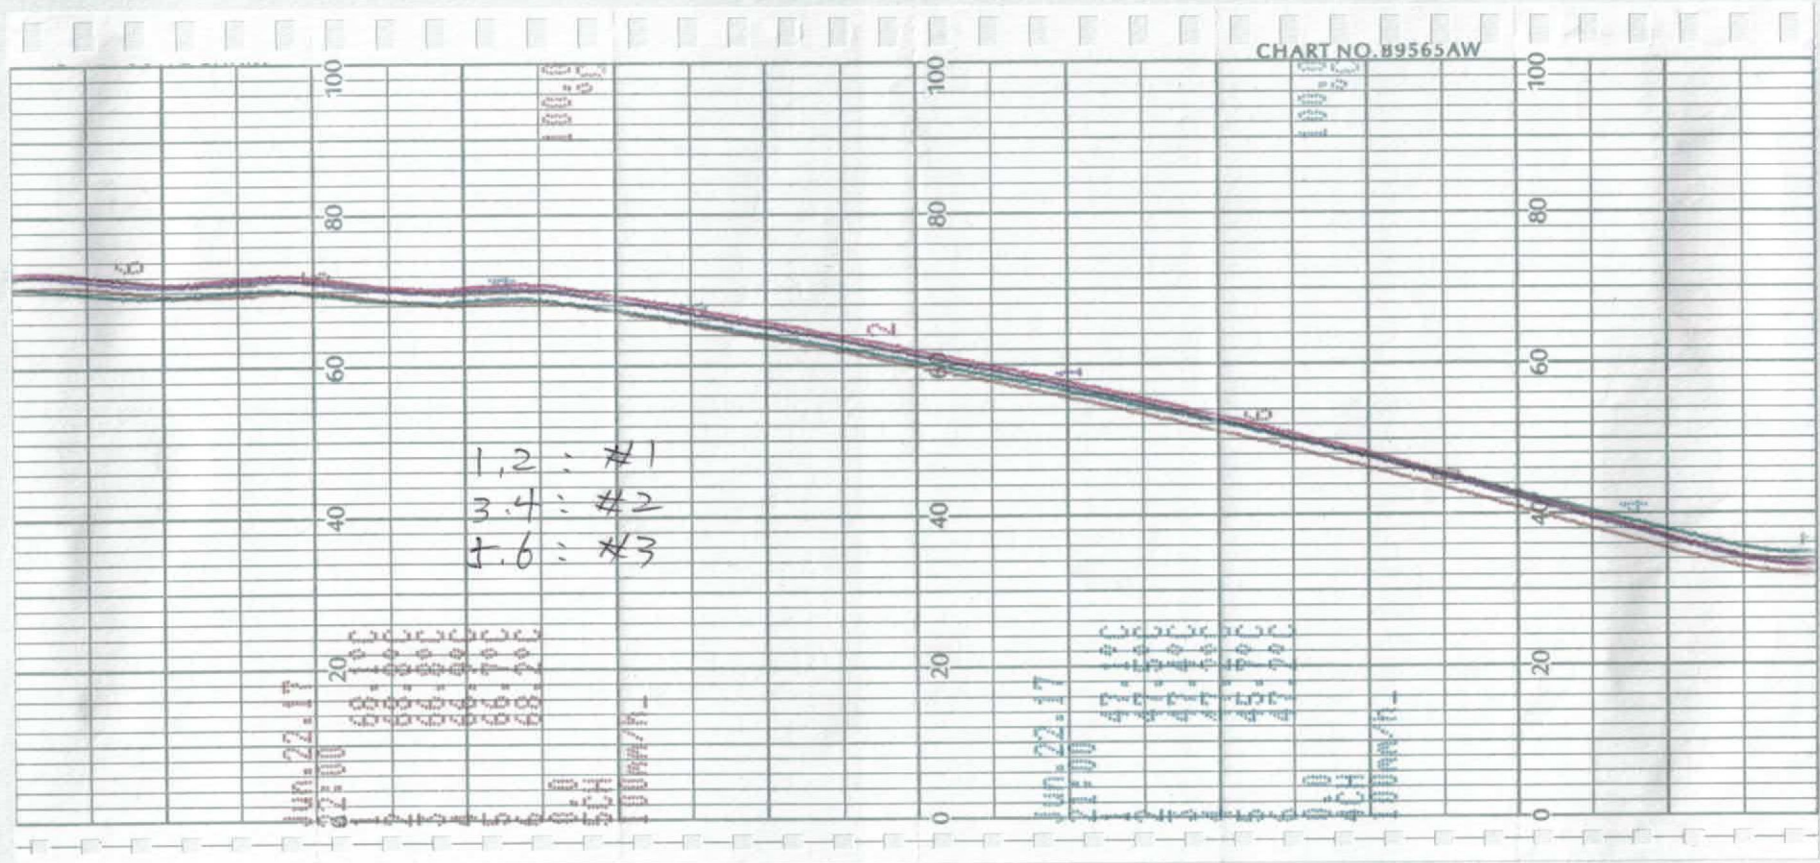

NO	측정시간	조절기	비고
		FND 온도 값	
	0분	.	
	30분	.	
	60분	.	
	90분	.	
	120분	.	


BROWN MINI AVERAGE TEMP: 76celsius Q2000

온도검사 및 조절기 온도 값

TEMPERATURE CONTROLLER TEST RESULT

측정일자: 2011년 6월 20일 Model : 슈도케이 브라운 짐텍 샘플번호: #1

담당	부장	대표이사
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

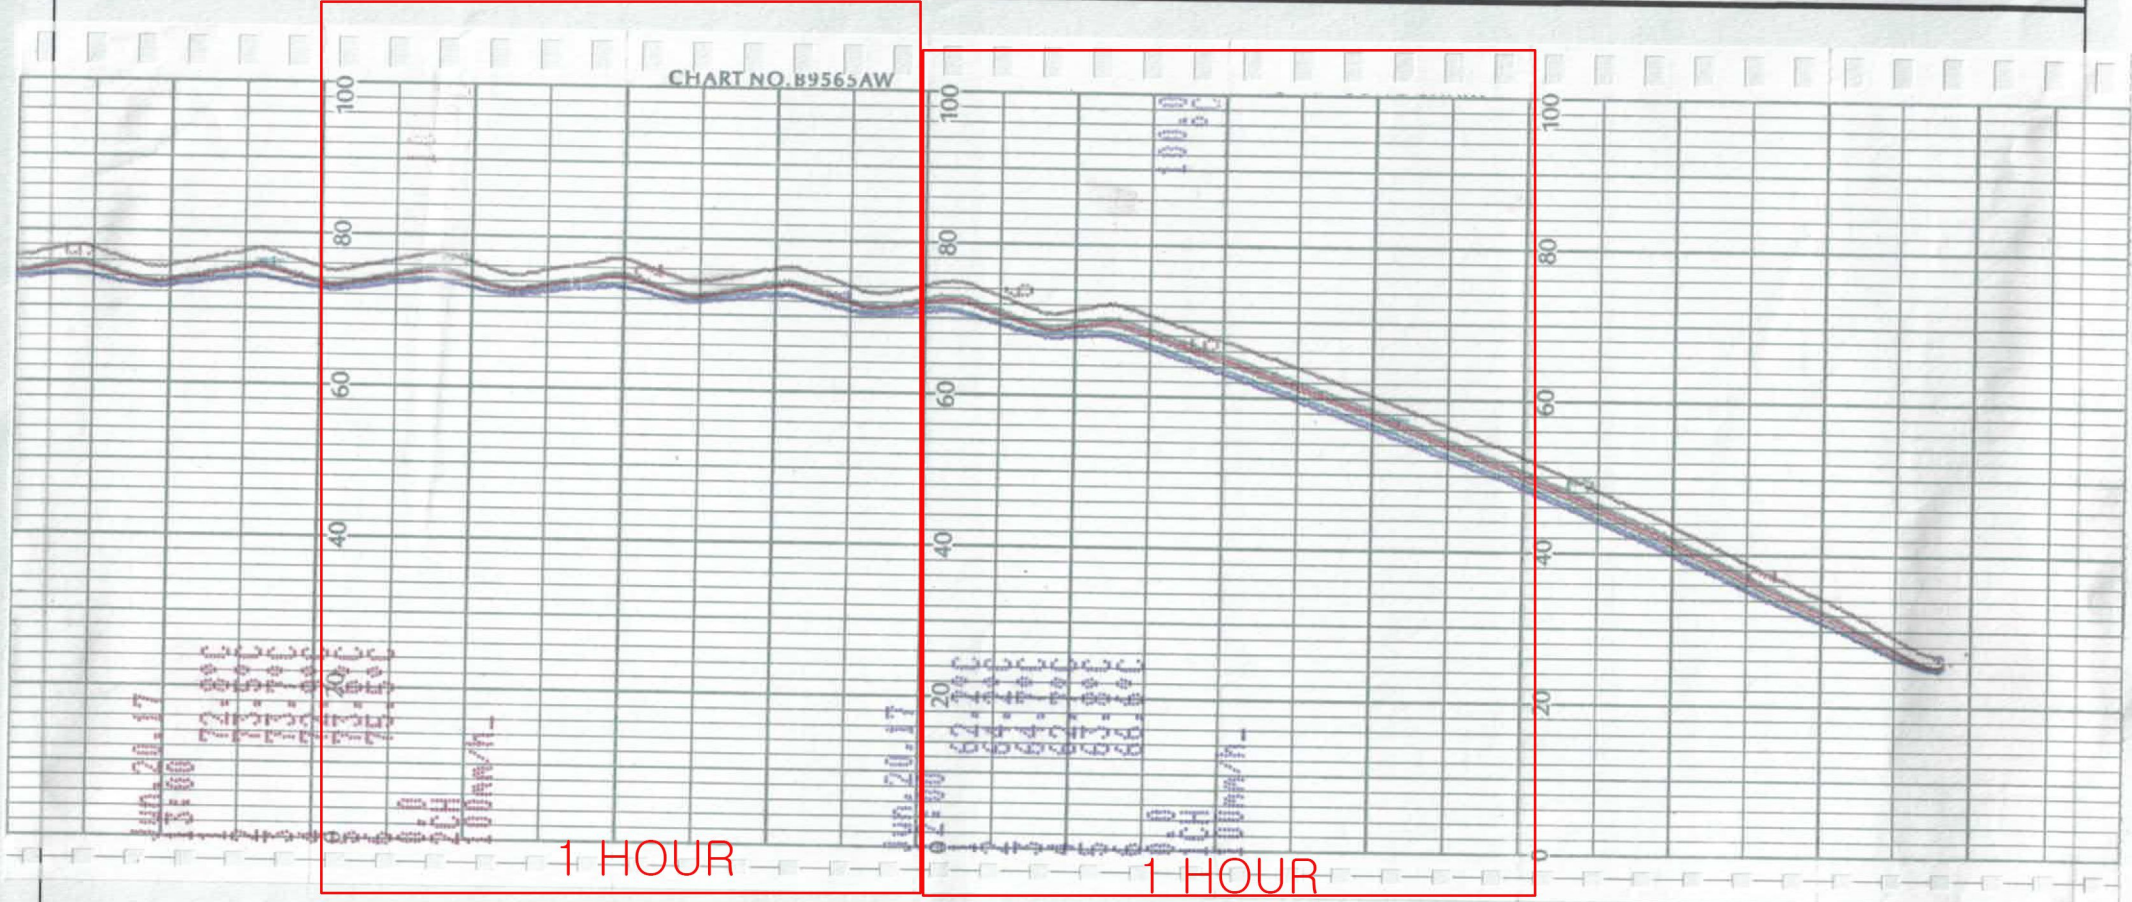

NO	측정시간	조절기	비고
		FND 온도 값	
#1	0분	21°	
	30분	51°	
	60분	69°	
	90분	76°	
	120분	76°	