

WARNINGS

Joists, beams and rafters shall not be cut or notched to install the heater.

Instructions below are suitable for ceiling surfaces 10-30mm (0.39"-1.2") thick. For ceiling surfaces thicker than 30mm (1.2"), contact Bromic for alternative installation options.

The heater shall, under no circumstance, be covered with insulating material or similar material.

It is important that regular maintenance is carried out on the heater to maintain appearance. Inspect and clean more frequently in adverse conditions such as coastal environments.

In ceiling recess installation, the heater must be completely protected against water contact from above.

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC HEATERS BY BROMIC

LOW CLEARANCE (LC) CEILING RECESS INSTALLATION INSTRUCTIONS











FOR MODELS 2300W, 3400W & 4500W


WARNING

This heater **MUST** be permanently installed by an authorised/licenced person. Do not perform maintenance, or carry out installation or assembly procedure while electrical power is switched on. Wait 2 hours after switching off the heater before handling.




**QR CODE
INSTALLATION INSTRUCTIONS**

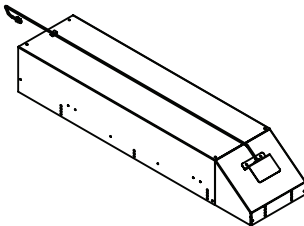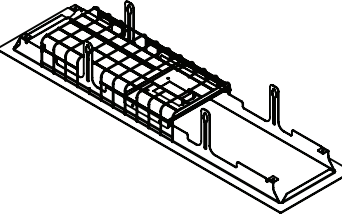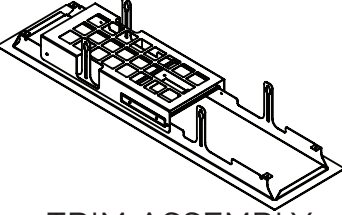 1x CEILING RECESS BOX	 1x IP COVER	1x M6x10 8x M4x8 8x M3x6  HARDWARE	 1x TRIM ASSEMBLY (STANDARD)
 1x TERMINAL BOX	 2x VENT COVER BLACK	 4x VENT COVER TRIMS	OR  1x TRIM ASSEMBLY (MARINE)
 2x VENT COVER WHITE	 1x (2300W/3400W) 2x (4500W) N2 WAGO CONNECTOR		

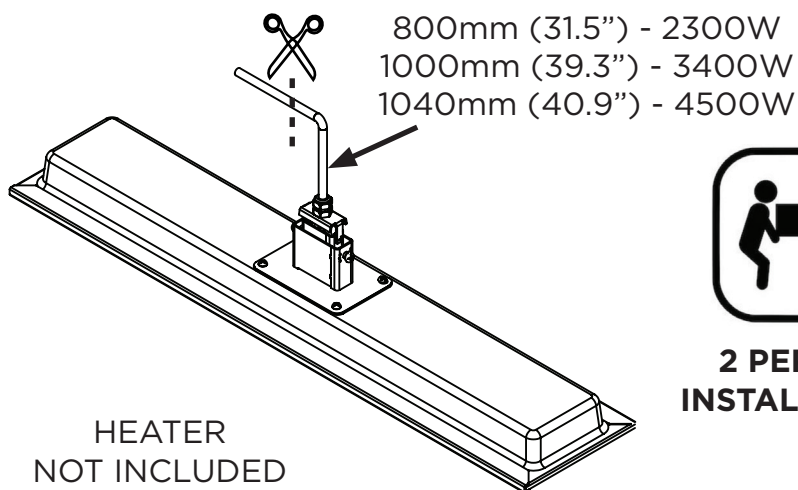

**2 PERSON
INSTALLATION**

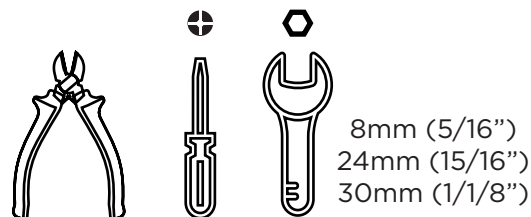

TOOLS REQUIRED

IMPORTANT

READ THIS MANUAL CAREFULLY. SEE INSIDE COVER FOR IMPORTANT INFORMATION ABOUT THIS MANUAL. KEEP INSTRUCTIONS WITH APPLIANCE FOR FUTURE REFERENCE.

This manual contains important information about the installation, operation, and maintenance of the Low Clearance Ceiling Recess Kit for the Platinum Smart-Heat Electric Heaters. Please pay close attention to the important safety information shown throughout this instruction manual.

Any safety information will be accompanied by the following safety alert symbols:





 DANGER,  WARNING,  IMPORTANT





- Read this manual carefully before installing or servicing this product.
- Improper installation, operation, or maintenance can result in death, severe injury, or property damage.
- This appliance is intended for fixed installation with voltage as specified on the power rating label.
- Installation **MUST** be carried out by a licensed and authorised technician in accordance with local electrical codes.
- The Platinum Smart-Heat™ Electric Heater is intended for domestic and commercial use, unless otherwise specified.
- **The marine grade versions of the LC Ceiling Recess Kit shall be installed for land and coastal environment application ONLY.**
- **The IPX5 marine grade version of the LC Ceiling Recess Kit shall NOT be installed on marine craft.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Head Office: 10 Phiney Place, Ingleburn, NSW 2565 Australia
Telephone: 1300 276 642 (within Australia) or +61 2 9748 3900 (from overseas) Fax: +61 2 9748 4289
Email: info@bromic.com Web: www.bromic.com

Note: Bromic Pty Ltd reserves the right to make changes to specifications, parts, components and equipment without prior notification. This installation, operation and service manual may not be reproduced in any form without prior written consent from Bromic Pty Ltd.

SPECIFICATIONS		LC Ceiling Recess Kit							
Model		Standard				Marine			
Part No.	US/EU	BH3623009		BH3623008		BH3623011		BH3623010	
	AU	2623009		2623008		2623011		2623010	
Total Output - Kit + Heater		2300W		3400W		2300W		3400W	
Power connection required (volts/amperes)		208V - A.C - 60HZ - 11.1A	220-240 - A.C - 50/60Hz - 9.6A	208V - A.C - 60Hz - 16.3A	220-240 - A.C. - 50/60Hz - 14.2A	208V - A.C - 60HZ - 11.1A	220-240 - A.C. - 50/60Hz - 9.6A	208V - A.C - 60Hz - 16.3A	220-240 - A.C. - 50/60Hz - 14.2A
Overall Dimensions (L x W x H)		1039 x 261 x 175 mm (40.9 x 10.3 x 6.9 ")		1475 x 261 x 175 mm (40.9 x 10.3 x 6.9 ")		1039 x 261 x 175 mm (40.9 x 10.3 x 6.9 ")		1475 x 261 x 175 mm (40.9 x 10.3 x 6.9 ")	
Weight		11kg (24.3lb)		14kg (31lb)		11kg (24.3lb)		14kg (31lb)	
Finish		Brushed Stainless Steel 304				Brushed Stainless Steel 316			
Approval		   							

SPECIFICATIONS		LC Ceiling Recess Kit			
Model		Standard		Marine	
Part No.	US/EU	BH3623012		BH3623013	
	AU	BH3623012		BH3623013	
Total Output - Kit + Heater		4500W		4500W	
Power connection required (volts/amperes)		208V - A.C - 60HZ - 11.1A	220-240 - A.C - 50/60Hz - 9.6A	208V - A.C - 60HZ - 11.1A	220-240 - A.C. - 50/60Hz - 9.6A
Overall Dimensions (L x W x H)		1595 x 338 x 178 mm (62.8 x 13.3 x 7 ")		1595 x 338 x 178 mm (62.8 x 13.3 x 7 ")	
Weight		25kg (55.1lb)		25kg (55.1lb)	
Finish		Brushed Stainless Steel 304		Brushed Stainless Steel 316	
Approval		   			


ISOMETRIC VIEW DEPICTING LOW CLEARANCE RECESS KIT INSTALLATION SETUP OPTIONS

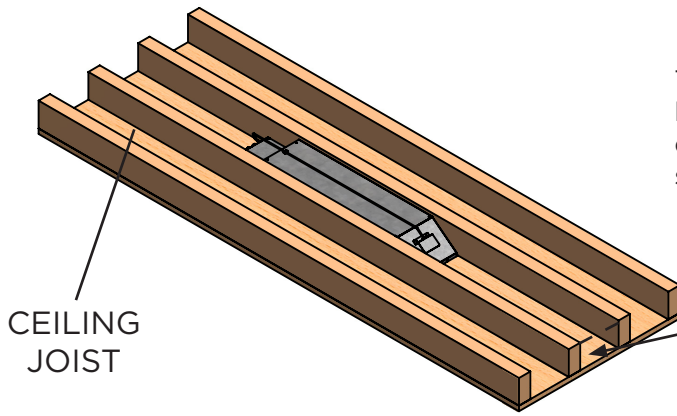


The example depicts the recess kit fixed on the length sides only. The installer is responsible for ensuring product is installed in a structurally sound configuration.

MINIMUM GAP BETWEEN JOISTS
 240mm (9.4") - [2300W/3400W]
 317mm (12.5") - [4500W]

CEILING CUTOUT & CLEARANCE ZONES

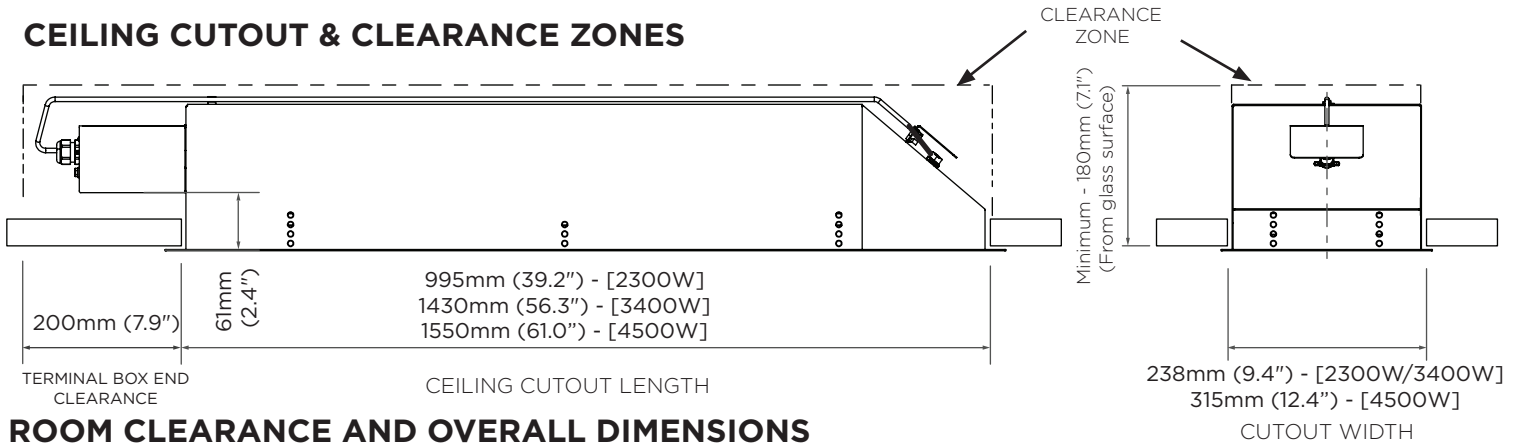

ROOM CLEARANCE AND OVERALL DIMENSIONS

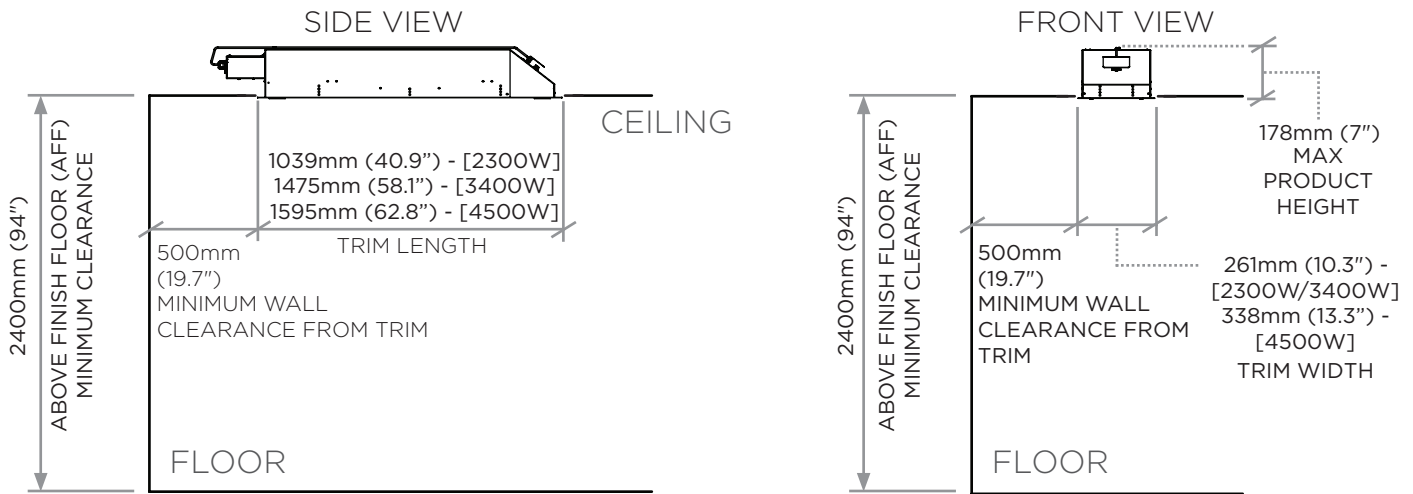

⚠ WARNING

The appliance shall, under no circumstances, be covered with insulating material or similar material.

Minimum vertical ceiling space clearance between the ceiling recess box and ceiling surface must be 180mm (7.1").

Minimum clearance measured from the terminal box end to the nearest surface must be 200mm (7.9").

Minimum clearance from the ceiling cutout and the nearest wall must be 500mm (19.7").

Minimum distance between heaters measured from edge of ceiling cut out must be 500mm (19.7") with exception for Australia/New Zealand minimum 2000mm (78.7")*.

Minimum distance between the heater surface and finished floor is 2400mm (94").

***Note:**
 Under AS/NZ 60335.2.30:2015 clause 7.12.1 specifies the distance between the sides of the heater and the sides and any adjacent ceiling recessed heater shall not be less than four times the minimum distance specified for the distance between the sides of the heater and any building element adjacent to it.

Maximum gradient of mounting from horizontal is 6.4mm (1/4") over a 25.4mm (1.0") slope. Control box must be mounted at lowest end.

Standard Versions

Ensure that the heating unit is not directly exposed to rain or water contact. For the longest product life and to maintain product appearance, mount the heater under cover and protect from rain and weather.

Marine Versions

In a salt-air environment, such as near an ocean, corrosion occurs more quickly than normal. Stainless 316 has been used in the Marine configuration. Salt spray should be cleaned from the heater and recess kit immediately - while the heater and recess kit should undergo cleaning fortnightly to ensure maximum longevity. Use a qualified technician to check yearly for corroded areas and remove from service when heater safety is compromised.

INSTRUCTIONS START HERE

1. Prepare ceiling cut-out with the dimensions :

- 2300W - 995mm x 240mm (39.2" X 9.4")
- 3400W - 1430mm x 240mm (56.3" X 9.4")
- 4500W - 1550mm x 317mm (61.0" X 12.5")

Heater must be installed with heater surface at least 2400mm (94") above the finished floor (AFF), with minimum clearance measured from the terminal box end to the nearest surface being 200mm (7.9"). Minimum heater to heater distance measured from edge of heater must be 500mm (19.7"). Refer to the install dimensions on page 3.

Before proceeding with Step 2.


NOTE: Access to cavity space through recess box is restricted.

NOTE: Installations with Bromic controllers in cavity space.

Consider location requirements of Bromic controllers and how to access the Bromic controllers and its wiring before fitting the LC cavity recess box to the ceiling. Refer to page xx for wiring diagram and Controller manual for mounting and sizing details.

2. Fasten the ceiling recess box into ceiling with 6x (minimum) appropriate fasteners (not supplied) along the long edge.

NOTE: The fastening screws must be inserted into a strong material that can easily support the weight of the assembly. Your installation may require re-enforcing before the frame can be safely installed.

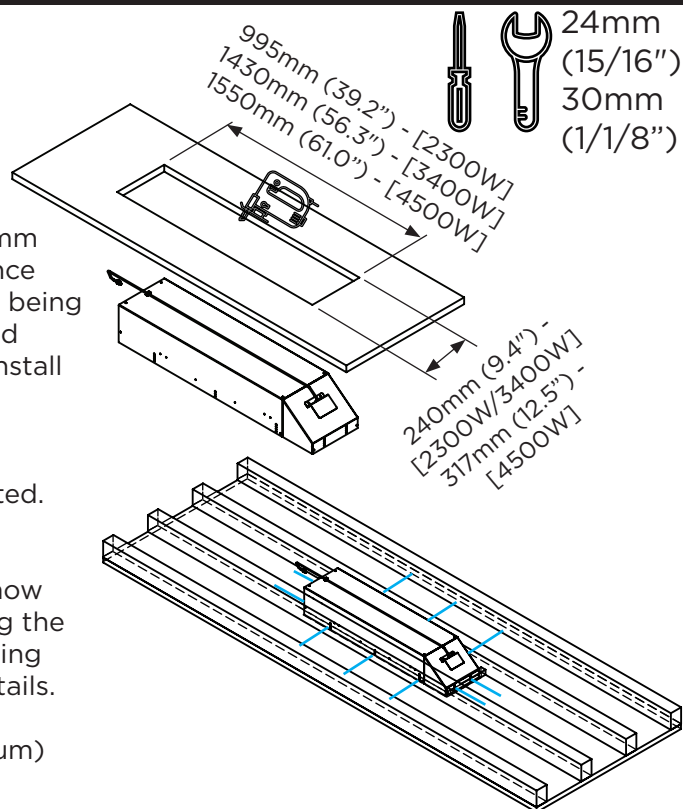

! IMPORTANT

It is the installers responsibility to ensure that the installation site is structurally suitable for the mass of the heater installation being 18.5kg (41 lb) [2300W], 24kg (53 lb) [3400W] or 25kg (55.1 lb) [4500W].

MINIMUM 10 FASTENERS TO BE USED FOR TIMBER MEMBERS.


3. Assemble 2x vent covers together using the vent cover trims and 4x **M3x6mm** screws. The colour of the vent covers are to match the heater.

4. Install the assembled vent covers to the end of trim assembly using 4x **M4x8mm** screws.


5. Remove the 2x **M6x14mm** and 2x **M4x8mm** screws on the rear bracket of the heater. Remove the swivel bracket on the heater rear. Loosen the **M16** (2300W/3400W) or **M20** (4500W) cable gland using a 24mm (15/16") or 30mm (1/1/8") spanner and install the removed cable gland onto the IP cover.

ENSURE THE CABLE GLAND NUT IS REINSTALLED ON THE INNER SURFACE OF THE IP COVER.

NOTE: During this process the strain relief device has been removed - Care must be taken to not apply significant load to the cable as this could stress the internal cable crimps and permanently damage the heater.

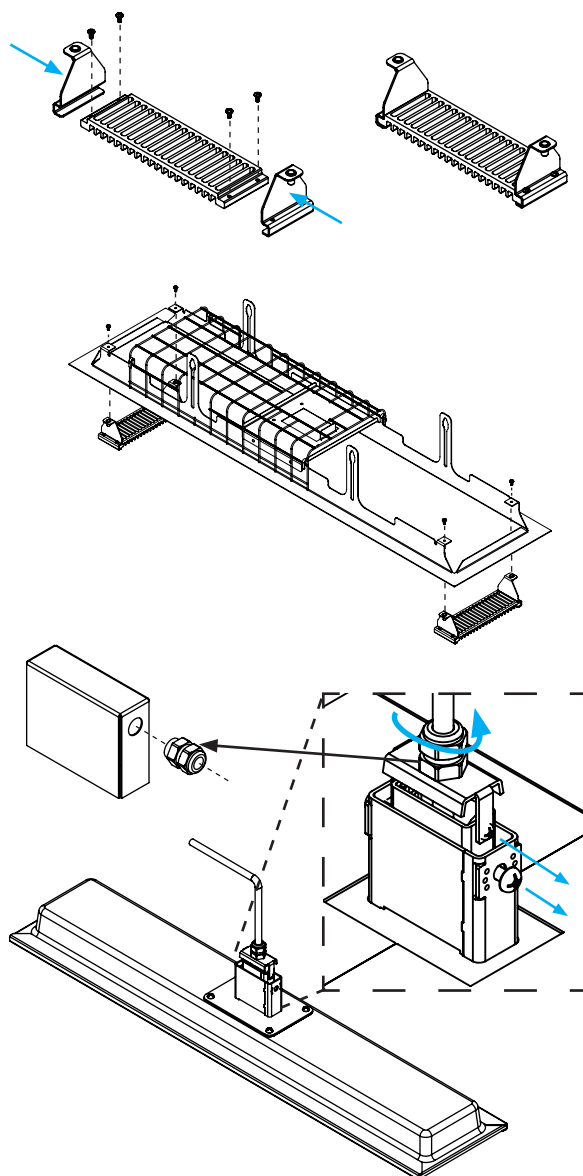


CEILING RECESS INSTALLATION INSTRUCTIONS CONTINUED ...

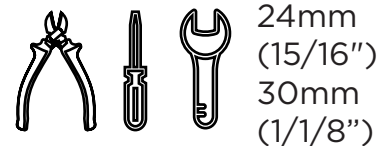


6. Carefully remove the 4x **M5x10mm** screws at the rear of the heater and align the heater trim assembly with the mounting holes.

The cable is fed through the opening in the centre of the trim assembly.

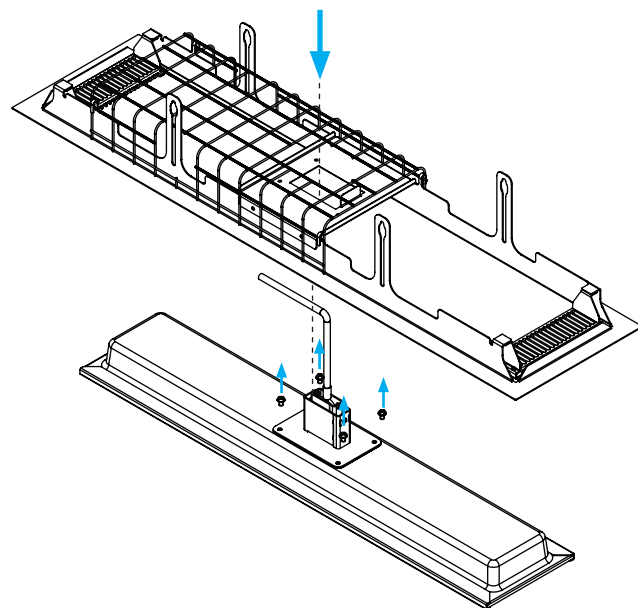


NOTE: REAR HEATER BRACKET IS **NOT TO BE REMOVED**.

7. Re-install the 4x **M5x10mm** screws to attach the heater to the trim assembly.

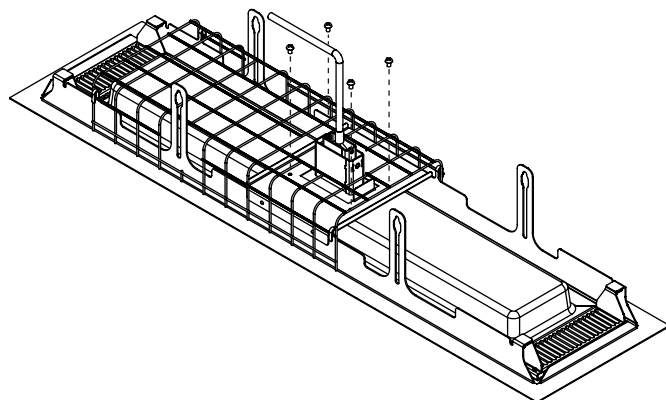


8. Feed the heater cable through the IP cover and cable gland. Attach the IP bracket to the heater using the **M6x10mm** screw.


When in location, ensure the **M16** (2300W/3400W) or **M20** (4500W) cable gland is fastened using a 24mm (15/16") or 30mm (1/18") spanner.

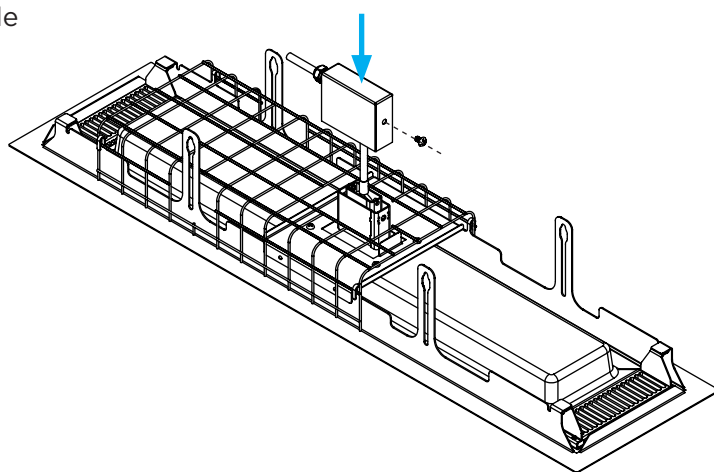


9. Remove the lid of the terminal box by removing the 4x **M4x8mm** screws and set aside for re-assembly.

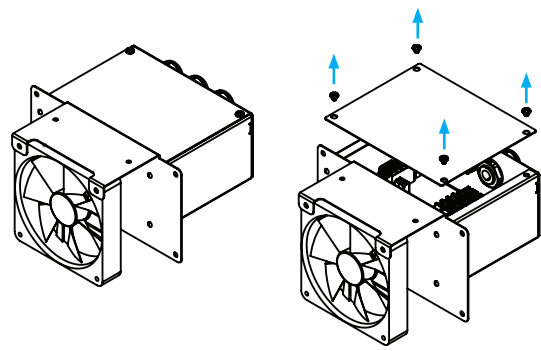

10. Cut down the heater cable no shorter than 800mm (31.5") for 2300W, 1000mm (39.3") for 3400W or 1040mm (40.9") for 4500W measured from the cable gland.

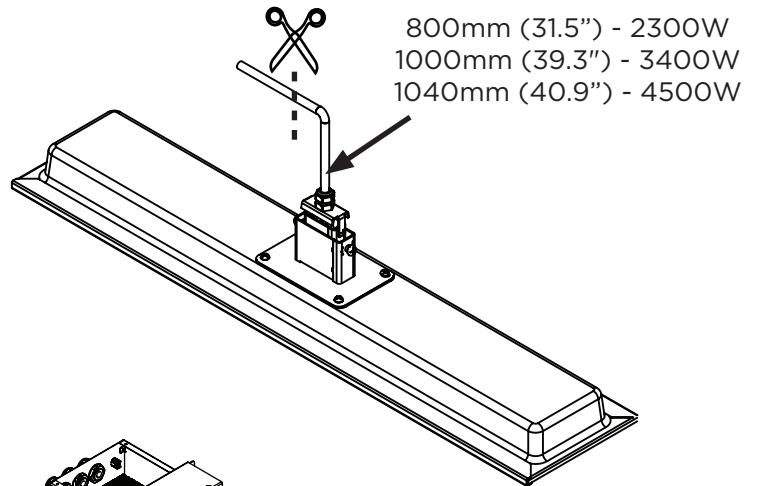


11. Feed the heater cable through the lower **M16** (2300W/3400W) or **M20** (4500W) cable gland located on the terminal box. Ensure that the cable gland is tightened.

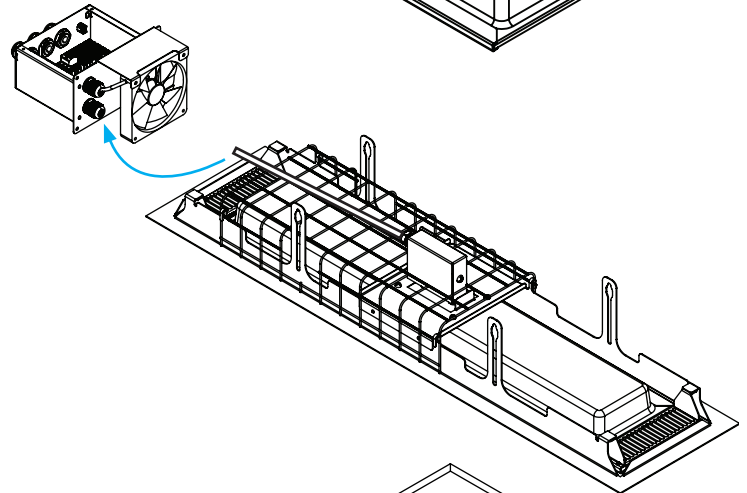

12. Feed the mains (and control cables if applicable) through the terminal box cut-out in the heater box.

Refer to the wiring diagram diagrams on the next page

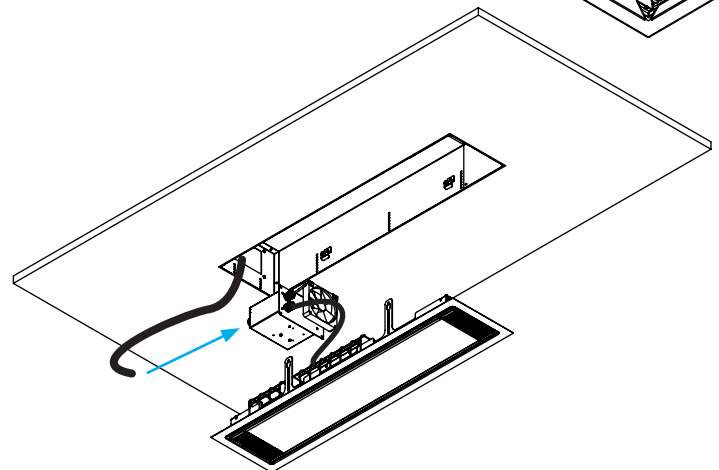

For installs using a Brovic Dimmer (sold separately) OR On/Off Controller (sold separately), please refer to the electrical diagram on page 11.

For installs using a manual wall switch (not supplied), please refer to the electrical diagram on page 14.

Comprehensive electrical diagrams can be found on page 18.

13. Once all connections have been made, use the supplied 4x **M4x8mm** screws to close the terminal box.

MIN 2 PEOPLE REQUIRED FOR FOLLOWING STEPS.



MAX SAFE LIFTING 16 kg (26.5 lbs) PER PERSON.

14. Bring the heater and terminal box up onto stable work platform closer to the terminal box cut-out end.








IMPORTANT
ENSURE THE FRONT GLASS OF THE HEATER IS PROTECTED BEFORE PLACING ON TOP.

15. Before installing the terminal box - retrieve the thermal cut-off switch cable. Plug it into thermal cut-off switch receptacle at the rear of the terminal box.



WARNING
Heater will not function unless the thermal cut-off switch plug is inserted into receptacle on rear of terminal box.

16. Fasten the terminal box into the ceiling recess box using 4x **M4x8mm** screws.

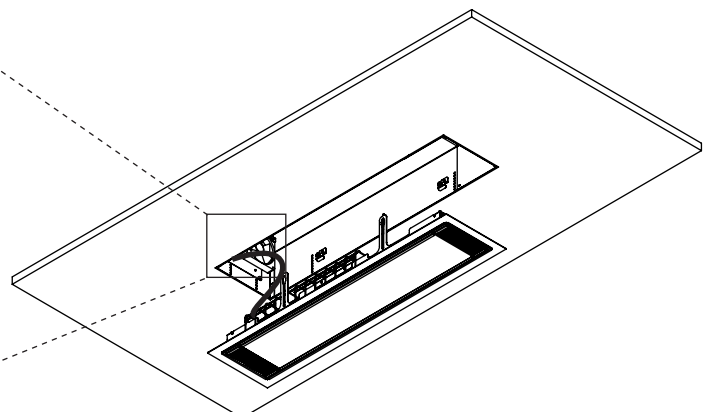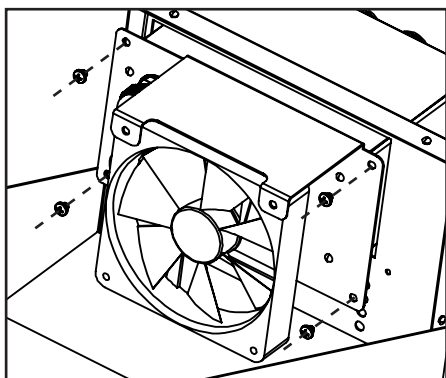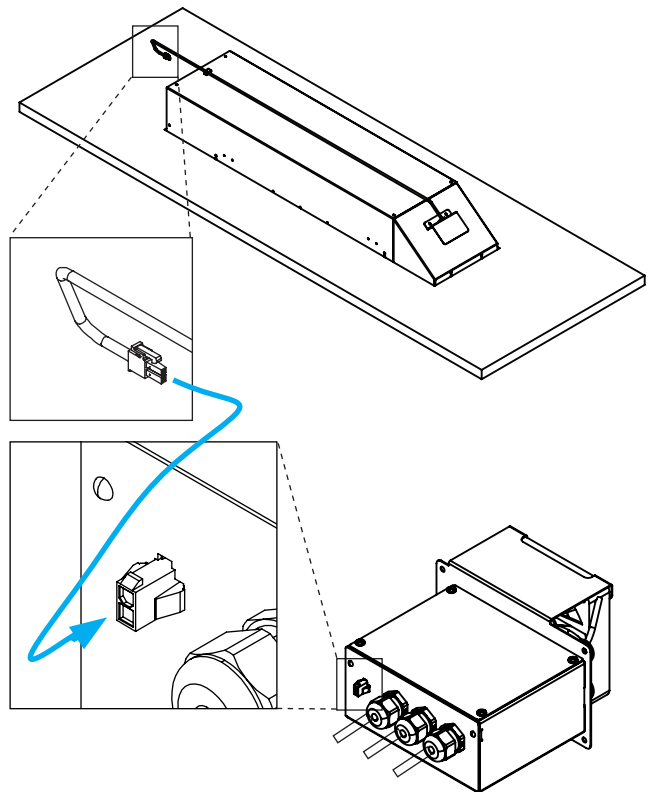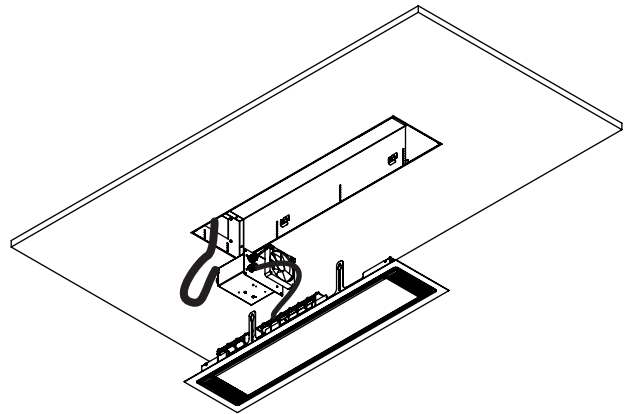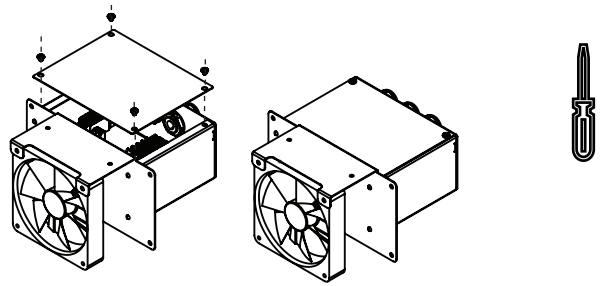




CEILING RECESS INSTALLATION INSTRUCTIONS CONTINUED ...

17. Attach the trim assembly to the ceiling recess box by hooking on one side of the mounting tab features to 2x **M5x12mm** hex flange bolts.

Ensure heater cable placement is on the inside of the mounting hooks.



! **IMPORTANT**
Ensure heater cable placement is on the inside of the mounting hooks.

Mounting tab feature

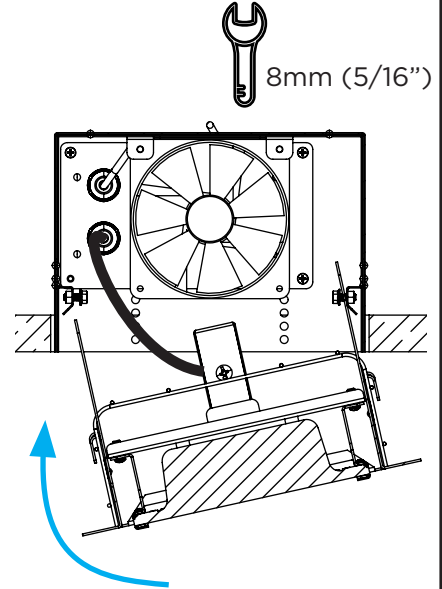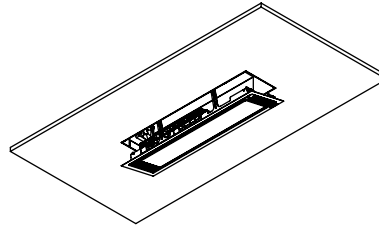

18. Rotate the trim assembly and attach the other side of the mounting tabs to the other 2x **M5x12mm** hex flange bolts.




! **WARNING**
The heater supply cable **MUST** completely rest on the support structure. The supply cable **MUST NOT** be touching the rear surface of the heater.

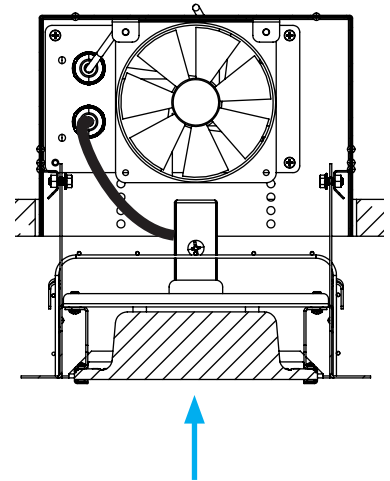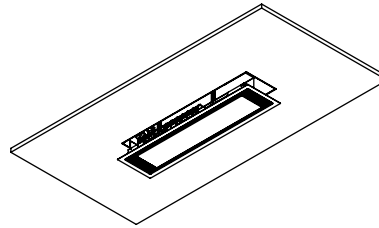

19. Raise up the heater trim assembly so it is flush with the ceiling.

Tighten the 4x **M5x12mm** hex flange bolts using a 8mm (5/16") spanner to secure the heater in place.

Check heater alignment is flush with the ceiling before tightening the screws.

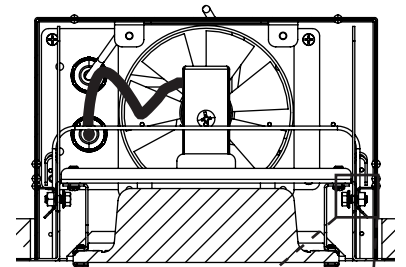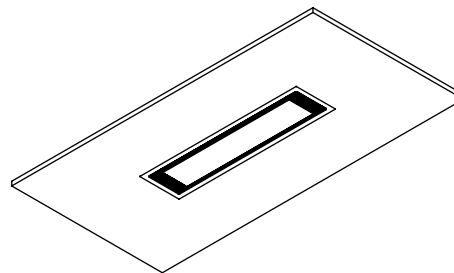

ELECTRICAL INSTALLATION

1. Check product label for correct voltage and wattage to ensure sure power source conforms to the heaters requirements.
2. The power cable must positioned away from & protected from the enclosure of the heater.
3. Make all connections in accordance with local electrical code regulations. For outdoor installation, all connections must be made in accordance with local electrical code regulations for outdoor wiring. Only use wiring components approved for outdoor use with minimum IPX5 rating.



WARNING

This heater **MUST** be permanently installed by an authorised/licenced person. Do not perform maintenance, or carry out installation or assembly procedure while electrical power is switched on. To disconnect heater, turn off power to heater circuit at main disconnect panel .



WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD! Serious injury or death may occur. Disconnect from electrical supply before installing or servicing this heater. Read and follow installation clearance requirements outlined in this manual. The appliance **MUST** be connected to a properly grounded electrical source.

For wiring instructions using Bromic SmartHeat Dimmer(s) or ON/OFF Control(s) refer to instructions provided with controller.

IMPORTANT: Electronic dimmer controls generate heat during operation. For Bromic heaters installed Bromic SmartHeat Dimmer(s) or ON/OFF Control(s) it is essential to ensure dimmers are mounted in a clean, dry and well ventilated position with clearance on all sides. It must be ensured the dimmers are not installed in a confined space, close to other heat generating appliances or in the case of a multi-dimmer installation, not too close together. Dimmers must remain cool at all times. Please consult Bromic dimmer installation instructions for further details or for further questions please contact Bromic technical support services.

SERVICING



WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD! Serious injury or death may occur. Disconnect from electrical supply before servicing this heater.



WARNING

Servicing and maintenance **MUST** be carried out by an authorised and licenced service person only. Do not operate any heater after it malfunctions. Disconnect power at service panel and have heater inspected by a reputable electrician before reusing.



WARNING

If the supply cord is damaged, it must be replaced by Bromic, a service agent of Bromic or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Bromic for further information on replacement of the supply cord.

MAINTENANCE

Ensure that the heating unit is not directly exposed to rain or water contact. For longest product life, and to maintain product appearance, mount heater under cover and protect from rain and weather whenever possible.

The exterior housing of the heater should be cleaned fortnightly. To clean the appliance; ensure heater is off, and has been off for at least 2 hours after operation, before wiping off any dirt/dust with a soft damp cloth.


Salt in the air can cause rusting of metal, especially in coastal environment. Additional cleaning of the heater with a soft damp cloth fortnightly will aid in maintaining the product's appearance.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION
No heat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Improper Connection 2. Self resetting thermal switch not plugged in 3. Non-self resetting thermal switch has triggered. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check connection to power supply 2. Check self resetting thermal switch is plugged in (see step 14). 3. Reset Non-self resetting thermal switch located inside terminal box (see electrical diagram).
Not enough heat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heater too small for application 2. Heater mounted too high or too far 3. Incorrect voltage connected to heater. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Add additional heater(s) 2. Decrease mounting height or distance. 3. Check correct supply voltage and current is provided
Too much heat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heater too large for application 2. Heater mounted too low or too close 3. Incorrect voltage connected to heater 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace with smaller heater 2. Increase mounting height or distance 3. Check correct supply voltage is provided.

Non-self resetting thermal switch

In the event that the temperatures exceed safe operating limits, the non-self resetting thermal switch will trigger. This may be due to the fan being damaged or the heater is operating at a high ambient temperature. To reset the switch, push down on the reset button at the middle of the switch. THE LOCATION IS SHOWN ON PAGE 10,




WARNING


Ensure circuit is not live before attempting to reset the safety switch.

QUICK GUIDE FOR ACCESSING TERMINAL BOX


1

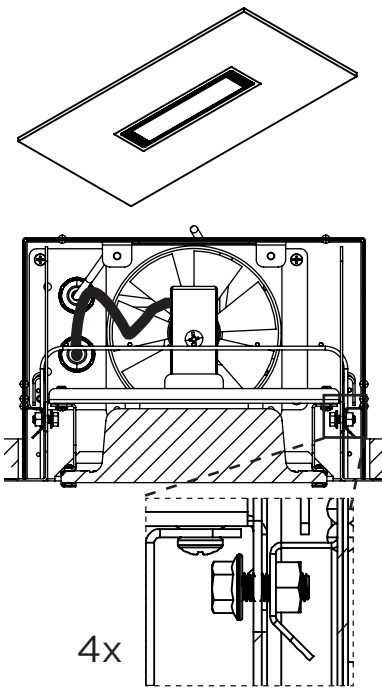


2

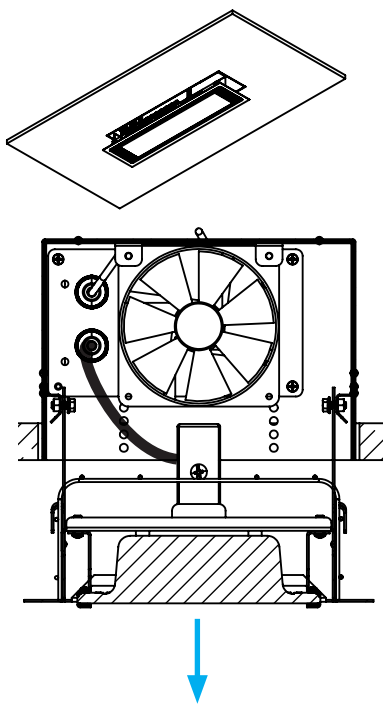


3

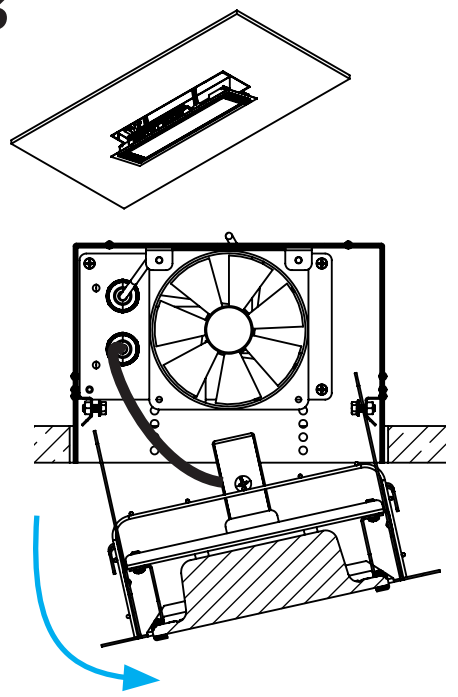

4

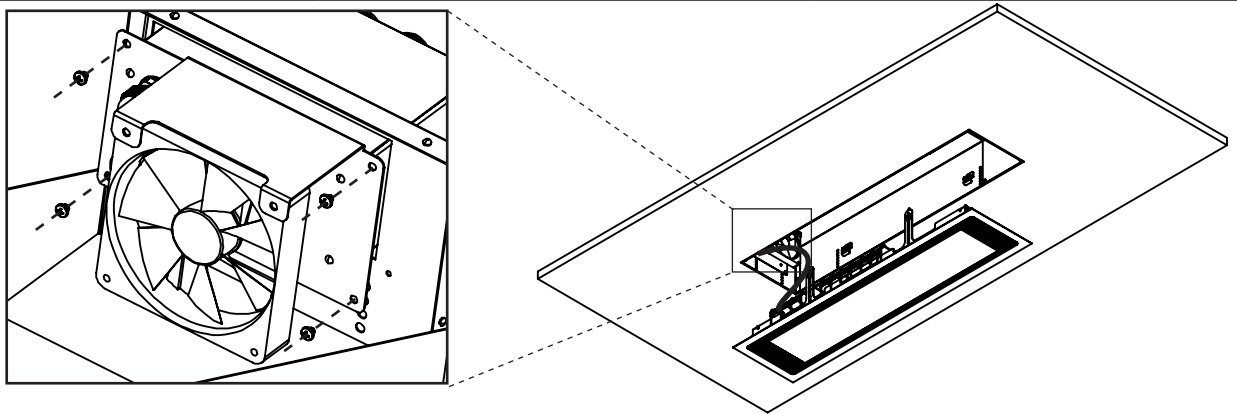

5


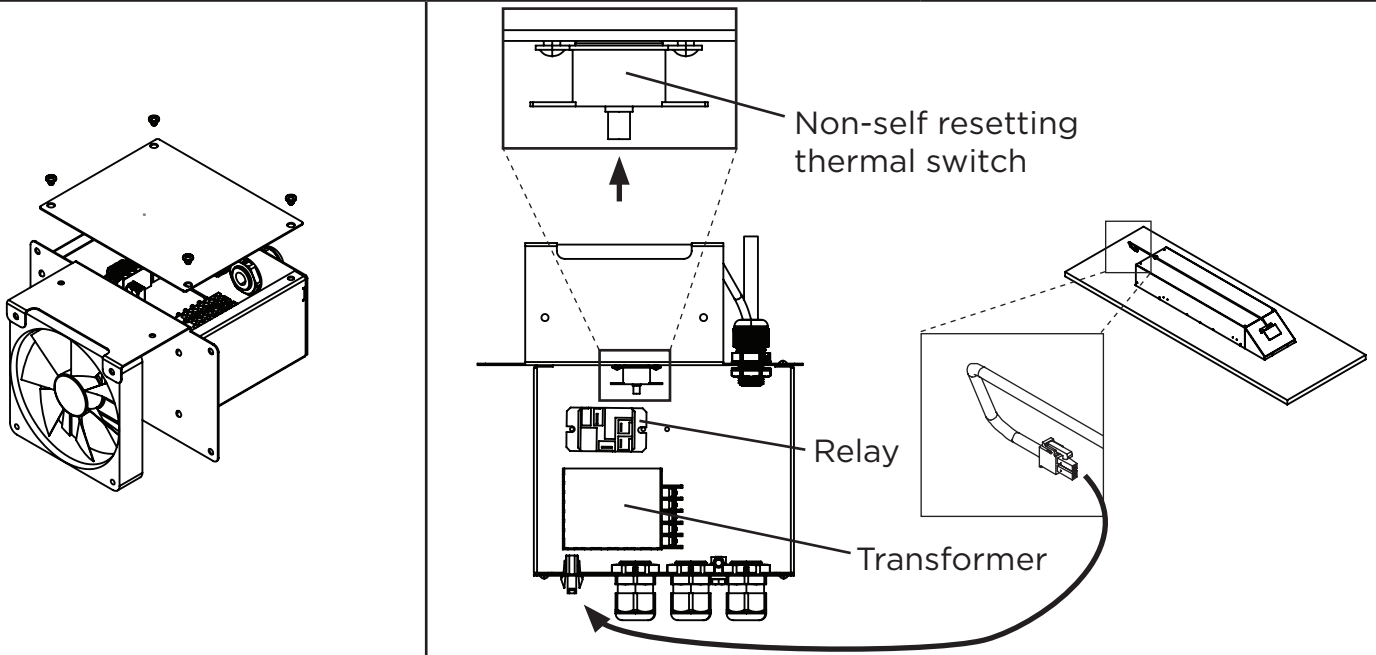


REFER TO WIRING DIAGRAMS ON PAGE 18.

IF THE PRODUCT IS STILL NOT WORKING CONTACT BROMIC FOR ADDITIONAL TECHNICAL SUPPORT.

WIRING DIAGRAM FOR LOW CLEARANCE CEILING RECESS KIT 2300W/3400W (FOR USE WITH DIMMER OR ON/OFF)

BELOW IS A SIMPLIFIED DIAGRAM OF THE TERMINAL BOX.
ALL CONNECTIONS ADJUSTED BY THE INSTALLER ARE DISPLAYED.
ITEMS NOT DISPLAYED SHALL NOT BE MODIFIED.

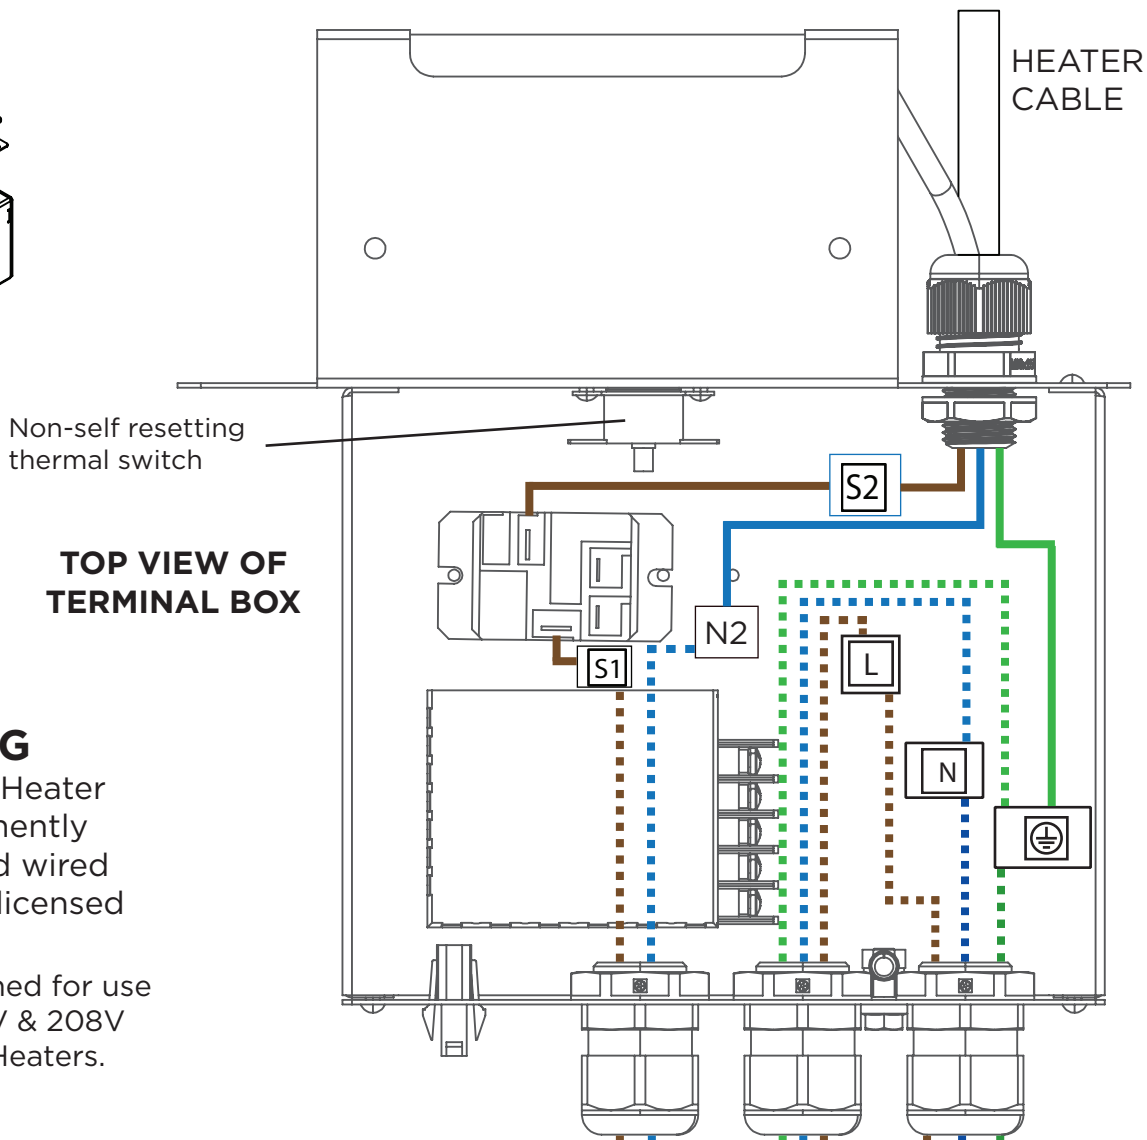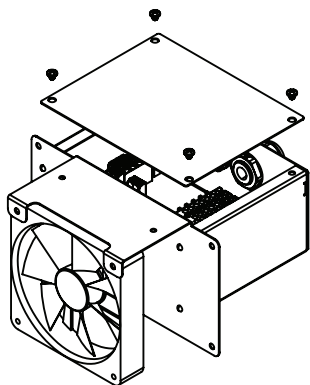

**TOP VIEW OF
TERMINAL BOX**

WARNING

AC Single Phase Heater must be permanently installed and hard wired by an authorised/licensed person.

This product is designed for use with both 220-240V & 208V Platinum Electric Heaters.

**To Dimmer Power (Load) Output
OR ON/OFF Power (Load) Output**

**To Dimmer Power Supply Input
OR ON/OFF Power Supply Input**

**WIRES DENOTED
BY DASHED
LINES ARE
SUPPLIED BY
THE INSTALLER.**

SUPPLY



	BROWN LIVE/ACTIVE	BLUE NEUTRAL	GREEN/YELLOW EARTH
OR	HOT LEG 1	HOT LEG 2	
OR	PHASE A	PHASE B	
OR	PHASE B	PHASE C	
OR	PHASE C	PHASE A	
			US ONLY 240V OR 208V

NOTES:

- For wiring instructions using Bromic SmartHeat Dimmer(s) or ON/OFF Controller(s) refer to the instructions provided with the controller.

WIRING DIAGRAM FOR LOW CLEARANCE CEILING RECESS KIT 4500W (FOR USE WITH DIMMER OR ON/OFF)

BELOW IS A SIMPLIFIED DIAGRAM OF THE TERMINAL BOX. ALL CONNECTIONS ADJUSTED BY THE INSTALLER ARE DISPLAYED. ITEMS NOT DISPLAYED SHALL NOT BE MODIFIED.

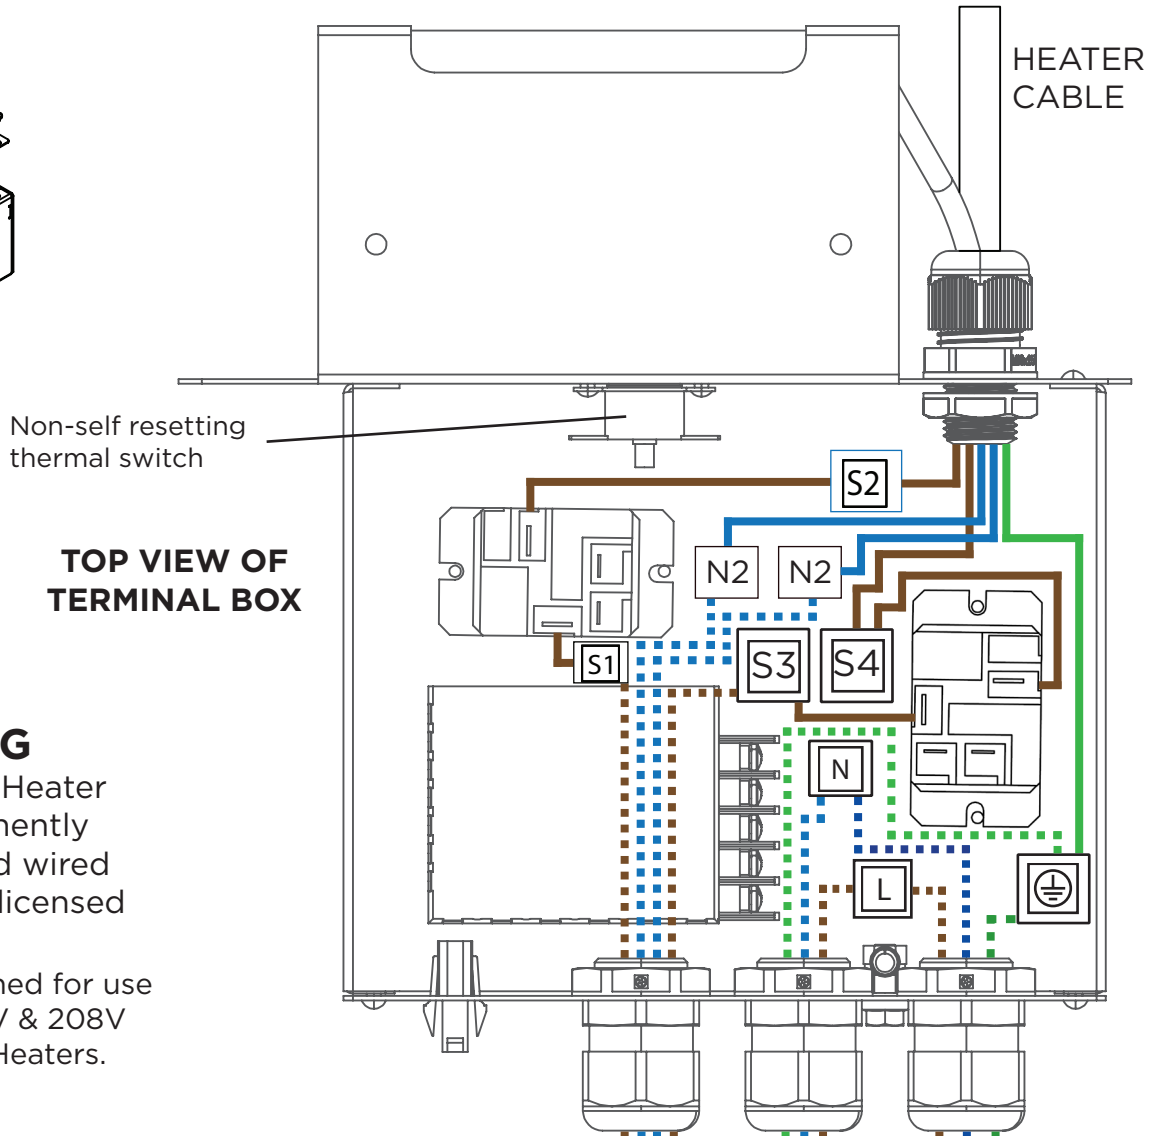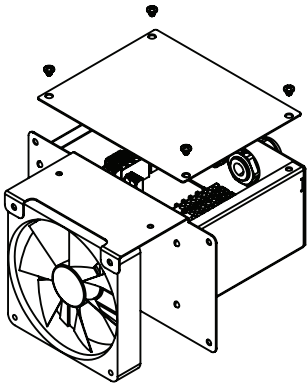

TOP VIEW OF TERMINAL BOX

WARNING

AC Single Phase Heater must be permanently installed and hard wired by an authorised/licensed person.

This product is designed for use with both 220-240V & 208V Platinum Electric Heaters.

**To Dimmer Power (Load) Output
OR ON/OFF Power (Load) Output**

**To Dimmer Power Supply Input
OR ON/OFF Power Supply Input**

WIRES DENOTED BY DASHED LINES ARE SUPPLIED BY THE INSTALLER.

SUPPLY


	BROWN LIVE/ACTIVE	BLUE NEUTRAL	GREEN/YELLOW EARTH
OR	HOT LEG 1	HOT LEG 2	US ONLY 240V OR 208V
OR	PHASE A	PHASE B	
OR	PHASE B	PHASE C	
OR	PHASE C		

NOTES:

- For wiring instructions using Bromic SmartHeat Dimmer(s) or ON/OFF Controller(s) refer to the instructions provided with the controller.

WIRING DIAGRAM FOR LOW CLEARANCE CEILING RECESS KIT 2300W/3400W (FOR USE WITH WALL SWITCH)

BELOW IS A SIMPLIFIED DIAGRAM OF THE TERMINAL BOX.
ALL CONNECTIONS ADJUSTED BY THE INSTALLER ARE DISPLAYED.
ITEMS NOT DISPLAYED SHALL NOT BE MODIFIED.

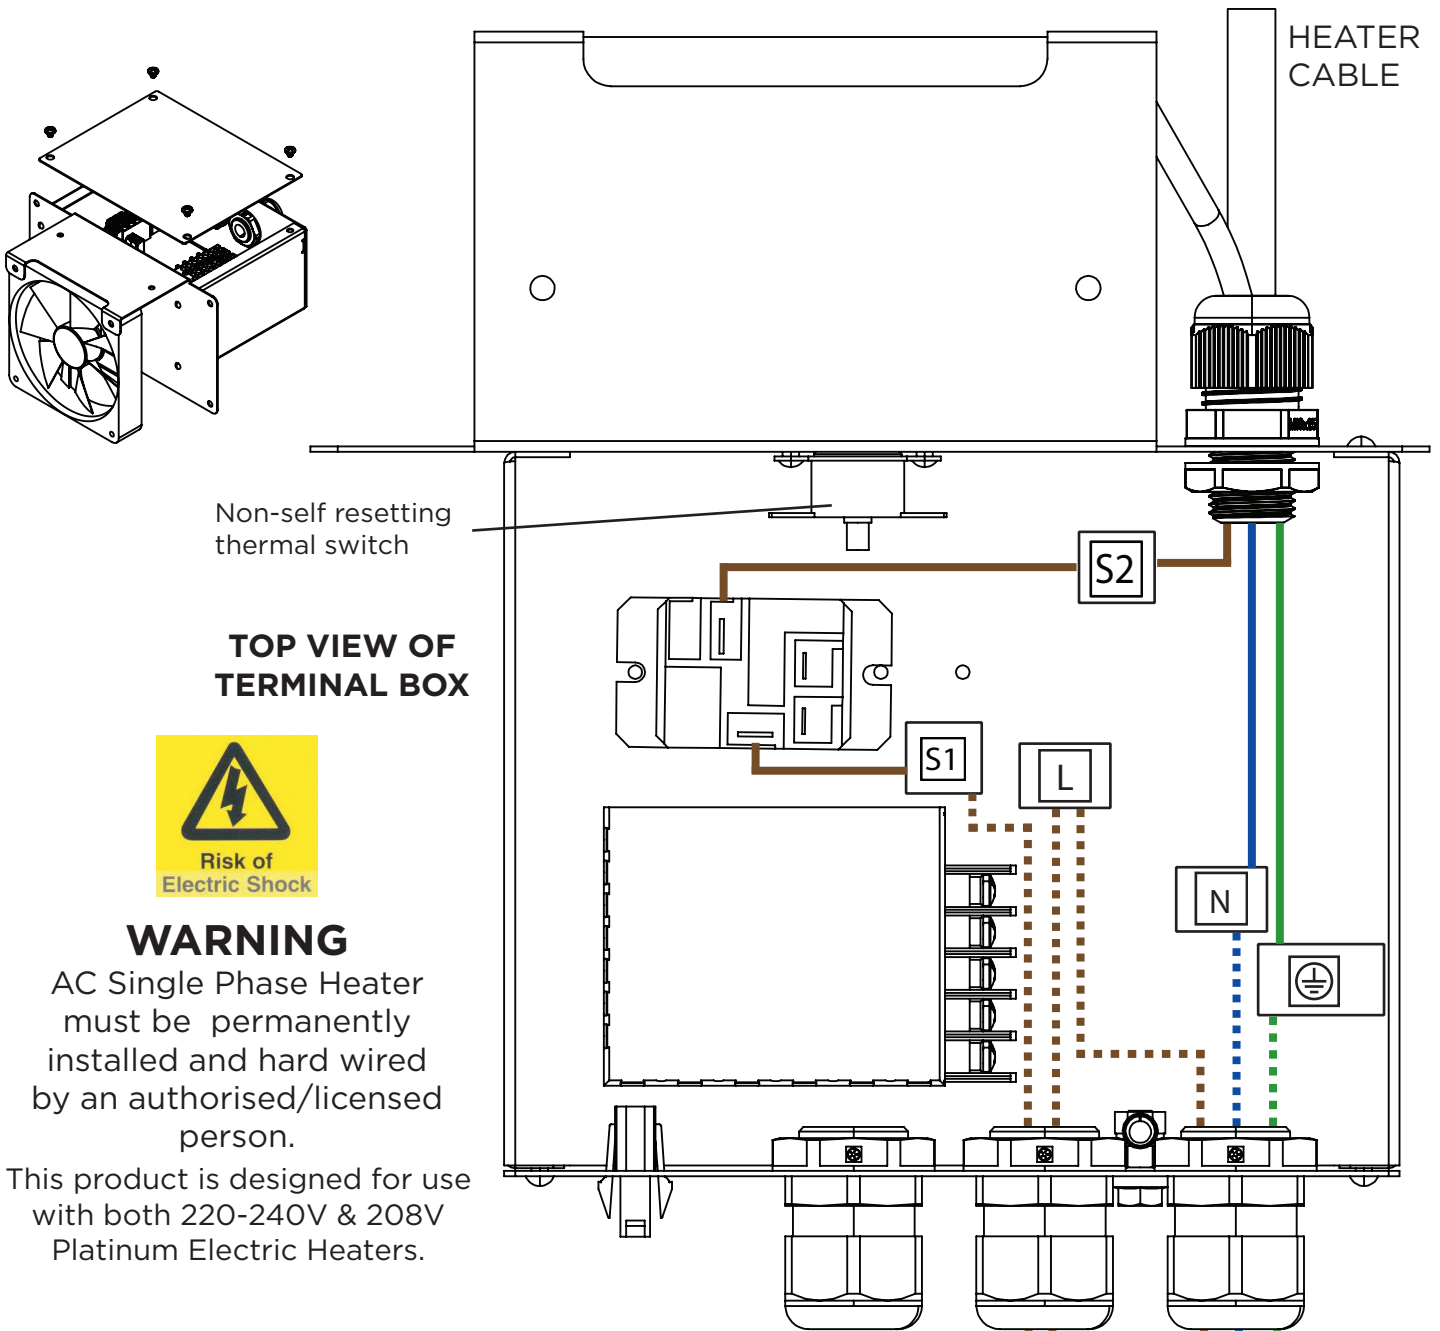

Non-self resetting thermal switch

HEATER CABLE

**TOP VIEW OF
TERMINAL BOX**



WARNING

AC Single Phase Heater must be permanently installed and hard wired by an authorised/licensed person.

This product is designed for use with both 220-240V & 208V Platinum Electric Heaters.

WALL SWITCH SUPPLIED BY CUSTOMER

WIRES DENOTED BY DASHED LINES ARE SUPPLIED BY THE INSTALLER.


BROWN	BLUE	GREEN/YELLOW
LIVE/ACTIVE	NEUTRAL	EARTH
OR HOT LEG 1	OR HOT LEG 2	US ONLY 240V OR 208V
OR PHASE A	OR PHASE B	
OR PHASE B	OR PHASE C	
OR PHASE C	OR PHASE A	

NOTES:

- The ceiling recess kit is designed for the Platinum Electric SII 2300W, 3400W & 4500W units.

WIRING DIAGRAM FOR LOW CLEARANCE CEILING RECESS KIT 4500W (FOR USE WITH WALL SWITCH)

BELOW IS A SIMPLIFIED DIAGRAM OF THE TERMINAL BOX. ALL CONNECTIONS ADJUSTED BY THE INSTALLER ARE DISPLAYED. ITEMS NOT DISPLAYED SHALL NOT BE MODIFIED.

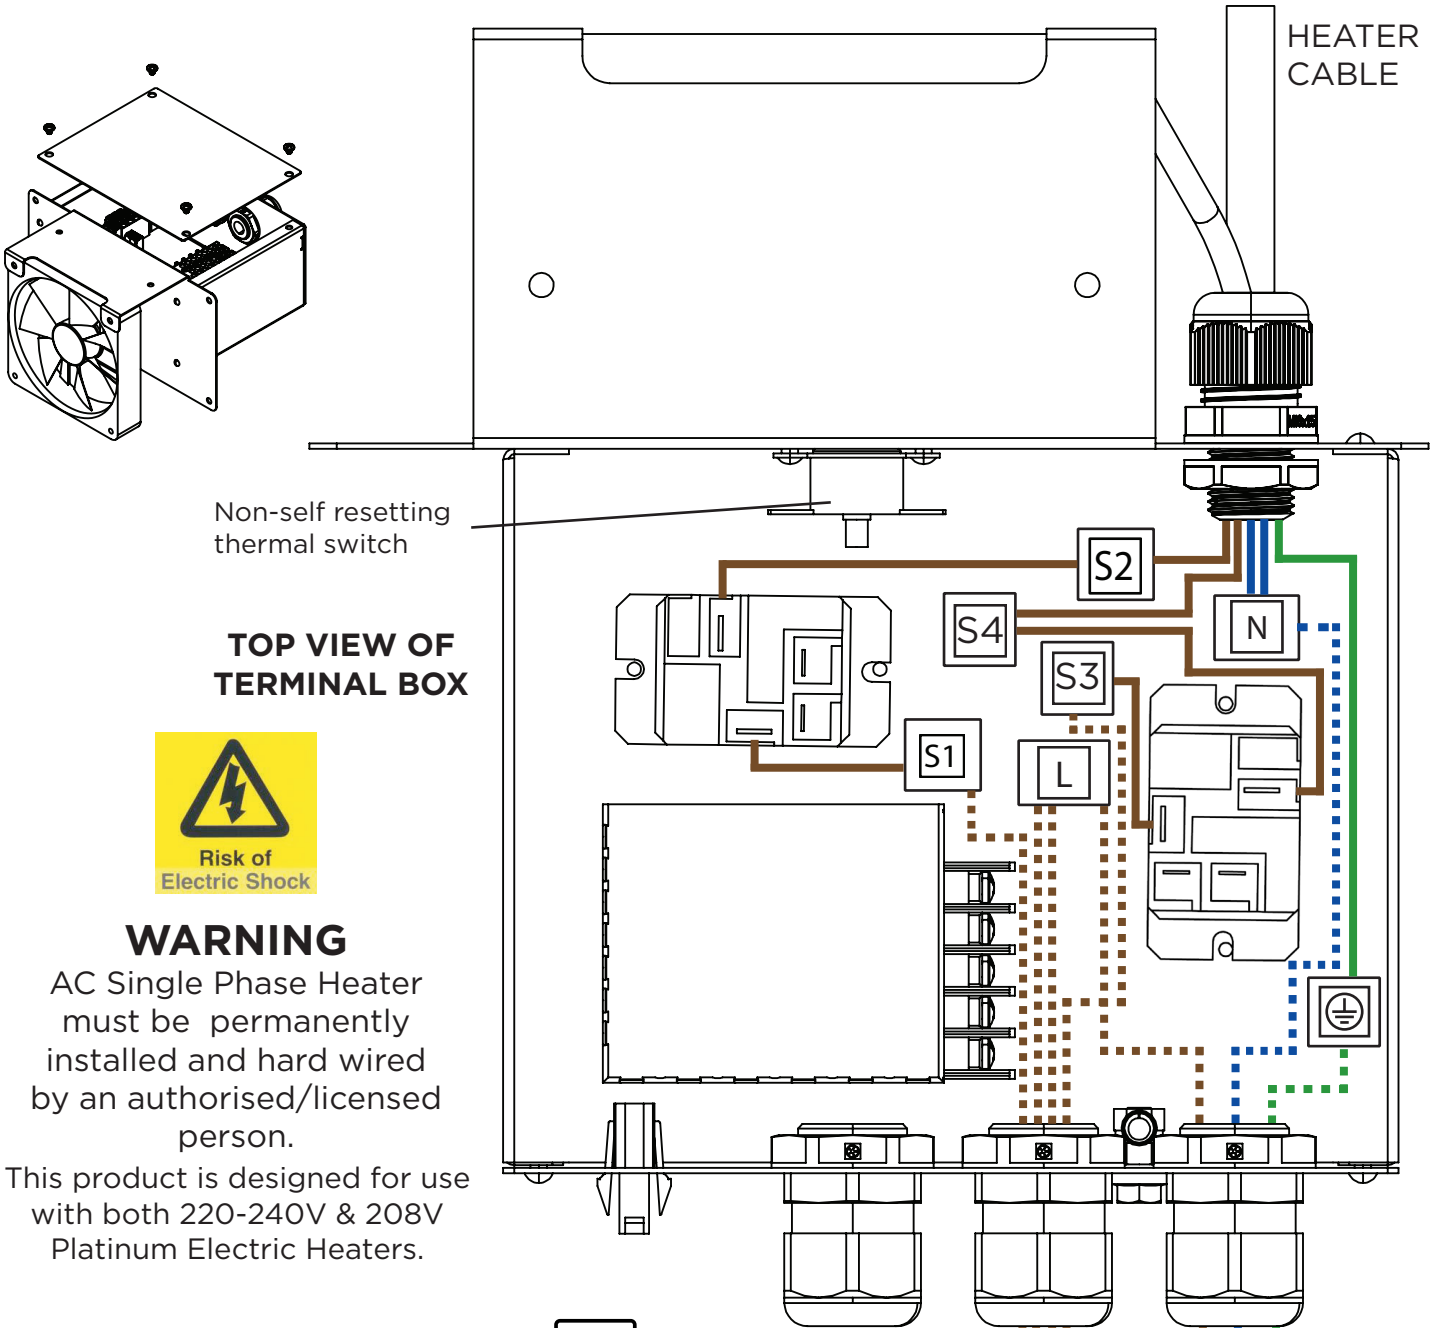

WARNING

AC Single Phase Heater must be permanently installed and hard wired by an authorised/licensed person.

This product is designed for use with both 220-240V & 208V Platinum Electric Heaters.

WALL SWITCH (3000W)
SUPPLIED BY CUSTOMER

WALL SWITCH (1500W)
SUPPLIED BY CUSTOMER

WIRES DENOTED BY DASHED LINES ARE SUPPLIED BY THE INSTALLER.


BROWN	BLUE	GREEN/YELLOW
LIVE/ACTIVE	NEUTRAL	EARTH
OR HOT LEG 1	OR HOT LEG 2	US ONLY 240V OR 208V
OR PHASE A	OR PHASE B	
OR PHASE B	OR PHASE C	
OR PHASE C	OR PHASE A	

NOTES:

- The ceiling recess kit is designed for the Platinum Electric SII 2300W, 3400W & 4500W units.

WIRING DIAGRAM FOR LOW CLEARANCE CEILING RECESS KIT 2300W/3400W (FOR USE WITH 2 HEATERS ON/OFF OR DIMMER)


BELOW IS A SIMPLIFIED DIAGRAM OF THE TERMINAL BOX.
ALL CONNECTIONS ADJUSTED BY THE INSTALLER ARE DISPLAYED.
ITEMS NOT DISPLAYED SHALL NOT BE MODIFIED.

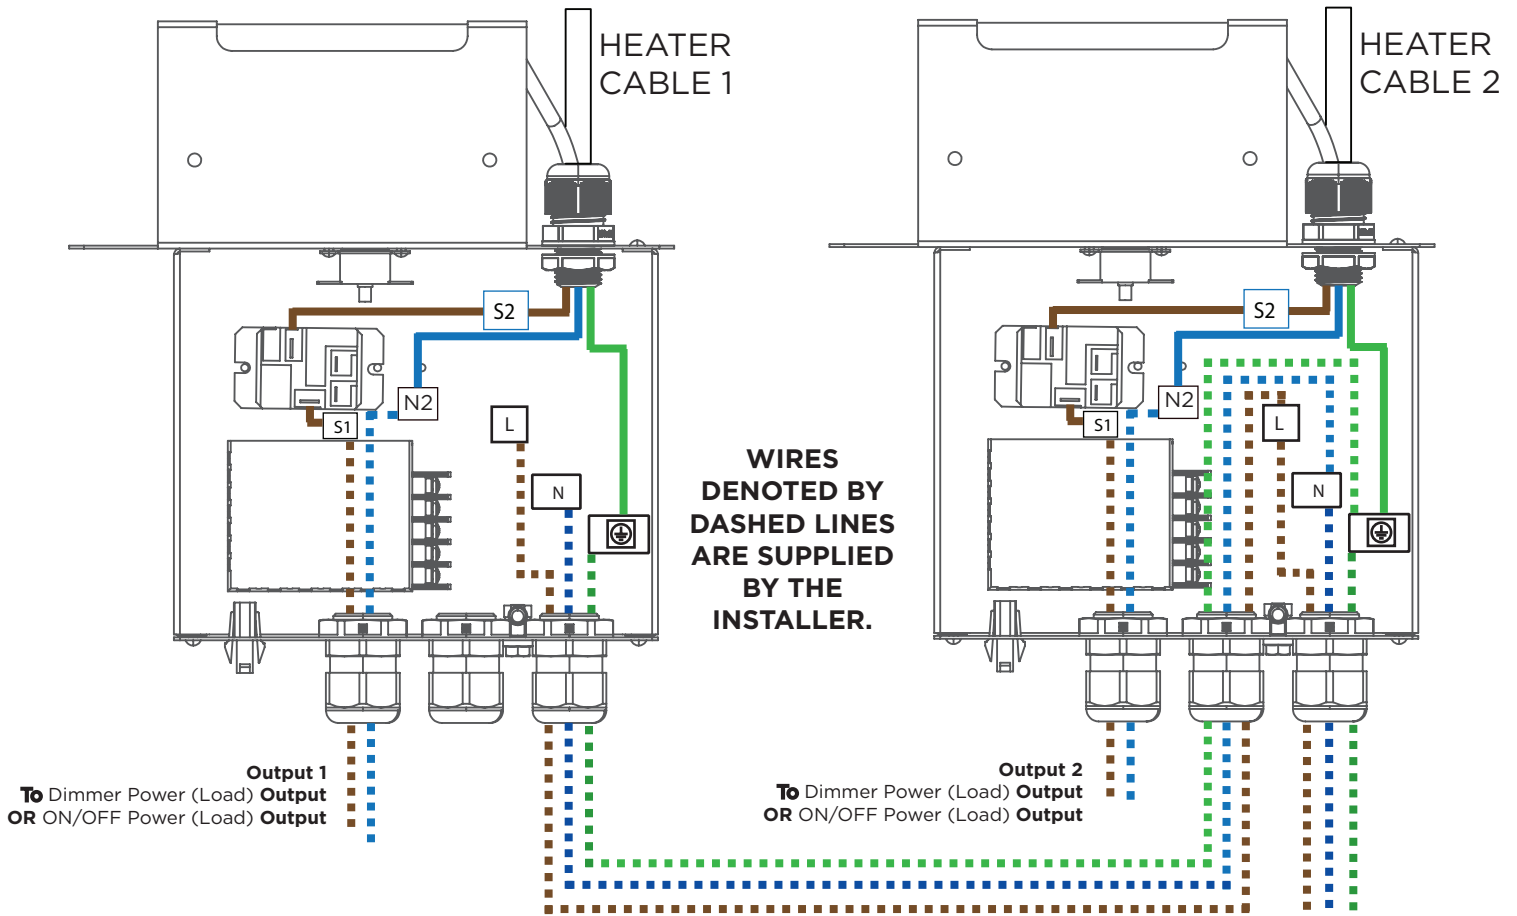

WARNING

AC Single Phase Heater must be permanently installed and hard wired by an authorised/licensed person.

This product is designed for use with both 220-240V & 208V Platinum Electric Heaters.

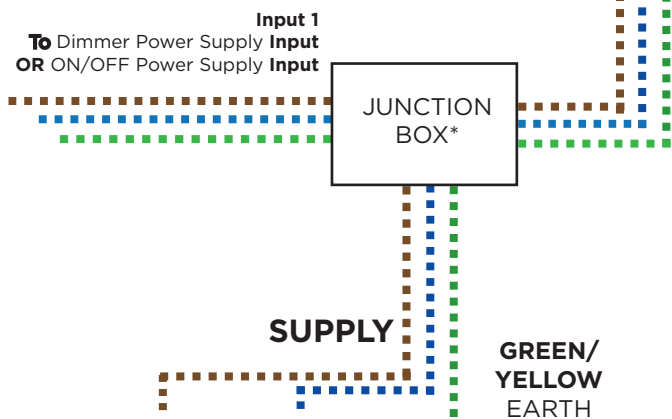

BROWN	BLUE
LIVE/ACTIVE	NEUTRAL
OR HOT LEG 1	OR HOT LEG 2
OR PHASE A	OR PHASE B
OR PHASE B	OR PHASE C
OR PHASE C	OR PHASE A

US ONLY
240V OR 208V


NOTES:

- For wiring instructions using Bromic SmartHeat Dimmer(s) or ON/OFF Controller(s) refer to the instructions provided with the controller.
- *The junction box and connections inside must be suitable for the voltage and current capacity of the heaters being installed.

WIRING DIAGRAM FOR LOW CLEARANCE CEILING RECESS KIT 4500W (FOR USE WITH 2 HEATERS ON/OFF OR DIMMER)

BELOW IS A SIMPLIFIED DIAGRAM OF THE TERMINAL BOX.
 ALL CONNECTIONS ADJUSTED BY THE INSTALLER ARE DISPLAYED.
ITEMS NOT DISPLAYED SHALL NOT BE MODIFIED.

HEATER
CABLE 2

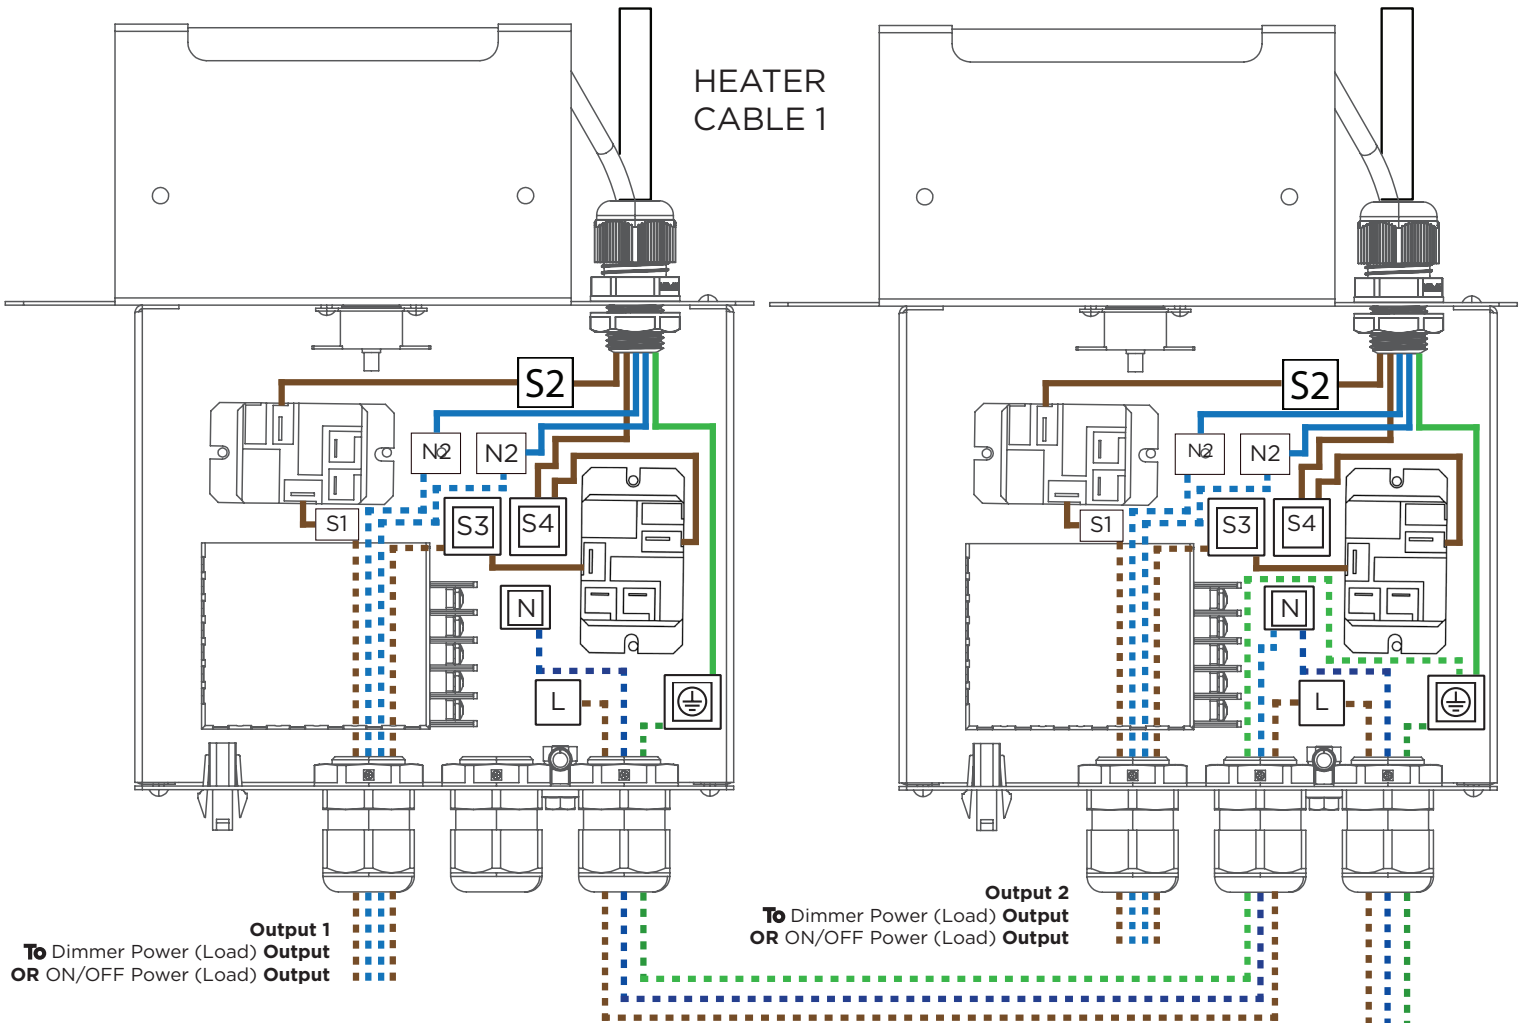


Output 1
 To Dimmer Power (Load) Output
 OR ON/OFF Power (Load) Output

Output 2
 To Dimmer Power (Load) Output
 OR ON/OFF Power (Load) Output



**WIRES DENOTED
 BY DASHED LINES
 ARE SUPPLIED BY
 THE INSTALLER.**

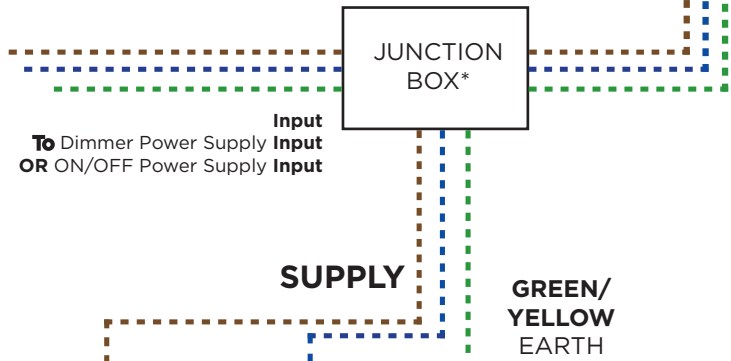

WARNING

AC Single Phase Heater must be permanently installed and hard wired by an authorised/licensed person.

This product is designed for use with both 220-240V & 208V Platinum Electric Heaters.


BROWN	BLUE
LIVE/ACTIVE	NEUTRAL
OR HOT LEG 1	OR HOT LEG 2
OR PHASE A	OR PHASE B
OR PHASE B	OR PHASE C
OR PHASE C	OR PHASE A

US ONLY
 240V OR 208V


NOTES:

- For wiring instructions using Bromic SmartHeat Dimmer(s) or ON/OFF Controller(s) refer to the instructions provided with the controller.
- *The junction box and connections inside must be suitable for the voltage and current capacity of the heaters being installed.


ELECTRICAL DIAGRAM 2300W/3400W - FOR ON/OFF OR DIMMER

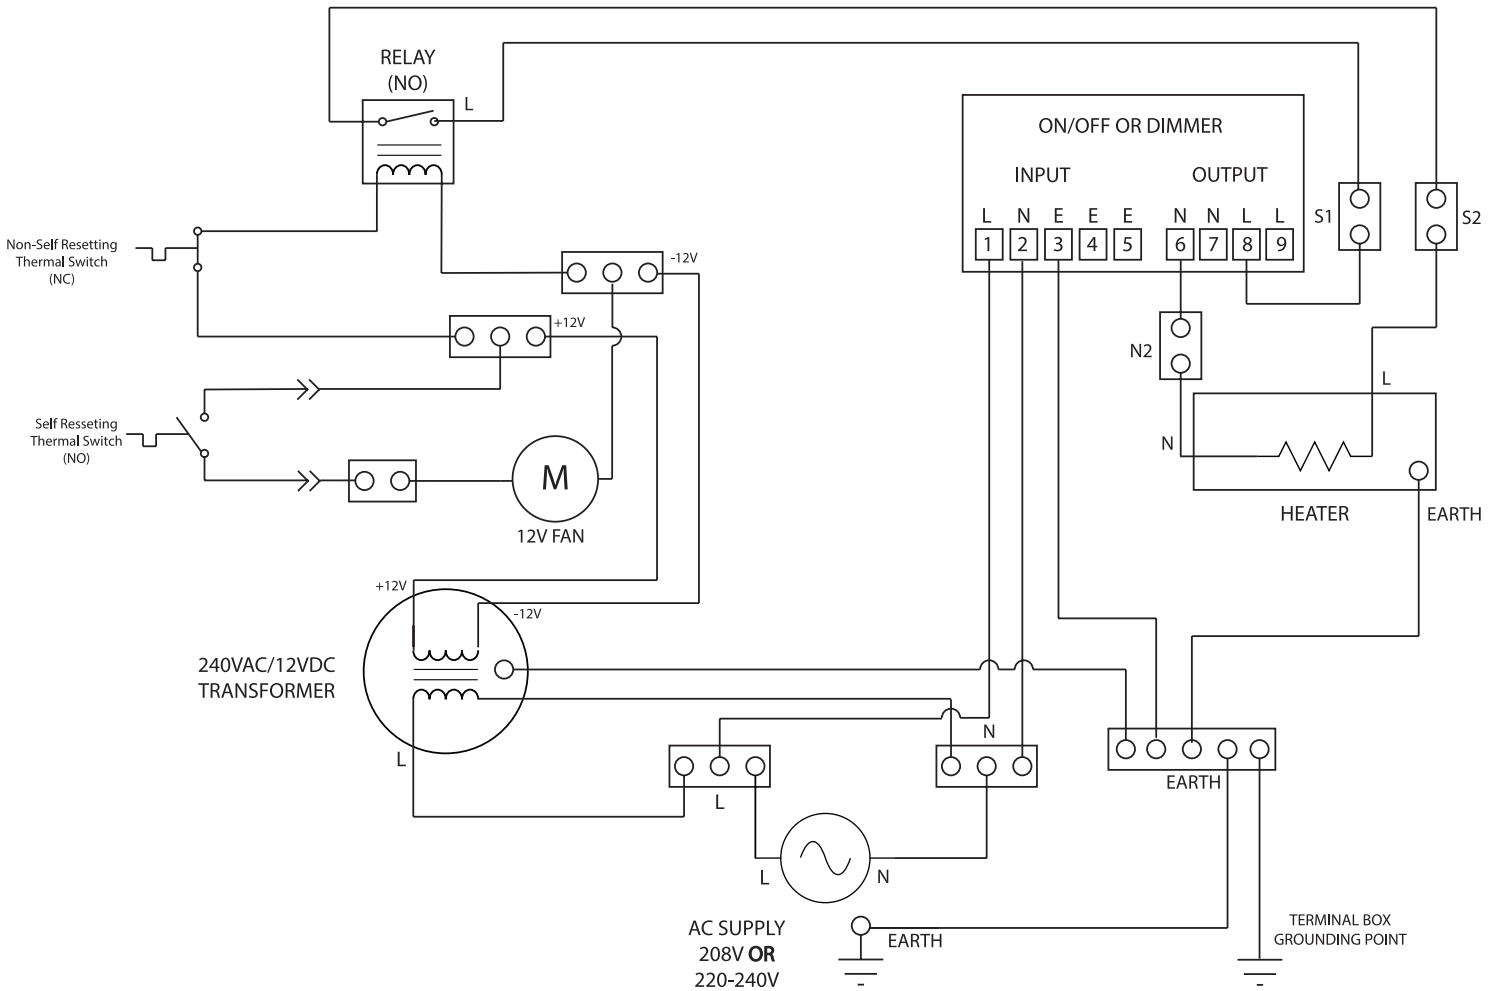


ELECTRICAL DIAGRAM 2300W/3400W - FOR WALL SWITCH

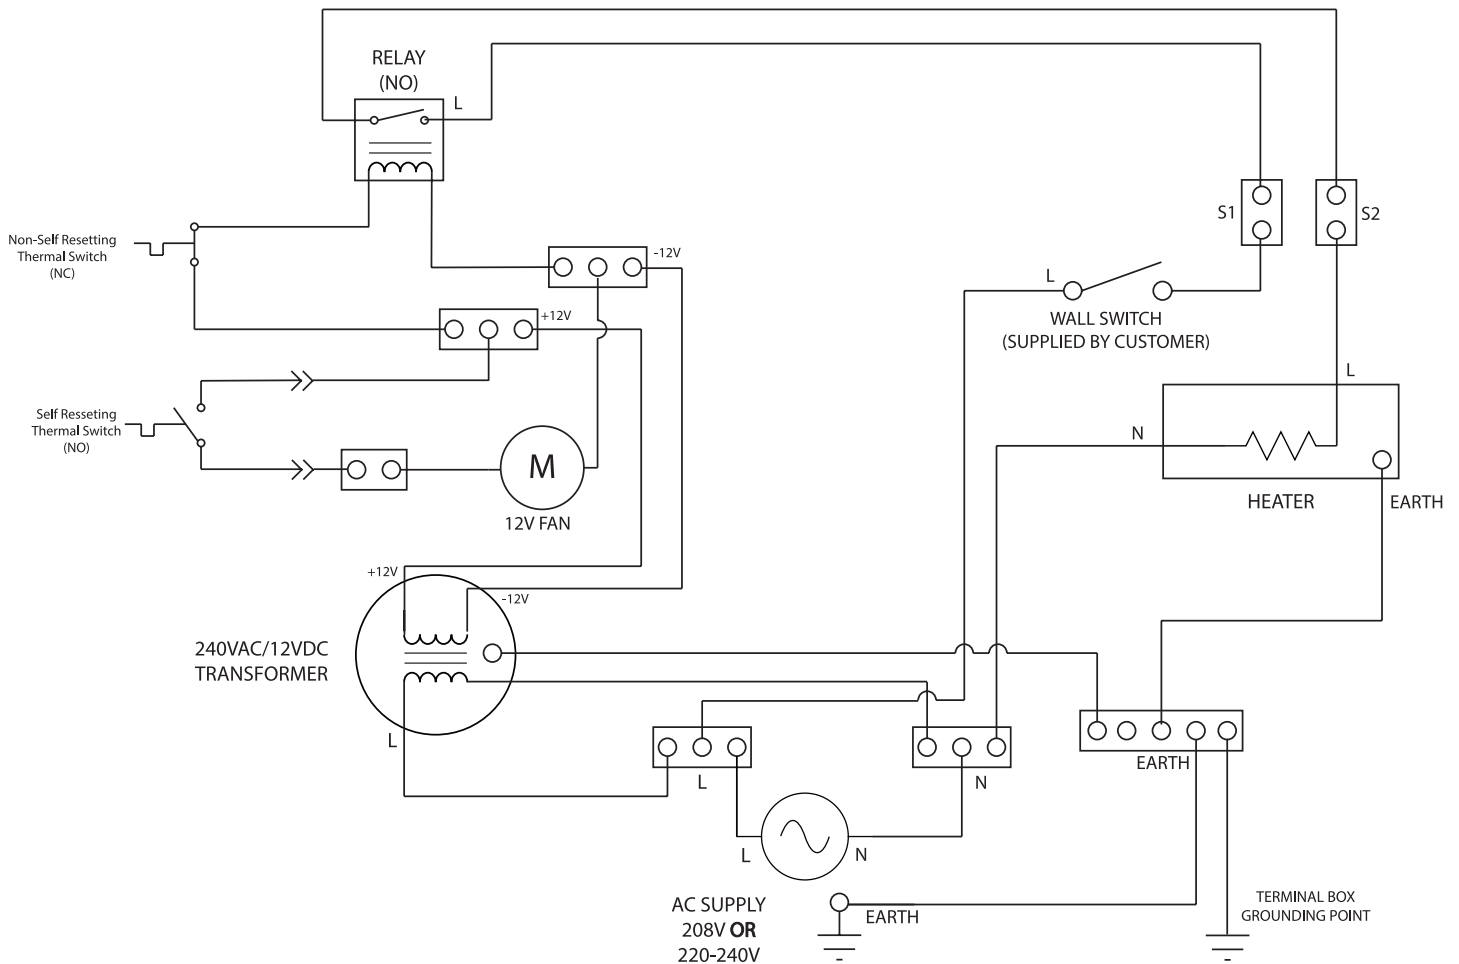

ELECTRICAL DIAGRAM 4500W - FOR ON/OFF OR DIMMER

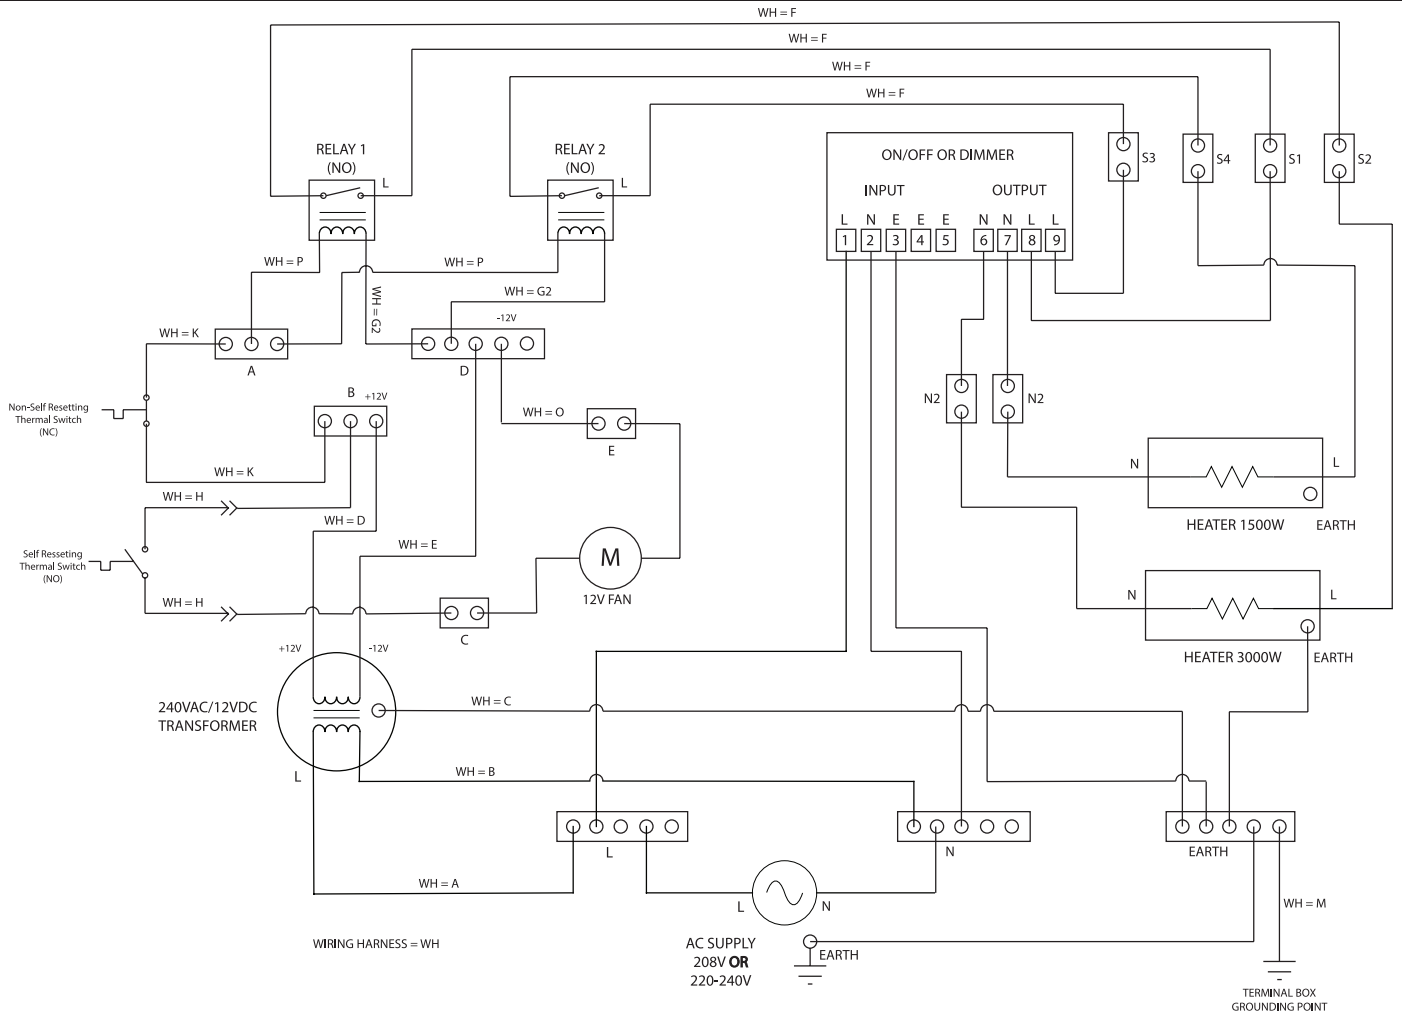

ELECTRICAL DIAGRAM 4500W - FOR WALL SWITCH

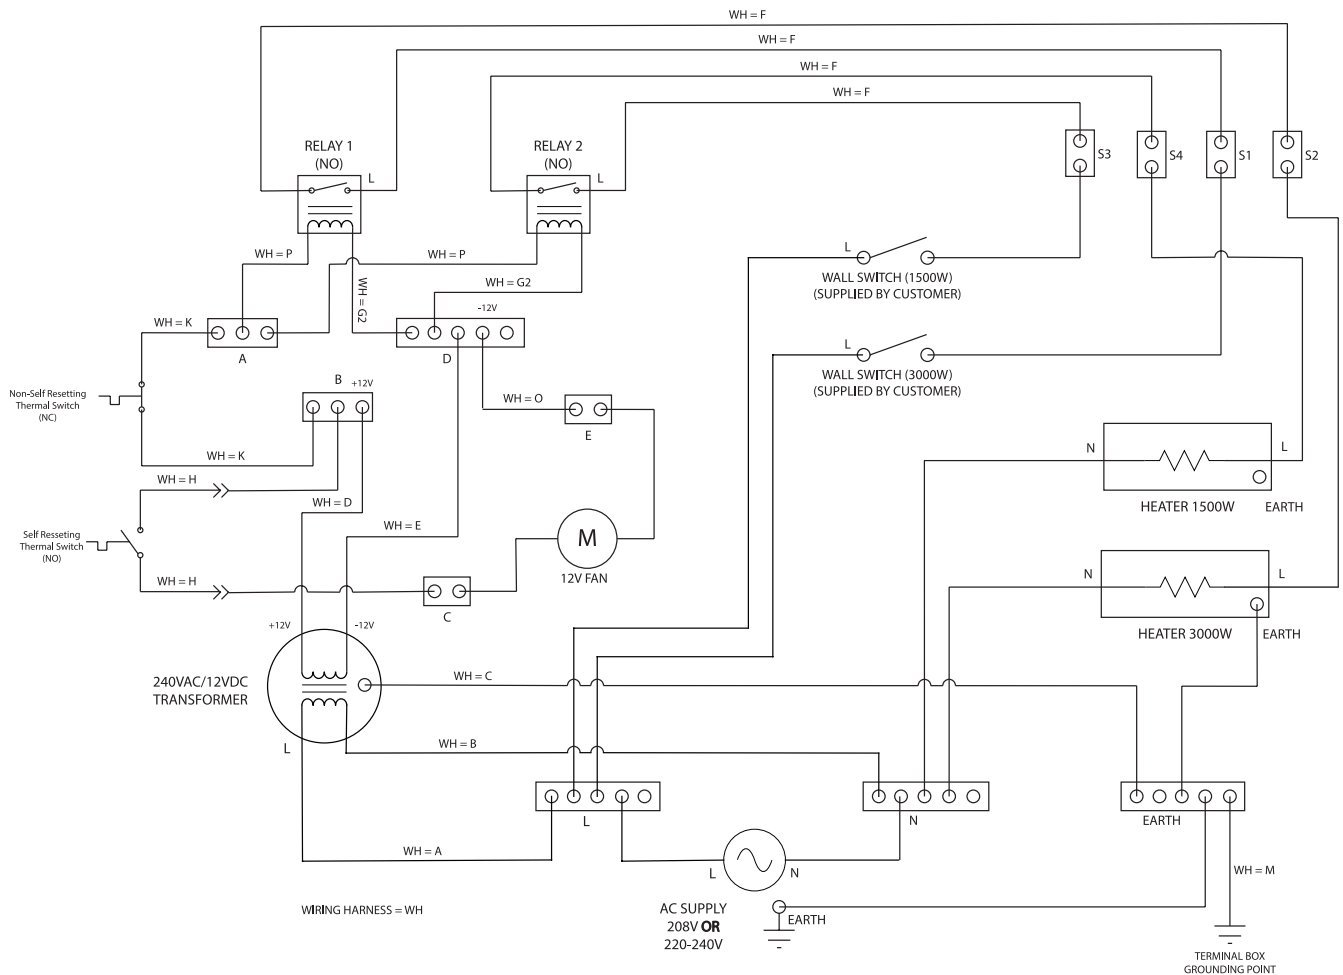

APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUES PLATINUM SMART-HEAT^{MC} PAR BROMIC

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ENCASTRÉE À FAIBLE DÉGAGEMENT AU PLAFOND

POUR LES MODÈLES 2300 W, 3400 W ET 4500 W

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil de chauffage DOIT être installé de façon permanente par une personne autorisée/agrèée. N'effectuez pas d'entretien, ni de procédure d'installation ou de montage lorsque l'appareil est sous tension. Attendez 2 heures après avoir éteint l'appareil avant de le manipuler.

⚠ AVERTISSEMENT

Les solives, les poutres et les chevrons ne doivent pas être coupés ou entaillés pour installer l'appareil de chauffage.

Les instructions ci-dessous sont adaptées aux surfaces de plafond d'une épaisseur de 10 à 30 mm (0,39 po à 1,2 po). Pour les plafonds d'une épaisseur supérieure à 30 mm, veuillez contacter Bromic pour d'autres options d'installation.











L'appareil de chauffage ne doit, en aucun cas, être recouvert d'un matériau isolant ou d'un matériau similaire.


Il est important qu'un entretien régulier soit effectué sur l'appareil de chauffage afin de maintenir son apparence. Inspectez et nettoyez plus fréquemment dans des conditions défavorables telles que les environnements côtiers.

En cas d'installation encastrée au plafond, l'appareil de chauffage doit être complètement protégé de l'eau en cas d'infiltration de l'eau qui coule d'en haut.




**CODE QR
INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION**

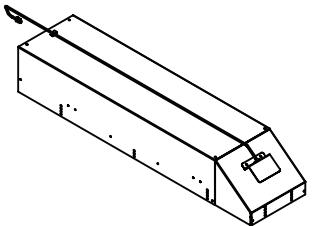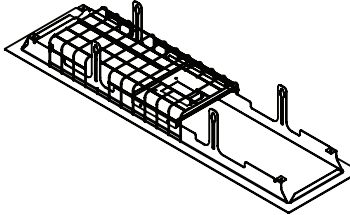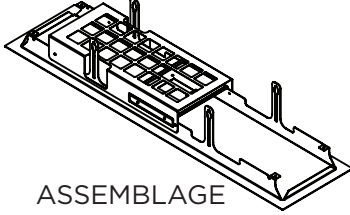 BOÎTE D'ENCASTREMENT AU PLAFOND 1x	 COUVERCLE D'ÉTANCHÉITÉ IP 1x	 MATÉRIEL	 ASSEMBLAGE DE GARNITURE (STANDARD) 1x
 BOÎTE À BORNES 1x	 COUVERCLE NOIR POUR L'ÉVENT 2x	 GARNITURE DE COUVERCLE L'ÉVENT 4x	OU  ASSEMBLAGE DE GARNITURE (ENVIRONNEMENT MARIN) 1x
 COUVERCLE BLANC POUR L'ÉVENT 2x	 CONNECTEUR N2 WAGO 1x (2300 W/3400 W) 2x (4500 W)		

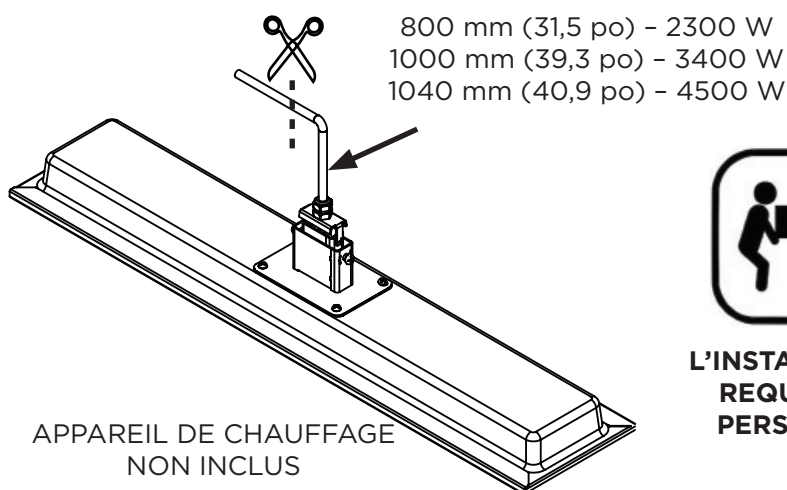

**L'INSTALLATION
REQUIERT 2
PERSONNES**

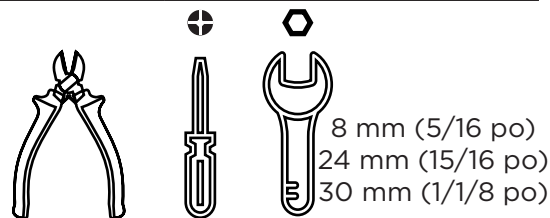

OUTILS REQUIS

IMPORTANT

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL. VOIR L'INTÉRIEUR DE LA COUVERTURE POUR DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT CE MANUEL. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS AVEC L'APPAREIL POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Ce manuel contient des renseignements importants pour l'installation, l'utilisation et l'entretien de la trousse d'encastrement pour plafond à faible dégagement des appareils de chauffage électriques Platinum Smart-Heat. Veuillez porter une attention particulière aux renseignements importants en matière de sécurité qui figurent dans le présent manuel d'instruction.

Toute information sur la sécurité sera accompagnée des symboles d'alerte de sécurité suivants :





 DANGER,  AVERTISSEMENT,  IMPORTANT





- Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ce produit ou d'en effectuer l'entretien.
- Une installation, une utilisation ou un entretien incorrect peuvent entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
- Cet appareil est destiné à une installation fixe avec la tension indiquée sur l'étiquette de puissance nominale.
- L'installation DOIT être effectuée par un technicien agréé et autorisé, conformément aux codes électriques locaux.
- L'appareil de chauffage électrique Platinum Smart-Heat^{MC} est destiné à un usage domestique et commercial, sauf indication contraire.
- **Les versions de la trousse pour encastrement au plafond à dégagement faible pour environnements côtiers doivent être installées dans un environnement terrestre et côtier UNIQUEMENT.**
- **La version IPX5 pour environnement côtier de la trousse d'encastrement au plafond ne doit PAS être installée sur des bateaux.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Siège social : 10 Phiney Place, Ingleburn, NSW 2565 Australie
Téléphone : 1300 276 642 (en Australie) ou +61 2 9748 3900 (depuis l'étranger) Fax : +61 2 9748 4289
Courriel : info@bromic.com Web : www.bromic.com

Remarque : Bromic Pty Ltd se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, aux pièces, aux composants et aux équipements sans notification préalable. Ce manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de Bromic Pty Ltd.

SPÉCIFICATIONS		Trousse pour installation à faible dégagement au plafond							
Modèle		Standard				Environnement marin			
N° pièce	É.-U./EU	BH3623009		BH3623008		BH3623011		BH3623010	
	AU	2623009		2623008		2623011		2623010	
Production totale - Trousse + Appareil de chauffage		2300 W		3400 W		2300 W		3400 W	
Connexion électrique requise (volts/ampères)		208 VCA - 60HZ - 11,1 A	220-240 - VCA - 50/60Hz - 9.6A	208 VCA - 60Hz - 16,3 A	220-240 VCA - 50/60Hz - 14,2 A	208 VCA - 60HZ - 11,1 A	220-240 VCA - 50/60Hz - 9,6A	208 VCA - 60Hz - 16,3 A	220-240 VCA - 50/60Hz - 14,2 A
Dimensions globales (Long. x Larg. x Haut.)		1039 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9 po)		1475 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9 po)		1039 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9 po)		1475 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9 po)	
Poids		11 kg (24,3 lb)		14 kg (31 lb)		11 kg (24,3 lb)		14 kg (31 lb)	
Finition		Acier inoxydable brossé 304				Acier inoxydable brossé 316			
Approbation		   							

SPÉCIFICATIONS		Trousse pour installation à faible dégagement au plafond							
Modèle		Standard				Environnement marin			
No. pièce	É.-U./EU	BH3623012				BH3623013			
	AU	BH3623012				BH3623013			
Production totale - Trousse + Appareil de chauffage		4500 W				4500 W			
Connexion électrique requise (volts/ampères)		208 VCA - 60HZ - 11,1 A		220-240 VCA - 50/60Hz - 9,6 A		208 VCA - 60HZ - 11,1 A		220-240 VCA - 50/60Hz - 9,6 A	
Dimensions générales (Long. x Larg. x Haut.)		1595 x 338 x 178 mm (62,8 x 13,3 x 7 po)				1595 x 338 x 178 mm (62,8 x 13,3 x 7 po)			
Poids		25 kg (55,1 lb)				25 kg (55,1 lb)			
Finition		Acier inoxydable brossé 304				Acier inoxydable brossé 316			
Approbation		   							


VUE ISOMÉTRIQUE ILLUSTRANT LES OPTIONS DE CONFIGURATION DE L'INSTALLATION DE LA TROUSSE D'ENCASTREMENT À FAIBLE DÉGAGEMENT

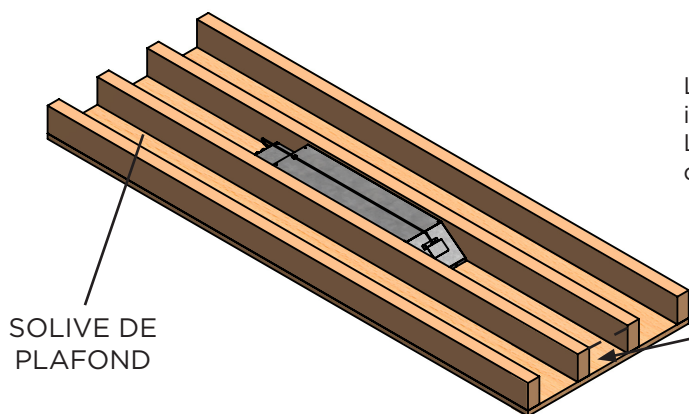


L'exemple représente la trousse d'encastrement installée sur les côtés longitudinaux uniquement. L'installateur doit s'assurer que le produit est installé dans une configuration structurellement solide.

L'ÉCART MINIMUM ENTRE LES SOLIVES EST DE 240 mm (9,4 PO) POUR LES MODÈLES [2300 W/3400 W] ET DE 317 mm (12,5 PO) POUR LE MODÈLE [4500 W].

DÉCOUPE DU PLAFOND ET ZONES DE DÉGAGEMENT

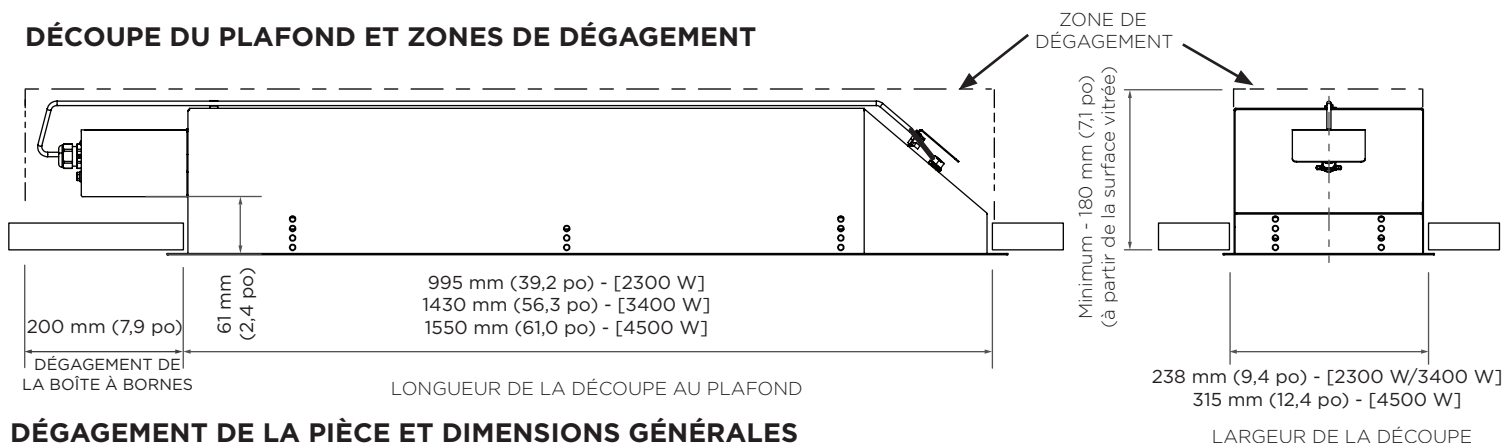

DÉGAGEMENT DE LA PIÈCE ET DIMENSIONS GÉNÉRALES

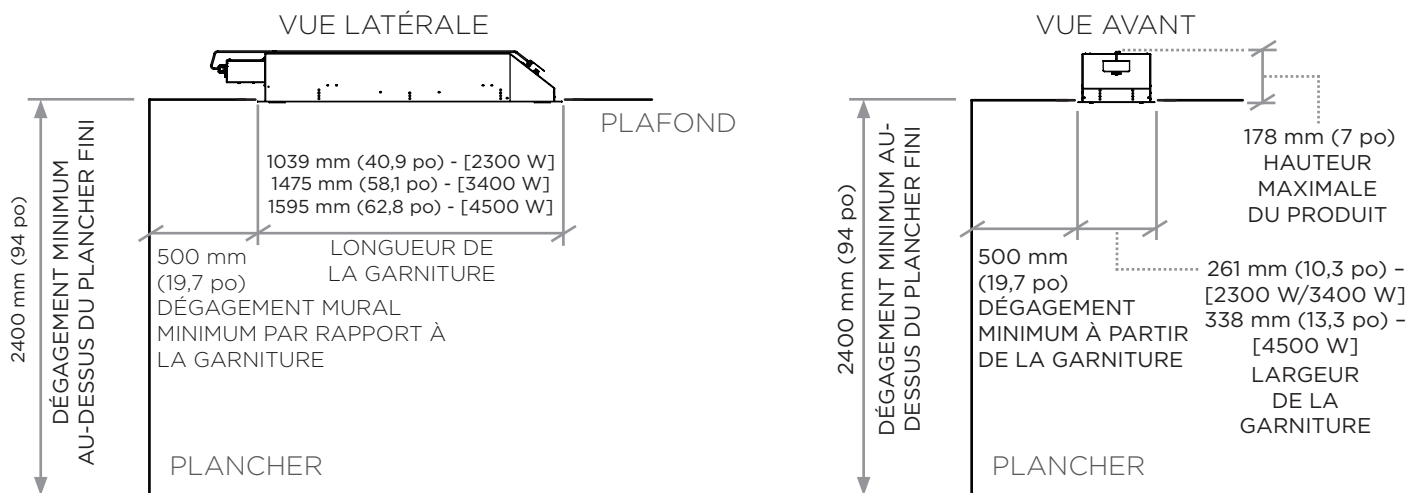

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil ne doit en aucun cas être recouvert de matériau isolant ou similaire.

Le dégagement vertical minimum entre le boîtier d'encastrement au plafond et la surface du plafond doit être de 180 mm (7,1 po).

Le dégagement minimum mesuré entre l'extrémité de la boîte à bornes et la surface la plus proche doit être de 200 mm (7,9 po).

La distance minimale entre la découpe du plafond et le mur le plus proche doit être de 500 mm (19,7 po).

La distance minimale entre les appareils de chauffage, mesurée à partir du bord de la découpe du plafond, doit être de 500 mm (19,7 po), avec une exception pour l'Australie/Nouvelle-Zélande : un minimum de 2000 mm (78,7 po)*.

La distance minimale entre la surface de l'appareil de chauffage et le plancher fini est de 2400 mm (94 po).

*Remarque :

Dans la norme AS/NZ 60335.2.30: 2015, la clause 712.1 spécifie que la distance entre les côtés de l'appareil de chauffage et les côtés et tout appareil de chauffage encastré au plafond adjacent ne doit pas être inférieure à quatre fois la distance minimale spécifiée pour la distance entre les côtés de l'appareil de chauffage et tout élément du bâtiment adjacent.

La pente maximale de montage à partir de l'horizontale est de 6,4 mm (1/4 po) sur une pente de 25,4 mm (1,0 po). Le boîtier de commande doit être monté à l'extrémité la plus basse.

Versions standard

Veillez à ce que l'appareil de chauffage ne soit pas directement exposé à la pluie ou au contact de l'eau. Pour une durée de vie plus longue et pour préserver l'apparence du produit, installez l'appareil de chauffage sous un couvercle et protégez-le de la pluie et des intempéries.

Versions pour environnements marins

Dans un environnement d'air salé, comme à proximité d'un océan, la corrosion se produit plus rapidement que normalement. De l'acier inoxydable brossé 316 est utilisé dans la version pour environnements marins. Les embruns salés doivent être nettoyés immédiatement de l'appareil de chauffage et de la trousse d'encastrement. L'appareil de chauffage et la trousse d'encastrement devraient être nettoyés tous les 15 jours pour maximiser la durée de vie du produit. Chaque année, faites appel à un technicien qualifié pour identifier d'éventuelles zones corrodées et cessez l'utilisation de l'appareil de chauffage lorsque ce n'est plus sécuritaire de le faire.

LES INSTRUCTIONS COMMENCENT ICI

1. Préparez la découpe du plafond en respectant les dimensions :

22300 W - 995 mm x 240 mm (39,2 po X 9,4 po)
3400 W - 1430 mm x 240 mm (56,3 po X 9,4 po)
4500 W - 1550 mm x 317 mm (61,0 po X 12,5 po)

Lors de l'installation, la surface de l'appareil de chauffage doit être à une distance minimum de 2400 mm (94 po) du plancher fini, avec un dégagement d'au minimum 200 mm (7,9 po) entre l'extrémité de la boîte à bornes et la surface de l'appareil de chauffage la plus proche. La distance minimale entre les appareils de chauffage, mesurée à partir du bord de l'appareil de chauffage, doit être de 500 mm (19,7 po). Consultez les dimensions d'installation indiquées à la page 3.

Avant de passer à l'étape 2.

REMARQUE : L'accès à l'espace de cavité à travers la boîte encastrée est restreint.

REMARQUE : Installations avec des contrôleurs Bromic dans l'espace de cavité.

Prenez en compte les exigences d'emplacement des contrôleurs Bromic et la façon d'accéder aux contrôleurs Bromic et à leur câblage avant de fixer la boîte encastrée LC au plafond. Référez-vous à la page xx pour le schéma de câblage et au manuel du contrôleur pour les détails de montage et de dimensionnement.

2. Fixez la boîte encastrée au plafond avec 6 x fixations (minimum) appropriées (non fournies) le long du bord long.

REMARQUE : Les vis de fixation doivent être insérées dans un matériau solide capable de supporter facilement le poids de l'ensemble. Votre installation peut nécessiter un renforcement avant que le cadre ne puisse être installé en toute sécurité.



IMPORTANT

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le site d'installation peut supporter la masse de l'installation de l'appareil de chauffage, soit 18,5 kg (41 lb) [2300 W] ou 24 kg (53 lb) [3400 W] ou 25 kg (55,1 lb) [4500 W].

UTILISEZ UN MINIMUM DE 10 FIXATIONS POUR LES ÉLÉMENTS EN BOIS





3. Assemblez les 2 couvercles d'évent ensemble en utilisant les garnitures de couvercle d'évent et les 4 vis **M3x6mm**. La couleur des couvercles de ventilation doit correspondre à celle de l'appareil de chauffage.

4. Installez les couvercles d'évent assemblés à l'extrémité de l'assemblage de garniture en utilisant 4 vis **M4x8mm**.

5. Retirez les 2 vis **M6x14mm** et les 2 vis **M4x8mm** sur le support arrière de l'appareil de chauffage. Retirez le support de pivot à l'arrière de l'appareil de chauffage. Desserrez le presse-étoupe **M16** (2300 W/3400 W) ou **M20** (4500 W) à l'aide d'une clé de 24 mm (15/16 po) ou 30 mm (1 1/8 po) et installez le presse-étoupe retiré sur le couvercle d'étanchéité.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉCROU DU PRESSE-ÉTOUPE EST RÉINSTALLÉ SUR LA SURFACE INTÉRIEURE DU COUVERCLE D'ÉTANCHÉITÉ.

REMARQUE : Au cours de ce processus, le dispositif de décharge de traction a été retiré - Il faut veiller à ne pas appliquer de charge importante sur le câble, car cela pourrait exercer une pression sur les sertissages internes du câble et endommager de façon permanente l'appareil de chauffage.

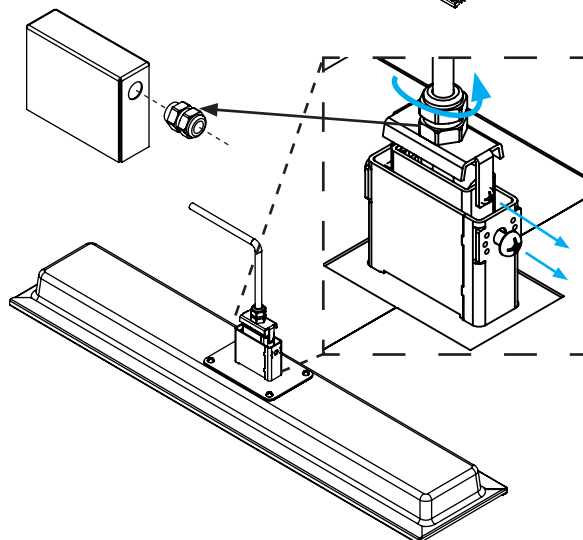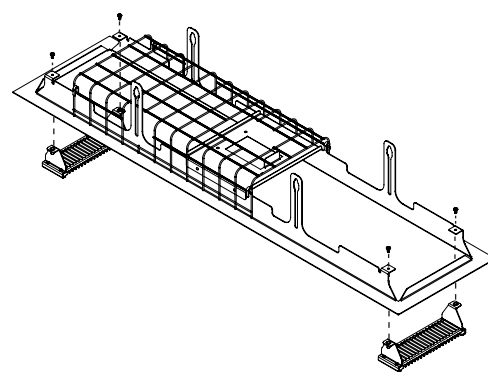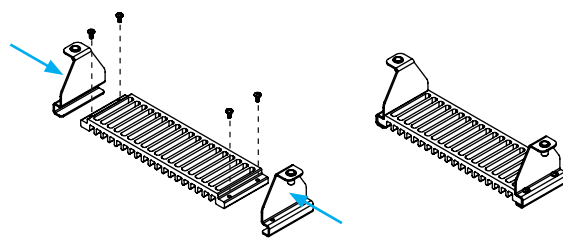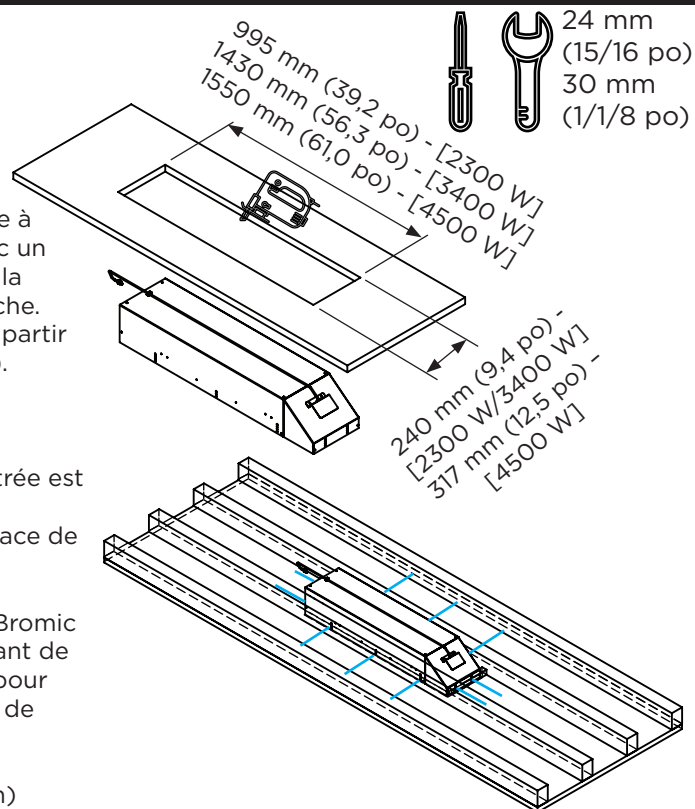


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ENCASTRÉE AU PLAFOND (SUITE)...




6. Retirez avec précaution les 4 vis **M5x10mm** à l'arrière de l'appareil de chauffage et alignez l'assemblage de garniture de l'appareil de chauffage avec les trous de montage.

Le câble passe par l'ouverture au centre de l'assemblage de garniture.

REMARQUE : LE SUPPORT DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ARRIÈRE **NE DOIT PAS** ÊTRE RETIRÉ.

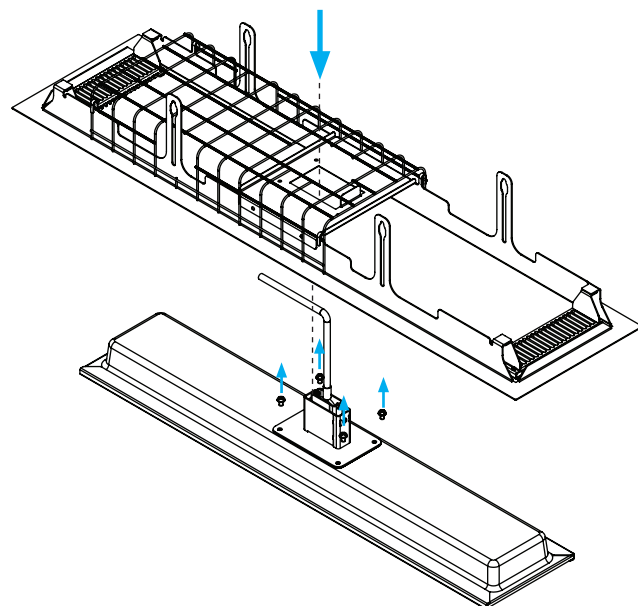


7. Réinstallez les 4 vis **M5x10mm** pour fixer l'appareil de chauffage à l'assemblage de garniture.

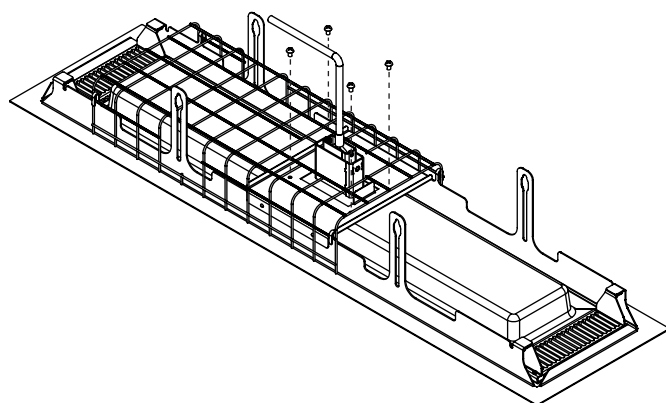


8. Faites passer le câble de l'appareil de chauffage à travers le couvercle d'étanchéité et le presse-étoupe. Fixez le support d'étanchéité à l'appareil de chauffage en utilisant la vis **M6x10mm**.


Lorsqu'en place, assurez-vous que le presse-étoupe **M16** (2300 W/3400 W) ou **M20** (4500 W) est fixé à l'aide d'une clé de 24 mm (15/16 po) ou 30 mm (1 1/8 po).

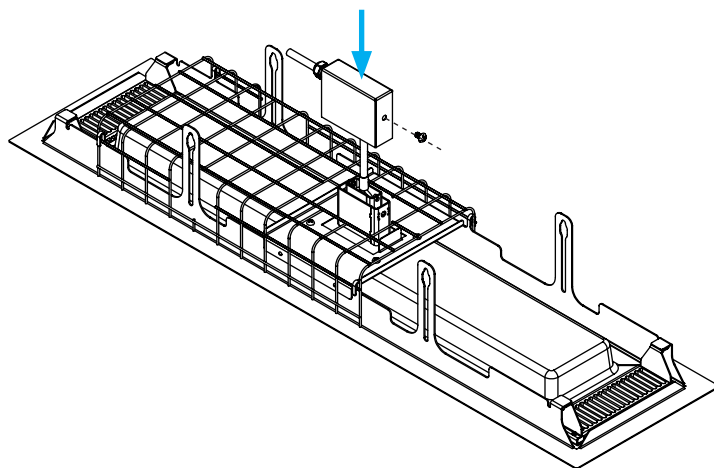


9. Retirez le couvercle de la boîte à bornes en retirant les 4 vis **M4x8mm** et mettez-les de côté pour le remontage.

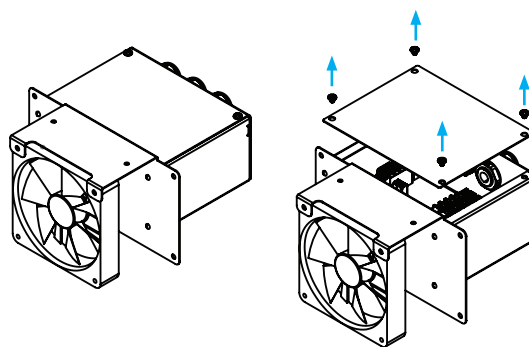

10. Coupez le câble de l'appareil de chauffage au minimum à 800 mm (31,5 po) pour l'appareil de 2300 W 1000 mm (39,3 po), pour 3400 W ou 1040 mm (40,9 po) pour l'appareil de 4500 W, en mesurant à partir du presse-étoupe.

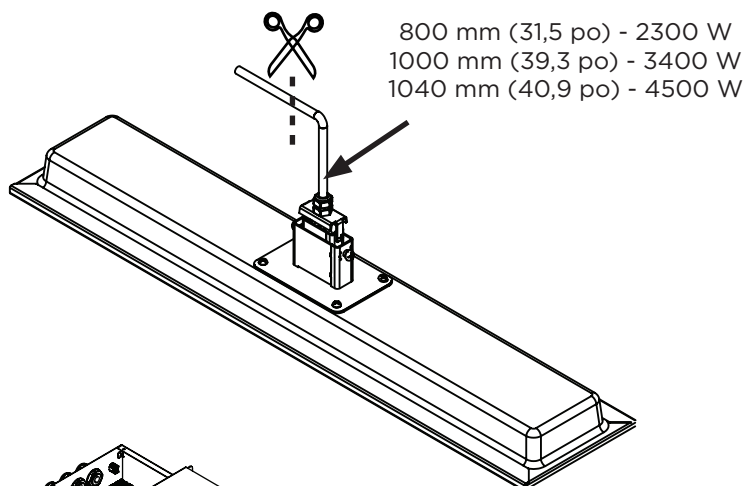


11. Faites passer le câble de l'appareil de chauffage par le presse-étoupe inférieur **M16** (2300 W/3400 W) ou **M20** (4500 W) situé sur la boîte à bornes. Assurez-vous que le presse-étoupe est bien serré.

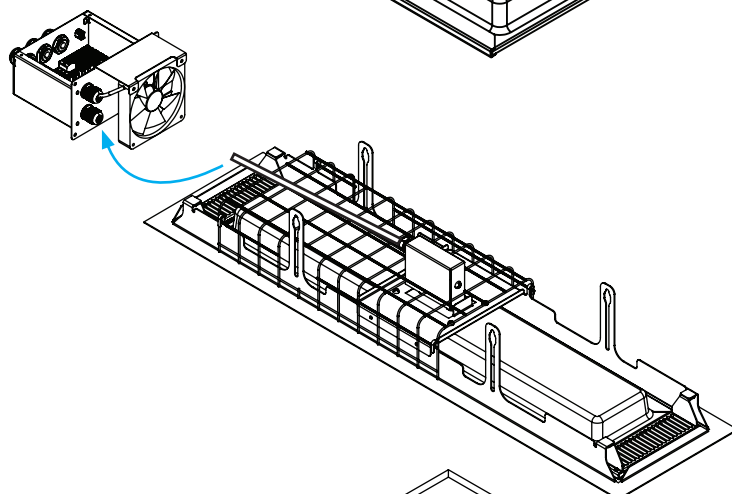

12. Faites passer le câble d'alimentation (et le câble de commande, le cas échéant) par la découpe de la boîte à bornes dans le boîtier de l'appareil de chauffage.

Reportez-vous aux schémas de câblage de la page suivante.

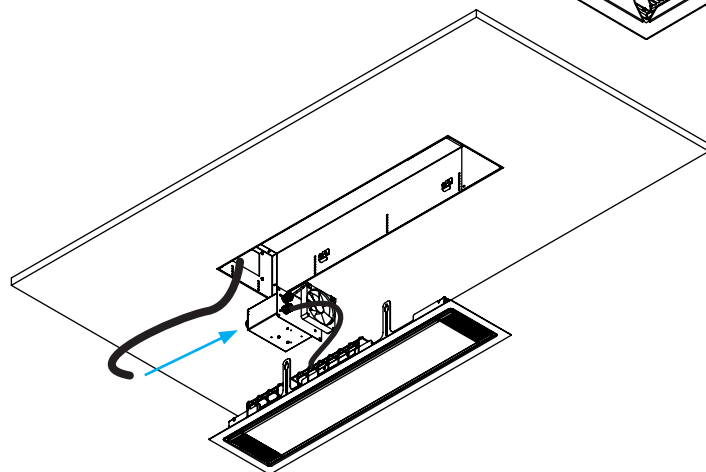

Pour les installations utilisant un gradateur Bromic (vendu séparément) OU un contrôleur Marche/Arrêt (vendu séparément), veuillez vous référer au schéma électrique de la page 11

Pour les installations utilisant un interrupteur mural (non fourni) manuel, veuillez vous référer au schéma électrique de la page 14.

Les schémas électriques complets se trouvent à la page 18.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ENCASTRÉE AU PLAFOND (SUITE)...

13. Une fois que toutes les connexions ont été effectuées, utilisez les 4 vis **M4x8mm** fournies pour fermer la boîte à bornes.

AU MINIMUM 2 PERSONNES SONT REQUISES POUR LES ÉTAPES SUIVANTES.



LA CHARGE DE LEVAGE MAXIMALE SÉCURITAIRE PAR PERSONNE EST DE 16 kg (26,5 lb)

14. Apportez l'appareil de chauffage et la boîte à bornes sur une plate-forme de travail stable, plus près de l'extrémité de la découpe de la boîte à bornes.











IMPORTANT
S'ASSURER QUE LA VITRE AVANT DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE EST PROTÉGÉE AVANT DE LE PLACER SUR LE DESSUS.

15. Avant d'installer la boîte à bornes - récupérez le câble de l'interrupteur thermique et le brancher dans la prise de l'interrupteur thermique à l'arrière de la boîte à bornes.



AVERTISSEMENT
L'appareil ne fonctionnera pas si la fiche de l'interrupteur thermique n'est pas insérée dans le réceptacle à l'arrière de la boîte à bornes.

16. Fixez la boîte à bornes dans la boîte d'encastrement au plafond à l'aide de 4 vis **M4x8mm**.

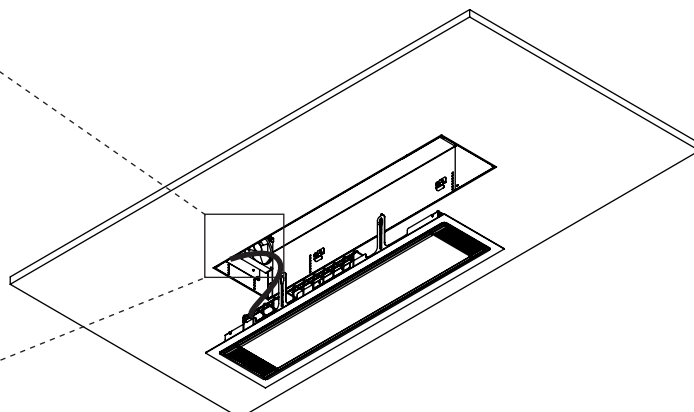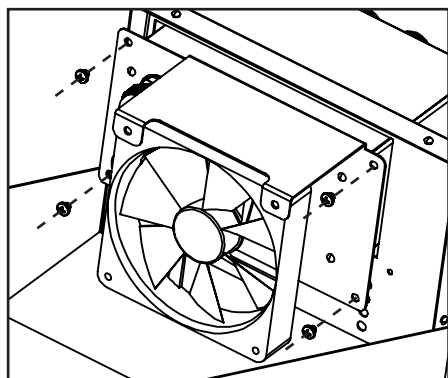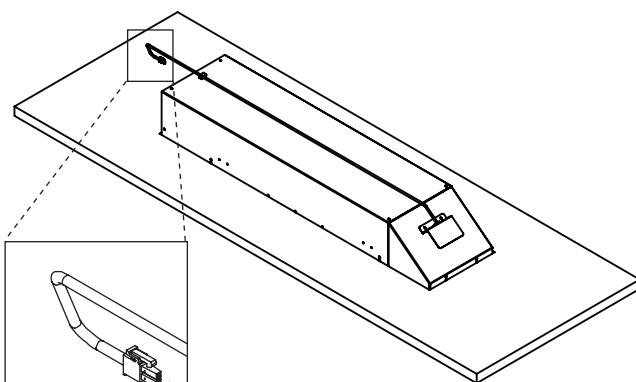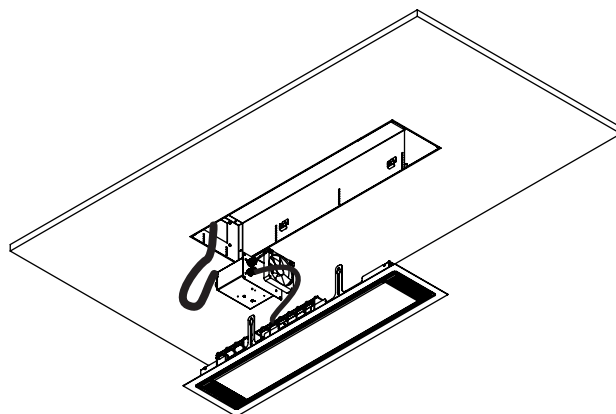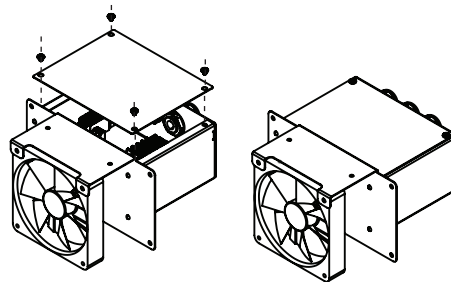

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ENCASTRÉE AU PLAFOND (SUITE)...

17. Fixez l'assemblage de garniture à la boîte d'encastrement au plafond en accrochant un côté de la languette de montage à 2 boulons hexagonaux à embase **M5x12mm**.

Veillez à ce que le câble de l'appareil de chauffage soit placé à l'intérieur des crochets de montage.

IMPORTANT

Veillez à ce que le câble de l'appareil de chauffage soit placé à l'intérieur des crochets de montage.

Languette de montage

18. Faites pivoter l'assemblage de garniture et fixez l'autre côté des languettes de montage aux autres 2 boulons hexagonaux à embase **M5x12mm**.









AVERTISSEMENT

Le câble d'alimentation de l'appareil de chauffage **DOIT** reposer complètement sur la structure de support. Le câble d'alimentation **NE DOIT PAS** toucher la surface arrière de l'appareil de chauffage.

19. Soulevez l'assemblage de garniture de l'appareil de chauffage de sorte qu'il affleure le plafond.

Serrez les 4 boulons hexagonaux à embase **M5x12mm** à l'aide d'une clé de 8 mm (5/16 po) pour fixer l'appareil de chauffage en place.

Vérifiez que l'alignement de l'appareil de chauffage affleure le plafond avant de serrer les vis.

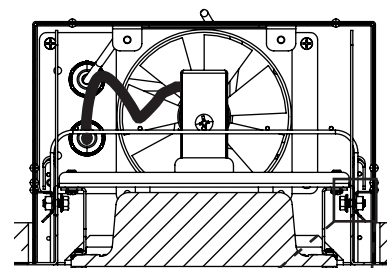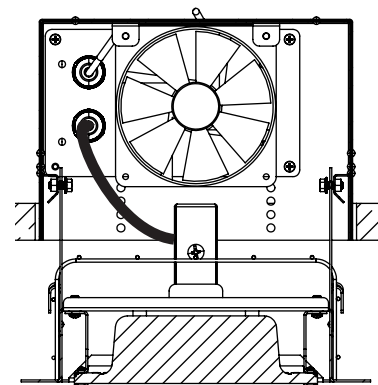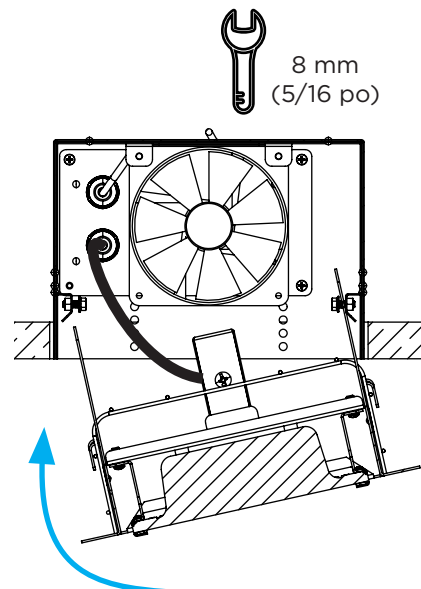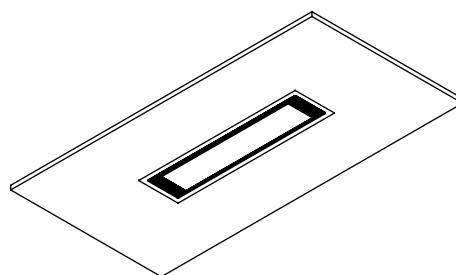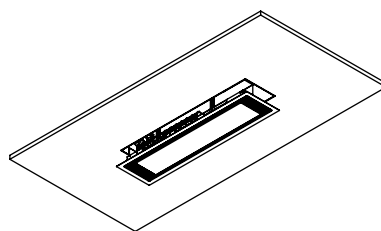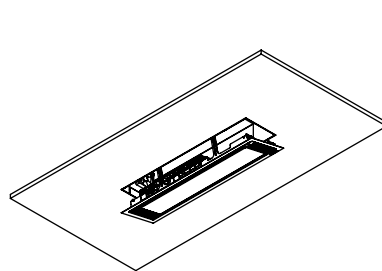

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1. Vérifiez l'étiquette du produit pour connaître la tension et la puissance adéquates pour s'assurer que la source d'alimentation est conforme aux exigences de l'appareil de chauffage.
2. Le câble d'alimentation doit être éloigné et protégé de l'enceinte de l'appareil de chauffage.
3. Effectuez toutes les connexions conformément aux réglementations du code électrique local. Pour une installation à l'extérieur, toutes les connexions doivent être effectuées conformément aux réglementations du code électrique local pour le câblage extérieur. N'utilisez que des composants de câblage approuvés pour une utilisation à l'extérieur avec un indice minimum IPX5.



AVERTISSEMENT

Cet appareil de chauffage DOIT être installé de façon permanente par une personne autorisée/agrèée. Ne pas effectuer d'entretien, ni de procédure d'installation ou de montage lorsque l'appareil est sous tension. Pour déconnecter l'appareil de chauffage, mettez l'appareil de chauffage hors tension au panneau principal.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE! Des blessures graves ou la mort peuvent survenir. Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer ou d'entretenir cet appareil de chauffage. Lisez et suivez les exigences de dégagement pour l'installation décrites dans ce manuel. L'appareil DOIT être branché à une source électrique correctement mise à la terre.

Pour les instructions de câblage pour le gradateur électrique sans fil Bromic SmartHeat ou le contrôleur MARCHÉ/ARRÊT, se référer aux instructions fournies avec le contrôleur ou le gradateur.

IMPORTANT : Les commandes de gradation électroniques génèrent de la chaleur pendant leur fonctionnement. Pour les appareils de chauffage Bromic équipés de gradateurs Bromic SmartHeat ou de commandes ON/OFF, il est essentiel de s'assurer que les gradateurs sont installés dans un endroit propre, sec et bien ventilé, avec un dégagement de tous les côtés. Il faut s'assurer que les gradateurs/contrôleurs ne sont pas installés dans un espace confiné, à proximité d'autres appareils générant de la chaleur ou dans le cas d'une installation à plusieurs gradateurs, qu'ils ne soient pas trop proches les uns des autres. Les gradateurs doivent rester à température fraîche à tout moment. Veuillez consulter les instructions d'installation des gradateurs Bromic pour plus de détails ou pour toute autre question, veuillez contacter les services d'assistance technique de Bromic.

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE!

Des blessures graves ou la mort peuvent survenir. Débranchez l'alimentation électrique avant d'effectuer un entretien de cet appareil de chauffage.



AVERTISSEMENT

L'entretien et les réparations DOIVENT être effectués uniquement par une personne autorisée et agréée. Ne faites pas fonctionner l'appareil de chauffage après un dysfonctionnement. Débranchez l'alimentation électrique au panneau de service et faites inspecter l'appareil de chauffage par un électricien certifié avant de le réutiliser.



AVERTISSEMENT

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Bromic, un agent de service de Bromic ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger. Communiquez avec Bromic pour plus d'informations sur le remplacement du cordon d'alimentation.

ENTRETIEN

Veillez à ce que l'appareil de chauffage ne soit pas directement exposé à la pluie ou au contact de l'eau. Pour une durée de vie plus longue et pour préserver l'apparence du produit, installez l'appareil de chauffage sous un couvercle et protégez-le de la pluie et des intempéries, lorsque possible.

Le boîtier extérieur de l'appareil de chauffage doit être nettoyé tous les quinze jours. Pour nettoyer l'appareil, assurez-vous que le chauffage est éteint et qu'il a été éteint pendant au moins 2 heures après son utilisation, avant d'essuyer toute saleté ou poussière avec un chiffon doux et humide.


Le sel présent dans l'air peut provoquer la rouille du métal, en particulier dans les environnements côtiers. Un nettoyage supplémentaire de l'appareil avec un chiffon doux et humide tous les quinze jours aidera à maintenir l'apparence du produit.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	ACTION CORRECTIVE
Pas de chaleur	<ol style="list-style-type: none">1. Mauvaise connexion2. L'interrupteur thermique à réinitialisation automatique n'est pas branché3. L'interrupteur thermique non réinitialisable s'est déclenché.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez la connexion à l'alimentation électrique.2. Vérifiez que l'interrupteur thermique à réinitialisation automatique est branché (voir l'étape 14)3. Réarmement de l'interrupteur thermique à réarmement non automatique situé à l'intérieur de la boîte à bornes (voir schéma électrique).
Pas assez de chaleur	<ol style="list-style-type: none">1. L'appareil de chauffage n'est pas assez puissant pour l'endroit où il est installé2. L'appareil de chauffage est monté trop haut ou trop loin3. La tension connectée à l'appareil de chauffage est incorrecte.	<ol style="list-style-type: none">1. Ajoutez un ou plusieurs autres appareils de chauffage2. Diminuez la chaleur ou la distance de montage3. Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte.
Trop de chaleur	<ol style="list-style-type: none">1. L'appareil de chauffage est trop puissant pour l'endroit où il est installé2. L'appareil de chauffage est monté trop bas ou trop près3. La tension connectée à l'appareil de chauffage est incorrecte.	<ol style="list-style-type: none">1. Remplacez-le par un appareil moins puissant2. Augmentez la hauteur ou la distance de montage3. Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte.

Interrupteur thermique sans réinitialisation automatique

Si les températures dépassent les limites de sécurité, l'interrupteur thermique sans réinitialisation automatique se déclenche. Cela peut être dû au fait que le ventilateur est endommagé ou que l'appareil de chauffage fonctionne à une température ambiante élevée. Pour réinitialiser l'interrupteur, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au milieu de l'interrupteur. Il est situé dans la boîte à bornes. L'EMPLACEMENT EST INDIQUÉ À LA PAGE 10.




AVERTISSEMENT


Assurez-vous que le circuit n'est pas sous tension avant de tenter de réinitialiser l'interrupteur de sécurité.

GUIDE RAPIDE POUR ACCÉDER À LA BOÎTE À BORNES


1

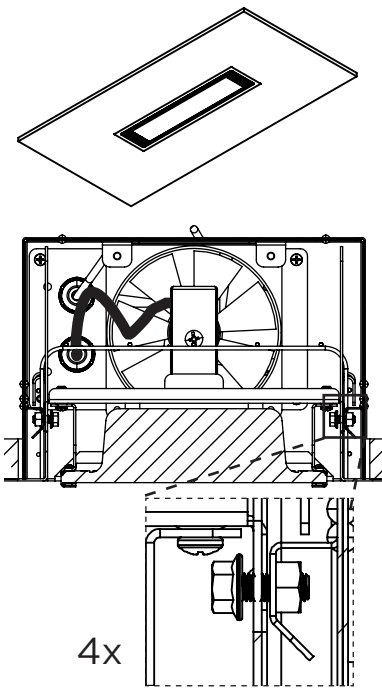


2

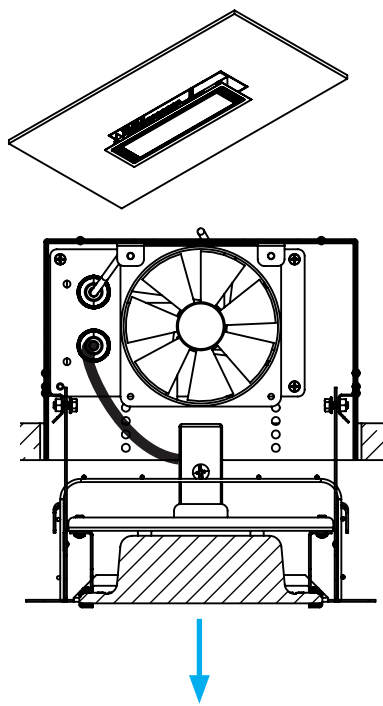


3

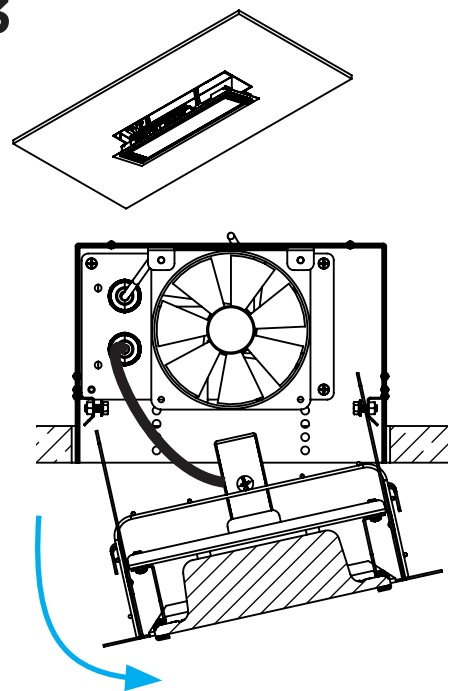

4

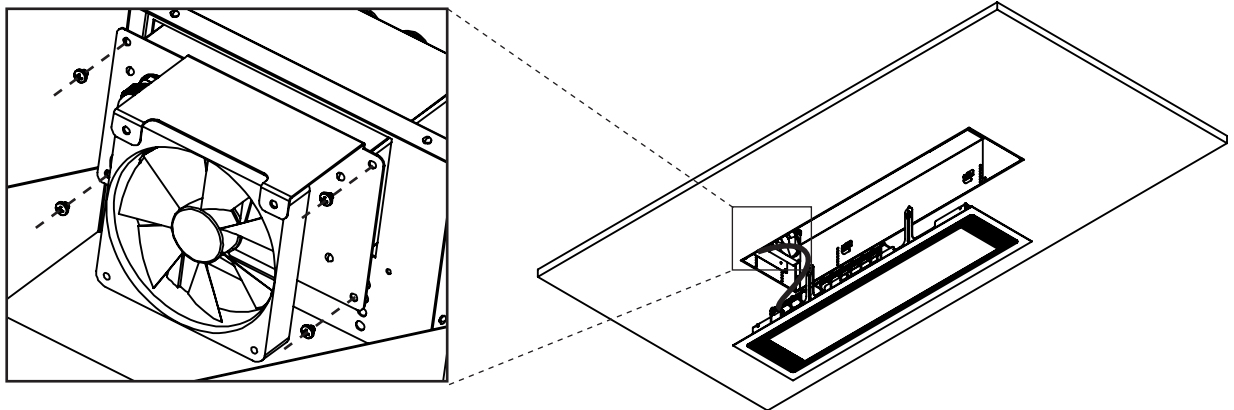

5

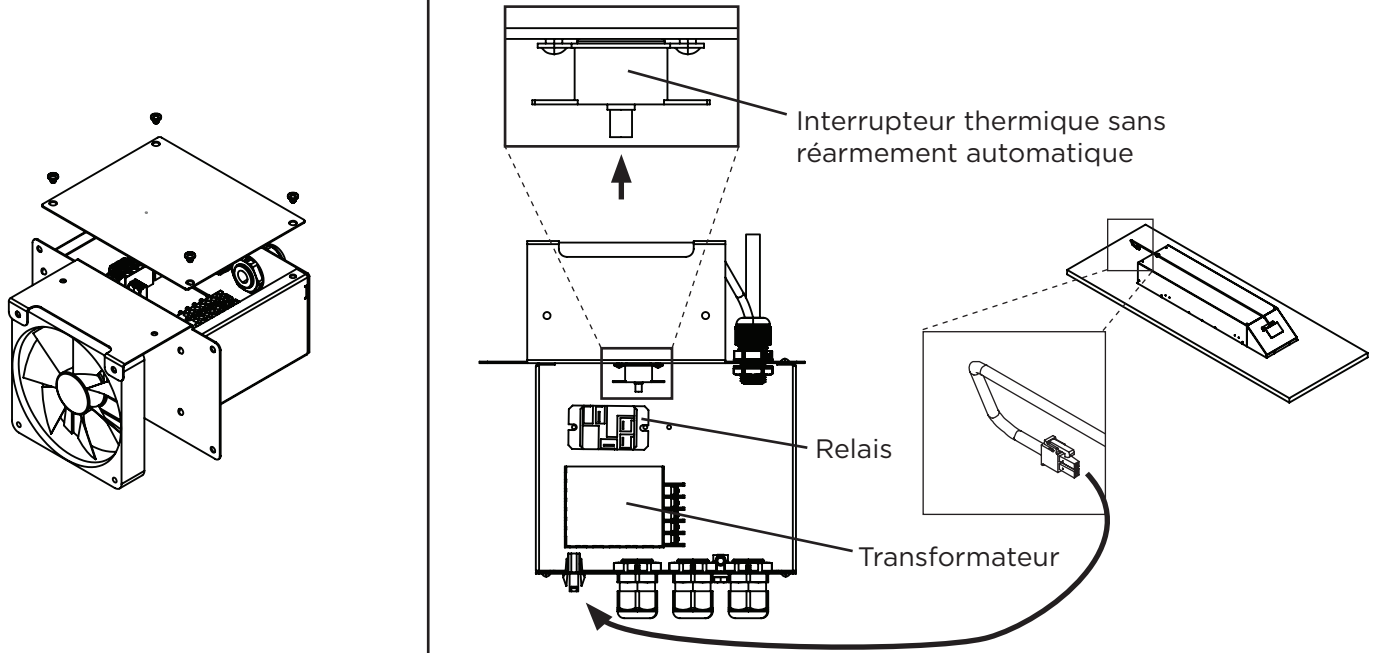


RÉFÉREZ-VOUS AUX SCHÉMAS DE CÂBLAGE DE LA PAGE 18.

SI LE PRODUIT NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS, VEUILLEZ CONTACTER BROMIC POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LA TROUSSE D'ENCASTREMENT À FAIBLE DÉGAGEMENT AU PLAFOND 2300 W/3400 W (POUR UTILISATION AVEC GRADATEUR OU INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT).

LE SCHÉMA CI-DESSOUS EST UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES. TOUTES LES CONNEXIONS RÉGLÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES. LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

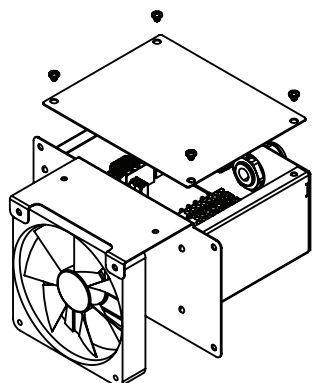

Interrupteur thermique sans réinitialisation automatique




VUE DE DESSUS DE LA BOÎTE À BORNES

AVERTISSEMENT

L'appareil de chauffage monophasé CA doit être installé de façon permanente et le câblage doit être effectué par une personne autorisée/agrée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les appareils de chauffage électriques Platinum 220-240 V et 208 V.

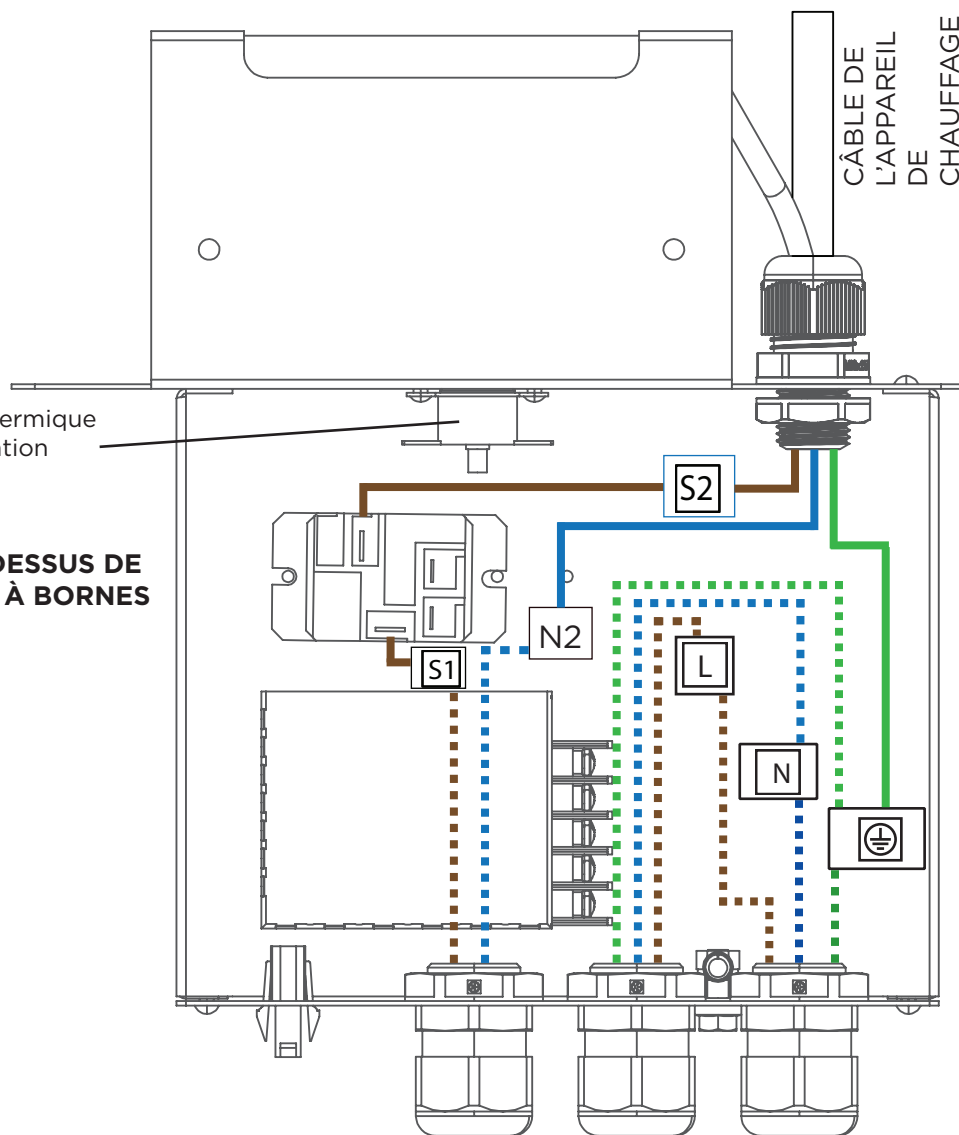

Vers la **sortie** de puissance (charge) du gradateur
OU sortie de puissance (charge) de l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT

Vers l'**entrée** d'alimentation (charge) du gradateur
OU l'**entrée** d'alimentation de l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT

LES FILS INDIQUÉS PAR DES LIGNES POINTILLÉES SONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.


ALIMENTATION		
BRUN	BLEU	VERT/JAUNE
CHAUD/ACTIF	NEUTRE	TERRE
OU JAMBE CHAUDE 1	JAMBE CHAUDE 2	É.-U. SEULEMENT 240 V OU 208 V
OU PHASE A	PHASE B	
OU PHASE B	PHASE C	
OU PHASE C	PHASE A	

REMARQUES :

- Pour les instructions de câblage pour le gradateur électrique sans fil de Bromic SmartHeat ou le contrôleur MARCHÉ/ARRÊT, se référer aux instructions fournies avec le contrôleur ou le gradateur.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LA TROUSSE D'ENCASTREMENT À FAIBLE DÉGAGEMENT AU PLAFOND 4500 W (POUR UTILISATION AVEC GRADATEUR OU INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT)

LE SCHÉMA CI-DESSOUS EST UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES. TOUTES LES CONNEXIONS RÉGLÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES. LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

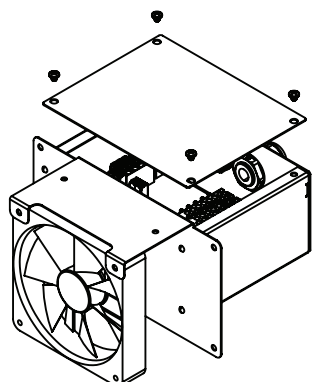

Interrupteur thermique sans réinitialisation automatique



VUE DE DESSUS DE LA BOÎTE À BORNES

AVERTISSEMENT

L'appareil de chauffage monophasé CA doit être installé de façon permanente et le câblage doit être effectué par une personne autorisée/agrée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les appareils de chauffage électriques Platinum 220-240 V et 208 V.


LES FILS INDICUÉS PAR DES LIGNES POINTILLÉES SONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.

Vers la **sortie** de puissance (charge) du gradateur
OU sortie de puissance (charge) de l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT

Vers l'**entrée** d'alimentation (charge) du gradateur
OU l'**entrée** d'alimentation (charge) de l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT

ALIMENTATION

BRUN	BLEU	VERT/JAUNE
CHAUD/ACTIF	NEUTRE	TERRE
OU JAMBE CHAUDE 1	JAMBE CHAUDE 2	É.-U. SEULEMENT 240 V OU 208 V
OU PHASE A	PHASE B	
OU PHASE B	PHASE C	
OU PHASE C	PHASE A	

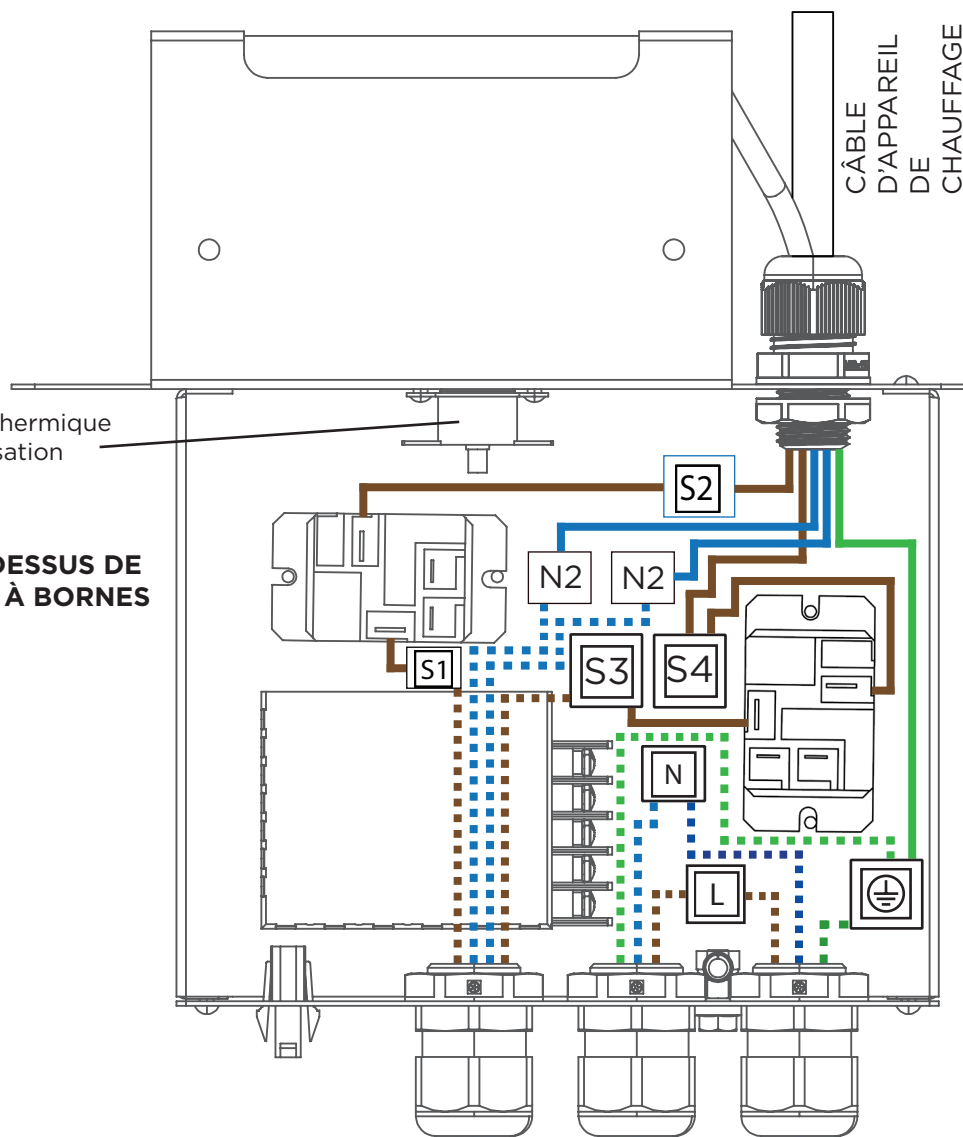


REMARQUES :

- Pour les instructions de câblage pour le gradateur électrique sans fil Bromic SmartHeat ou le contrôleur MARCHÉ/ARRÊT, se référer aux instructions fournies avec le contrôleur ou le gradateur.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LA TROUSSE D'ENCASTREMENT À FAIBLE DÉGAGEMENT AU PLAFOND 2300 W/3400 W (POUR UTILISATION AVEC INTERRUPTEUR MURAL)

LE SCHÉMA CI-DESSOUS EST UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES. TOUTES LES CONNEXIONS RÉGLÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES. LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

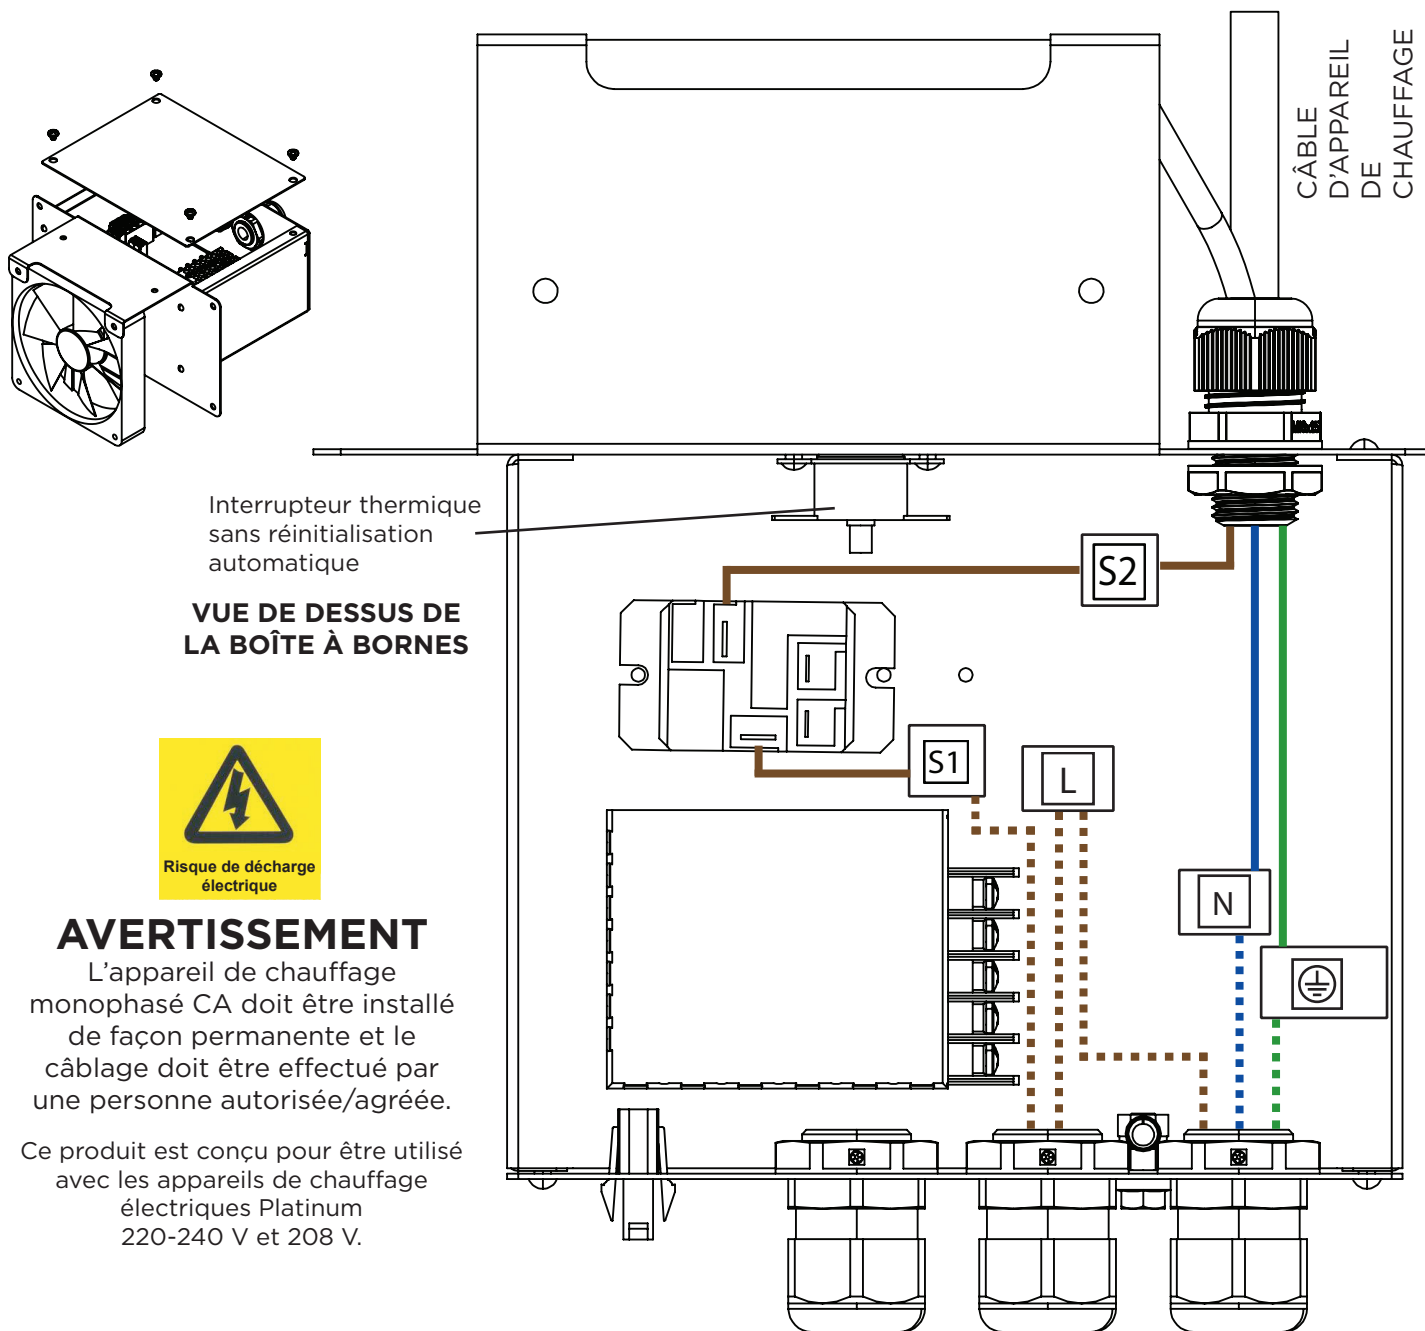

AVERTISSEMENT

L'appareil de chauffage monophasé CA doit être installé de façon permanente et le câblage doit être effectué par une personne autorisée/agrée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les appareils de chauffage électriques Platinum 220-240 V et 208 V.

LES FILS INDICÉS PAR DES LIGNES POINTILLÉES SONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.


	BRUN CHAUD/ACTIF	BLEU NEUTRE	VERT/JAUNE TERRE
OU	JAMBE CHAUDE 1	JAMBE CHAUDE 2	É.-U. SEULEMENT 240 V OU 208 V
OU	PHASE A	PHASE B	
OU	PHASE B	PHASE C	
OU	PHASE C	PHASE A	

REMARQUES :

- La trousse d'encastrement au plafond est conçue pour les appareils Platinum Electric SII 2300 W, 3400 W et 4500 W.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LA TROUSSE D'ENCASTREMENT À FAIBLE DÉGAGEMENT AU PLAFOJND 4500 W (POUR UTILISATION AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL)

LE SCHÉMA CI-DESSOUS EST UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES. TOUTES LES CONNEXIONS RÉGLÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES. LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

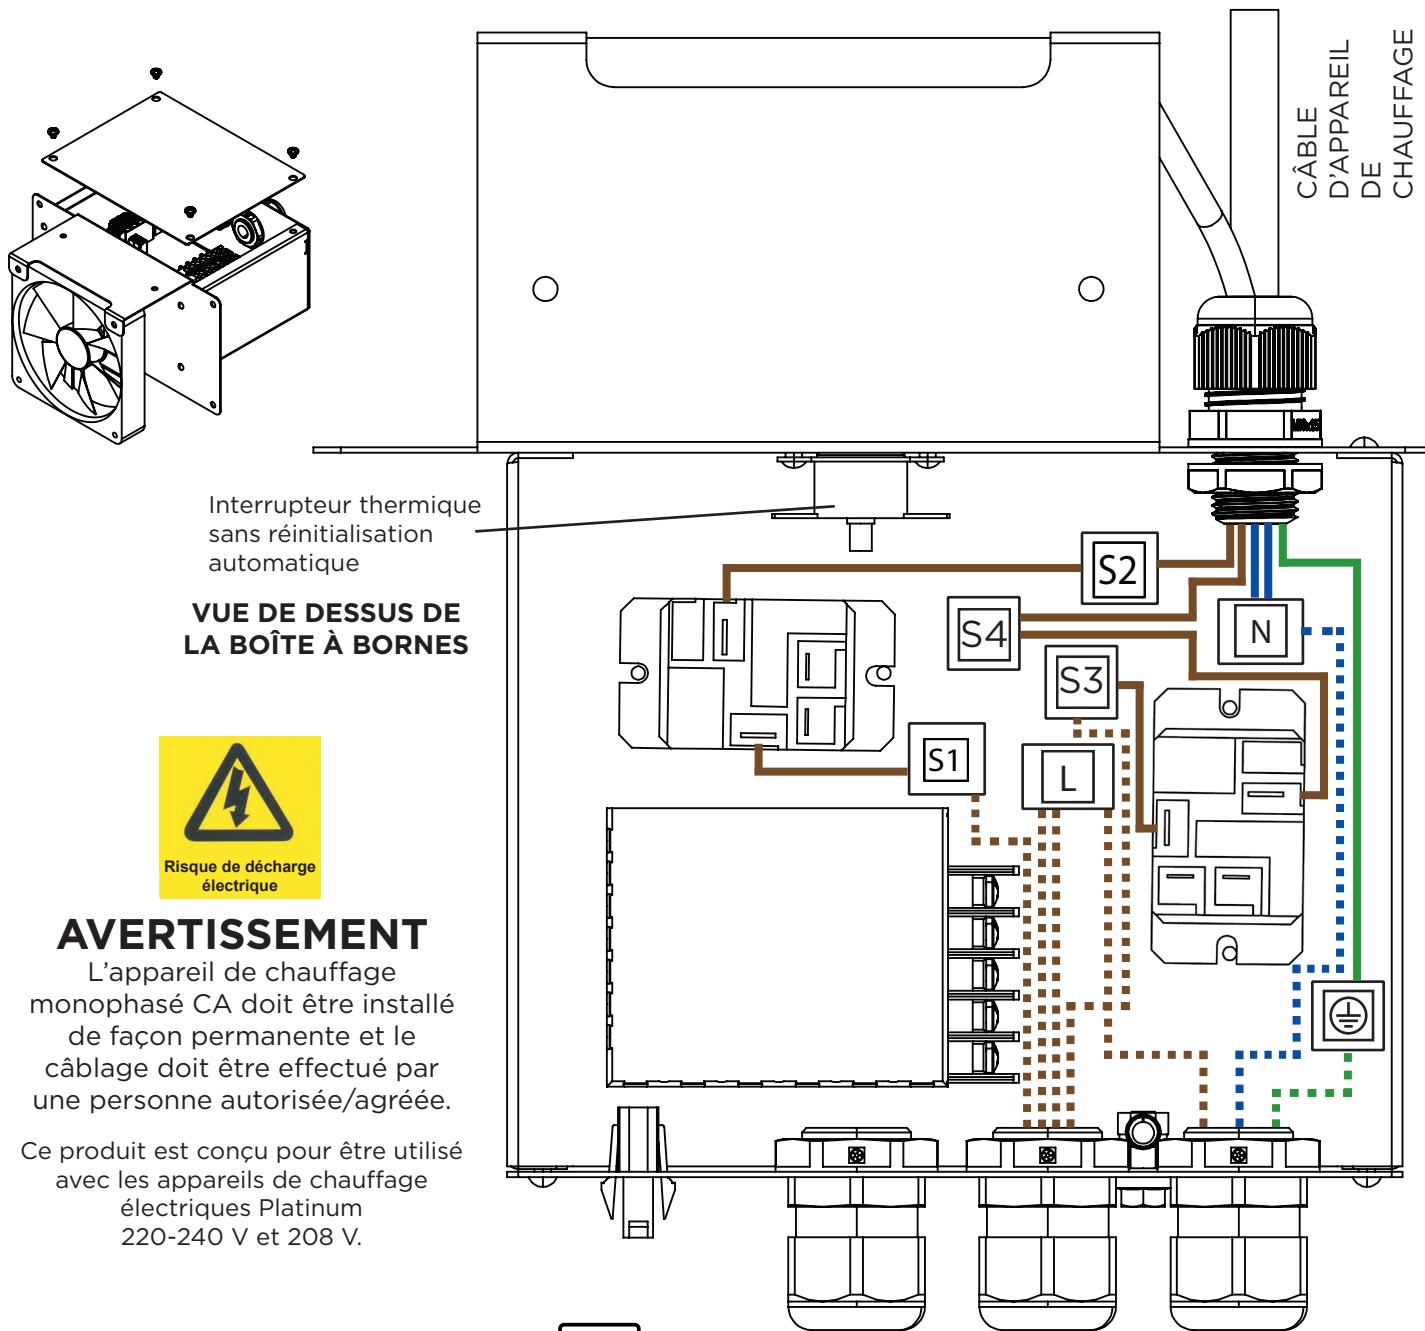

Interrupteur thermique sans réinitialisation automatique

VUE DE DESSUS DE LA BOÎTE À BORNES



AVERTISSEMENT


L'appareil de chauffage monophasé CA doit être installé de façon permanente et le câblage doit être effectué par une personne autorisée/agrée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les appareils de chauffage électriques Platinum 220-240 V et 208 V.

INTERRUPTEUR MURAL (3000 W)
FOURNI PAR LE CLIENT

INTERRUPTEUR MURAL (1500 W)
FOURNI PAR LE CLIENT

LES FILS INDICUÉS PAR DES LIGNES POINTILLÉES SONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.

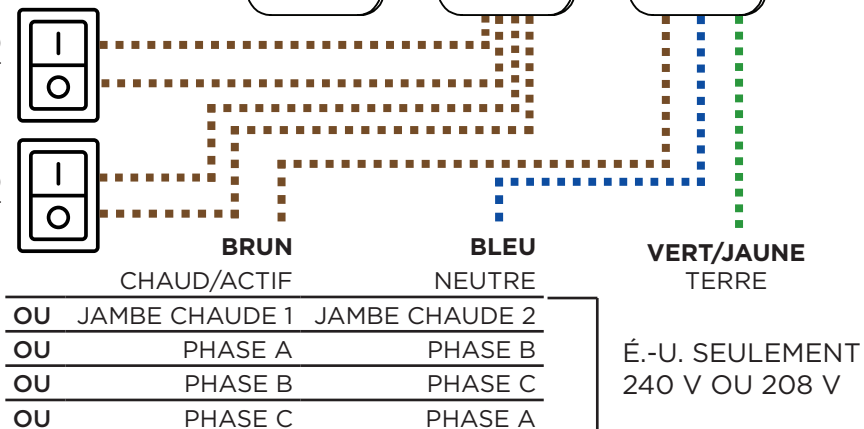


REMARQUES :

- La trousse d'encastrement au plafond est conçue pour les appareils Platinum Electric SII 2300 W, 3400 W et 4500 W.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LA TROUSSE D'ENCASTREMENT À FAIBLE DÉGAGEMENT AU PLAFOJND 2300 W/3400 W (À UTILISER AVEC 2 APPAREILS DE CHAUFFAGE MARCHÉ/ARRÊT OU GRADATEUR)


LE SCHÉMA CI-DESSOUS EST UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES. TOUTES LES CONNEXIONS RÉGLÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES. LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

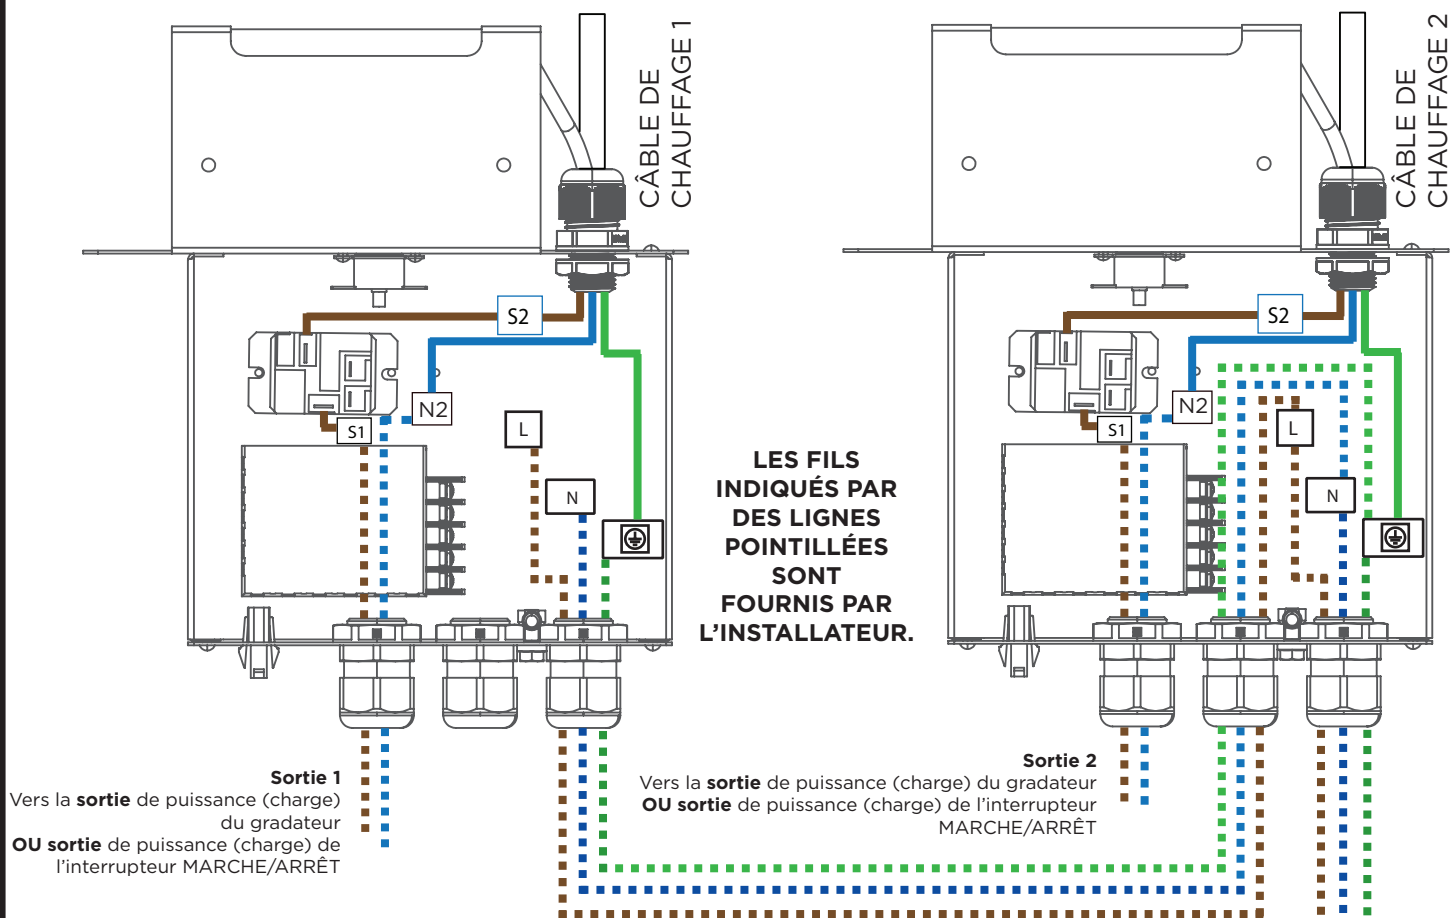

AVERTISSEMENT

L'appareil de chauffage monophasé CA doit être installé de façon permanente et le câblage doit être effectué par une personne autorisée/agrèée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les appareils de chauffage électriques Platinum 220-240 V et 208 V.

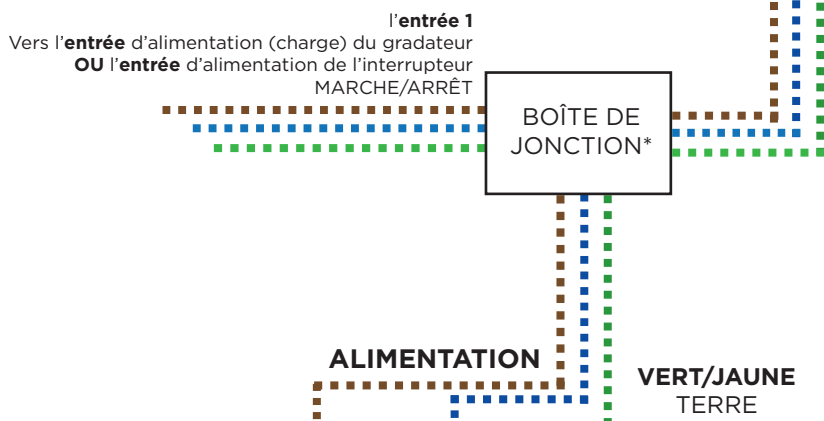


	MARRON	BLEU	
	DIRECT/ACTIF	NEUTRE	
OU	VOIE CHAUDE 1	VOIE CHAUDE 2	É.-U. SEULEMENT 240 V OU 208V
OU	PHASE A	PHASE B	
OU	PHASE B	PHASE C	
OU	PHASE C	PHASE A	

REMARQUES :

- Pour les instructions de câblage pour le gradateur électrique sans fil de Bromic SmartHeat ou le contrôleur MARCHÉ/ARRÊT, se référer aux instructions fournies avec le contrôleur ou le gradateur.
- *La boîte de jonction et les connexions à l'intérieur doivent être adaptées à la tension et à la capacité de courant des appareils de chauffage installés.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LA TROUSSE D'ENCASTREMENT À FAIBLE DÉGAGEMENT AU PLAFOJND 4500 W (À UTILISER AVEC 2 APPAREILS DE CHAUFFAGE MARCHE/ARRÊT OU GRADATEUR)

LE SCHÉMA CI-DESSOUS EST UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES. TOUTES LES CONNEXIONS RÉGLÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES. LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

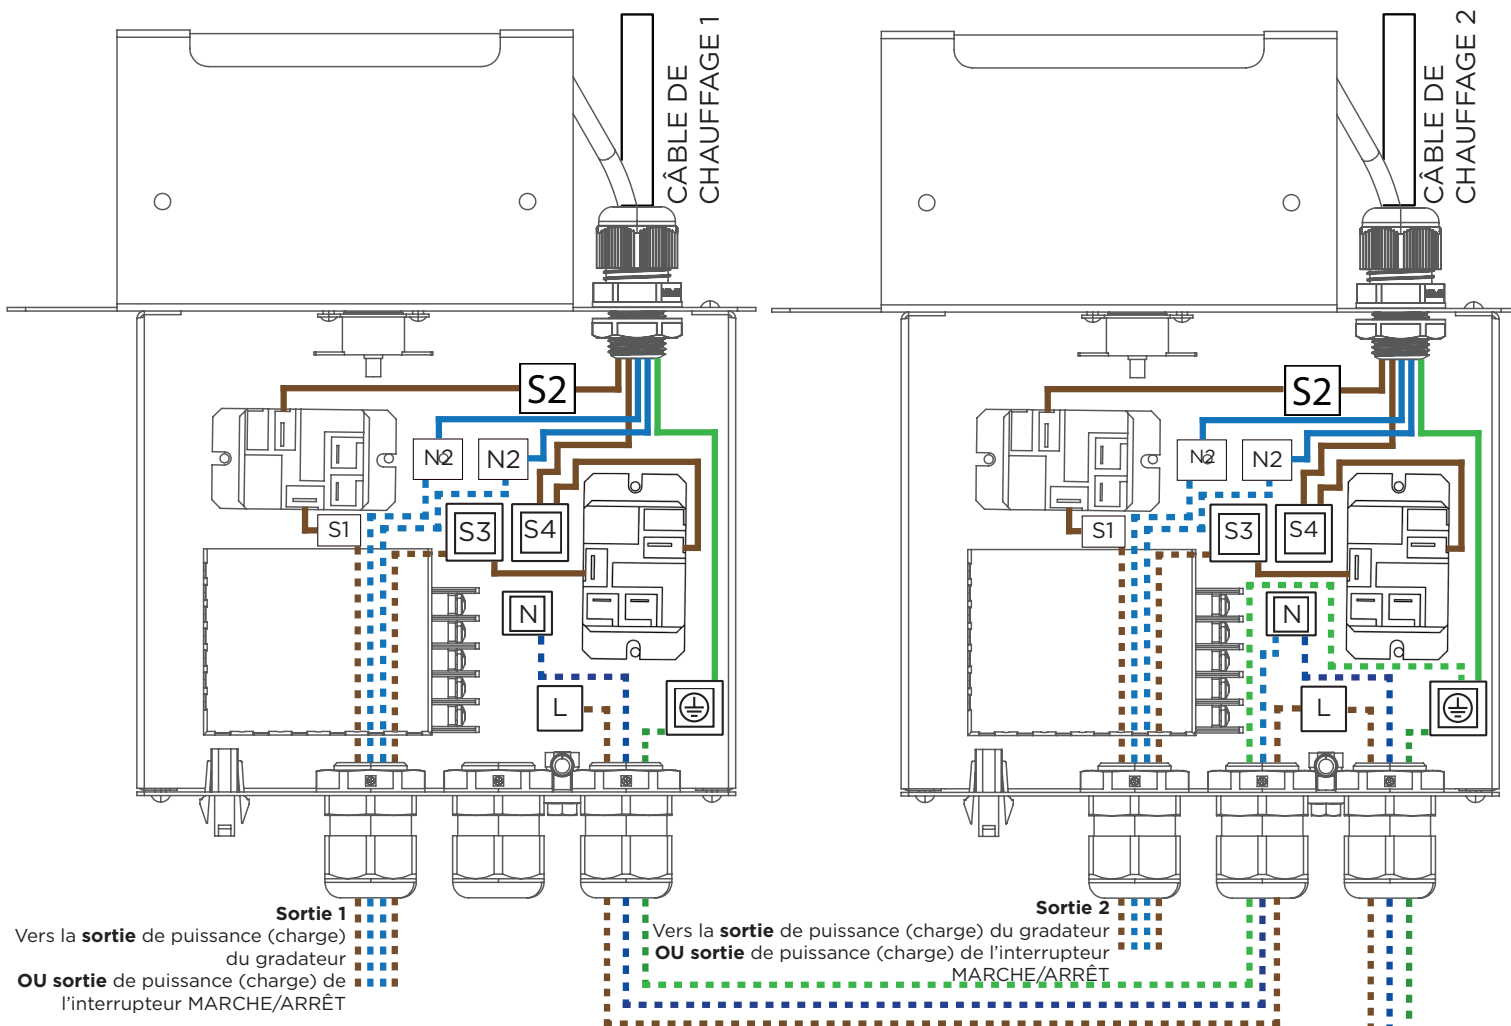

Sortie 1
Vers la sortie de puissance (charge) du gradateur
OU sortie de puissance (charge) de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT

Sortie 2
Vers la sortie de puissance (charge) du gradateur
OU sortie de puissance (charge) de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT



LES FILS INDICÉS PAR DES LIGNES POINTILLÉES SONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.

BOÎTE DE JONCTION*
l'entrée 1
Vers l'entrée d'alimentation (charge) du gradateur
OU l'entrée d'alimentation de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT

AVERTISSEMENT

L'appareil de chauffage monophasé CA doit être installé de façon permanente et le câblage doit être effectué par une personne autorisée/agrée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les appareils de chauffage électriques Platinum 220-240 V et 208 V.

	MARRON DIRECT/ACTIF	BLEU NEUTRE
OU	VOIE CHAUDE 1	VOIE CHAUDE 2
OU	PHASE A	PHASE B
OU	PHASE B	PHASE C
OU	PHASE C	PHASE A

VERT/JAUNE
TERRE

É.-U. SEULEMENT
240 V OU 208 V

REMARQUES :

- Pour les instructions de câblage pour le gradateur électrique sans fil Bromic SmartHeat ou le contrôleur MARCHE/ARRÊT, se référer aux instructions fournies avec le contrôleur ou le gradateur.
- *La boîte de jonction et les connexions à l'intérieur doivent être adaptées à la tension et à la capacité de courant des appareils de chauffage installés.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE 2300 W/3400 W - POUR GRADATEUR OU INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

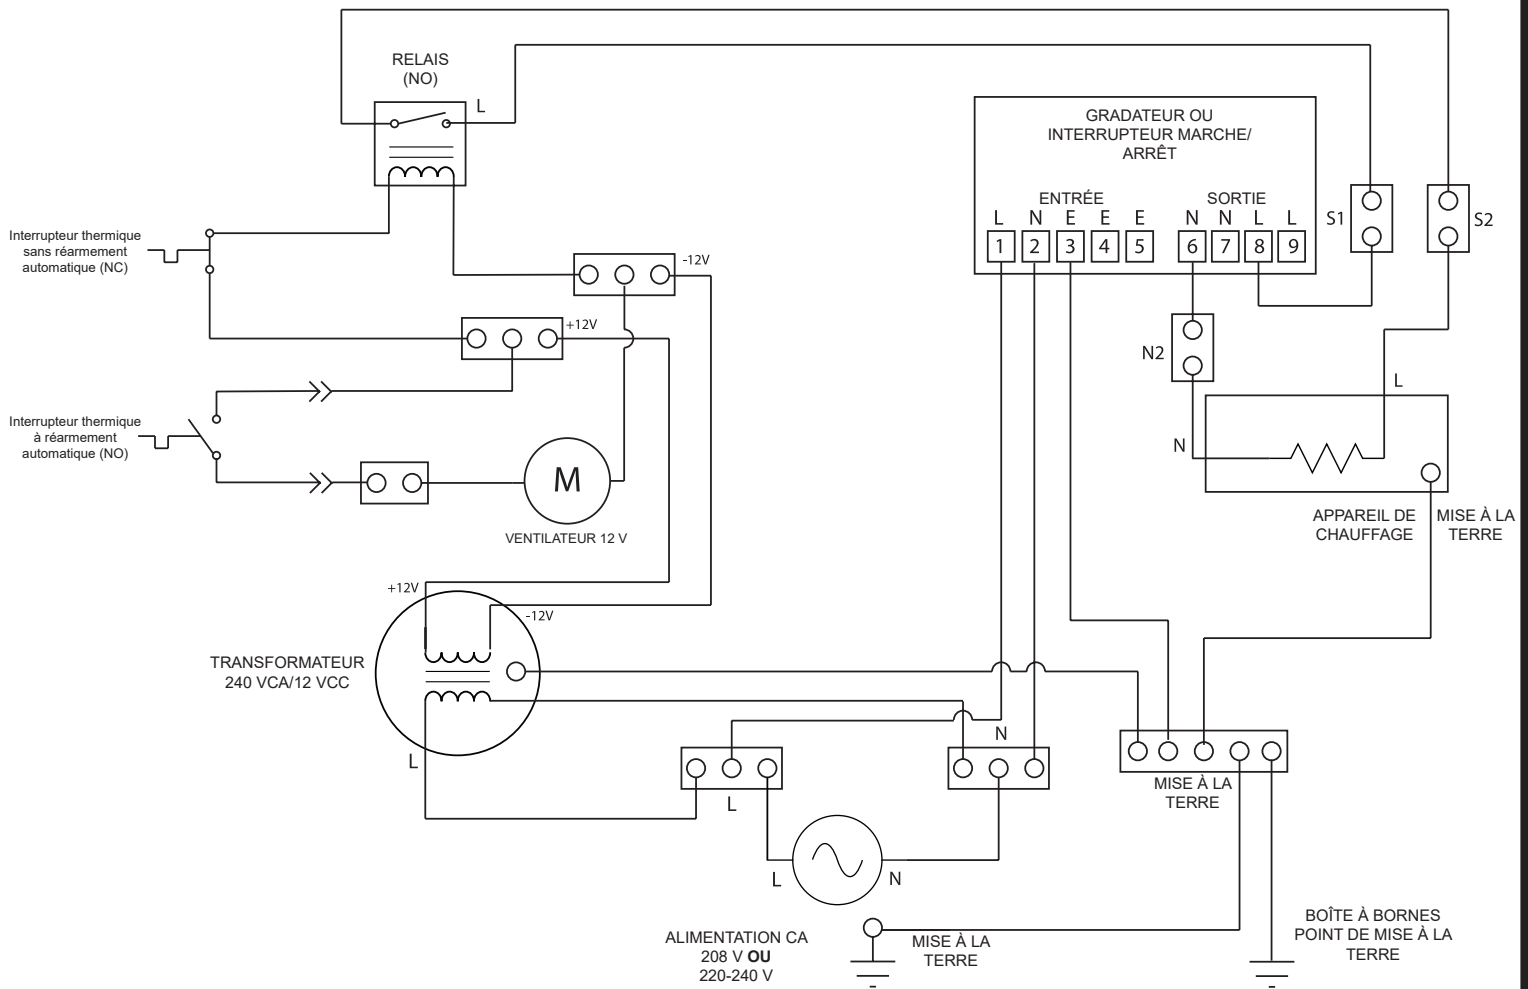


SCHÉMA ÉLECTRIQUE 2300 W/3400 W- POUR INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT



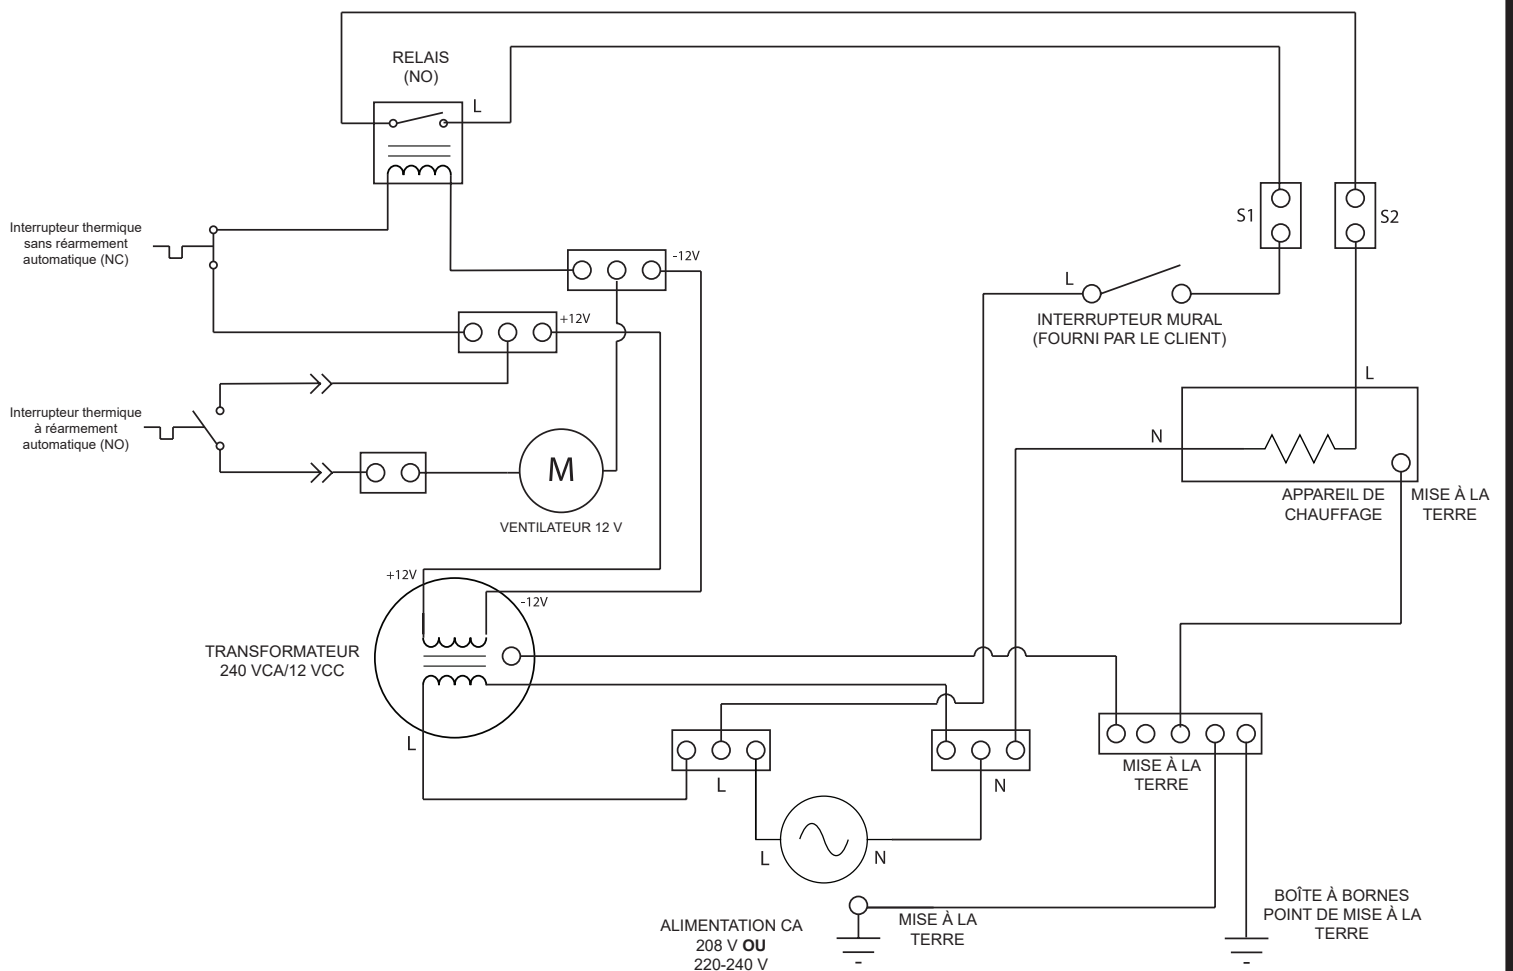


SCHÉMA ÉLECTRIQUE 4500 W - POUR GRADATEUR OU INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT



SCHEMA ÉLECTRIQUE 4500 W - POUR INTERRUPTEUR MURAL

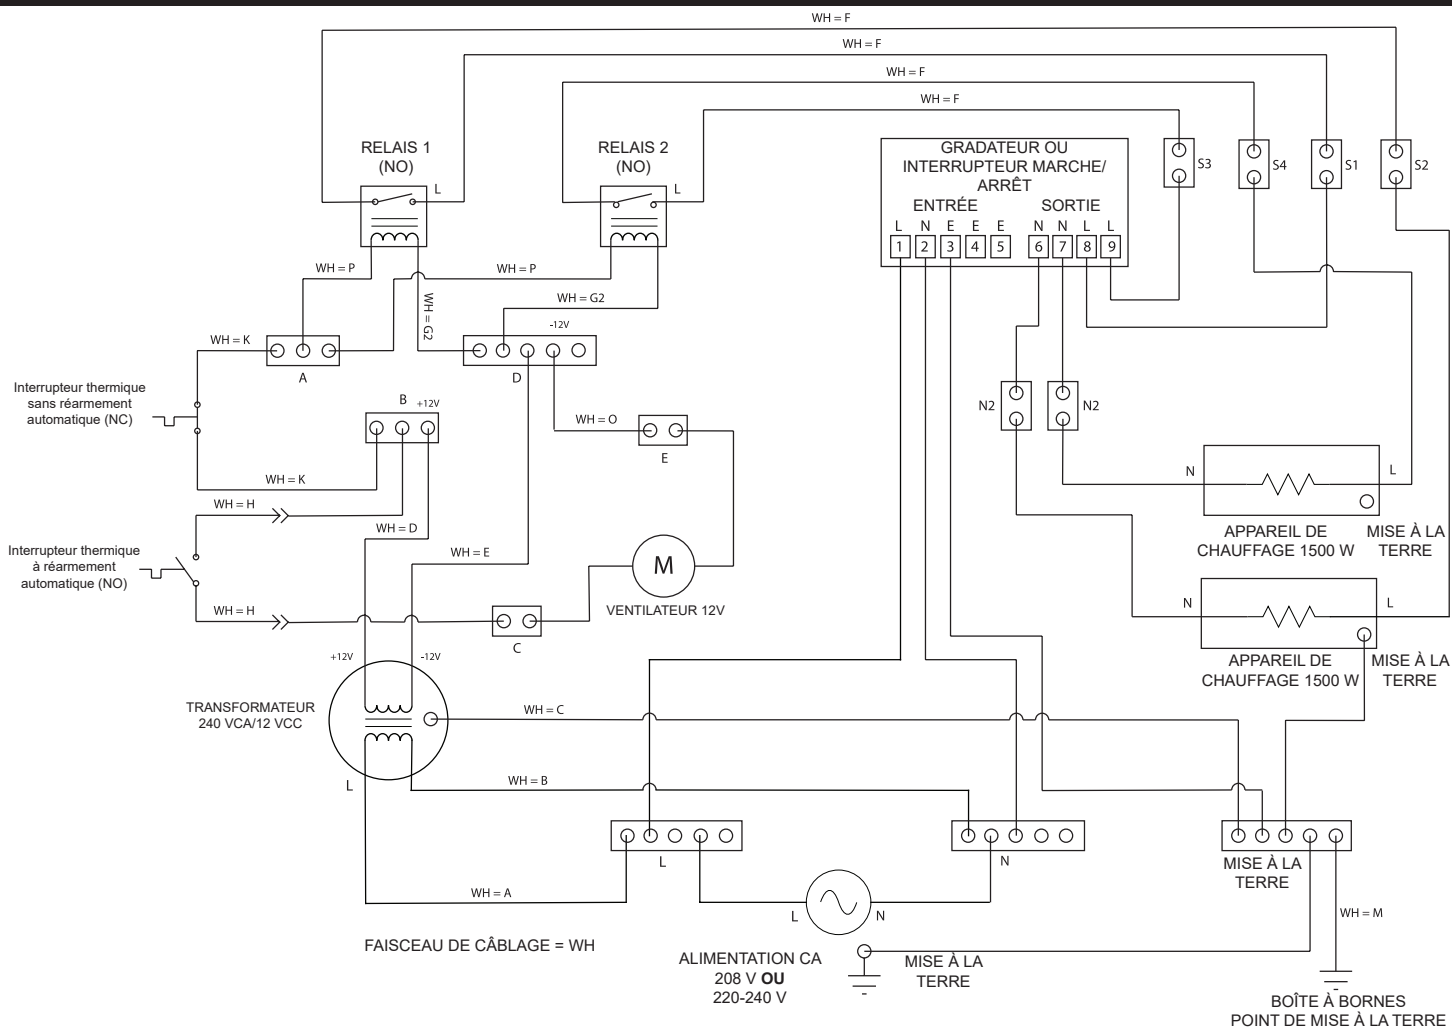

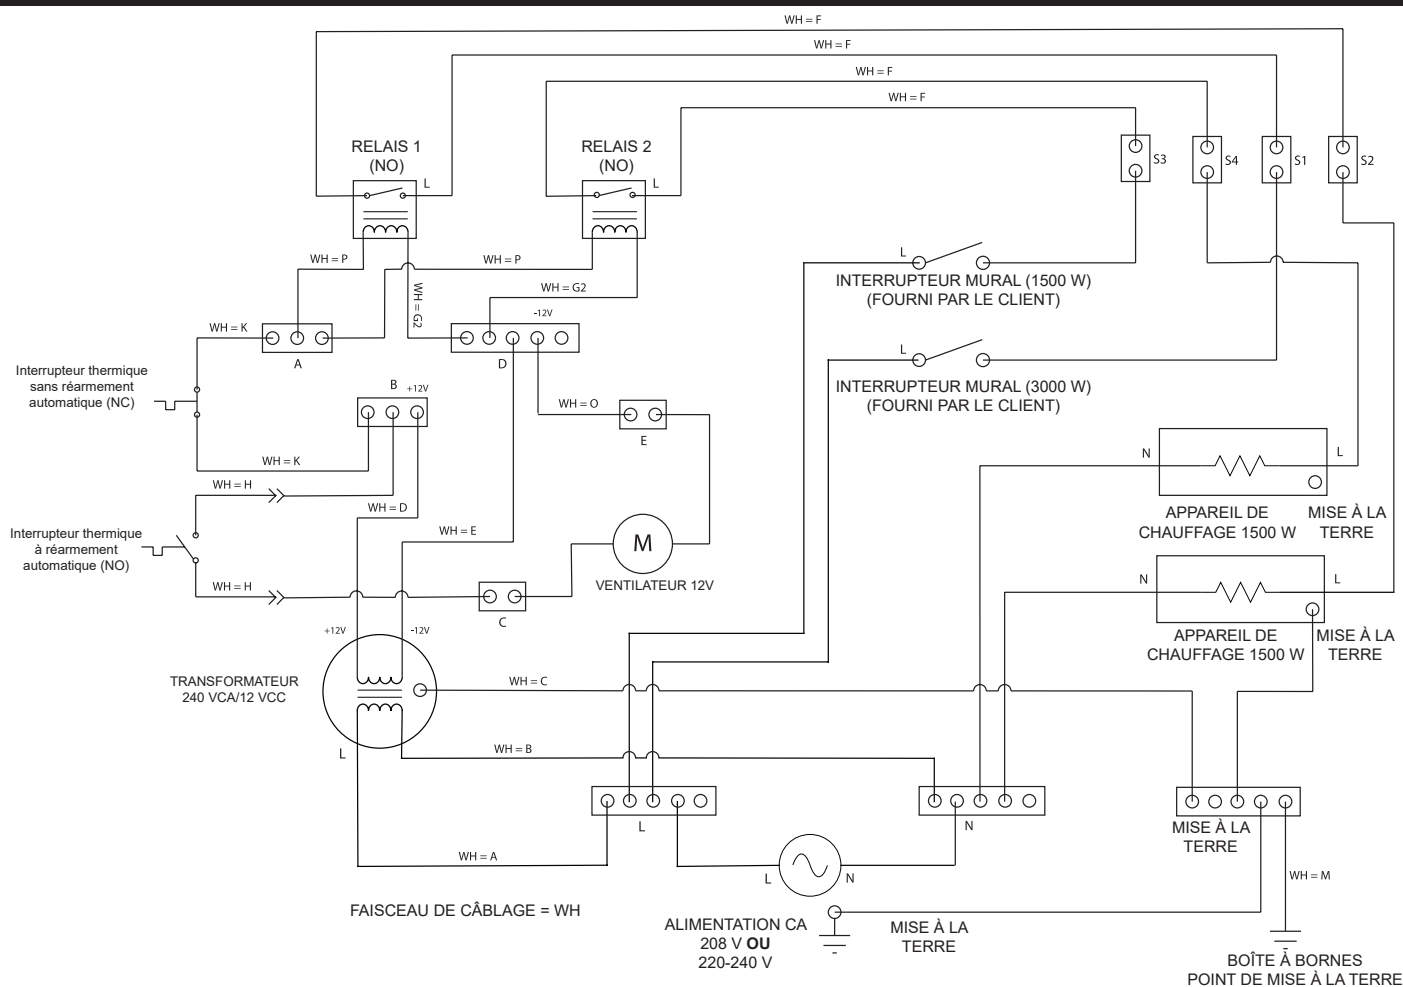

WARNUNG

Schwellen, Balken und Sparren dürfen für die Installation des Heizgeräts nicht eingeschnitten oder eingekerbt werden.

Die folgenden Anweisungen sind für Deckenflächen mit einer Dicke von 10-30 mm (0,39"-1,2") geeignet. Bei Deckenflächen, die dicker als 30 mm (1,2") sind, erkundigen Sie sich bei Bronic nach alternativen Installationsmöglichkeiten.

Das Heizgerät darf unter keinen Umständen mit Isoliermaterial oder ähnlichem Material abgedeckt werden.

Es ist wichtig, dass eine regelmäßige Wartung des Heizgeräts durchgeführt wird, um seine Funktion zu erhalten. Inspektion und Reinigung müssen unter widrigen Bedingungen wie in Küstennähe häufiger durchgeführt werden.

In der Deckenmulde muss das Heizgerät vollständig gegen Wasserkontakt von oben her geschützt werden

PLATINUM SMART-HEAT™ ELEKTROHEIZGERÄTE VON BROMIC

INSTALLATIONSANLEITUNG ZUR MONTAGE IN DECKENMULDEN

FÜR MODELLE MIT 2300 W, 3400 W
UND 4500 W













WARNUNG


Dieses Heizgerät MUSS von einer autorisierten/ lizenzierten Person fest installiert werden. Führen Sie keine Wartungsarbeiten, Installation oder Montage bei eingeschaltetem Strom durch. Warten Sie nach dem Ausschalten des Heizgeräts 2 Stunden vor der Handhabung.



QR CODE INSTALLATIONSANLEITUNG

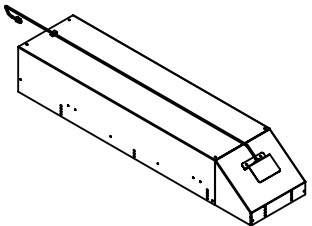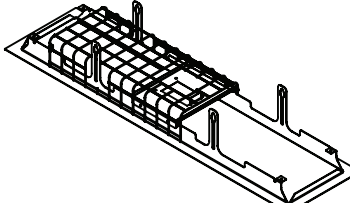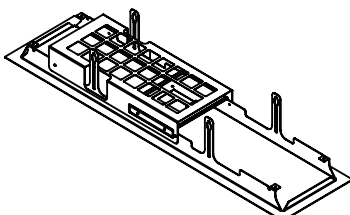 DECKENMULDENKASTEN 1x	 1x IP-ABDECKUNG	 HARDWARE	 LEISTENMONTAGE (STANDARD)
 ANSCHLUSSKASTEN 1x	 2x BELÜFTUNGSABDECKUNG SCHWARZ	 4x BELÜFTUNGSABDECKUNG LEISTEN	 OR LEISTENMONTAGE (MARITIM)
	 2x BELÜFTUNGSABDECKUNG WEIß	 N2 WAGO-ANSCHLUSS 1x (2300W/3400W) 2x (4500W)	

800 mm (31,5") - 2300 W
 1000 mm (39,3") - 3400 W
 1040 mm (40,9") - 4500 W

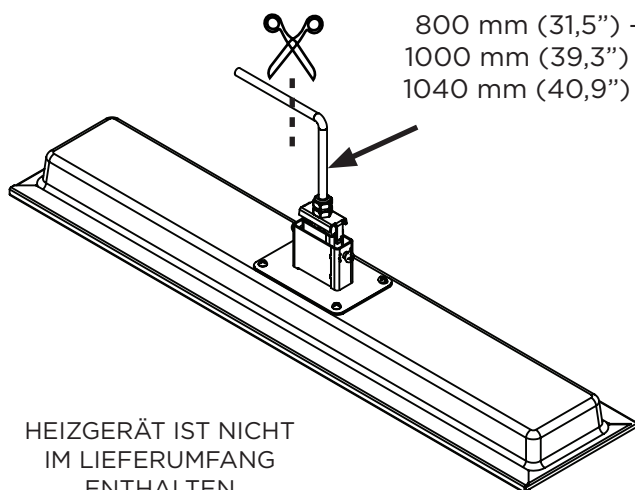

HEIZGERÄT IST NICHT
IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN



INSTALLATION MIT 2 PERSONEN



BENÖTIGTE WERKZEUGE

8 mm (5/16")
 24 mm (15/16")
 30 mm (1/18")

WICHTIG

LESEN SIE SICH DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH. AUF DER INNEREN UMSCHLAGESEITE BEFINDEN SICH WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIESES HANDBUCH. BEWAHREN SIE DIE ANWEISUNGEN ZUSAMMEN MIT DEM GERÄT FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUF.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen über die Installation, den Betrieb und die Wartung des Bausatzes zur Installation des Platinum Smart-Heat Elektroheizers in Deckenmulden. Bitte beachten Sie die wichtigen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung.

Alle Sicherheitsinformationen werden von den folgenden Sicherheitswarnsymbolen begleitet:











- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren oder warten.
- Falsche Installation, Bedienung oder Wartung können zu Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Dieses Gerät ist für die Festinstallation mit der auf dem Etikett mit der Nennleistung angegebenen Spannung vorgesehen.
- Die Installation MUSS von einem lizenzierten und autorisierten Techniker in Übereinstimmung mit den lokalen elektrischen Vorschriften durchgeführt werden.
- Der Platinum Smart-Heat™ Elektroheizer ist für den häuslichen und gewerblichen Gebrauch bestimmt, sofern nicht anders angegeben.
- **Die marinen Versionen des Bausatzes für die Deckeninstallation dürfen NUR für Anwendungen auf Land und in Küstengegenden installiert werden.**
- **Die IPX5-Version des Bausatzes für LC-Deckenmulden darf NICHT auf Wasserfahrzeugen installiert werden.**

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Hauptgeschäftssitz: 10 Phiney Place, Ingleburn, NSW 2565 Australien
Telefon: 1300 276 642 (innerhalb Australiens) oder +61 2 9748 3900 (aus Übersee) Telefax: +61 2 9748 4289
Email: info@bromic.com Web: www.bromic.com

Hinweis: Bromic Pty Ltd behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Spezifikationen, Teilen, Komponenten und Geräten vorzunehmen. Dieses Installations-, Betriebs- und Servicehandbuch darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Bromic Pty Ltd. in keiner Form reproduziert werden.

SPEZIFIKATIONEN		Bausatz für LC-Deckenmulde							
Modell		Standard				Marine			
Teile-Nr.	US/EU	BH3623009		BH3623008		BH3623011		BH3623010	
	AU	2623009		2623008		2623011		2623010	
Gesamtleistung - Set und Heizgerät		2300W		3400W		2300W		3400W	
Stromanschluss erforderlich (Volt/ Ampere)		208 V - Wechselstrom - 60 HZ - 11,1 A	220-240 - Wechselstrom - 50/60 Hz - 9,6 A	208 V - Wechselstrom - 60 Hz - 16,3 A	220-240 - Wechselstrom - 50/60 Hz - 14,2 A	208 V - Wechselstrom - 60 Hz - 11,1 A	220-240 - Wechselstrom - 50/60 Hz - 9,6 A	208 V - Wechselstrom - 60 Hz - 16,3 A	220-240 - Wechselstrom - 50/60 Hz - 14,2 A
Abmessungen (L x W x H)		1039 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9")		1475 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9")		1039 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9")		1475 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9")	
Gewicht		11 kg (24,3 lb)		14 kg (31 lb)		11 kg (24,3 lb)		14 kg (31 lb)	
Oberfläche		Gebürsteter Edelstahl 304				Gebürsteter Edelstahl 316			
Zulassung		   							

SPEZIFIKATIONEN		Bausatz für LC-Deckenmulde							
Modell		Standard				Marine			
Teile-Nr.	US/EU	BH3623012				BH3623013			
	AU	BH3623012				BH3623013			
Gesamtleistung - Set und Heizgerät		4500W				4500W			
Stromanschluss erforderlich (Volt/ Ampere)		208 V - Wechselstrom - 60 Hz - 11,1 A		220-240 - Wechselstrom - 50/60 Hz - 9,6 A		208 V - Wechselstrom - 60 Hz - 11,1 A		220-240 - Wechselstrom - 50/60 Hz - 9,6 A	
Abmessungen (L x W x H)		1595 x 338 x 178 mm (62,8 x 13,3 x 7")				1595 x 338 x 178 mm (62,8 x 13,3 x 7")			
Gewicht		25 kg (55,1 lb)				25 kg (55,1 lb)			
Oberfläche		Gebürsteter Edelstahl 304				Gebürsteter Edelstahl 316			
Zulassung		   							


ISOMETRISCHE ANSICHT DER INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR DEN DECKENMULDENBAUSATZ

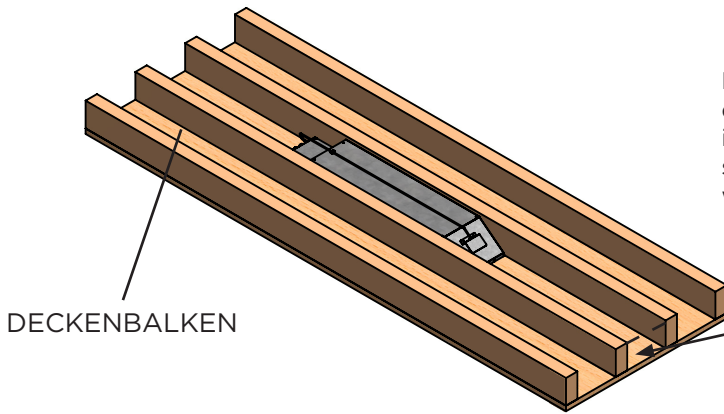


Das Beispiel zeigt den Muldenbausatz, der nur an den Längenseiten befestigt ist. Der Installateur ist dafür verantwortlich, dass das Produkt in einer strukturell einwandfreien Konfiguration installiert wird.

MINDESTABSTAND ZWISCHEN DEN BALKEN
240 mm (9,4") - [2300 W/3400 W] 317 mm
(12,5") - [4500 W]

DECKENAUSSCHNITT UND ZWISCHENRÄUME

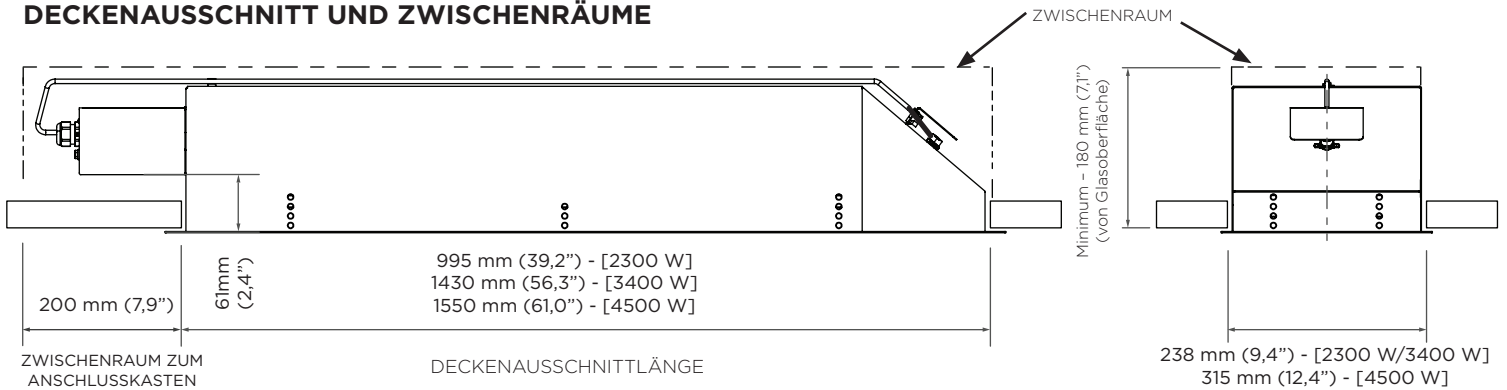

RÄUMLICHE ABSTÄNDE UND ABMESSUNGEN

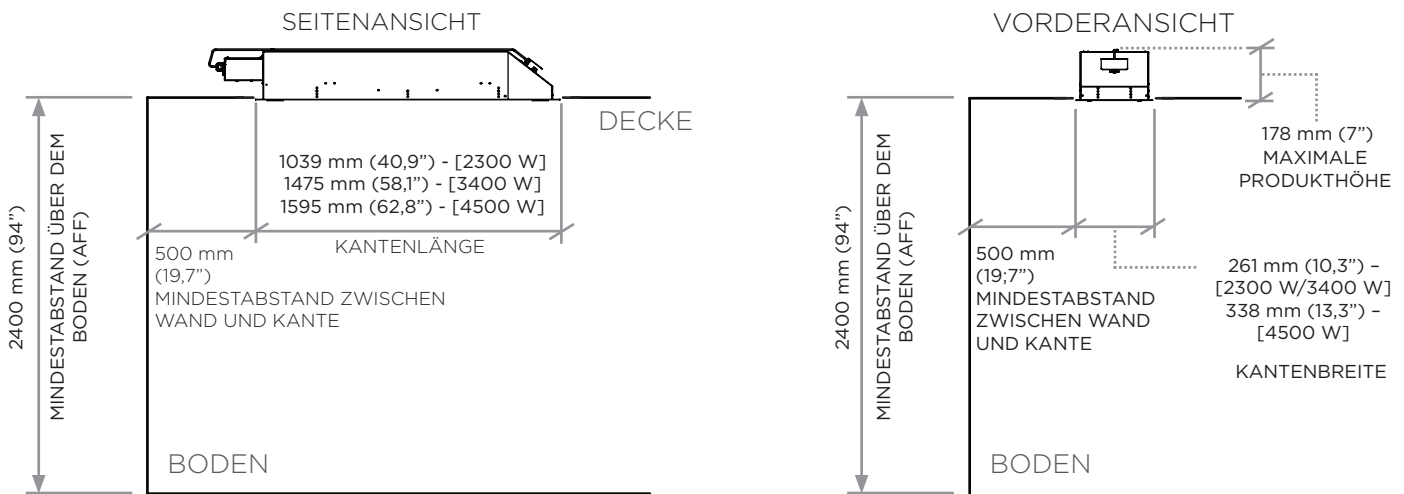

⚠️ WARNUNG

Das Gerät darf unter keinen Umständen mit Isoliermaterial oder ähnlichem Material abgedeckt werden.

Der vertikale Abstand zur Decke zwischen dem Deckenmuldenkasten und der Deckenoberfläche muss mindestens 180 mm (7,1") betragen.

Der Abstand vom Ende des Anschlusskastens zur nächsten Oberfläche muss mindestens 200 mm (7,9") betragen.

Der Abstand vom Deckenausschnitt und der nächsten Wand muss mindestens 500 mm (19,7") betragen.

Der Abstand zwischen den Heizgeräten, gemessen von der Kante des Deckenausschnitts, muss mindestens 500 mm (19,7") betragen, außer in Australien und Neuseeland, wo der Mindestabstand 2000 mm (78,7") beträgt.*

Der Mindestabstand zwischen der Heizeroberfläche und der Bodenoberfläche beträgt 2400 mm (94").

*Anmerkung:

Gemäß AS/NZ 60335.2.30:2015 Abschnitt 712.1 darf der Abstand zwischen den Seiten des Heizgeräts und den seitlichen Wänden und allen angrenzenden Deckeneinbaheizgeräten nicht weniger als das Vierfache des Mindestabstands betragen, der für den Abstand zwischen den Seiten des Heizgeräts und allen angrenzenden Gebäudeelementen vorgegeben ist.

Die maximale Neigung der Befestigung von der Horizontalen beträgt 6,4 mm (1/4") über eine Neigung von 25,4 mm (1,0"). Der Schaltkasten muss am untersten Ende montiert werden.

Standardausführungen

Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät nicht direkt Regen oder anderweitigem Kontakt mit Wasser ausgesetzt ist. Für eine möglichst lange Lebensdauer des Produkts und um sein gutes Aussehen zu erhalten montieren Sie das Heizgerät unter der Abdeckung und schützen Sie es vor Regen und Witterungseinflüssen.

Versionen für Marineanwendungen

In einer Umgebung mit salzreicher Luft, z. B. in Meeresnähe, tritt Korrosion schneller als normal auf. Für die Konfiguration zum Gebrauch in Meeresnähe wurde Edelstahl 316 verwendet. Salzsprühnebel sollte sofort von der Heizung und dem Muldenbausatz abgewischt werden und das Heizgerät und der Muldenbausatz sollten alle zwei Wochen gründlich gereinigt werden, um ihre maximale Langlebigkeit zu gewährleisten. Ein qualifizierter Techniker sollte das Heizgerät jährlich auf Korrosion prüfen und es aus dem Betrieb nehmen, wenn es eine Sicherheitsgefährdung darstellt.

DIE ANLEITUNG BEGINNT HIER

1. Bereiten Sie einen Deckenausschnitt (a) mit den folgenden Abmessungen vor:

- 22300 W – 995 mm x 240 mm (39,2" x 9,4")
- 3400 W – 1430 mm x 240 mm (56,3" x 9,4")
- 4500 W – 1550 mm x 317 mm (61,0" x 12,5")

Das Heizgerät muss so installiert werden, dass sich die Oberfläche des Heizgeräts mindestens 2400 mm (94") über der Oberfläche des Fußbodens (AFF) befindet, wobei der Mindestabstand vom Ende des Anschlusskastens bis zur nächsten Oberfläche 200 mm (7,9") betragen muss. Der Mindestabstand von Heizgerät zu Heizgerät, gemessen vom Rand der Heizgeräte, muss 500 mm (19,7") betragen. Siehe die Installationsabmessungen auf Seite 3.

Vor Durchführung des 2. Schrittes:

HINWEIS: Der Zugang zum Hohlraum durch die Einbaudose ist eingeschränkt.

HINWEIS: Installationen mit Bromic-Steuergeräten im Hohlraum.

Berücksichtigen Sie die Anforderungen an den Standort der Bromic-Steuergeräte und den Zugang zu den Bromic-Steuergeräten und ihrer Verkabelung, bevor Sie die LC-Hohlraumdose an der Decke montieren. Siehe Seite xx für ein Verdrahtungsschema und das Handbuch des Steuergeräts für Details zur Montage und Dimensionierung.

2. Befestigen Sie den Deckeneinbaukasten an der Decke mit (mindestens) 6 geeigneten Befestigungselementen (nicht im Lieferumfang enthalten) entlang der Längsseite.

HINWEIS: Die Befestigungsschrauben müssen in ein starkes Material eingesetzt werden, das das Gewicht der Baugruppe leicht tragen kann. Ihre Installation muss möglicherweise zusätzlich verstärkt werden, bevor der Rahmen sicher installiert werden kann.



WICHTIG

Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass der Installationsort strukturell für die Masse der Heizungsinstallation von 18,5 kg (41 lb) [2300 W], 24 kg (53 lb) [3400 W] oder 25 kg (55,1 lb) [4500 W] geeignet ist.

FÜR HOLZELEMENTE SIND MINDESTENS 10 VERBINDUNGSTEILE ZU VERWENDEN.





3. Montieren Sie die 2 Belüftungsabdeckungen mittels der Belüftungsabdeckungsleisten und 4x Schrauben **M3x6mm** zusammen. Die Farbe der Belüftungsabdeckungen sollte zum Heizgerät passen.

4. Befestigen Sie die montierten Belüftungsabdeckungen am Ende der montierten Leisten mit 4x Schrauben **M4x8mm**.


5. Entfernen Sie die Schrauben 2x **M6x14mm** und 2x **M4x8mm** von der hinteren Halterung des Heizgeräts. Entfernen Sie die Schwenkhalterung auf der Rückseite des Heizgeräts. Lösen Sie die **OM16**-Kabelverschraubung (2300 W/3400 W) oder **OM20** (4500 W) mit einem 24-mm- oder 30-mm-Schraubenschlüssel (15/16" oder 1/1/8") und befestigen Sie die entfernte Kabelverschraubung in der IP-Abdeckung.

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE MUTTER DER KABELVERSCHRAUBUNG WIEDER AUF DER INNENSEITE DER IP-ABDECKUNG ANGEBRACHT IST.

HINWEIS: Während dieses Vorgangs wurde die Zugentlastungsvorrichtung entfernt. – Darauf achten, dass das Kabel nicht erheblich belastet wird, da dies an den internen Kabelcrimps ziehen und das Heizgerät dauerhaft beschädigen könnte.

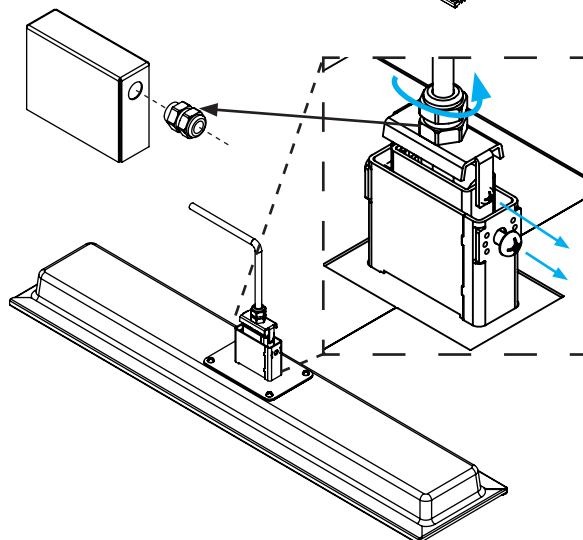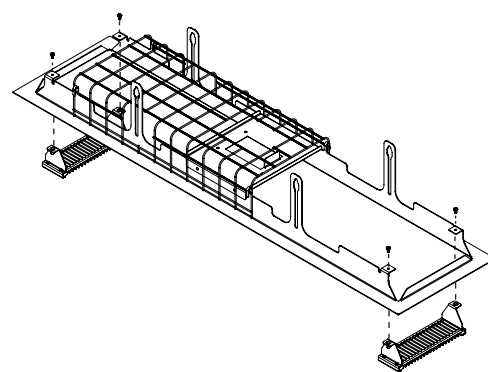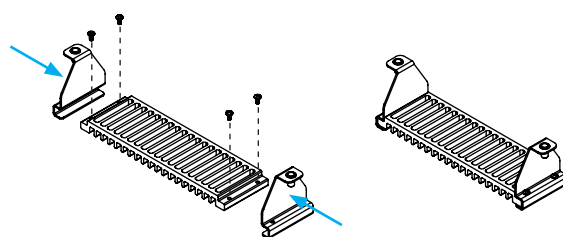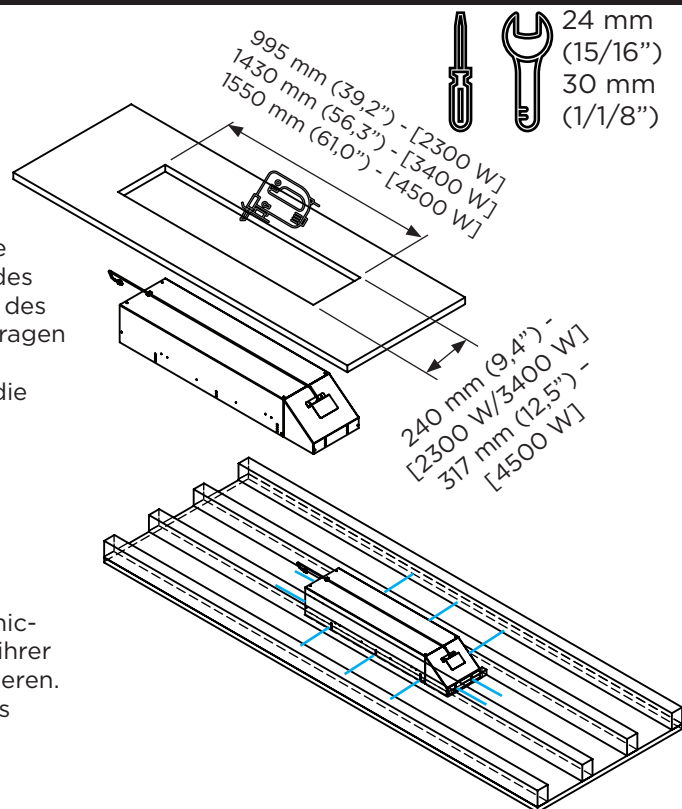


ANLEITUNG ZUR MONTAGE IN DECKENMULDEN FORTSETZUNG ...

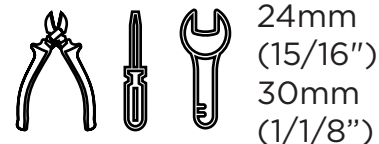


6. Entfernen Sie vorsichtig die 4x Schrauben **M5x10mm** an der Rückseite des Heizgeräts und richten Sie die Heizgerätleisten mit den Montagelöchern aus.

Das Kabel wird durch die Öffnung in der Mitte der Leistenbaugruppe geführt.

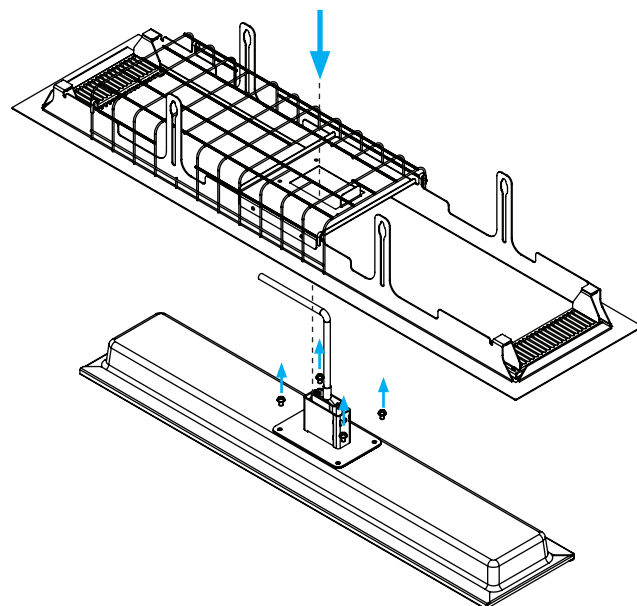


HINWEIS: DIE HINTERE HEIZUNGSHALTERUNG **DARF NICHT** ENTFERNT WERDEN


7. Setzen Sie die 4x Schrauben **M5x10mm** wieder ein, um das Heizgerät an der Leistenbaugruppe zu befestigen.

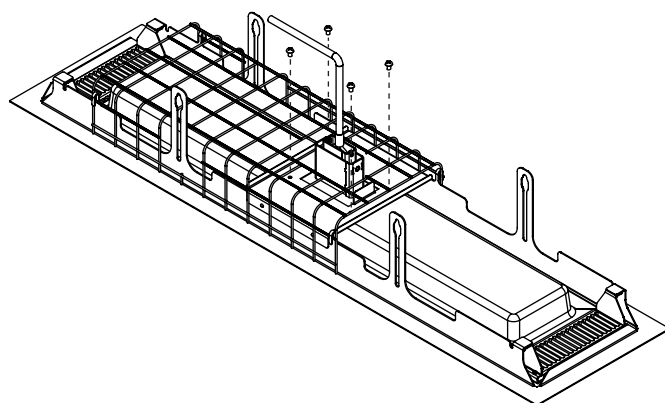


8. Führen Sie das Heizungskabel durch die IP-Abdeckung und durch die Kabelverschraubung. Befestigen Sie die IP-Halterung mit der Schraube **M6x10mm** an der Heizung. Wenn sie an der entsprechenden Stelle anliegt, ziehen Sie sie die **M16**-(2300 W/3400 W) oder **M20** (4500 W)-Kabelverschraubung mit einem **24-mm**-(15/16")- oder **30-mm**-(1/1/8")-Schraubenschlüssel (13/16") fest.

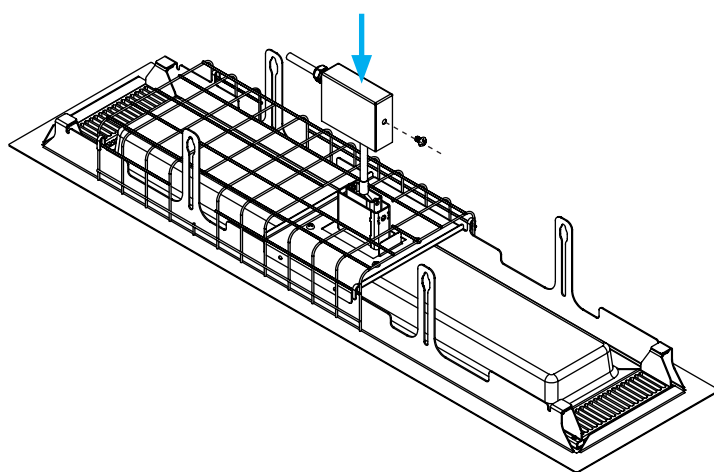


9. Entfernen Sie den Deckel des Klemmenkastens, indem Sie die 4x Schrauben **M4x8mm** entfernen und für die Wiederanbringung beiseite legen.

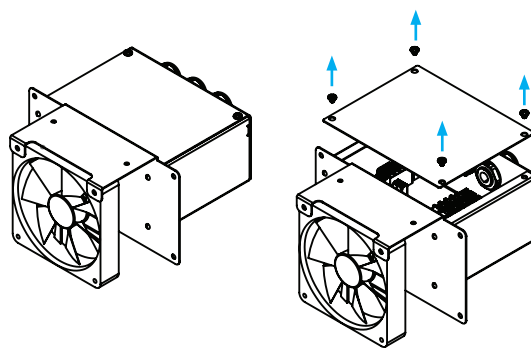

10. Schneiden Sie das Heizkabel nicht kürzer als 800 mm (31,5") für die 2300-W-Einheit, 1000 mm (39,3") für die 3400-W-Einheit oder 1040 mm (40,9") für die 4500-W-Einheit, gemessen ab der Kabelverschraubung.

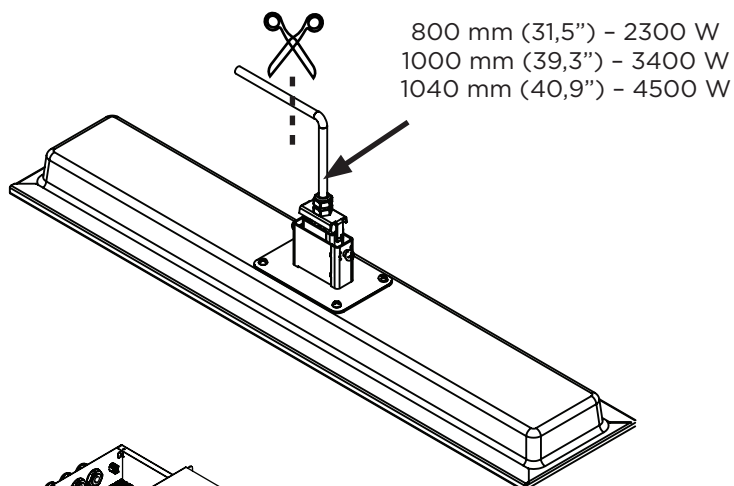


11. Führen Sie das Heizungskabel durch die untere **M16**-(2300 W/3400 W) oder **M20** (4500 W)-Kabelverschraubung zum Klemmenkasten. Stellen Sie sicher, dass die Kabelverschraubung festgezogen ist.

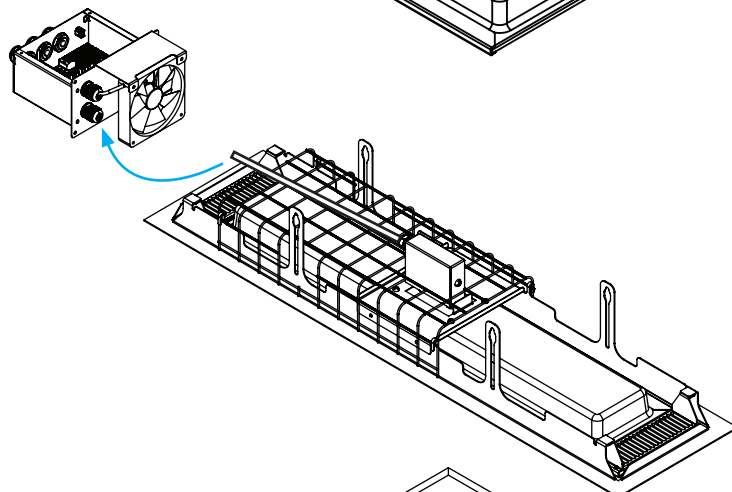

12. Führen Sie das Stromkabel (und ggf. die Steuerungskabel) durch den Klemmenkastenausschnitt im Heizkasten.

Weitere Informationen finden Sie in den Schaltplandiagrammen auf der nächsten Seite.

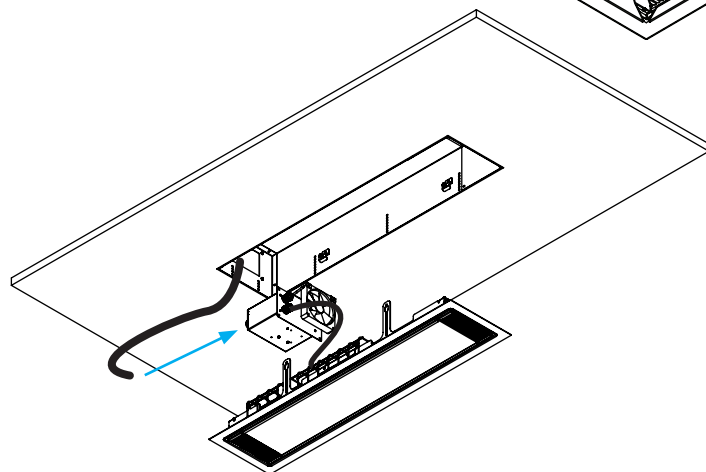

Für Installationen mit einem Dimmer von Bromic (separat erhältlich) ODER einem Ein-/Aus-Steuergerät (separat erhältlich) siehe Schaltplan auf Seite 11.

Für Installationen mit einem manuellen Wandschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) siehe Schaltplan auf Seite 14.

Ausführliche Schaltpläne finden Sie auf Seite 18.

13. Sobald alle Verbindungen hergestellt wurden, verwenden Sie die mitgelieferten 4x Schrauben **M4x8mm**, um den Klemmenkasten zu schließen.

FÜR DIE FOLGENDEN SCHRITTE SIND MINDESTENS 2 PERSONEN ERFORDERLICH.



SICHERES HEBEN HEIßT MAX. 16 kg PRO PERSON.

14. Bringen Sie das Heizgerät und den Klemmenkasten auf eine stabile Arbeitsplattform näher an den Ausschnitt des Klemmenkastens heran.










WICHTIG
STELLEN SIE SICHER, DASS DAS FRONTGLAS DES HEIZGERÄTS GESCHÜTZT IST, BEVOR SIE ES AUF DIE PLATTFORM LEGEN.

15. Bevor Sie den Klemmenkasten installieren, holen Sie das thermische Trennschalterkabel heraus. Stecken Sie es in die Thermo-Cut-Off-Schalterbuchse an der Rückseite des Klemmenkastens.




WARNUNG
Das Heizgerät funktioniert nur, wenn der Thermo-Trennschalterstecker in die Buchse auf der Rückseite des Klemmenkastens eingesetzt wird.

16. Befestigen Sie den Klemmenkasten mit 4x Schrauben **M4x8mm** am Kasten in der Deckenaussparung.

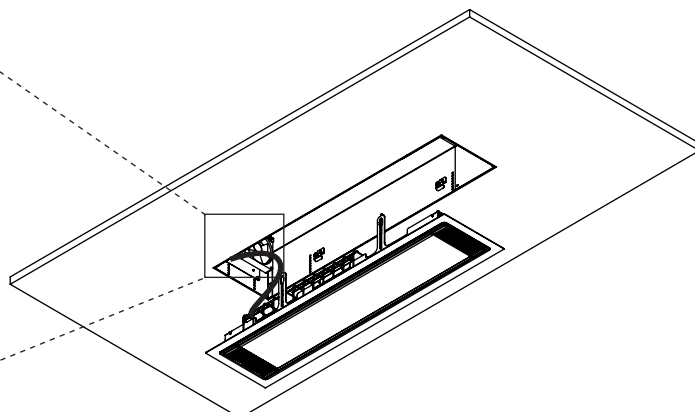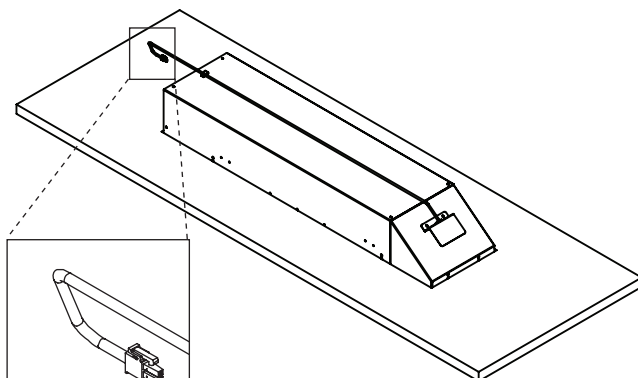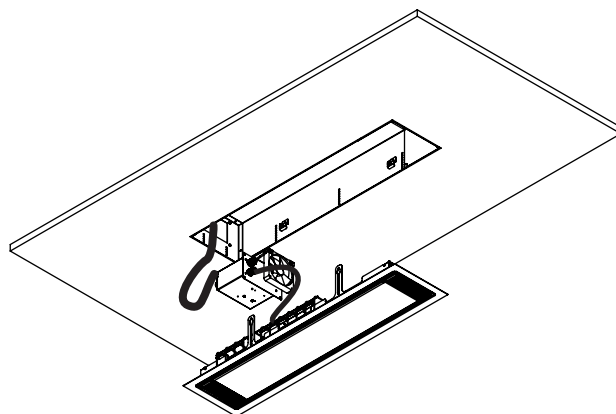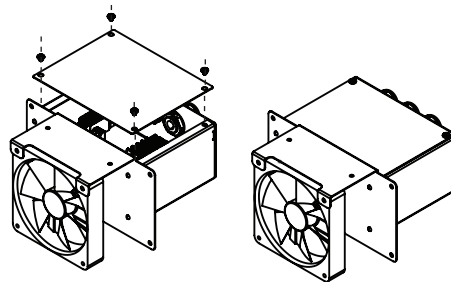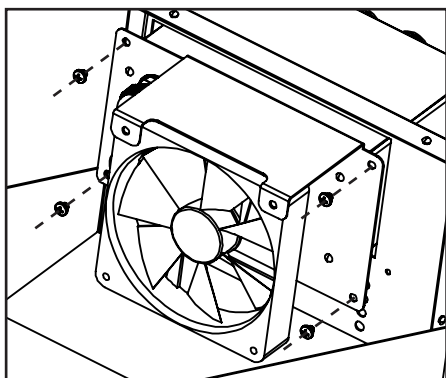


ANLEITUNG ZUR MONTAGE IN DECKENMULDEN FORTSETZUNG ...

17. Befestigen Sie die Leistenbaugruppe am Kasten in der Deckenaussparung, indem Sie sie an einer Seite der Montagelasche an die 2x Sechskantflanschschrauben M5x12mm einhaken.

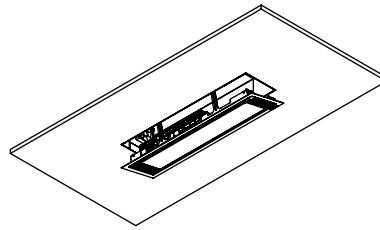


Stellen Sie sicher, dass sich das Heizgerätkabel an der Innenseite der Montagetasche befindet.

Merkmal Montagelasche




WICHTIG

Stellen Sie sicher, dass sich das Heizgerätkabel an der Innenseite der Montagetasche befindet.

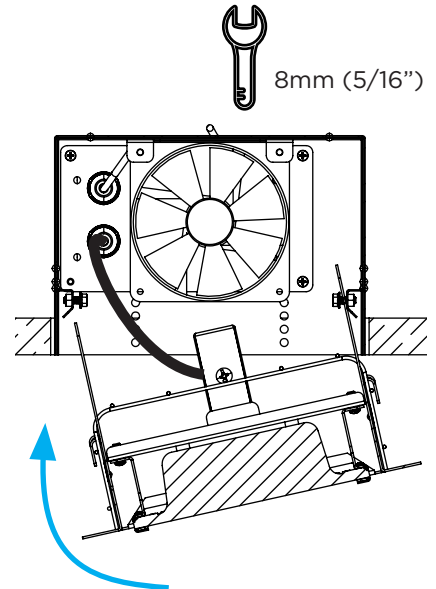


18. Drehen Sie die Leistenbaugruppe und befestigen Sie die andere Seite der Montagelaschen an den anderen 2x Sechskantflanschschrauben M5x12mm .

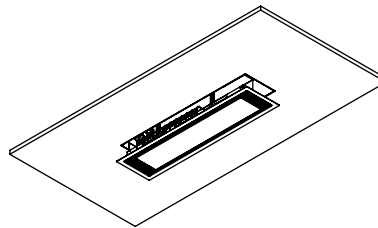


WARNUNG

Das Heizkabel MUSS vollständig auf der Haltestruktur ruhen. Das Versorgungskabel DARF NICHT die Rückseite der Heizung berühren.

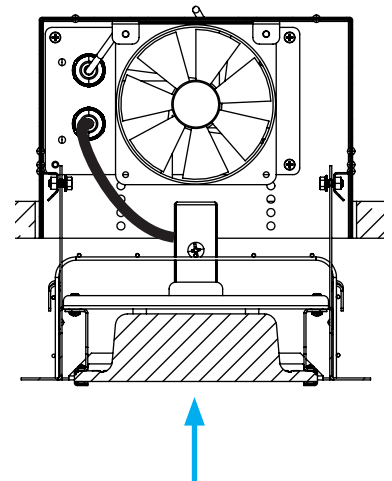


19. Heben Sie die Heizgerätverkleidung an, so dass sie bündig mit der Raumdecke ausgerichtet ist.

Ziehen Sie die 4x Sechskantflanschschrauben M5x12mm mit einem 8-mm-Schraubenschlüssel fest, um das Heizgerät an der Stelle zu befestigen.

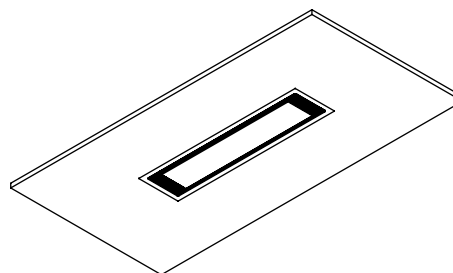

Überprüfen Sie, ob die Ausrichtung der Heizung bündig mit der Decke ist, bevor Sie die Schrauben festziehen.

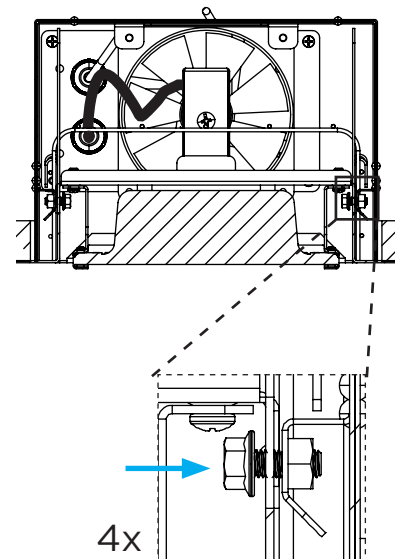

ELEKTROINSTALLATION

1. Prüfen Sie die am Produktetikett angegebene korrekte Spannung und Stromstärke, um sicherzustellen, dass die Stromquelle den Anforderungen der Heizungen entspricht.
2. Das Stromkabel muss vom Gehäuse der Heizung entfernt und geschützt positioniert werden.
3. Stellen Sie alle Verbindungen in Übereinstimmung mit den örtlichen elektrischen Vorschriften her. Für die Installation im Freien müssen alle Verbindungen in Übereinstimmung mit den örtlichen elektrischen Vorschriften für die Außenverkabelung hergestellt werden. Verwenden Sie nur für den Außenbereich zugelassene Verdrahtungskomponenten mit einer Schutzartbewertung von mindestens IPX5.

Anweisungen zur Verdrahtung mit dem/den SmartHeat-Dimmer(n) von Bromic oder dem/den EIN/AUS-Steuergerät(en) finden Sie in den Anweisungen zum Steuergerät.

WICHTIG: Elektronische Dimmersteuerungen erzeugen beim Betrieb Wärme. Bei jedem für ein Bromic-Heizgerät installierten SmartHeat-Dimmer von Bromic oder EIN/AUS-Steuerungsgerät ist es wichtig sicherzustellen, dass der Dimmer an einer sauberen, trockenen und gut belüfteten Stelle mit Freiraum nach allen Seiten montiert ist. Es muss sichergestellt werden, dass die Dimmer nicht auf engstem Raum, in der Nähe anderer wärmeerzeugender Geräte oder im Falle einer Multi-Dimmer-Installation nicht zu nahe beieinander installiert sind. Dimmer müssen jederzeit kühl bleiben. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Installationsanweisungen für Bromic-Dimmer. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Bromic.



WARNUNG

Dieses Heizgerät MUSS von einer autorisierten/lizenzierten Person fest installiert werden. Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch und führen Sie keine Installation oder Montage durch, während die Stromversorgung eingeschaltet ist. Um das Heizgerät zu trennen, schalten Sie den Stromkreis an der Hauptabschalttafel aus.



WARNUNG

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS! Es kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie dieses Heizgerät installieren oder warten. Lesen und befolgen Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Anforderungen an die Installationsfreigabe. Das Gerät MUSS an eine ordnungsgemäß geerdete Stromversorgung angeschlossen sein.

WARTUNG



WARNUNG

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!

Es kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie dieses Heizgerät warten.



WARNUNG

Wartung und Instandhaltung DÜRFEN NUR von einem autorisierten und lizenzierten Techniker durchgeführt werden. Betreiben Sie kein Heizgerät, nachdem es eine Fehlfunktion hatte. Trennen Sie die Stromversorgung am Servicepanel und lassen Sie das Heizgerät vor der Wiederverwendung von einem bewährten Elektriker überprüfen.



WARNUNG

Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch Bromic, einen Servicevertreter von Bromic oder eine ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Wenden Sie sich an Bromic, um weitere Informationen zum Austausch des Versorgungskabels zu erhalten.

INSTANDHALTUNG

Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät nicht direkt Regen- oder Wasserkontakt ausgesetzt ist. Für eine längere Produktlebensdauer und um das gute Erscheinungsbild des Produkts zu erhalten, montieren Sie das Heizgerät unter einer Abdeckung und schützen Sie es, wann immer möglich, vor Regen und Witterungseinflüssen.

Das Außengehäuse des Heizgeräts sollte alle zwei Wochen gereinigt werden. Um das Gerät zu reinigen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Heizgerät ausgeschaltet ist und nach dem Betrieb mindestens 2 Stunden lang ausgeschaltet war, bevor Sie Schmutz und Staub mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.


Salz in der Luft kann zu Metallrost führen, insbesondere in Küstennähe. Eine zusätzliche Reinigung des Heizgeräts mit einem weichen, feuchten Tuch alle zwei Wochen trägt dazu bei, das gute Erscheinungsbild des Produkts zu erhalten.

FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE(N)	KORREKTURMAßNAHME
Keine Hitze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unkorrekte Verbindung 2. Selbstrückstellender Thermoschalter nicht eingesteckt 3. Nicht selbstrückstellender Thermoschalter hat ausgelöst 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbindung zur Stromversorgung prüfen 2. Prüfen, ob der selbstrückstellende Thermoschalter eingesteckt ist (siehe Schritt 14) 3. Nicht selbstrückstellenden Thermoschalter im Klemmenkasten zurücksetzen (siehe Schaltplan)
Nicht genug Wärme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heizgerät ist zu klein für die Anwendung 2. Heizgerät ist zu hoch oder zu weit weg montiert 3. Falsche Spannung ist an das Heizgerät angeschlossen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zusätzliche/s Heizgerät/e hinzufügen 2. Montagehöhe oder Abstand verringern 3. Überprüfen, ob die richtige Versorgungsspannung vorhanden ist
Zu viel Wärme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heizung zu groß für die Anwendung 2. Heizung zu niedrig oder zu nah montiert 3. Falsche Spannung an das Heizgerät angeschlossen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durch kleinere Heizung ersetzen 2. Montagehöhe oder Abstand vergrößern 3. Überprüfen, ob die richtige Versorgungsspannung vorhanden ist

Nicht selbstrückstellender Thermoschalter

Wenn die Temperaturen sichere Betriebsgrenzen überschreiten, löst der nicht selbstrückstellende thermische Sicherheitsschalter aus. Dies kann daran liegen, dass der Lüfter beschädigt ist oder das Heizgerät bei einer hohen Umgebungstemperatur arbeitet. Um den Schalter zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste in der Mitte des Schalters nach unten. DIE STELLE WIRD AUF SEITE 10 GEZEIGT.




WARNUNG


Stellen Sie sicher, dass die Schaltung nicht unter Spannung steht, bevor Sie versuchen, den Sicherheitsschalter zurückzusetzen.

KURZANLEITUNG FÜR DEN ZUGRIFF AUF DEN KLEMMENKASTEN


1

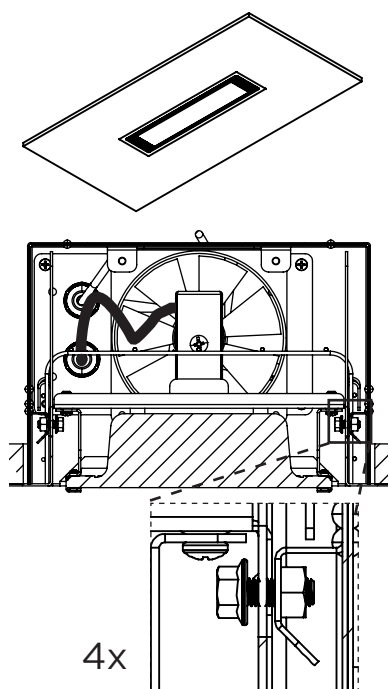


2

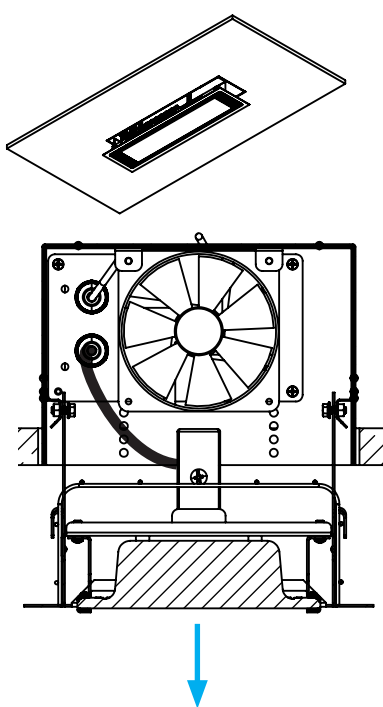


3

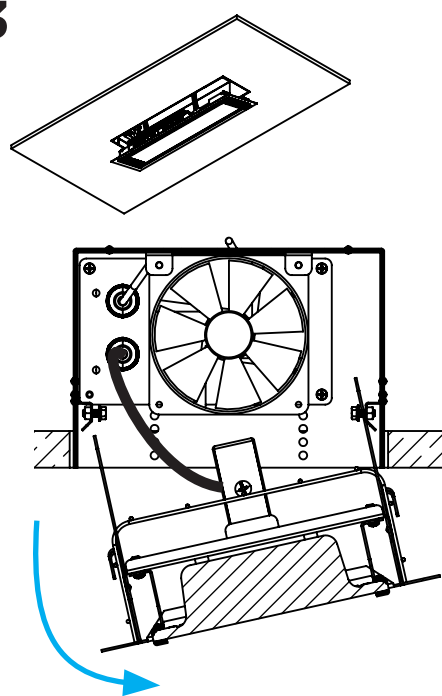

4

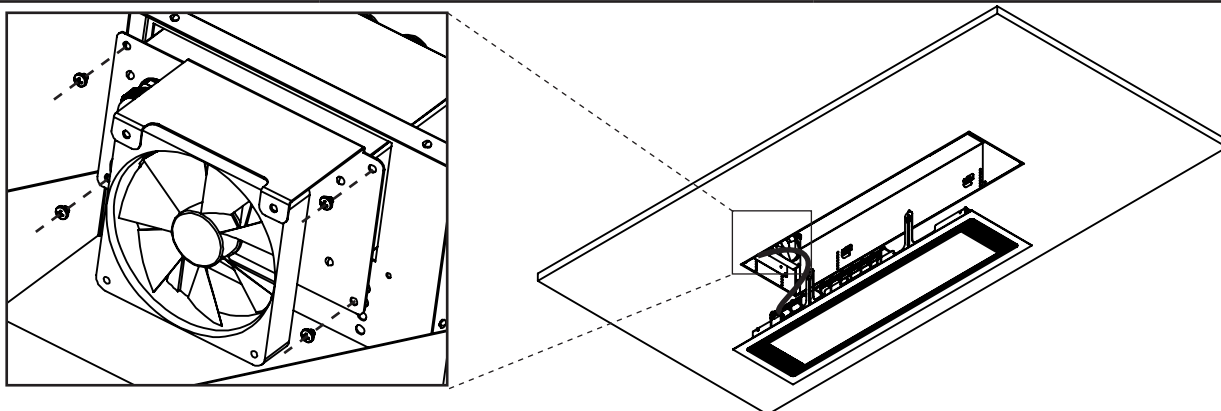

5

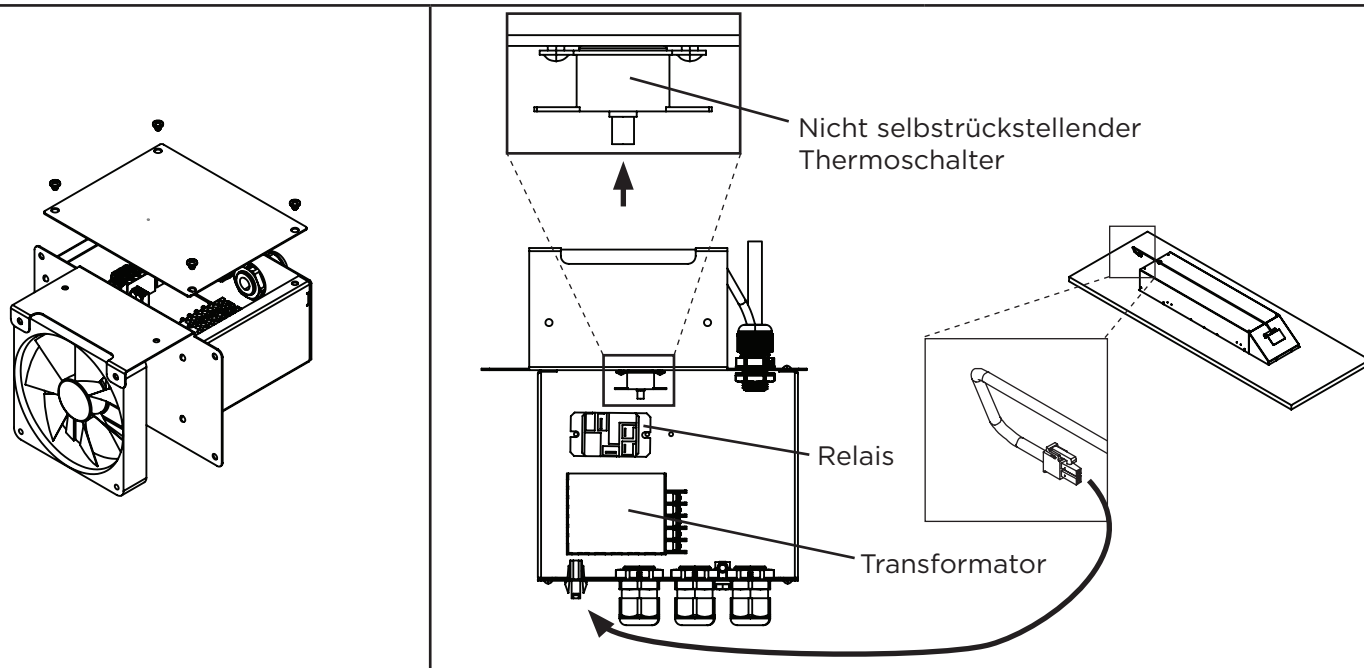


SIEHE SCHALTPLÄNE AUF SEITE 18.

WENN DAS PRODUKT IMMER NOCH NICHT FUNKTIONIERT, WENDEN SIE SICH AN BROMIC, UM ZUSÄTZLICHEN TECHNISCHEN SUPPORT ZU ERHALTEN.

SCHALTPLAN FÜR DECKENMULDENSATZ UND 2300 W/3400 W (ZUR VERWENDUNG MIT DIMMER ODER EIN/AUS-STEUERGERÄT)

UNTEN IST EIN VEREINFACHTES DIAGRAMM DES KLEMMENKASTENS.
ALLE VOM INSTALLATEUR ANZUPASSENDEN VERBINDUNGEN WERDEN ANGEZEIGT.
NICHT ANGEZEIGTE ELEMENTE DÜRFEN NICHT GEÄNDERT WERDEN.

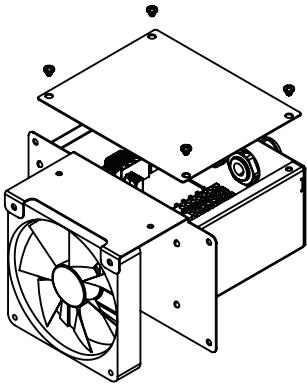

Nicht
selbstrückstellender
Thermoschalter




OBERANSICHT DES ANSCHLUSSKASTENS

WARNUNG

Das mit Wechselstrom betriebene Einphasen-Heizgerät muss von einer autorisierten/lizenzierten Person fest installiert und fest verdrahtet werden.

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 220-240 V und 208 V Platinum-Elektroheizgeräten konzipiert.

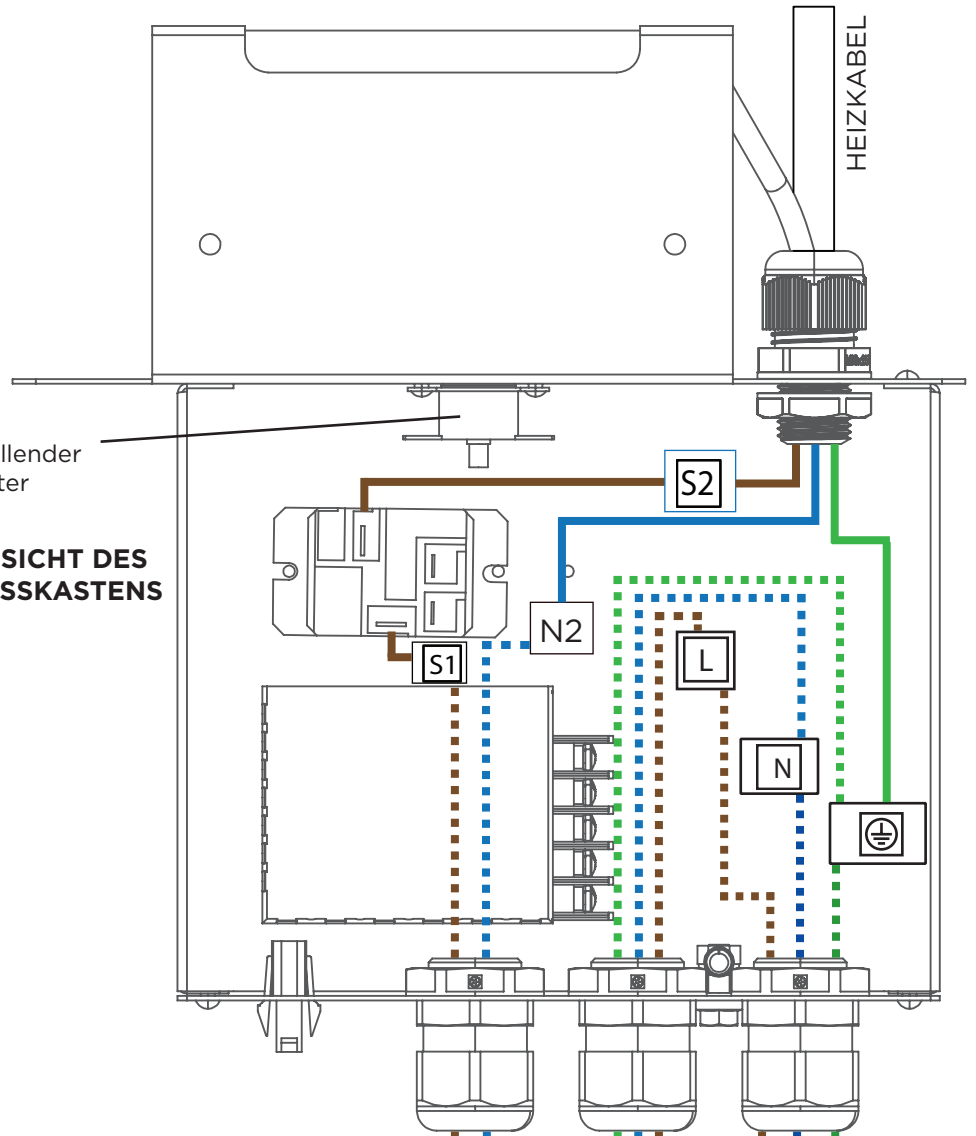

Zum Dimmen der Leistung (Last) **Ausgang**
ODER EIN-/AUS-Stromausgang (Last)
Ausgang

Zum Dimmen der Stromzufuhr **Eingang**
ODER EIN-/AUS-Stromzufuhr **Eingang**

ZUFUHR

DRÄHTE, DIE DURCH GESTRICHELTE LINIEN GEKENNZEICHNET SIND, WERDEN VOM INSTALLATEUR BEREITGESTELLT.

BRAUN
UNTER SPANNUNG/
AKTIV

BLAU
NEUTRAL

GRÜN/GELB
ERDUNG

ODER	HOT LEG 1	HOT LEG 2
ODER	PHASE A	PHASE B
ODER	PHASE B	PHASE C
ODER	PHASE C	PHASE A


NUR USA
240 V ODER
208 V

HINWEISE:

- Anweisungen zur Verdrahtung mit dem/den SmartHeat-Dimmer(n) von Bromic oder dem/den EIN/AUS-Steuergerät(en) finden Sie in den Anweisungen zum Steuergerät.

SCHALTPLAN FÜR DEN DECKENMULDENBAUSATZ MIT 4500 W (ZUR VERWENDUNG MIT DIMMER ODER EIN/AUS-STEUERGERÄT)

UNTEN IST EIN VEREINFACHTES DIAGRAMM DES KLEMMENKASTENS.
ALLE VOM INSTALLATEUR ANZUPASSENDEN VERBINDUNGEN WERDEN ANGEZEIGT.
NICHT ANGEZEIGTE ELEMENTE DÜRFEN NICHT GEÄNDERT WERDEN.

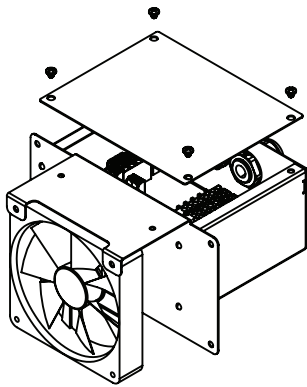

Nicht
selbstrückstellender
Thermoschalter




WARNUNG

Das mit Wechselstrom betriebene
Einphasen-Heizgerät muss von
einer autorisierten/lizenzierten
Person fest installiert und fest
verdrahtet werden.

Dieses Produkt ist für die Verwendung
mit 220-240 V und 208 V Platinum-
Elektroheizgeräten konzipiert.

OBERANSICHT DES ANSCHLUSSKASTENS

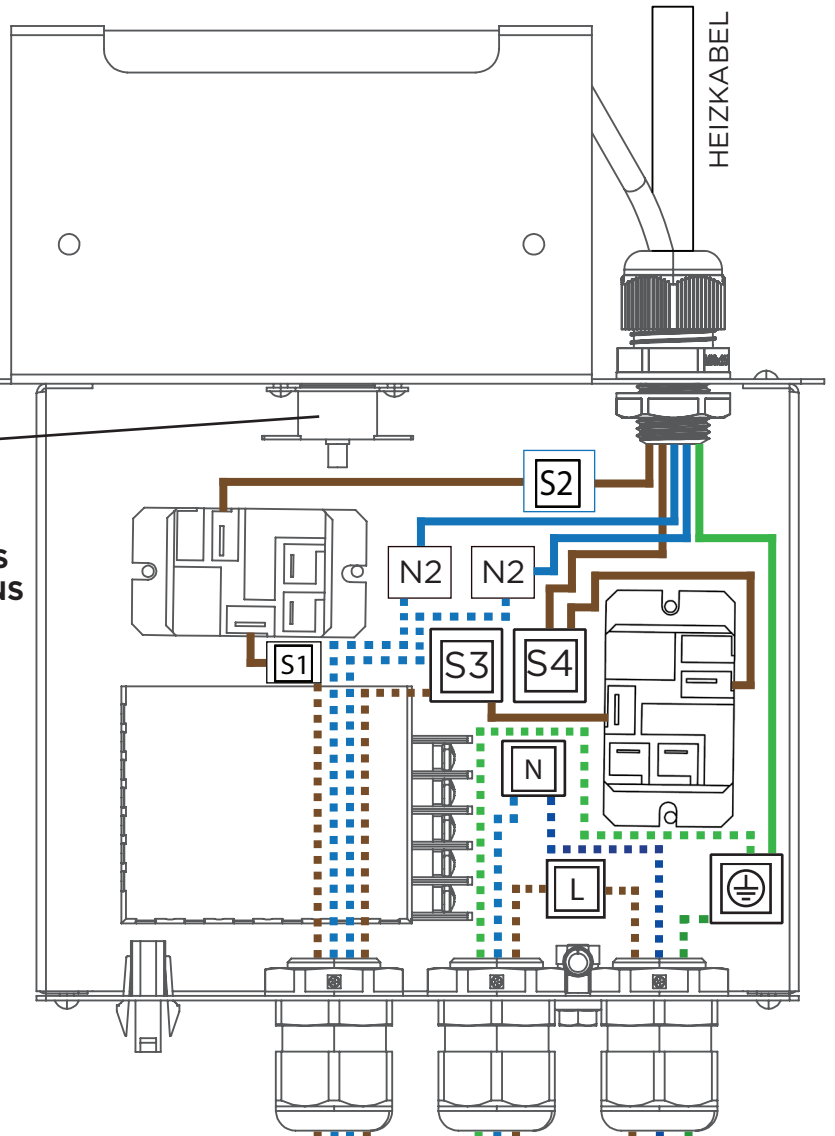

Zum Dimmen der Leistung (Last) **Ausgang**
ODER EIN-/AUS-Stromausgang (Last)
Ausgang

Zum Dimmen der Stromzufuhr **Eingang**
ODER EIN-/AUS-Stromzufuhr
Eingang

ZUFUHR

**DRÄHTE, DIE DURCH
GESTRICHELTE LINIEN
GEKENNZEICHNET
SIND, WERDEN
VOM INSTALLATEUR
BEREITGESTELLT.**

BRAUN
UNTER SPANNUNG/
AKTIV

BLAU
NEUTRAL

GRÜN/GELB
ERDUNG

ODER	HOT LEG 1	HOT LEG 2
ODER	PHASE A	PHASE B
ODER	PHASE B	PHASE C
ODER	PHASE C	PHASE A



NUR USA
240 V ODER
208 V

HINWEISE:

- Anweisungen zur Verdrahtung mit dem/den SmartHeat-Dimmer(n) von Bromic oder dem/den EIN/AUS-Steuergerät(en) finden Sie in den Anweisungen zum Steuergerät.

SCHALTPLAN FÜR DEN DECKENMULDENBAUSATZ MIT 2300 W/3400 W (ZUR VERWENDUNG MIT EINEM WANDSCHALTER)

UNTEN IST EIN VEREINFACHTES DIAGRAMM DES KLEMMENKASTENS.
ALLE VOM INSTALLATEUR ANZUPASSENDEN VERBINDUNGEN WERDEN ANGEZEIGT.
NICHT ANGEZEIGTE ELEMENTE DÜRFEN NICHT GEÄNDERT WERDEN.

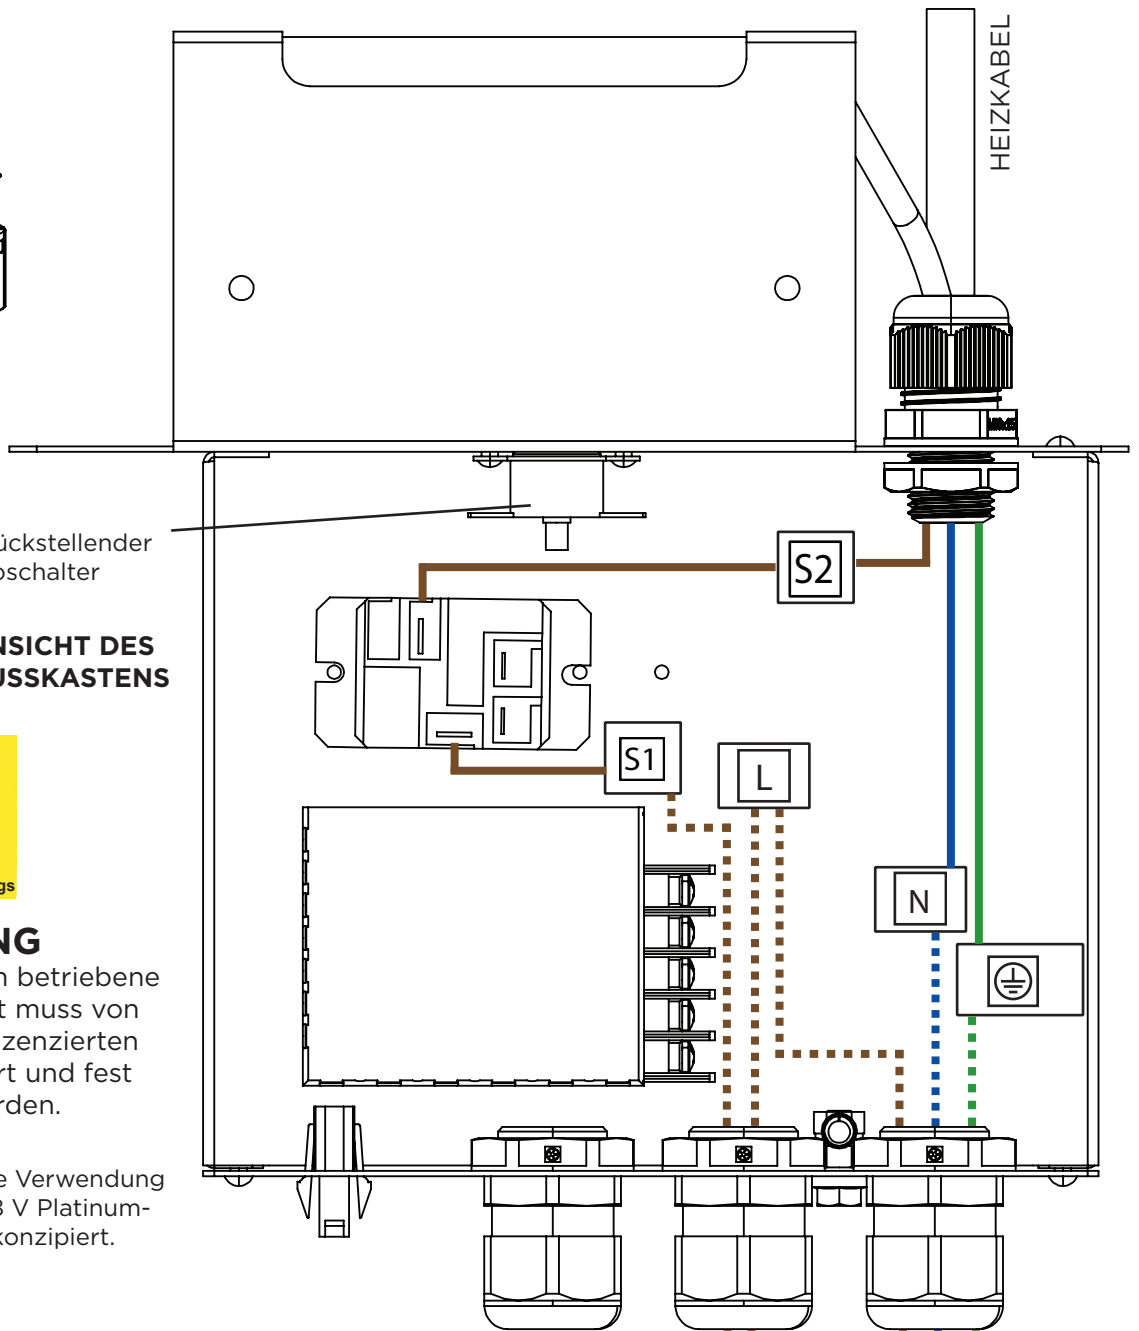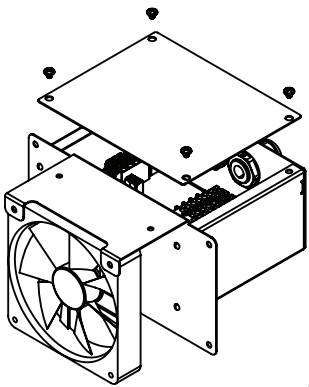

Nicht
selbstrückstellender
Thermoschalter

OBERANSICHT DES ANSCHLUSSKASTENS



WARNUNG

Das mit Wechselstrom betriebene Einphasen-Heizgerät muss von einer autorisierten/lizenzierten Person fest installiert und fest verdrahtet werden.

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 220-240 V und 208 V Platinum-Elektroheizgeräten konzipiert.

WANDSCHALTER VOM KUNDEN
BEREITGESTELLT

**DRÄHTE, DIE DURCH
GESTRICHelte LINIEN
KENNZEICHNET
SIND, WERDEN
VOM INSTALLATEUR
BEREITGESTELLT.**

BRAUN
UNTER SPANNUNG/
AKTIV

BLAU
NEUTRAL

GRÜN/GELB
ERDUNG

ODER	HOT LEG 1	HOT LEG 2
ODER	PHASE A	PHASE B
ODER	PHASE B	PHASE C
ODER	PHASE C	PHASE A



NUR USA
240 V ODER
208 V

HINWEISE:

- Der Deckenmuldenbausatz ist nur für die Platinum-Elektrogeräte SII mit 2300 W, 3400 W und 4500 W ausgelegt.

SCHALTPLAN FÜR DEN DECKENMULDENBAUSATZ MIT 4500 W (ZUR VERWENDUNG MIT EINEM WANDSCHALTER)

UNTEN IST EIN VEREINFACHTES DIAGRAMM DES KLEMMENKASTENS.
ALLE VOM INSTALLATEUR ANZUPASSENDEN VERBINDUNGEN WERDEN ANGEZEIGT.
NICHT ANGEZEIGTE ELEMENTE DÜRFEN NICHT GEÄNDERT WERDEN.

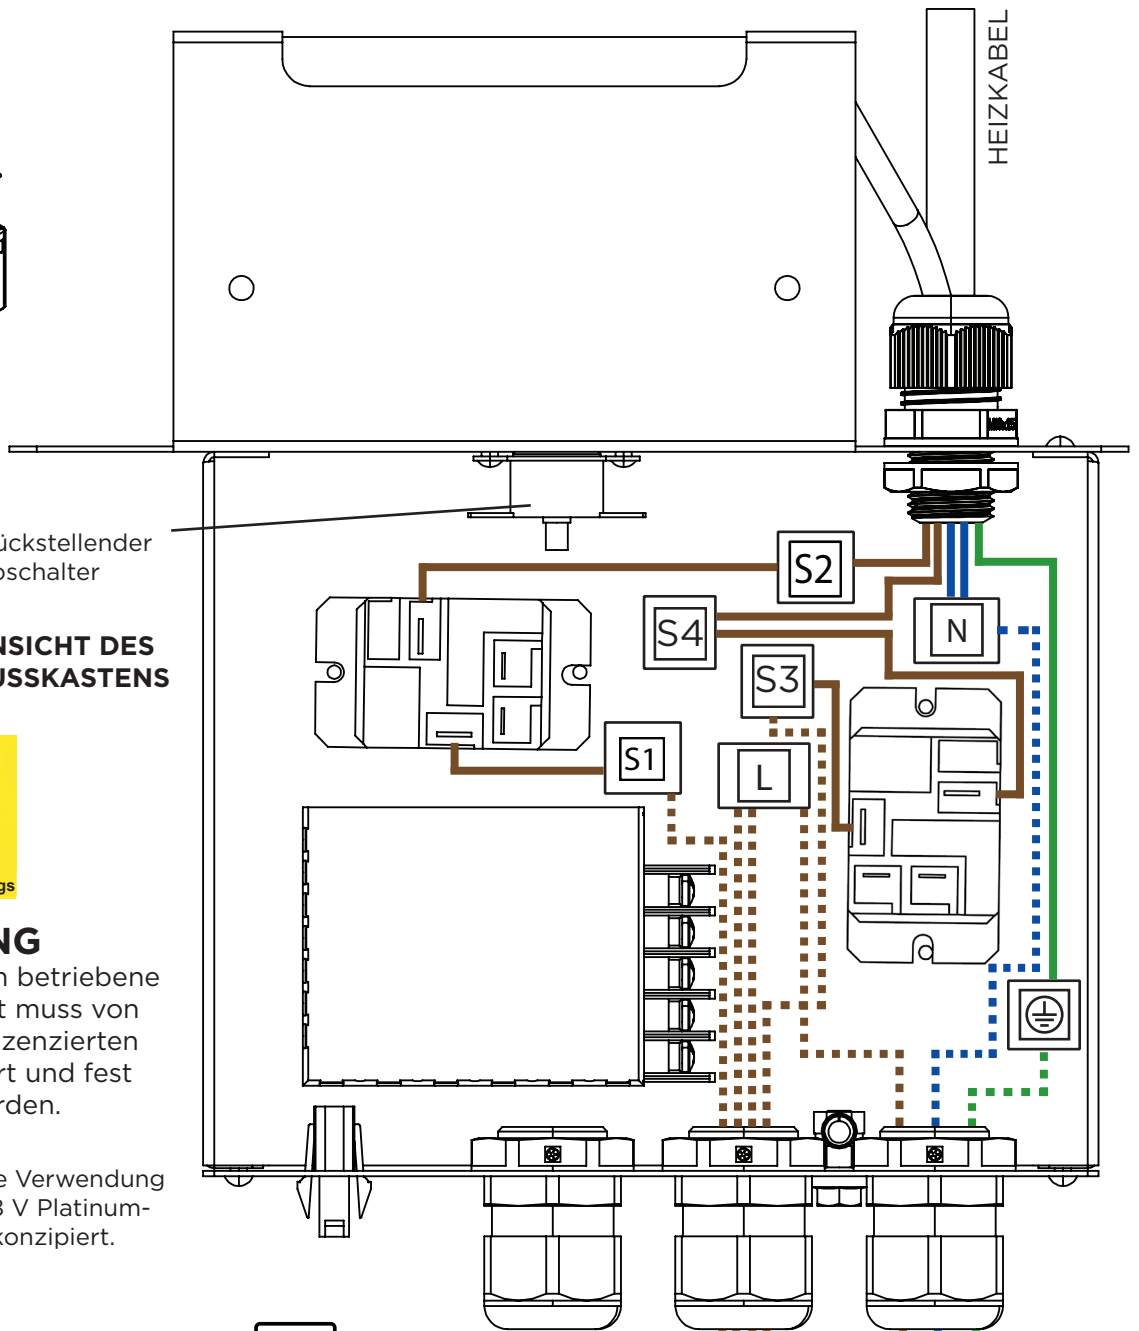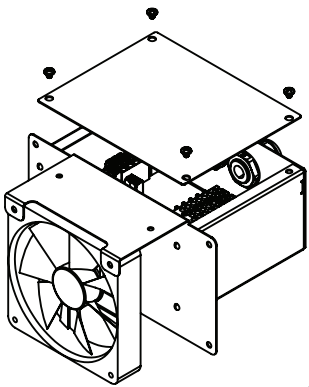

OBERANSICHT DES ANSCHLUSSKASTENS



WARNUNG

Das mit Wechselstrom betriebene Einphasen-Heizgerät muss von einer autorisierten/lizenzierten Person fest installiert und fest verdrahtet werden.

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 220-240 V und 208 V Platinum-Elektroheizgeräten konzipiert.

WANDSCHALTER (3000 W)
(VOM KUNDEN BEREITZUSTELLEN)

WANDSCHALTER (1500 W)
(VOM KUNDEN BEREITZUSTELLEN)



BRAUN **BLAU** **GRÜN/GELB**
UNTER SPANNUNG/ NEUTRAL ERDUNG
AKTIV

DRÄHTE, DIE DURCH GESTRICHELTE LINIEN GEKENNZEICHNET SIND, WERDEN VOM INSTALLATEUR BEREITGESTELLT.

ODER	HOT LEG 1	HOT LEG 2
ODER	PHASE A	PHASE B
ODER	PHASE B	PHASE C
ODER	PHASE C	PHASE A


NUR USA
240 V ODER
208 V

HINWEISE:

- Der Deckenmuldenbausatz ist nur für die Platinum-Elektrogeräte SII mit 2300 W, 3400 W und 4500 W ausgelegt.

SCHALTPLAN FÜR DEN DECKENMULDENBAUSATZ MIT 2300 W/3400 W (ZUR VERWENDUNG MIT 2 HEIZGERÄTEN, EIN/AUS ODER DIMMER)

UNTEN IST EIN VEREINFACHTES DIAGRAMM DES KLEMMENKASTENS.
ALLE VOM INSTALLATEUR ANZUPASSENDEN VERBINDUNGEN WERDEN ANGEZEIGT.
NICHT ANGEZEIGTE ELEMENTE DÜRFEN NICHT GEÄNDERT WERDEN.

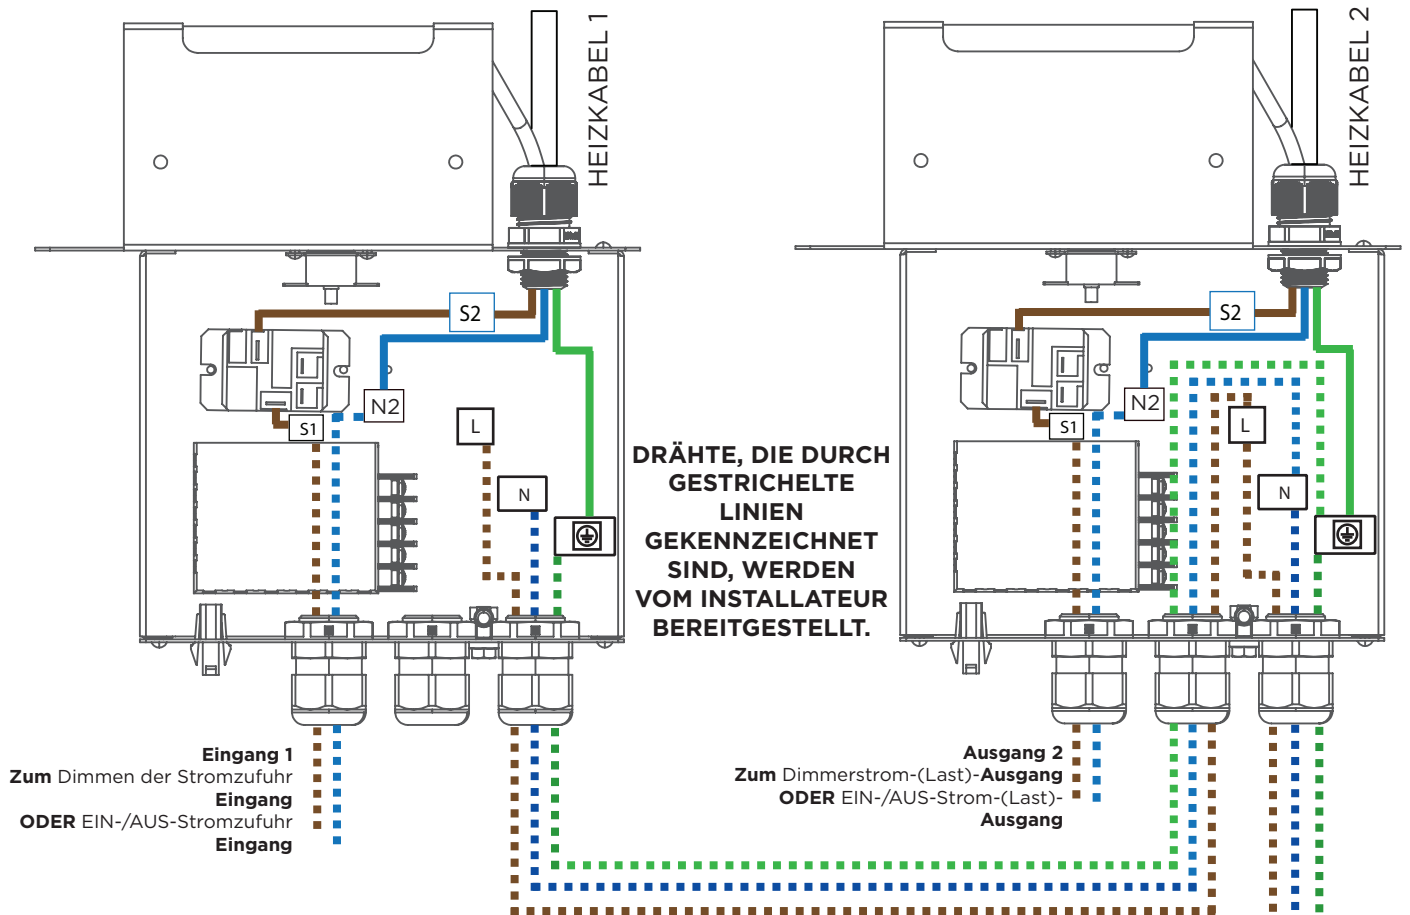

DRÄHTE, DIE DURCH GESTRICHelte LINIEN GEKENNZEICHNET SIND, WERDEN VOM INSTALLATEUR BEREITGESTELLT.

Eingang 1
Zum Dimmen der Stromzufuhr
Eingang
ODER EIN-/AUS-Stromzufuhr
Eingang


Ausgang 2
Zum Dimmerstrom-(Last)-Ausgang
ODER EIN-/AUS-Strom-(Last)-Ausgang



WARNUNG

Das mit Wechselstrom betriebene Einphasen-Heizgerät muss von einer autorisierten/lizenzierten Person fest installiert und fest verdrahtet werde.

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 220-240 V und 208 V Platinum-Elektroheizgeräten konzipiert.

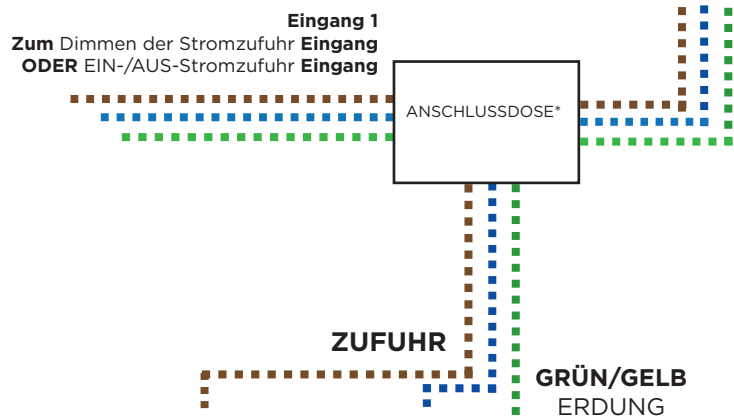

	BRAUN UNTER SPANNUNG/ AKTIV	BLAU NEUTRAL
ODER	HOT LEG 1	HOT LEG 2
ODER	PHASE A	PHASE B
ODER	PHASE B	PHASE C
ODER	PHASE C	PHASE A

NUR USA
240 V ODER
208 V


HINWEISE:

- Anweisungen zur Verdrahtung mit dem/den SmartHeat-Dimmern von Bronic oder dem/den EIN/AUS-Steuergerät(en) finden Sie in den Anweisungen des Steuergeräts.
- *Die Anschlussdose und die Anschlüsse im Inneren müssen für die Spannung und Stromkapazität der zu installierenden Heizgeräte geeignet sein.

SCHALTPLAN FÜR DECKENMULDENSATZ MIT 4500 W (ZUR VERWENDUNG MIT 2 HEIZGERÄTEN, EIN/AUS ODER DIMMER)

UNTEN IST EIN VEREINFACHTES DIAGRAMM DES KLEMMENKASTENS. ALLE VOM INSTALLATEUR ANZUPASSENDEN VERBINDUNGEN WERDEN ANGEZEIGT. NICHT ANGEZEIGTE ELEMENTE DÜRFEN NICHT GEÄNDERT WERDEN.

HEIZKABEL 2

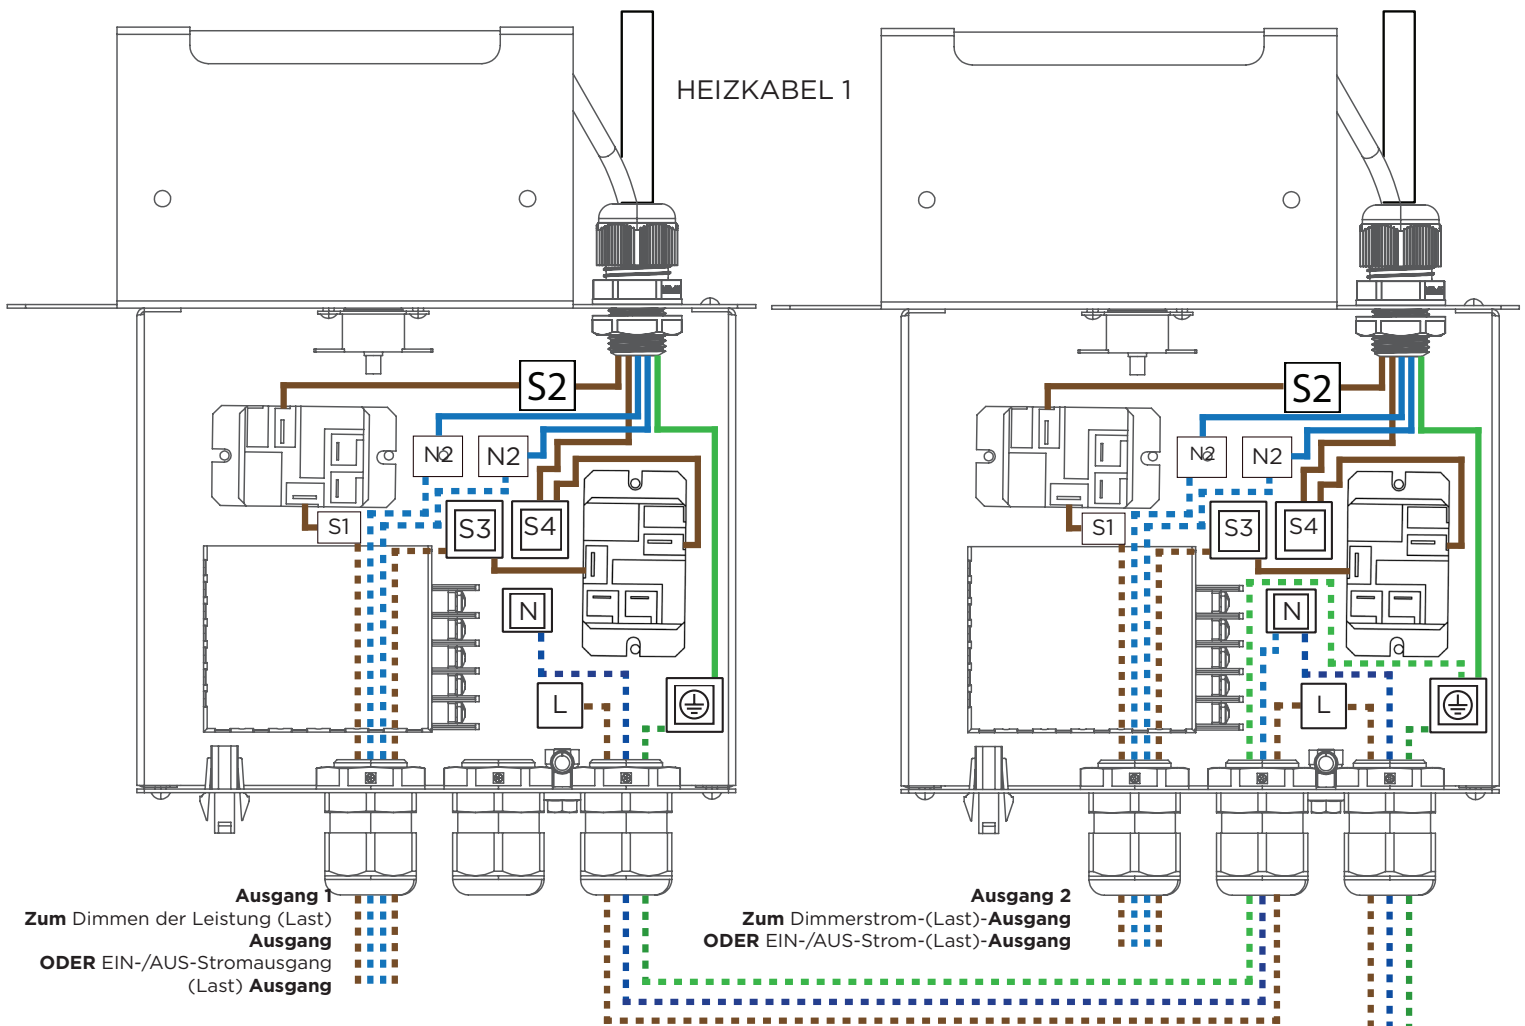

Ausgang 1
Zum Dimmen der Leistung (Last)
Ausgang
ODER EIN-/AUS-Stromausgang
(Last) **Ausgang**

Ausgang 2
Zum Dimmerstrom-(Last)-Ausgang
ODER EIN-/AUS-Strom-(Last)-Ausgang



DRÄHTE, DIE DURCH GESTRICHelte LINIEN GEKENNZEICHNET SIND, WERDEN VOM INSTALLATEUR BEREITGESTELLT.

WARNUNG

Das mit Wechselstrom betriebene Einphasen-Heizgerät muss von einer autorisierten/lizenzierten Person fest installiert und fest verdrahtet werden.

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 220-240 V und 208 V Platinum-Elektroheizgeräten konzipiert.

	BRAUN	BLAU
	UNTER SPANNUNG/ AKTIV	NEUTRAL
ODER	HOT LEG 1	HOT LEG 2
ODER	PHASE A	PHASE B
ODER	PHASE B	PHASE C
ODER	PHASE C	PHASE A

GRÜN/GELB
ERDUNG

ZUFUHR

Eingang
Zum Dimmen der Stromzufuhr
Eingang
ODER EIN-/AUS-Stromzufuhr
Eingang


ANSCHLUSSDOSE*

NUR USA
240 V ODER
208 V


HINWEISE:

- Anweisungen zur Verdrahtung mit dem/den SmartHeat-Dimmern von Bronic oder dem/den EIN/AUS-Steuergerät(en) finden Sie in den Anweisungen des Steuergeräts.
- *Die Anschlussdose und die Anschlüsse im Inneren müssen für die Spannung und Stromkapazität der zu installierenden Heizgeräte geeignet sein.


SCHALTPLAN 2300 W/3400 W - FÜR EIN/AUS ODER DIMMER

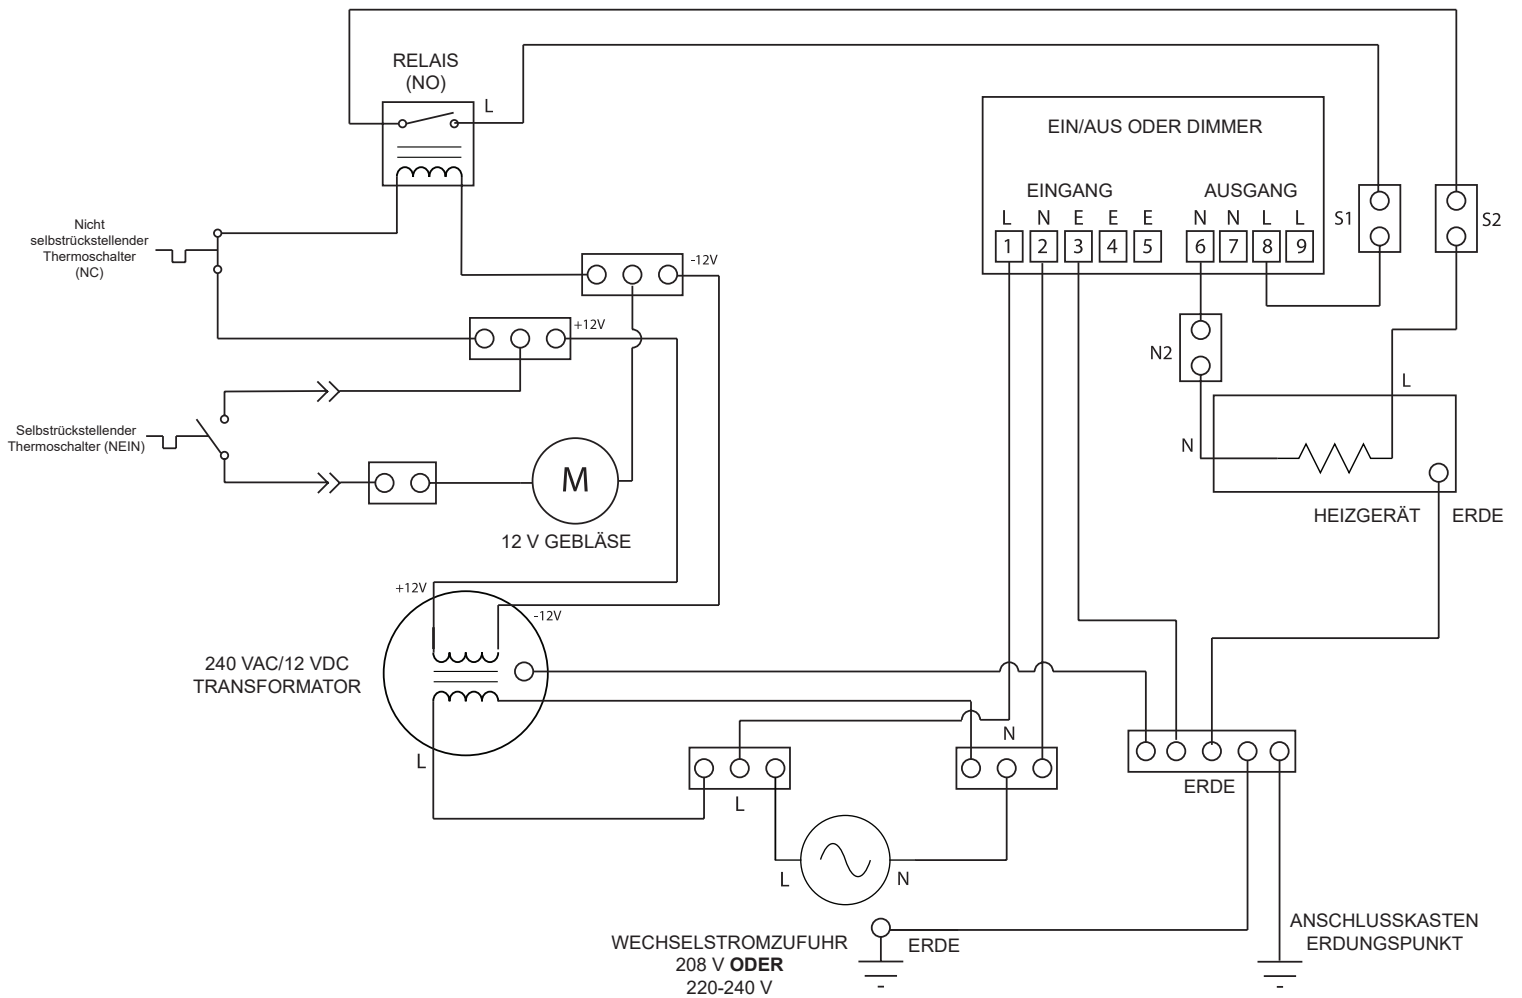


SCHALTPLAN 2300 W/3400 W - FÜR WANDSCHALTER

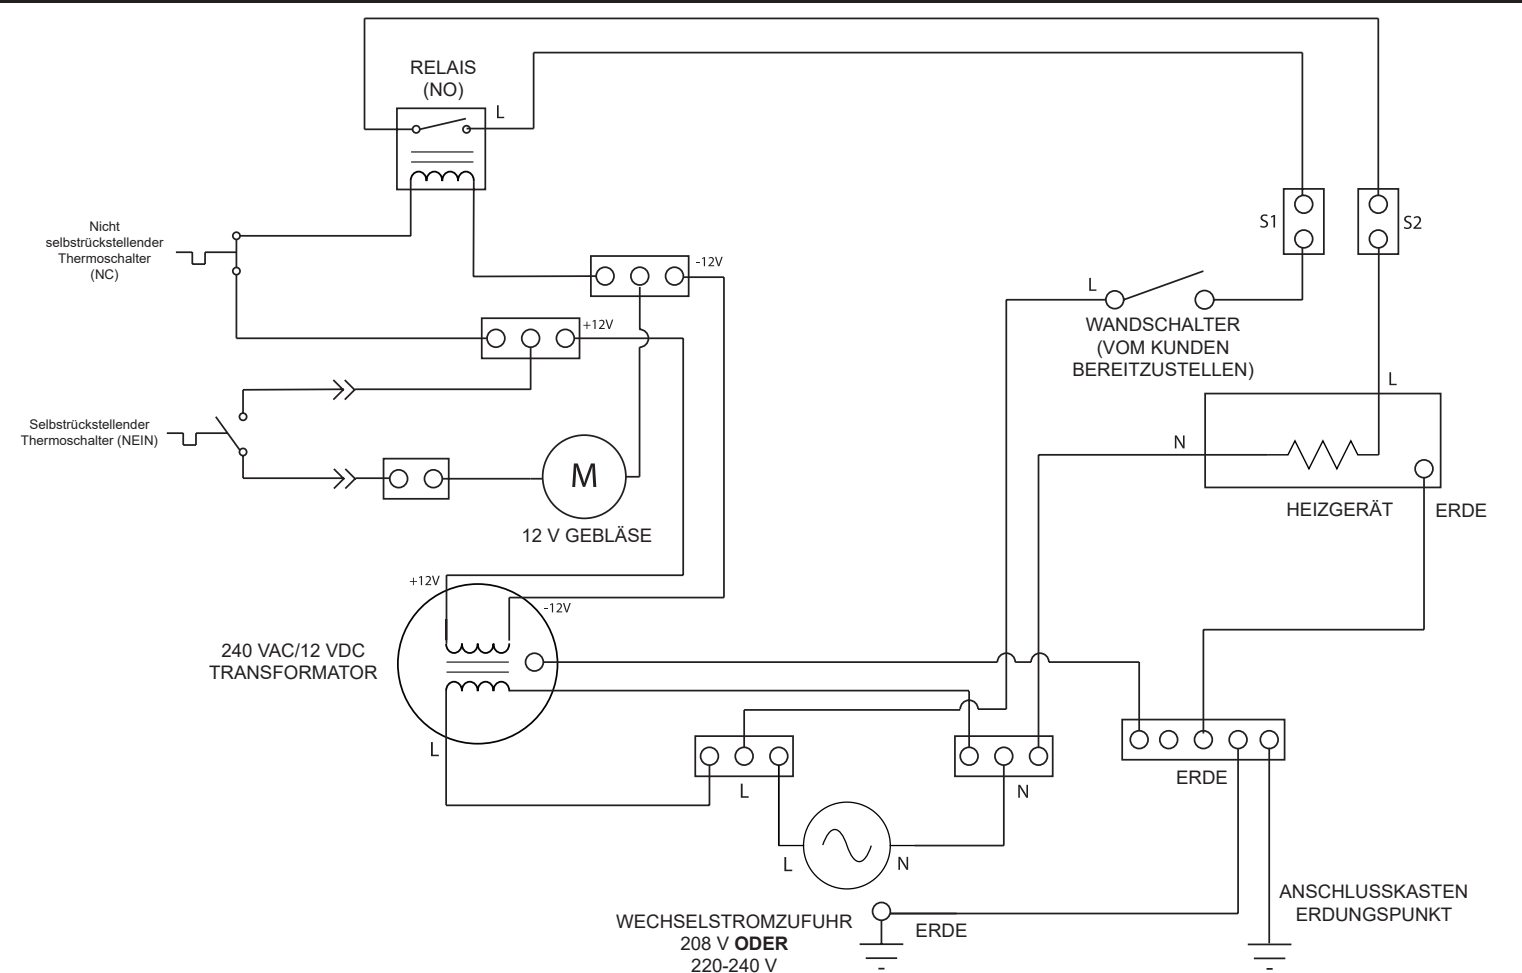

SCHALTPLAN 4500 W - FÜR EIN/AUS ODER DIMMER

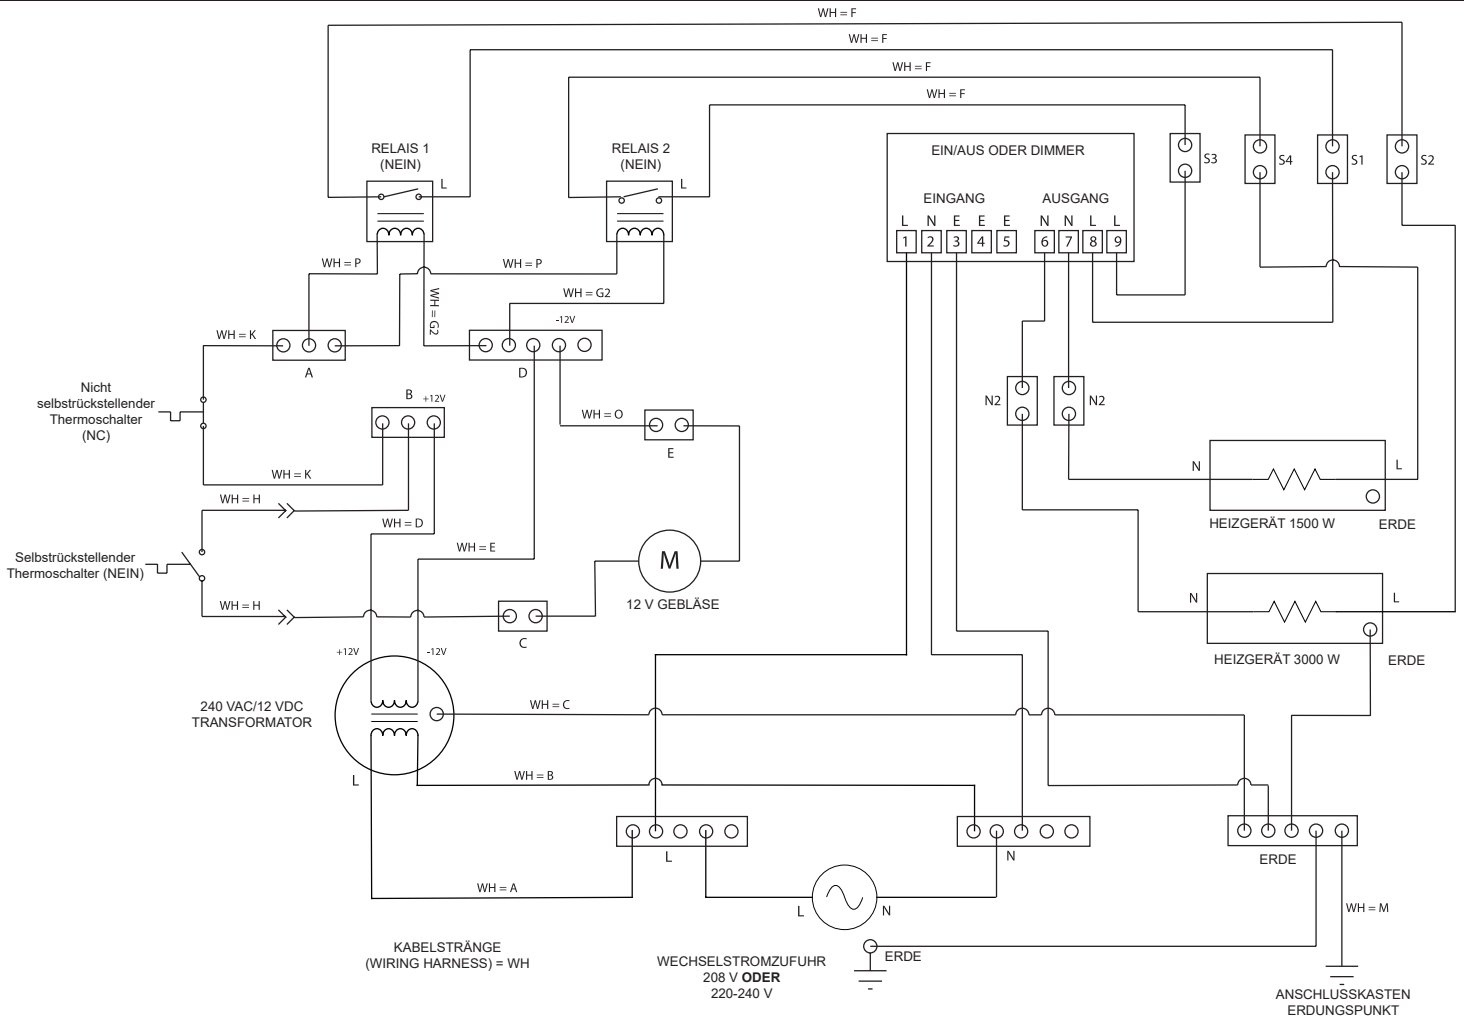

ELEKTROSCHALTPLAN 4500 W - FÜR WANDSCHALTER

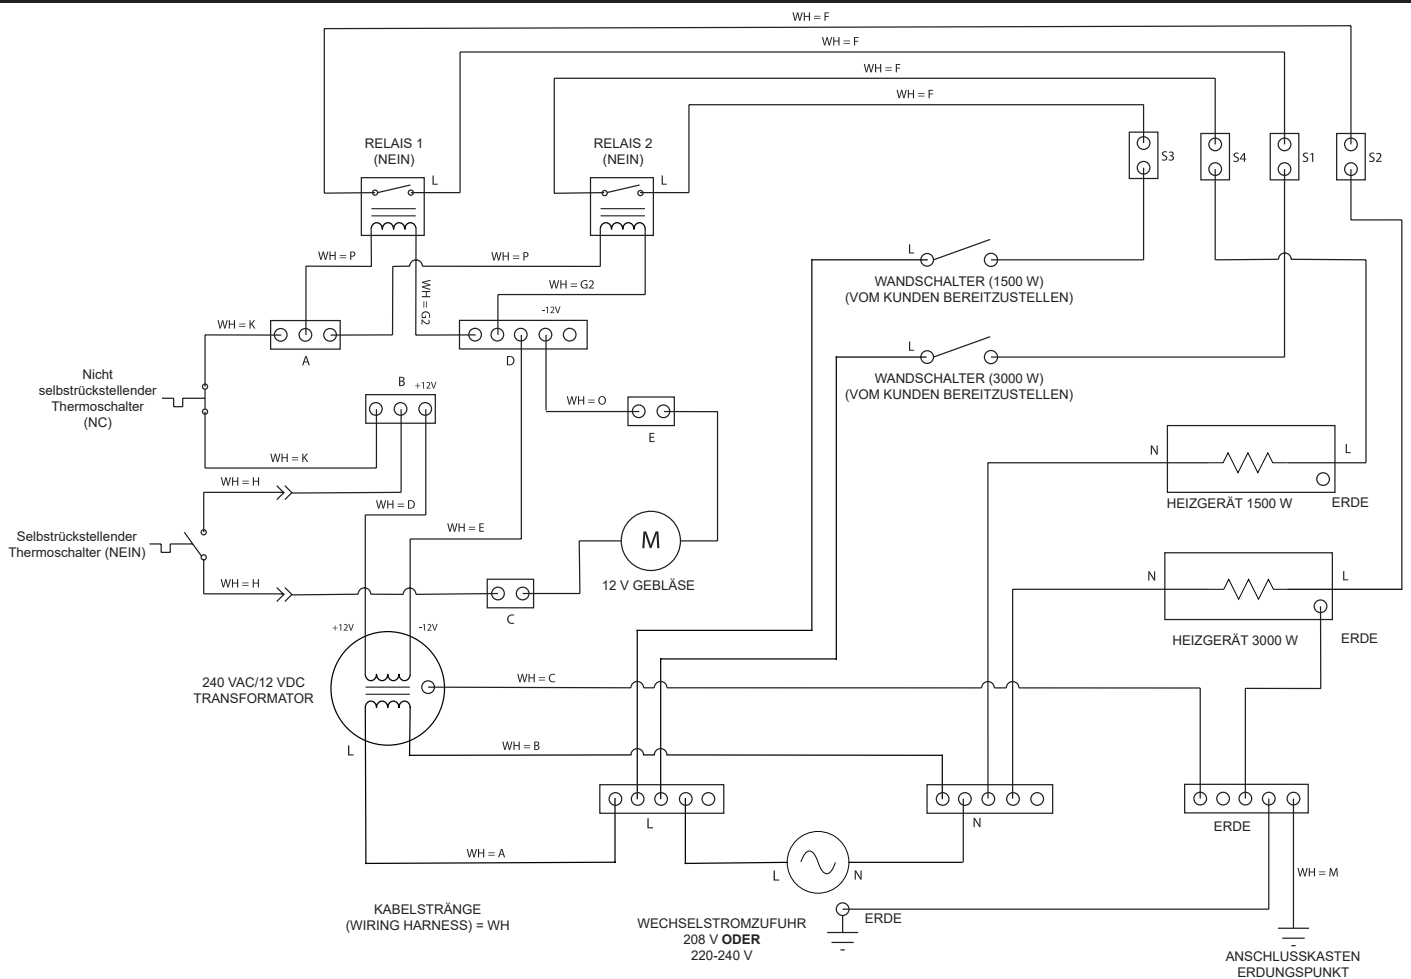

⚠️ ADVERTENCIAS

Las vigas, barras y travesaños no deben cortarse ni deben hacerse muescas sobre los mismos para instalar el calefactor.

Las instrucciones que siguen se contemplan para superficies de techo de 10-30 mm (0,39-1,2 pulg.) de grosor. Para superficies de techo con grosores superiores a 30 mm (1,2 pulg.), póngase en contacto con Bromic para obtener opciones alternativas de instalación.

El calefactor no debe cubrirse en ningún caso con material aislante o similar.

Es importante llevar a cabo un mantenimiento periódico del calefactor para mantener su apariencia. Debe inspeccionarse y limpiarse con mayor frecuencia en condiciones adversas como en entornos costeros.

Al llevar a cabo la instalación empotrada en el techo, el calefactor debe estar completamente protegido del contacto con el agua desde arriba.

PLATINUM SMART-HEAT™ CALEFACTORES ELÉCTRICOS DE BROMIC

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA MONTAJE EMPOTRADO EN TECHOS CON POCO ESPACIO (LC)










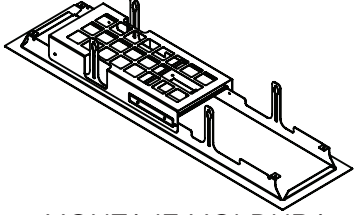
PARA MODELOS DE 2300 W, 3400 W Y 4500 W


⚠️ ADVERTENCIA

Este calefactor DEBE ser instalado permanentemente por una persona autorizada/con licencia. No lleve a cabo tareas de mantenimiento, ni lleve a cabo el procedimiento de instalación o montaje con el aparato conectado a la alimentación eléctrica. Espere 2 horas después de apagar el calefactor antes de manipularlo.




CÓDIGO QR
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

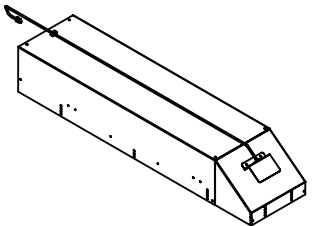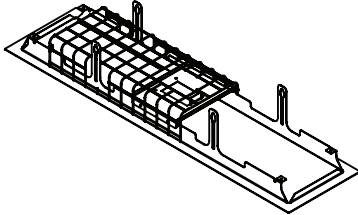 CAJA DE CAVIDAD DEL TECHO 1x	 CUBIERTA IP 1x	1x M6x10 8x M4x8 8x M3x6  TORNILLERÍA	 MONTAJE MOLDURA (ESTÁNDAR)
 CAJA DE BORNES 1x	 CUBIERTA DE VENTILACIÓN NEGRA 2x	 MOLDURAS DE LA TAPA DE VENTILACIÓN 4x	1x OR
 CUBIERTA DE VENTILACIÓN BLANCA 2x	 N2 CONECTOR WAGO 1x (2300W/3400W) 2x (4500W)	 MONTAJE MOLDURA (MARINA) 1x	

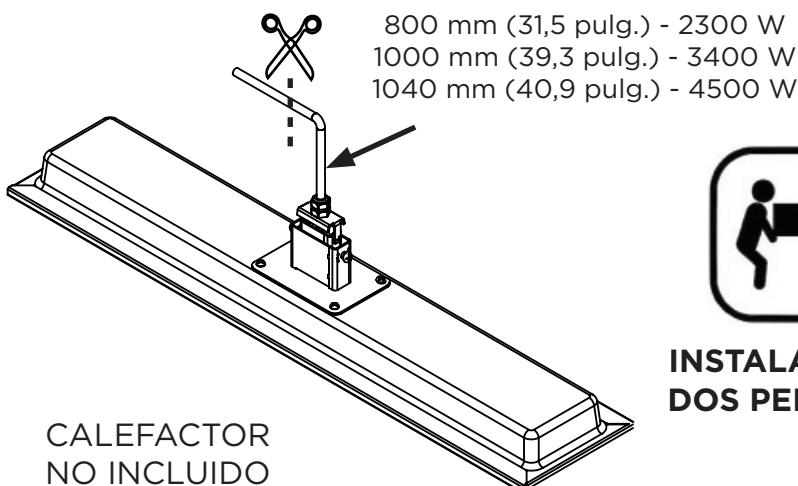

INSTALACION A DOS PERSONAS

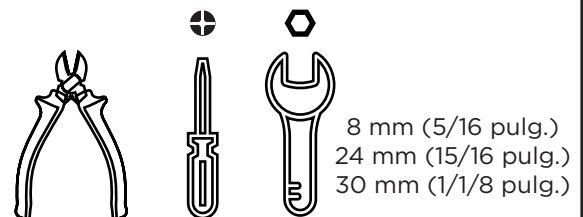

HERRAMIENTAS NECESARIAS

IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL. CONSULTE EN EL INTERIOR DE LA TAPA PARA INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE ESTE MANUAL. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES CON EL APARATO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Este manual contiene información importante sobre la instalación, funcionamiento y mantenimiento del kit de montaje empotrado en techos con poco espacio de calefactores eléctricos Platinum Smart-Heat. Preste especial atención a la información importante de seguridad que se muestra en este manual de instrucciones.

Cualquier información de seguridad irá acompañada de los siguientes símbolos de alerta de seguridad:





 PELIGRO,  ADVERTENCIA,  IMPORTANTE





- Lea detenidamente este manual antes de instalar o reparar el producto.
- La instalación, funcionamiento o mantenimiento inadecuados pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.
- Este aparato está diseñado para una instalación fija con la tensión especificada en la etiqueta de clasificación de potencia nominal.
- La instalación DEBE llevarla a cabo un técnico autorizado y con licencia conforme a los códigos eléctricos locales.
- El calefactor eléctrico Platinum Smart-Heat™ está diseñado para un uso doméstico y comercial, a menos que se especifique lo contrario.
- **Las versiones para aplicaciones marinas del kit de montaje empotrado en techos con poco espacio ÚNICAMENTE deben instalarse para aplicaciones en tierra y entornos costeros.**
- **La versión de grado marino IPX5 del kit de montaje empotrado en el techo con poco espacio NO debe instalarse en embarcaciones marinas.**

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


Sede central: 10 Phiney Place, Ingleburn, NSW 2565 Australia
Teléfono: 1300 276 642 (dentro de Australia) o +61 2 9748 3900 (desde el extranjero) Fax: +61 2 9748 4289
Correo electrónico: info@bromic.com Web: www.bromic.com

Nota: Bromic Pty Ltd se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones, partes, componentes y equipos sin previo aviso. Este manual de instalación, funcionamiento y servicio no se puede reproducirse de ninguna forma sin contar con el consentimiento previo por escrito de Bromic Pty Ltd

ESPECIFICACIONES		Kit de montaje empotrado en techos con poco espacio							
Modelo		Estándar				Marino			
Nº de producto	EEUU/UE	BH3623009		BH3623008		BH3623011		BH3623010	
	AU	2623009		2623008		2623011		2623010	
Salida total - Kit + Conexión		2300 W		3400 W		2300 W		3400 W	
Alimentación necesaria (voltios/amperios)		208 V - CA - 60 HZ - 11,1 A	220-240 - CA - 50/60 Hz - 9,6 A	208 V - CA - 60 Hz - 16,3 A	220-240 - CA - 50/60 Hz - 14,2 A	208 V - CA - 60 HZ - 11,1 A	220-240 - CA - 50/60 Hz - 9,6 A	208 V - CA - 60 Hz - 16,3 A	220-240 - CA - 50/60 Hz - 14,2A
Dimensiones totales (Largo x Ancho x Altura)		1039 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9 pulg.)		1475 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9 pulg.)		1039 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9 pulg.)		1475 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9 pulg.)	
Peso		11 kg (24,3 lb)		14 kg (31 lb)		11kg (24.3lb)		14 kg (31 lb)	
Acabado		Acero inoxidable cepillado 304				Acero inoxidable cepillado 316			
Aprobación		   							

ESPECIFICACIONES		Kit de montaje empotrado en techos con poco espacio							
Modelo		Estándar				Marino			
Nº de product	EEUU/UE	BH3623012				BH3623013			
	AU	BH3623012				BH3623013			
Salida total - Kit + Conexión		4500 W				4500 W			
Alimentación necesaria (voltios/amperios)		208 V - CA - 60 HZ - 11,1 A	220-240 - CA - 50/60 Hz - 9,6 A		208 V - CA - 60 HZ - 11,1 A	220-240 - CA - 50/60 Hz - 9,6 A			
Dimensiones totales (Largo x Ancho x Altura)		1595 x 338 x 178 mm (62,8 x 13,3 x 7 pulg.)				1595 x 338 x 178 mm (62,8 x 13,3 x 7 pulg.)			
Peso		25 kg (55,1 lb)				25 kg (55,1 lb)			
Acabado		Acero inoxidable cepillado 304				Acero inoxidable cepillado 316			
Aprobación		   							


VISTA ISOMÉTRICA QUE MUESTRA LAS OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL KIT DE MONTAJE EMPOTRADO EN TECHOS CON POCO ESPACIO

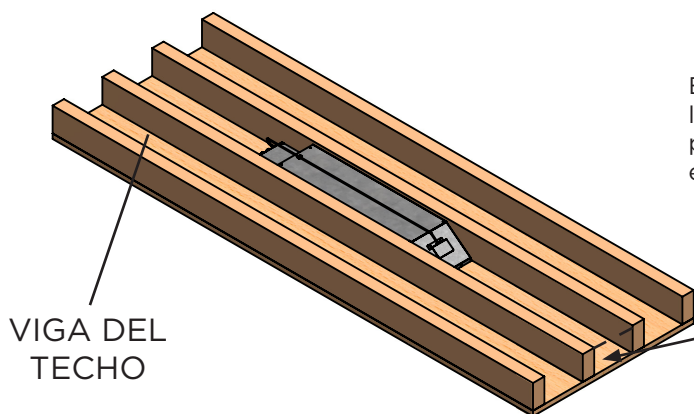

El ejemplo muestra el kit de montaje fijado sólo por los laterales. El instalador debe asegurarse que el producto queda firmemente instalado sobre una estructura sólida.


SEPARACIÓN MÍNIMA DE 240 mm (9,4 pulg.) ENTRE VIGAS - [2300 W/3400 W] 317 mm (12,5 pulg.) - [4500 W]

CORTE DEL TECHO Y ESPACIO DE SEPARACIÓN

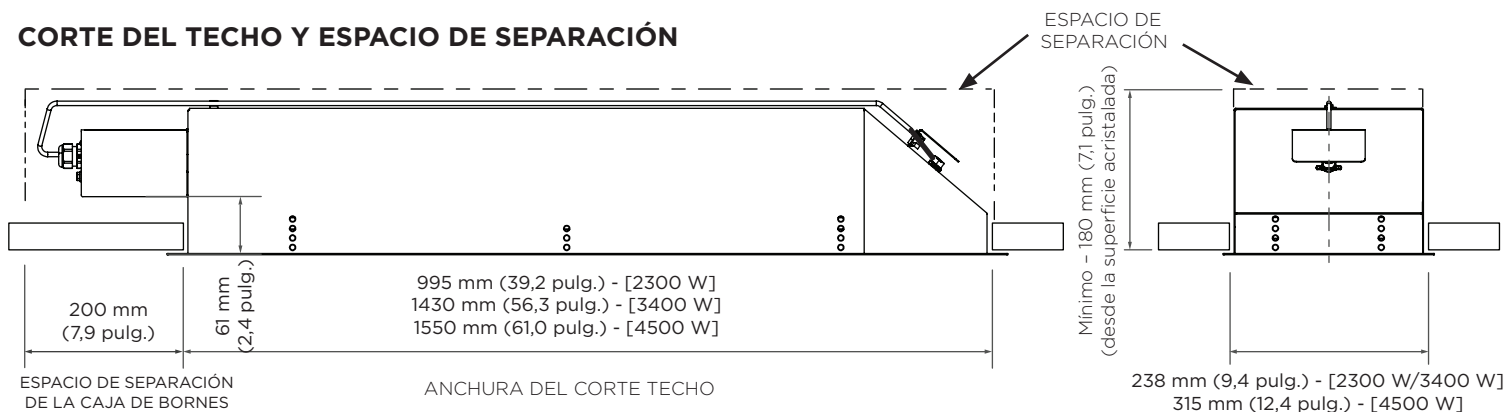


ESPACIO DE SEPARACIÓN EN LA ESTANCIA Y DIMENSIONES GENERALES

VISTA LATERAL

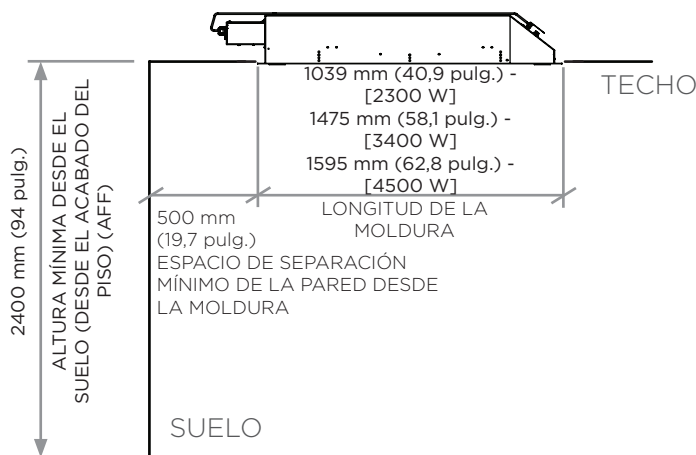

VISTA FRONTAL

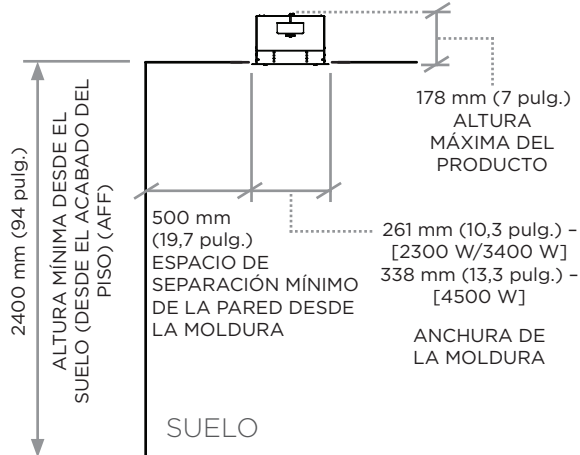

⚠️ ADVERTENCIA

El calefactor no debe cubrirse en ningún caso con material aislante o similar.

El espacio mínimo vertical entre la caja de cavidad del techo y la superficie del techo debe ser de 180 mm (7,1 pulg.).

El espacio mínimo medido desde el extremo de la caja de bornes hasta la superficie más cercana debe ser de 200 mm (7,9 pulg.).

El espacio mínimo entre el corte del techo y la pared más cercana debe ser de 500 mm (19,7 pulg.).

La distancia mínima entre calefactores medida desde el borde del corte del techo debe ser de 500 mm (19,7 pulg.) con la excepción para Australia/Nueva Zelanda que debe ser de como mínimo 2000 mm (78,7 pulg.).*

La distancia mínima entre la superficie del calefactor y el suelo (acabado del piso) debe ser de 2400 mm (94 pulg.).

*Nota:
La cláusula 7.12.1 de la AS/NZ 60335.2.30:2015 especifica que la distancia entre los lados del calefactor y los lados y cualquier calefactor empotrado en el techo adyacente no deben ser de menos de cuatro veces la distancia mínima especificada para la distancia entre los lados del calefactor y cualquier elemento de construcción adyacente.

El desnivel máximo del montaje desde el horizontal es 6,4 mm (1/4 pulg.) sobre una inclinación de 25,4 mm (1,0 pulg.). La caja de bornes debe montarse en el nivel más bajo.

Versiónes estándar

Asegúrese de que la unidad de calefacción no quede expuesta directamente a la lluvia o al contacto con el agua. Para prolongar la vida útil del aparato y mantener su apariencia, monte el calefactor bajo cubierta y protéjalo de la lluvia y de las inclemencias del tiempo.

Versiónes marinas

En un ambiente de aire salino, como cerca de un océano, la corrosión ataca más rápidamente de lo habitual. Se ha utilizado acero inoxidable 316 en la configuración Marina. La niebla salina debe retirarse inmediatamente del calefactor y del kit de montaje - aunque el calefactor y el kit de montaje deben limpiarse cada quince días para garantizar la máxima durabilidad. Llame a un técnico cualificado para comprobar anualmente si hay zonas corroídas y para dejar fuera de servicio el calefactor si se ve afectada la seguridad.

LAS INSTRUCCIONES COMIENZAN AQUÍ

1. Prepare el corte en el techo con las siguientes dimensiones:

- 2300 W – 995 mm x 240 mm (39,2 pulg. X 9,4 pulg.)
- 3400 W – 1430 mm x 240 mm (56,3 pulg. X 9,4 pulg.)
- 4500 W – 1550 mm x 317 mm (61,0 pulg. X 12,5 pulg.)

El calefactor debe instalarse con la superficie del calefactor a una altura de al menos 2400 mm (94 pulg.) del suelo (acabado del piso) (AFF) y un espacio mínimo de separación desde el extremo de la caja de bornes hasta la superficie más cercana de 200 mm (7,9 pulg.). La distancia mínima entre calefactores medida desde el borde del calefactor debe ser de 500 mm (19,7 pulg.). Vea las dimensiones de instalación de la página 3.

Antes de seguir con el Paso 2.

NOTA: El acceso al espacio de la cavidad a través de la caja empotrada es limitado.

NOTA: Instalaciones con controladores Bromic en espacio de cavidad.

Tenga en cuenta los requisitos de ubicación de los controladores Bromic y cómo acceder a los controladores Bromic y su cableado antes de instalar la caja de la cavidad empotrada para techos con poco espacio en el techo. Consulte la página xx para ver el diagrama de cableado y el manual del controlador para ver los detalles de montaje y dimensionamiento.

2. Fije la caja de cavidad en el techo con 6 fijaciones (como mínimo) (no incluidas) a lo largo del borde largo.

NOTA: Los tornillos de fijación deben insertarse en un material resistente que pueda soportar fácilmente el peso del conjunto. Su instalación puede requerir un refuerzo antes de que el marco quede instalado de manera segura.



IMPORTANTE

Los instaladores deben asegurarse de que la ubicación donde vaya a instalarse tenga la estructura suficiente para soportar la instalación de calefactores con pesos de 18,5 kg (41 lb) [2300 W], 24 kg (53 lb) [3400 W] o 25 kg (55,1 lb) [4500 W].

DEBEN UTILIZARSE 10 FIJACIONES COMO MÍNIMO SOBRE MADERA.





3. Ensamble las 2 tapas de ventilación con las molduras de la cubierta de ventilación y los 4 tornillos $\text{M}3 \times 6 \text{mm}$. El color de las tapas de ventilador debe hacer juego con el del calefactor.

4. Instale las tapas de ventilación ensambladas en los extremos de la moldura utilizando 4 tornillos $\text{M}4 \times 8 \text{mm}$.

5. Extraiga los 2 tornillos de $\text{M}6 \times 14 \text{mm}$ y los 2 tornillos de $\text{M}4 \times 8 \text{mm}$ del soporte trasero del calefactor. Retire el soporte giratorio de la parte trasera del calefactor. Afloje el casquillo del cable $\text{M}16$ (2300 W/3400 W) o $\text{M}20$ (4500 W) con una llave de 24 mm (15/16 pulg.) o 30 mm (1/1/8 pulg.) e instale el casquillo de cable retirado en la cubierta IP.

ASEGÚRESE DE QUE EL CASQUILLO DEL CABLE ESTÉ REINSTALADO EN LA SUPERFICIE INTERNA DE LA CUBIERTA IP.

NOTA: Durante este proceso, se ha retirado la placa anti-tirones. Debe tenerse cuidado de no aplicar demasiada carga sobre el cable porque podría tensionar el engarzado con los conectores internos y dañar permanentemente el calefactor.

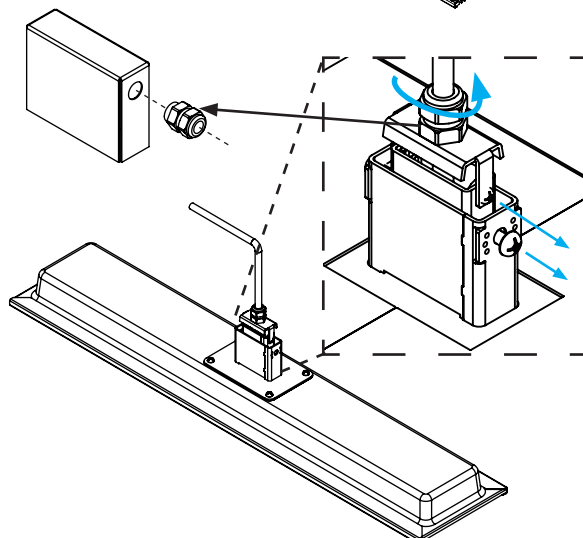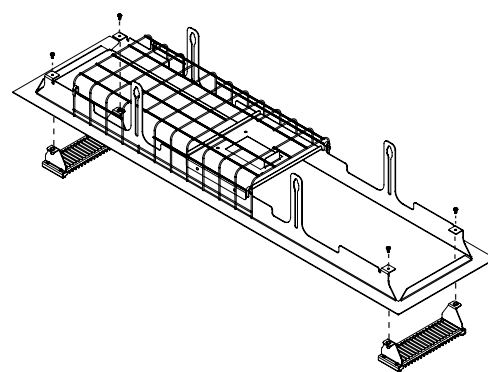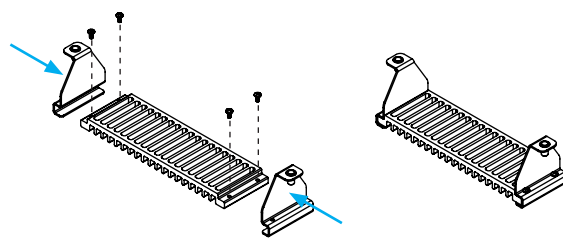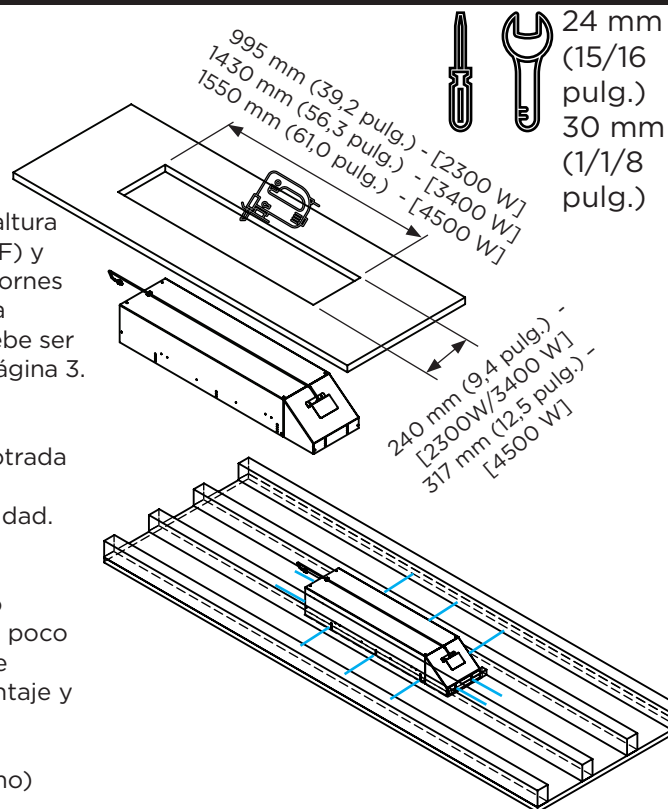

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EMPOTRADA EN TECHO CONTINUACIÓN ...

6. Extraiga con cuidado los 4 tornillos **M5x10mm** de la parte trasera del calefactor y alinee el conjunto ensamblado del calefactor con los orificios de montaje.


El cable atraviesa la abertura situada en el centro del conjunto ensamblado.

NOTA: **NO DEBE** RETIRARSE EL SOPORTE TRASERO DEL CALEFACTOR.




7. Vuelva a introducir los 4 tornillos **M5x10mm** para fijar el calefactor al conjunto ensamblado.

8. Pase el cable del calefactor a través de la cubierta IP y el casquillo del cable. Fije el soporte IP al calefactor utilizando el tornillo **M6x10mm**.


Cuando esté en posición, asegúrese de que el casquillo del cable **M16** (2300 W/3400 W) o **M20** (4500 W) queda fijado utilizando una llave de 24 mm (15/16 pulg.) o de 30 mm (1/18 pulg.).




24 mm
(15/16
pulg.)
30mm
(1/18
pulg.)

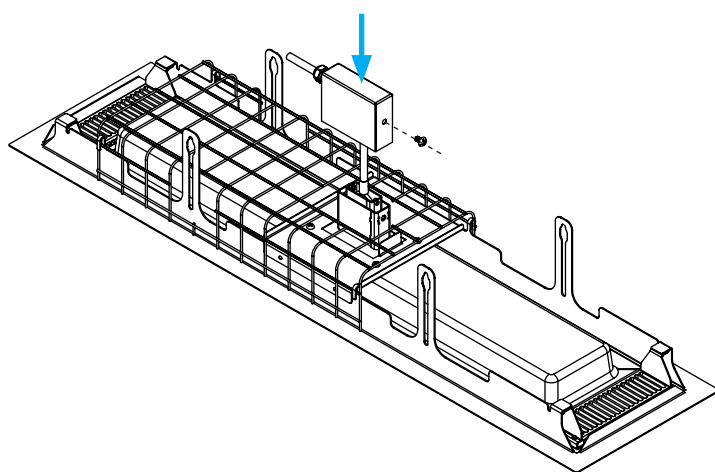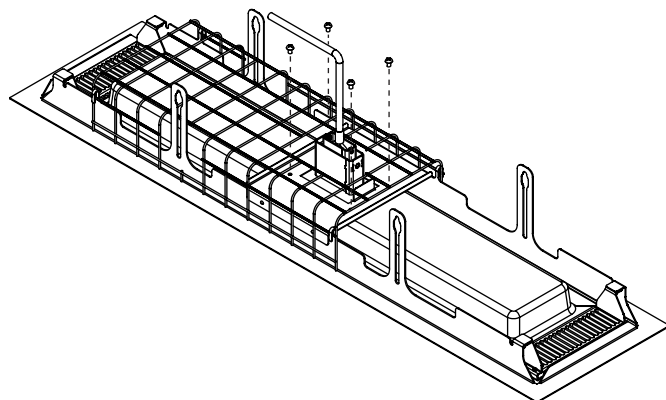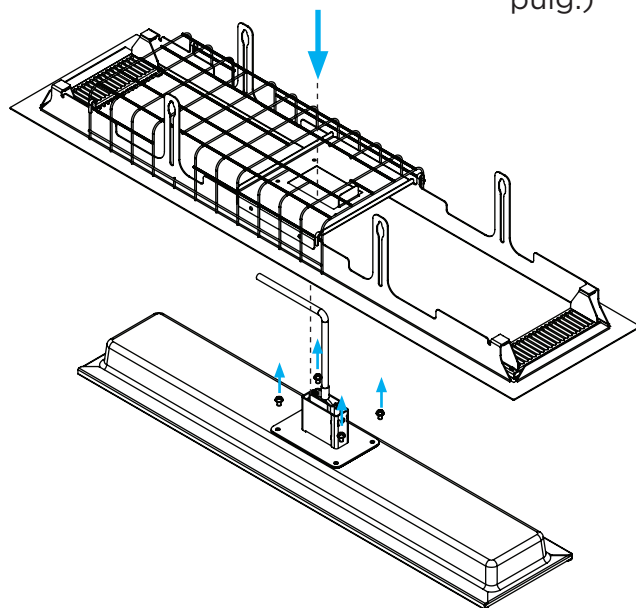


9. Retire la tapa de la caja de bornes extrayendo los 4 tornillos **M4x8mm** y apártela para volver a montarla más tarde.

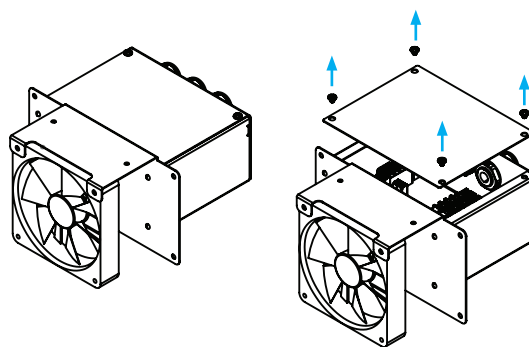

10. Corte el cable del calefactor a una longitud no inferior a 800 mm (31,5 pulg.) para la unidad de 2300 W, a 1000 mm (39,3 pulg.) para la unidad de 3400 W o a 1040 mm (40,9 pulg.) para la unidad de 4500 W, medidos desde el casquillo del cable.

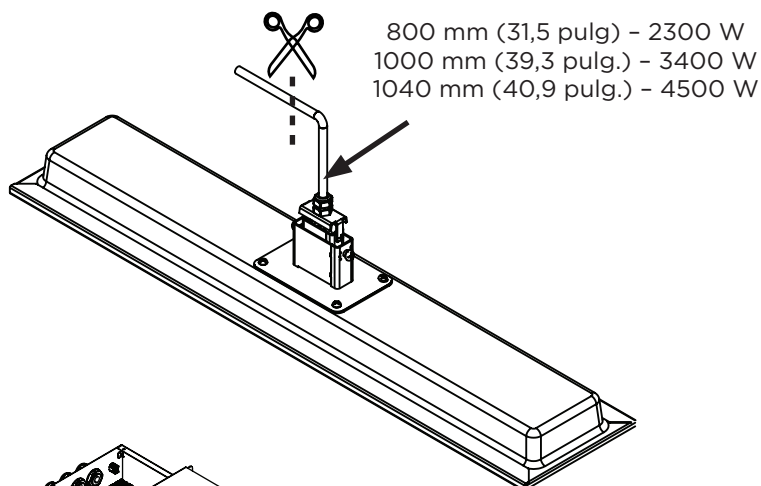


11. Pase el cable del calefactor a través del casquillo del cable **M16** inferior (2300 W/ 3400 W) o **M20** (4500 W) situado en la caja de bornes. Asegúrese de que el casquillo del cable está apretado.

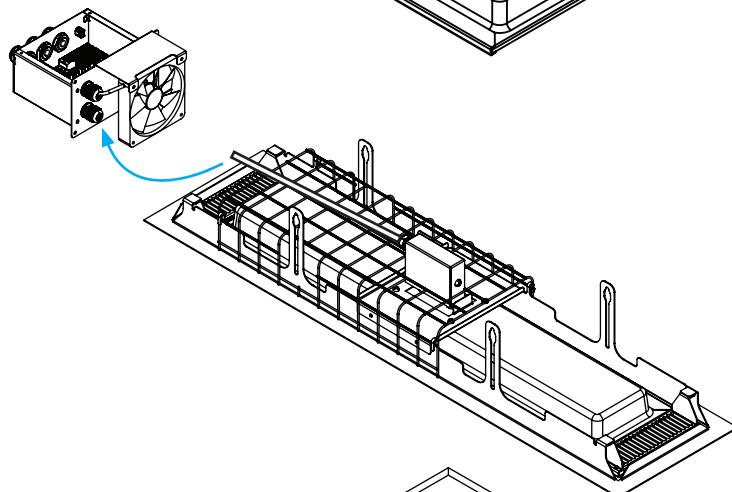

12. Pase los cables de alimentación (y los cables de control, en su caso) a través del corte de la caja de bornes en la caja del calefactor.

Consulte los diagramas de cableado de la siguiente página

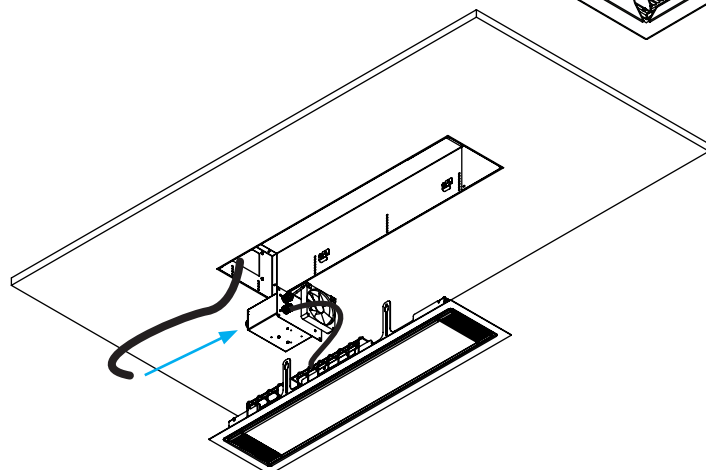

Para aquellas instalaciones que utilizan un regulador de intensidad Bronic (vendido por separado) o un mando de encendido/apagado Bronic (vendido por separado), consulte el diagrama eléctrico de la página 11.

Para las instalaciones que utilizan un interruptor manual de pared, consulte el diagrama eléctrico de la página 14.

Pueden consultarse los diagramas eléctricos completos en la página 18.

13. Una vez realizadas todas las conexiones, utilice los 4 tornillos **M4x8mm** suministrados para cerrar la caja de bornes.

SE NECESITAN COMO MÍNIMO 2 PERSONAS PARA LOS SIGUIENTES PASOS.



PESO MÁXIMO QUE PUEDE LEVANTAR UNA PERSONA DE FORMA SEGURA: 16 kg (26,5 lb).







14. Coloque el calefactor y la caja de bornes sobre una plataforma de trabajo estable lo más cerca posible del extremo cortado de la caja de bornes.

! IMPORTANTE
ASEGÚRESE DE QUE LA PARTE ACRISTALADA DELANTERA DEL CALEFACTOR ESTÁ PROTEGIDA ANTES DE COLOCARLO EN LA PARTE SUPERIOR.


15. Antes de instalar la caja de bornes, saque el cable del interruptor de corte térmico. Enchúfelo en el receptáculo del interruptor de corte térmico, en la parte trasera de la caja de bornes.

! ADVERTENCIA
El calefactor no funcionará a menos que el enchufe del interruptor de corte térmico se inserte en el receptáculo en la parte trasera de la caja de bornes.

16. Fije la caja de bornes en la caja de cavidad del techo utilizando 4 tornillos **M4x8mm**.

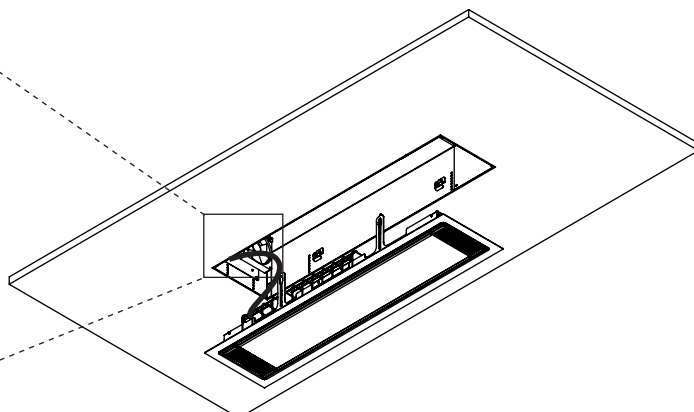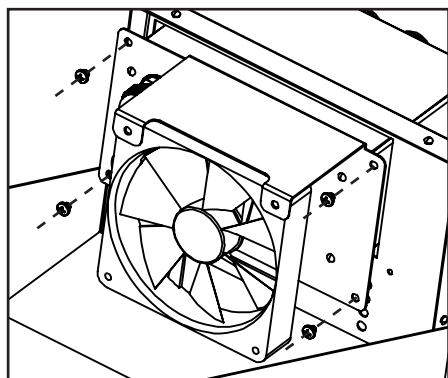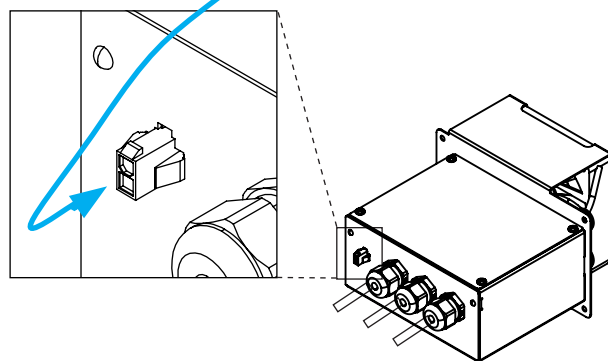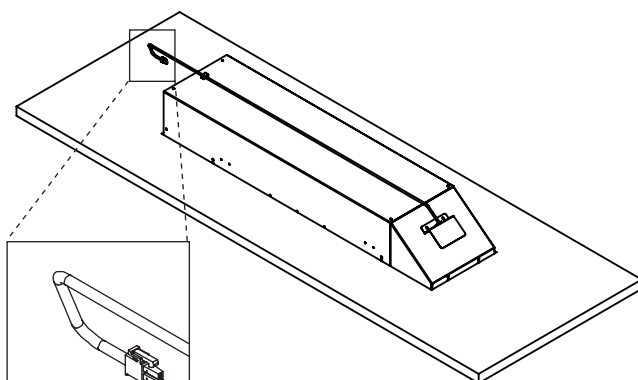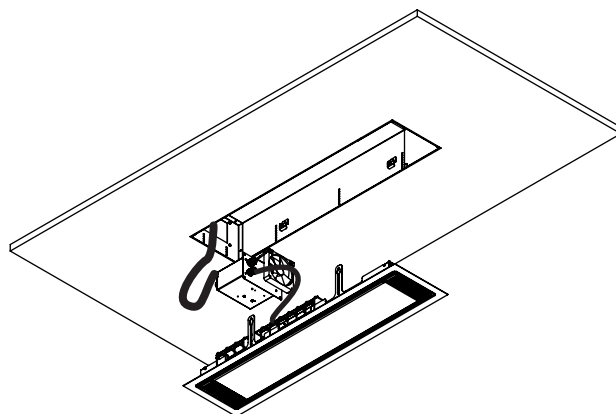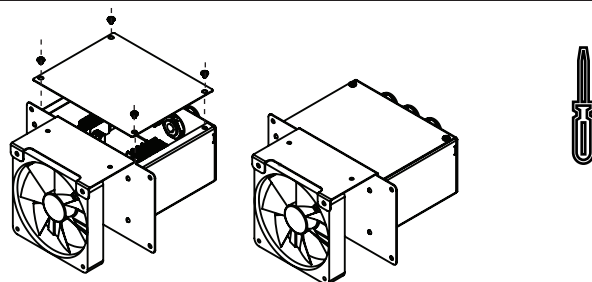


17. Fije el conjunto ensamblado a la caja de cavidad del techo enganchando en un lado de las lengüetas de montaje a los 2 pernos de brida hexagonal **M5x12mm**.

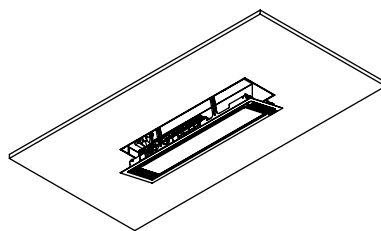


Asegúrese de que el cable del calefactor está dispuesto en la parte interior de los ganchos de montaje.

Lengüeta de montaje




IMPORTANTE

Asegúrese de que el cable del calefactor está dispuesto en la parte interior de los ganchos de montaje.

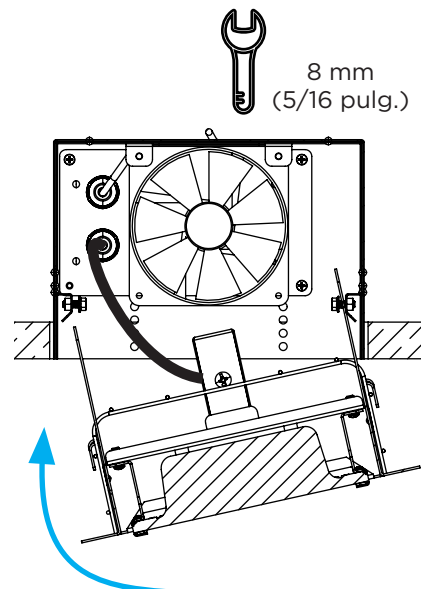


18. Gire el conjunto ensamblado y fije el otro lado de las lengüetas de montaje a los otros 2 pernos de brida hexagonales **M5x12mm**.

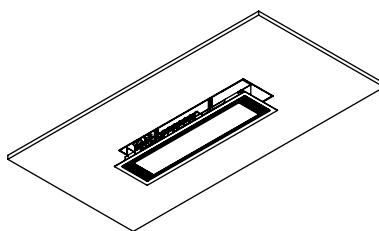


ADVERTENCIA

El cable de alimentación del calefactor DEBE reposar completamente sobre la estructura de soporte. El cable de alimentación NO debe tocar la superficie posterior del calefactor.

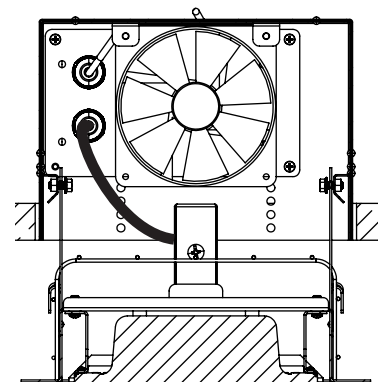


19. Eleve el conjunto ensamblado del calefactor para que quede enrasado en el techo.


Apriete los 4 pernos de brida hexagonal **M5x12mm** con una llave de 8 mm (5/16 pulg.) para asegurar el calefactor en su sitio.

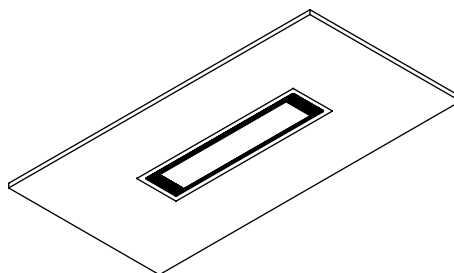

Antes de apretar los tornillos, compruebe la alineación del calefactor enrasado en el techo.

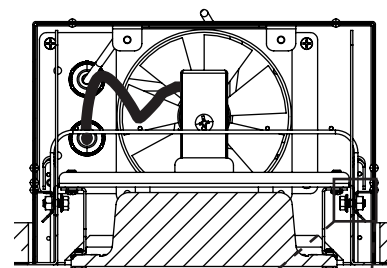

4x



INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1. Compruebe la etiqueta del producto para ver si el voltaje y la potencia son los correctos asegurándose de que la fuente de alimentación cumple los requisitos de los calefactores.
2. El cable de alimentación debe colocarse alejado y protegido de la carcasa del calefactor.
3. Realice todas las conexiones de acuerdo con la normativa local sobre códigos eléctricos. Para la instalación en exteriores, todas las conexiones deben realizarse de acuerdo con las normativas locales de cableado eléctrico para exteriores. Utilice solamente componentes de cableado aprobados para su uso en exteriores con una clasificación mínima de IPX5.



ADVERTENCIA

Este calefactor DEBE ser instalado permanentemente por una persona autorizada/con licencia. No lleve a cabo tareas de mantenimiento, ni lleve a cabo el procedimiento de instalación o montaje con el aparato conectado a la alimentación eléctrica. Para desconectar el calefactor, desconecte la alimentación del circuito del calefactor en el panel de desconexión principal.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Pueden producirse lesiones graves o la muerte. Desconectar de la alimentación eléctrica antes de instalar o reparar este calefactor. Lea y siga los requisitos de espacio de separación en la instalación que se describen en este manual. El aparato DEBE estar conectado a una fuente eléctrica debidamente conectada a tierra.

Para obtener instrucciones de cableado con el regulador de intensidad Bromic SmartHeat, mando de encendido/apagado consulte las instrucciones suministradas con el controlador.

IMPORTANTE: Los controles electrónicos del regulador de intensidad se calientan cuando están en funcionamiento. Para los calefactores Bromic instalados, el regulador de intensidad inalámbrico SmartHeat o el mando de ENCENDIDO/APAGADO resulta esencial asegurarse que los reguladores de intensidad se montan en una posición limpia, seca y bien ventilada con espacio de separación por todos los lados. Debe asegurarse de que los reguladores de intensidad no estén instalados en un espacio cerrado, cerca de otros aparatos que generen calor o, en el caso de instalar varios reguladores de intensidad, que no estén demasiado cerca entre ellos. Los reguladores de intensidad deben permanecer frescos en todo momento. Consulte las instrucciones de instalación del regulador de intensidad Bromic para obtener más información o si tiene más preguntas, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Bromic.

MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

Pueden producirse lesiones graves o la muerte. Desconectar de la corriente eléctrica antes de realizar el mantenimiento de este calefactor.



ADVERTENCIA

Las revisiones y mantenimiento DEBEN llevarse a cabo únicamente por personal autorizado y con licencia. No mantenga en marcha ningún calefactor si no funciona correctamente. Desconecte la alimentación del panel de servicio y haga que un electricista de confianza inspeccione el calefactor antes de volver a utilizarlo.



ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido por Bromic, por un agente de servicio de Bromic o por personas con una cualificación similar para prevenir riesgos. Póngase en contacto con Bromic para obtener más información sobre la sustitución del cable de alimentación.

MANTENIMIENTO

Asegúrese de que la unidad de calefacción no esté expuesta directamente a la lluvia o al contacto con el agua. Para prolongar la vida útil del aparato y mantener la apariencia del producto, monte el calefactor bajo la cubierta y protéjalo de la lluvia y de las inclemencias del tiempo siempre que sea posible.

La carcasa exterior del calefactor debe limpiarse cada quince días. Para limpiar el aparato, asegúrese de que el calefactor está apagado y de que lleva al menos 2 horas apagado después de su funcionamiento, antes de limpiar la suciedad o el polvo con un paño suave y húmedo.


El aire salino puede oxidar el metal, especialmente en entornos costeros. Una limpieza adicional del calefactor con un paño suave húmedo cada quince días ayudará a mantener la apariencia del producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	POSIBLE O POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN CORRECTIVA
No produce calor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conexión incorrecta 2. El interruptor de corte térmico con autorreseteo no está enchufado 3. El interruptor térmico de seguridad manual se ha reseteado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe la conexión a la fuente de alimentación 2. Compruebe que el interruptor de corte térmico está enchufado (ver paso 14). 3. Reseteo el interruptor térmico de seguridad manual ubicado dentro de la caja de bornes (consulte el diagrama eléctrico).
No produce calor suficiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calentador demasiado pequeño para la aplicación 2. Calefactor montado demasiado alto o demasiado lejos 3. Voltaje incorrecto conectado al calefactor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Añadir calefactor(es) adicional(es) 2. Reduzca el calor o la distancia de montaje. 3. Compruebe que se suministra la tensión de alimentación correcta
Produce demasiado calor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calentador demasiado grande para la aplicación 2. Calefactor montado demasiado bajo o demasiado cerca 3. Voltaje incorrecto conectado al calefactor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituir por un calentador más pequeño 2. Aumente la altura o distancia de montaje 3. Compruebe que se suministra la tensión de alimentación correcta.

Interruptor de corte térmico sin autorreseteo

En caso de que las temperaturas superen los límites de funcionamiento seguro, se activará el interruptor térmico de seguridad manual. Esto puede deberse a que el ventilador está dañado o a que el calefactor está funcionando a una temperatura ambiente elevada. Para resetear el interruptor, pulse el botón de reseteo situado en el centro del interruptor. LA UBICACIÓN SE MUESTRA EN LA PÁGINA 10.




ADVERTENCIA


Asegúrese de que el circuito no esté activo antes de intentar resetear el interruptor de seguridad.

GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA CAJA DE BORNES


1

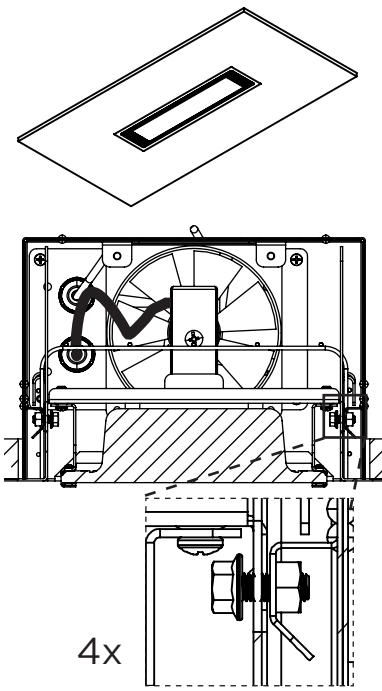


2

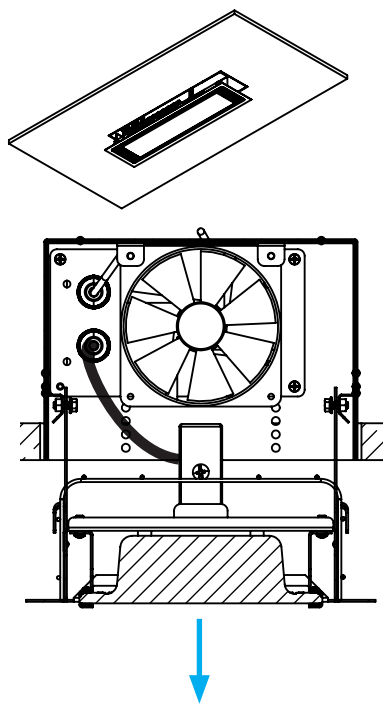


3

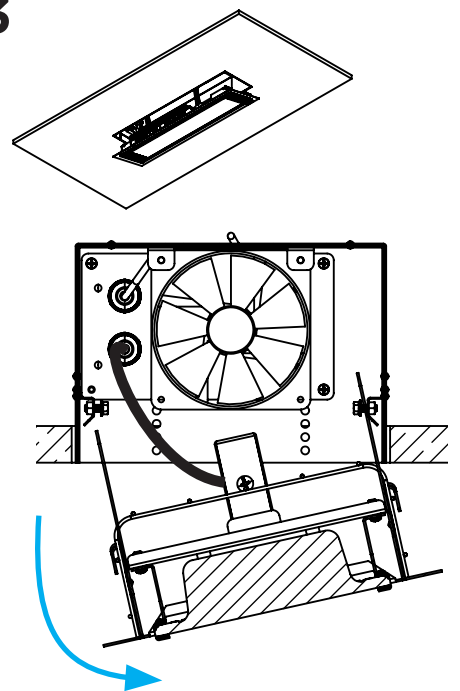

4

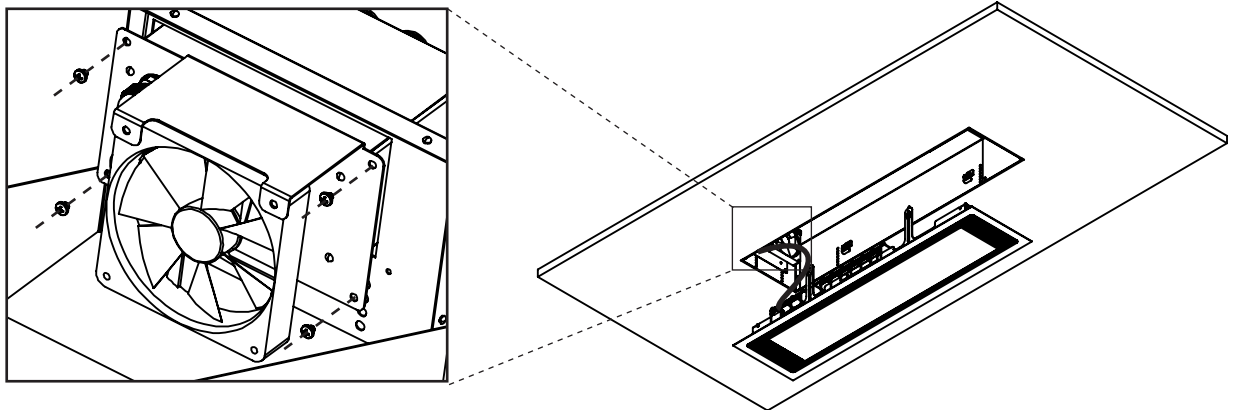

5

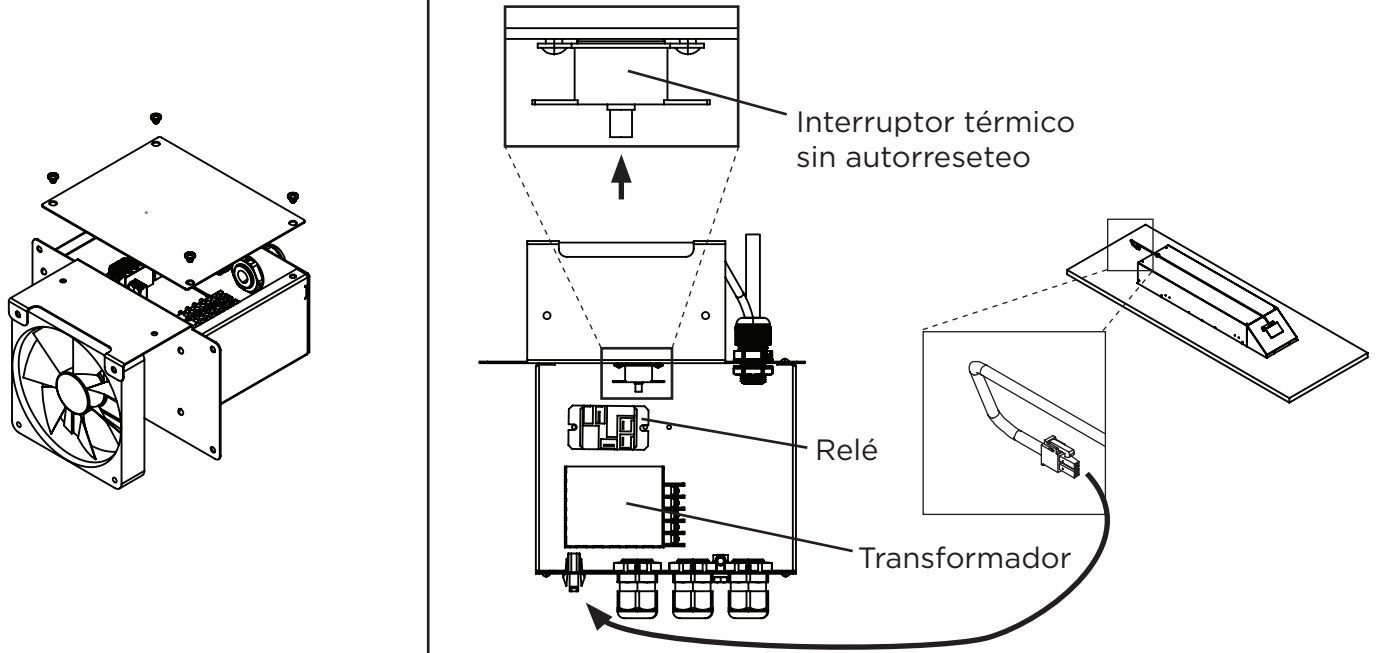


CONSULTE LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO DE LA PÁGINA 18.

SI EL PRODUCTO CONTINÚA SIN FUNCIONAR, CONTACTE CON BROMIC PARA SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA ADICIONAL.

DIAGRAMA DE CABLEADO PARA KIT DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 2300 W/3400 W (PARA USAR CON ENCENDIDO/APAGADO O REGULADORES DE INTENSIDAD)

A CONTINUACIÓN, APARECE UN DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LA CAJA DE BORNES. SE MUESTRAN TODAS LAS CONEXIONES EMPALMADAS POR EL INSTALADOR. LOS ELEMENTOS QUE NO SE MUESTREN NO SE MODIFICARÁN.

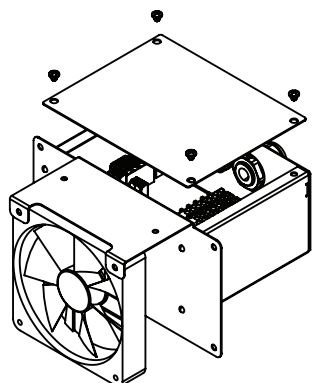

Interruptor térmico sin autorreseteo




VISTA SUPERIOR DE LA CAJA DE BORNES

ADVERTENCIA

El calefactor monofásico de CA debe ser instalado permanentemente y cablearse por una persona autorizada/ con licencia.

Este producto está diseñado para su uso con calefactores Platinum Electric de 220-240 V y 208 V.

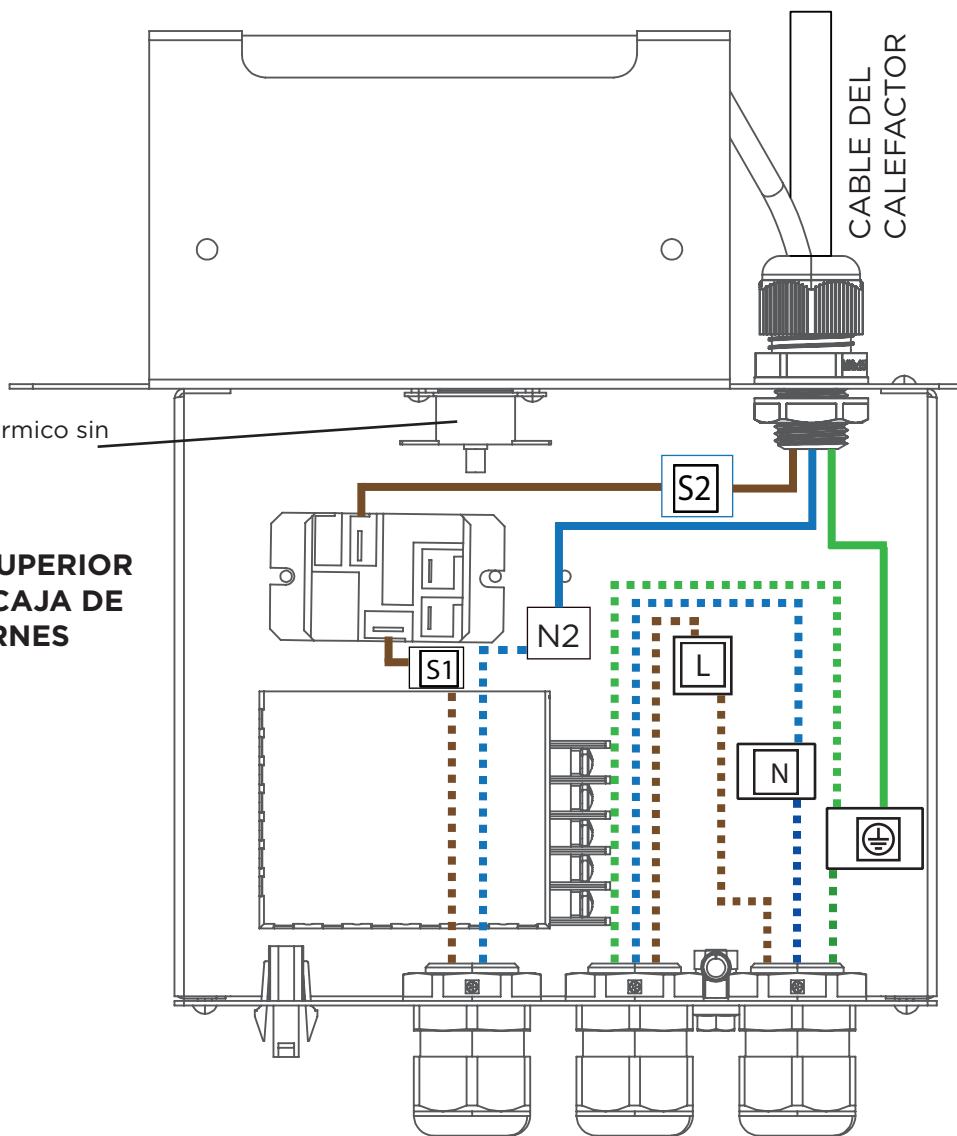

Salida de regulador de intensidad (carga)
 ○ salida de ENCENDIDO/APAGADO (carga)

Entrada de regulador de intensidad ○
 entrada de ENCENDIDO/APAGADO

SUMINISTRO

EL INSTALADOR SUMINISTRARÁ LOS CABLES QUE APARECEN CON LÍNEAS DISCONTINUAS.

MARRÓN	AZUL	VERDE/AMARILLO
CONECTADO/ACTIVO	NEUTRO	TIERRA
○ PATA CON CORRIENTE 1	○ PATA CON CORRIENTE 2	
○ FASE A	○ FASE B	
○ FASE B	○ FASE C	
○ FASE C	○ FASE A	


SOLO EE.UU.
240 V O 208 V

NOTAS:

- Para obtener instrucciones de cableado usando el regulador de intensidad inalámbrico eléctrico Bromic SmartHeat o el mando controlador de ENCENDIDO/APAGADO, consulte las instrucciones proporcionadas con el controlador.

DIAGRAMA DE CABLEADO PARA KIT DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 4500 W (PARA USAR CON CALEFACTORES DE ENCENDIDO/APAGADO O REGULADORES DE INTENSIDAD)

A CONTINUACIÓN, APARECE UN DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LA CAJA DE BORNES. SE MUESTRAN TODAS LAS CONEXIONES EMPALMADAS POR EL INSTALADOR. LOS ELEMENTOS QUE NO SE MUESTREN NO SE MODIFICARÁN.

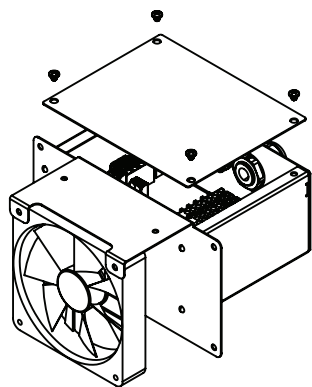

Interrupción térmica sin autorreseteo




VISTA SUPERIOR DE LA CAJA DE BORNES

ADVERTENCIA

El calefactor monofásico de CA debe ser instalado permanentemente y cablearse por una persona autorizada/ con licencia.

Este producto está diseñado para su uso con calefactores Platinum Electric de 220-240 V y 208 V.

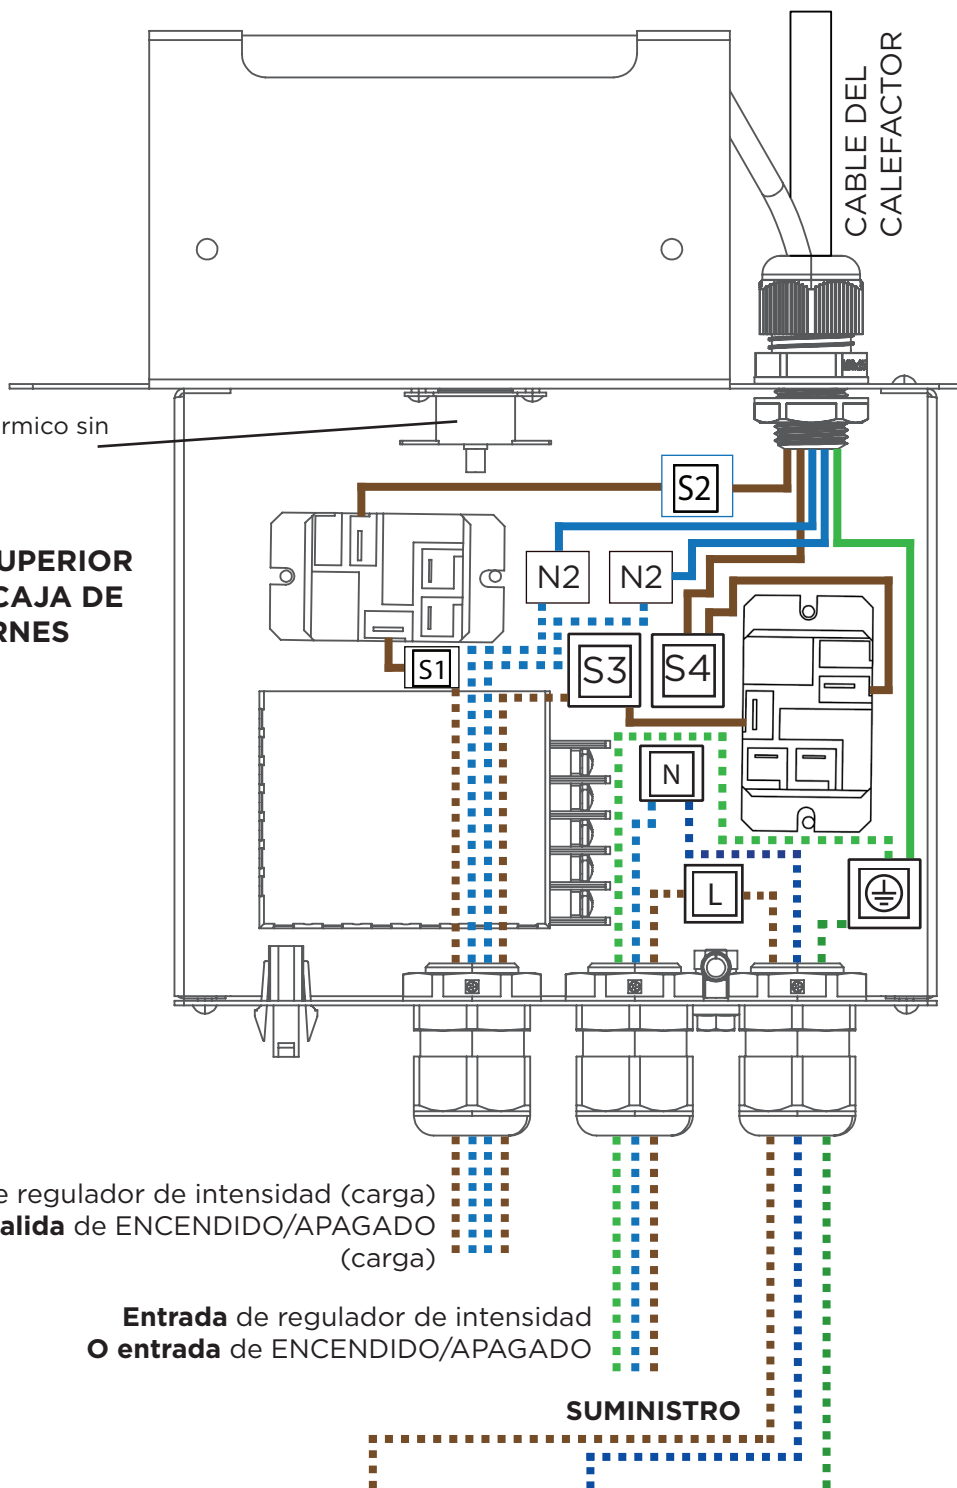

EL INSTALADOR SUMINISTRARÁ LOS CABLES QUE APARECEN CON LÍNEAS DISCONTINUAS.

Salida de regulador de intensidad (carga)
O salida de ENCENDIDO/APAGADO (carga)

Entrada de regulador de intensidad
O entrada de ENCENDIDO/APAGADO

SUMINISTRO



MARRÓN	AZUL	VERDE/AMARILLO
CONECTADO/ACTIVO	NEUTRO	TIERRA
○ PATA CON CORRIENTE 1	○ PATA CON CORRIENTE 2	SOLO EE.UU. 240 V O 208 V
○ FASE A	○ FASE B	
○ FASE B	○ FASE C	
○ FASE C	○ FASE A	

NOTAS:

- Para obtener instrucciones de cableado usando el regulador de intensidad inalámbrico eléctrico Bromic SmartHeat o el mando controlador de ENCENDIDO/APAGADO, consulte las instrucciones proporcionadas con el controlador.

DIAGRAMA DE CABLEADO PARA KIT DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 2300 W/3400 W (PARA USAR CON INTERRUPTOR DE PARED)

A CONTINUACIÓN, APARECE UN DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LA CAJA DE BORNES. SE MUESTRAN TODAS LAS CONEXIONES EMPALMADAS POR EL INSTALADOR. LOS ELEMENTOS QUE NO SE MUESTREN NO SE MODIFICARÁN.

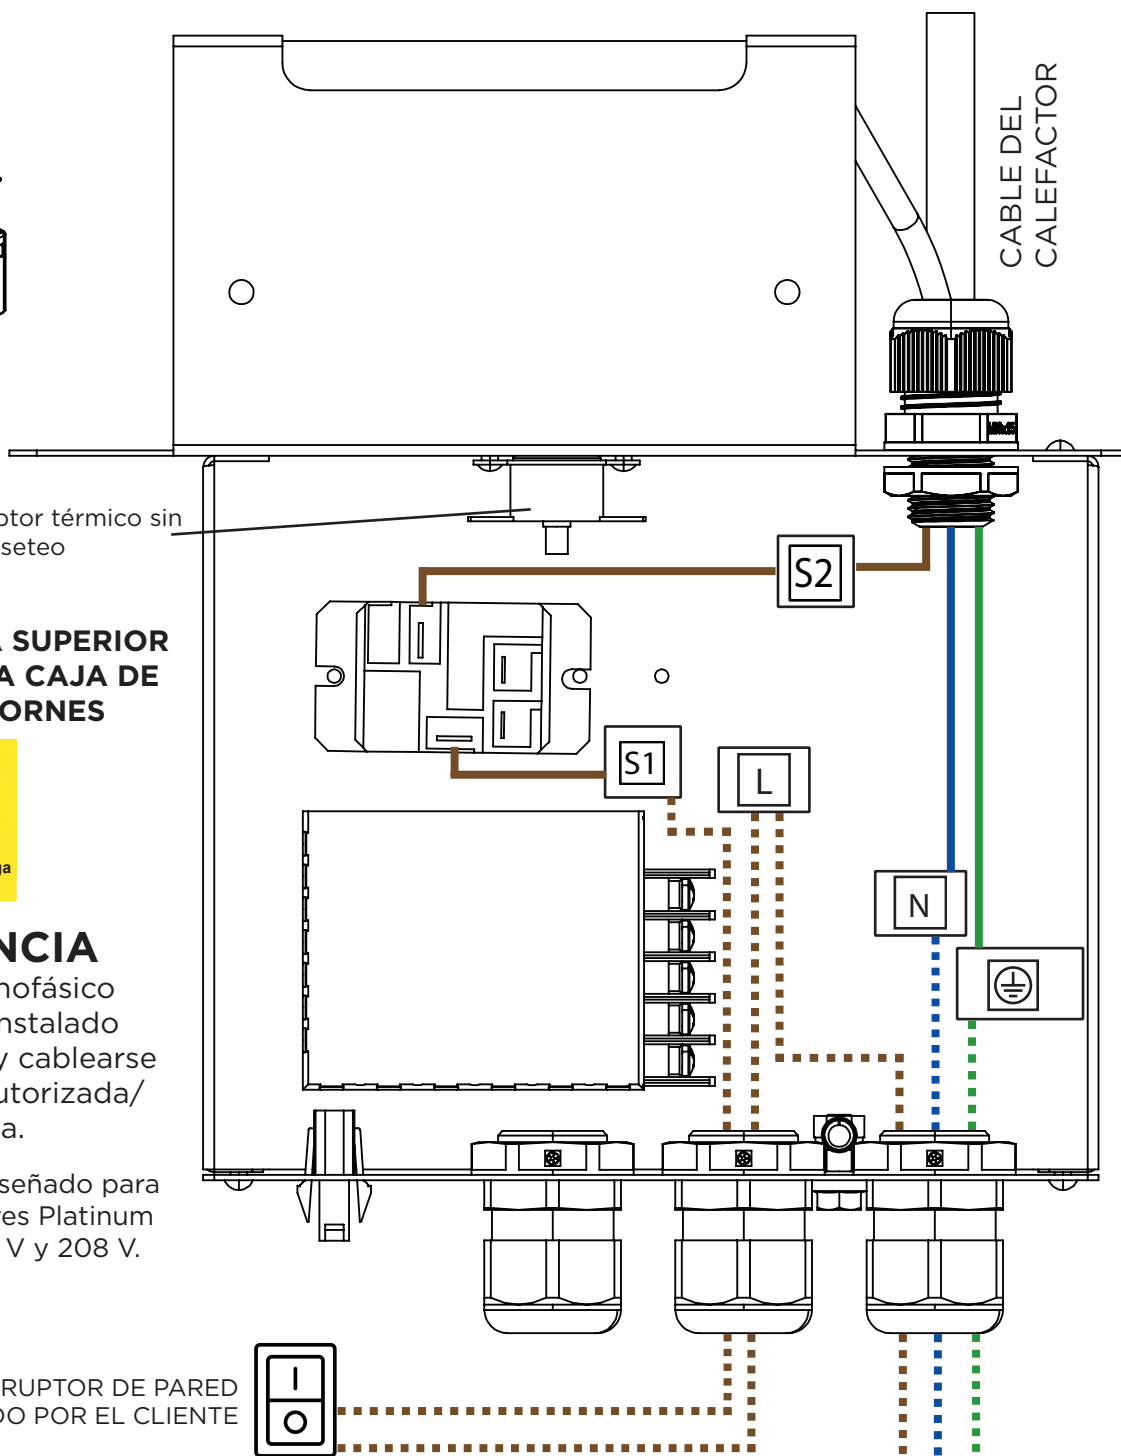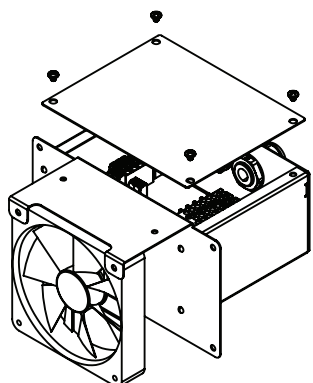

Interruptor térmico sin autorreseteo

VISTA SUPERIOR DE LA CAJA DE BORNES



ADVERTENCIA

El calefactor monofásico de CA debe ser instalado permanentemente y cablearse por una persona autorizada/ con licencia.

Este producto está diseñado para su uso con calefactores Platinum Electric de 220-240 V y 208 V.

INTERRUPTOR DE PARED SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

EL INSTALADOR SUMINISTRARÁ LOS CABLES QUE APARECEN CON LÍNEAS DISCONTINUAS.



MARRÓN CONECTADO/ACTIVO		AZUL NEUTRO	VERDE/AMARILLO TIERRA
○	PATA CON CORRIENTE 1	PATA CON CORRIENTE 2	SOLO EE.UU. 240 V O 208 V
○	FASE A	FASE B	
○	FASE B	FASE C	
○	FASE C	FASE A	

NOTAS:

- Este kit de montaje empotrado en el techo está diseñado para las unidades de 2300 W, 3400 W y 4500 W de Platinum Electric SII.

DIAGRAMA DE CABLEADO PARA KIT DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 4500 W (PARA USAR CON INTERRUPTOR DE PARED)

A CONTINUACIÓN, APARECE UN DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LA CAJA DE BORNES. SE MUESTRAN TODAS LAS CONEXIONES EMPALMADAS POR EL INSTALADOR. LOS ELEMENTOS QUE NO SE MUESTREN NO SE MODIFICARÁN.

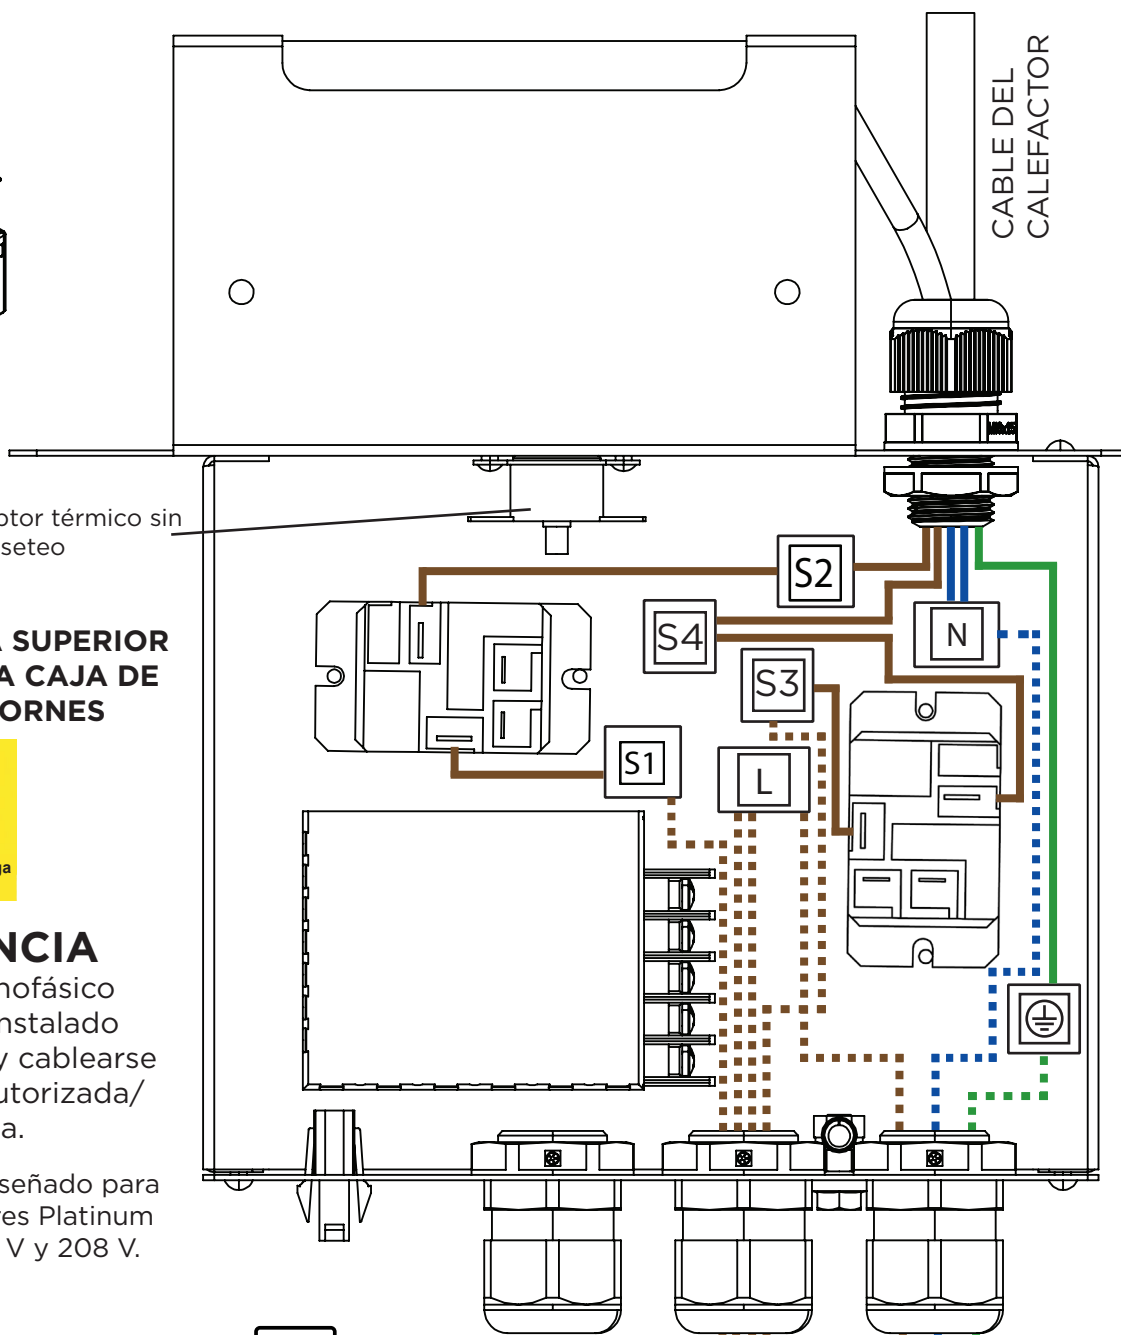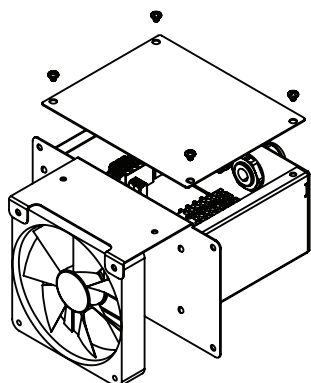

Interrupción térmica sin autorreseteo

VISTA SUPERIOR DE LA CAJA DE BORNES



ADVERTENCIA

El calefactor monofásico de CA debe ser instalado permanentemente y cablearse por una persona autorizada/ con licencia.

Este producto está diseñado para su uso con calefactores Platinum Electric de 220-240 V y 208 V.

INTERRUPTOR DE PARED (3000 W)
SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

INTERRUPTOR DE PARED (1500 W)
SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

EL INSTALADOR SUMINISTRARÁ
LOS CABLES QUE APARECEN CON
LÍNEAS DISCONTINUAS.

MARRÓN
CONECTADO/
ACTIVO

AZUL
NEUTRO

VERDE/AMARILLO
TIERRA

○	PATA CON CORRIENTE 1	PATA CON CORRIENTE 2
○	FASE A	FASE B
○	FASE B	FASE C
○	FASE C	FASE A


SOLO EE.UU.
240 V O 208 V

NOTAS:

- Este kit de montaje empotrado en el techo está diseñado para las unidades de 2300 W, 3400 W y 4500 W de Platinum Electric SII.

DIAGRAMA DE CABLEADO PARA KIT DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 2300 W/3400 W (PARA USAR CON INTERRUPTOR DE PARED)

A CONTINUACIÓN, APARECE UN DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LA CAJA DE BORNES. SE MUESTRAN TODAS LAS CONEXIONES EMPALMADAS POR EL INSTALADOR. LOS ELEMENTOS QUE NO SE MUESTREN NO SE MODIFICARÁN.

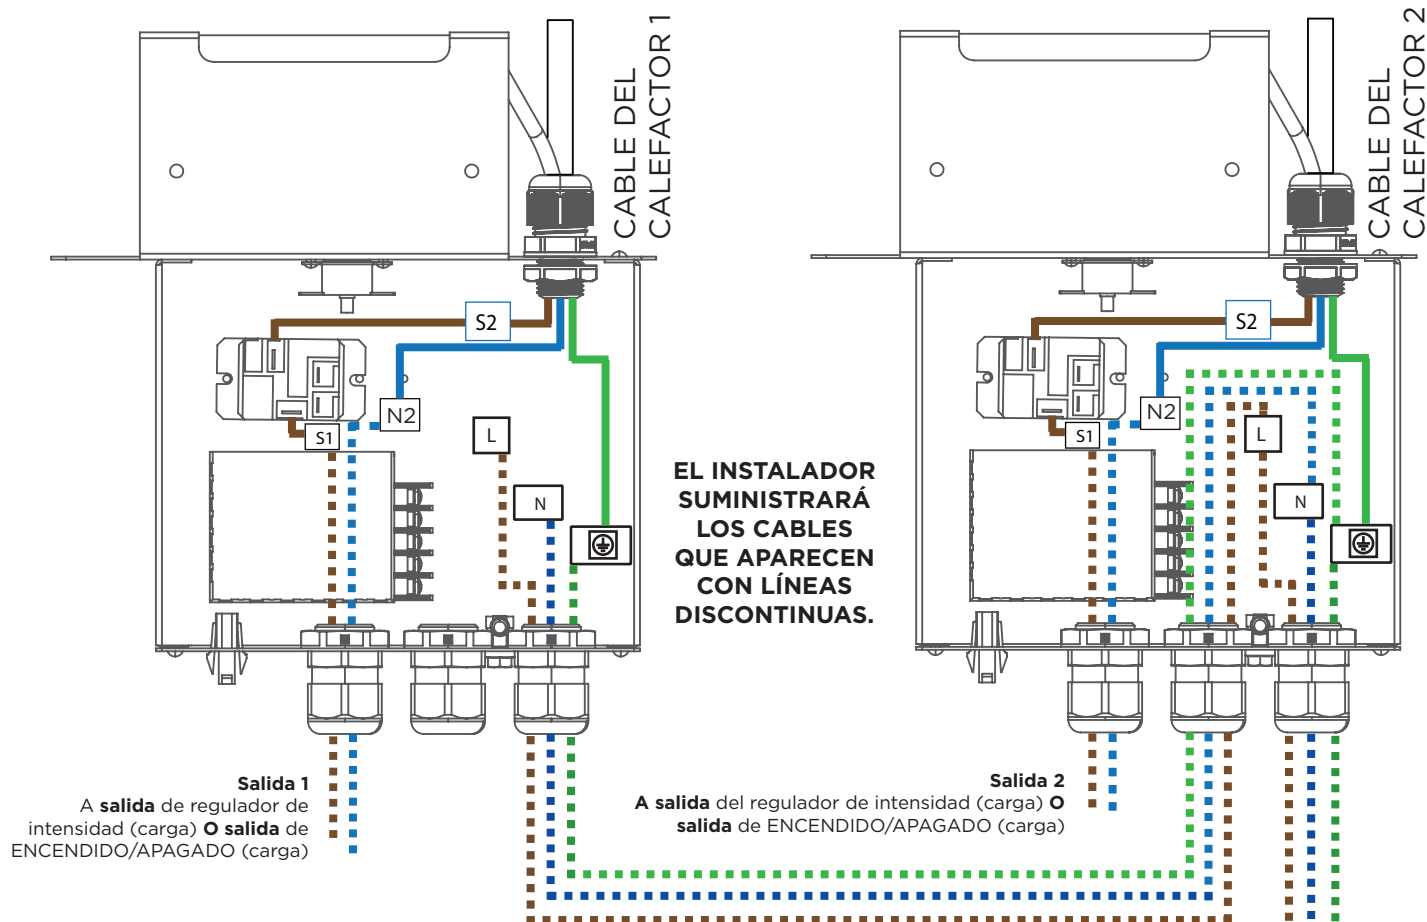

EL INSTALADOR SUMINISTRARÁ LOS CABLES QUE APARECEN CON LÍNEAS DISCONTINUAS.




Riesgo de descarga eléctrica

ADVERTENCIA

El calefactor monofásico de CA debe ser instalado permanentemente y cablearse por una persona autorizada/ con licencia.

Este producto está diseñado para su uso con calefactores Platinum Electric de 220-240 V y 208 V.

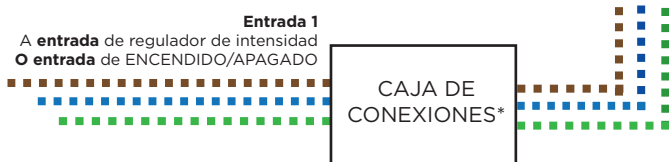

SUMINISTRO

MARRÓN	AZUL	VERDE/ AMARILLO
CONECTADO/ ACTIVO	NEUTRO	TIERRA


○	PATA CON CORRIENTE 1	PATA CON CORRIENTE 2	SOLO EE.UU. 240 V O 208 V
○	FASE A	FASE B	
○	FASE B	FASE C	
○	FASE C	FASE A	

NOTAS:

- Para obtener instrucciones de cableado usando el regulador de intensidad Bromic SmartHeat o el mando controlador de ENCENDIDO/APAGADO, consulte las instrucciones proporcionadas con el controlador.
- *La caja de conexiones y las conexiones internas deben ser las adecuadas para la capacidad de tensión y corriente de los calefactores que vayan a instalarse.

DIAGRAMA DE CABLEADO PARA KIT DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 4500 W (PARA USAR CON 2 CALEFACTORES O REGULADOR DE INTENSIDAD)

A CONTINUACIÓN, APARECE UN DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LA CAJA DE BORNES. SE MUESTRAN TODAS LAS CONEXIONES EMPALMADAS POR EL INSTALADOR. LOS ELEMENTOS QUE NO SE MUESTRAN NO SE MODIFICARÁN.

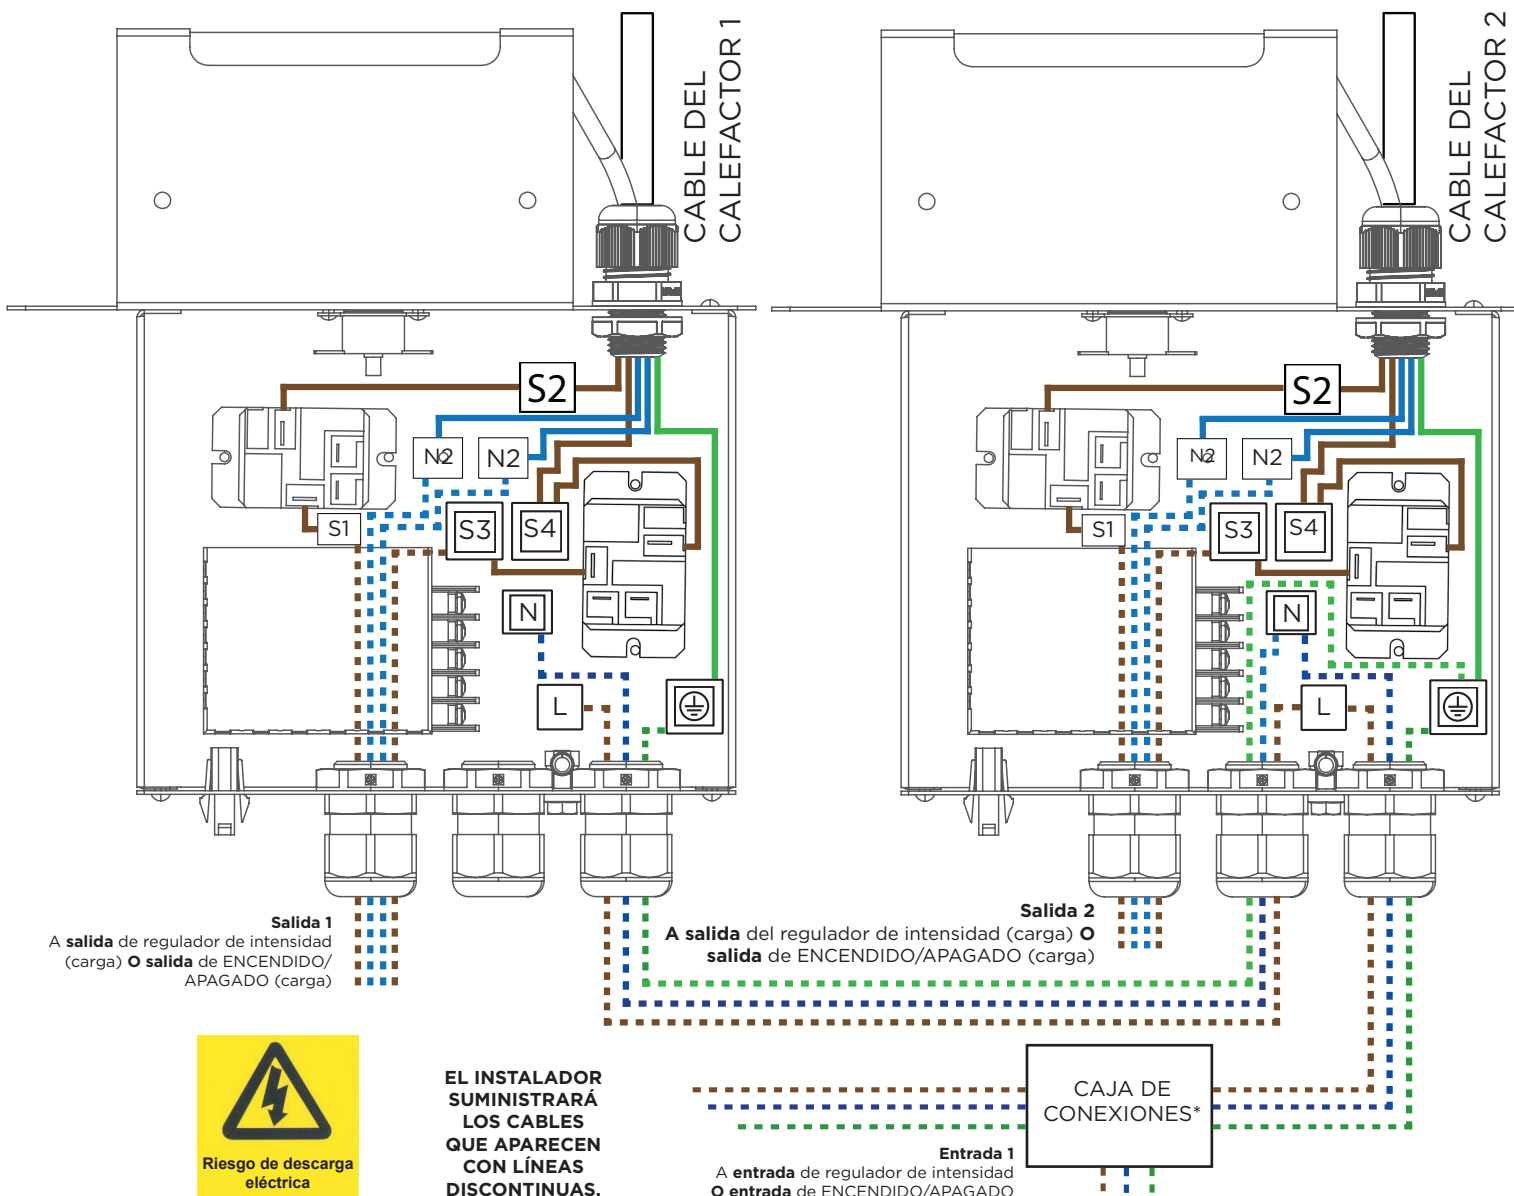

EL INSTALADOR SUMINISTRARÁ LOS CABLES QUE APARECEN CON LÍNEAS DISCONTINUAS.

ADVERTENCIA

El calefactor monofásico de CA debe ser instalado permanentemente y cablearse por una persona autorizada/ con licencia.

Este producto está diseñado para su uso con calefactores Platinum Electric de 220-240 V y 208 V.

NOTAS:

- Para obtener instrucciones de cableado usando el regulador de intensidad Bromic SmartHeat o el mando controlador de ENCENDIDO/APAGADO, consulte las instrucciones proporcionadas con el controlador.
- *La caja de conexiones y las conexiones internas deben ser las adecuadas para la capacidad de tensión y corriente de los calefactores que vayan a instalarse.

SUMINISTRO

MARRÓN CONECTADO/ACTIVO AZUL NEUTRO VERDE/AMARILLO TIERRA

	PATA CON CORRIENTE 1	PATA CON CORRIENTE 2
○	FASE A	FASE B
○	FASE B	FASE C
○	FASE C	FASE A

SOLO EE.UU.
240 V O 208 V

DIAGRAMA ELÉCTRICO 2300 W/3400 W, - PARA PARA CALEFACTORES CON ENCENDIDO/APAGADO O REGULADORES DE INTENSIDAD


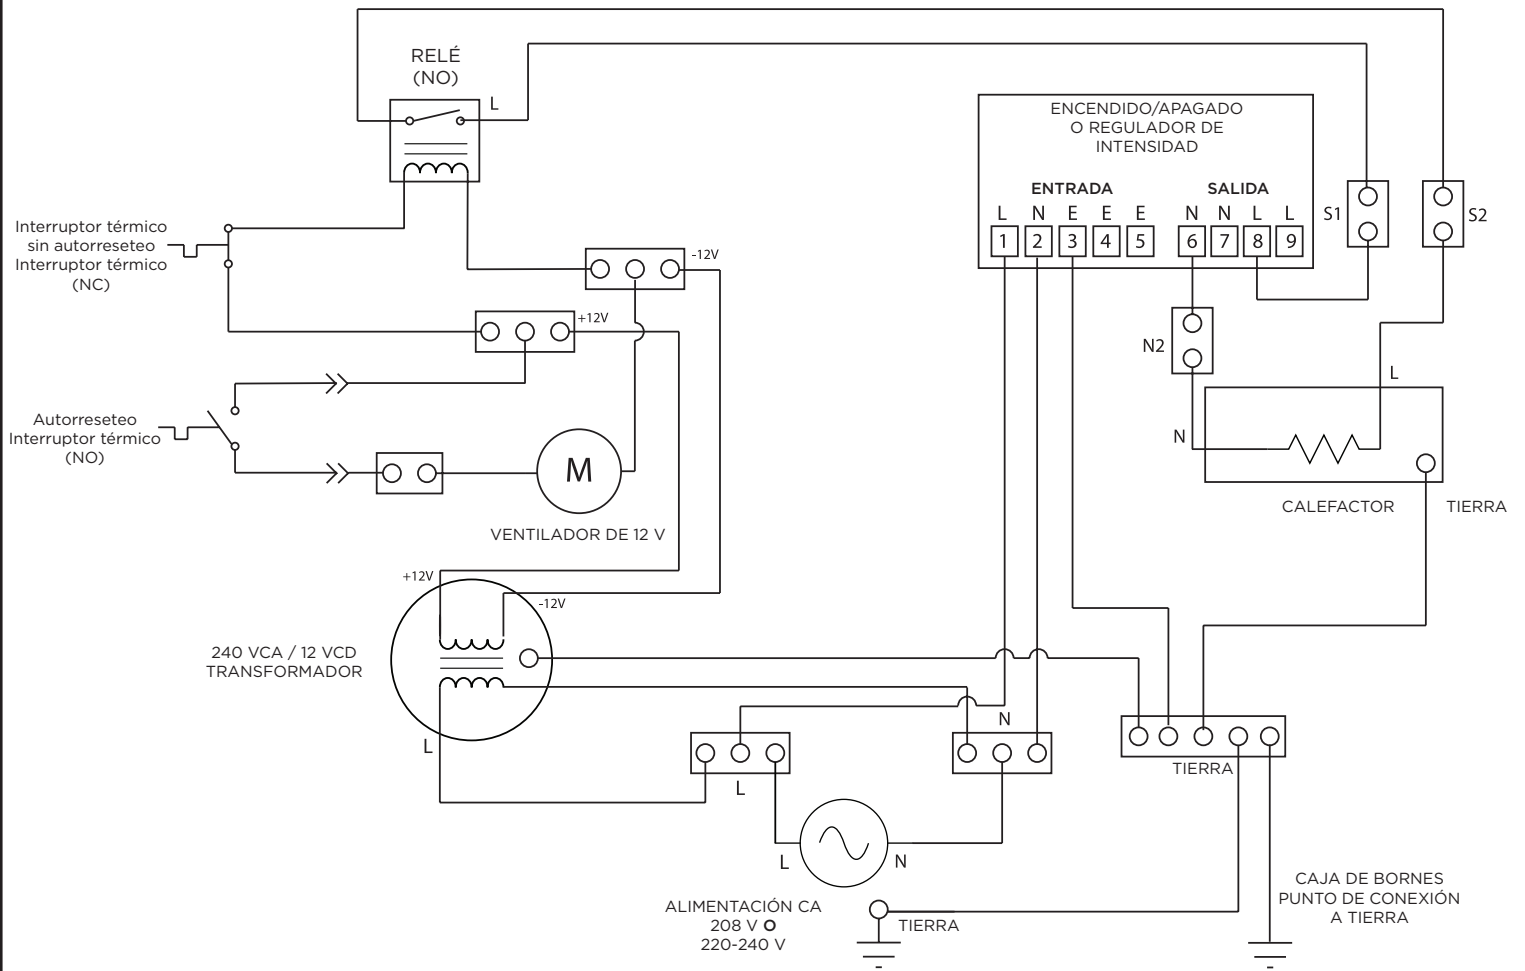


DIAGRAMA ELÉCTRICO 2300 W/3400 W, - PARA INTERRUPTOR DE PARED

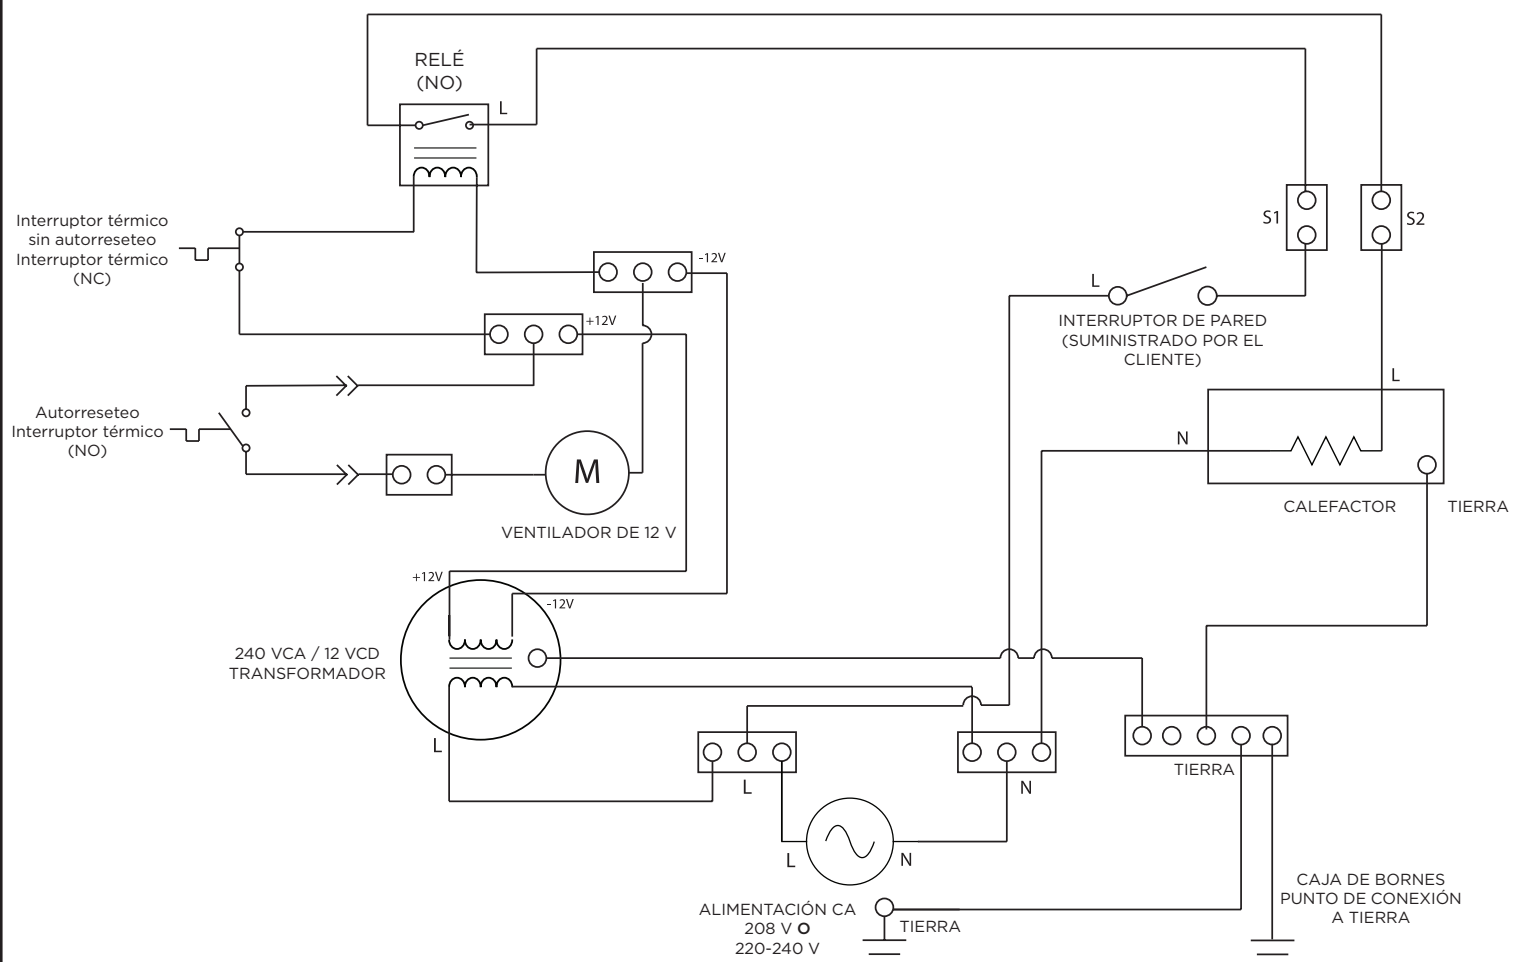

ELECTRICAL DIAGRAM 4500W - FOR ON/OFF OR DIMMER


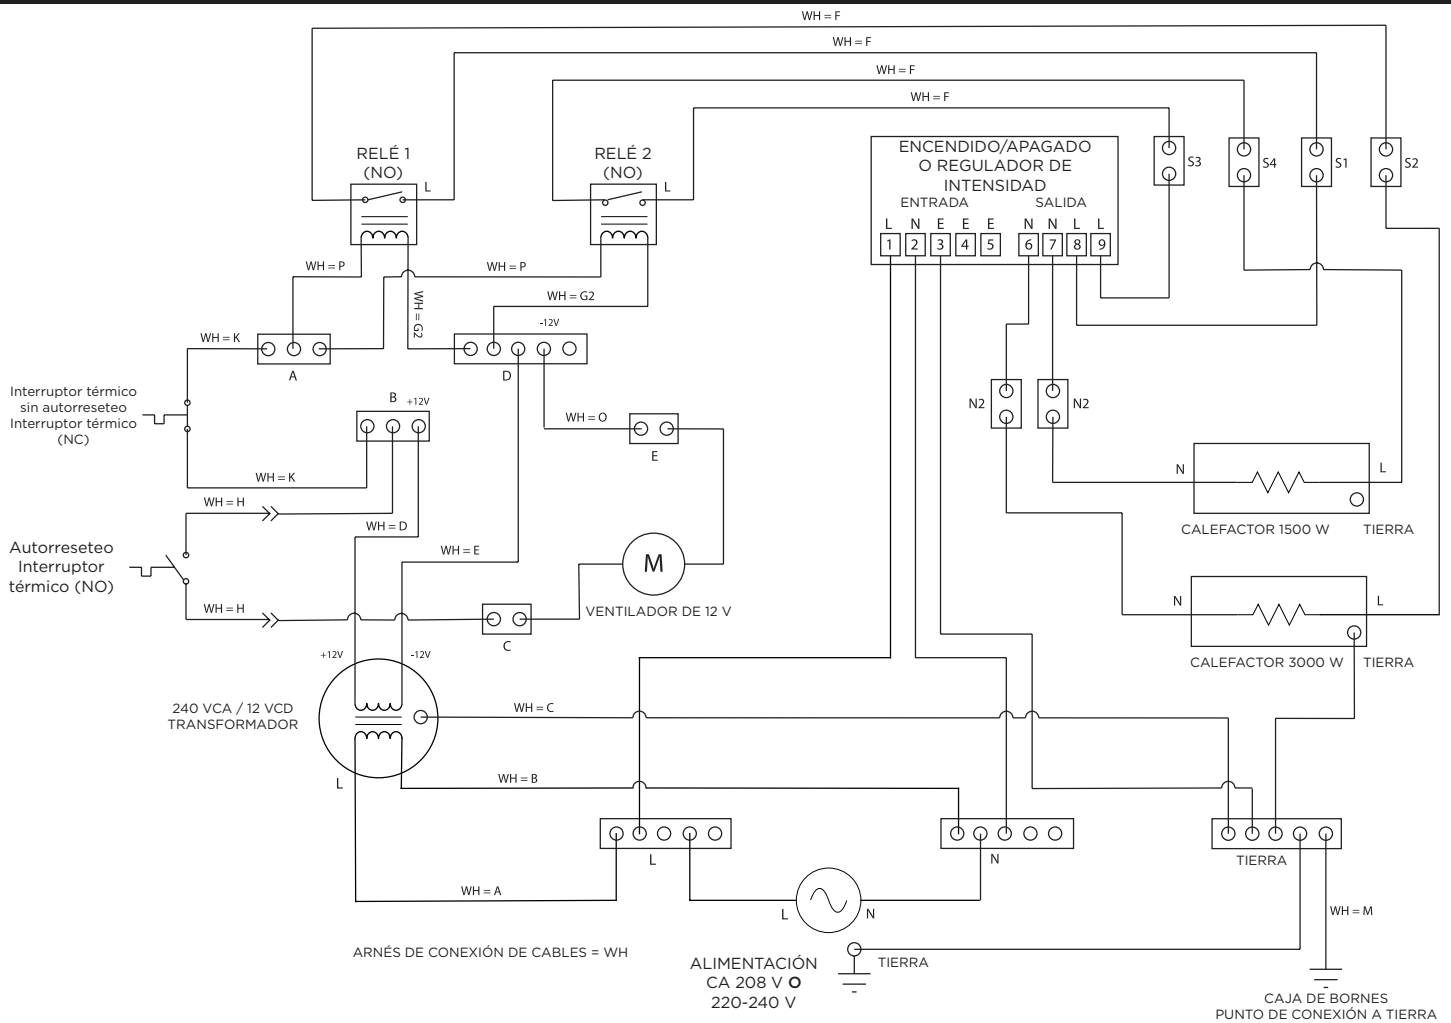


DIAGRAMA ELÉCTRICO 4500 W, - PARA INTERRUPTOR DE PARED

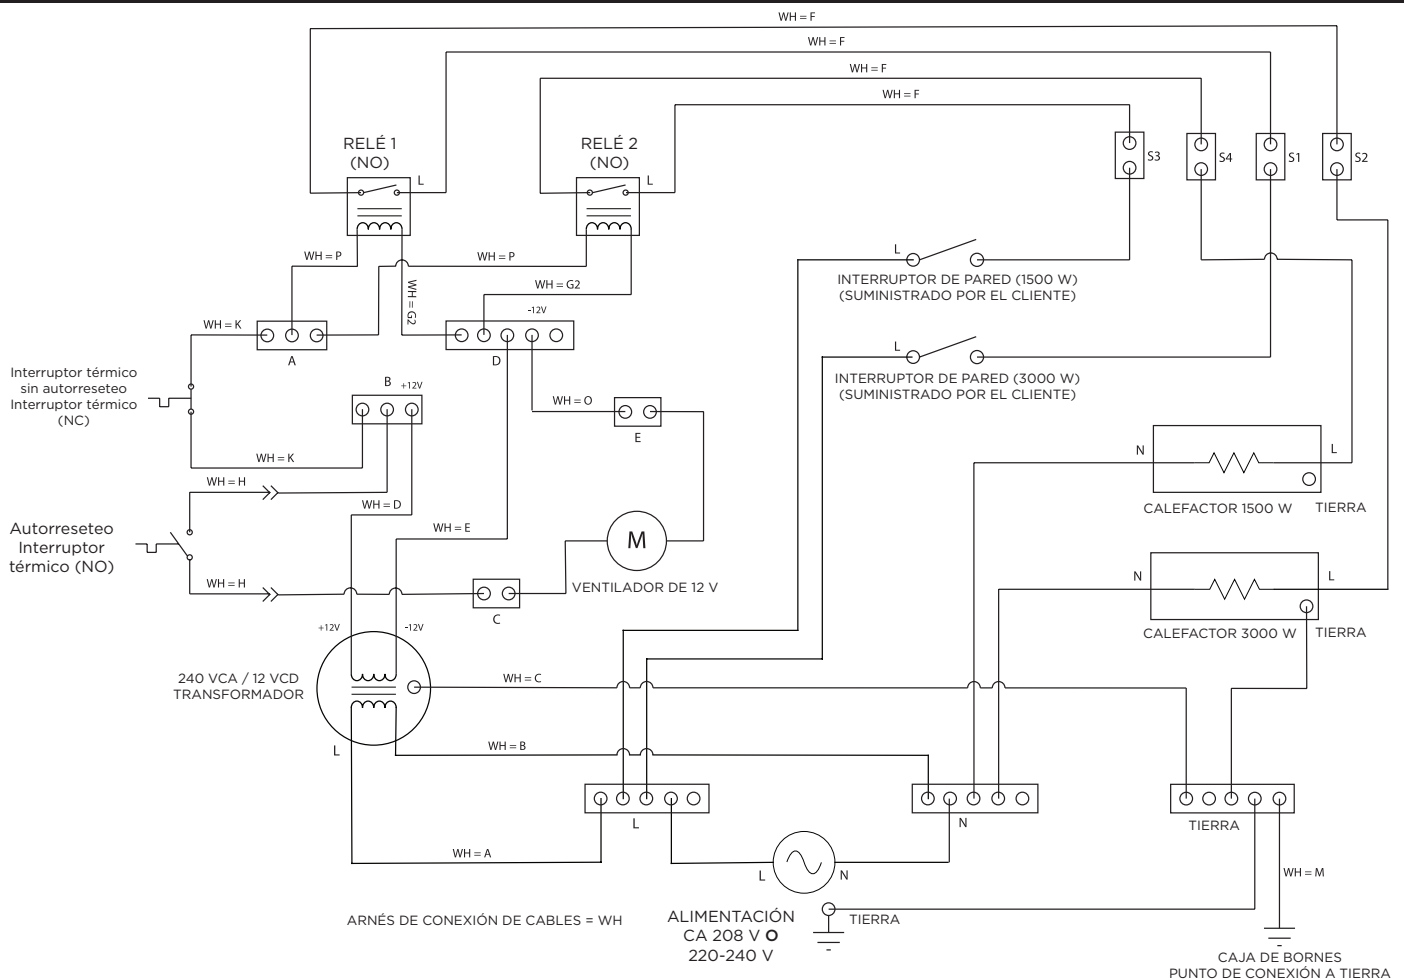

⚠️ AVERTISSEMENTS

Les solives, les poutres et les chevrons ne doivent pas être coupés ou entaillés pour installer le chauffage.

Les instructions ci-dessous sont adaptées aux surfaces de plafond de 10-30 mm (0,39"-1,2") d'épaisseur. Pour les surfaces de plafond d'une épaisseur supérieure à 30 mm (1,2"), veuillez contacter Bromic pour d'autres options d'installation.

Le chauffage ne doit en aucun cas être recouvert de matériau isolant ou de matériau similaire.

Il est important de procéder à la maintenance régulière du chauffage pour préserver son aspect. Inspectez et nettoyez l'appareil plus fréquemment dans des conditions difficiles telles que les environnements côtiers.

Dans le cas d'une installation encastrée au plafond, le chauffage doit être entièrement protégé par le dessus contre le contact de l'eau.

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES BROMIC PLATINUM SMART-HEAT™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ENCASTREMENT AU PLAFOND À FAIBLE DÉGAGEMENT












POUR MODÈLES 2300W, 3400W ET 4500W


⚠️ AVERTISSEMENT

Ce chauffage DOIT être installé de manière permanente par une personne habilitée/agrèée. Ne réalisez pas de tâches d'entretien, d'installation ou de montage lorsque l'alimentation électrique est sous tension. Attendez 2 heures après avoir éteint le chauffage avant toute manipulation.




QR CODE VERS
INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION

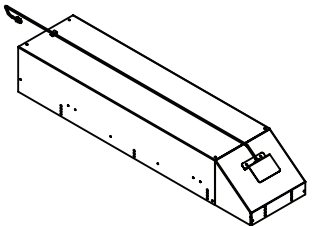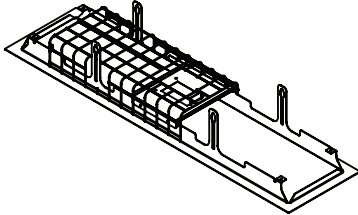 BOÎTIER ENCASTRÉ AU PLAFOND 1x	 1x COUVERCLE IP	1x M6x10 8x M4x8 8x M3x6  MATÉRIEL	 GARNITURE (STANDARD)
 BOÎTE À BORNES 1x	 2x COUVERCLE D'AÉRATION NOIR	 4x GARNITURES COUVERCLE D'AÉRATION	1x OU
 BOÎTE À BORNES 1x	 2x COUVERCLE D'AÉRATION BLANC	 1x (2300W/3400W) 2x (4500W)	 1x GARNITURE (MARINE)

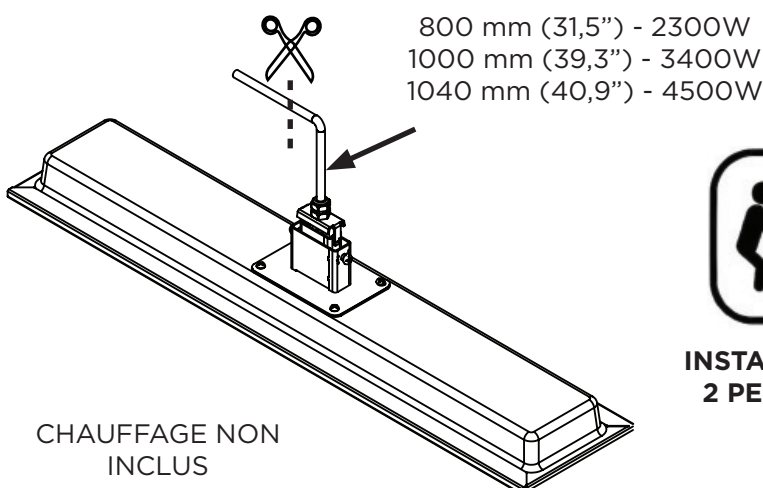

INSTALLATION À
2 PERSONNES

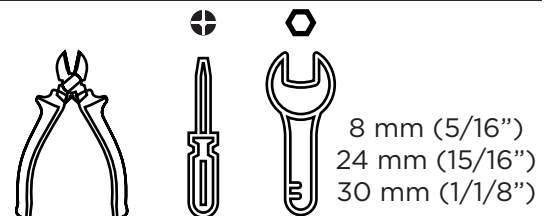

OUTILS REQUIS
IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVEC ATTENTION. CONSULTEZ LE DEUXIÈME DE COUVERTURE POUR OBTENIR DES INFORMATIONS IMPORTANTES À PROPOS DE CE MANUEL. NOUS RECOMMANDONS DE CONSERVER LES INSTRUCTIONS AVEC L'APPAREIL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, le fonctionnement et l'entretien du kit d'encastrement au plafond à faible dégagement pour les chauffages électriques Platinum Smart-Heat. Veuillez prêter une attention particulière aux informations de sécurité importantes indiquées dans ce manuel d'instructions.

Toutes les informations de sécurité sont accompagnées des symboles d'alerte de sécurité suivants :

 DANGER,  AVERTISSEMENT,  IMPORTANT

- Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou de réaliser la maintenance de ce produit.
- Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés peuvent entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
- Cet appareil est destiné à une installation fixe et sous tension, telle que spécifiée sur l'étiquette de puissance nominale.
- L'installation DOIT être effectuée par un technicien agréé et autorisé conformément aux règles locales applicables en matière d'électricité.
- Sauf indication contraire, le chauffage électrique Platinum Smart-Heat™ est destiné à un usage domestique et commercial.
- **Les versions de classe marine du kit d'encastrement au plafond à faible dégagement peuvent UNIQUEMENT être installées dans les environnements terrestres et côtiers.**
- **La version de classe marine IPX5 du kit d'encastrement au plafond LC ne doit PAS être installée sur les bateaux.**





CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS





Siège social : 10 Phiney Place, Ingleburn, NSW 2565 Australia

Téléphone : 1300 276 642 (depuis l'Australie) ou +61 2 9748 3900 (depuis l'étranger) Fax : +61 2 9748 4289


Email : info@bromic.com Site web : www.bromic.com

Remarque : Bromic Pty Ltd se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications, aux pièces, aux composants et à l'équipement sans préavis. Ce manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance ne peut être reproduit sous aucune forme sans l'accord écrit préalable de Bromic Pty Ltd.

SPÉCIFICATIONS		Kit d'encastrement au plafond à faible dégagement							
Modèle		Standard				Marine			
N° de pièce	EU/UE	BH3623009		BH3623008		BH3623011		BH3623010	
	AU	2623009		2623008		2623011		2623010	
Sortie totale - Kit + Chauffage		2300W		3400W		2300W		3400W	
Connexion d'alimentation requise (volts/ampères)		208V - A.C. - 60HZ - 11,1A	220-240 - A.C - 50/60Hz - 9,6A	208V - A.C. - 60Hz - 16,3A	220-240 - A.C. - 50/60Hz - 14,2A	208V - A.C. - 60HZ - 11,1A	220-240 - A.C. - 50/60Hz - 9,6A	208V - A.C. - 60Hz - 16,3A	220-240 - A.C. - 50/60Hz - 14,2A
Dimensions globales (L x W x H)		1039 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9")		1475 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9")		1039 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9")		1475 x 261 x 175 mm (40,9 x 10,3 x 6,9")	
Poids		11 kg (24,3 lb)		14 kg (31 lb)		11 kg (24,3 lb)		14 kg (31 lb)	
Finition		Acier inoxydable brossé 304				Acier inoxydable brossé 316			
Approbation		   							

SPÉCIFICATIONS		Kit d'encastrement au plafond à faible dégagement							
Modèle		Standard				Marine			
N° de pièce	ÉU/UE	BH3623012				BH3623013			
	AU	BH3623012				BH3623013			
Sortie totale - Kit + Chauffage		4500W				4500W			
Connexion d'alimentation requise (volts/ampères)		208V - A.C. - 60Hz - 11,1A		220-240 - A.C. - 50/60Hz - 9,6A		208V - A.C. - 60Hz - 11,1A		220-240 - A.C. - 50/60Hz - 9,6A	
Dimensions globales (L x W x H)		1595 x 338 x 178 mm (62,8 x 13,3 x 7")				1595 x 338 x 178 mm (62,8 x 13,3 x 7")			
Poids		25 kg (55,1 lb)				25 kg (55,1 lb)			
Finition		Acier inoxydable brossé 304				Acier inoxydable brossé 316			
Approbation		   							

VUE ISOMÉTRIQUE ILLUSTRANT LES OPTIONS DE CONFIGURATION DE L'INSTALLATION AVEC KIT D'ENCASTREMENT À FAIBLE DÉGAGEMENT

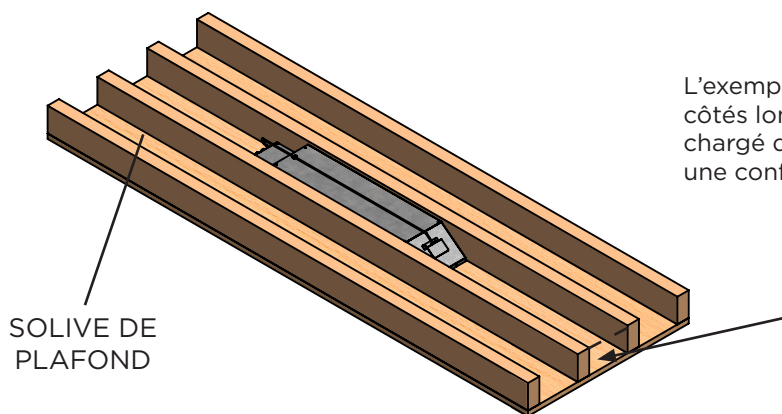


SOLIVE DE PLAFOND



L'exemple illustre le kit d'encastrement fixé sur les côtés longitudinaux uniquement. L'installateur est chargé de s'assurer que le produit est installé dans une configuration structurellement saine.

ESPACE MINIMUM ENTRE LES SOLIVES
240 mm (9,4") - [2300W/3400W]
317 mm (12,5") - [4500W]

ZONES DE DÉCOUPE ET DE DÉGAGEMENT DU PLAFOND

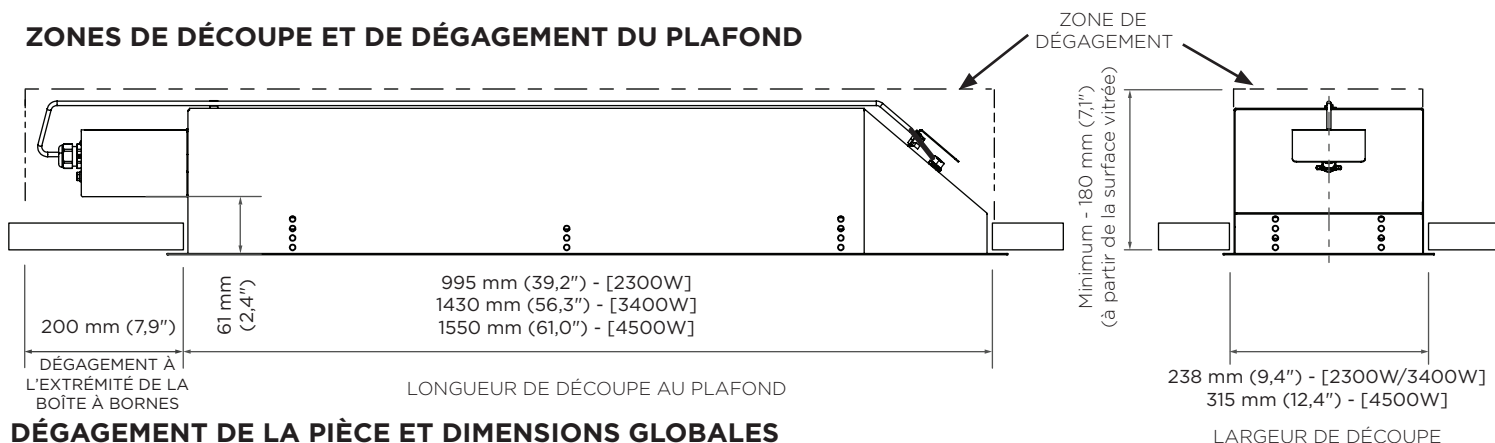

DÉGAGEMENT DE LA PIÈCE ET DIMENSIONS GLOBALES

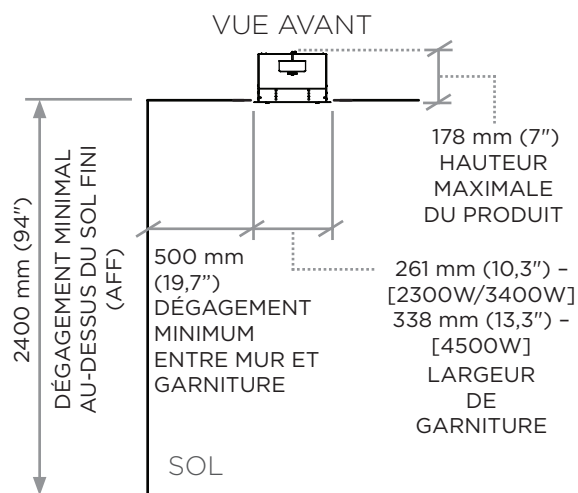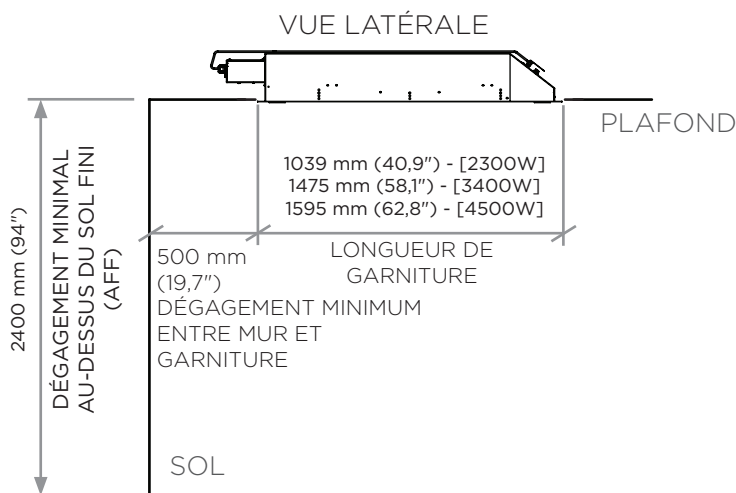

AVERTISSEMENT

L'appareil ne doit en aucun cas être recouvert de matériau isolant ou de matériau similaire.

L'espace vertical minimum de dégagement entre le boîtier à encastrer au plafond et la surface du plafond doit être de 180 mm (7,1").

Le dégagement minimum mesuré entre l'extrémité de la boîte à bornes et la surface la plus proche doit être de 200 mm (7,9").

Le dégagement minimum entre la découpe au plafond et le mur le plus proche doit être de 500 mm (19,7").

La distance minimale entre les chauffages mesurée à partir du bord de la découpe du plafond doit être de 500 mm (19,7"), à l'exception de l'Australie/Nouvelle-Zélande, avec un minimum de 2000 mm (78,7")*.

La distance minimale entre la surface du chauffage et le sol fini doit être de 2400 mm (94").

*Remarque :

Selon la norme AS/NZ 60335.2.30:2015, clause 7.12.1, la distance entre les côtés du chauffage et les côtés d'un plafond encastré adjacent ne doit pas être inférieure à quatre fois la distance minimale spécifiée pour la distance entre les côtés du chauffage et tout élément du bâtiment adjacent.

La pente maximale de montage à partir de l'horizontale est de 6,4 mm (1/4") sur une pente de 25,4 mm (1,0"). Le boîtier de contrôle doit être monté à l'extrémité la plus basse.

Versions standard

Assurez-vous que l'unité de chauffage n'est pas directement exposée à la pluie ou à l'eau. Pour prolonger la durée de vie du produit et conserver son apparence, montez le chauffage sous un abri et protégez-le de la pluie et des intempéries.

Versions marines

Dans un environnement salin, par exemple près de la mer, la corrosion se produit plus rapidement que d'habitude. L'acier inoxydable 316 a été utilisé dans la configuration Marine. Les dépôts d'embruns salés doivent être nettoyés immédiatement du chauffage et du kit d'encastrement. Par ailleurs, le chauffage et le kit d'encastrement doivent être nettoyés deux fois par mois pour garantir une longévité maximale. Faites appel à un technicien qualifié pour vérifier chaque année l'absence de corrosion et procédez à la mise hors service lorsque la sécurité du chauffage est compromise.

DÉBUT DES INSTRUCTIONS

1. Préparez la découpe au plafond avec les dimensions suivantes :

22300W - 995 mm x 240 mm (39,2" X 9,4")
3400W - 1430 mm x 240 mm (56,3" X 9,4")
4500W - 1550 mm x 317 mm (61,0" X 12,5")

Le chauffage doit être installé avec la surface du chauffage à au moins 2400 mm (94") au-dessus du plancher fini (AFF), avec un dégagement minimum mesuré entre l'extrémité de la boîte à bornes et la surface la plus proche de 200 mm (7,9"). La distance minimale entre chaque chauffage mesurée à partir du bord du chauffage doit être de 500 mm (19,7"). Référez-vous aux dimensions d'installation à la page 3.

Avant de passer à l'étape 2.

REMARQUE : L'accès à l'espace de cavité par le boîtier à encastrer est restreint.

REMARQUE : Installations avec contrôleurs Bromic dans l'espace de cavité.

Tenez compte des exigences d'emplacement des contrôleurs Bromic et de la manière d'accéder aux contrôleurs Bromic et à leur câblage avant d'installer le boîtier à encastrer LC au plafond. Référez-vous à la page xx pour le schéma de câblage et au manuel du contrôleur pour les détails de montage et de dimensionnement.

2. Fixez le boîtier à encastrer au plafond avec 6 fixations (minimum) appropriées (non fournies) le long du bord long.

REMARQUE : Les vis de fixation doivent être vissées dans un matériau solide qui peut facilement supporter le poids de l'ensemble. Votre installation peut nécessiter d'être renforcée avant de pouvoir installer le cadre en toute sécurité.



IMPORTANT

L'installateur est responsable de s'assurer que le site d'installation est structurellement adapté à la masse de l'installation du chauffage, qui est de 18,5 kg (41 lb) [2300W], 24 kg (53 lb) [3400W] ou 25 kg (55,1 lb) [4500W].

AU MINIMUM, 10 FIXATIONS DOIVENT ÊTRE UTILISÉES POUR LES ÉLÉMENTS EN BOIS.





3. Assemblez les 2 couvercles d'aération à l'aide des caches de couvercle d'aération et des 4 vis **M3x6 mm**. La couleur des couvercles d'aération doit correspondre à celle du chauffage.

4. Installez les couvercles d'aération à l'extrémité de la garniture à l'aide de 4 vis **M4x8 mm**.

5. Retirez les 2 vis **M6x14 mm** et les 2 vis **M4x8 mm** du support arrière du chauffage. Retirez le support pivotant à l'arrière du chauffage. Desserrez le presse-étoupe **M16** (2300 W/3400W) ou **M20** (4500W) à l'aide d'une clé de 24 mm (15/16") ou 30 mm (1/1/8") et installez le presse-étoupe retiré sur le couvercle IP.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉCROU DE LA PRESSE-ÉTOUPE EST RÉINSTALLÉ SUR LA SURFACE INTÉRIEURE DU COUVERCLE IP.

REMARQUE : Pendant ce processus, le dispositif de décharge de traction a été retiré. Veillez à ne pas appliquer de charge importante sur le câble, car cela pourrait contraindre les sertissages internes du câble et endommager définitivement le chauffage.

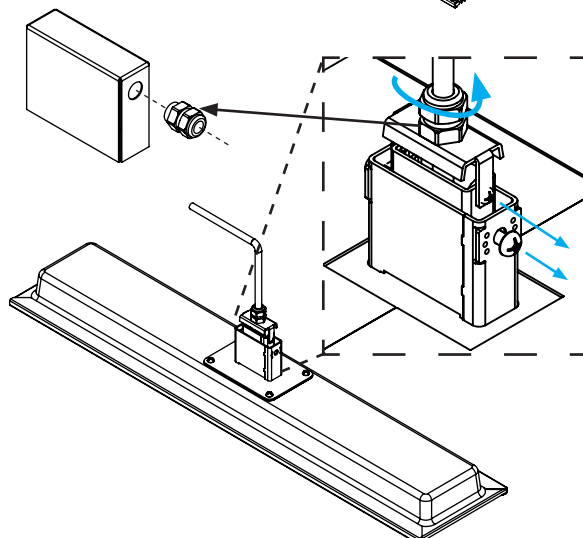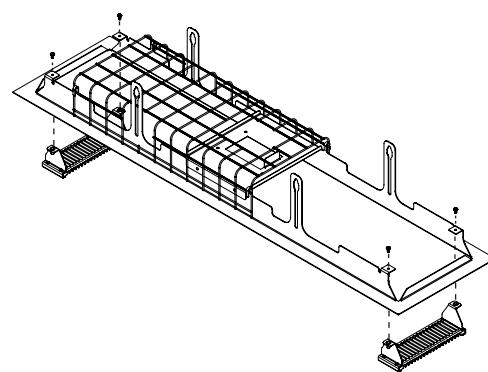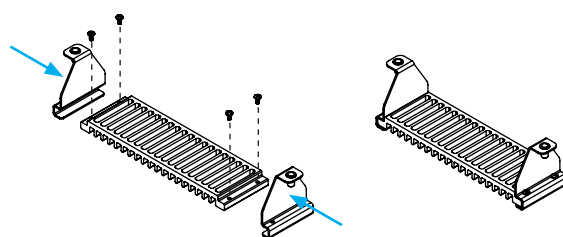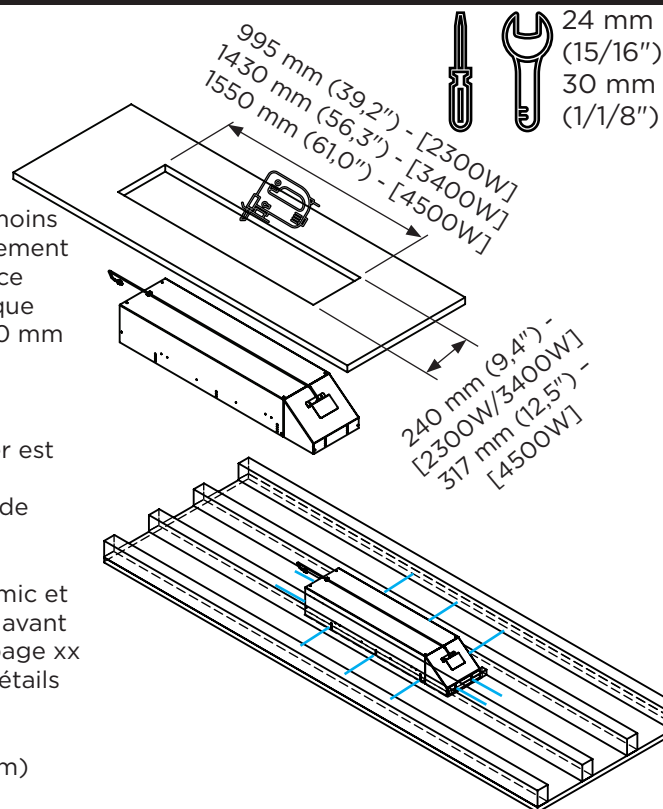


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION EN ENCASTREMENT AU PLAFOND (SUITE)...




6. Retirez avec précaution les 4 vis **M5x10 mm** situées à l'arrière du chauffage et alignez la garniture du chauffage avec les trous de montage.

Le câble passe par l'ouverture au centre de la garniture.

REMARQUE : LE SUPPORT DE CHAUFFAGE ARRIÈRE **NE DOIT PAS ÊTRE RETIRÉ.**

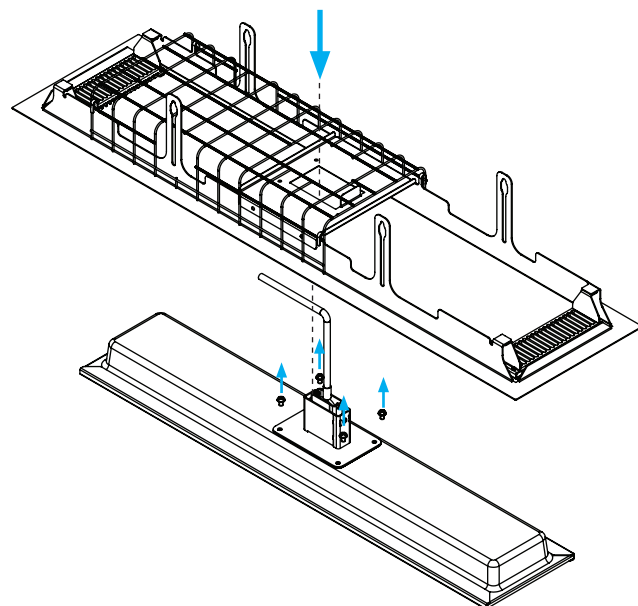


7. Réinstallez les 4x vis **M5x10 mm** afin de fixer le chauffage à la garniture.

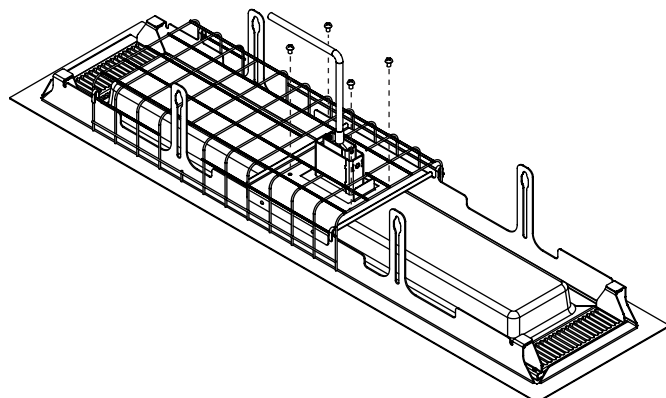


8. Faites passer le câble du chauffage à travers le couvercle IP et le presse-étoupe. Fixez le support IP au chauffage à l'aide de la vis **M6x10 mm**.


Une fois en place, assurez-vous que la presse-étoupe **M16** (2300W/3400W) ou **M20** (4500W) est fixée à l'aide d'une clé de 24 mm (15/16") ou de 30 mm (1 1/8").

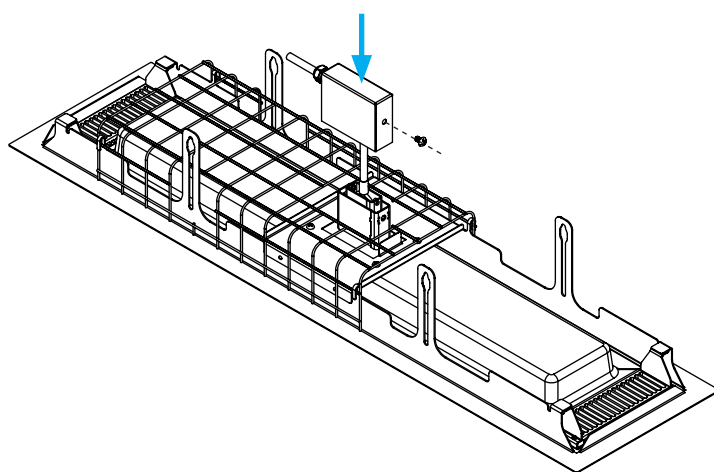


9. Retirez et mettez de côté le couvercle de la boîte à bornes en retirant les 4 vis **M4x8 mm** et en les mettant de côté pour le remontage.

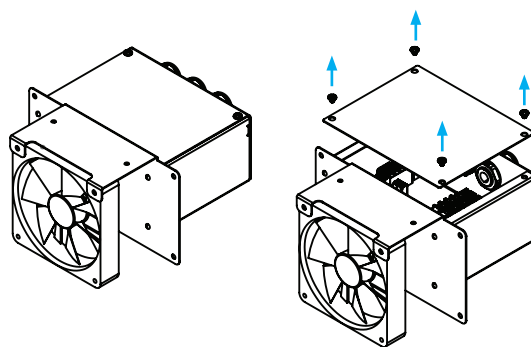

10. Coupez le câble du chauffage en gardant au moins 800 mm (31,5") pour 2300W, 1000 mm (39,3") pour 3400W, ou 1040 mm (40,9") pour 4500W, en mesurant à partir de la presse-étoupe.

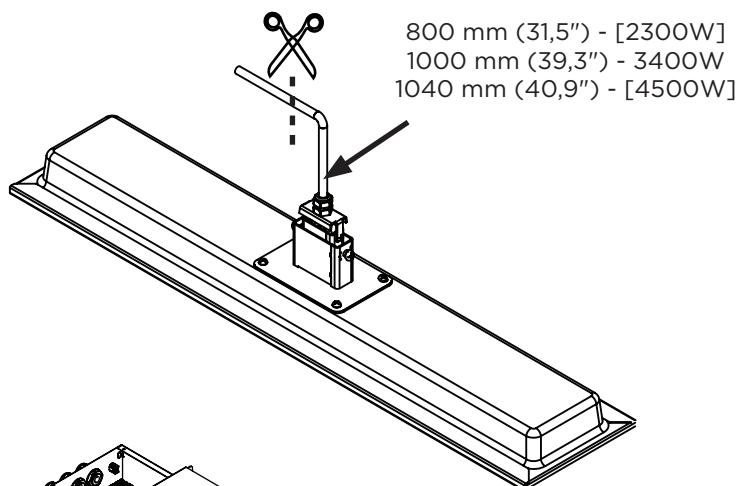


11. Passez le câble du chauffage à travers la presse-étoupe inférieure **M16** (2300W/3400W) ou **M20** (4500W) située sur la boîte à bornes. Assurez-vous que la presse-étoupe est serrée.

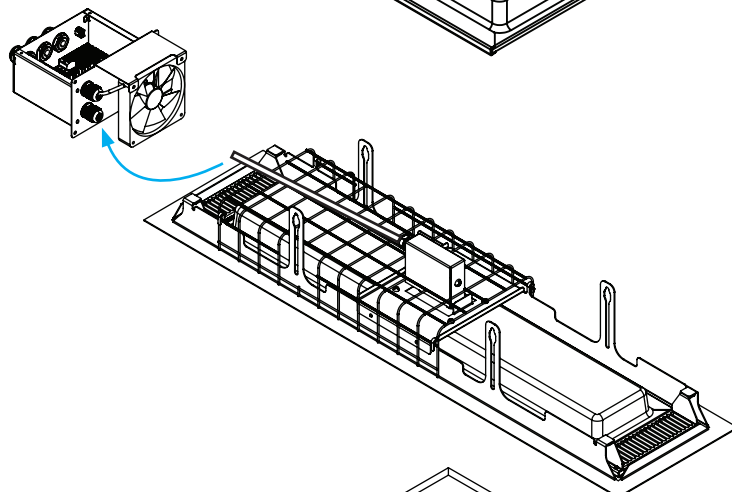

12. Faites passer le câble d'alimentation (et les câbles de commande, le cas échéant) à travers la découpe de la boîte à bornes dans le boîtier du chauffage.

Reportez-vous aux schémas de câblage de la page suivante.

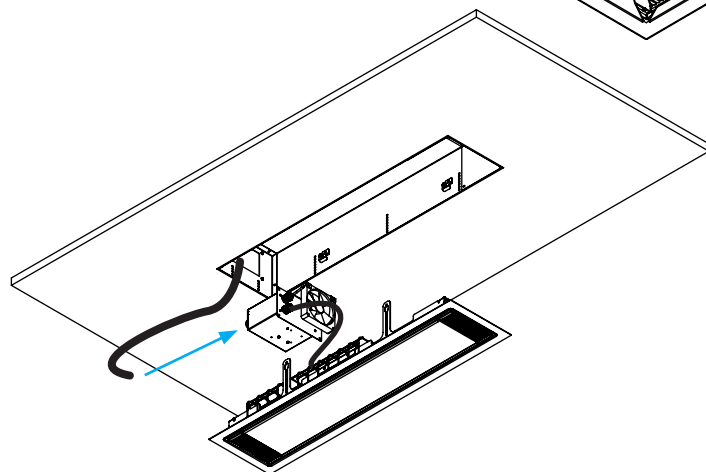

Pour les installations utilisant un variateur Bronic (vendu séparément) OU un contrôleur marche/arrêt (vendu séparément), veuillez vous reporter au schéma électrique à la page 11.

Pour les installations utilisant un interrupteur mural manuel (non fourni), veuillez vous reporter au schéma électrique à la page 14.

Vous trouverez les schémas électriques complets à la page 18.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION EN ENCASTREMENT AU PLAFOND (SUITE)...

13. Une fois toutes les connexions effectuées, utilisez les 4x vis **M4x8mm** fournies pour fermer la boîte à bornes.

**AU MINIMUM, 2 PERSONNES
SONT NÉCESSAIRES POUR LES
ÉTAPES SUIVANTES.**



**POUR UN LEVAGE EN TOUTE
SÉCURITÉ : MAX. 16 kg (26,5 lb)
PAR PERSONNE.**

14. Placez le chauffage et la boîte à bornes sur un plan de travail stable à proximité de l'extrémité de la découpe de la boîte à bornes.









IMPORTANT
**ASSUREZ-VOUS QUE LA VITRE AVANT DU
CHAUFFAGE EST PROTÉGÉE AVANT DE LE
PLACER DESSUS.**

15. Avant d'installer la boîte à bornes, récupérez le câble du coupe-circuit thermique.
Branchez-le dans la prise du coupe-circuit thermique à l'arrière de la boîte à bornes.



AVERTISSEMENT
**Le chauffage ne fonctionne que lorsque la fiche
du coupe-circuit thermique est insérée dans la
prise à l'arrière de la boîte à bornes.**



16. Fixez la boîte à bornes dans le boîtier à encastrer au plafond à l'aide de 4x vis **M4x8 mm**.

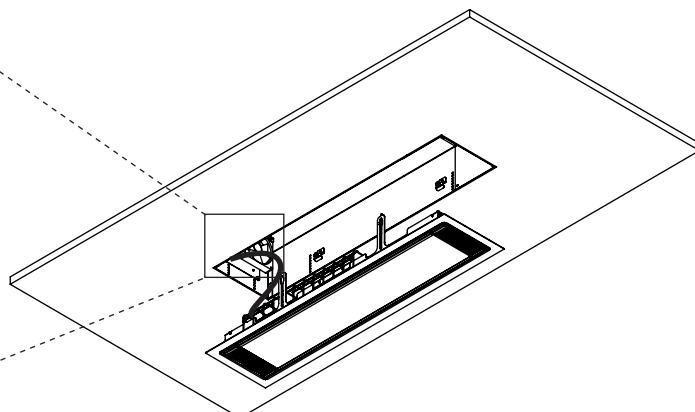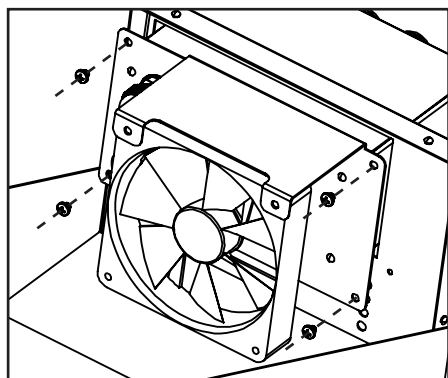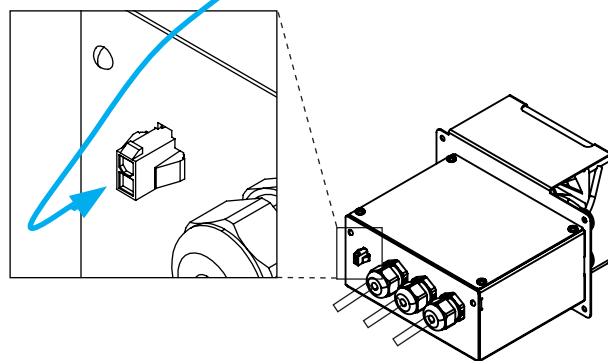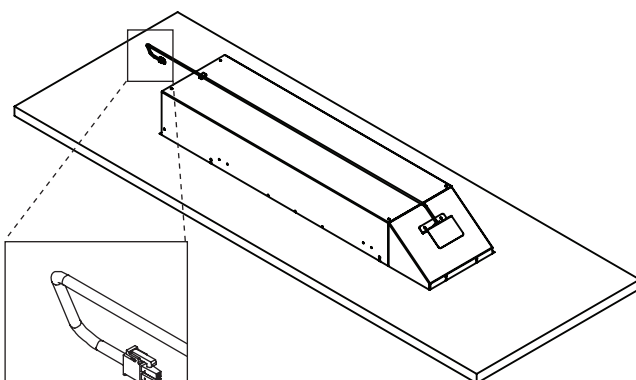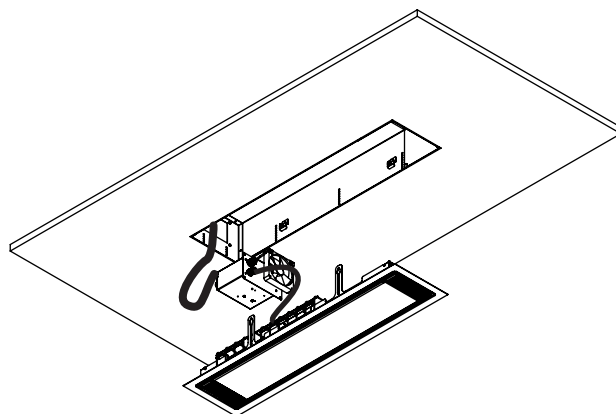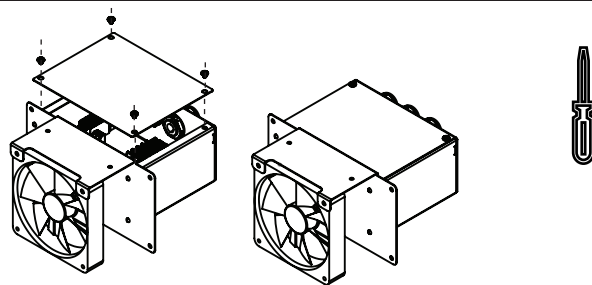

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION EN ENCASTREMENT AU PLAFOND (SUITE)...

17. Fixez la garniture au boîtier à encastrer au plafond en accrochant un côté des languettes de montage aux 2 boulons à tête hexagonale **M5x12 mm**.


Assurez-vous que le câble du chauffage est placé du côté intérieur des crochets de montage.

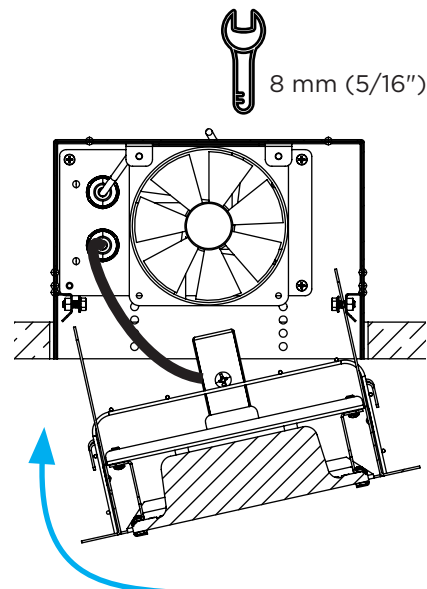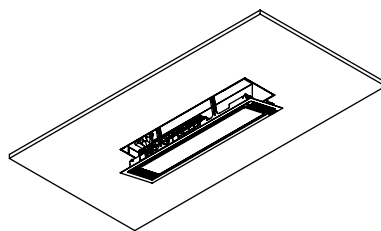



! IMPORTANT

Assurez-vous que le câble du chauffage est placé du côté intérieur des crochets de montage.

Patte de montage



18. Faites pivoter la garniture et fixez l'autre côté des pattes de montage aux 2 autres boulons à tête hexagonale **M5x12 mm**.

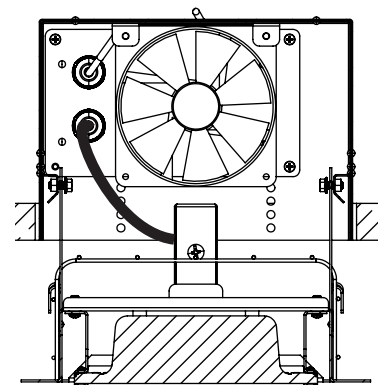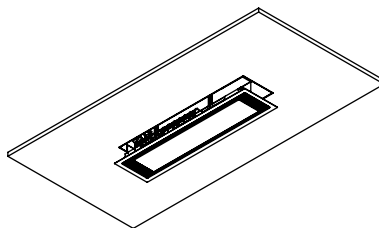



! AVERTISSEMENT

Le câble d'alimentation du chauffage DOIT reposer complètement sur la structure de support. Le câble d'alimentation NE DOIT PAS toucher la surface arrière du chauffage.


19. Levez la garniture du chauffage de façon à ce qu'elle soit couverte par le plafond.

Serrez les 4x boulons à tête hexagonale **M5x12 mm** à l'aide d'une clé de 8 mm (5/16") pour fixer le chauffage en place.

Vérifiez que le chauffage et le plafond sont bien alignés avant de serrer.

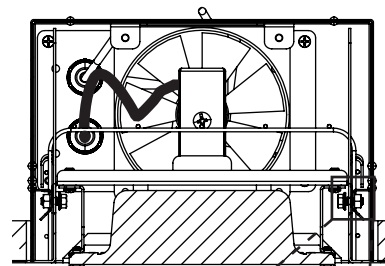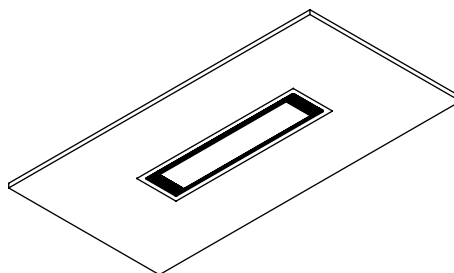

4x



INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1. Vérifiez l'étiquette du produit pour vous assurer que la tension et la puissance sont appropriées, afin que la source d'alimentation soit conforme aux exigences du chauffage.
2. Le câble d'alimentation doit être placé à l'écart et protégé du boîtier du chauffage.
3. Réalisez tous les branchements conformément aux réglementations locales en vigueur en matière d'électricité. Pour une installation en extérieur, tous les branchements doivent être effectués conformément aux réglementations locales en matière de câblage extérieur. Utilisez uniquement des composants de câblage homologués pour une utilisation en extérieur avec au minimum la norme IPX5.

Lorsque vous utilisez les variateurs Bromic SmartHeat ou les contrôleurs Marche/Arrêt, veuillez vous référer aux instructions fournies avec le contrôleur pour consulter les instructions de câblage.

IMPORTANT : Les variateurs électroniques génèrent de la chaleur pendant le fonctionnement. Lorsque des variateurs Bromic SmartHeat ou des contrôleurs marche/arrêt sont installés sur des chauffages Bromic, il est essentiel de s'assurer que les variateurs sont montés dans un endroit propre, sec et bien ventilé avec un dégagement de chaque côté. Vous devez vous assurer que les variateurs ne sont pas installés dans un espace confiné, près d'autres appareils produisant de la chaleur ou dans le cas d'une installation avec plusieurs variateurs, suffisamment espacés les uns des autres. Les variateurs doivent rester froids à tout moment. Veuillez consulter les instructions d'installation du variateur Bromic pour plus de détails ou pour toute question, veuillez contacter les services d'assistance technique de Bromic.



AVERTISSEMENT

Ce chauffage DOIT être installé de manière permanente par une personne habilitée/agrèée. Ne réalisez pas de tâches d'entretien, d'installation ou de montage lorsque l'alimentation électrique est sous tension. Pour déconnecter le chauffage, coupez l'alimentation du circuit du chauffage au niveau du panneau de coupure principal.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! Danger de blessures graves ou de mort. Débranchez le chauffage de l'alimentation électrique avant de procéder à son installation ou sa maintenance. Lisez et respectez les exigences de dégagement d'installation décrites dans ce manuel. L'appareil DOIT être branché à une source d'électricité correctement mise à la terre.

MAINTENANCE



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
Danger de blessures graves ou de mort. Débranche l'alimentation électrique avant de procéder à la maintenance de ce chauffage.



AVERTISSEMENT

L'entretien et la maintenance DOIVENT être effectués uniquement par un technicien agréé. N'utilisez en aucun cas le chauffage après un dysfonctionnement. Débranchez l'alimentation du panneau de maintenance et faites inspecter le chauffage par un électricien agréé avant réutilisation.



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque, si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Bromic, un agent d'entretien de Bromic ou des personnes de qualification similaire. Veuillez contacter Bromic pour plus d'informations sur le remplacement du cordon d'alimentation.

MAINTENANCE

Assurez-vous que l'unité de chauffage n'est pas directement exposée à la pluie ou à l'eau. Pour prolonger la durée de vie du produit et conserver son apparence, montez le chauffage sous un abri et protégez-le de la pluie et des intempéries dès que possible.

Le boîtier extérieur du chauffage doit être nettoyé deux fois par mois. Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le chauffage est éteint et qu'il a été éteint pendant au moins 2 heures après l'utilisation, puis essuyez toute saleté/poussière avec un chiffon doux et humide.


Le sel présent dans l'air peut causer la rouille du métal, en particulier dans les zones côtières. Un nettoyage supplémentaire du chauffage à l'aide d'un chiffon doux et humide toutes les deux semaines contribuera à préserver l'apparence du produit.

DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	ACTION CORRECTIVE
Pas de chaleur	<ol style="list-style-type: none">1. Mauvais branchement2. Coupe-circuit thermique avec réinitialisation automatique non branché3. Le coupe-circuit thermique sans réinitialisation automatique a été déclenché.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez le branchement de l'alimentation2. Vérifiez que le coupe-circuit thermique avec réinitialisation automatique est branché (voir étape 14).3. Réinitialisez le coupe-circuit thermique sans réinitialisation automatique situé à l'intérieur de la boîte à bornes (voir schéma électrique).
Chaleur insuffisante	<ol style="list-style-type: none">1. Chauffage trop petit pour l'application2. Chauffage monté trop haut ou trop loin3. Tension inadaptée branchée au chauffage.	<ol style="list-style-type: none">1. Ajoutez un ou plusieurs chauffages2. Diminuez la hauteur ou la distance de montage.3. Vérifiez que la tension et le courant d'alimentation appropriés sont fournis
Trop de chaleur	<ol style="list-style-type: none">1. Chauffage trop grand pour l'application2. Chauffage monté trop bas ou trop près3. Tension inadaptée branchée au chauffage.	<ol style="list-style-type: none">1. Remplacez par un chauffage plus petit2. Augmentez la hauteur ou la distance de montage3. Vérifiez que la tension d'alimentation fournie est correcte.

Coupe-circuit thermique sans réinitialisation automatique

En cas de dépassement des limites de fonctionnement sécuritaire, le coupe-circuit thermique sans réinitialisation automatique se déclenche. Cela peut être dû à l'endommagement du ventilateur ou au fonctionnement du chauffage à une température ambiante élevée. Pour réinitialiser le coupe-circuit, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au milieu du coupe-circuit. L'EMPLACEMENT EST INDIQUÉ À LA PAGE 10.




AVERTISSEMENT


Assurez que le circuit n'est pas sous tension avant d'essayer de réinitialiser le coupe-circuit.

GUIDE RAPIDE POUR ACCÉDER À LA BOÎTE À BORNES


1

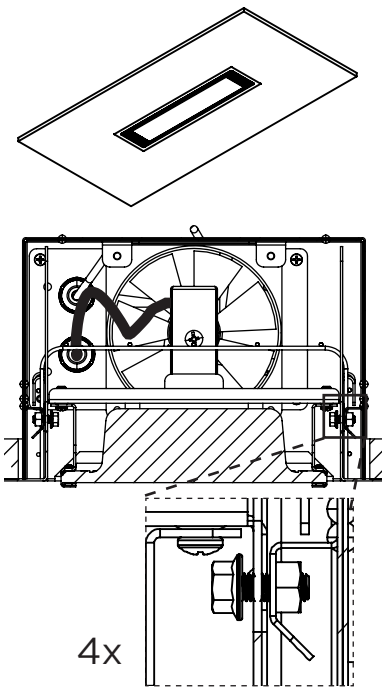


2

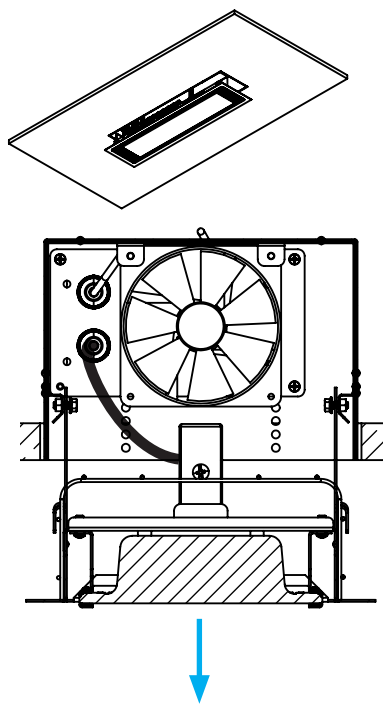


3

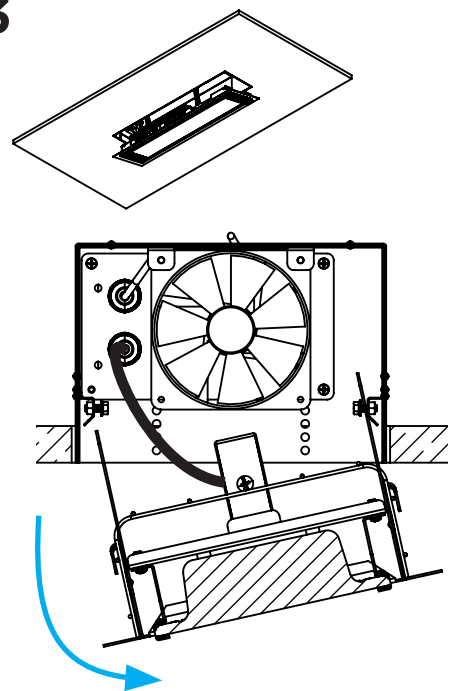

4

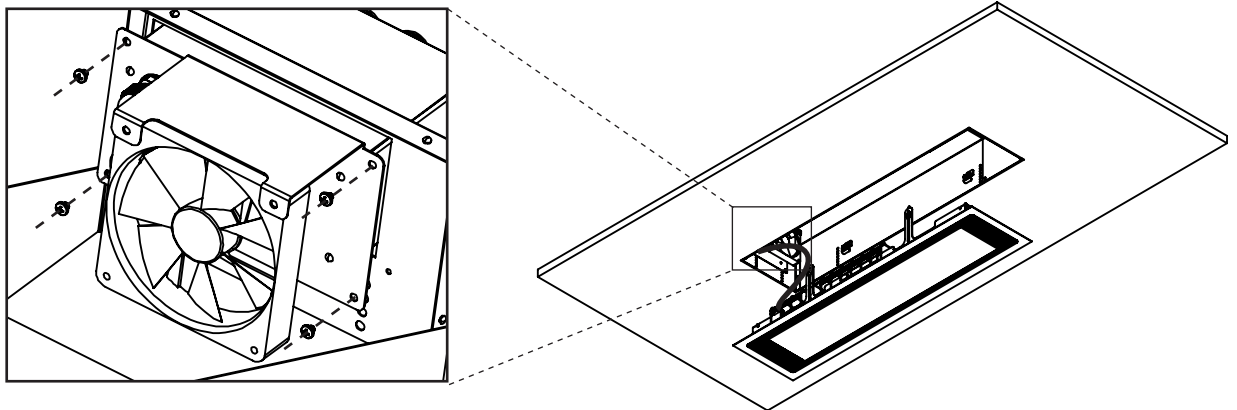

5

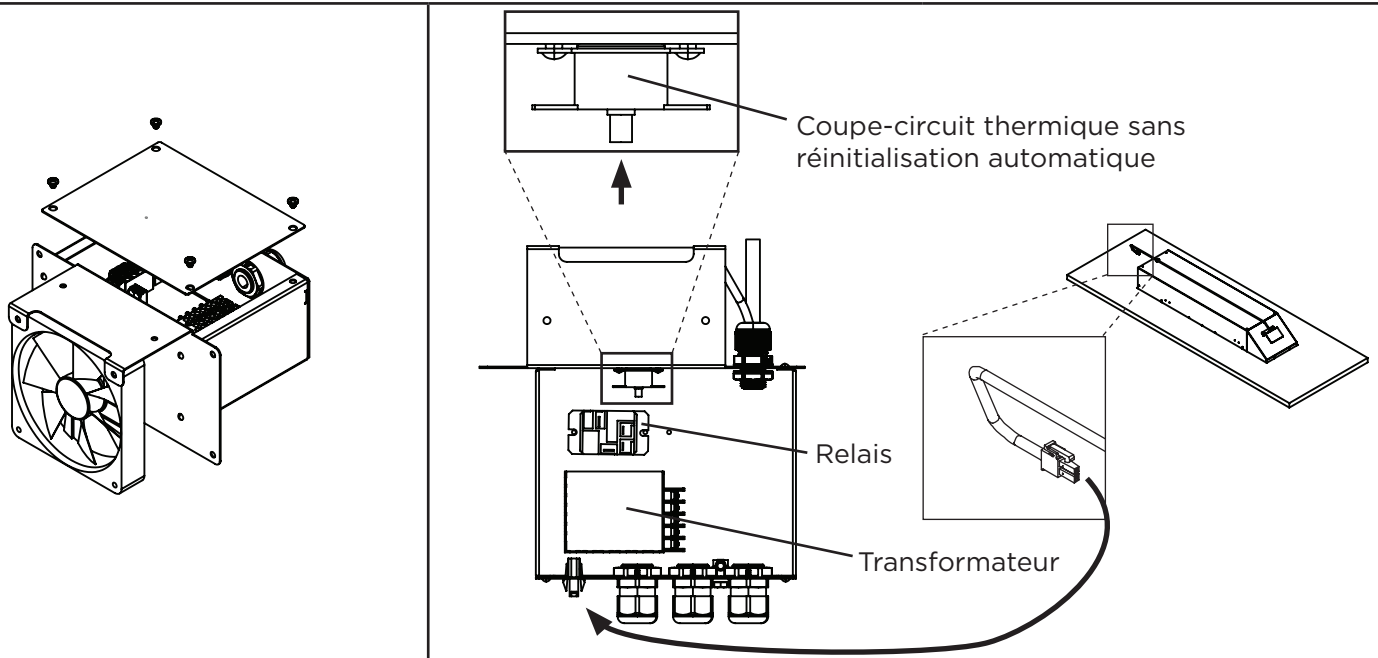


VOIR SCHEMAS DE CÂBLAGE À LA PAGE 18.

SI LE PRODUIT NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS, VEUILLEZ CONTACTER BROMIC POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR KIT D'ENCASTREMENT AU PLAFOND À FAIBLE DÉGAGEMENT 2300W/3400W (À UTILISER AVEC UN VARIATEUR OU CONTRÔLEUR MARCHE/ARRÊT)

CI-DESSOUS, UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES. TOUTES LES CONNEXIONS AJUSTÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES. LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

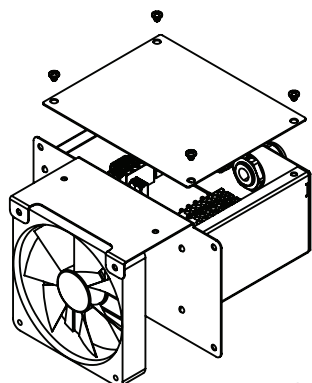

Coupe-circuit thermique sans réinitialisation automatique




VUE SUPÉRIEURE DE LA BOÎTE À BORNES

AVERTISSEMENT

Le chauffage monophasé CA doit être installé de manière permanente et doit être câblé par une personne habilitée/agrèée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les chauffages Platinum Electric 220-240V et 208V.

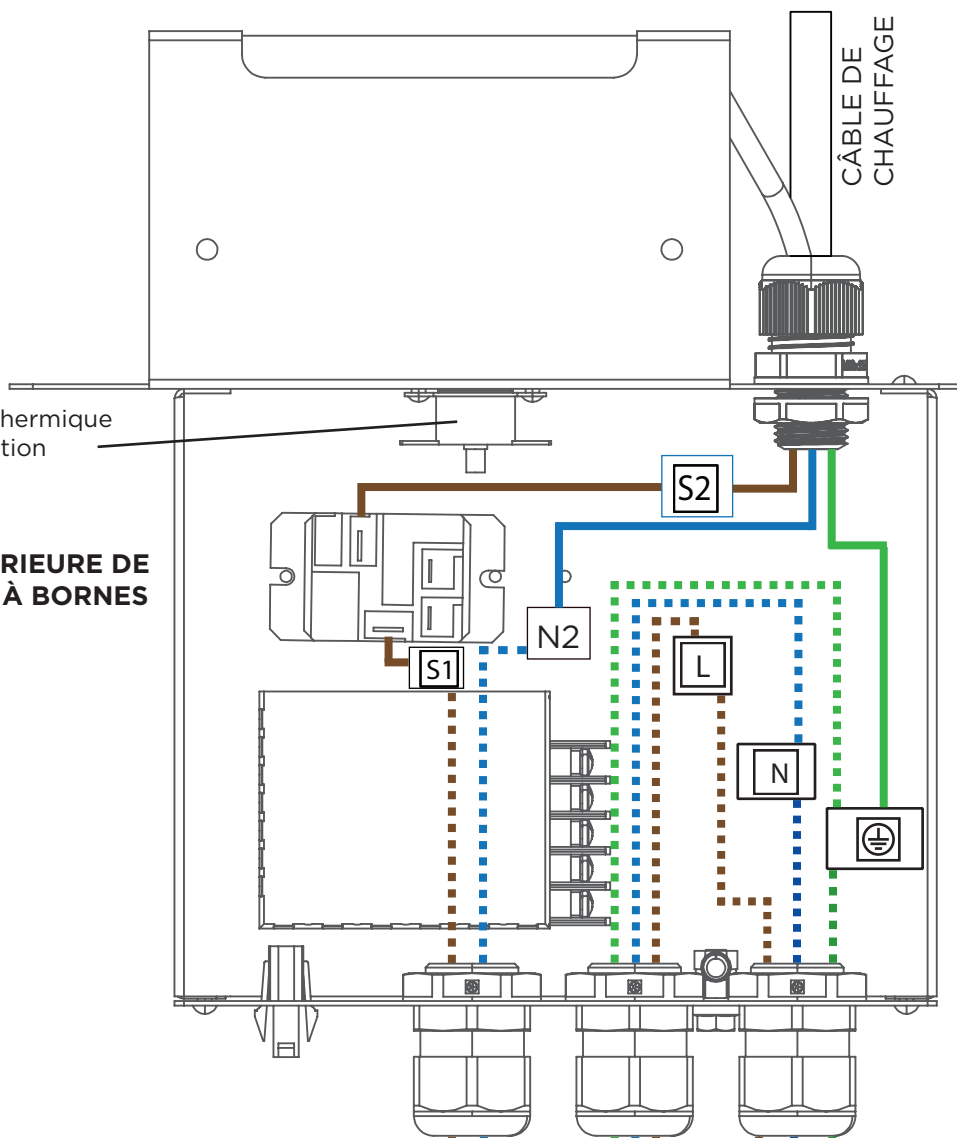

Vers Sortie (charge) alimentation variateur
OU Sortie (charge) alimentation MARCHÉ/ARRÊT

Vers Entrée alimentation variateur
OU Entrée alimentation MARCHÉ/ARRÊT

ALIMENTATION

LES CÂBLES INDICUÉS PAR DES LIGNES POINTILLÉES SONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.


	MARRON DIRECT/ACTIF	BLEU NEUTRE	VERT/JAUNE TERRE
OU	VOIE CHAUDE 1	VOIE CHAUDE 2	EU UNIQUEMENT 240V OU 208V
OU	PHASE A	PHASE B	
OU	PHASE B	PHASE C	
OU	PHASE C	PHASE A	

REMARQUES :

- Lorsque vous utilisez les variateurs Bromic SmartHeat ou les contrôleurs Marche/Arrêt, veuillez vous référer aux instructions fournies avec le contrôleur.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR KIT D'ENCASTREMENT AU PLAFOND À FAIBLE DÉGAGEMENT 4500W (À UTILISER AVEC UN VARIATEUR OU CONTRÔLEUR MARCHE/ARRÊT)

CI-DESSOUS, UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES. TOUTES LES CONNEXIONS AJUSTÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES. LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

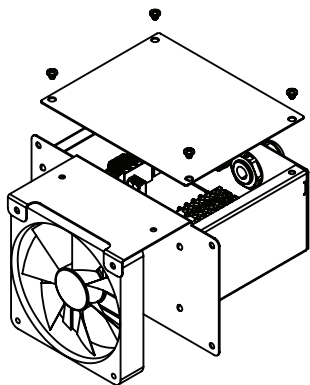

Coupe-circuit thermique sans réinitialisation automatique




VUE SUPÉRIEURE DE LA BOÎTE À BORNES

AVERTISSEMENT

Le chauffage monophasé CA doit être installé de manière permanente et doit être câblé par une personne habilitée/agrèée.


Ce produit est conçu pour être utilisé avec les chauffages Platinum Electric 220-240V et 208V.

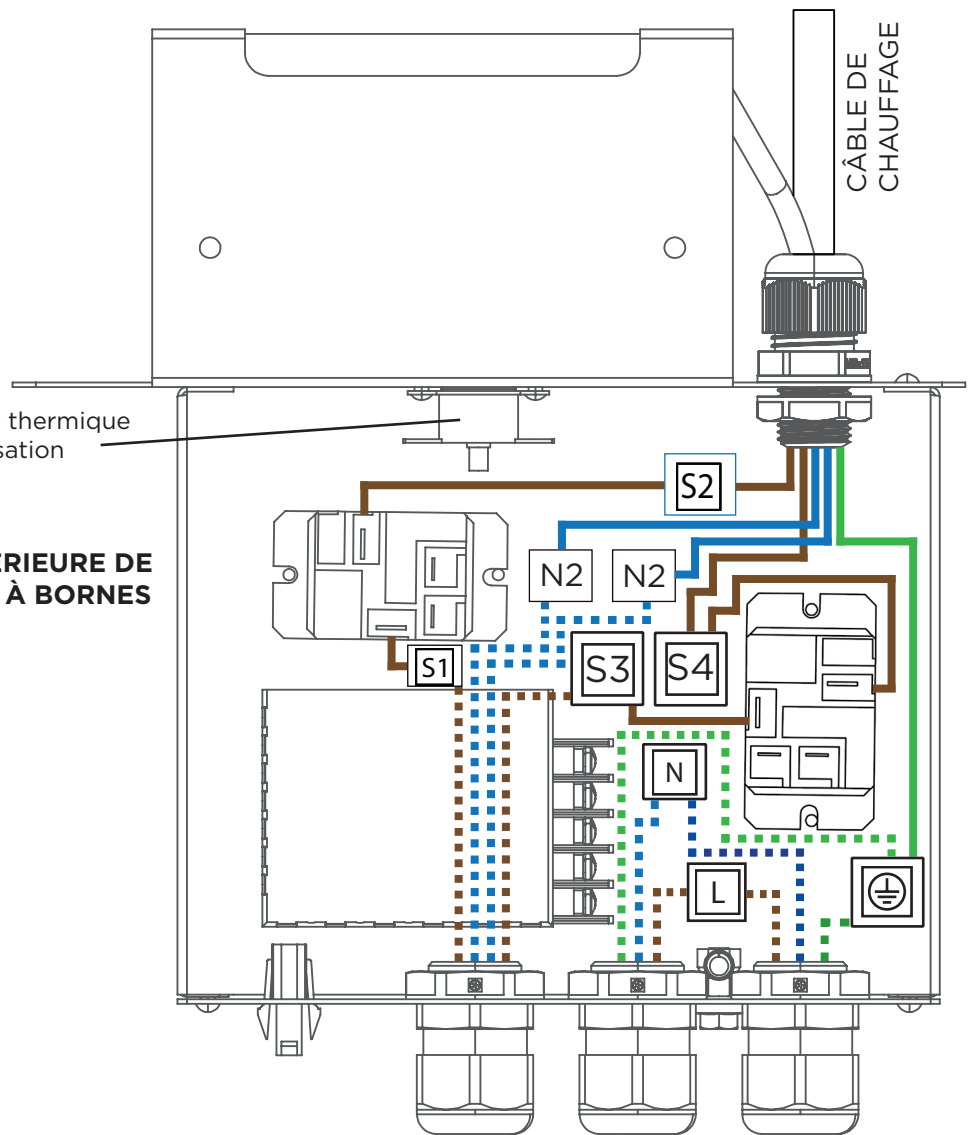

Vers Sortie (charge) alimentation variateur
OU Sortie (charge) alimentation MARCHE/ARRÊT

Vers Entrée alimentation variateur
OU Entrée alimentation MARCHE/ARRÊT

LES CÂBLES INDICUÉS PAR DES LIGNES POINTILLÉES SONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.


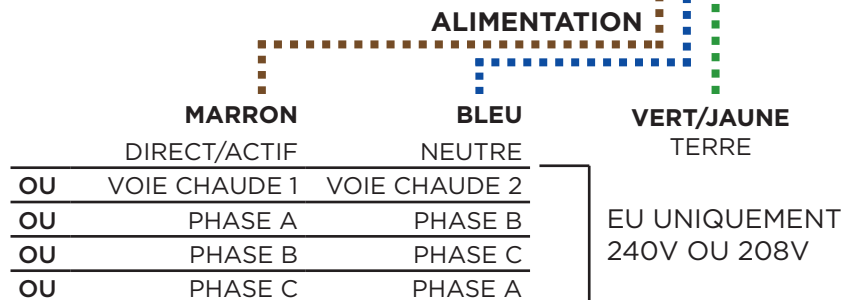


REMARQUES :

- Lorsque vous utilisez les variateurs Bromic SmartHeat ou les contrôleurs Marche/Arrêt, veuillez vous référer aux instructions fournies avec le contrôleur.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR KIT D'ENCASTREMENT AU PLAFOND À FAIBLE DÉGAGEMENT 2300W/3400W (À UTILISER AVEC INTERRUPTEUR MURAL)

CI-DESSOUS, UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES.
TOUTES LES CONNEXIONS AJUSTÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES.
LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

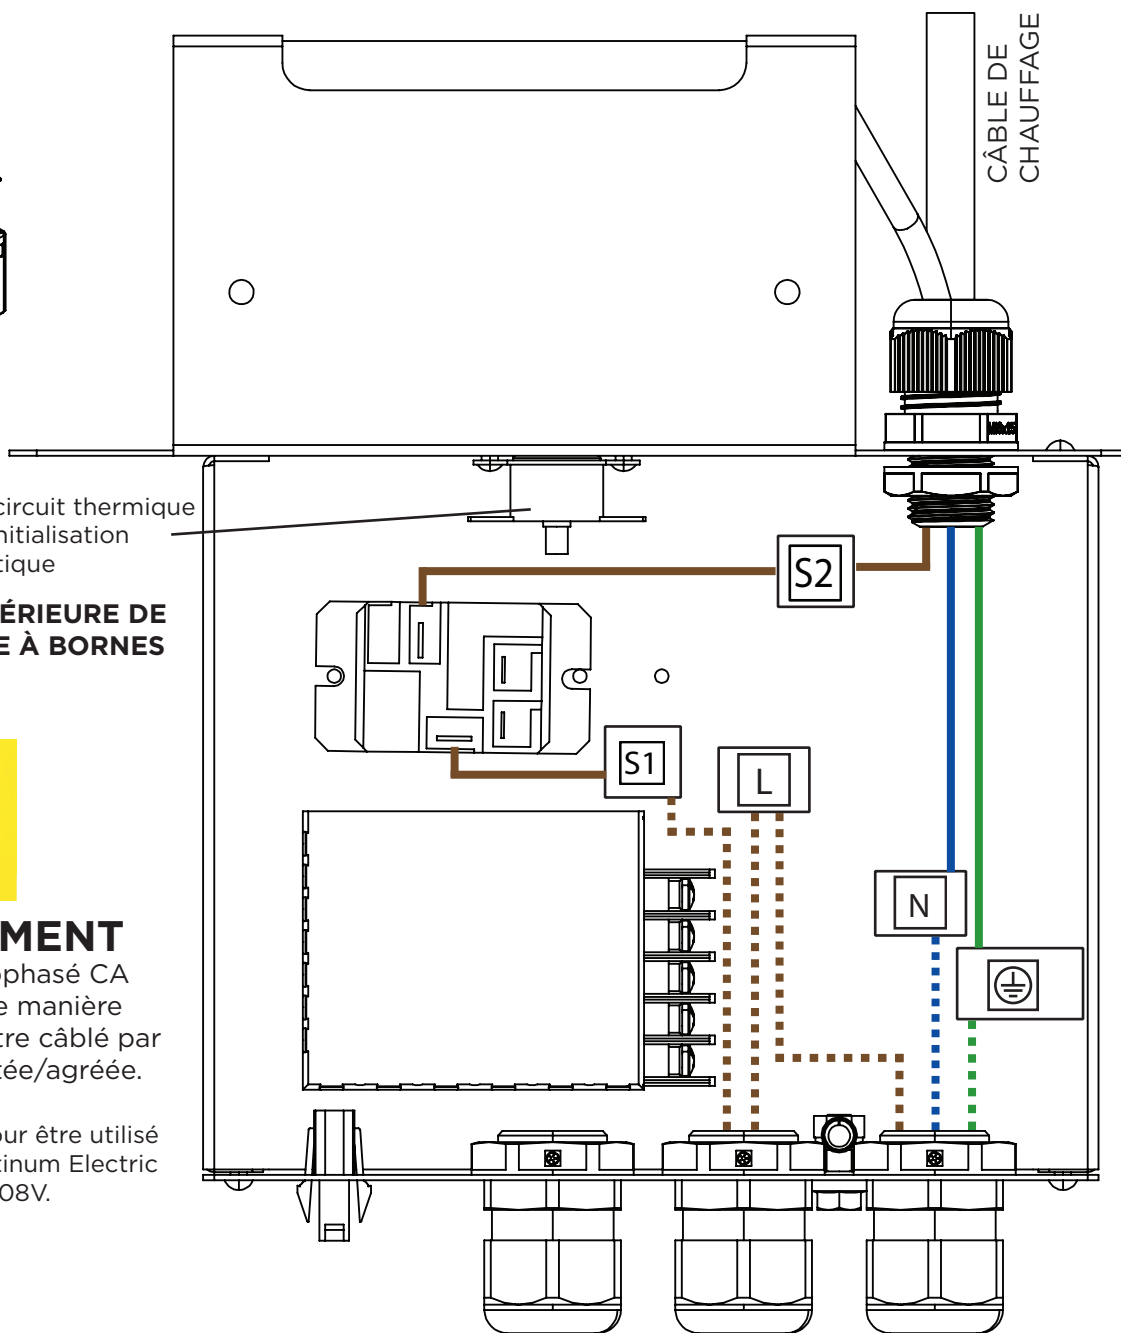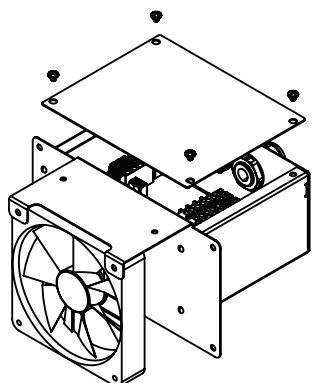

Coupe-circuit thermique sans réinitialisation automatique

VUE SUPÉRIEURE DE LA BOÎTE À BORNES




AVERTISSEMENT

Le chauffage monophasé CA doit être installé de manière permanente et doit être câblé par une personne habilitée/agrèée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les chauffages Platinum Electric 220-240V et 208V.

INTERRUPTEUR MURAL FOURNI PAR LE CLIENT

LES CÂBLES INDIQUÉS PAR DES LIGNES POINTILLÉES SONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.





	MARRON DIRECT/ACTIF	BLEU NEUTRE	VERT/JAUNE TERRE
OU	VOIE CHAUDE 1	VOIE CHAUDE 2	EU UNIQUEMENT 240V OU 208V
OU	PHASE A	PHASE B	
OU	PHASE B	PHASE C	
OU	PHASE C	PHASE A	

REMARQUES :

- Le kit d'encastrement au plafond est conçu pour les unités Platinum Electric SII 2300 W, 3400W et 4500W.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR KIT D'ENCASTREMENT AU PLAFOND À FAIBLE DÉGAGEMENT 4500W (À UTILISER AVEC INTERRUPTEUR MURAL)

CI-DESSOUS, UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES.
TOUTES LES CONNEXIONS AJUSTÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES.
LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

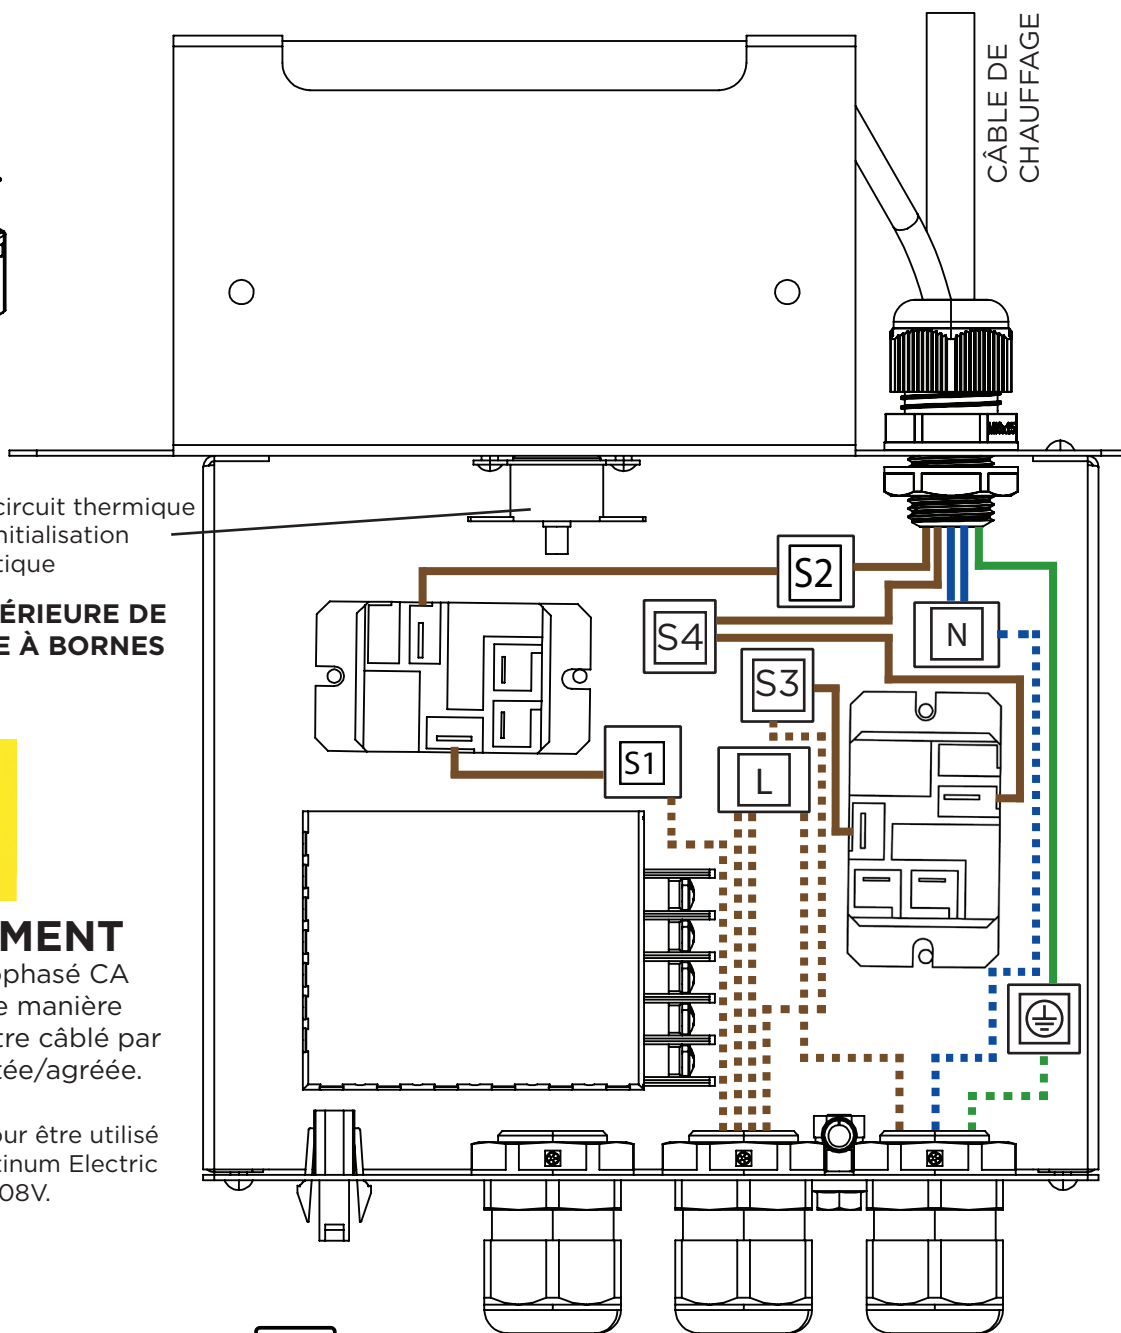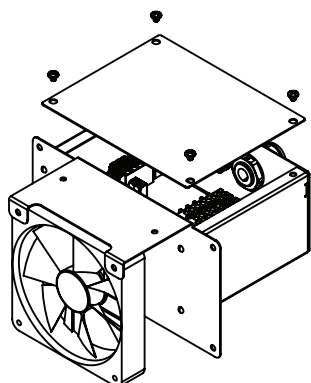

Coupe-circuit thermique sans réinitialisation automatique

VUE SUPÉRIEURE DE LA BOÎTE À BORNES



AVERTISSEMENT

Le chauffage monophasé CA doit être installé de manière permanente et doit être câblé par une personne habilitée/agrèée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les chauffages Platinum Electric 220-240V et 208V.

INTERRUPTEUR MURAL (3000 W)
FOURNI PAR LE CLIENT

INTERRUPTEUR MURAL (1500 W)
FOURNI PAR LE CLIENT

LES CÂBLES INDICÉS PAR DES LIGNES POINTILLÉES SONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.




	MARRON DIRECT/ACTIF	BLEU NEUTRE	VERT/JAUNE TERRE
OU	VOIE CHAUDE 1	VOIE CHAUDE 2	EU UNIQUEMENT 240V OU 208V
OU	PHASE A	PHASE B	
OU	PHASE B	PHASE C	
OU	PHASE C	PHASE A	

REMARQUES :

- Le kit d'encastrement au plafond est conçu pour les unités Platinum Electric SII 2300W, 3400W et 4500W.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR KIT D'ENCASTREMENT AU PLAFOND À FAIBLE DÉGAGEMENT 2300W/3400W (À UTILISER AVEC INTERRUPTEUR MURAL)


CI-DESSOUS, UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES.
TOUTES LES CONNEXIONS AJUSTÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES.
LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

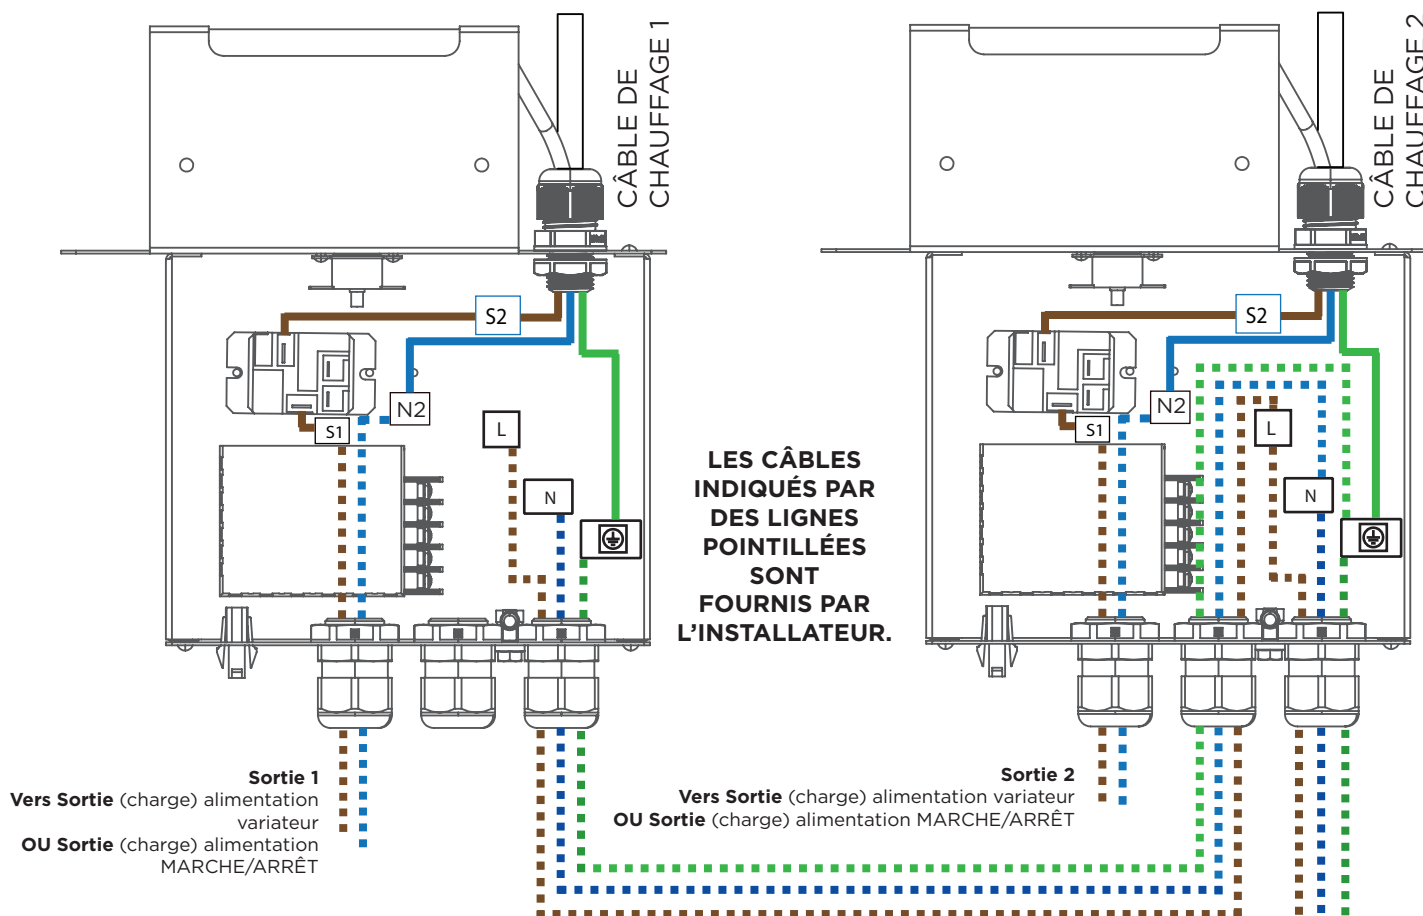

AVERTISSEMENT

Le chauffage monophasé CA doit être installé de manière permanente et doit être câblé par une personne habilitée/agrèée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les chauffages Platinum Electric 220-240V et 208V.

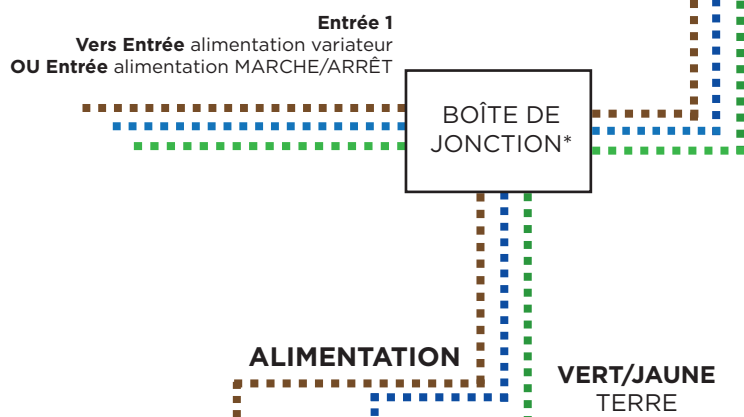


MARRON	BLEU	
DIRECT/ACTIF	NEUTRE	
OU VOIE CHAUDE 1	VOIE CHAUDE 2	EU UNIQUEMENT 240V OU 208V
OU PHASE A	PHASE B	
OU PHASE B	PHASE C	
OU PHASE C	PHASE A	

REMARQUES :

- Pour les instructions de câblage utilisant le variateur Bromic SmartHeat ou le contrôleur MARCHÉ/ARRÊT, veuillez vous reporter aux instructions fournies avec le contrôleur.
- *La boîte de jonction et les connexions à l'intérieur doivent être adaptées à la capacité de tension et de courant des chauffages installés.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR KIT D'ENCASTREMENT AU PLAFOND À FAIBLE DÉGAGEMENT 4500W (À UTILISER AVEC 2 CHAUFFAGES MARCHÉ/ARRÊT OU VARIATEUR)

CI-DESSOUS, UN SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA BOÎTE À BORNES. TOUTES LES CONNEXIONS AJUSTÉES PAR L'INSTALLATEUR SONT AFFICHÉES. LES ÉLÉMENTS NON AFFICHÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.

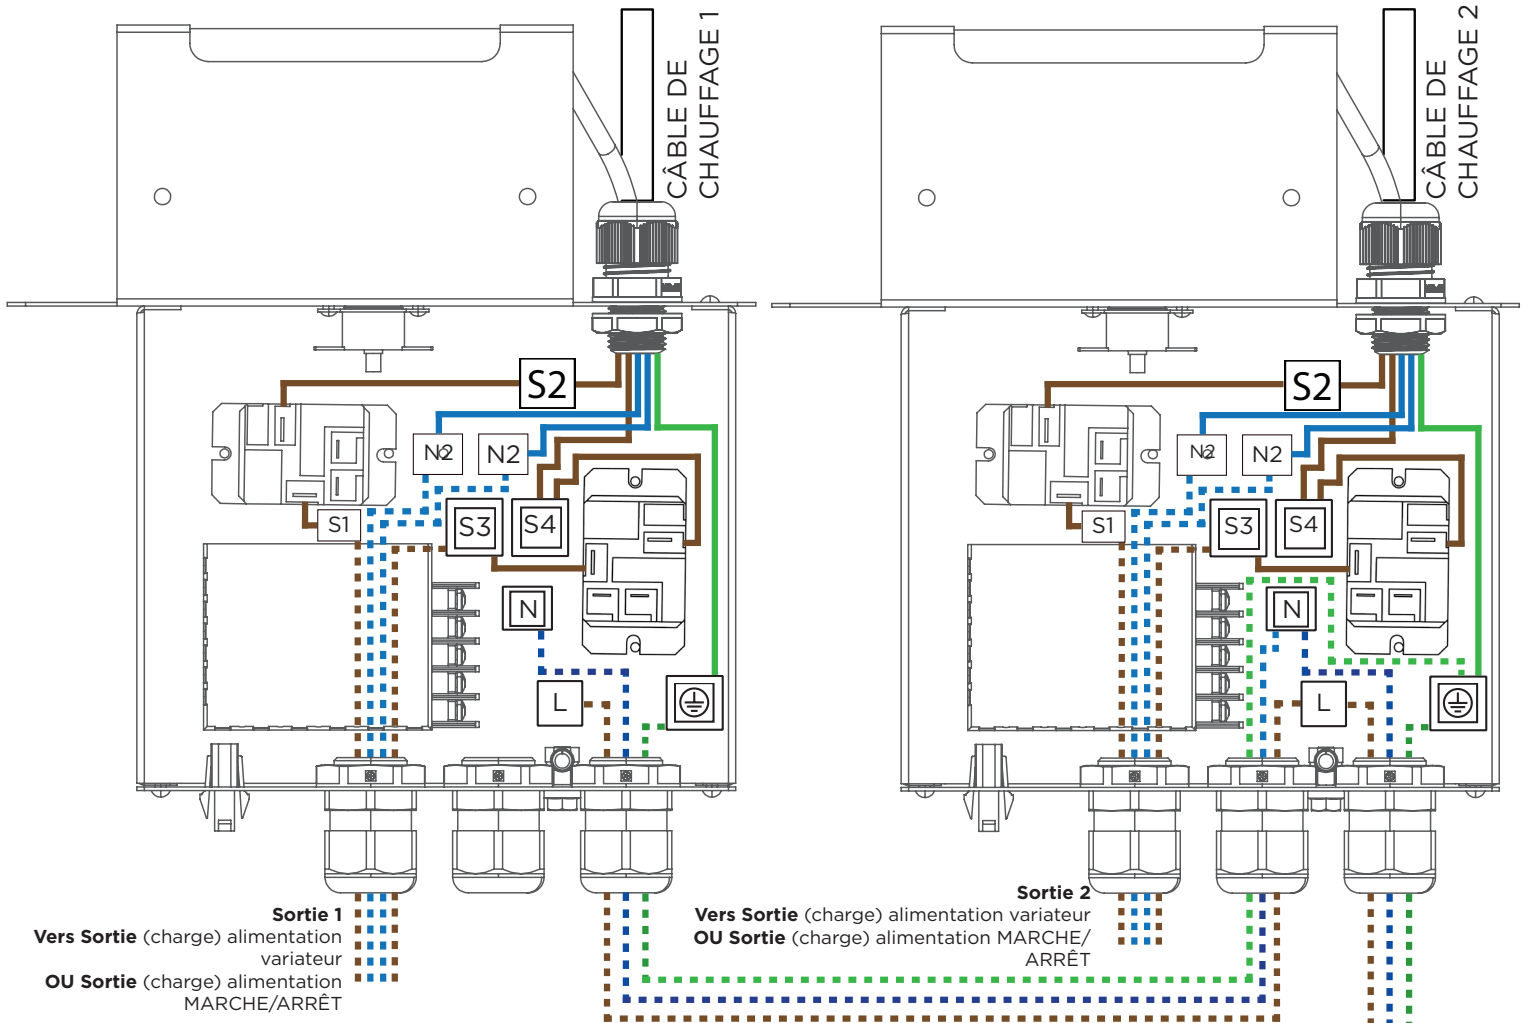

LES CÂBLES INDICUÉS PAR DES LIGNES POINTILLÉES SONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.

AVERTISSEMENT

Le chauffage monophasé CA doit être installé de manière permanente et doit être câblé par une personne habilitée/agrèée.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec les chauffages Platinum Electric 220-240V et 208V.

	MARRON	BLEU
	DIRECT/ACTIF	NEUTRE
OU	VOIE CHAUDE 1	VOIE CHAUDE 2
OU	PHASE A	PHASE B
OU	PHASE B	PHASE C
OU	PHASE C	PHASE A

EU UNIQUEMENT
240V OU 208V

REMARQUES :

- Pour les instructions de câblage utilisant le variateur Bromic SmartHeat ou le contrôleur MARCHÉ/ARRÊT, veuillez vous reporter aux instructions fournies avec le contrôleur.
- *La boîte de jonction et les connexions à l'intérieur doivent être adaptées à la capacité de tension et de courant des chauffages installés.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE 2300W/ 3400W - POUR MARCHE/ARRÊT OU VARIATEUR

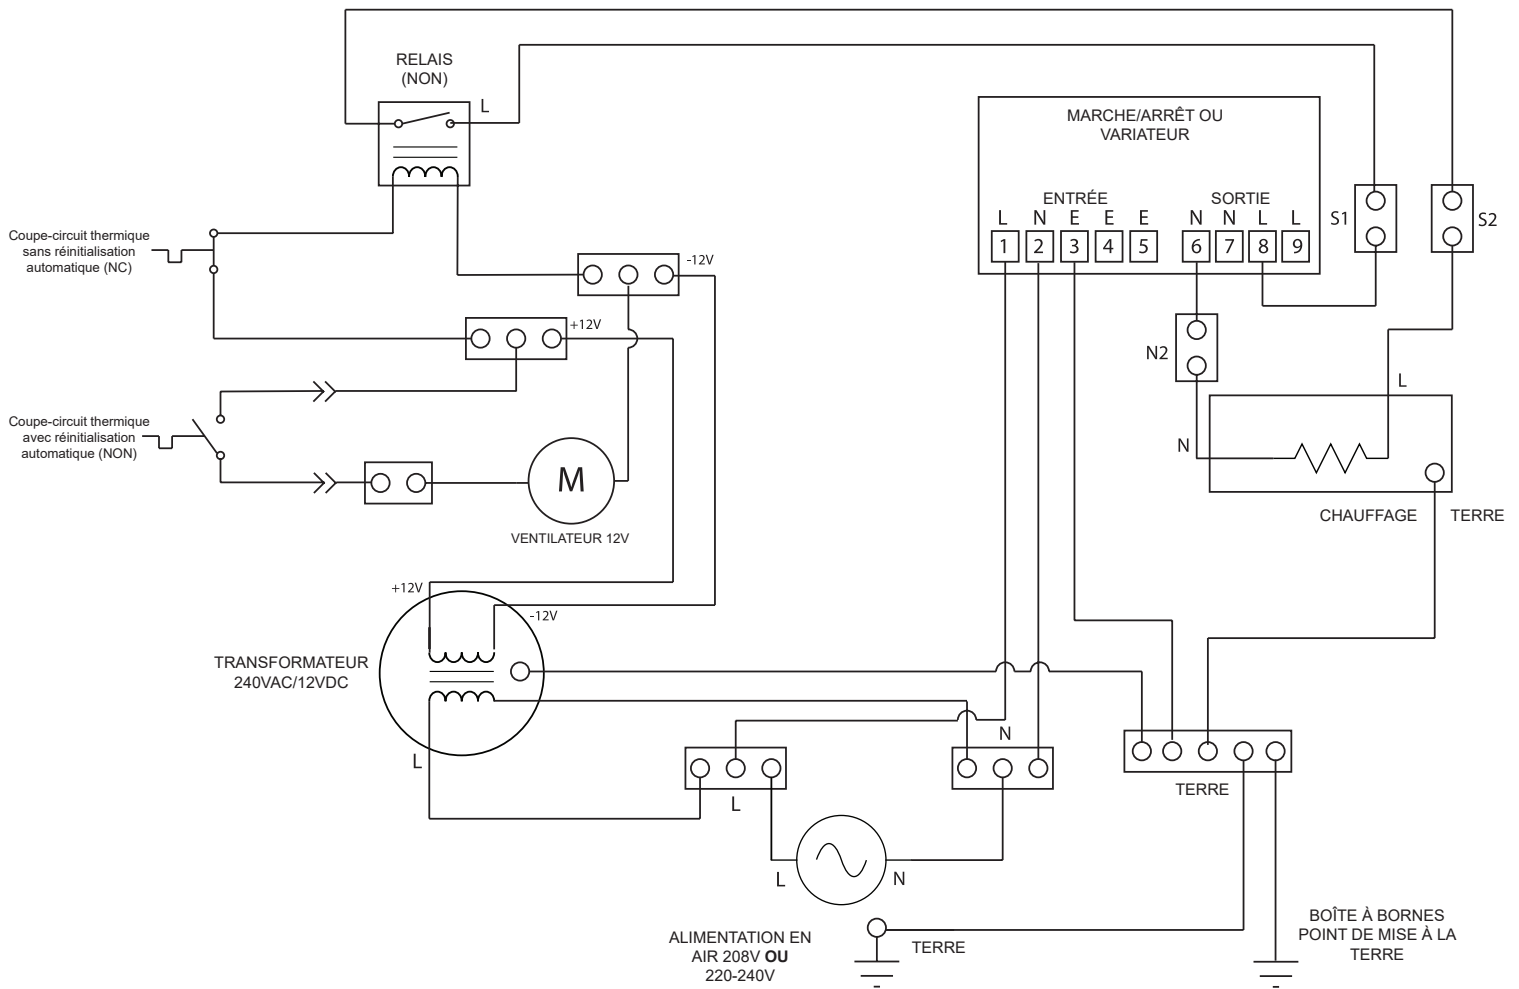


SCHÉMA ÉLECTRIQUE 2300W/3400W - POUR INTERRUPTEUR MURAL

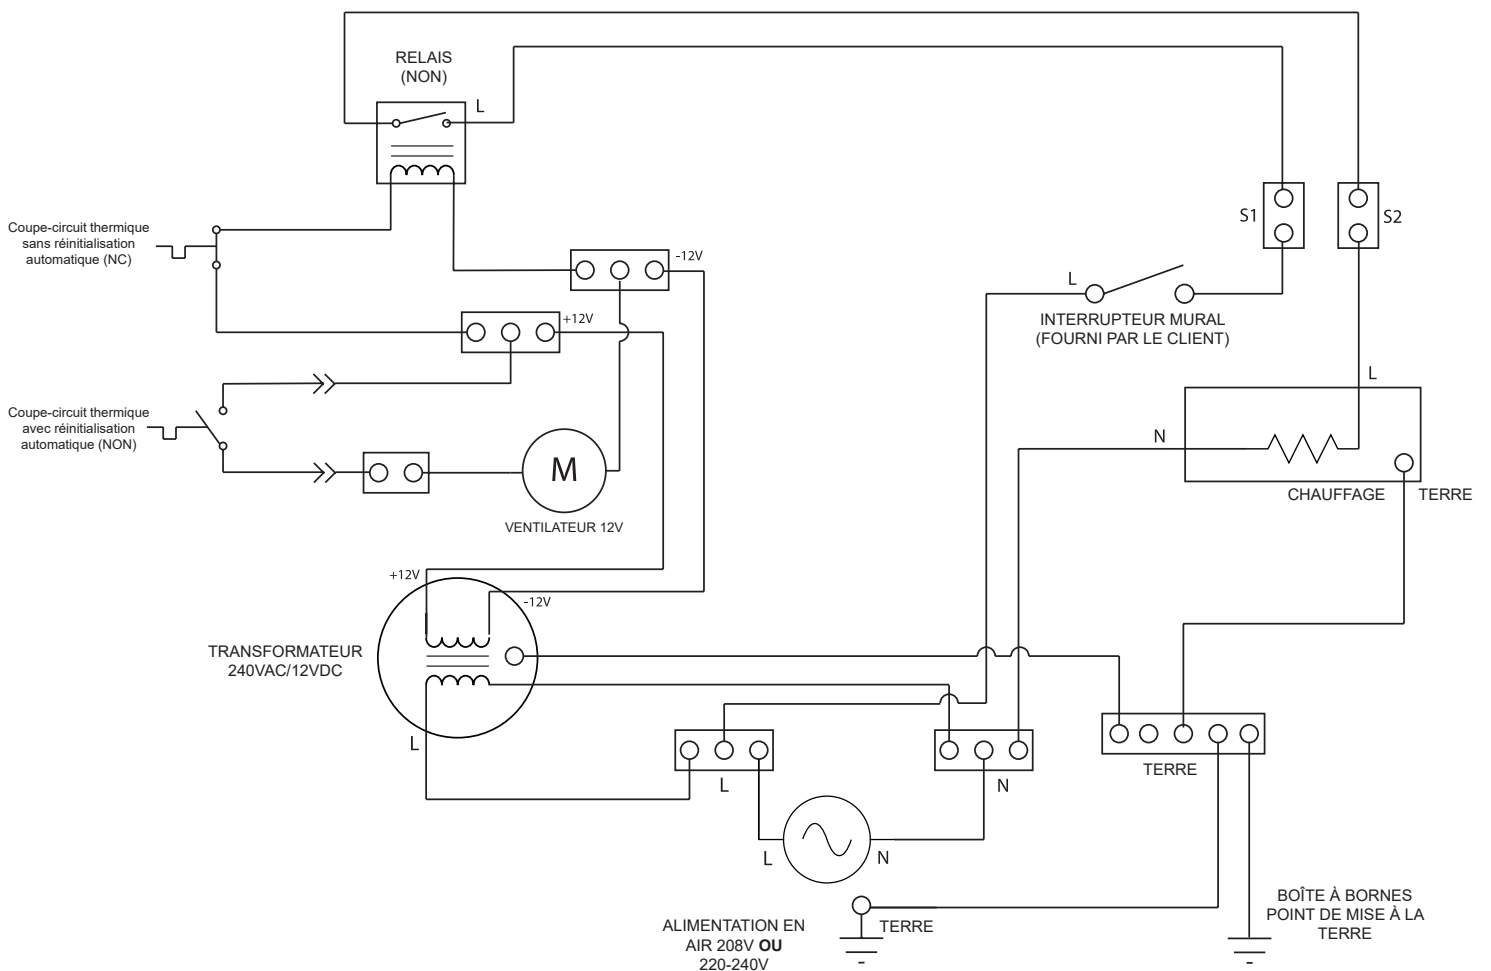


SCHÉMA ÉLECTRIQUE 4500W - POUR MARCHE/ARRÊT OU VARIATEUR


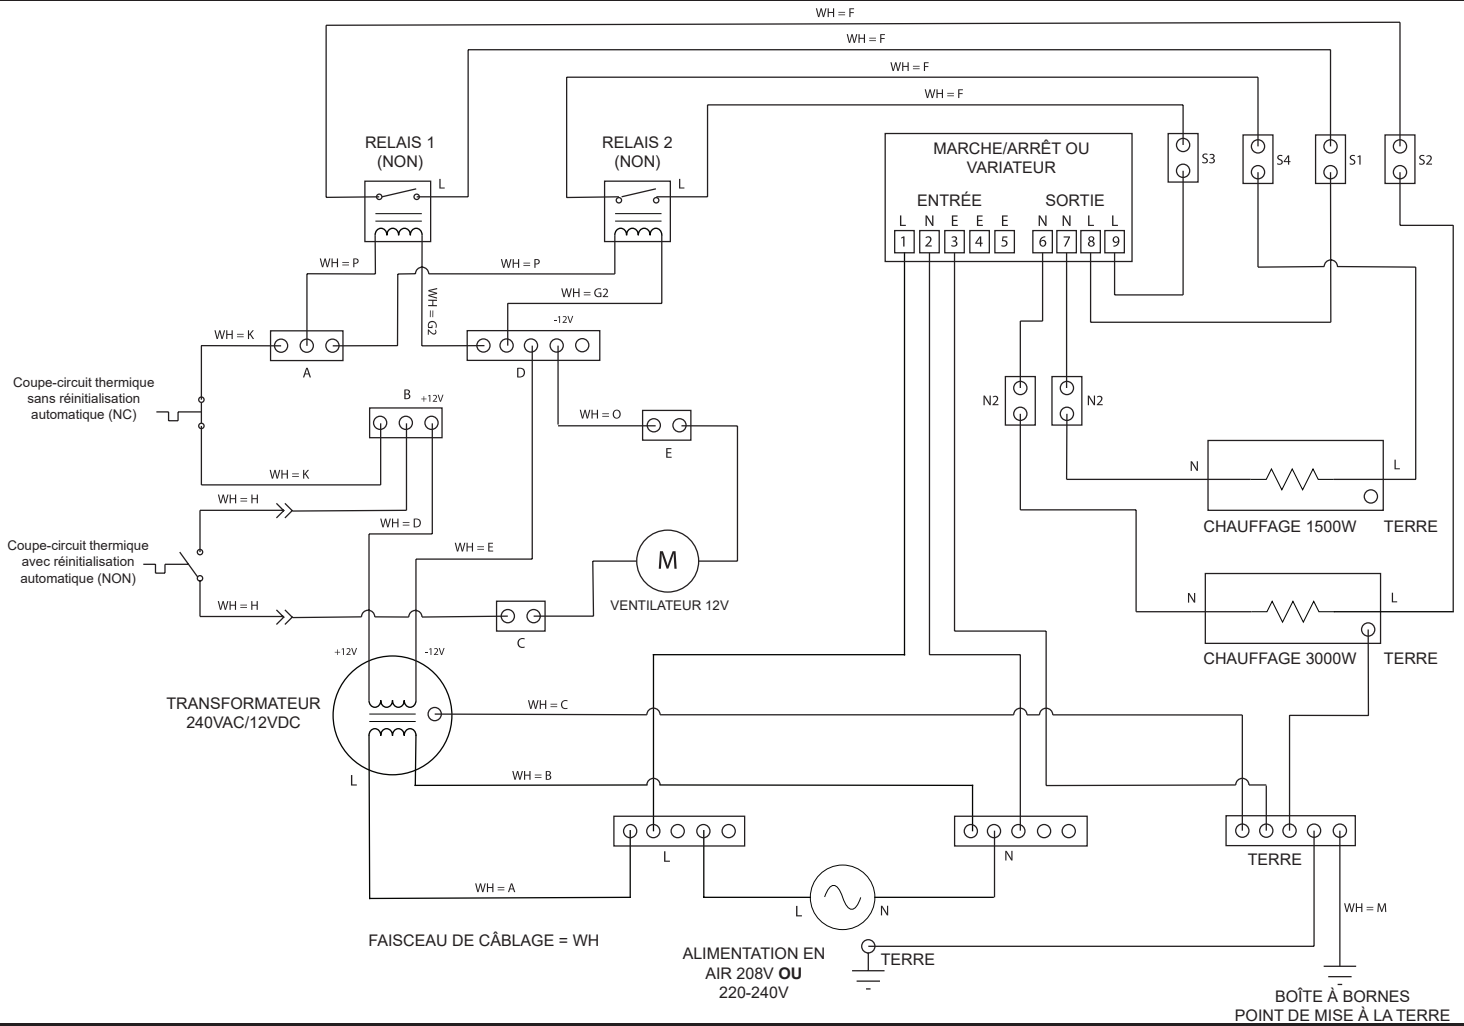


SCHÉMA ÉLECTRIQUE 4500W - POUR INTERRUPTEUR MURAL

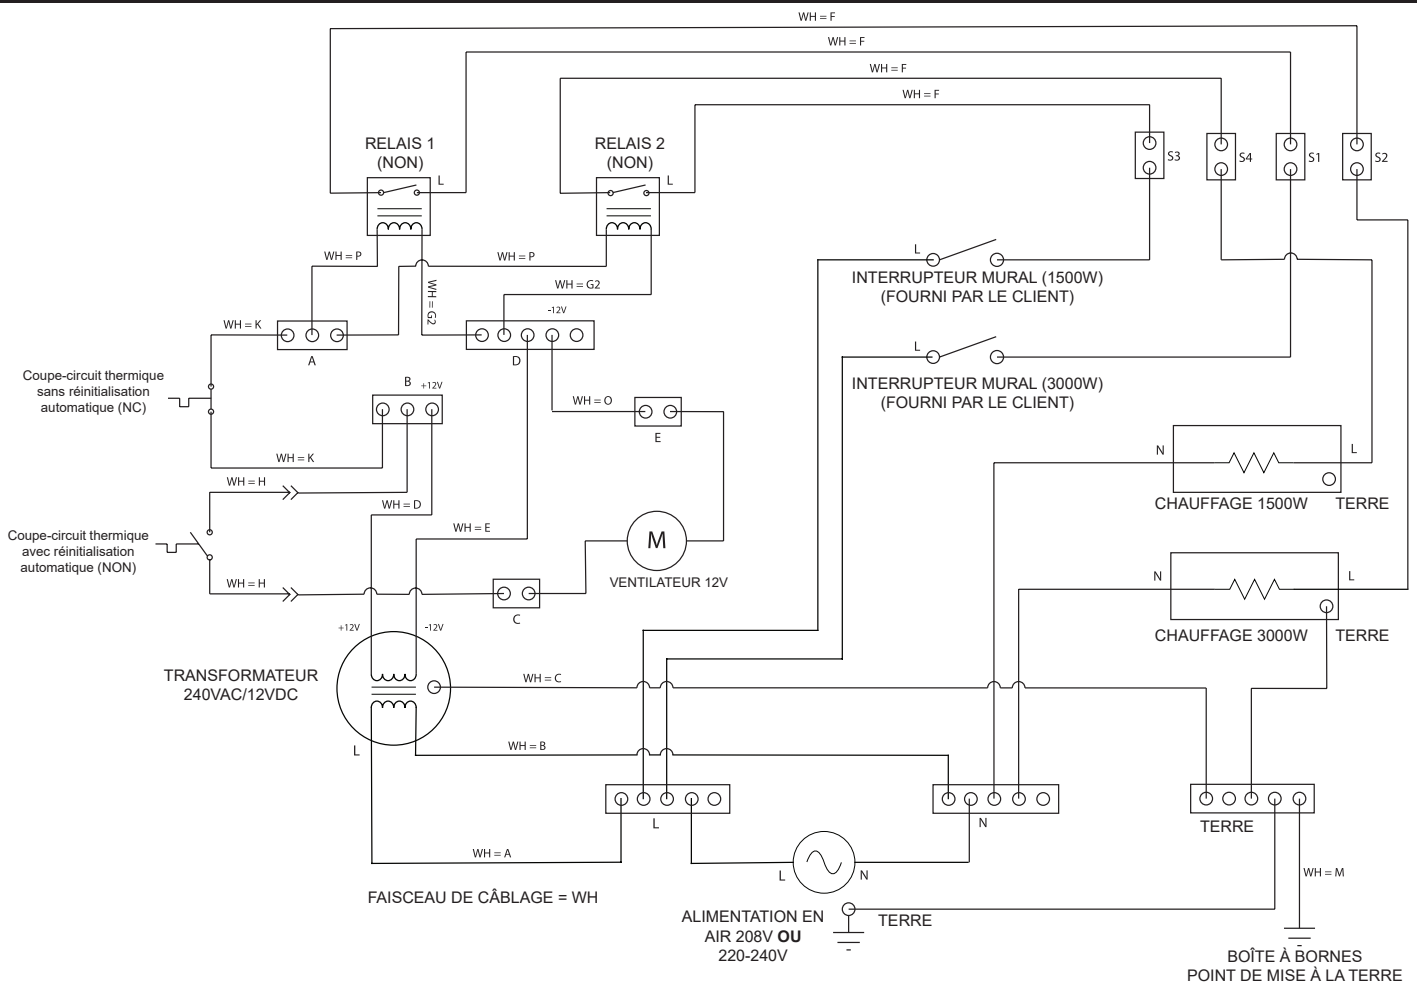

⚠ AVVERTENZE

Travi, travetti e travicelli non devono essere tagliati o intagliati per installare il riscaldatore.

Le istruzioni seguenti sono adatte per superfici di soffitti con uno spessore di 10-30 mm. Per le superfici di soffitti di spessore superiore a 30 mm, contattare Bromic per opzioni di installazione alternative.

Il riscaldatore non deve in nessun caso essere rivestito con materiale isolante o materiale simile.

È importante eseguire una manutenzione regolare del riscaldatore per preservarne l'aspetto. Ispezionare e pulire più frequentemente in condizioni avverse come gli ambienti costieri.

Nell'installazione ad incasso a soffitto, il riscaldatore deve essere completamente protetto contro il contatto con l'acqua dall'alto.

RISCALDATORI PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC PRODOTTI DA BROMIC

INCASSO A SOFFITTO A BASSA ALTEZZA DA TERRA ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE











PER I MODELLI DA 2300W, 3400W & 4500W


⚠ AVVERTENZA

Questo riscaldatore DEVE essere assolutamente installato in modo permanente da personale autorizzato e qualificato. Non eseguire manutenzioni né procedure di installazione o montaggio quando è accesa l'alimentazione elettrica. Attendere 2 ore successivamente allo spegnimento del riscaldatore prima di maneggiarlo.




CODICE QR ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

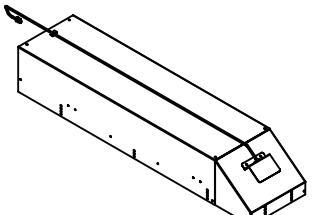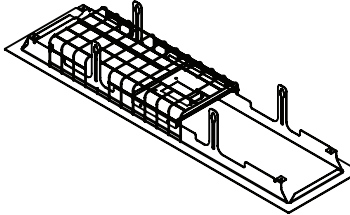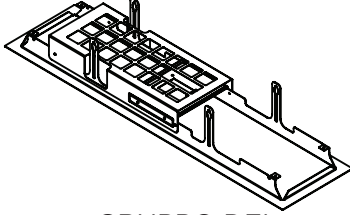 SCATOLA DA 1x INCASSO A SOFFITTO	 1x COPERCHIO DI PROTEZIONE	 1 vite M6 da 10 8 viti M4 da 8 8 viti M3 da 6 MATERIALE METALLICO	 GRUPPO DEL RIVESTIMENTO (STANDARD)
 MORSETTIERA 1x	 2x COPERTURA DI SFIATO NERA	 4x RIVESTIMENTI DELLA COPERTURA DI SFIATO	1x OPPURE
 2x COPERTURA DI SFIATO BIANCA	 CONNETTORE N2 WAGO 1x (2300W/3400W) 2x (4500W)	 GRUPPO DEL RIVESTIMENTO (MARINO) 1x	

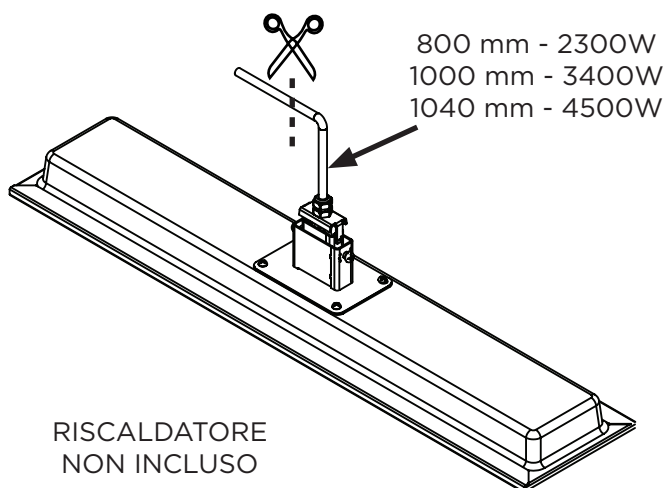

**L'INSTALLAZIONE
DEVE ESSERE
ESEGUITA DA 2
PERSONE**

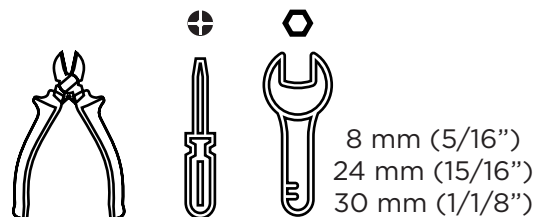

STRUMENTI NECESSARI

IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE. CONSULTARE LA COPERTINA INTERNA PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RIGUARDANTI QUESTO MANUALE. PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE CONSERVARE LE ISTRUZIONI INSIEME ALL'APPARECCHIO.

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'installazione, il funzionamento e la manutenzione del kit da incasso a soffitto a bassa altezza da terra per i riscaldatori Platinum Smart-Heat Electric. Si prega di prestare molta attenzione alle importanti informazioni sulla sicurezza mostrate in questo manuale di istruzioni.

Qualsiasi informazione di sicurezza sarà corredata dai seguenti simboli di avviso di sicurezza:





 PERICOLO,  AVVERTENZA,  IMPORTANTE





- Leggere attentamente questo manuale prima di installare o riparare questo prodotto.
- L'installazione, il funzionamento o la manutenzione impropri possono causare morte, lesioni gravi o danni alla proprietà.
- Questo apparecchio è destinato all'installazione fissa con tensione come specificato sull'etichetta della potenza nominale.
- L'installazione DEVE essere assolutamente eseguita da un tecnico autorizzato e qualificato in conformità con le normative elettriche locali.
- Il riscaldatore Platinum Smart-Heat™ Electric è destinato all'uso domestico e commerciale, se non diversamente specificato.
- **Le versioni di grado marino del kit di incasso a soffitto a bassa altezza da terra devono essere installate ESCLUSIVAMENTE per applicazioni in ambiente terrestre e costiero.**
- **La versione di grado marino IPX5 del kit di incasso a soffitto a bassa altezza da terra NON deve essere installata su imbarcazioni.**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Sede centrale: 10 Phiney Place, Ingleburn, NSW 2565 Australia
Telefono: 1300 276 642 (all'interno dell'Australia) o +61 2 9748 3900 (dall'estero) Fax: +61 2 9748 4289
Email: info@bromic.com Web: www.bromic.com

Nota: Bromic Pty Ltd si riserva il diritto di apportare modifiche a specifiche, parti, componenti e apparecchiature senza preavviso. Questo manuale di installazione, operativo e di manutenzione non può essere riprodotto in alcuna forma senza il preventivo consenso scritto di Bromic Pty Ltd.

SPECIFICHE		Kit di incasso a soffitto a bassa altezza da terra							
Modello		Standard				Marine			
Codice articolo	US/EU	BH3623009		BH3623008		BH3623011		BH3623010	
	AU	2623009		2623008		2623011		2623010	
Erogazione totale - Kit + Riscaldatore		2300W		3400W		2300W		3400W	
Collegamento elettrico richiesto (volt/ampere)		208V - C.A. - 60HZ - 11,1A	220-240 - C.A. - 50/60Hz - 9,6A	208V - C.A. - 60Hz - 16,3A	220-240 - A.C. - 50/60Hz - 14,2A	208V - C.A. - 60HZ - 11,1A	220-240 - A.C. - 50/60Hz - 9,6A	208V - C.A. - 60Hz - 16,3A	220-240 - C.A. - 50/60Hz - 14,2A
Dimensioni totali (L x L x A)		1039 x 261 x 175 mm		1475 x 261 x 175 mm		1039 x 261 x 175 mm		1475 x 261 x 175 mm	
Peso		11kg		14kg		11kg		14kg	
Finitura		Acciaio inox satinato 304				Acciaio inox satinato 316			
Approvazione		   							

SPECIFICHE		Kit di incasso a soffitto a bassa altezza da terra							
Modello		Standard				Marine			
Codice articolo	US/EU	BH3623012				BH3623013			
	AU	BH3623012				BH3623013			
Erogazione totale - Kit + Riscaldatore		4500W				4500W			
Collegamento elettrico richiesto (volt/ampere)		208V - C.A. - 60HZ - 11,1A		220-240 - C.A. - 50/60Hz - 9,6A		208V - C.A. - 60HZ - 11,1A		220-240 - C.A. - 50/60Hz - 9,6A	
Dimensioni totali (L x L x A)		1595 x 338 x 178 mm				1595 x 338 x 178 mm			
Peso		25kg				25kg			
Finitura		Acciaio inox satinato 304				Acciaio inox satinato 316			
Approvazione		   							


VISTA ISOMETRICA RAFFIGURANTE KIT DI INCASSO A BASSA ALTEZZA DA TERRA OPZIONI DI CONFIGURAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

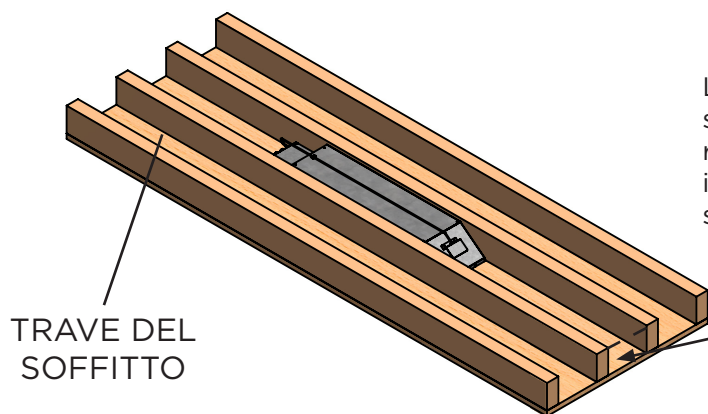


L'esempio rappresenta il kit incasso fissato solo sui lati in lunghezza. L'installatore è responsabile di garantire che il prodotto sia installato in una configurazione strutturalmente sana.

DISTANZA MINIMA TRA LE TRAVI 240 mm - [2300W/3400W]
317 mm - [4500W]

TAGLIO SOFFITTO E MISURE DELLE DISTANZE

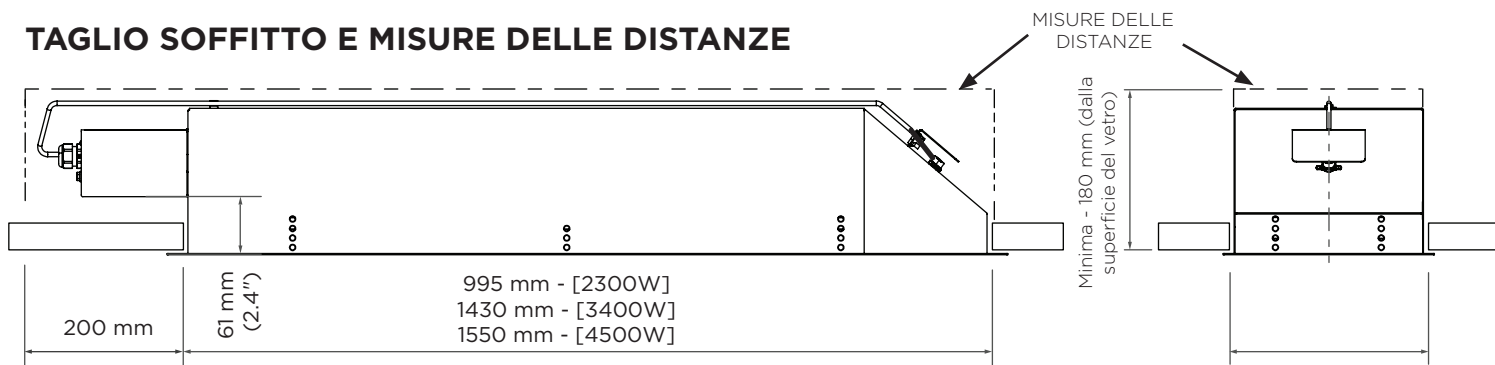

SPAZIO LIBERO E DIMENSIONI D'INGOMBRO

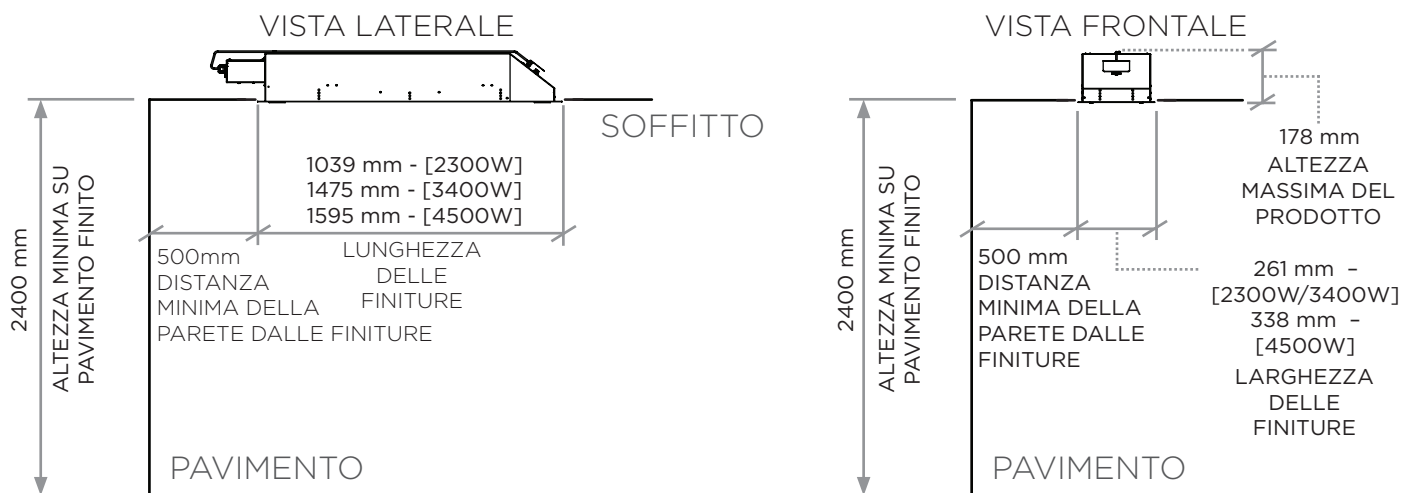

AVVERTENZA

L'apparecchio non deve in nessun caso essere coperto con materiale isolante o analogo.

L'altezza minima dal soffitto tra la scatola da incasso a soffitto e la superficie del soffitto deve essere di 180 mm.

La distanza minima misurata dall'estremità della morsettiera alla superficie più vicina deve essere di 200 mm.

La distanza minima dall'apertura del soffitto alla parete più vicina deve essere di 500 mm.

La distanza minima tra i riscaldatori misurata dal bordo del taglio del soffitto deve essere di 500 mm, ad eccezione dell'Australia/Nuova Zelanda (minimo 2000 mm)*.

La distanza minima tra la superficie del riscaldatore e il pavimento finito è di 2400 mm.

***Nota:**
Ai sensi della norma AS/NZ 60335.2.30:2015, la clausola 7.12.1 specifica che la distanza tra i lati del riscaldatore e i lati e qualsiasi altro riscaldatore da incasso a soffitto adiacente non deve essere inferiore a quattro volte la distanza minima indicata per la distanza tra i lati del riscaldatore e qualsiasi elemento edilizio adiacente.

La pendenza massima del montaggio rispetto all'orizzontale è di 6,4 mm su una pendenza di 25,4 mm. Il quadro comandi deve essere montato all'estremità inferiore.

Versioni standard

Assicurarsi che l'unità di riscaldamento non sia direttamente esposta alla pioggia o al contatto con l'acqua. Per la massima durata del prodotto e per preservare l'aspetto prodotto dello stesso, montare il riscaldatore al coperto e proteggerlo dalla pioggia e dalle intemperie.

Versioni Marine

In un ambiente salino, come ad esempio vicino a un oceano, la corrosione si verifica più rapidamente del normale. L'acciaio inossidabile 316 è stato utilizzato nella configurazione Marina. La nebbia salina deve essere pulita immediatamente dal riscaldatore e dal kit da incasso, mentre il riscaldatore e il kit da incasso devono essere puliti ogni due settimane per garantire la massima longevità. Rivolgersi a un tecnico qualificato per verificare annualmente la presenza di aree corrose e rimuovere dal servizio quando la sicurezza del riscaldatore è compromessa.

LE ISTRUZIONI INIZIANO QUI

1. Preparare l'apertura del soffitto (a) con le seguenti dimensioni:

22300W - 995 mm x 240 mm
3400W - 1430 mm x 240 mm
4500W - 1550 mm x 317 mm

Il riscaldatore deve essere installato con la superficie del riscaldatore ad almeno 2400 mm sopra il pavimento finito, con una distanza minima misurata dall'estremità della morsettiera alla superficie più vicina di 200 mm. La distanza minima da riscaldatore al riscaldatore misurata dal bordo del riscaldatore deve essere 500 mm. Consultare le dimensioni di installazione riportate a pagina 3.

Prima di procedere con il Passo 2.

NOTA: L'accesso all'intercapedine attraverso la scatola da incasso è limitato.

NOTA: installazioni con controller Bromic nell'intercapedine.

Prima di montare la scatola da incasso per cavità a bassa altezza da terra sul soffitto, considerare i requisiti di ubicazione dei regolatori Bromic e le modalità di accesso ai regolatori Bromic e al relativo cablaggio. Fare riferimento a pagina xx per lo schema di cablaggio e al manuale del controller per i dettagli di montaggio e dimensionamento.

2. Fissare la scatola da incasso al soffitto con 6x (minimo) elementi di fissaggio adeguati (non forniti) lungo il bordo lungo.

NOTA: Le viti di fissaggio devono essere inserite in un materiale resistente che possa sostenere facilmente il peso dell'assemblaggio. L'installazione potrebbe richiedere un rafforzamento prima che il telaio possa essere installato in sicurezza.

IMPORTANTE

È responsabilità dell'installatore garantire che il sito di installazione sia strutturalmente idoneo per la massa dell'installazione del riscaldatore pari a 18,5 kg [2300W] o 24 kg [3400W] o 25 kg [4500W].

ALMENO 10 ELEMENTI DI FISSAGGIO DA UTILIZZARE PER GLI ELEMENTI IN LEGNO.





3. Assemblare 2 coperture di sfiato insieme utilizzando i rivestimenti delle coperture di sfiato e 4 viti **M3 da 6mm**. Il colore delle coperture di sfiato deve corrispondere al riscaldatore.

4. Installare le coperture di sfiato assemblate all'estremità del gruppo del rivestimento utilizzando 4 viti **M4 da 8mm**.


5. Rimuovere le 2 viti **M6 da 14mm** le 2 viti **M4 da 8mm** sulla staffa posteriore del riscaldatore. Rimuovere la staffa orientabile sul retro del riscaldatore. Allentare il pressacavo **M16** (2300W/3400W) o **M20** (4500W) utilizzando una chiave da 24 mm o 30 mm e installare il pressacavo rimosso sul coperchio di protezione.

ACCERTARSI CHE IL DADO DEL PRESSACAVO SIA REINSTALLATO SULLA SUPERFICIE INTERNA DEL COPERCHIO DI PROTEZIONE.

NOTA: Durante questo processo il dispositivo di scarico della trazione è stato rimosso. È necessario prestare attenzione a non applicare un carico significativo al cavo poiché ciò potrebbe sollecitare le crimpature interne del cavo e danneggiare permanentemente il riscaldatore.

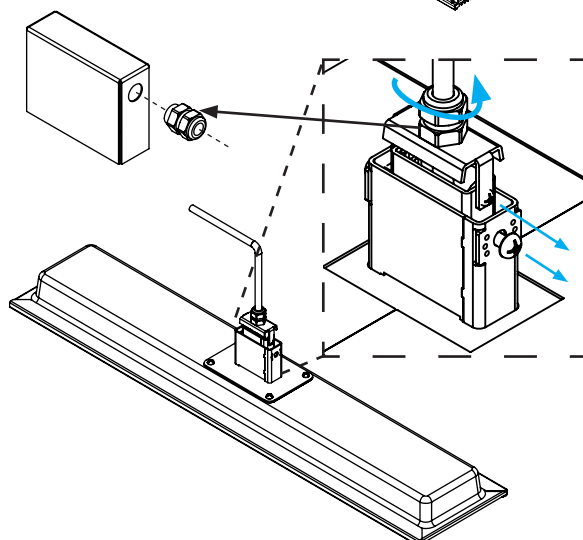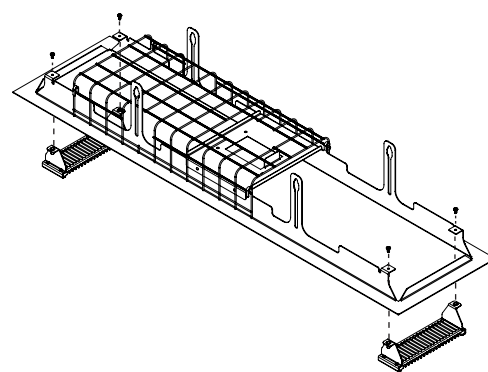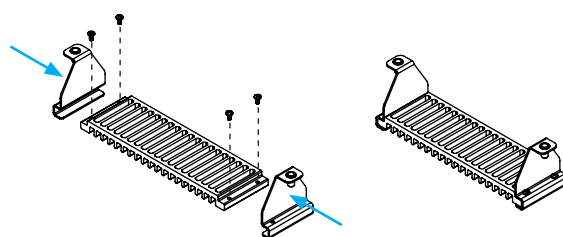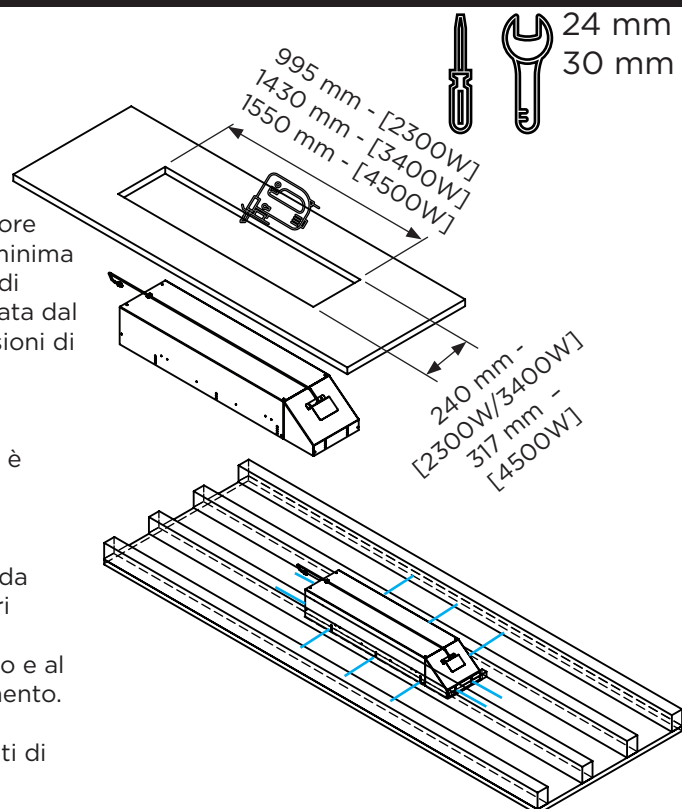

PROSIEGUO ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE A SOFFITTO...




24 mm
30 mm


6. Rimuovere con cautela le 4 viti **M5 da 10mm** sul retro del riscaldatore e allineare il gruppo del rivestimento del riscaldatore con i fori di montaggio.

Il cavo viene fatto passare attraverso l'apertura al centro del gruppo del rivestimento.

NOTA: LA STAFFA POSTERIORE DEL RISCALDATORE **NON DEVE ESSERE RIMOSSA**.

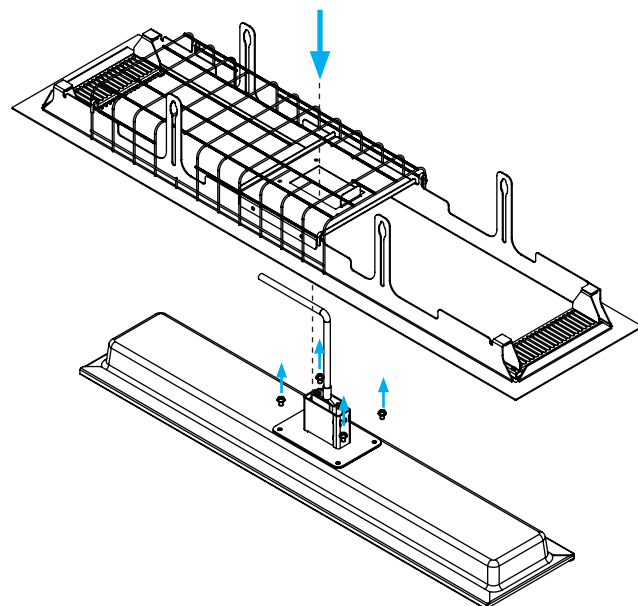


7. Reinstallare le 4 viti **M5 da 10mm** per fissare il riscaldatore al gruppo del rivestimento.

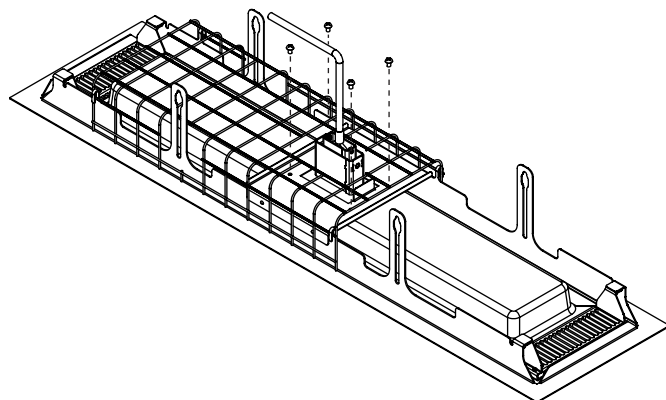


8. Far passare il cavo del riscaldatore attraverso il coperchio di protezione e il pressacavo. Fissare la staffa di protezione al riscaldatore utilizzando la vite **M6 da 10mm**.


Una volta posizionato, assicurarsi che il pressacavo **M16** (2300W/3400W) o **M20** (4500W) sia fissato utilizzando una chiave da 24 mm o 30 mm.

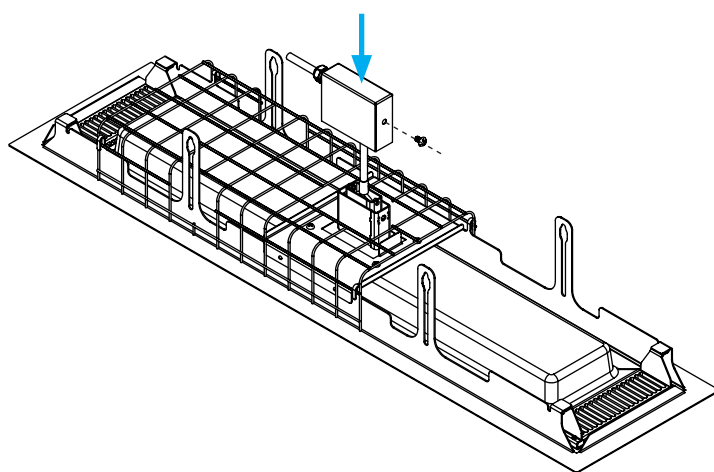


9. Rimuovere il coperchio della morsettiera estraendo le 4 viti **M4 da 8mm** e metterlo da parte per il rimontaggio.

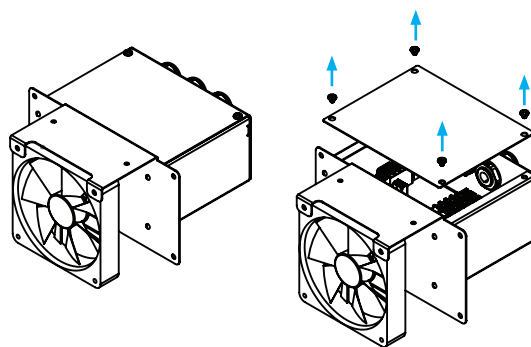

10. Tagliare il cavo del riscaldatore non più corto di 800 mm per 2300W, 1000 mm per 3400W o 1040 mm per 4500W misurato dal pressacavo.

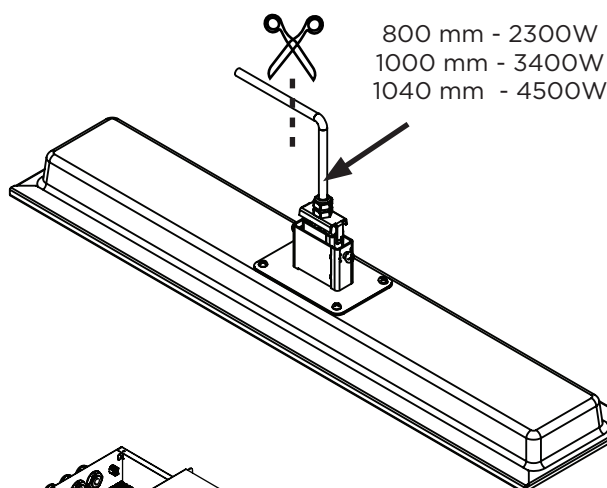


11. Far passare il cavo del riscaldatore attraverso il pressacavo **M16** inferiore (2300W/3400W) o **M20** (4500W) situato sulla morsettiera. Accertarsi che il pressacavo sia serrato.

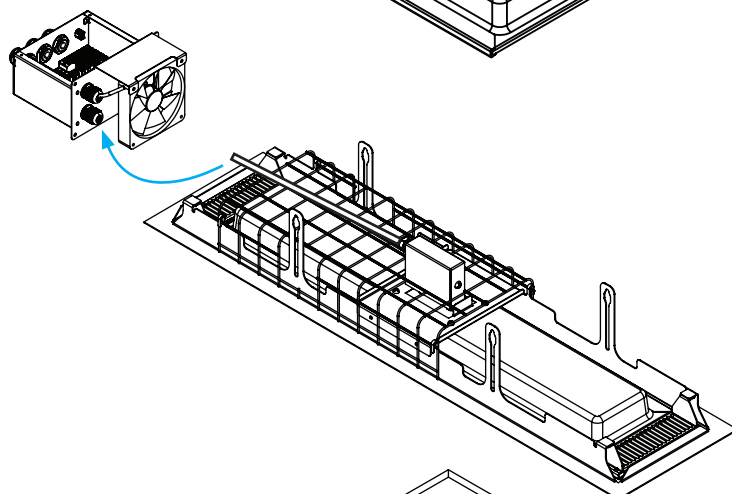

12. Alimentare la rete (ei cavi di controllo se applicabili) attraverso l'apertura della morsettiera nella scatola del riscaldatore.

Fare riferimento agli schemi elettrici alla pagina successiva

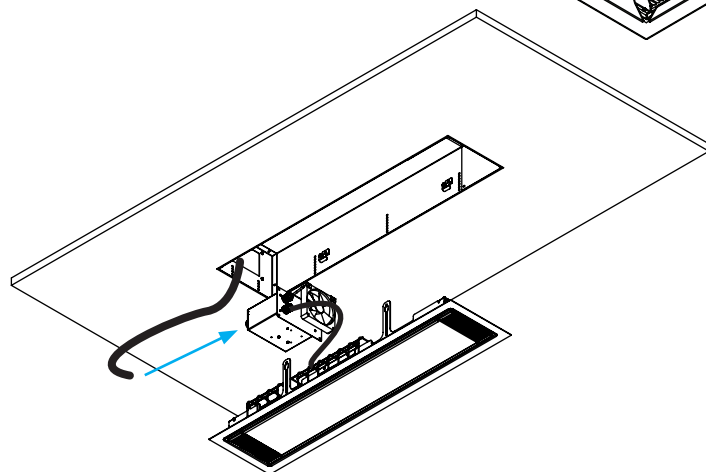


Per installazioni con il dimmer Bronic (venduto separatamente) OPPURE il controller di accensione/spegnimento (venduto separatamente), fare riferimento allo schema elettrico a pagina 11.

Per installazioni con interruttore manuale a parete (non in dotazione), fare riferimento allo schema elettrico a pagina 14.

Gli schemi elettrici completi sono disponibili a pagina 18.

PROSIEGUO ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE A SOFFITTO...

13. Una volta effettuati tutti i collegamenti, utilizzare le 4 viti  da 8mm in dotazione per chiudere la morsettieria.

**MIN 2 PERSONE NECESSARIE
PER I SEGUENTI PASSAGGI.**




**SOLLEVAMENTO MASSIMO
SICURO 16 kg A PERSONA.**



14. Posizionare il riscaldatore e la morsettieria su una piattaforma di lavoro stabile più vicino all'estremità dell'apertura della morsettieria.

 **IMPORTANTE**
**ASSICURARSI CHE IL VETRO ANTERIORE
DEL RISCALDATORE SIA PROTETTO
PRIMA DI POSIZIONARLO SOPRA.**


15. Prima di installare la morsettieria, recuperare il cavo dell'interruttore termico.
Collegarlo alla presa dell'interruttore termico sul retro della morsettieria.

 **AVVERTIMENTO**
**Il riscaldatore non funzionerà a
meno che la spina dell'interruttore di
interruzione termica non sia inserita
nella presa sul retro della morsettieria.**

16. Fissare la morsettieria nella scatola da incasso a soffitto utilizzando 4 viti  da 8mm.

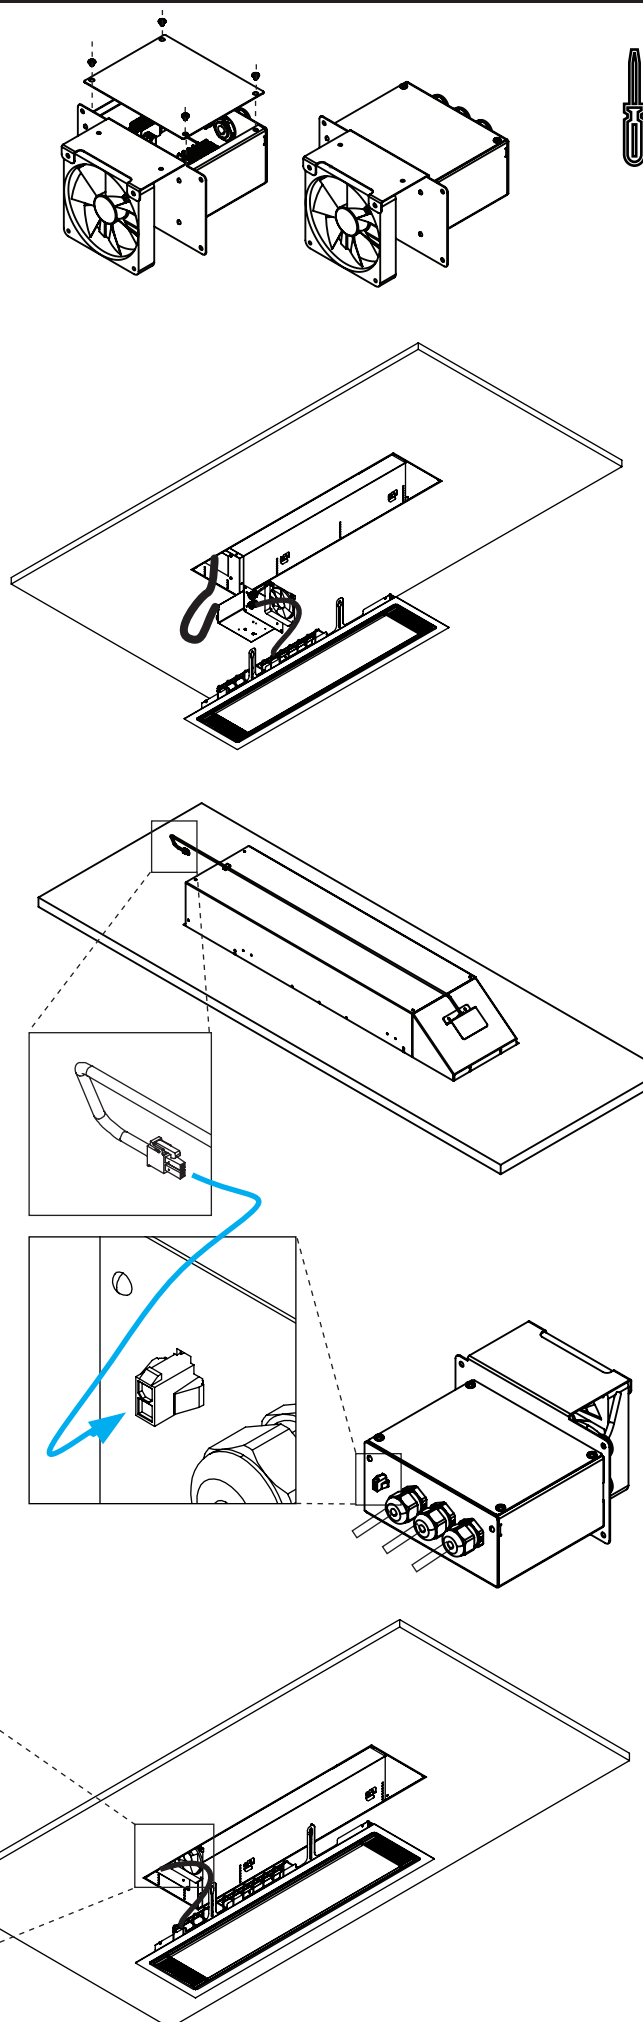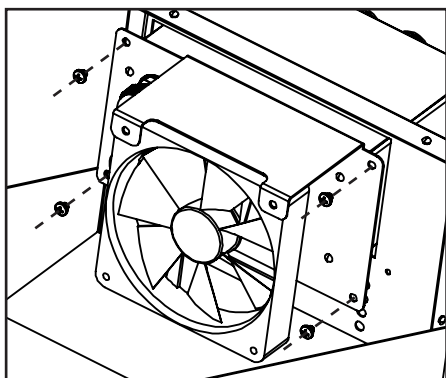


17. Fissare il gruppo del rivestimento alla scatola da incasso a soffitto, agganciando su un lato le funzionalità della linguetta di montaggio a 2 bulloni flangiati esagonali **M5 da 12mm**.

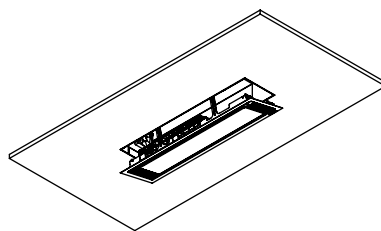


Assicurarsi che il posizionamento del cavo del riscaldatore avvenga all'interno dei ganci di montaggio.



Funzionalità della linguetta di montaggio



! IMPORTANTE
Assicurarsi che il posizionamento del cavo del riscaldatore avvenga all'interno dei ganci di montaggio.

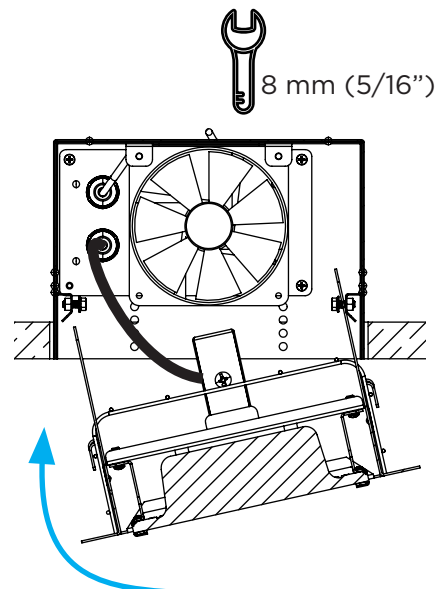

18. Ruotare il gruppo del rivestimento e collegare l'altro lato delle linguette di montaggio agli altri 2 bulloni flangiati esagonali **M5x12mm**.


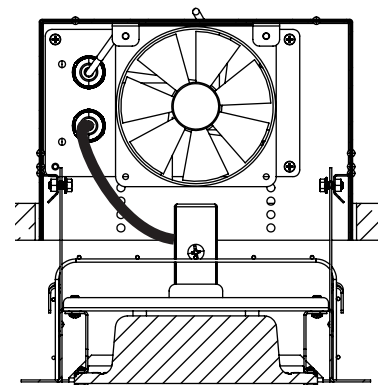
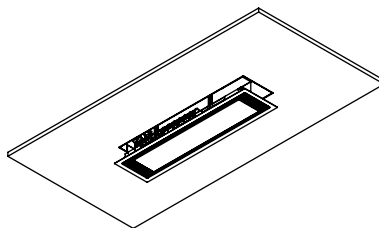


! AVVERTIMENTO
Il cavo di alimentazione del riscaldatore **DEVE** poggiare completamente sulla struttura di sostegno.
Il cavo di alimentazione **NON DEVE** toccare la superficie posteriore del riscaldatore.

19. Sollevare il gruppo del rivestimento del riscaldatore in modo che sia a contatto con il soffitto.

Serrare i 4 bulloni della flangia esagonale **M5 da 12mm** utilizzando una chiave da 8 mm (5/16") per fissare il riscaldatore in posizione.

Verificare che l'allineamento del riscaldatore sia a filo con il soffitto prima di serrare le viti.

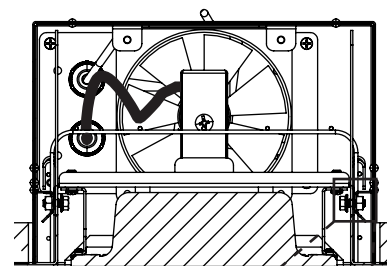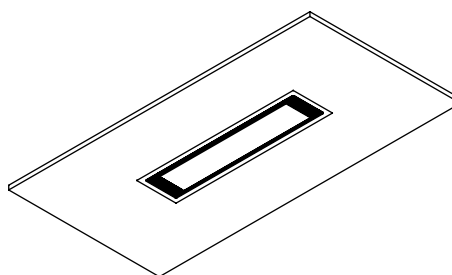

INSTALLAZIONE ELETTRICA

1. Controllare l'etichetta del prodotto per la tensione e la potenza corrette per garantire che la fonte di alimentazione sia conforme ai requisiti dei riscaldatori.
2. Il cavo di alimentazione deve essere posizionato lontano e protetto dall'involucro del riscaldatore.
3. Effettuare tutti i collegamenti in conformità con le normative elettriche locali. Per l'installazione all'esterno, tutti i collegamenti devono essere effettuati in conformità con le normative elettriche locali per il cablaggio esterno. Utilizzare esclusivamente componenti di cablaggio approvati per l'uso esterno con un grado minimo di IPX5.



AVVERTENZA

Questo riscaldatore DEVE essere installato in modo permanente da personale autorizzato e qualificato. Non eseguire operazioni di manutenzione, né procedure di installazione o montaggio quando l'alimentazione elettrica è inserita. Per scollegare il riscaldatore, spegnere il circuito del riscaldatore sul pannello di disconnessione principale.



AVVERTENZA

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE! Potrebbero verificarsi lesioni gravi o mortali. Scollegare dall'alimentazione elettrica prima di installare o riparare questo riscaldatore. Leggere e seguire i requisiti di spazio per l'installazione delineati in questo manuale. L'apparecchio DEVE assolutamente essere collegato a una fonte elettrica adeguatamente messa a terra.

Per le istruzioni di cablaggio con i dimmer Bromic SmartHeat o i comandi ON/OFF, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il controller.

IMPORTANTE: i comandi elettronici dei dimmer producono calore durante il funzionamento. Per i riscaldatori Bromic che installano dimmer Bromic SmartHeat o comandi ON/OFF, è indispensabile assicurarsi che i dimmer siano installati in una posizione pulita, asciutta e ben ventilata, lasciando spazio su tutti i lati. È necessario assicurarsi che i dimmer non siano installati in uno spazio ristretto, vicino ad altri apparecchi generatori di calore o, nel caso di un'installazione con più dimmer, non devono essere troppo vicini tra loro. I dimmer devono rimanere sempre freddi. Consultare le istruzioni di installazione del dimmer Bromic per ulteriori dettagli o per ulteriori domande, contattare i servizi di assistenza tecnica Bromic.

ASSISTENZA



AVVERTENZA

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE! Potrebbero verificarsi lesioni gravi o mortali. Scollegare dall'alimentazione elettrica prima di eseguire la manutenzione di questo riscaldatore.



AVVERTENZA

L'assistenza e la manutenzione DEVONO essere assolutamente eseguite esclusivamente da personale autorizzato e qualificato. Non azionare alcun riscaldatore dopo che non funziona correttamente. Scollegare l'alimentazione dal pannello di servizio e far ispezionare il riscaldatore da un elettricista affidabile prima di riutilizzarlo.



AVVERTENZA

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Bromic, un rappresentante dell'assistenza Bromic o da persone similmente qualificate per evitare rischi. Contattare Bromic per ulteriori informazioni sulla sostituzione del cavo di alimentazione.

MANUTENZIONE

Assicurarsi che l'unità di riscaldamento non sia direttamente esposta alla pioggia o al contatto con l'acqua. Montare il riscaldatore al coperto e proteggerlo dalla pioggia e dalle intemperie, quando possibile, per una massima durata del prodotto e per preservare l'aspetto del prodotto.

L'alloggiamento esterno del riscaldatore deve essere pulito ogni due settimane. Per pulire l'apparecchio, assicurarsi che il riscaldatore sia spento e che sia spento da almeno 2 ore prima di rimuovere lo sporco/la polvere con un panno morbido inumidito.


La salsedine nell'aria può causare l'arrugginimento del metallo, specialmente in ambiente costiero. Un'ulteriore pulizia del riscaldatore con un panno morbido inumidito ogni due settimane aiuterà a preservare l'aspetto del prodotto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SINTOMO	POSSIBILE/-I CAUSA/-E	AZIONE/-I CORRETTIVA/-E
Assenza di calore	<ol style="list-style-type: none">1. Collegamento errato2. Interruttore termico autoripristinante non inserito3. L'interruttore termico non autoripristinante è scattato.	<ol style="list-style-type: none">1. Verificare il collegamento all'alimentazione2. Controllare che l'interruttore termico autoripristinante sia inserito (vedere punto 14).3. Resettare l'interruttore termico non autoripristinante situato all'interno della morsettiera (vedere lo schema elettrico).
Calore insufficiente	<ol style="list-style-type: none">1. Riscaldatore troppo piccolo per l'applicazione2. Riscaldatore montato troppo in alto o troppo lontano3. Tensione errata collegata al riscaldatore.	<ol style="list-style-type: none">1. Aggiungere riscaldatori aggiuntivi2. Ridurre il calore o la distanza di montaggio.3. Verificare che sia fornita la corretta tensione di alimentazione
Troppo calore	<ol style="list-style-type: none">1. Riscaldatore troppo grande per l'applicazione2. Riscaldatore montato troppo in basso o troppo vicino3. Tensione errata collegata al riscaldatore	<ol style="list-style-type: none">1. Sostituire con un riscaldatore più piccolo2. Aumentare l'altezza o la distanza di montaggio3. Verificare che sia fornita la corretta tensione di alimentazione

Interruttore termico non autoripristinante


Nel caso in cui le temperature superino i limiti di funzionamento di sicurezza, entrerà in funzione l'interruttore termico non autoripristinante. Ciò potrebbe essere dovuto al danneggiamento della ventola o al funzionamento del riscaldatore a una temperatura ambiente elevata. Per ripristinare l'interruttore, premere il pulsante di ripristino al centro dell'interruttore. Esso è situato nella morsettiera. LA POSIZIONE È MOSTRATA A PAGINA 10.



AVVERTENZA

Assicurarsi che il circuito non sia sotto tensione prima di tentare di ripristinare l'interruttore di sicurezza.



GUIDA RAPIDA PER L'ACCESSO ALLA MORSETTIERA

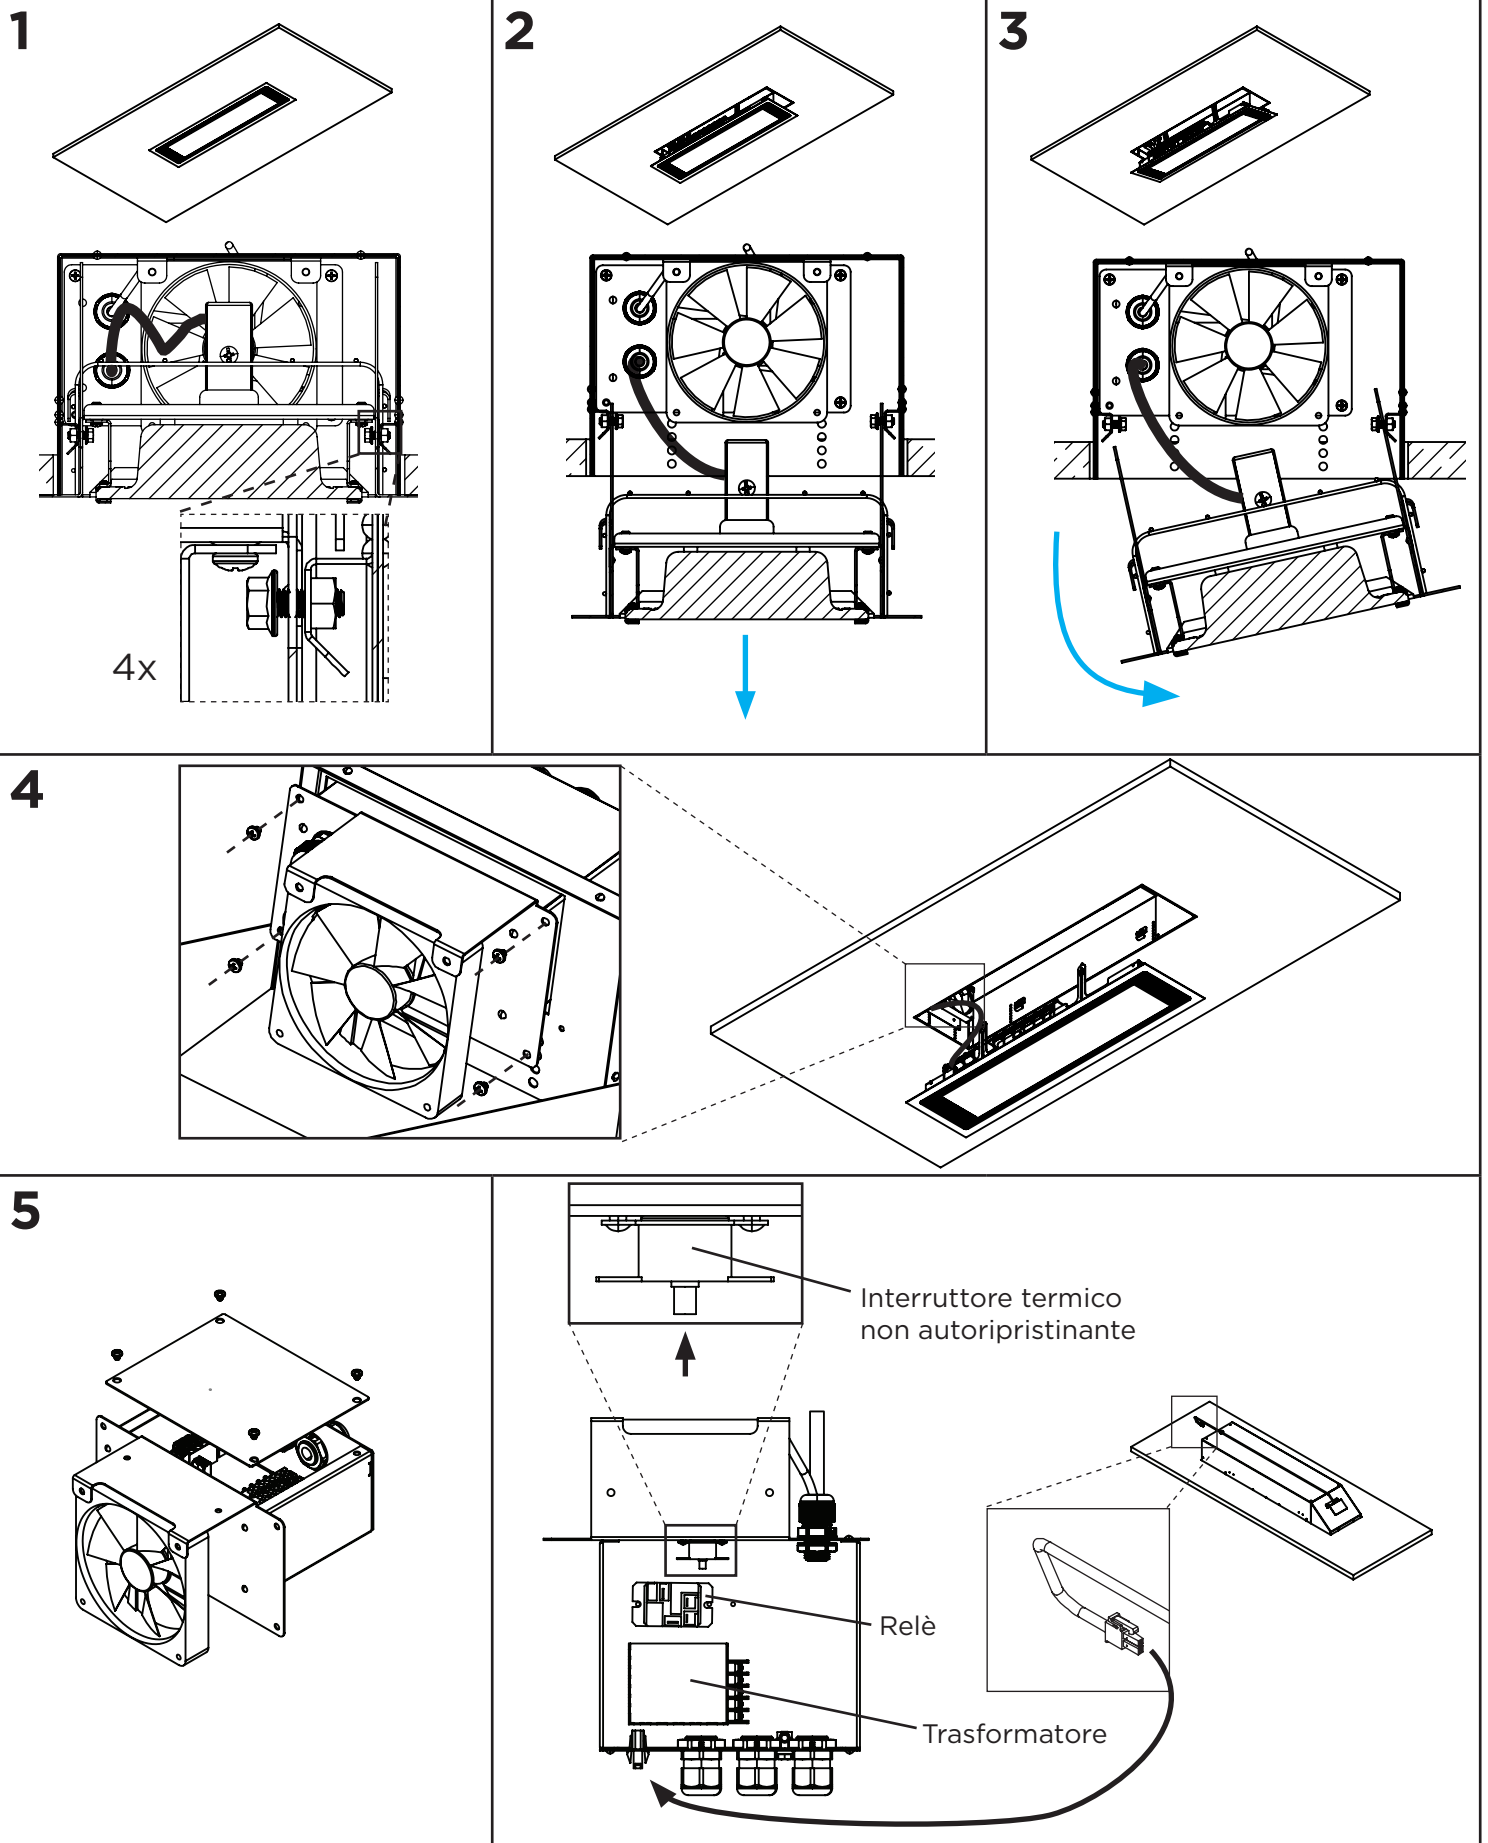

FARE RIFERIMENTO AGLI SCHEMI ELETTRICI A PAGINA 18.
SE IL PRODOTTO NON FUNZIONA ANCORA, CONTATTARE BROMIC PER RICEVERE ULTERIORE ASSISTENZA TECNICA.

SCHEMA ELETTRICO KIT INCASSO A SOFFITTO A BASSA ALTEZZA DA TERRA 2300W/3400W (UTILIZZABILE CON DIMMER O DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)

DI SEGUITO UNO SCHEMA SEMPLIFICATO DELLA MORSETTIERA. VENGONO VISUALIZZATI TUTTI I COLLEGAMENTI REGOLATI DALL'INSTALLATORE. GLI ARTICOLI NON VISUALIZZATI NON DEVONO ESSERE MODIFICATI.

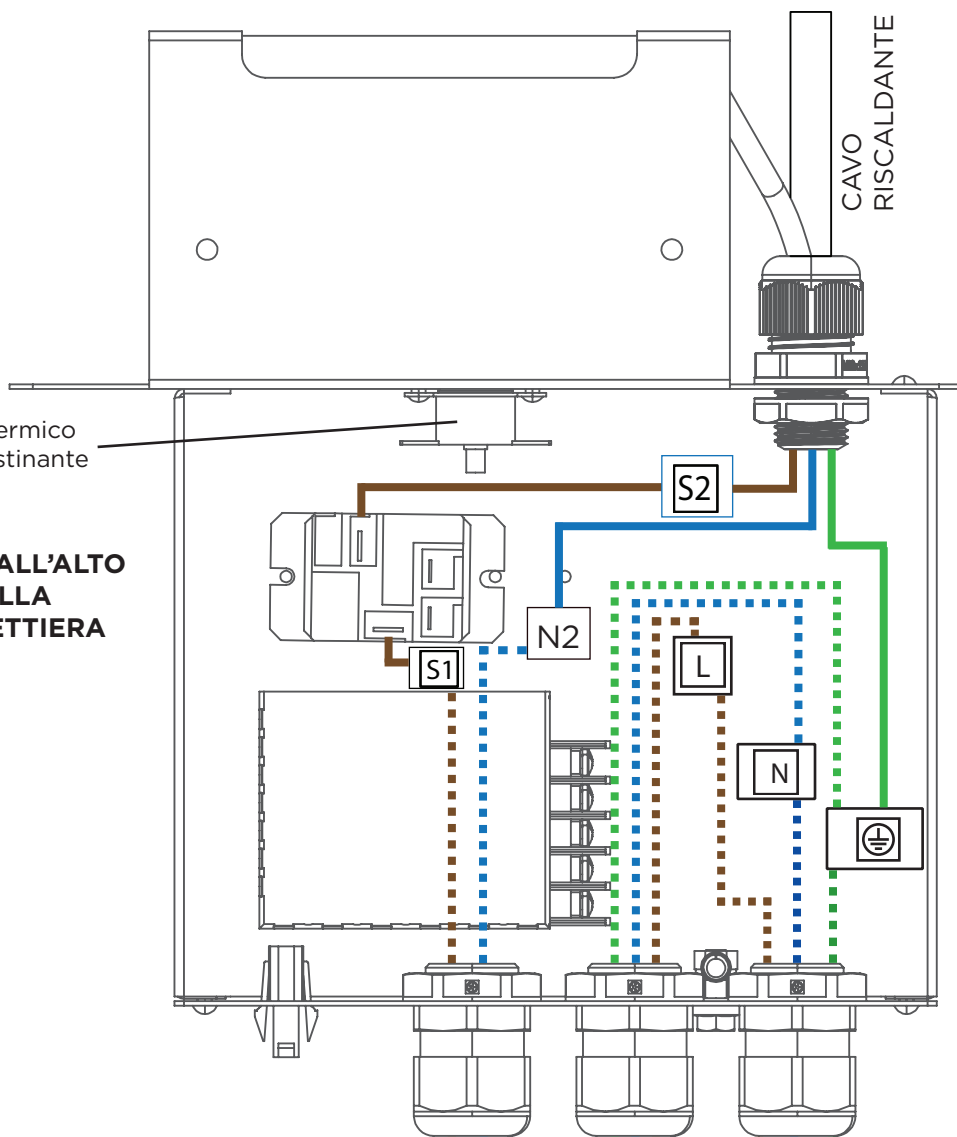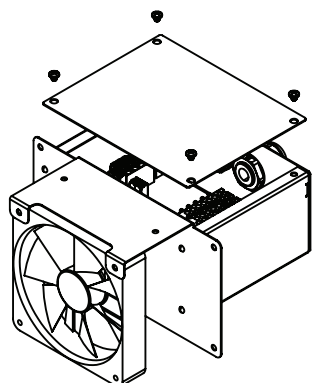

VISTA DALL'ALTO DELLA MORSETTIERA

AVVERTENZA

Il riscaldatore CA monofase deve essere installato in modo permanente e cablo da personale autorizzato e qualificato.

Questo prodotto è concepito per l'uso con riscaldatori Platinum Electric da 220-240 V e 208 V.

Uscita Alimentazione Dimmer (Carico).
OPPURE Uscita Alimentazione Controller di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (Carico).

Ingresso Alimentazione Dimmer (Carico).
OPPURE Ingresso Alimentazione Controller di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (Carico).

I FILI INDICATI DA LINEE TRATTEGGIATE SONO FORNITI DALL'INSTALLATORE.

FORNITURA


MARRONE	BLU	VERDE/GIALLA
IN TENSIONE/ATTIVO	NEUTRAL	TERRA
OPPURE PIEDINO IN TENSIONE 1	PIEDINO IN TENSIONE 2	SOLO US 240V O 208V
OPPURE FASE A	PHASE B	
OPPURE FASE B	PHASE C	
OPPURE FASE C	PHASE A	

NOTES:

- Per le istruzioni di cablaggio con i dimmer Bromic SmartHeat o i comandi ON/OFF, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il controller.

SCHEMA ELETTRICO KIT INCASSO A SOFFITTO A BASSA ALTEZZA DA TERRA 4500W (UTILIZZABILE CON DIMMER OPPURE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)

DI SEGUITO UNO SCHEMA SEMPLIFICATO DELLA MORSETTIERA. VENGONO VISUALIZZATI TUTTI I COLLEGAMENTI REGOLATI DALL'INSTALLATORE. GLI ARTICOLI NON VISUALIZZATI NON DEVONO ESSERE MODIFICATI.

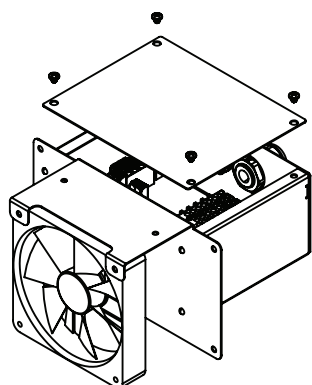

Interruttore termico non autoripristinante




VISTA DALL'ALTO DELLA MORSETTIERA

AVVERTENZA

Il riscaldatore CA monofase deve essere installato in modo permanente e cablo da personale autorizzato e qualificato.

Questo prodotto è concepito per l'uso con riscaldatori Platinum Electric da 220-240 V e 208 V.

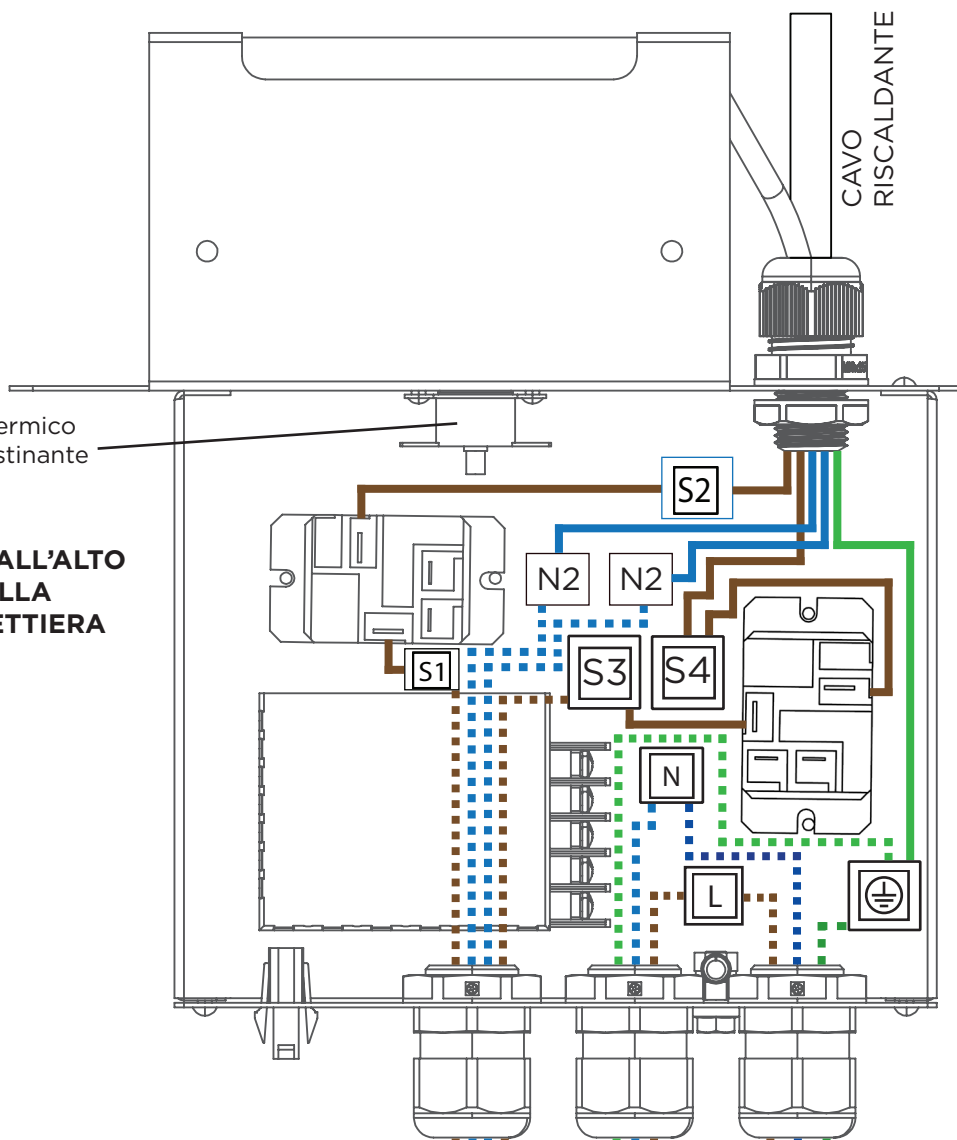

Uscita Alimentazione Dimmer (Carico).
OPPURE Uscita Alimentazione Controller di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (Carico).

Ingresso Alimentazione Dimmer (Carico).
OPPURE Ingresso Alimentazione Controller di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (Carico).

FORNITURA

I FILI INDICATI DA LINEE TRATTEGGIATE SONO FORNITI DALL'INSTALLATORE.


MARRONE	BLU	VERDE/GIALLA
IN TENSIONE/ATTIVO	NEUTRAL	TERRA
OPPURE PIEDINO IN TENSIONE 1	PIEDINO IN TENSIONE 2	SOLO US 240V O 208V
OPPURE FASE A	PHASE B	
OPPURE FASE B	PHASE C	
OPPURE FASE C	PHASE A	

NOTE:

- Per le istruzioni di cablaggio con i dimmer Bronic SmartHeat o i comandi ON/OFF, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il controller.

SCHEMA ELETTRICO KIT INCASSO A SOFFITTO A BASSA ALTEZZA DA TERRA 2300W/3400W (DA UTILIZZARE CON INTERRUTTORE A PARETE)

DI SEGUITO UNO SCHEMA SEMPLIFICATO DELLA MORSETTIERA. VENGONO VISUALIZZATI TUTTI I COLLEGAMENTI REGOLATI DALL'INSTALLATORE. GLI ARTICOLI NON VISUALIZZATI NON DEVONO ESSERE MODIFICATI.

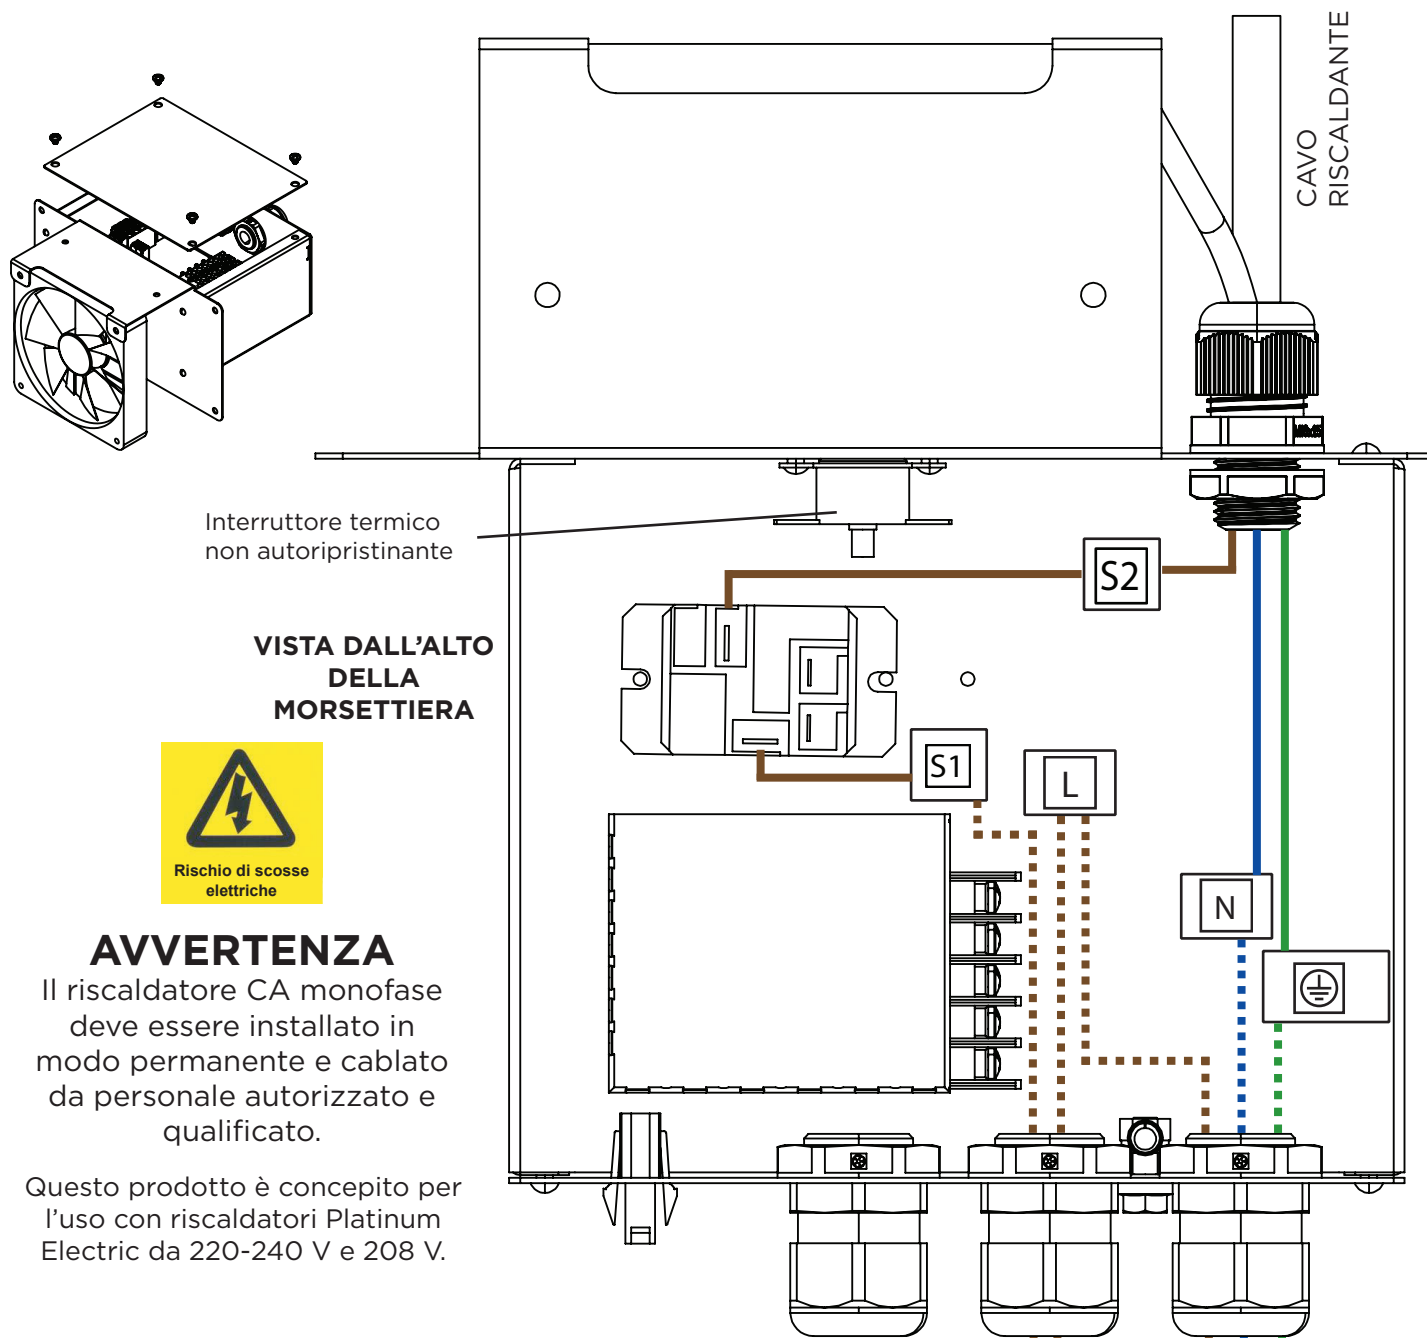

Interruttore termico non autoripristinante

VISTA DALL'ALTO DELLA MORSETTIERA



AVVERTENZA

Il riscaldatore CA monofase deve essere installato in modo permanente e cablo da personale autorizzato e qualificato.

Questo prodotto è concepito per l'uso con riscaldatori Platinum Electric da 220-240 V e 208 V.

INTERRUTTORE A PARETE FORNITO DAL CLIENTE

I FILI INDICATI DA LINEE TRATTEGGIATE SONO FORNITI DALL'INSTALLATORE.



	MARRONE IN TENSIONE/ATTIVO	BLU NEUTRAL	VERDE/GIALLA TERRA
OPPURE	PIEDINO IN TENSIONE 1	PIEDINO IN TENSIONE 2	
OPPURE	FASE A	PHASE B	
OPPURE	FASE B	PHASE C	
OPPURE	FASE C	PHASE A	
			SOLO US 240V O 208V

NOTE:

- Il kit incasso a soffitto è progettato per le unità Platinum Electric SII 2300W, 3400W e 4500W.

SCHEMA ELETTRICO KIT INCASSO A SOFFITTO A BASSA ALTEZZA DA TERRA 4500W (DA UTILIZZARE CON INTERRUTTORE A PARETE)

DI SEGUITO UNO SCHEMA SEMPLIFICATO DELLA MORSETTIERA. VENGONO VISUALIZZATI TUTTI I COLLEGAMENTI REGOLATI DALL'INSTALLATORE. GLI ARTICOLI NON VISUALIZZATI NON DEVONO ESSERE MODIFICATI.

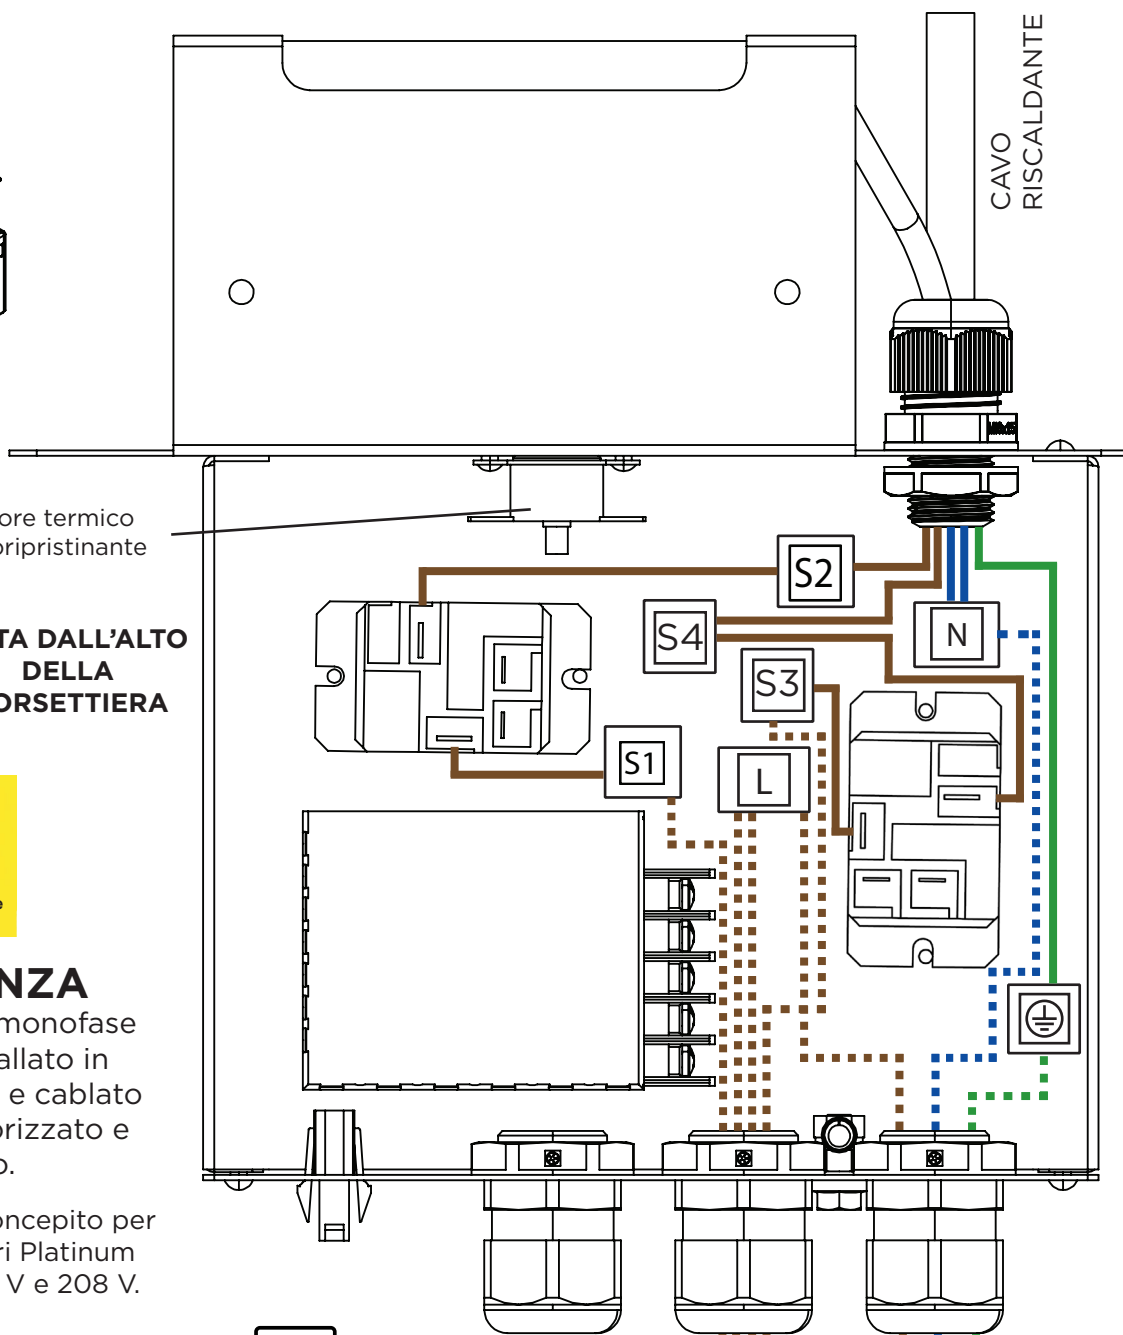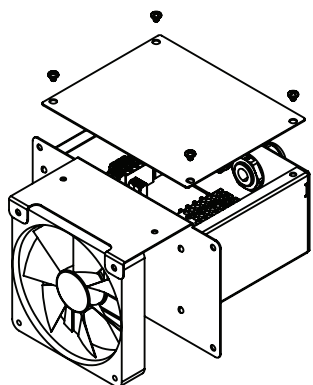

Interruttore termico non autoripristinante

VISTA DALL'ALTO DELLA MORSETTIERA



AVVERTENZA

Il riscaldatore CA monofase deve essere installato in modo permanente e cablo da personale autorizzato e qualificato.

Questo prodotto è concepito per l'uso con riscaldatori Platinum Electric da 220-240 V e 208 V.

INTERRUTTORE A PARETE (3000W) FORNITO DAL CLIENTE

INTERRUTTORE A PARETE (1500W) FORNITO DAL CLIENTE

I FILI INDICATI DA LINEE TRATTEGGIATE SONO FORNITI DALL'INSTALLATORE.


	MARRONE IN TENSIONE/ATTIVO	BLU NEUTRAL	VERDE/GIALLA TERRA
OPPURE	PIEDINO IN TENSIONE 1	PIEDINO IN TENSIONE 2	
OPPURE	FASE A	PHASE B	
OPPURE	FASE B	PHASE C	
OPPURE	FASE C	PHASE A	
			SOLO US 240V O 208V

NOTE:

- Il kit incasso a soffitto è progettato per le unità Platinum Electric SII 2300W, 3400W e 4500W.

SCHEMA ELETTRICO KIT INCASSO A SOFFITTO A BASSA ALTEZZA DA TERRA 2300W/3400W (DA UTILIZZARE CON 2 RISCALDATORI ON/OFF O DIMMER)


DI SEGUITO UNO SCHEMA SEMPLIFICATO DELLA MORSETTIERA.
 VENGONO VISUALIZZATI TUTTI I COLLEGAMENTI REGOLATI DALL'INSTALLATORE.
GLI ARTICOLI NON VISUALIZZATI NON DEVONO ESSERE MODIFICATI.

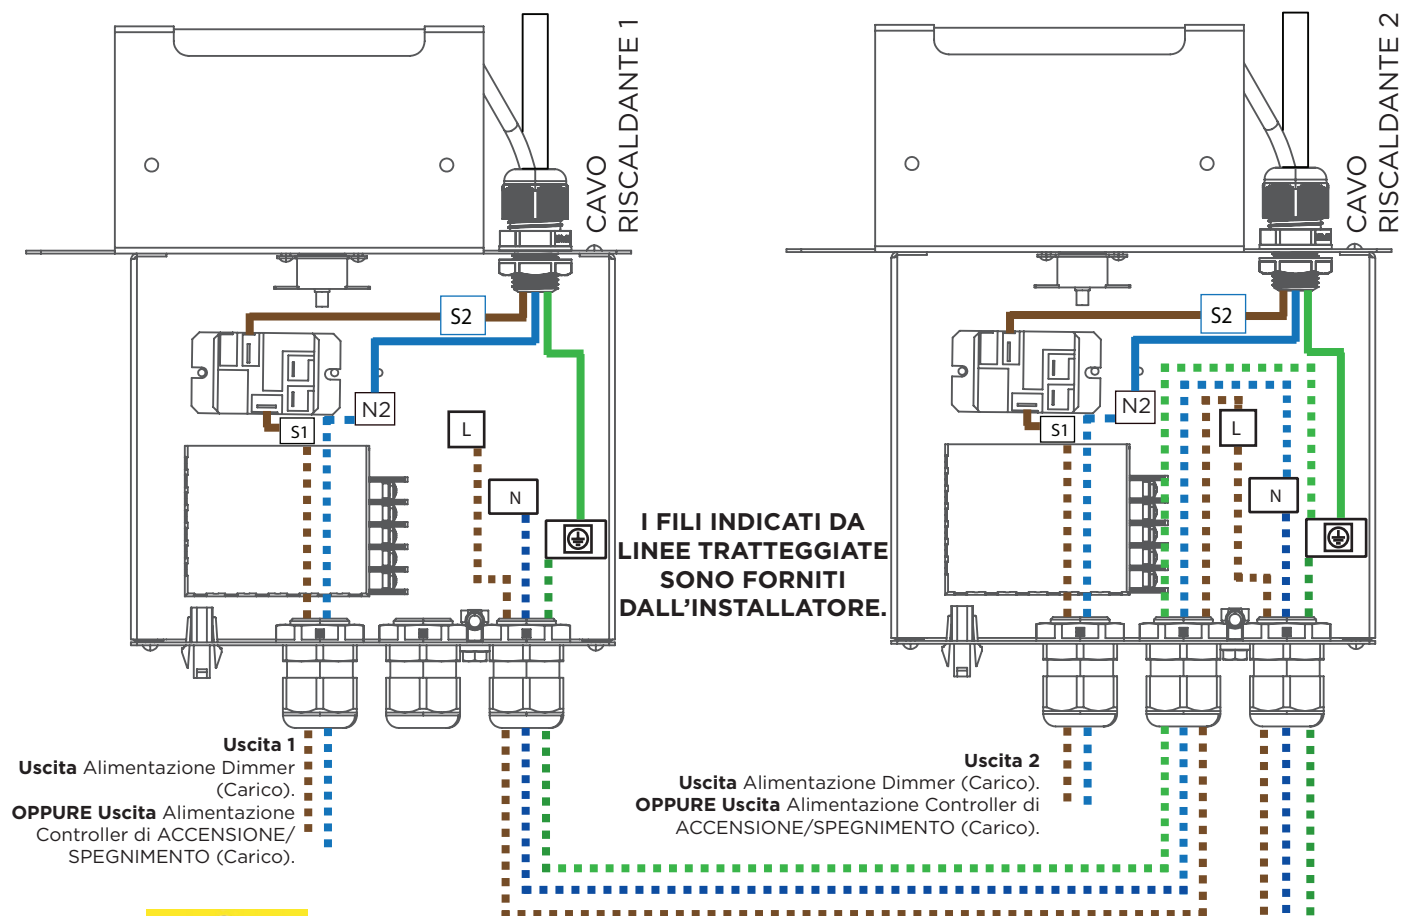

AVVERTENZA

Il riscaldatore CA monofase deve essere installato in modo permanente e cablo da personale autorizzato e qualificato.

Questo prodotto è concepito per l'uso con riscaldatori Platinum Electric da 220-240 V e 208 V.

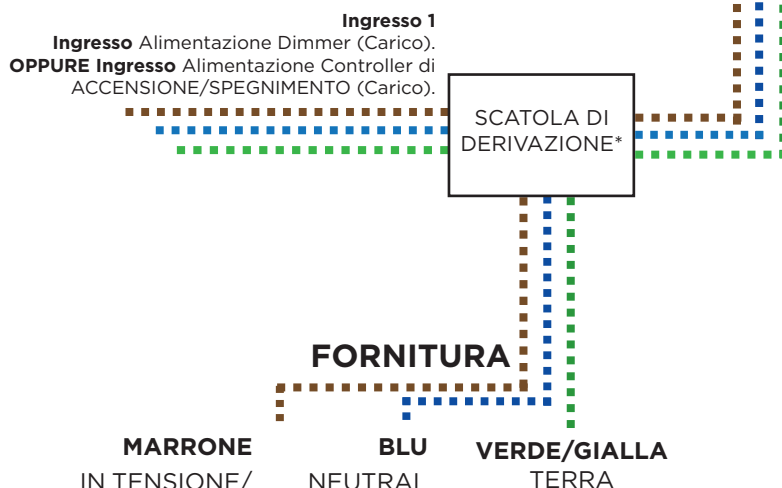

OPPURE	PIEDINO IN TENSIONE 1	PIEDINO IN TENSIONE 2
OPPURE	FASE A	PHASE B
OPPURE	FASE B	PHASE C
OPPURE	FASE C	PHASE A

SOLO US
 240V O 208V


NOTES:

- Per le istruzioni di cablaggio con i dimmer Bronic SmartHeat o i comandi ON/OFF, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il controller.
- *La scatola di derivazione e i collegamenti interni devono essere adatte alla tensione e alla capacità correntedei riscaldatori installati.

SCHEMA ELETTRICO KIT DA INCASSO A SOFFITTO A BASSA DISTANZA 4500W (DA UTILIZZARE CON 2 RISCALDATORI ON/OFF O DIMMER)

DI SEGUITO UNO SCHEMA SEMPLIFICATO DELLA MORSETTIERA.
 VENGONO VISUALIZZATI TUTTI I COLLEGAMENTI REGOLATI DALL'INSTALLATORE.
GLI ARTICOLI NON VISUALIZZATI NON DEVONO ESSERE MODIFICATI.

CAVO RISCALDANTE 2

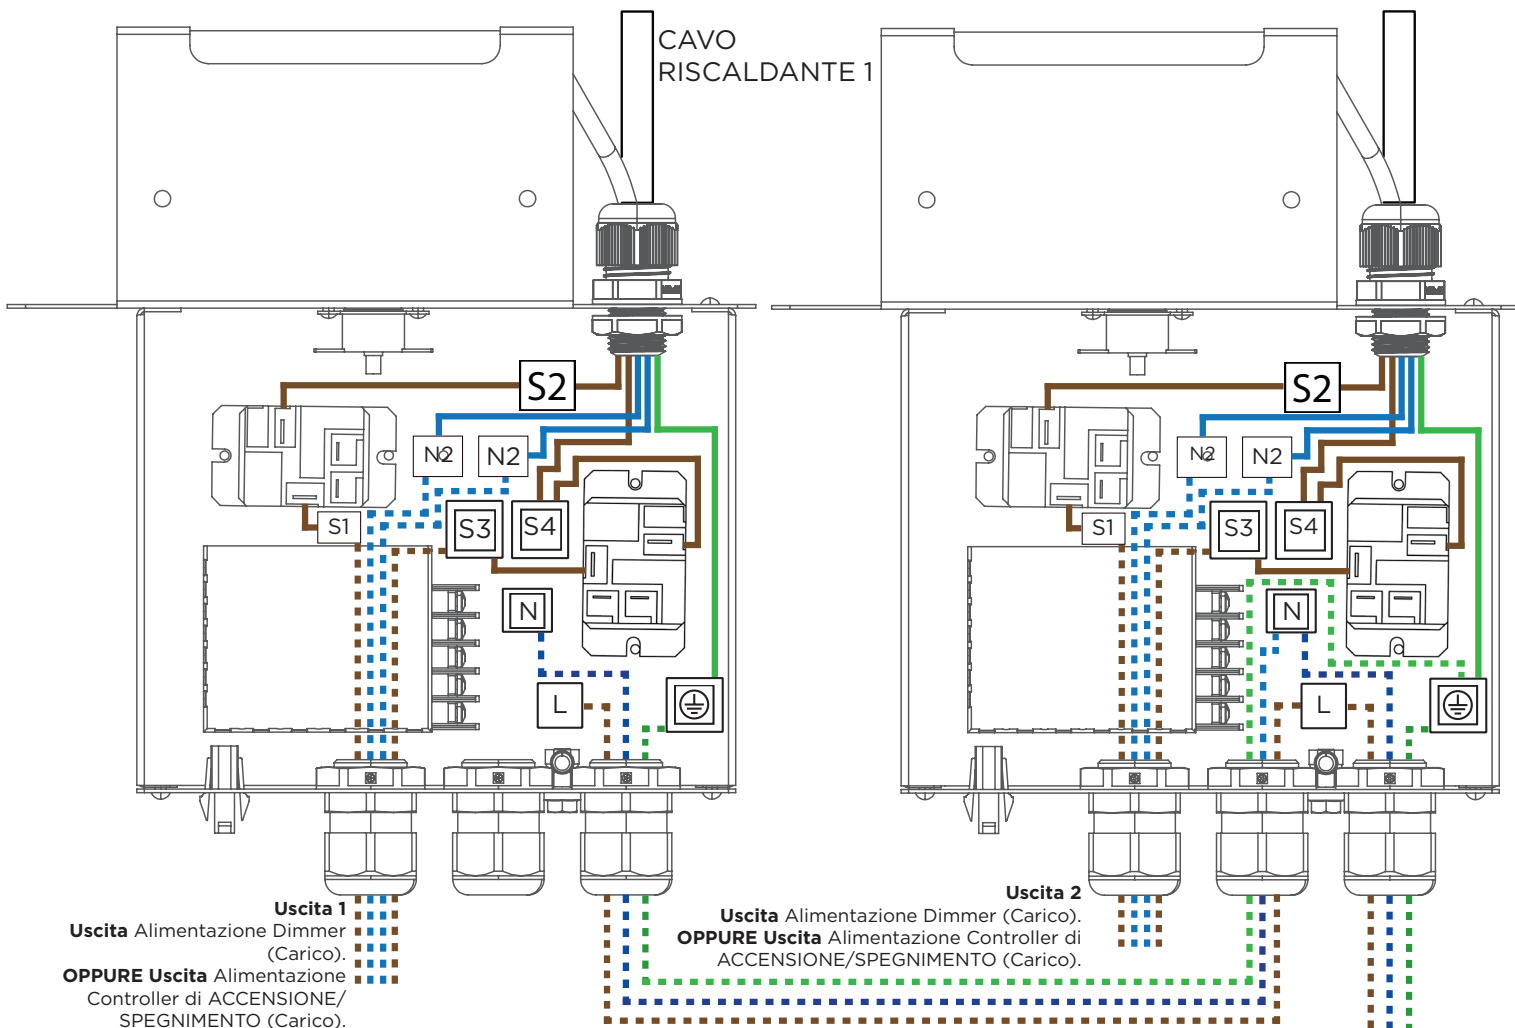

Uscita 1
 Uscita Alimentazione Dimmer (Carico).
OPPURE Uscita Alimentazione Controller di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (Carico).

Uscita 2
 Uscita Alimentazione Dimmer (Carico).
OPPURE Uscita Alimentazione Controller di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (Carico).

I FILI INDICATI DA LINEE TRATTEGGIATE SONO FORNITI DALL'INSTALLATORE.



SCATOLA DI DERIVAZIONE*
 Ingresso
 Ingresso Alimentazione Dimmer (Carico).
OPPURE Ingresso Alimentazione Controller di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (Carico).

FORNITURA

MARRONE IN TENSIONE/ATTIVO
BLU NEUTRAL
VERDE/GIALLA TERRA

OPPURE	PIEDINO IN TENSIONE 1	PIEDINO IN TENSIONE 2
OPPURE	FASE A	PHASE B
OPPURE	FASE B	PHASE C
OPPURE	FASE C	PHASE A

SOLO US
 240V O 208V

AVVERTENZA


Il riscaldatore CA monofase deve essere installato in modo permanente e cablato da personale autorizzato e qualificato.

Questo prodotto è concepito per l'uso con riscaldatori Platinum Electric da 220-240 V e 208 V.


NOTES:

- Per le istruzioni di cablaggio con i dimmer Bronic SmartHeat o i comandi ON/OFF, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il controller.
- *La scatola di derivazione e i collegamenti interni devono essere adatte alla tensione e alla capacità corrente dei riscaldatori installati.

SCHEMA ELETTRICO 2300W/3400W - PER CONTROLLER DI ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO O DIMMER

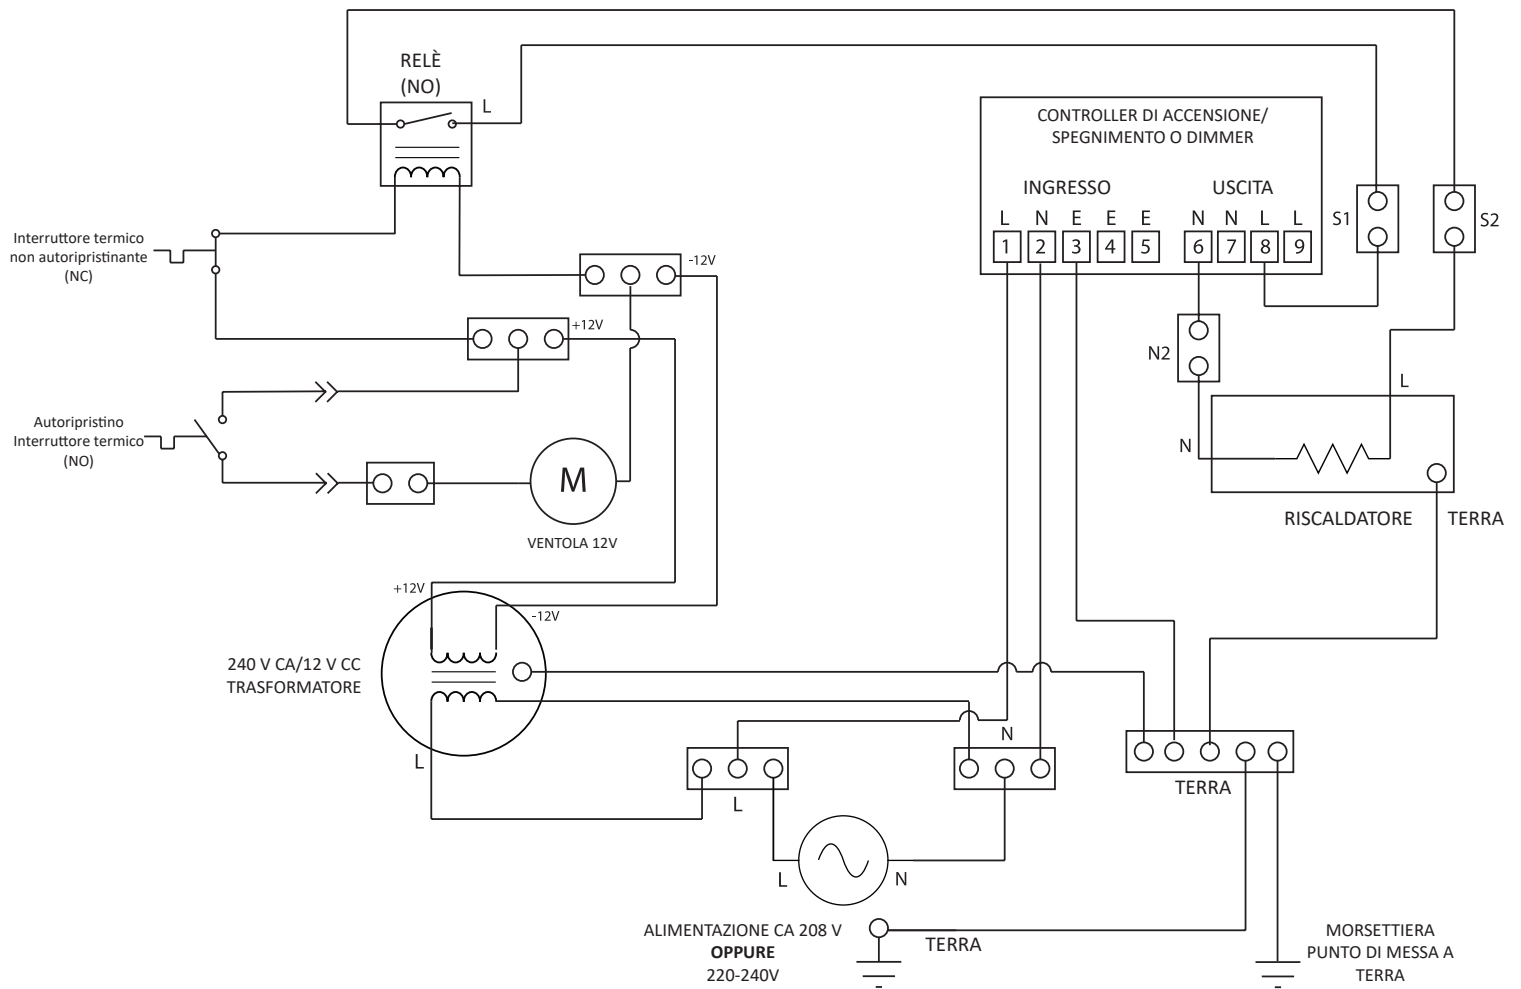

SCHEMA ELETTRICO 2300W/3400W - PER INTERRUTTORE A PARETE

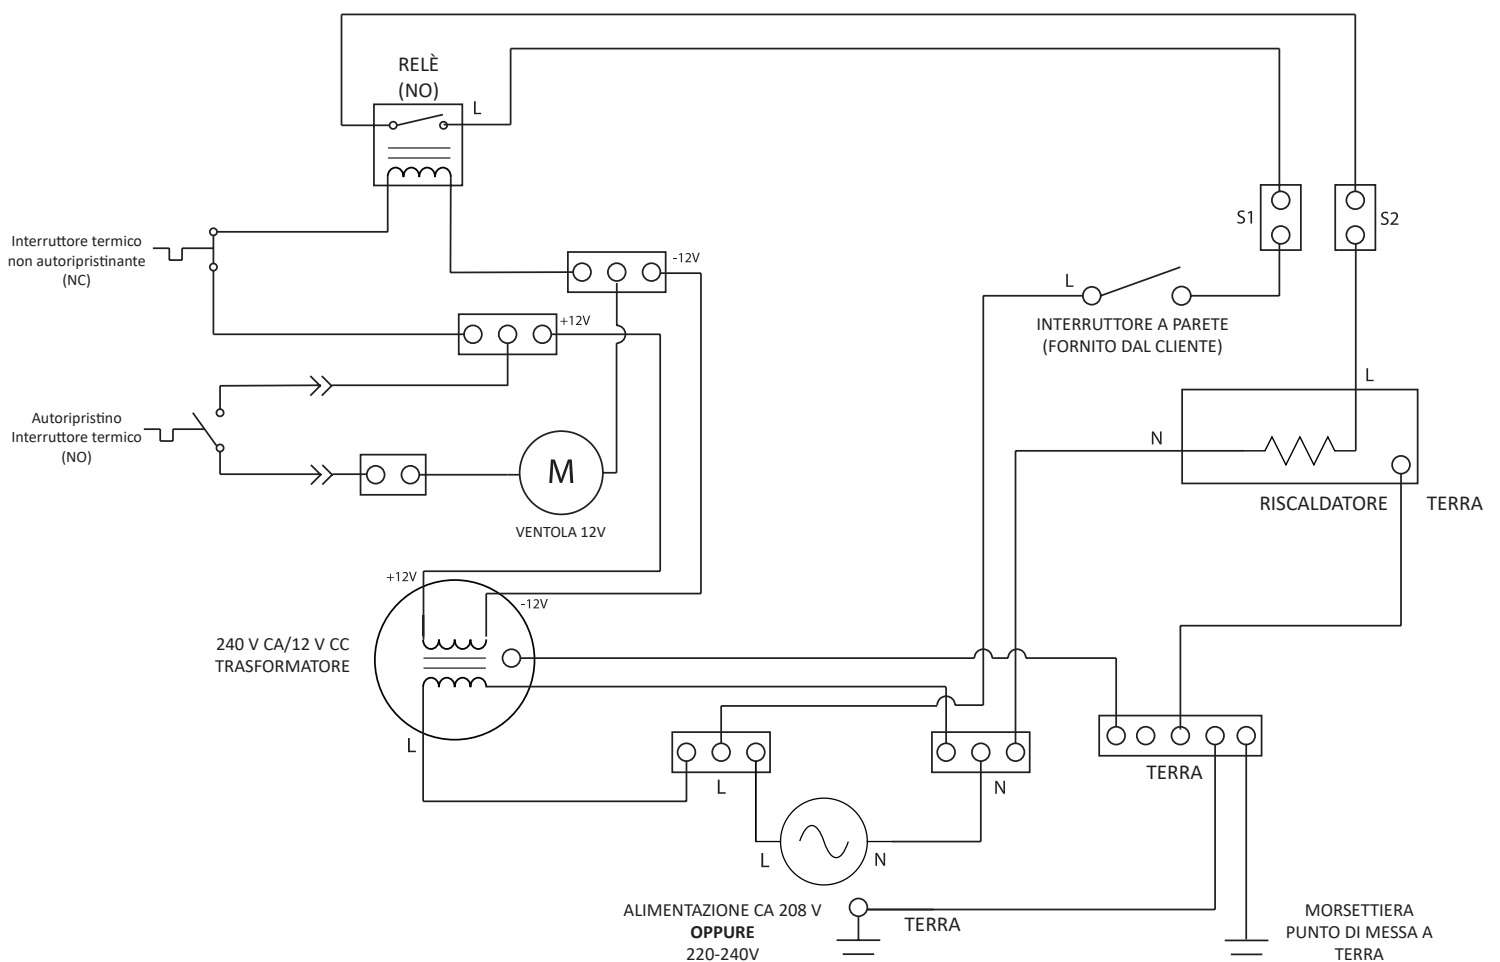

! WAARSCHUWING

Dwarsbalken, balken en spanten mogen niet worden ingezaagd of ingekeept om de verwarmers te installeren.

De onderstaande instructies zijn geschikt voor een plafondoppervlak van 10-30 mm dik. Voor een plafondoppervlak dikker dan 30 mm kunt u contact opnemen met Bromic voor andere installatie-opties.

De verwarmers mag onder geen omstandigheden worden bedekt met isolerend of vergelijkbaar materiaal.

Het is van belang dat regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd aan de verwarmers om ervoor te zorgen dat het uiterlijk in stand blijft. In schadelijke omstandigheden zoals op locaties aan de kust, dient u vaker inspecties uit te voeren en vaker te reinigen.

Bij installatie in een plafonduitsparing moet de verwarmers aan de bovenkant volledig zijn beschermd tegen contact met water.

PLATINUM SMART-HEAT™ ELEKTRISCHE VERWARMERS VAN BROMIC

MONTAGE-INSTRUCTIES PLAFONDUITSPARING MET KLEINE TUSSENRUIMTE











VOOR MODELLEN 2300W, 3400W EN 4500W


! WAARSCHUWING

Deze verwarmers MOET permanent door een bevoegd/gediplomeerd persoon worden geïnstalleerd. Voer geen onderhoud of installatie- of montageprocedures uit terwijl de stroom is ingeschakeld. Wacht 2 uur na het uitschakelen van de verwarmers voordat u het apparaat aanraakt.




QR-CODE MONTAGE-INSTRUCTIES

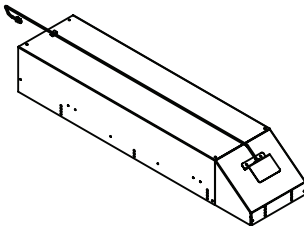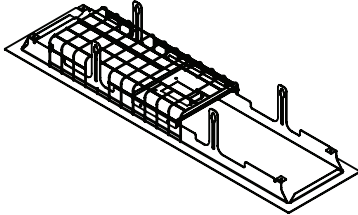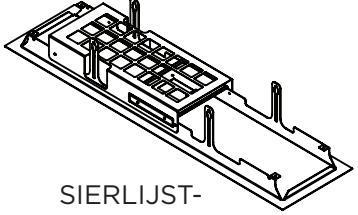 PLAFONDUITSPARINGSKAST 1x	 IP-DEKSEL 1x	 HARDWARE	 SIERLIJST- ASSEMBLAGE (STANDAARD) 1x
 AANSLUITKAST 1x	 VENTILATIEDEKSEL ZWART 2x	 BEUGELS VENTILATIEDEKSEL 4x	 SIERLIJST- ASSEMBLAGE (MARINE) 1x
	 VENTILATIEDEKSEL WIT 2x	 N2 WAGO CONNECTOR 1x (2300W/3400W) 2x (4500W)	

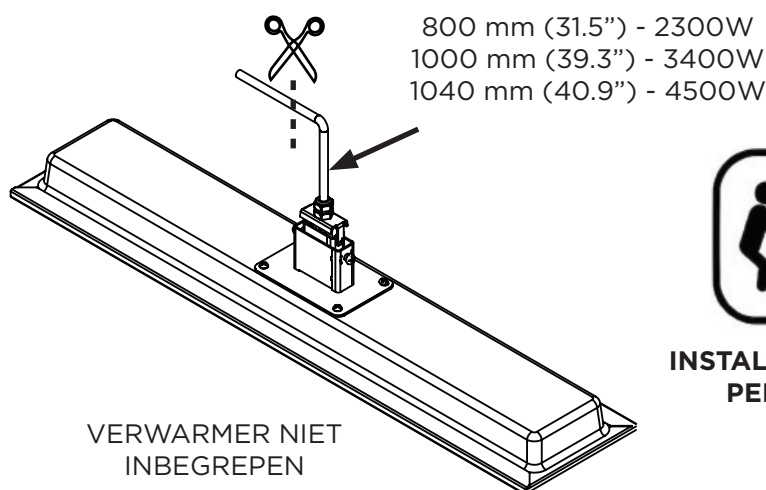

INSTALLATIE MET 2 PERSONEN

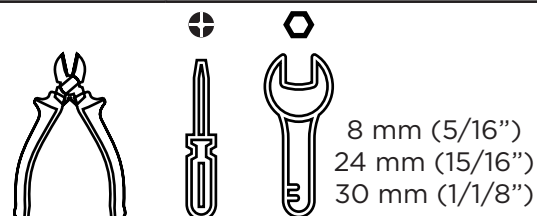

BENODIGD GEREEDSCHAP

BELANGRIJK

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG.
ZIE DE BINNENKANT VAN DE OMSLAG
VOOR BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER DEZE HANDLEIDING. HOUD DE
HANDLEIDING BIJ HET APPARAAT VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, de werking en het onderhoud van het plafonduitsparingspakket met kleine tussenruimte voor de Platinum Smart-Heat elektrische verwarmers. Let goed op de belangrijke veiligheidsinformatie die op verschillende plekken in deze handleiding wordt weergegeven.

Alle veiligheidsinformatie wordt vergezeld van de volgende veiligheidswaarschuwingssymbolen.





 GEVAAR,  WAARSCHUWING,  BELANGRIJK





- Lees deze handleiding zorgvuldig vóór het installeren of onderhouden van dit product.
- Een onjuiste installatie, bediening of onderhoud kan tot overlijden, ernstige verwonding of materiële schade leiden.
- Dit apparaat is bedoeld voor een vaste installatie met een spanning zoals aangegeven op het etiket met het nominaal vermogen.
- De installatie MOET door een bevoegde en gediplomeerde monteur plaatsvinden, in overeenstemming met de plaatselijke elektrische voorschriften.
- De Platinum Smart-Heat™ elektrische verwarmers is bedoeld voor huishoudelijk en commercieel gebruik, tenzij anders aangegeven.
- **De zeewaterbestendige versies van het plafonduitsparingspakket met kleine tussenruimte mogen ALLEEN voor toepassing in land- en kustgebieden worden gebruikt.**
- **De zeewaterbestendige versie IPX5 van het plafonduitsparingspakket met kleine tussenruimte mag NIET op vaartuigen worden geïnstalleerd.**

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


Hoofdkantoor: 10 Phiney Place, Ingleburn, NSW 2565 Australië
Telefoon: 1300 276 642 (binnen Australië) of +61 2 9748 3900 (vanuit het buitenland) Fax: +61 2 9748 4289
E-mail: info@bromic.com Web: www.bromic.com

Opmerking: Bromic Pty Ltd behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande melding wijzigingen aan te brengen aan specificaties, onderdelen, componenten en apparatuur. Deze handleiding voor installatie, bediening en onderhoud mag in geen enkele vorm worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bromic Pty Ltd.

SPECIFICATIES		Plafonduitsparingspakket met kleine tussenruimte							
Model		Standaard				Marine			
Onder-deelnr.	VS/EU	BH3623009		BH3623008		BH3623011		BH3623010	
	AU	2623009		2623008		2623011		2623010	
Totale uitvoer - Kit + Verwarming		2300W		3400W		2300W		3400W	
Benodigde stroomaansluiting (volt/ampère)		208V - A.C. - 60Hz - 11,1A	220-240- A.C. -50/60Hz- 9,6A	208V - A.C - 60Hz - 16,3A	220-240- A.C. -50/60Hz- 14,2A	208V - A.C - 60HZ - 11A.	220- A.C. -50/60Hz- 9,6A	208V - A.C. - 60Hz - 16,3A	220-240 - A.C. - 50/60Hz - 14,2A
Totale afmetingen (L x B x H)		1039 x 261 x 175 mm (40.9 x 10.3 x 6.9")		1475 x 261 x 175 mm (40.9 x 10.3 x 6.9")		1039 x 261 x 175 mm (40.9 x 10.3 x 6.9")		1475 x 261 x 175 mm (40.9 x 10.3 x 6.9")	
Gewicht		11 kg (24.3lb)		14 kg (31lb)		11 kg (24.3lb)		14 kg (31lb)	
Afwerking		Geborsteld roestvrij staal 304				Geborsteld roestvrij staal 316			
Goedkeuring		   							

SPECIFICATIES		Plafonduitsparingspakket met kleine tussenruimte							
Model		Standaard				Marine			
Onder-deelnr.	VS/EU	BH3623012				BH3623013			
	AU	BH3623012				BH3623013			
Totale uitvoer - Kit + Verwarming		4500W				4500W			
Benodigde stroomaansluiting (volt/ampère)		208V - A.C. - 60Hz - 11,1A		220-240 - A.C. - 50/60Hz- 9,6A		208V - A.C. - 60Hz - 11,1A		220-240 - A.C. - 50/60Hz- 9,6A	
Totale afmetingen (L x B x H)		1595 x 338 x 178 mm (62.8 x 13.3 x 7")				1595 x 338 x 178 mm (62.8 x 13.3 x 7")			
Gewicht		25 kg (55.1lb)				25 kg (55.1lb)			
Afwerking		Geborsteld roestvrij staal 304				Geborsteld roestvrij staal 316			
Goedkeuring		   							


PERSPECTIEFABBEELDING MET DE OPTIES VOOR HET INSTALLEREN VAN HET PLAFONDUITSPARINGSPPAKKET MET KLEINE TUSSENRUIMTE

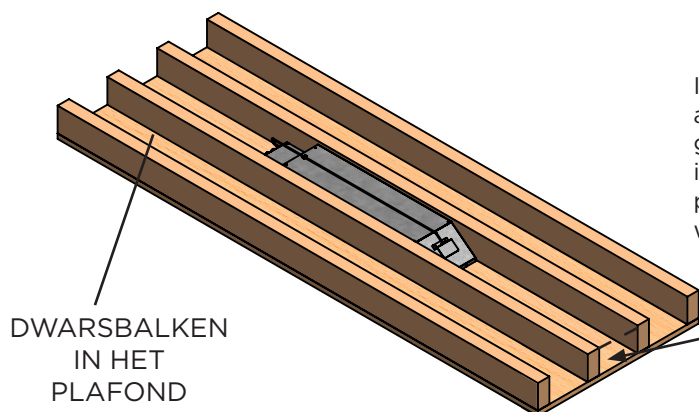


In het voorbeeld wordt een uitsparingspakket afgebeeld die alleen op de lengtezijde is gemonteerd. De persoon die de installatie uitvoert, is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het product in een structureel betrouwbare opstelling wordt geïnstalleerd.

MINIMALE RUIMTE TUSSEN DWARSBALKEN
240 mm (9.4") - [2300W/3400W] 317 mm (12.5") - [4500W]

UITSPARING PLAFOND EN ZONES MET TUSSENRUIMTEN

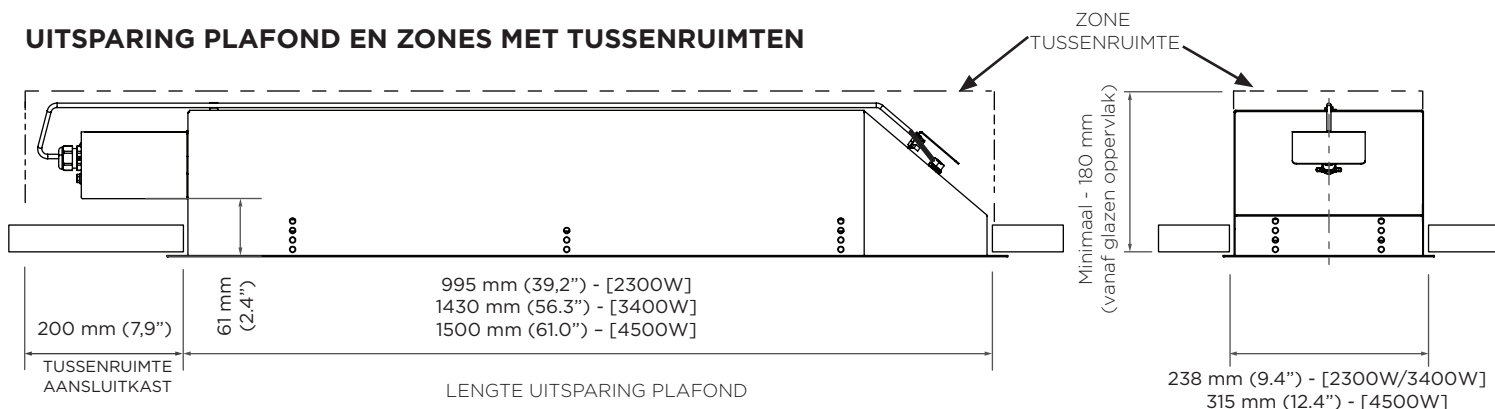

VRIJE RUIMTE EN TOTALE AFMETINGEN

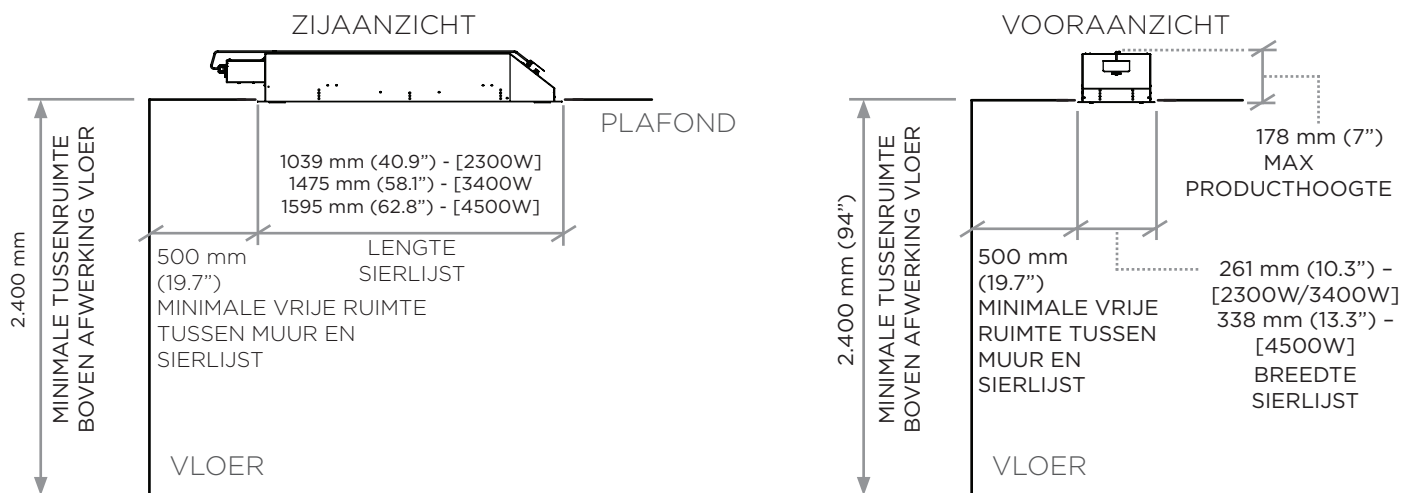

⚠ WAARSCHUWING

Het apparaat mag in geen geval worden afgedekt met isolatiemateriaal of vergelijkbaar materiaal.

De minimale verticale tussenruimte van de plafondruimte tussen de plafonduitsparingskast en het plafondoppervlak moet 180 mm zijn.

De minimale tussenruimte gemeten vanaf het uiteinde van de aansluitkast tot het dichtstbijzijnde oppervlak moet 200 mm bedragen.

De minimale tussenruimte vanaf de plafonduitsparing tot de dichtstbijzijnde muur moet 500 mm bedragen.

De minimale afstand tussen verwarmers gemeten vanaf de rand van de plafonduitsparing moet 500 mm (19,7") bedragen met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland waar het minimaal 2000 mm (78,7") moet bedragen*.

De minimale afstand tussen het verwarmerooppervlak en de afgewerkte vloer is 2.400 mm.

*Opmerking:

Onder AS/NZ 60335.2.30:2015 bepaalt clause 7.12.1 dat de afstand tussen de zijkanten van de verwarming en de zijkanten en eventuele aangrenzende plafondbouwverwarming niet minder mag zijn dan vier keer de minimumafstand die is voorgeschreven voor de afstand tussen de zijkanten van de verwarming en eventuele aangrenzende bouwelementen.

Maximale helling van montage vanaf horizontaal is 6,4 mm (1/4") over een helling van 25,4 mm (1,0"). De regelkast moet aan het laagste uiteinde worden gemonteerd.

Standaardversies

Zorg ervoor dat de verwarmingseenheid niet direct aan regen of contact met water is blootgesteld. Voor een lange gebruiksduur van het product en voor het in stand houden van het uiterlijk van het product, dient u de verwarmers af te dekken en tegen regen en weersinvloeden te beschermen.

Zeewaterbestendige versies

In een omgeving met zoute lucht, zoals aan zee of oceaan, treedt roestvorming eerder dan normaal op. In de zeewaterbestendige opstelling is RVS 316 gebruikt. Zoute waterspetters op de verwarmers en het uitsparingspakket moeten onmiddellijk worden verwijderd. Voor een maximale levensduur van de verwarmers en het uitsparingspakket moeten deze elke veertien dagen worden schoongemaakt. Maak gebruik van de diensten van een bevoegde monteur om jaarlijks op roestplekken te controleren en gebruik het apparaat niet meer indien de veiligheid van de verwarmers gevaar loopt.

DE GEBRUIKSAANWIJZING BEGINT HIER

1. Maak een uitsparing in het plafond (a) met de afmetingen:

- 2300W – 995 mm x 240 mm (39.2" X 9.4")
- 3400W – 1430 mm x 240 mm (56.3" X 9.4")
- 4500W – 1550 mm x 317 mm (61.0" X 12.5")

De verwarmers moeten zijn geïnstalleerd met een verwarmingsoppervlak van minstens 2.400 mm boven de afgewerkte vloer, met een minimale tussenruimte gemeten vanaf het uiteinde van de aansluitkast tot het dichtstbijzijnde oppervlak van 200 mm. De minimale afstand van verwarmers tot verwarmers gemeten vanaf het uiteinde van de verwarmers moet 500 mm bedragen. Zie de afmetingen voor de installatie op pagina 3.

Voordat u verder gaat met stap 2.

OPMERKING: De toegang tot de spouwruimte via de inbouwdoos is beperkt.

OPMERKING: Installaties met Bronic-regelaars in de spouwruimte.

Houd rekening met de locatievereisten van Bronic-regelaars en hoe de Bronic-regelaars en de bedrading toegankelijk zijn voordat u de LC spouwdoos aan het plafond bevestigt. Raadpleeg pagina xx voor het bedradingschema en de handleiding van de regelaar voor details over montage en afmetingen.

2. Bevestig de plafondspouwdoos in het plafond met (minimaal) 6x geschikte bevestigingsmiddelen (niet meegeleverd) langs de lange zijde.

OPMERKING: De bevestigingsschroeven moeten in een sterk materiaal worden geplaatst dat het gewicht van de montage gemakkelijk kan dragen. Mogelijk moet uw installatie worden verstevigd voordat het frame veilig kan worden geïnstalleerd.



BELANGRIJK

De installateur is verantwoordelijk om te controleren of de installatieplek geschikt is voor het gewicht van de verwarmersinstallatie van 18,5 kg (41 lb) [2300W], 24 kg (53 lb) [3400W] of 25 kg (55.1 lb) [4500W].

GERBRUIK MINIMAAL 10 BEVESTIGINGSMIDDELEN VOOR BEVESTIGING OP HOUTEN STRUCTUREN.





3. Assembleer de 2x ventilatiedeksels aan elkaar met behulp van de ventilatie-sierlijsten en 4x **M3x6mm** schroeven. De kleur van de ventilatiedeksels komt overeen met de


4. Installeer de geassembleerde ventilatiedeksels aan het uiteinde van de sierlijstassemblage met behulp van 4x **M4x8mm** schroeven.

5. Verwijder de 2x **M6x14mm** en 2x **M4x8mm** schroeven van de steun aan de achterkant van de verwarmers. Verwijder de draaibeugel aan de achterkant van de verwarmers. Draai de **M16** (2300W/3400W) of **M20** kabeldoorvoer los met behulp van een sleutel van 24 mm (15/16") or 30 mm (1/1/8") en installeer de verwijderde kabeldoorvoer op het IP-deksel.

ZORG ERVOOR DAT DE MOER VAN DE KABELDOORVIER WEER AAN DE BINNENKANT VAN DE IP-DEKSEL IS AANGEBRACHT.

OPMERKING: Tijdens dit proces is het onderdeel voor trekontlasting verwijderd. U dient erop te letten dat u niet hard aan de kabel trekt, omdat de binnenste kabelaansluitingen hierdoor een knauw kunnen krijgen en de verwarmers permanent beschadigt kan raken.

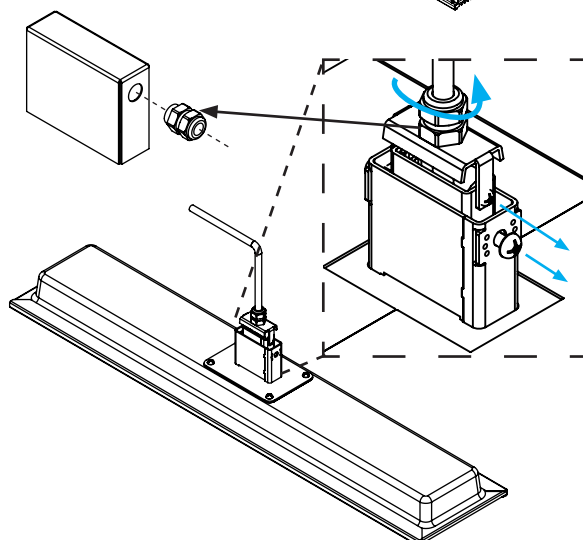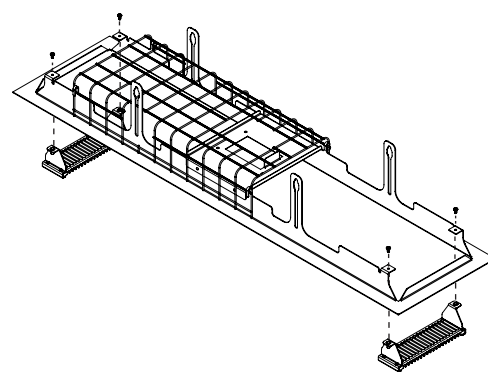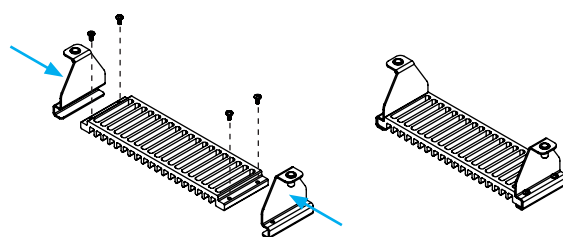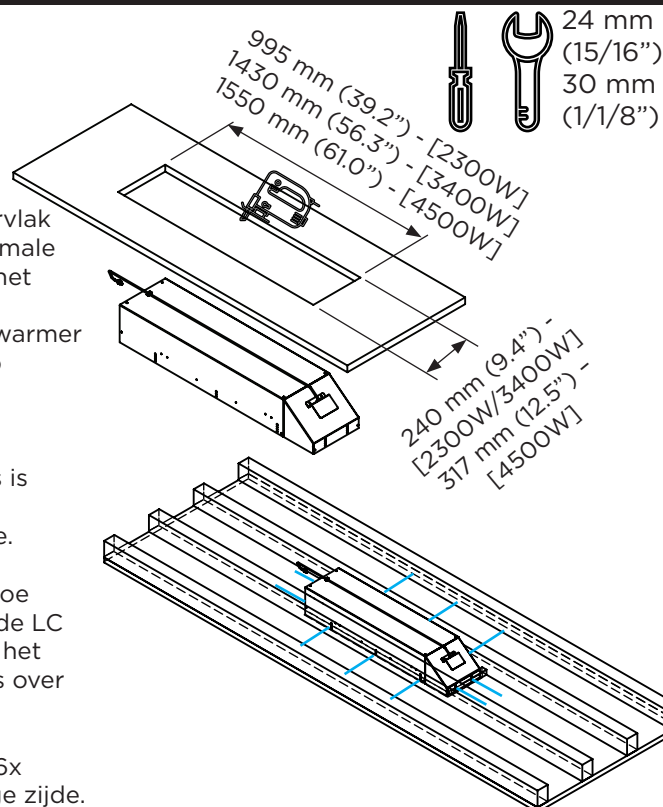


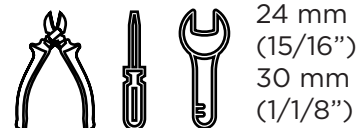


6. Verwijder voorzichtig de 4x **M5x10mm** schroeven aan de achterkant van het verwarmingselement en lijn de sierlijst-assemblage uit met de bevestigingsgaten.

De kabel wordt door de opening in het midden van de sierlijst-assemblage geleid.

OPMERKING: DE ACHTERSTE VERWARMINGSBEUGEL KAN **NIET** WORDEN VERWIJDERD.

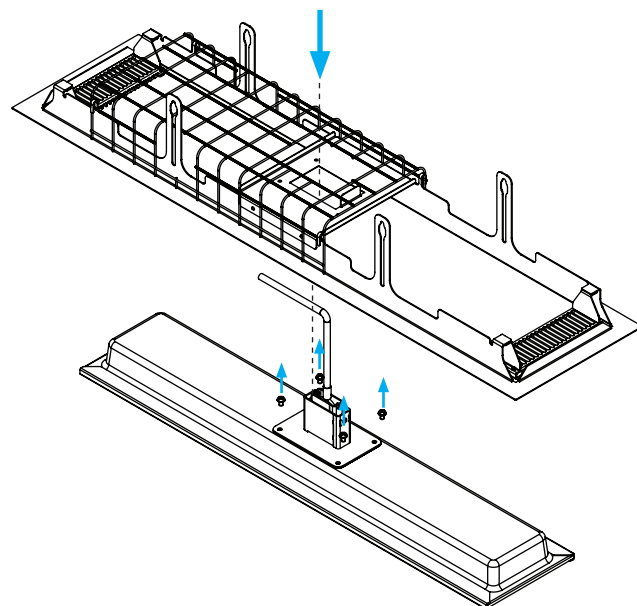


7. Monteer de 4x **M5x10mm** schroeven om de verwarmers aan de sierlijst-assemblage te bevestigen.

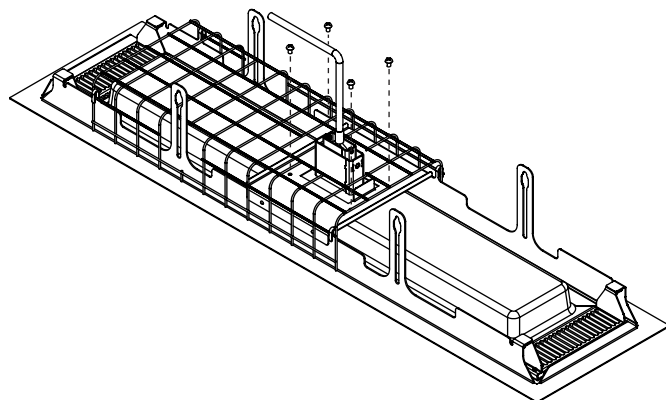


8. Voer de verwarmingskabel door het IP-deksel en de kabeldoorvoer. Bevestig de IP-steun aan de verwarmers met behulp van de **M6x10mm** schroef.


Zorg na bevestiging dat de **M16** (2300W/3400W) of **M20** (4500W) kabeldoorvoer stevig is aangedraaid met behulp van een sleutel van 24 mm (15/16") or 30 mm (1/1/8").

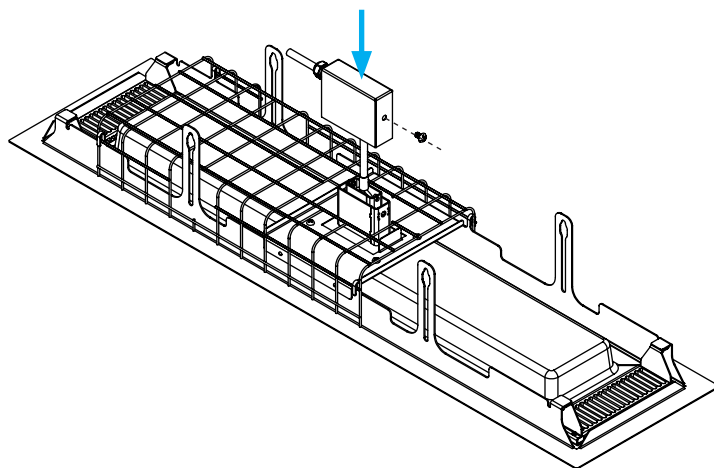


9. Verwijder het deksel van de aansluitdoos door de 4x **M4x8mm** schroeven te verwijderen en leg deze terzijde voor hermontage.

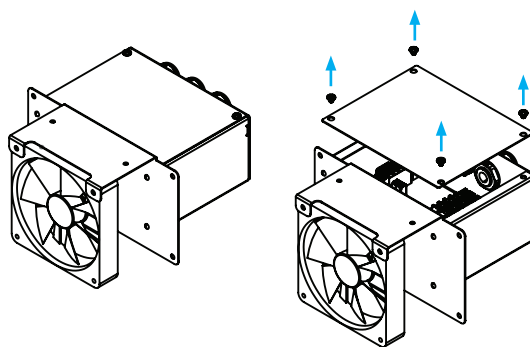

10. Snij de verwarmingskabel op maat, niet korter dan een lengte van 800 mm (31.5") voor 2300W, 1000 mm (39.3") voor de eenheid van 3400W, of 800 mm (31.5") voor 3400W or 1040 mm (40.9") voor 4500W, gemeten vanaf de kabeldoorvoer.

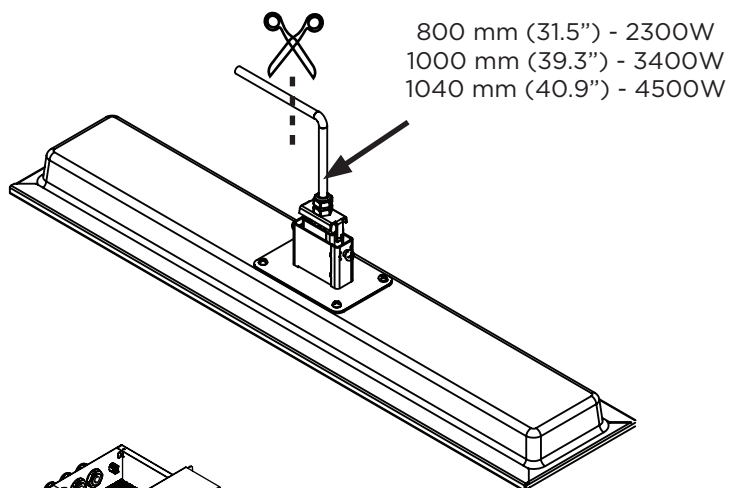


11. Voer de verwarmingskabel door de onderste **M16** (2300W/3400W) of **M20** (4500W) kabeldoorvoer op de aansluitdoos. Zorg dat de kabeldoorvoer stevig is aangedraaid.

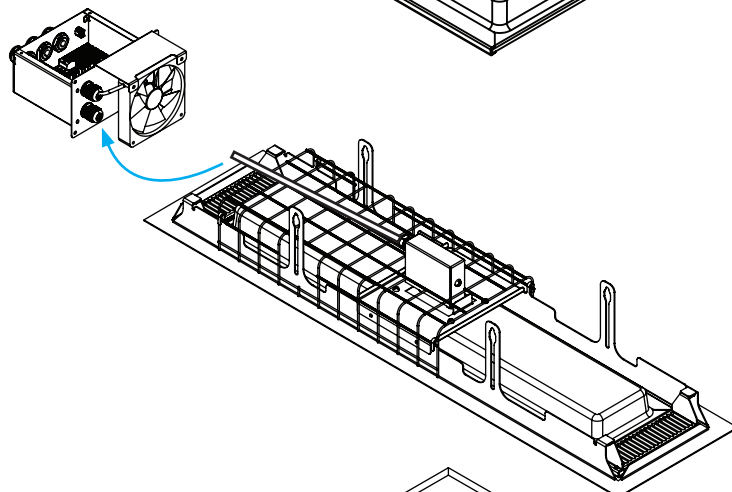

12. Voer het netsnoer (en eventuele besturingskabels) door de uitsparing van de aansluitdoos in de verwarmingsdoos.

Raadpleeg de aansluitschema's op de volgende pagina.

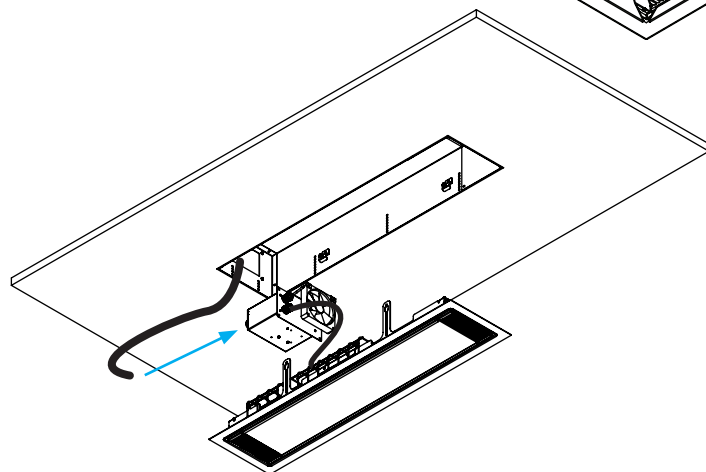


Voor installaties met een dimmer van Bronic (apart verkocht) OF een aan/uit-schakelaar (apart verkocht), kunt u het elektrische schema op pagina 11 raadplegen.

Voor installaties met een handmatige muurschakelaar (niet meegeleverd) kunt u het elektrische schema op pagina 14 raadplegen.

Uitgebreide elektrische schema's vindt u op pagina 18.

13. Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt, gebruikt u de meegeleverde 4x **M4x8mm** schroeven om de aansluitdoos te sluiten.

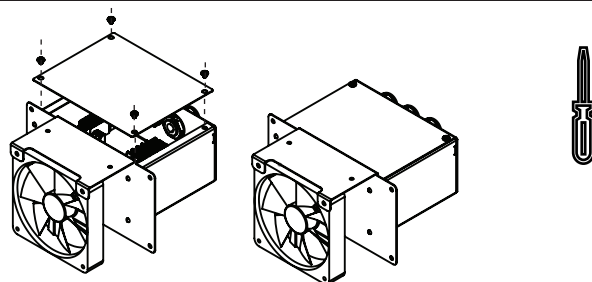


**MINIMAAL 2 PERSONEN VEREIST
VOOR DE VOLGENDE STAPPEN.**




**MAXIMAAL GEWICHT DAT VEILIG
KAN WORDEN OPGETILD: 16 kg
(26.5 lbs) PER PERSOON.**

14. Breng het verwarmingselement en de aansluitdoos op een stabiel werkplatform, dicht bij het uiteinde van de aansluitdoos.

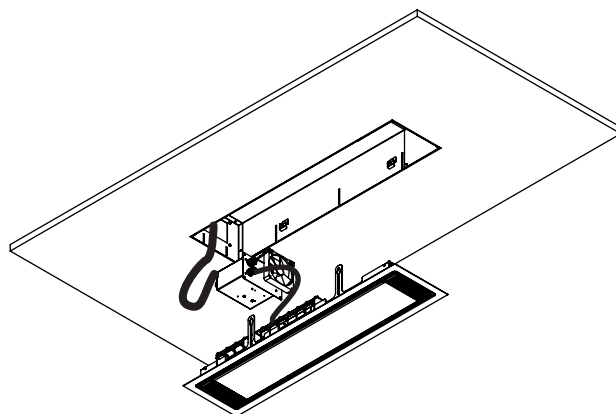



BELANGRIJK
**ZORG ERVOOR DAT HET VOORGLAS VAN DE
VERWARMER IS BESCHERMD VOORDAT U DEZE
EROP ZET.**

15. Voordat u de aansluitdoos installeert, haalt u de kabel van de thermische veiligheidsschakelaar eruit. Steek deze in het contact voor de thermische veiligheidsschakelaar aan de achterkant van de aansluitdoos.

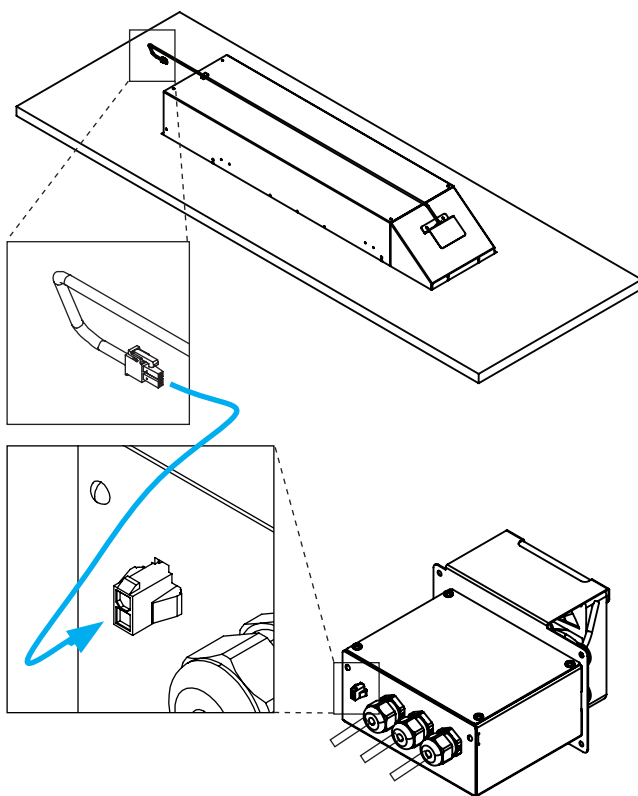


WAARSCHUWING
**De warmer werkt niet tenzij de stekker
van de thermische veiligheidsschakelaar in
het aansluitpunt aan de achterkant van de
aansluitdoos is gestoken.**

16. Bevestig de aansluitdoos op de plafondbouwdoos vast met behulp van 4x **M4x8mm** schroeven.

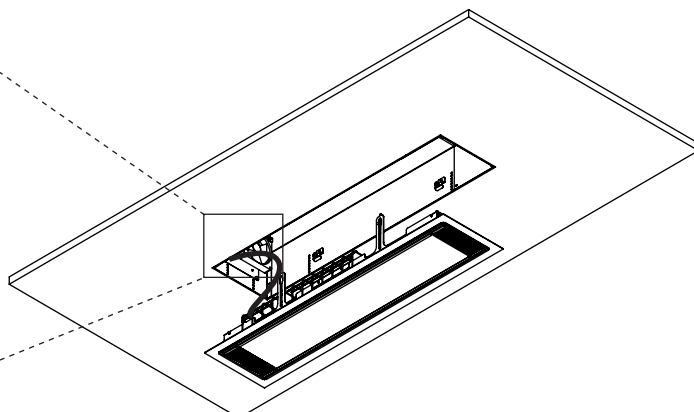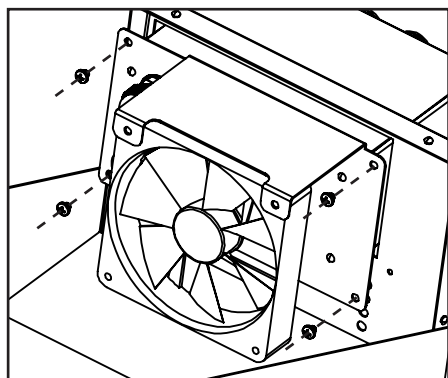


17. Bevestig de sierlijst-assemblage aan de plafondbouwdoos door aan één kant van de montagelipjes aan de 2 x **M5x12mm** zeskantbouten vast te haken.

Zorg ervoor dat de verwarmingskabel zich aan de binnenkant van de bevestigingshaken bevindt.

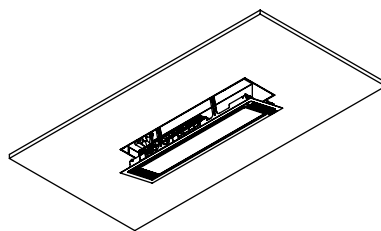


Montagelipjes




BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de verwarmingskabel zich aan de binnenkant van de bevestigingshaken bevindt.

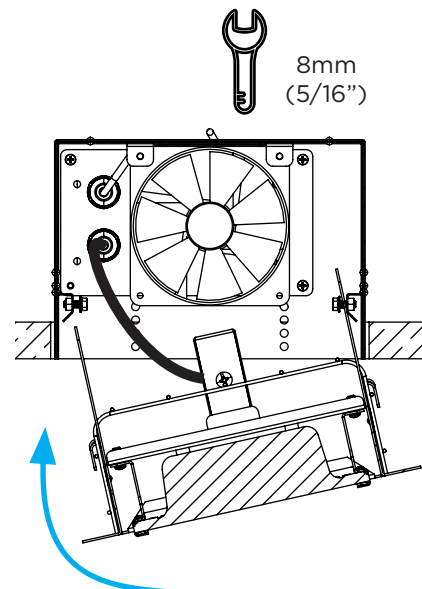

18. Roteer de sierlijst-assemblage en bevestig de ander kant van de montagelipjes aan de andere 2 x **M5x12mm** zeskantbouten.

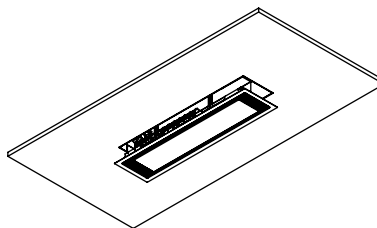





WAARSCHUWING

De voedingskabel van de verwarming **MOET** volledig op de steunstructuur rusten. De voedingskabel **MAG NIET** tegen de achterkant van de verwarmers aankomen.

19. Til de sierlijst-assemblage omhoog zodat het gelijk ligt met het plafond.

Draai de the 4x **M5x12mm** zeskantbouten vast met behulp van een 8 mm (5/16 inch) sleutel om de verwarmers op zijn plaats te houden.

Controleer of de verwarming gelijk ligt met het plafond voordat u de schroeven vastdraait.

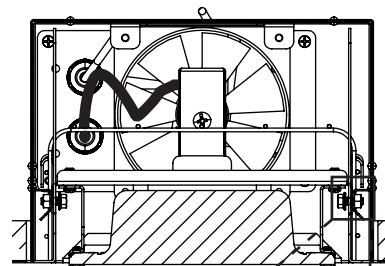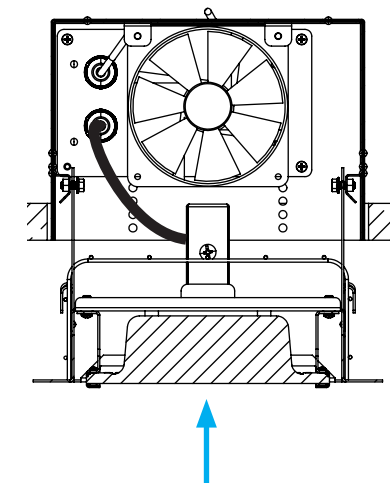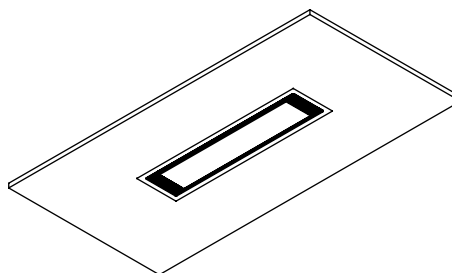

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

1. Kijk op het productetiket of gebruik wordt gemaakt van de juiste spanning en stroomsterkte, zodat de voedingsbron overeenstemt met de voorschriften van de verwarmers.
2. De voedingskabel moet tegen de behuizing van de verwarmers worden beschermd en uit de buurt ervan worden gehouden.
3. Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen in overeenstemming met de plaatselijke elektrische voorschriften worden gemaakt. Voor buiteninstallatie moeten alle aansluitingen in overeenstemming met de plaatselijke elektrische voorschriften voor buitenbedradingen worden gemaakt. Maak alleen gebruik van bedradingcomponenten die voor buitengebruik zijn goedgekeurd, met een minimale norm van IPX5.

Zie voor bedradinginstructies bij gebruik van Bromic SmartHeat dimmer(s) of AAN/UIT-regeleenheid de instructies die bij de regelaar worden geleverd.

BELANGRIJK: De bedieningseenheid van de elektronische dimmer produceert warmte tijdens de werking. Voor verwarmers van Bromic die zijn geïnstalleerd met een Bromic SmartHeat elektrische dimmer(s) of AAN/UIT-regeleenheid is het van groot belang dat dimmers worden gemonteerd in een schone, droge en goed geventileerde plek met tussenruimte aan alle zijden. Er moet voor worden gezorgd dat de dimmers niet in een besloten ruimte worden geïnstalleerd, in de buurt van andere warmteproducerende apparatuur of, in het geval van een installatie met meerdere dimmers, niet te dicht bij elkaar. Dimmers moeten te allen tijde koel blijven. Zie de installatiehandleiding van de betreffende dimmer van Bromic voor meer informatie. Voor verdere vragen kunt u ook contact opnemen met de technische ondersteuning van Bromic.



WAARSCHUWING

Deze verwarmers MOET door een bevoegd/gediplomeerd persoon permanent worden geïnstalleerd. Voer geen onderhoud uit en voer geen installatie- of montageprocedures uit terwijl de elektrische voeding is ingeschakeld. Voor het loskoppelen van de verwarmers kunt u de voeding naar het verwarmingscircuit op het hoofdpaneel uitschakelen.



WAARSCHUWING

RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK! Ernstig letsel of overlijden kan het gevolg zijn. Elektrische voeding loskoppelen voordat u deze verwarmers gaat installeren of onderhouden. Lees en houd u aan de voorschriften voor tussenruimten voor installatie die in deze handleiding zijn aangegeven. Het apparaat MOET op een op juiste wijze gearde elektrische voedingsbron zijn aangesloten.

PERIODIEK ONDERHOUD



WAARSCHUWING

RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK!

Ernstig letsel of overlijden kan het gevolg zijn. Koppel de elektrische voeding los voordat u onderhoud pleegt aan deze verwarmers.



WAARSCHUWING

Installatie en onderhoud MOETEN door een bevoegde en gediplomeerde onderhoudsmonteur worden uitgevoerd. De verwarmers niet gebruiken na een defect. Schakel de voeding op het servicepaneel uit en laat de verwarmers door een betrouwbare elektrische monteur inspecteren voordat u de verwarmers weer gebruikt.



WAARSCHUWING

Een beschadigde stroomkabel moet worden vervangen door Bromic, een onderhoudsvertegenwoordiger van Bromic of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om risico's te voorkomen. Neem voor meer informatie over het vervangen van de voedingskabel contact op met Bromic.

ONDERHOUD

Zorg ervoor dat de verwarmingsseenheid niet direct aan regen of contact met water is blootgesteld. Voor een lange gebruiksduur van het product en voor het in stand houden van het uiterlijk van het product, dient u de verwarmers onder een afdak te monteren en indien mogelijk tegen regen en weersinvloeden te beschermen.

De buitenbehuizing van de verwarmers dient elke veertien dagen te worden schoongemaakt. Voor het schoonmaken van het apparaat dient u ervoor te zorgen dat de verwarmers uit staat en al minstens 2 uur na gebruik uitgeschakeld is geweest, voordat u eventueel vuil of stof met een zachte vochtige doek afveegt.


Zout in de lucht kan ervoor zorgen dat metaal gaat roesten, vooral op plekken bij de kust. Wanneer u de verwarmers elke veertien dagen met een zachte doek schoonmaakt, helpt u het uiterlijk van het product in stand te houden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

SYMPTOOM	MOGELIJKE OORZAKEN OF OORZAKEN	CORRIGERENDE MAATREGEL
Geen warmte	<ol style="list-style-type: none">1. Onjuiste aansluiting2. Zelfherstellende thermische schakelaar niet aangesloten3. Niet-zelfherstellende thermische schakelaar is geactiveerd.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer aansluiting op de voeding2. Controleer of de zelfherstellende thermische schakelaar is aangesloten (zie stap 14)3. Reset de niet-zelfherstellende thermische schakelaar in de aansluitdoos (zie elektrisch schema).
Onvoldoende warmte	<ol style="list-style-type: none">1. Verwarmers te klein voor de toepassing2. De verwarmers te hoog of te ver gemonteerd3. Onjuiste spanning op de verwarmers aangesloten.	<ol style="list-style-type: none">1. Plaats een of meer extra verwarmers2. Verminder de montagehoogte of -afstand3. Controleer of de juiste voedingsspanning wordt geleverd.
Te veel warmte	<ol style="list-style-type: none">1. Verwarming te groot voor de toepassing2. De verwarmers te laag of te dichtbij gemonteerd3. Onjuiste spanning op de verwarmers aangesloten.	<ol style="list-style-type: none">1. Vervang door een kleinere verwarmers2. Vergroot de montagehoogte of -afstand3. Controleer of de juiste voedingsspanning wordt geleverd.

Niet-zelfherstellende thermische schakelaar

In het geval dat de temperatuur de grenswaarden voor veilige werking overschrijdt, treedt de niet-zelfherstellende thermische veiligheidsschakelaar in werking. Dit kan zijn doordat de ventilator is beschadigd, of doordat de verwarmers bij een te hoge omgevingstemperatuur werkt. Om de schakelaar opnieuw in te stellen, kunt u de reset-knop in het midden van de schakelaar indrukken. DE LOCATIE WORDT GETOOND OP PAGINA 10.




WAARSCHUWING


Controleer of het circuit niet onder stroom staat voordat u probeert de veiligheidsschakelaar opnieuw in te schakelen.

SNELLE HANDLEIDING VOOR TOEGANG TOT DE AANSLUITDOOS


1

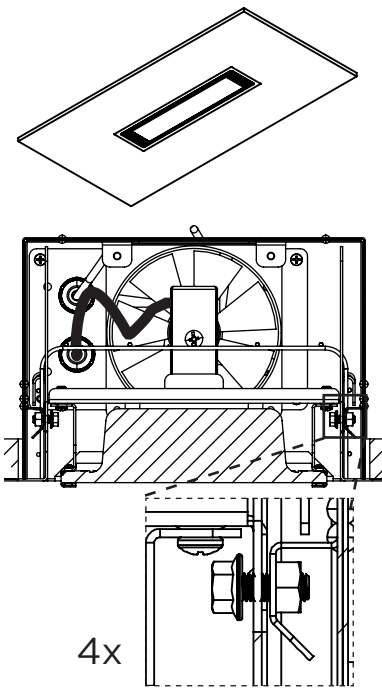


2

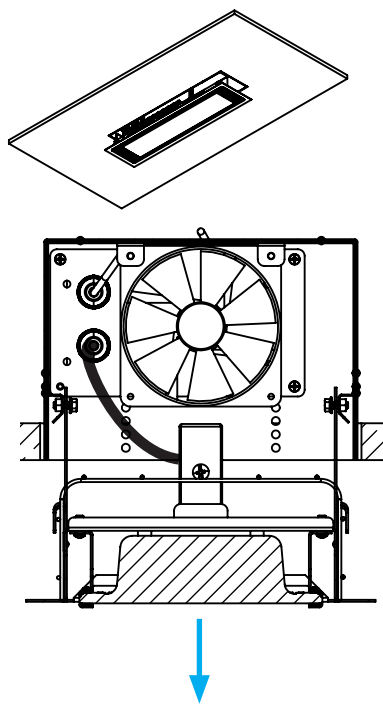


3

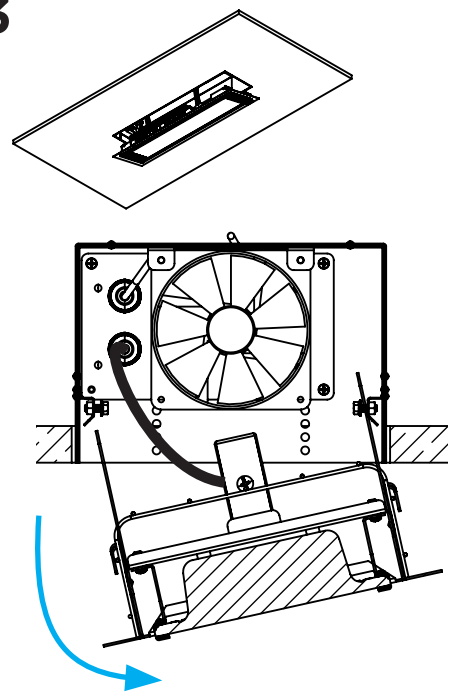

4

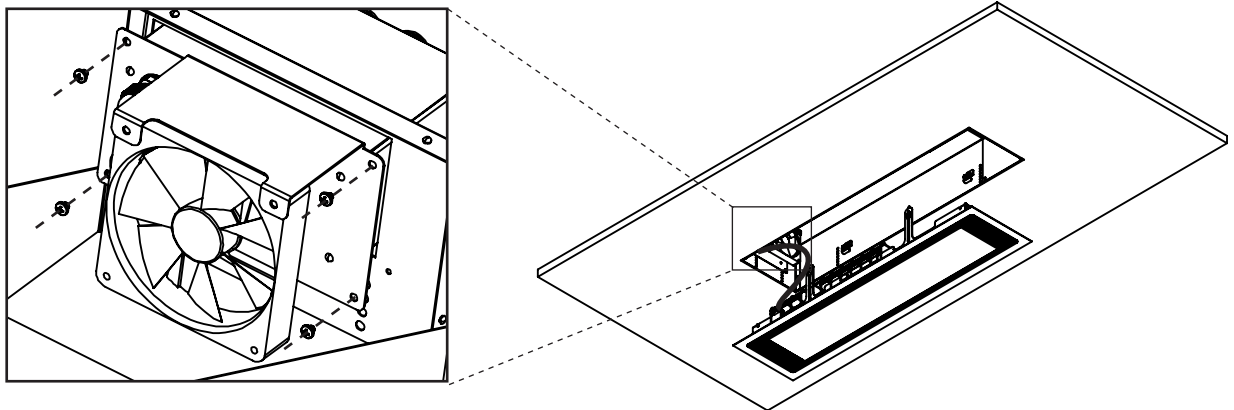

5

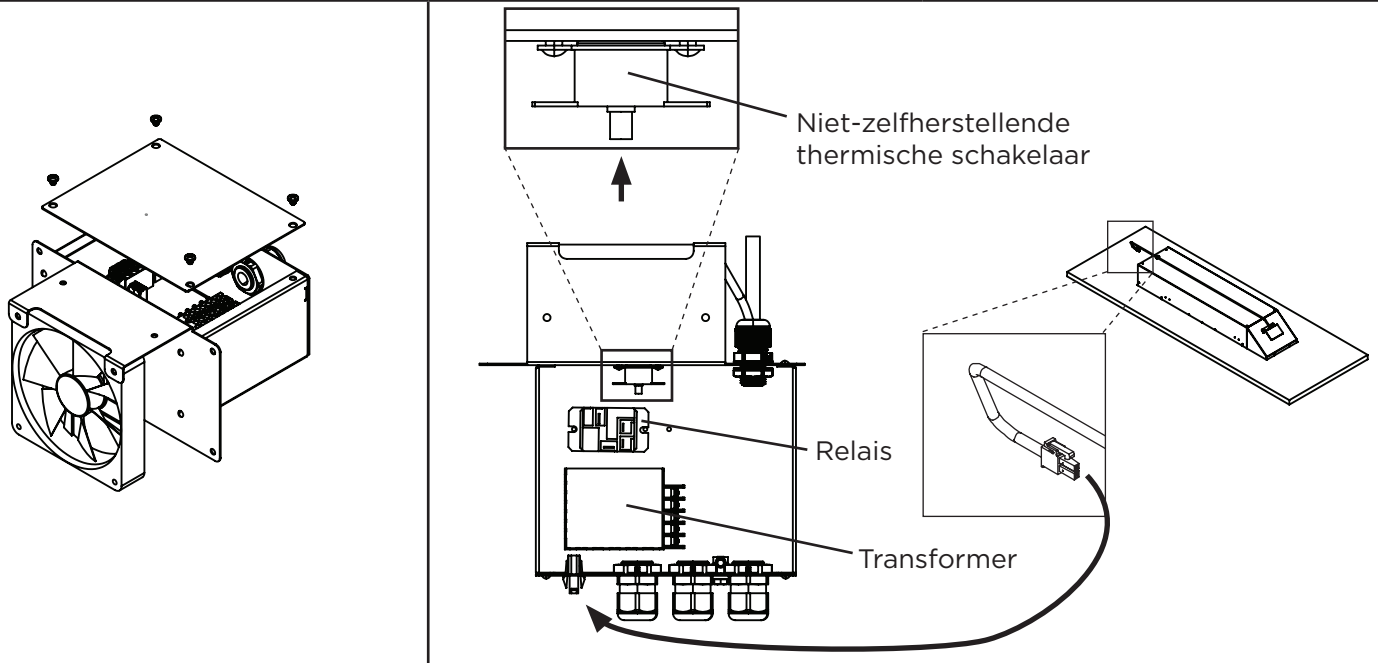


ZIE DE AANSLUITSCHEMA'S OP PAGINA 18.

ALS HET PRODUCT NOG STEEDS NIET WERKT, NEEM DAN CONTACT OP MET BROMIC VOOR EXTRA TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

BEDRADINGSSCHEMA VOOR PLAFONDUITSPARINGSPIJPKAST 2300W/3400W MET KLEINE TUSSENRUIMTE (VOOR GEBRUIK MET DIMMER OF AAN/UIT)

HIERONDER STAAT EEN VEREENVOUDIGD SCHEMA VAN DE AANSLUITDOOS.
ALLE DOOR DE INSTALLATEUR AANGEPASTE AANSLUITINGEN WORDEN WEERGEGEVEN.
NIET WEERGEGEVEN ITEMS MOGEN NIET WORDEN GEWIJZIGD.

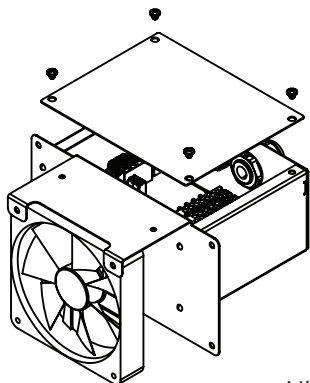

Niet-zelfherstellende
thermische schakelaar



BOVENAANZICHT
VAN AANSLUITKAST

WAARSCHUWING

Eénfasige verwarmers
wisselstroom moet permanent
zijn geïnstalleerd en kabels
aangesloten door een bevoegd of
gediplomeerd persoon.

Dit product is bedoeld voor gebruik
met 220-240V en 208V Platinum
elektrische verwarmers.

DRADEN
AANGEGEVEN ALS
STIPPELLIJNEN
WORDEN GELEVERD
DOOR DE
INSTALLATEUR.

Naar dimmervoeding (belasting) **uitvoer**
OF AAN/UIT-voeding (belasting) **uitvoer**

Naar dimmervoeding (belasting) **invoer**
OF AAN/UIT-voeding (belasting) **invoer**

VOEDING

BRUIN
SPANNINGHOUDEND/
ONDER STROOM

BLAUW
NEUTRAAL

GROEN/GEEL
AARDE

OF	TOEVOER 1	TOEVOER 2
OF	FASE A	FASE B
OF	FASE B	FASE C
OF	FASE C	FASE A


ALLEEN VS
240V OF 208V

AANTEKENINGEN:

- Raadpleeg voor bedradingsinstructies bij gebruik van Bronic SmartHeat-dimmers of AAN/UIT-regelaars de instructies die bij de regelaar zijn geleverd.

BEDRADINGSSCHEMA VOOR PLAFONDUITSPARINGSPIJPKAST MET KLEINE TUSSENRUIMTE 4500W (VOOR GEBRUIK MET DIMMER OF AAN/UIT)

HIERONDER STAAT EEN VEREENVOUDIGD SCHEMA VAN DE AANSLUITDOOS. ALLE DOOR DE INSTALLATEUR AANGEPASTE AANSLUITINGEN WORDEN WEERGEGEVEN. NIET WEERGEGEVEN ITEMS MOGEN NIET WORDEN GEWIJZIGD.

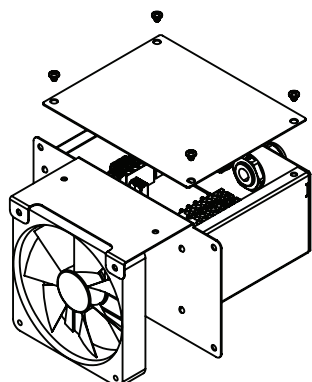

Niet-zelfherstellende thermische schakelaar




BOVENAANZICHT VAN AANSLUITKAST

WAARSCHUWING

Eénfasige verwarmers wisselstroom moet permanent zijn geïnstalleerd en kabels aangesloten door een bevoegd of gediplomeerd persoon.

Dit product is bedoeld voor gebruik met 220-240V en 208V Platinum elektrische verwarmers.

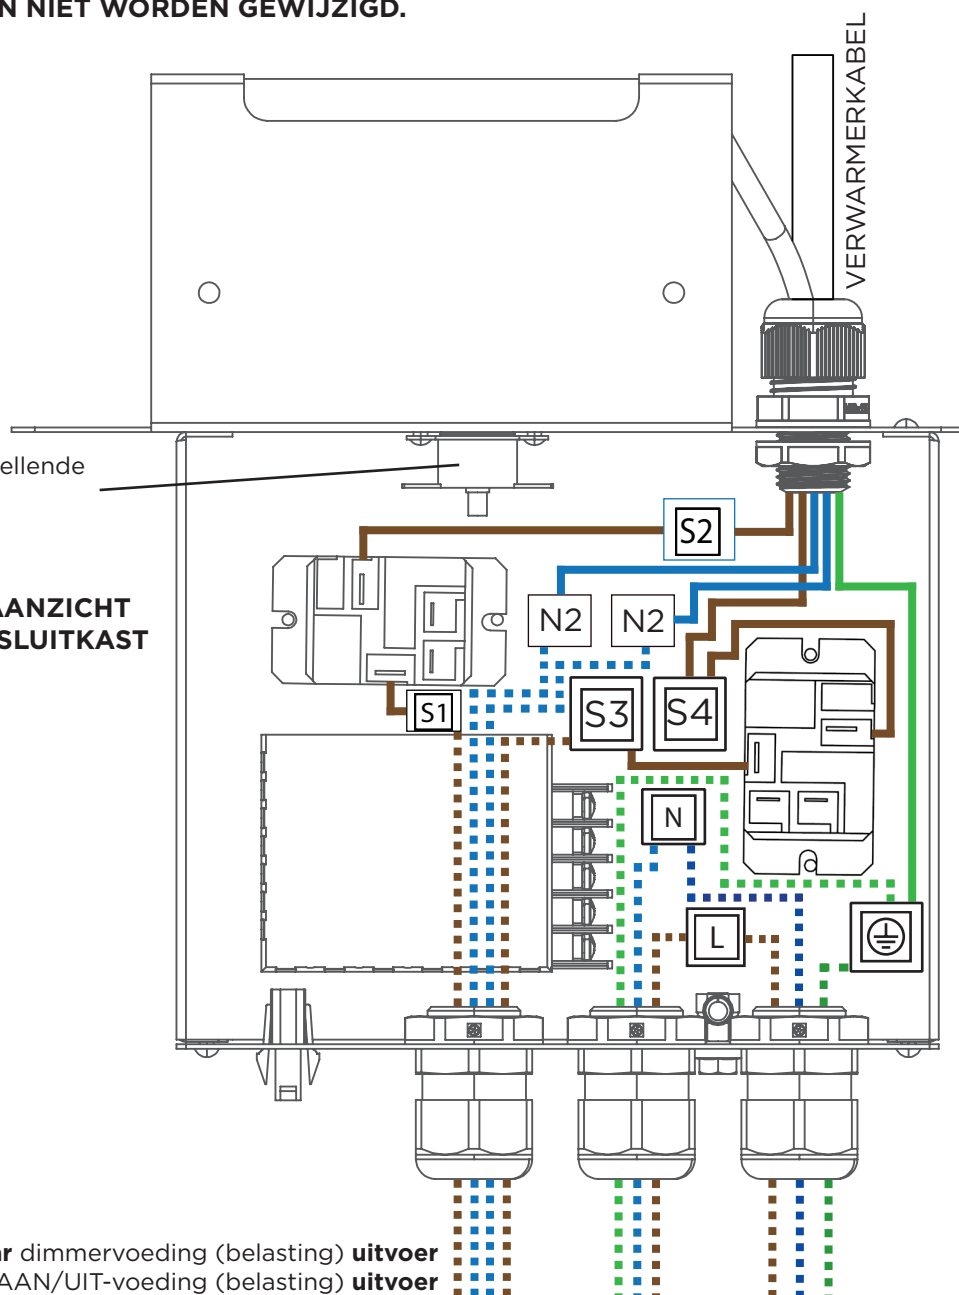

Naar dimmervoeding (belasting) uitvoer
OF AAN/UIT-voeding (belasting) uitvoer

Naar dimmervoeding (belasting) invoer
OF AAN/UIT-voeding (belasting) invoer

VOEDING

DRADEN AANGEGEVEN ALS STIPPELLIJNEN WORDEN GELEVERD DOOR DE INSTALLATEUR.

BRUIN
SPANNINGHOUDEND/
ONDER STROOM

BLAUW
NEUTRAAL

GROEN/GEEL
AARDE

OF	TOEVOER 1	TOEVOER 2
OF	FASE A	FASE B
OF	FASE B	FASE C
OF	FASE C	FASE A


ALLEEN VS
240V OF 208V

AANTEKENINGEN:

- Raadpleeg voor bedradingsinstructies bij gebruik van Bronic SmartHeat-dimmers of AAN/UIT-regelaars de instructies die bij de regelaar zijn geleverd.

BEDRADINGSSCHEMA VOOR PLAFONDUITSPARINGSPPAKKET MET KLEINE TUSSENRUIMTE 2300W/3400W (VOOR GEBRUIK MET MUURSCHAKELAAR)

HIERONDER STAAT EEN VEREENVOUDIGD SCHEMA VAN DE AANSLUITDOOS. ALLE DOOR DE INSTALLATEUR AANGEPASTE AANSLUITINGEN WORDEN WEERGEGEVEN. NIET WEERGEGEVEN ITEMS MOGEN NIET WORDEN GEWIJZIGD.

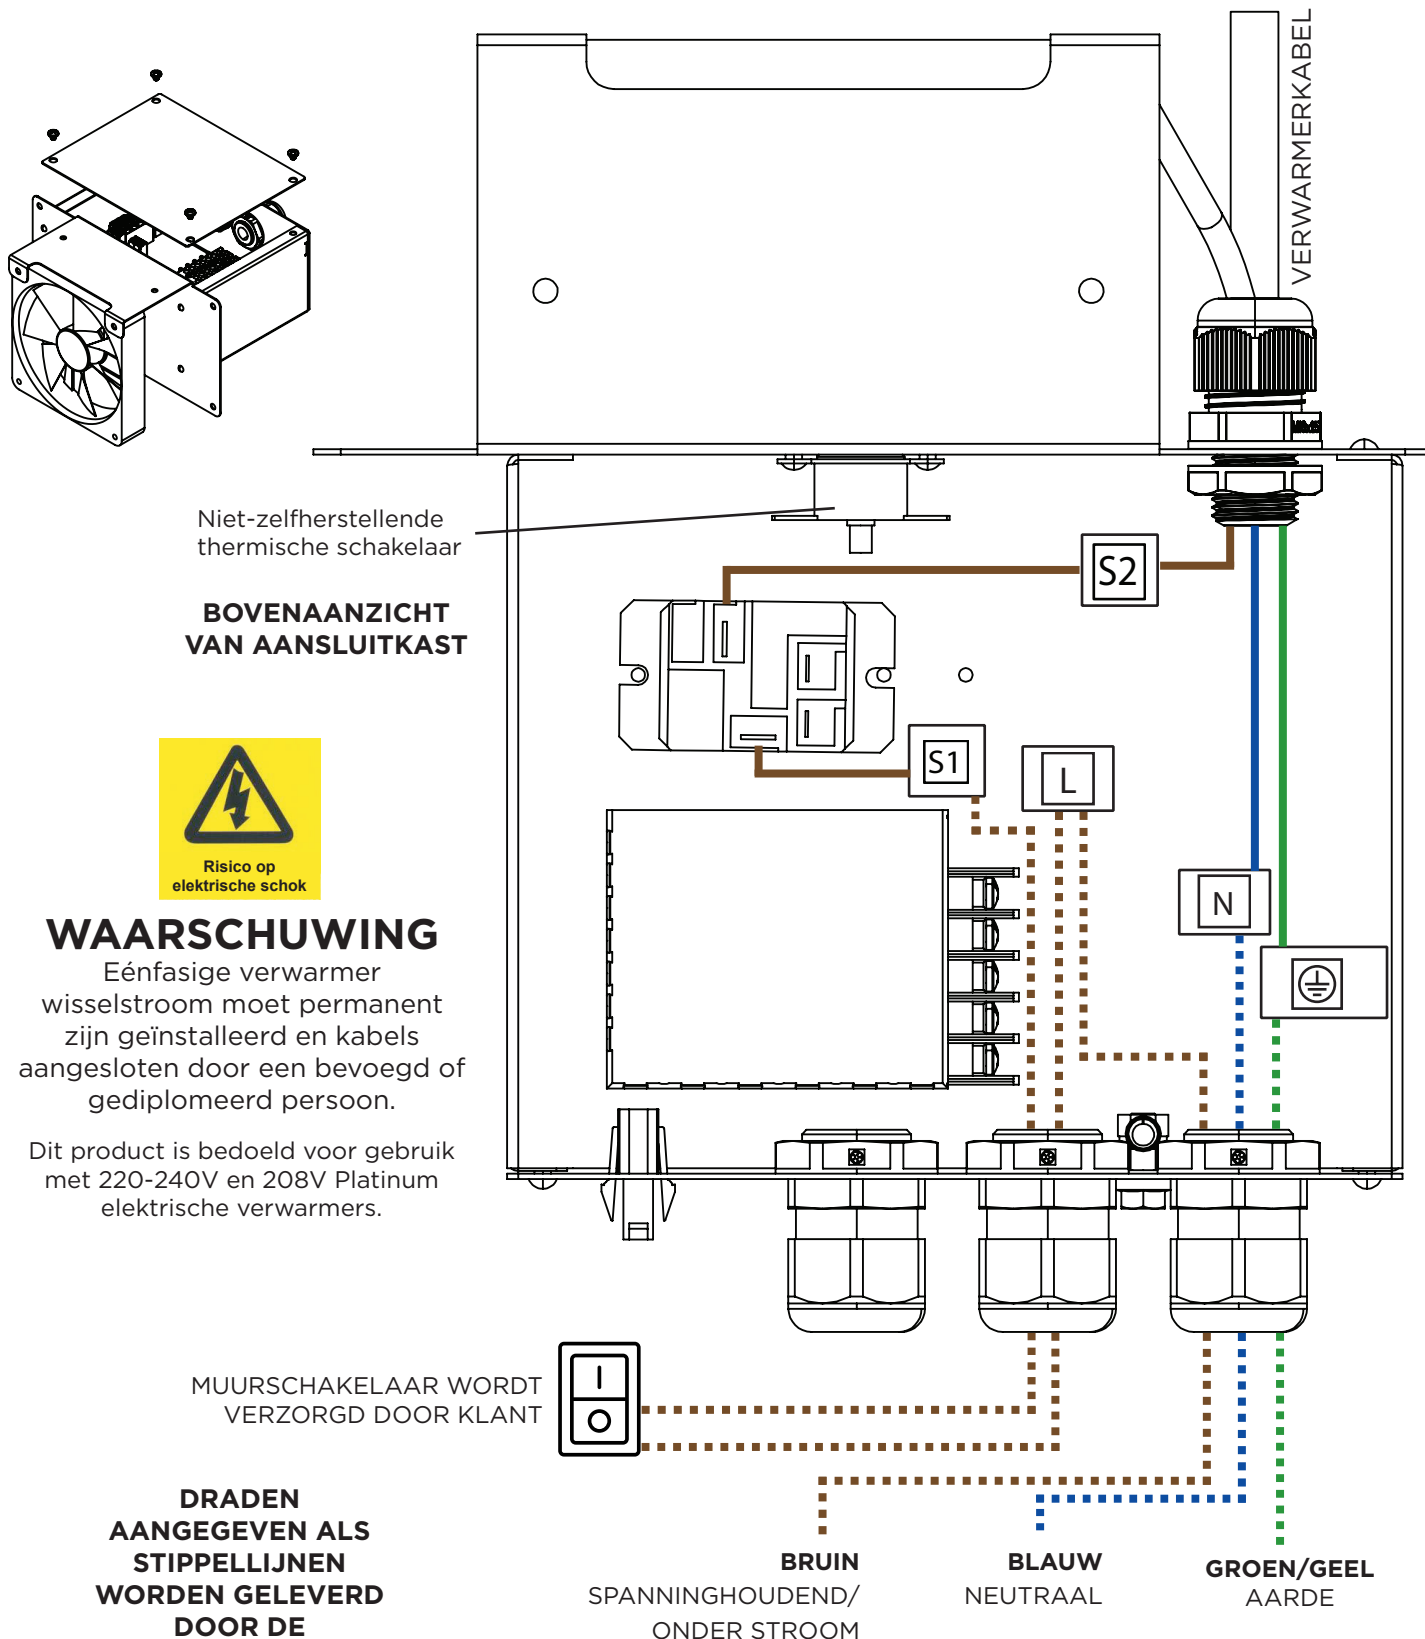

OF	TOEVOER 1	TOEVOER 2
OF	FASE A	FASE B
OF	FASE B	FASE C
OF	FASE C	FASE A


ALLEEN VS 240V OF 208V

AANTEKENINGEN:

- Het plafonduitsparingspakket is uitsluitend bedoeld voor de Platinum elektrische SII-eenheden van 2300W, 3400W en 4500W.

BEDRADINGSSCHEMA VOOR PLAFONDUITSPARINGSPAKKET MET KLEINE TUSSENRUIMTE 4500W (VOOR GEBRUIK MET MUURSCHAKELAAR)

HIERONDER STAAT EEN VEREENVOUDIGD SCHEMA VAN DE AANSLUITDOOS. ALLE DOOR DE INSTALLATEUR AANGEPASTE AANSLUITINGEN WORDEN WEERGEGEVEN. NIET WEERGEGEVEN ITEMS MOGEN NIET WORDEN GEWIJZIGD.

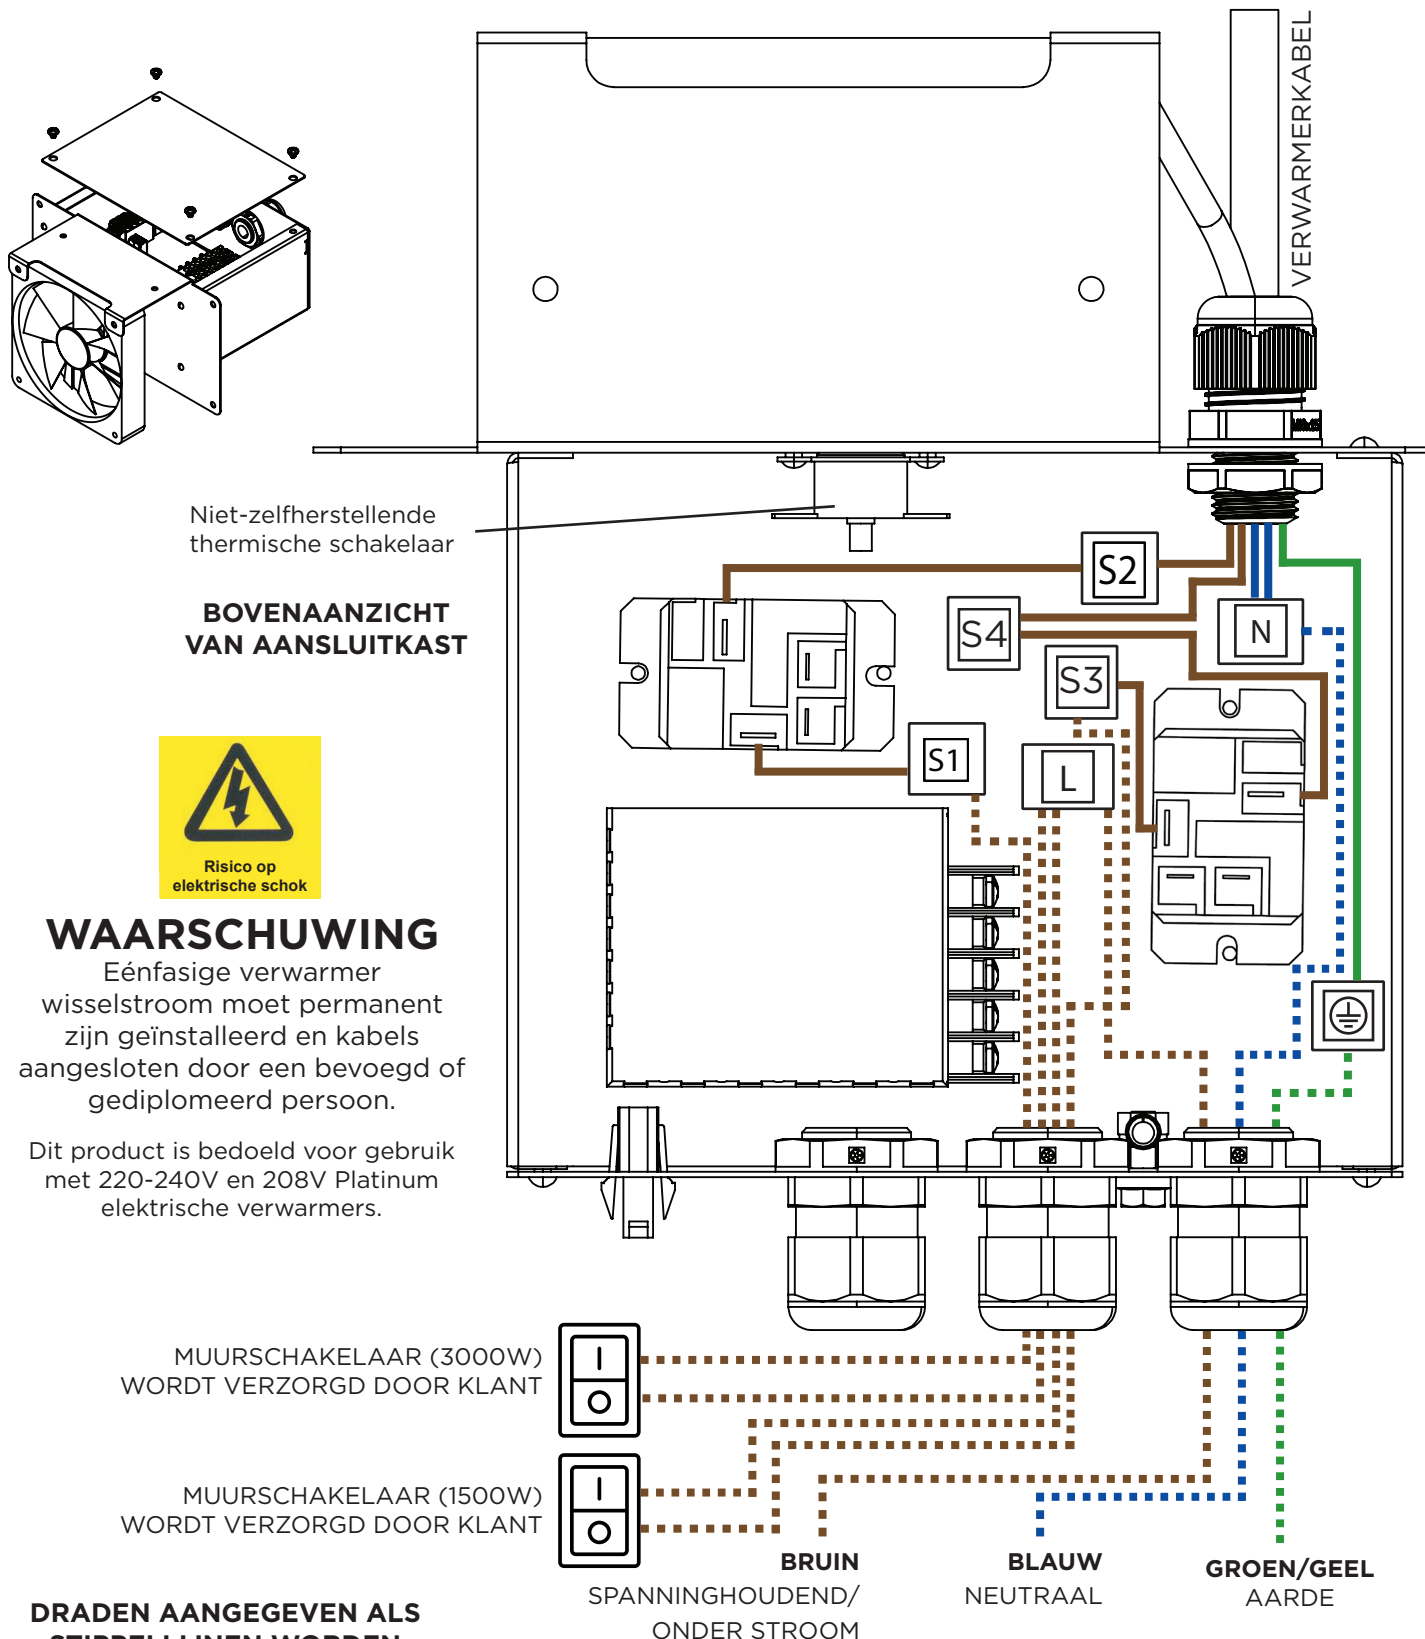

OF	TOEVOER 1	TOEVOER 2
OF	FASE A	FASE B
OF	FASE B	FASE C
OF	FASE C	FASE A


ALLEEN VS 240V OF 208V

AANTEKENINGEN:

- Het plafonduitsparingspakket is uitsluitend bedoeld voor de Platinum elektrische SII-eenheden van 2300W, 3400W en 4500W.

BEDRADINGSSCHEMA VOOR PLAFONDUITSPARINGSPPAKKET MET KLEINE TUSSENRUIMTE 2300W/3400W (VOOR GEBRUIK MET 2 VERWARMERS AAN/UIT OF DIMMER)


HIERONDER STAAT EEN VEREENVOUDIGD SCHEMA VAN DE AANSLUITDOOS. ALLE DOOR DE INSTALLATEUR AANGEPASTE AANSLUITINGEN WORDEN WEERGEGEVEN. NIET WEERGEGEVEN ITEMS MOGEN NIET WORDEN GEWIJZIGD.

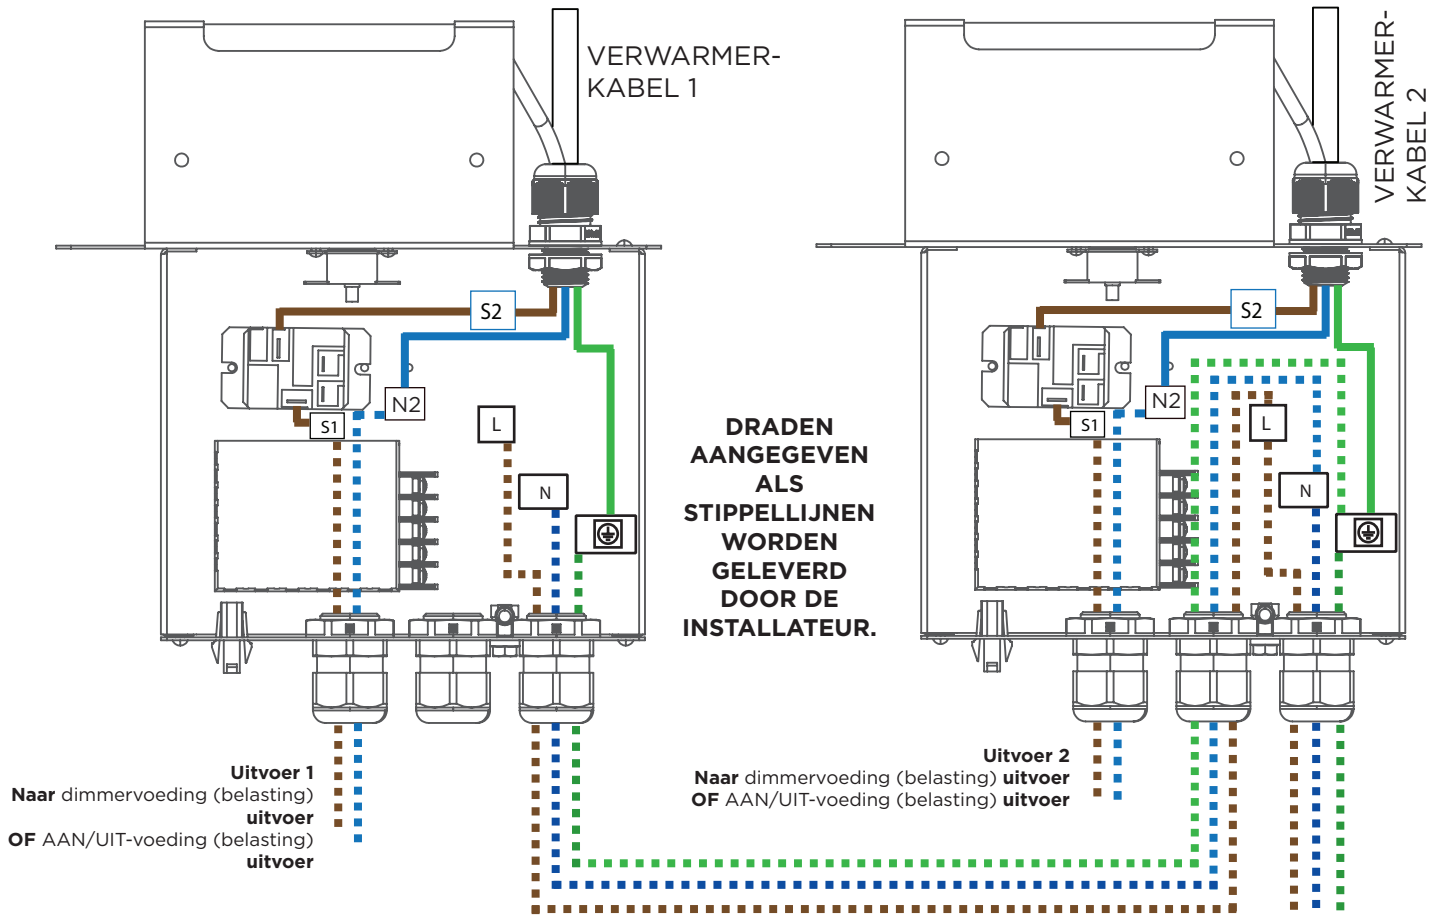

WAARSCHUWING

Eénfasige verwarmers wisselstroom moet permanent zijn geïnstalleerd en kabels aangesloten door een bevoegd of gediplomeerd persoon.

Dit product is bedoeld voor gebruik met 220-240V en 208V Platinum elektrische verwarmers.

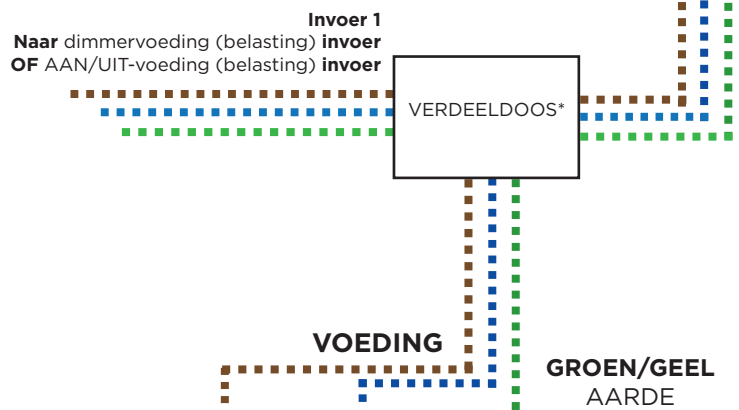

BRUIN SPANNINGHOUDEND/
ONDER STROOM

BLAUW NEUTRAAL

	TOEVOER 1	TOEVOER 2
OF	FASE A	FASE B
OF	FASE B	FASE C
OF	FASE C	FASE A


ALLEEN VS
240V OF 208V

AANTEKENINGEN:


- Raadpleeg voor bedradingsinstructies bij gebruik van Bronic SmartHeat-dimmers of AAN/UIT-regelaars de instructies die bij de regelaar zijn geleverd.
- *De verdeeldoos en de aansluitingen binnenin moeten geschikt zijn voor de spanning en de stroomcapaciteit van de geïnstalleerde verwarmers.

BEDRADINGSSCHEMA VOOR PLAFONDUITSPARINGSPAKKET MET KLEINE TUSSENRUIMTE 4500W (VOOR GEBRUIK MET 2 VERWARMERS AAN/UIT OF DIMMER)

HIERONDER STAAT EEN VEREENVOUDIGD SCHEMA VAN DE AANSLUITDOOS. ALLE DOOR DE INSTALLATEUR AANGEPASTE AANSLUITINGEN WORDEN WEERGEGEVEN. NIET WEERGEGEVEN ITEMS MOGEN NIET WORDEN GEWIJZIGD.

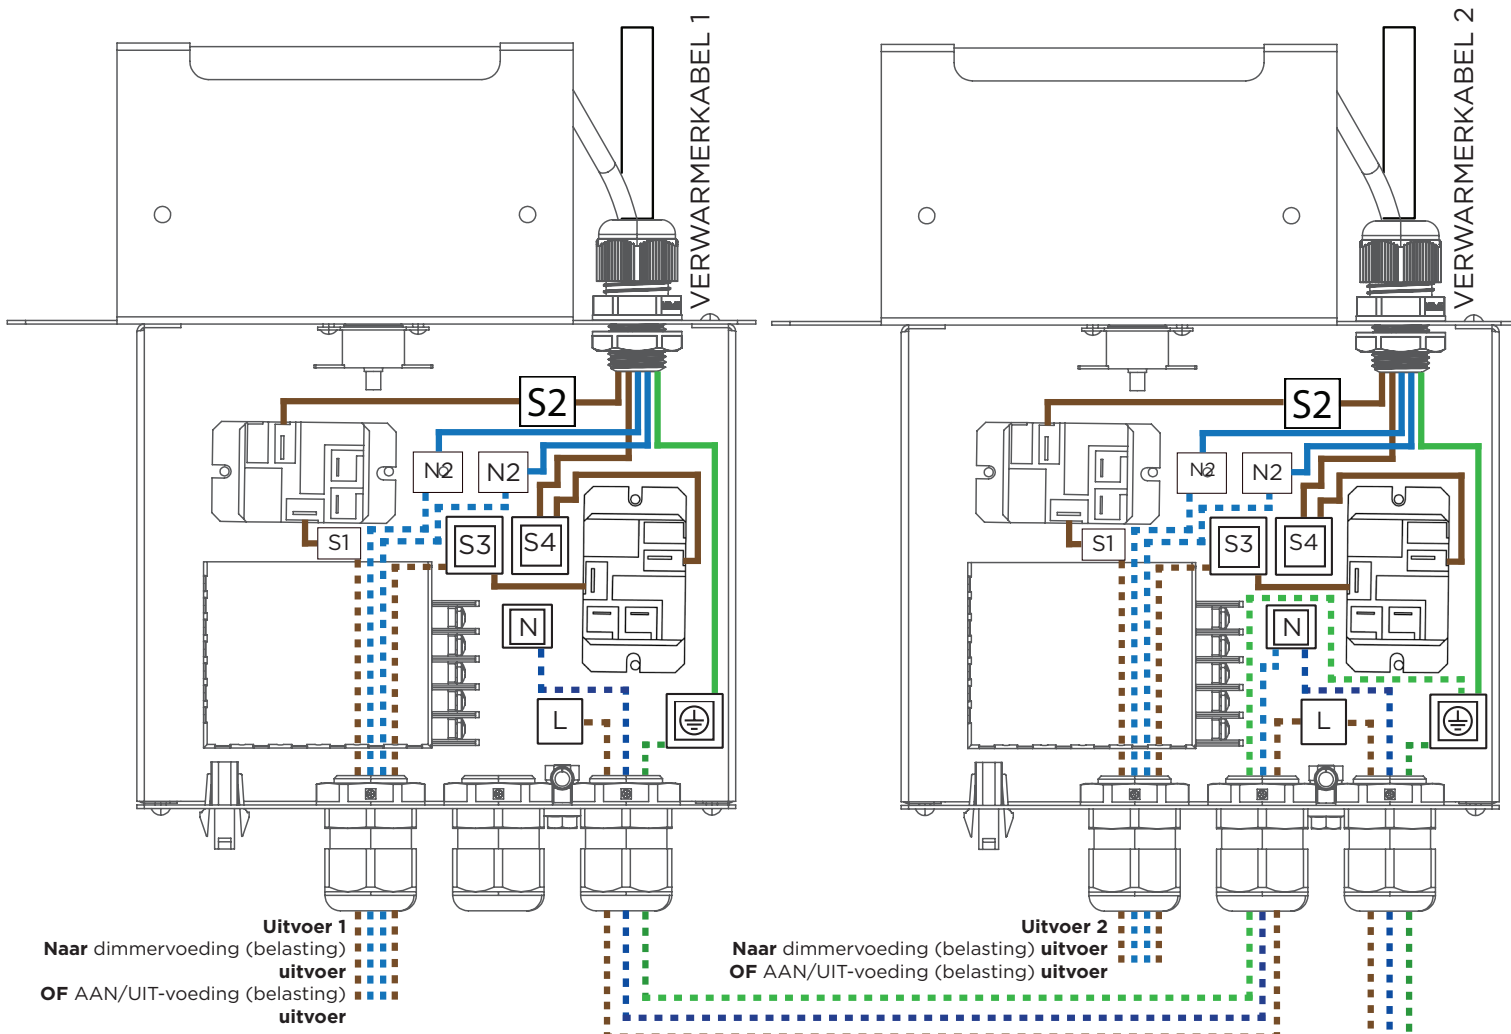

DRADEN AANGEGEVEN ALS STIPPELLIJNEN WORDEN GELEVERD DOOR DE INSTALLATEUR.

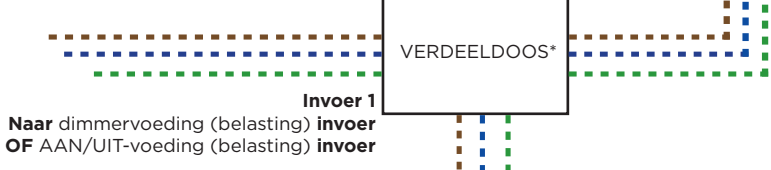

WAARSCHUWING
Eénfasige verwarmers wisselstroom moet permanent zijn geïnstalleerd en kabels aangesloten door een bevoegd of gediplomeerd persoon.

Dit product is bedoeld voor gebruik met 220-240V en 208V Platinum elektrische verwarmers.


	BRUIN SPANNINGHOUDEND/ ONDER STROOM	BLAUW NEUTRAAL
OF	TOEVOER 1	TOEVOER 2
OF	FASE A	FASE B
OF	FASE B	FASE C
OF	FASE C	FASE A

VOEDING
GROEN/GEEL AARDE
ALLEEN VS 240V OF 208V


AANTEKENINGEN:

- Raadpleeg voor bedradingsinstructies bij gebruik van Bronic SmartHeat-dimmers of AAN/UIT-regelaars de instructies die bij de regelaar zijn geleverd.
- *De verdeeldoos en de aansluitingen binnenin moeten geschikt zijn voor de spanning en de stroomcapaciteit van de geïnstalleerde verwarmers.


ELEKTRISCH SCHEMA 2300W/3400W - VOOR AAN/UIT OF DIMMER

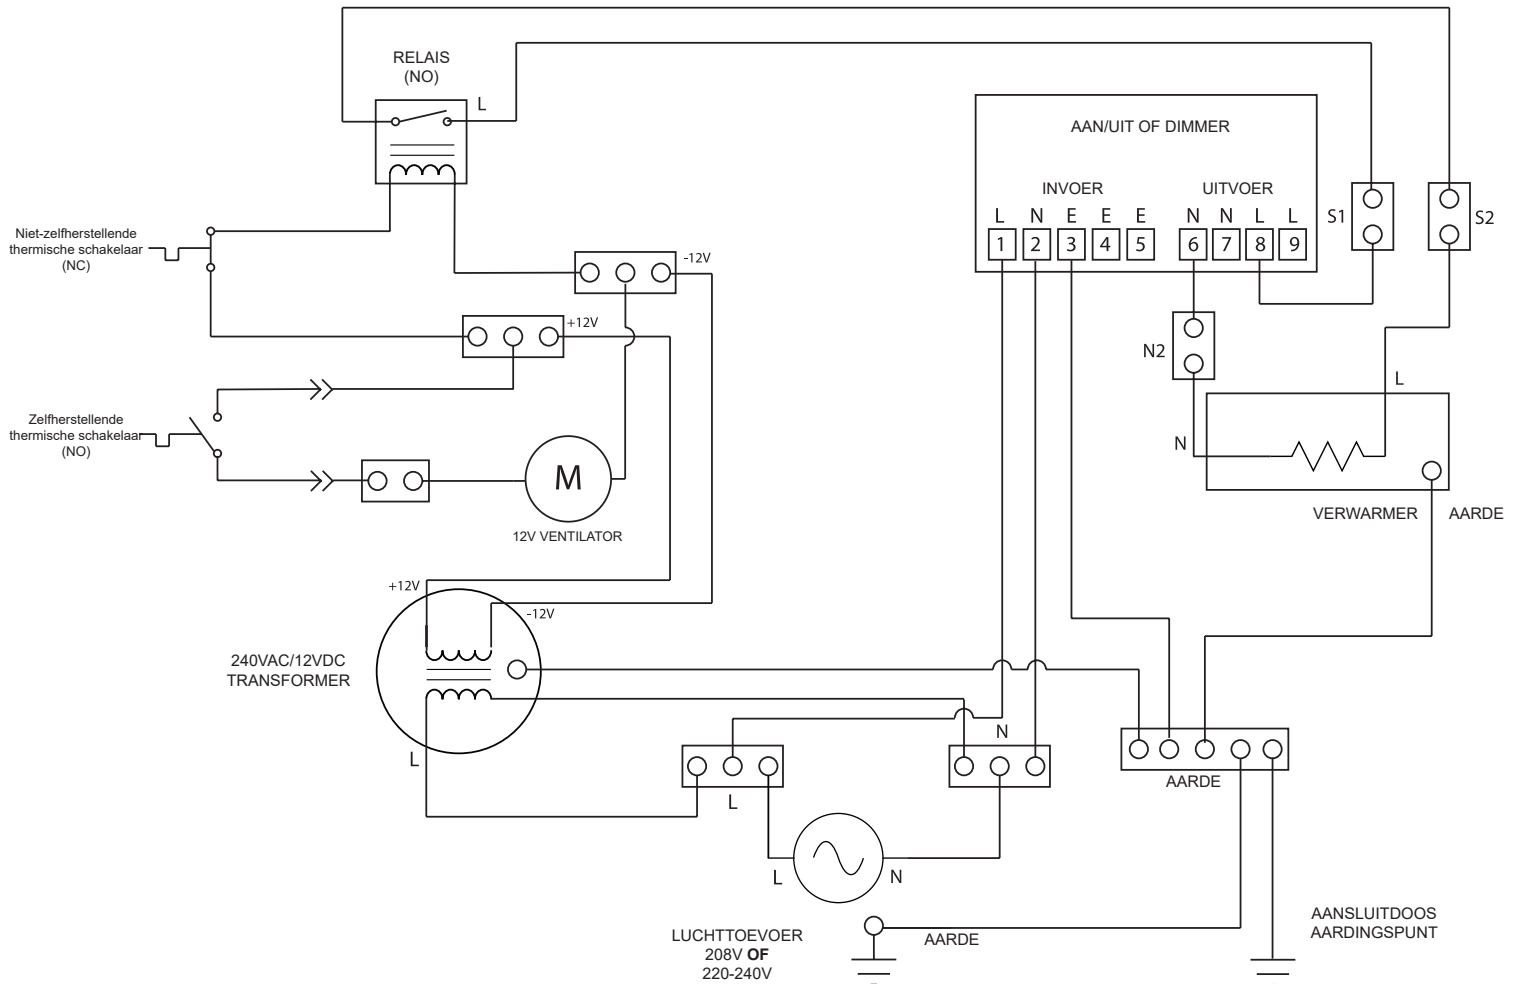

ELEKTRISCH SCHEMA 2300W/3400W - VOOR MUURSCHAKELAAR

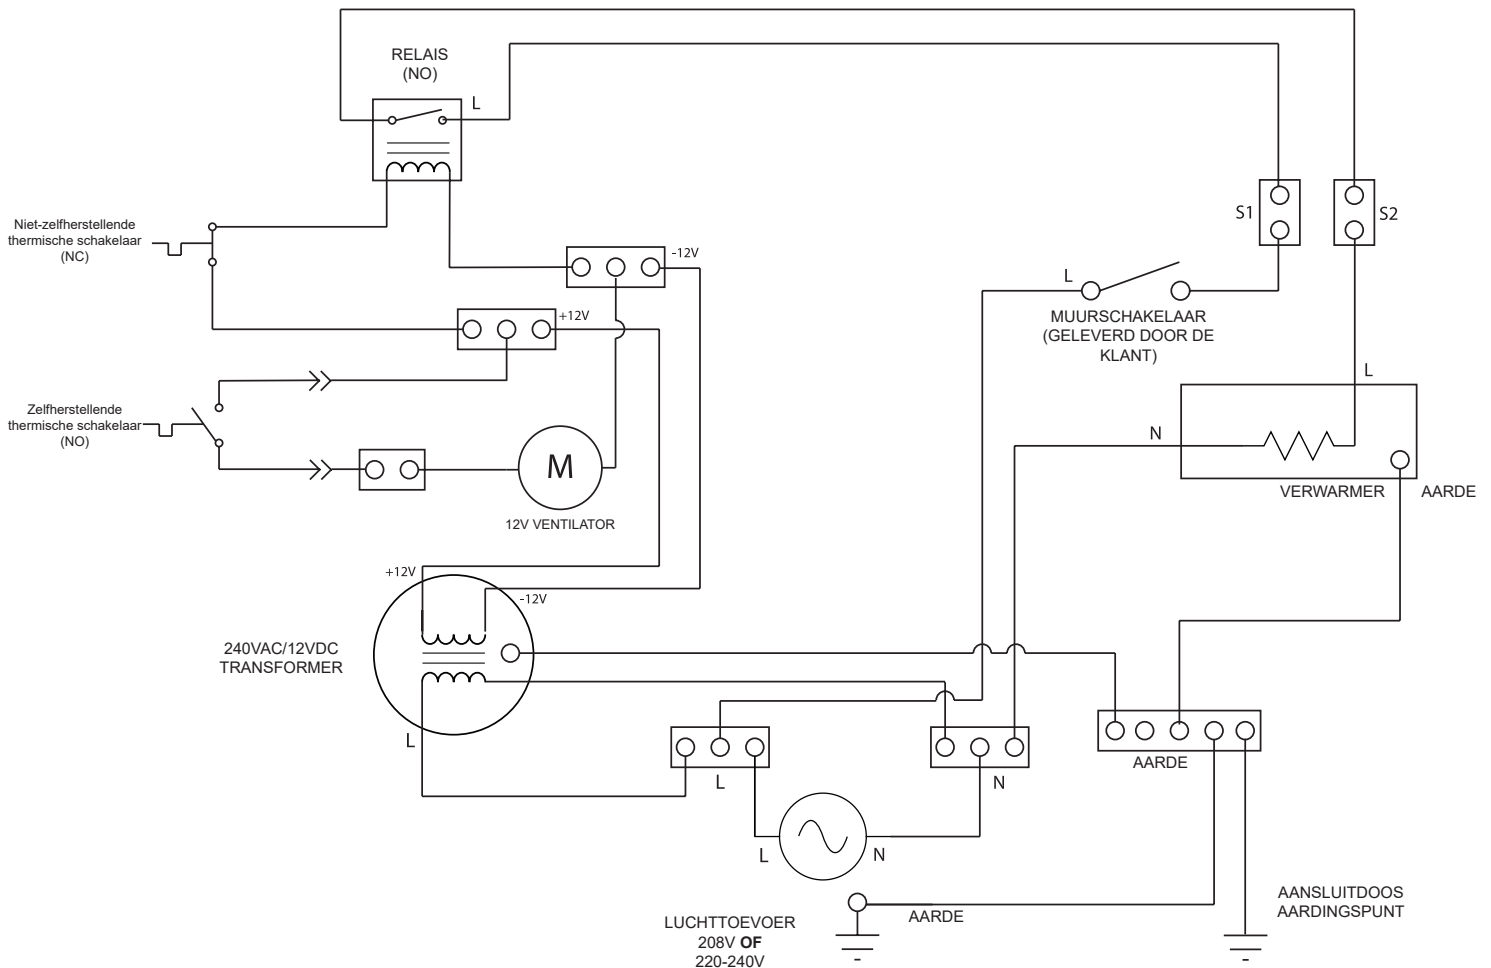

ELEKTRISCH SCHEMA 4500W - VOOR AAN/UIT OF DIMMER

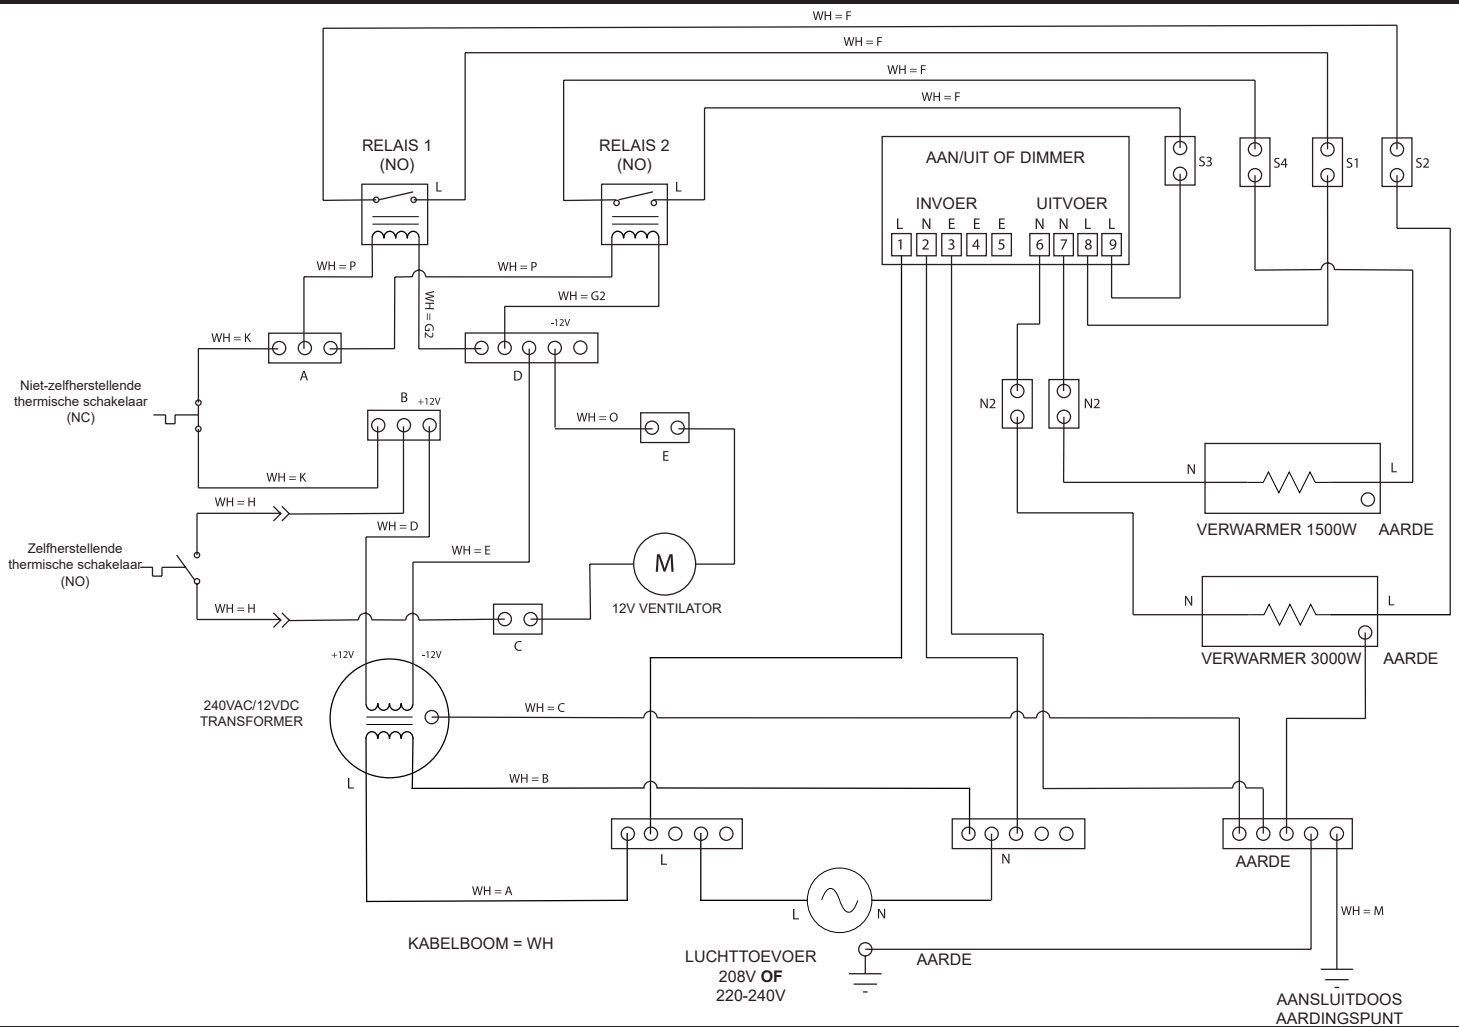

ELEKTRISCH SCHEMA 4500W - VOOR MUURSCHAKELAAR

