

Installation Instructions – Integral Transformer

Instructions d'installation – Transformateur Intégral

Instrucciones de instalación – Transformador Integral

IMPORTANT: Read carefully before installing product. Retain for future reference. Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

WARNING



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



Risk of Burn- Refer to product label for specific minimum supply conductor requirements.

Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.



Risk of Personal Injury- Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.


NOTICE: Green ground wire provided in proper location. Do not relocate.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

Safety: This fixture must be wired in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. Proper grounding is required to insure personal safety. Carefully observe grounding procedure under installation section.

APPLICATIONS: This lighting fixture is designed for outdoor lighting applications, and should not be used in area of limited ventilation or inside high ambient temperature enclosures. It must be stored in a dry location prior to installation. Do not expose lighting fixture to rain, dust or other environmental conditions prior to installation and insertion of photo control or shorting cap (if so equipped). Best results will be obtained if installed and maintained according to the following instructions.

Installation Instructions – Lumiere Integral Transformer

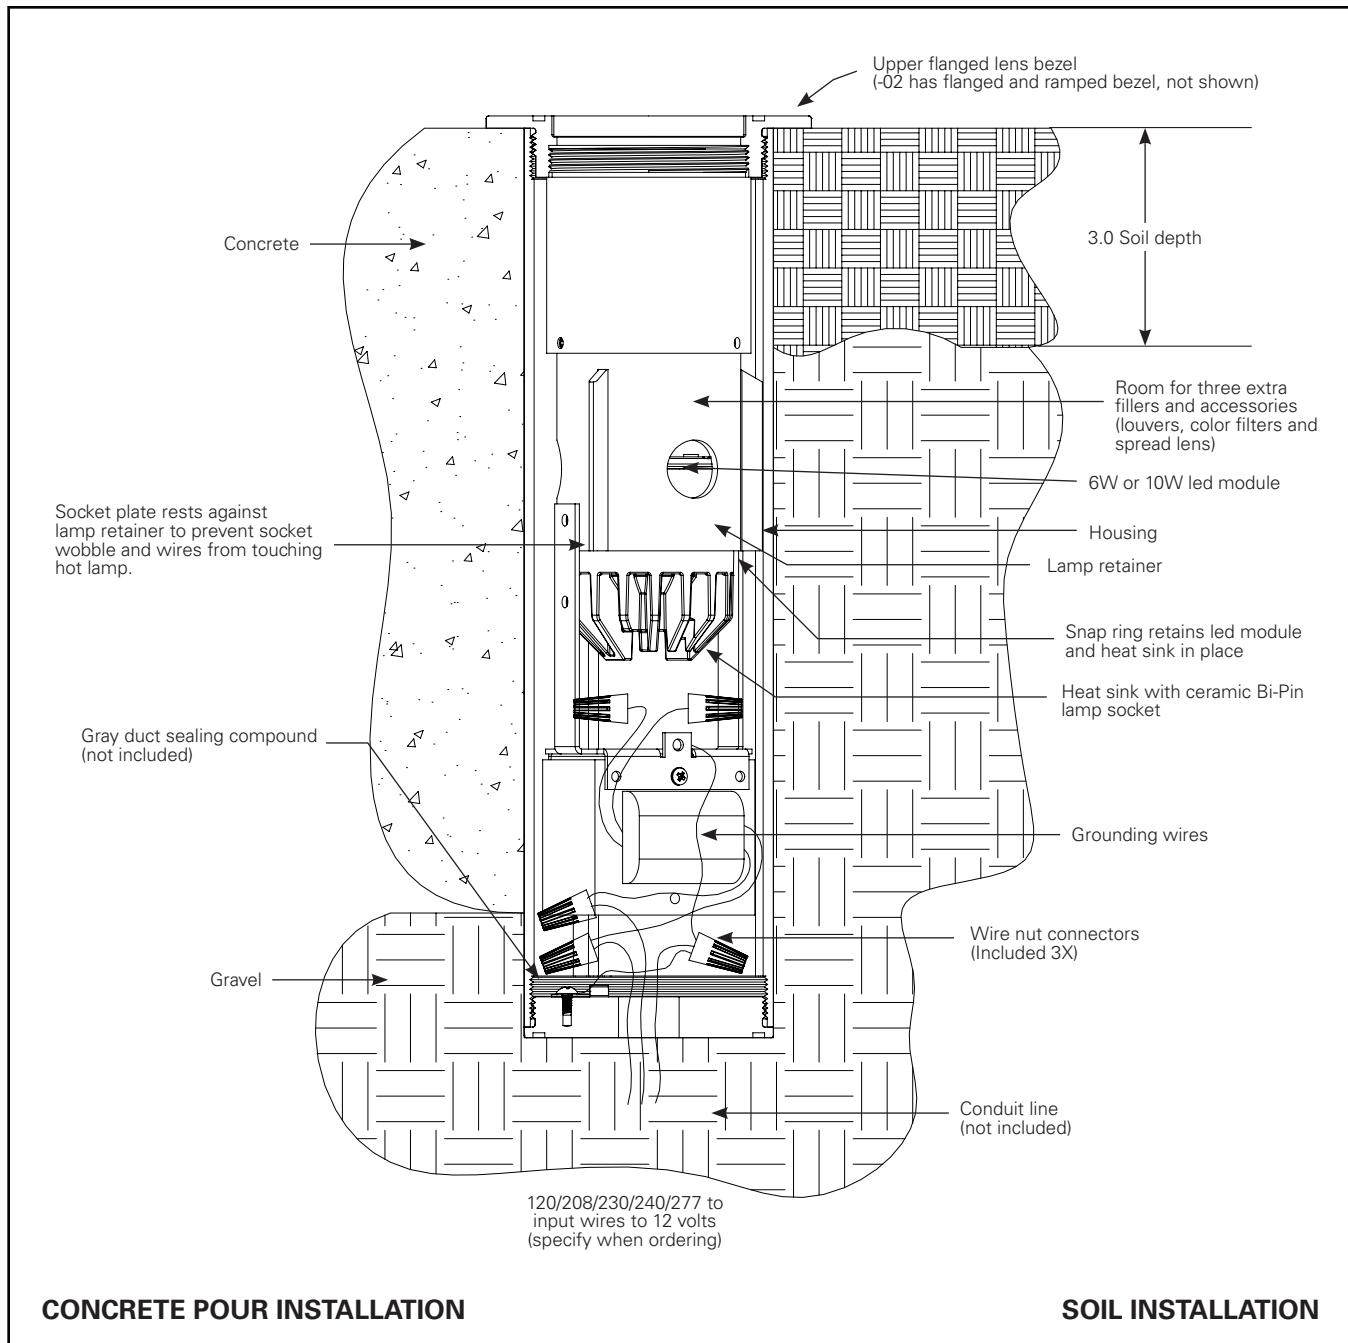

CONCRETE POUR INSTALLATION

SOIL INSTALLATION

Installation Instructions – Lumiere Integral Transformer

CATALOG 631 –XXLEDXXXX – XXX/12 – XX:

⚠ WARNING

Always turn off or disconnect power before wiring, service or maintenance. Fixture must be installed by a qualified electrician, contractor, or equivalent professional. Do not install in insulating material such as bark, vermiculite, etc.

Make sure fixture is cool to the touch before servicing. Fixtures must always be installed according to local and national electrical codes, rules & regulations.

This fixture includes an integral 120, 208, 230, 240, or 277 to 12 volt transformer.

⚠ WARNING

Turn off all power to the fixture before initial installation, maintenance, relamping and servicing. This fixture is designed for ground mount recessed only.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Remove upper flanged lens bezel by inserting spanner wrench points into the divots on the upper lens bezel. Spanner wrench is available from factory. Unscrew upper lens bezel lamp module assembly counterclockwise from the housing. Then lift out socket plate. Next, run the supply wires into the fixture housing. Use teflon tape or silicone on conduit threads. Use wire nut connectors (included) to connect the supply wires to the transformer. Connect black to black, white to white and ground to ground. The lamp socket leads (polarity not critical) are connected to transformer in the factory.

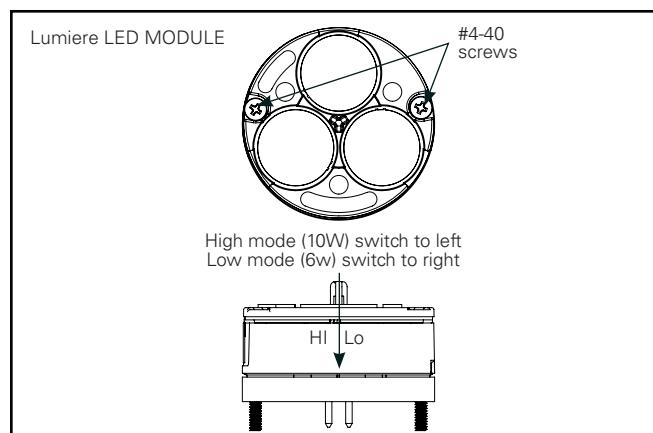


Figure 1.

Apply gray duct sealing compound (not included) to completely seal the wires inside the bottom male conduit nipple. Install the upper lens bezel lamp module assembly into housing by sliding lamp holder fins into channels of the housing (FIGURE 2). Be sure that upper lens bezel lamp module assembly seats snugly on O-ring of housing to ensure a good watertight seal.

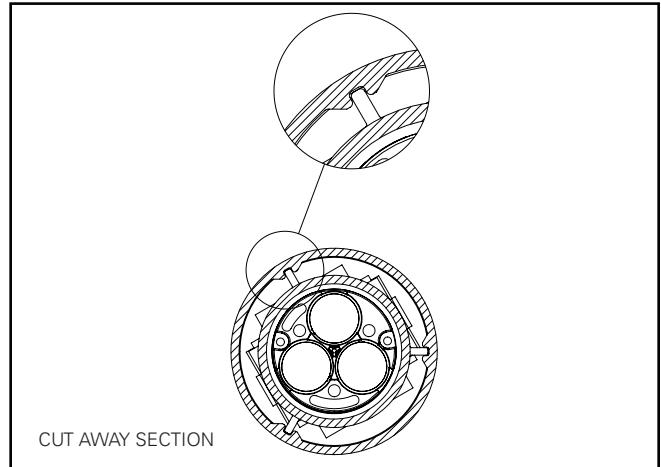


Figure 2.

COMPLETELY SEAL THE BOTTOM OF THE FIXTURE:

The gray duct sealing compound by itself can not seal the hubs. We recommend using reenterable potting seal material such as 3M High Gel 4442 Reenterable Encapsulant (not included) to completely seal the bottom of the fixture and the conduit lines.

FOR CONCRETE POUR INSTALLATION:

Prior to concrete pour, remove upper lens bezel lamp module assembly. Cover fixture aperture. Pour concrete to top of sleeve.

FOR PRE—POURED CONCRETE WITH HOLE:

Push conduit into 3.25" dia. min. x 8" min. deep, foam cylinder. Secure to desired fixture position. Pour concrete. Remove foam cylinder. Connect fixture wires. Lower fixture into hole.

FOR PRE—POURED CONCRETE WITHOUT HOLE:

Pre-drill concrete with 3.250" min. dia x 8" min. deep hole. Drill concrete for supply wires to hole. Connect fixture wires. Lower into hole.

Installation Instructions – Lumiere Integral Transformer

FOR SOIL INSTALLATION:

Excavate soil for housing placement and conduit runs. Contour the shape of hole for well housing, allowing an additional three inches minimum around and eight inches under the housing for placement of gravel. Slope the top soil away from the lens bezel to promote good drainage. See diagram on page 2.

RELAMPING:

Use only Lumiere supplied 12V, bi-pin style LED Module, 6 OR 10 Watt Modules. Do not exceed 15 Watts. Carefully check lamp package for lamp type and wattage.

TO RELAMP:

Unscrew upper lens bezel lamp module assembly counterclockwise from the housing using spanner wrench (not included) by inserting spanner wrench points into divots on the upper lens bezel and turning counterclockwise. Lift completely out of housing and then remove snap ring and LED module from lamp holder. Once fixture is sufficiently cooled, remove the 4-40 screws and pull out module. Pull (do not twist) LED module from bi-pin lamp socket. Replace LED module by visually aligning the mounting holes with the threaded holes of heat sink and the bi-pin connectors with corresponding recepticals in socket base. Gently insert the new Lumiere LED module into the socket ensuring pins are aligned and press firmly until seated. Insert and tighten 4-40 screws to lock to heat sink. Replace LED module and snap ring into lamp holder. Install the upper lens bezel lamp module assembly into housing by sliding lamp holder fins into channels of the housing (FIGURE 2). Be sure that upper lens bezel lamp module assembly seats snugly on O-ring of housing to ensure a good watertight seal.

Instructions d'installation – Transformateur Intégral Lumière

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d'installer le produit. Conservez pour consultation ultérieure. Le fait de ne pas se conformer aux instructions suivantes peut causer la mort ou entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres accidents de personne – L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au Code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit, ainsi qu'avec les risques inhérents.



Risque d'incendie et de décharge électrique – Assurez-vous que l'alimentation électrique est HORS TENSION avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur.



Risque d'incendie – Consultez l'étiquette du produit pour connaître les exigences minimums du conducteur d'alimentation.



Risque de brûlures – Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.

Risques de blessures – Le luminaire peut être endommagé et/ou instable s'il n'est pas installé correctement.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.


AVIS : Le fil de mise à la terre vert se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

ATTENTION Service de réception : Veuillez fournir une description actuelle de tout manque ou de tout dommage constaté à la réception du luminaire. Les réclamations contre le transporteur (chargement partiel) doivent être déposées directement auprès dudit transporteur. Les réclamations d'avaries occultes doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout matériel endommagé doit être entièrement conservé avec son emballage d'origine.

Sécurité : Le câblage du luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité, aux lois et ordonnances locales en vigueur. Une mise à la terre adéquate est requise afin d'assurer votre sécurité. Respectez soigneusement la procédure de mise à la terre du chapitre d'installation.

APPLICATIONS : Ce luminaire a été conçu pour l'éclairage extérieur et ne doit pas être utilisé dans un endroit peu ventilé ou dans des enceintes à haute température ambiante. Il doit être rangé dans un endroit sec en attendant son installation. N'exposez pas le luminaire à la pluie, à la poussière ou à d'autres conditions ambiantes avant l'installation et l'insertion de l'interrupteur photoélectrique ou de la fiche de mise en court-circuit (si le luminaire en est équipé). Pour de meilleurs résultats, respectez les instructions d'installation et d'entretien suivantes.

Instructions d'installation – Transformateur Intégral Lumière

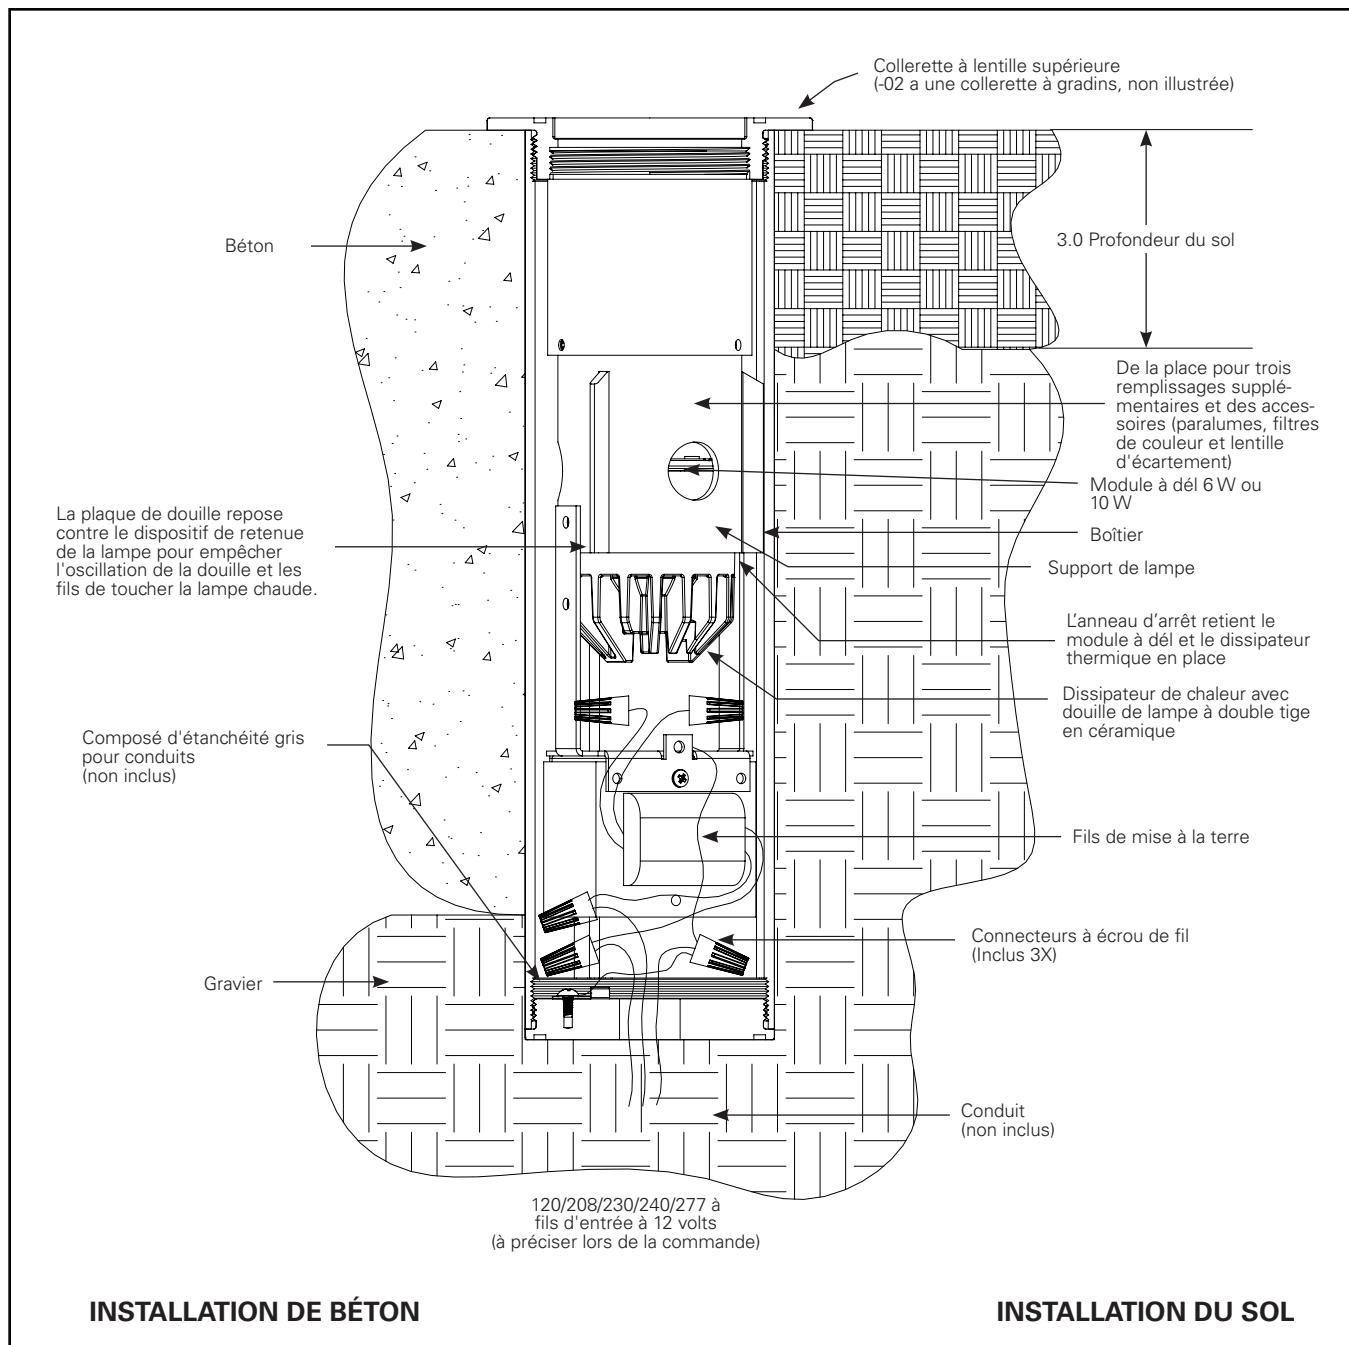

INSTALLATION DE BÉTON

INSTALLATION DU SOL

Instructions d'installation – Transformateur Intégral Lumière

CATALOGUE 631 – XXLEDXXXX – XXX/12 – XX :

AVERTISSEMENT

Coupez ou débranchez toujours l'alimentation avant le câblage, l'entretien ou la maintenance. Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié, un entrepreneur ou un professionnel équivalent. Ne pas installer dans des matériaux isolants tels que l'écorce, la vermiculite, etc.

Assurez-vous que le luminaire est froid au toucher avant l'entretien.

Les luminaires doivent toujours être installés conformément aux codes, règles et réglementations électriques locaux et nationaux.

Ce luminaire comprend un transformateur intégré de 120, 208, 230, 240 ou 277 à 12 volts.

AVERTISSEMENT

Coupez toute l'alimentation du luminaire avant l'installation initiale, l'entretien, le changement de lampe et l'entretien. Ce luminaire est conçu pour un montage au sol encastré uniquement.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

Retirez la collerette à lentille supérieure en insérant les pointes de la clé à molette dans les rainures de la collerette à lentille supérieure. La clé à molette est disponible auprès de l'usine. Dévissez l'ensemble de module de lampe à collerette à lentille supérieure du boîtier dans le sens antihoraire. Soulevez ensuite la plaque de douille. Ensuite, faites passer les fils d'alimentation dans le boîtier du luminaire. Utilisez un ruban en téflon ou en silicone sur les filetages du conduit. Utilisez des connecteurs à écrou (inclus) pour connecter les fils d'alimentation au transformateur. Connectez le fil noir au fil noir, le fil blanc au fil blanc et le fil de mise à la terre au fil de mise à la terre. Les fils de la douille de la lampe (la polarité n'est pas critique) sont connectés au transformateur en usine.

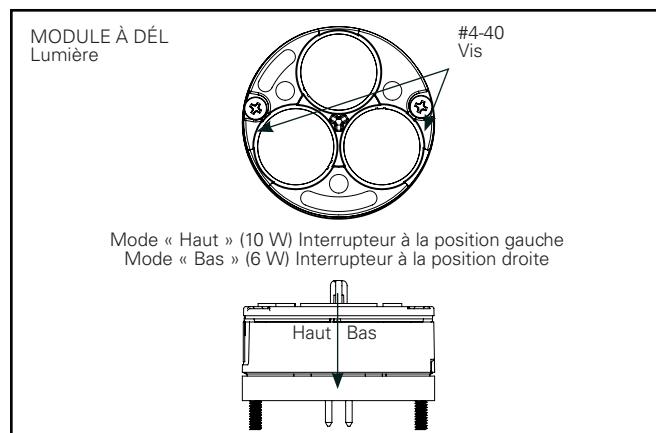


Figure 1.

Utilisez un adhésif composite d'étanchéité gris (non inclus) pour sceller entièrement fils à l'intérieur du mamelon de conduit mâle inférieur. Installez l'ensemble du module de lampe à collerette à lentille supérieure dans le boîtier en faisant glisser les ailettes du support de lampe dans les canaux du boîtier (FIGURE 2). Assurez-vous que l'assemblage du module de lampe à collerette à lentille supérieure est bien ajusté sur le joint torique du boîtier pour assurer une bonne étanchéité.

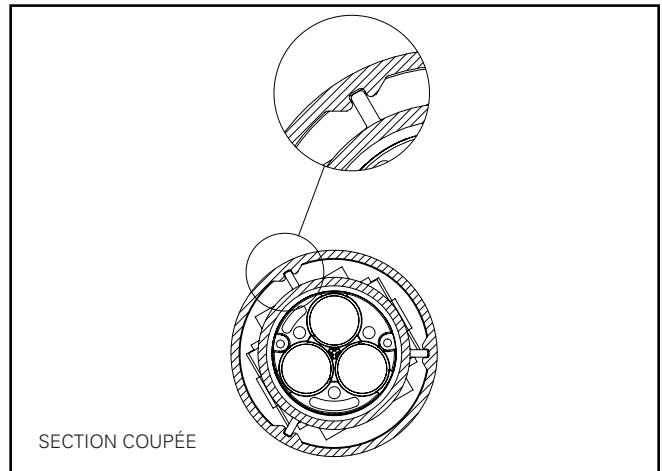


Figure 2.

SCELLEZ COMPLÈTEMENT LE FOND DU LUMINAIRE :

Le composé gris d'étanchéité pour conduit ne peut, à lui seul, sceller le collet. Nous recommandons l'utilisation d'un matériau d'étanchéité repénérable tel que l'encapsulant repénérable High Gel 4442 de 3M (non comprise) pour sceller complètement le bas du luminaire et les lignes de conduits.

POUR L'INSTALLATION AVEC BÉTON :

Avant de couler le béton, retirez l'assemblage du module de lampe à collerette à lentille supérieure. Couvez l'ouverture du luminaire. Coulez le béton sur le dessus du manchon.

POUR LE BÉTON PRÉCOULÉ AVEC TROU :

Poussez le conduit dans un cylindre en mousse de 8,3 cm (3,25 po) de diamètre minimum x 20,3 cm (8 po) de profondeur minimum, puis fixez-le à l'emplacement désiré. Coulez le béton. Retirez le cylindre de mousse. Raccordez les fils du luminaire. Placez le luminaire dans le trou.

POUR LE BÉTON PRÉCOULÉ SANS TROU :

Pré-percez le béton avec un trou 8,3 cm (3,25 po) de diamètre minimum x 20,3 cm (8 po) de profondeur minimum. Percez le béton pour les fils d'alimentation dans le trou. Raccordez les fils du luminaire. Placez dans le trou.

Instructions d'installation – Transformateur Integral Lumière

POUR L'INSTALLATION AU SOL :

Creusez le sol pour placer le boîtier et la canalisation. Contournez la forme du trou pour le logement du boîtier, en laissant au moins 7,6 cm (3 po) supplémentaires autour et 20,3 cm (8 po) sous le logement pour le placement du gravier. Inclinez le sol supérieur loin de la collerette à lentille pour favoriser un bon drainage. Voir le schéma à la page 2.

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE :

Utilisez uniquement des modules à DÉL de 12 V, de style double tiges, de 6 ou 10 watts fournis par Lumiere. Ne pas dépasser 15 Watts. Vérifiez soigneusement l'emballage de la lampe pour le type de lampe et la puissance.

POUR REINSTALLER LA LAMPE :

Dévissez l'assemblage du module de lampe à collerette à lentille supérieure dans le sens antihoraire du boîtier à l'aide d'une clé à molette (non incluse) en insérant les pointes de la clé à molette dans les creux sur la collerette à lentille supérieure et en tournant dans le sens antihoraire. Soulevez complètement hors du boîtier, puis retirez l'anneau de retenue et le module à DÉL du support de lampe. Une fois que le luminaire est suffisamment refroidi, retirez les vis 4-40 et retirez le module. Tirez (ne tordez pas) le module à DÉL de la douille de lampe à deux broches. Remplacez le module à DÉL en alignant visuellement les trous de montage avec les trous filetés du dissipateur de chaleur et les connecteurs à deux broches avec les prises correspondantes dans la base de douille. Insérez délicatement le nouveau module à DÉL Lumiere dans la prise en vous assurant que les broches sont alignées et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit en place. Insérez et serrez 4-40 vis pour verrouiller le dissipateur de chaleur. Remplacez le module à DÉL et l'anneau de retenue dans le support de lampe. Installez l'ensemble du module de lampe à collerette à lentille supérieure dans le boîtier en faisant glisser les ailettes du support de lampe dans les canaux du boîtier (FIGURE 2). Assurez-vous que l'assemblage du module de lampe à collerette à lentille supérieure est bien ajusté sur le joint torique du boîtier pour assurer une bonne étanchéité.

Instrucciones de instalación – transformador integral Lumiere

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar el producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones corporales graves y daños materiales.

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros peligros de accidentes: la instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Una persona con conocimientos sobre la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos implicados debe instalar este producto de conformidad con el código de instalación aplicable.



Riesgos de incendios y descargas eléctricas: asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de comenzar la instalación o intentar realizar el mantenimiento. Desconecte la energía eléctrica del fusible o del interruptor de potencia.



Riesgo de incendio: consulte la etiqueta del producto para conocer los requisitos mínimos específicos del conductor de suministro.



Riesgo de quemaduras: desconecte la alimentación y espere a que se enfrie el luminario antes de manipular o realizar servicio de mantenimiento.

Riesgo de lesiones físicas: el luminario puede dañarse o convertirse en un objeto inestable si no se instala debidamente.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir de la instalación, el manejo o el uso incorrectos, descuidados o negligentes de este producto.


AVISO: El cable de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

ATENCIÓN Departamento de Recibo: Observe que la descripción real del luminario no carezca de piezas ni presente daños visibles al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga ligera (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el empaque original.

Seguridad: Este luminario debe cablearse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, y los códigos de energía y regulaciones locales. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad personal. Observe cuidadosamente el procedimiento de conexión a tierra en la sección de instalación.

APLICACIONES: Este luminario está diseñado para aplicaciones de iluminación al aire libre y no debe utilizarse en áreas con ventilación limitada o en recintos con alta temperatura ambiente. Debe almacenarse en una ubicación seca antes de la instalación. No exponga el luminario a la lluvia, el polvo u otras condiciones ambientales antes de la instalación y la inserción del fotocontrol o el tapón de cortocircuito (si estuvieran incluidos). Obtendrá mejores resultados si se instala y se realiza el servicio de mantenimiento de acuerdo con las instrucciones que aparecen a continuación.

Instrucciones de instalación – transformador integral Lumiere

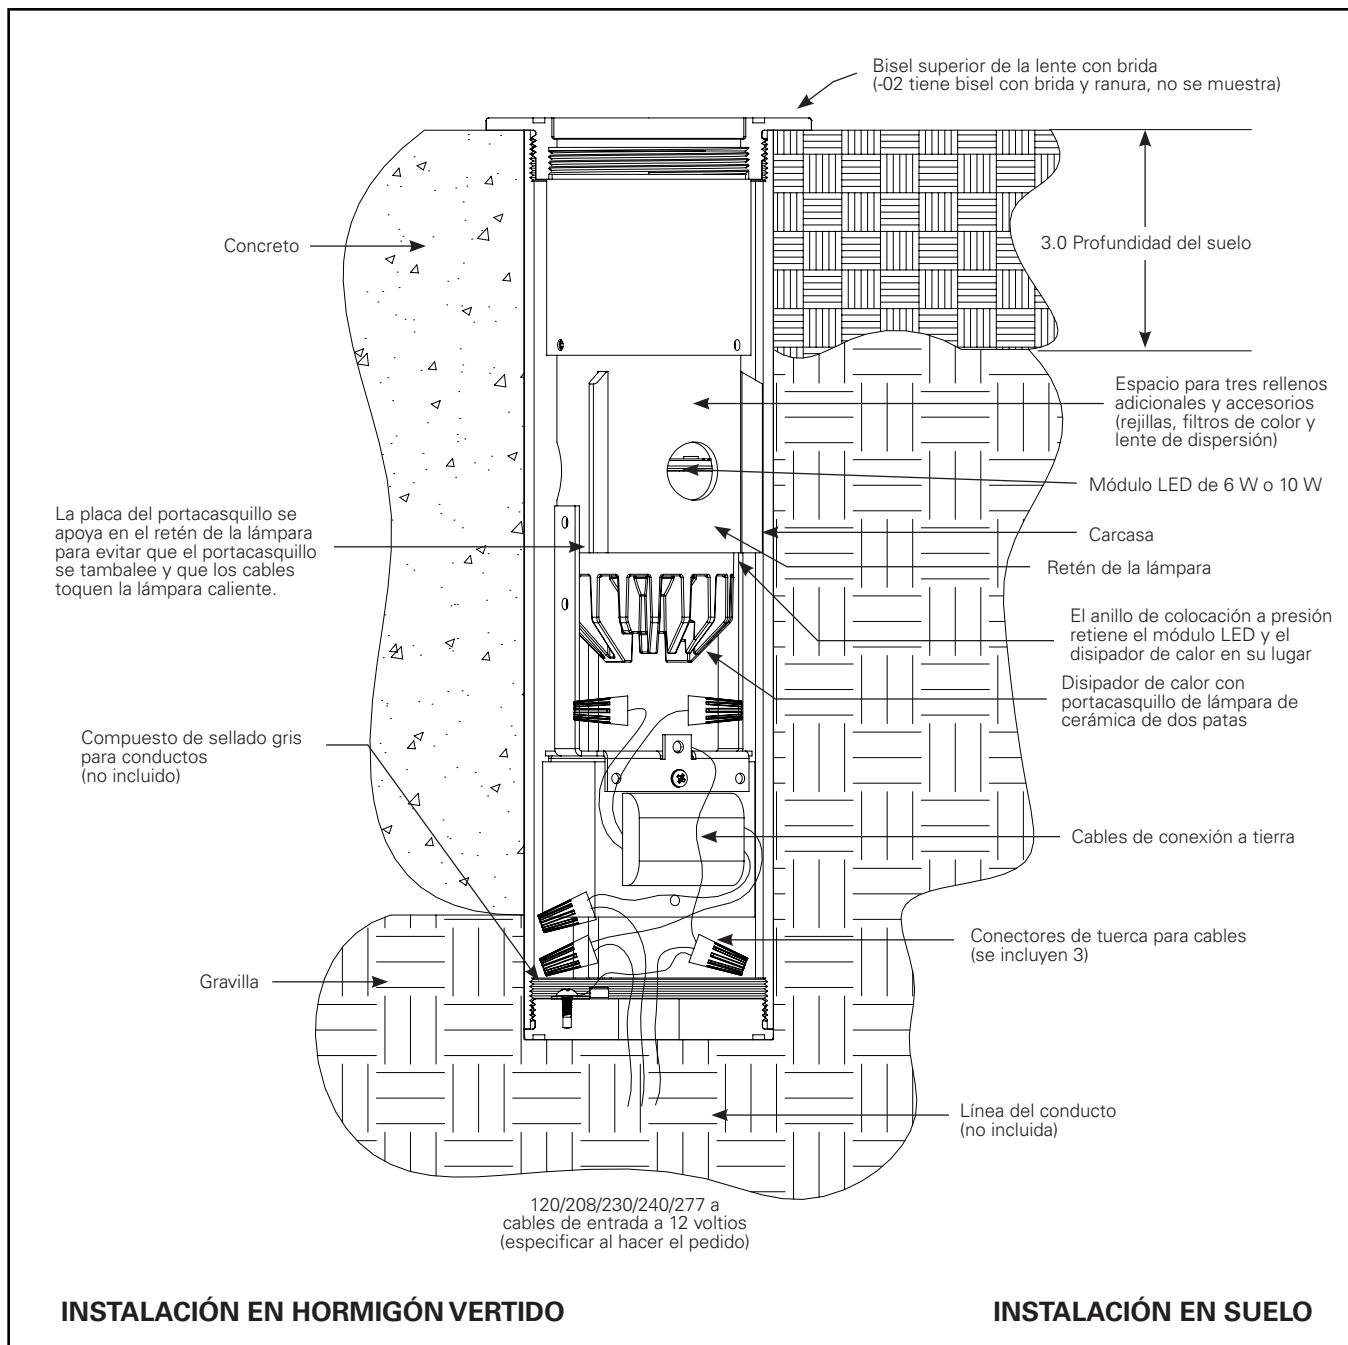

Instrucciones de instalación – transformador integral Lumiere

CATÁLOGO 631 – XXLEDXXXX – XXX/12 – XX:

⚠ ADVERTENCIA

Siempre apague o desconecte la alimentación antes de realizar el cableado o un servicio de mantenimiento. Un electricista, contratista o profesional similar calificados deben realizar la instalación del luminario. No la instale en material aislante, tal como cortezas, vermiculita, etc. Asegúrese de que el luminario se enfrie y pueda tocarse antes de realizar el servicio de mantenimiento.
Los luminarios siempre deben instalarse conforme a los códigos, las normas y las regulaciones eléctricos locales y nacionales.
Este luminario incluye un transformador integral de 120, 208, 230, 240 o 277 a 12 voltios.

⚠ ADVERTENCIA

Desconecte la alimentación al luminario antes de la instalación inicial, el mantenimiento, la sustitución de lámparas y las reparaciones. Este luminario está diseñado para instalarse en el suelo únicamente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Retire el bisel superior de la lente con brida introduciendo las puntas de la llave inglesa en las ranuras de dicho bisel. La llave inglesa está disponible de fábrica. Desenrosque de la carcasa la unidad del módulo de la lámpara del bisel de la lente superior en sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación, levante la placa del portacasquillo. Después, pase los cables de suministro a la carcasa del luminario. Utilice cinta de teflón o silicona en las roscas del conducto. Utilice conectores de tuerca para cables (incluidos) para conectar los cables de suministro al transformador. Conecte el cable negro con el negro, el blanco con el blanco y el de conexión a tierra con el de conexión a tierra. Los cables del portacasquillo de la lámpara (la polaridad no es importante) se conectan al transformador en la fábrica.

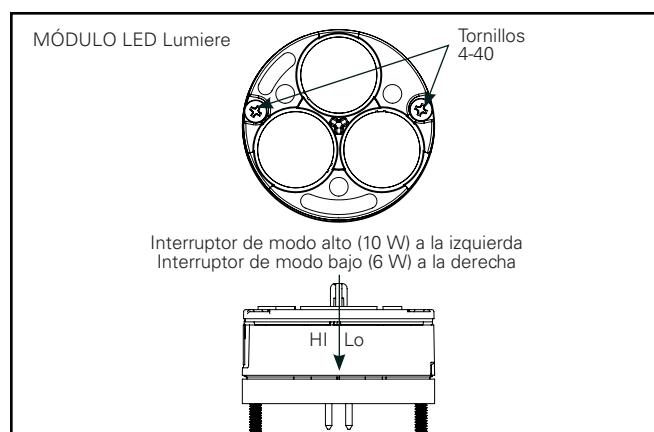


Figura 1.

Aplique compuesto de sellado gris para conductos (no incluido) para sellar por completo los cables dentro del conector del conducto macho inferior. Instale la unidad del módulo de la lámpara del bisel de la lente superior en la carcasa deslizando las aletas del portalámparas en los canales de dicha carcasa (FIGURA 2). Asegúrese de que la unidad del conjunto del módulo de la lámpara del bisel de la lente superior se asiente cómodamente en la junta tórica de la carcasa para lograr un sellado resistente al agua.

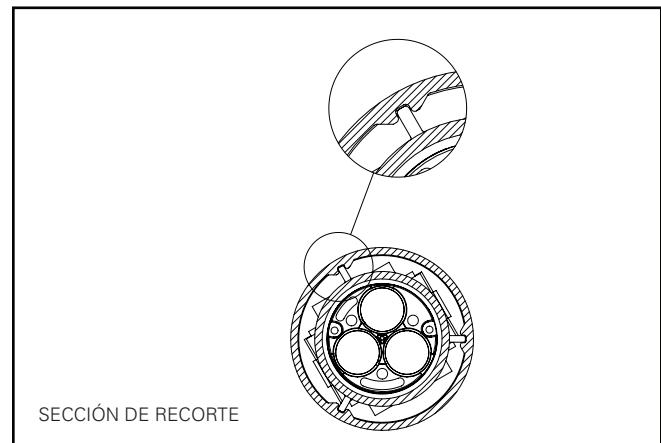


Figura 2.

SELLA COMPLETAMENTE LA BASE DEL LUMINARIO

El compuesto de sellado gris para conductos no puede sellar por sí solo los ejes. Recomendamos el uso de material de encapsulamiento reformable, tal como el encapsulante reformable 3M High Gel 4442 (no incluido) para sellar por completo la base del luminario y las líneas del conducto.

PARA INSTALACIÓN EN HORMIGÓN VERTIDO:

Antes de verter el hormigón, retire la unidad del módulo de la lámpara del bisel de la lente superior. Cubra la abertura del luminario. Vierta el hormigón hasta llegar a la parte superior del manguito.

EN EL CASO DE HORMIGÓN PREMOLDEADO CON ORIFICIO:

Introduzca el conducto en un cilindro de espuma de 3,25 in (8,26 cm) de diámetro x 8 in (20,32 cm) de profundidad como mínimo, y fíjelo en la posición deseada. Vierta el hormigón. Retire el cilindro de espuma. Conecte los cables del luminario. Baje el luminario al orificio.

EN EL CASO DE HORMIGÓN PREMOLDEADO SIN ORIFICIO:

Perfore previamente en el hormigón un orificio con profundidad mínima de 3,25 in (8,26 cm) de diámetro x 8 in (20,32 cm). Perfore el hormigón para tender los cables de suministro hacia el orificio. Conecte los cables del luminario. Bájela al orificio.

Instrucciones de instalación – transformador integral Lumiere

PARA LA INSTALACIÓN EN EL SUELO:

Cave el suelo para colocar la carcasa y las pasarelas del conducto. Contornee la forma del orificio para la carcasa del pozo, dejando 3 in (7,62 cm) de más como mínimo alrededor y ocho pulgadas (20,32 cm) debajo de la carcasa para la colocación de la gravilla. Otorgue a la tierra superior una pendiente lejos del bisel de la lente para promover un buen drenaje. Consulte el diagrama de la página 2.

SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS:

Utilice sólo los módulos LED de 12 V, estilo de dos pines, de 6 o 10 vatios suministrados por Lumiere. No sobrepase los 15 vatios. Revise cuidadosamente el envase de la lámpara para saber su tipo y potencia.

PARA SUSTITUIR LA LÁMPARA:

Desenrosque de la carcasa la unidad del módulo de la lámpara del bisel de la lente superior usando la llave inglesa (no incluida). Introduzca las puntas de dicha llave inglesa en las ranuras del bisel y gire en sentido contrario a las agujas del reloj. Levante completamente la carcasa y luego retire el anillo de colocación a presión y el módulo LED del portalámparas. Una vez que el luminario esté lo suficientemente frío, retire los tornillos 4-40 y extraiga el módulo. Tire (no retuerza) el módulo LED para quitarlo del portacasquillo de dos pines. Sustituya el módulo LED alineando visualmente los orificios de montaje con los orificios roscados del disipador de calor y los conectores de dos pines con los receptores correspondientes en la base del portacasquillo. Inserte suavemente el nuevo módulo LED Lumiere en el portacasquillo asegurándose de que los pines están alineados y presione firmemente hasta que se asiente. Inserte y apriete los tornillos 4-40 para bloquear al disipador de calor. Sustituya el módulo LED y el anillo de colocación a presión en el portalámparas. Instale la unidad del módulo de la lámpara del bisel de la lente superior en la carcasa deslizando las aletas del portalámparas en los canales de dicha carcasa (FIGURA 2). Asegúrese de que la unidad del conjunto del módulo de la lámpara del bisel de la lente superior se asiente cómodamente en la junta tórica de la carcasa para lograr un sellado resistente al agua.

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Énoncé de la FCC

Note: Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de catégorie A en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une installation résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Declaración de FCC

Nota: Se ha probado este equipo y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la Sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2022 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IB52422622
April 12, 2022

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada.
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice.

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis.

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso.

