

Installation Instructions – SRL
Instructions d'installation – SRL
Instrucciones de instalación – SRL

 **WARNING**

Risk of fire, electrical shock, cuts and or other casualty hazards. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Cooper Lighting Solutions assumes no responsibility for claims brought about by improper or careless installation or handling of this product.

 **WARNING**

Risk of Fire and Electric Shock. If not qualified, consult an electrician.

 **CAUTION**

Edges May Cut. Handle with care.

 **CAUTION**

Risk of burn. Disconnect power and allow fixture to cool before changing bulb or handling fixture.

NOTICE: Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.

NOTICE: If Supply wires are located within 3 inches of ballast, use wire rated for at least 90°C (194°F).

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Retain for future reference.

ATTENTION: Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SRL

1. Remove product from packaging.
2. Remove plastic endcaps or midcaps, remove channel cover from channel housing (Figure 1). When a sensor is installed, take care not to pull wires from the sensor. Channel cover is held by tethers to keep it from falling during installation.

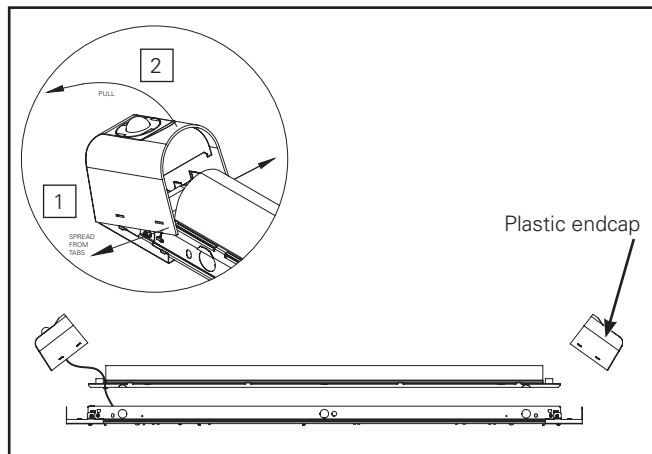


Figure 1.

3. Install fixture to surface or suspend and wire according to NEC code.
4. Install channel cover on channel housing with screws provided. (Figure 2). Install endcaps/midcaps.

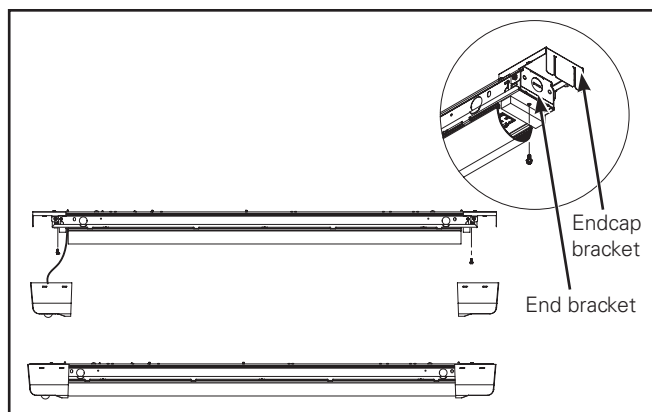


Figure 2.

For Continuous Row Mounting Option

1. Remove plastic endcaps and endcap bracket from one end of fixture and set it aside. These will be used later to finish the continuous row (figure 3).

CAUTION

Do not to pull on sensor cable when sensor is installed. Channel cover is held by tethers to keep it from falling during installation.

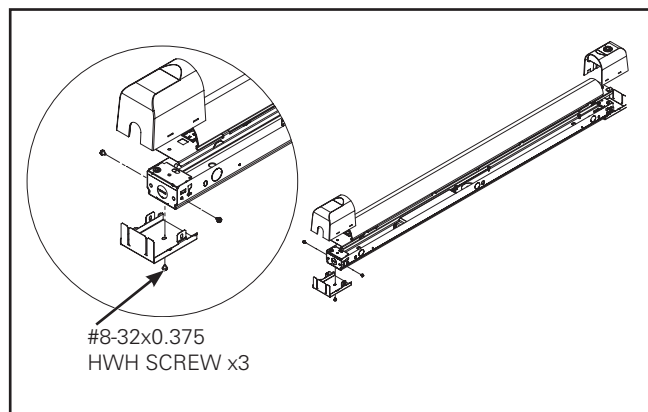


Figure 3.

2. Rotate end bracket and bend end bracket at the seam to create a passageway for wiring. (Figure 4)

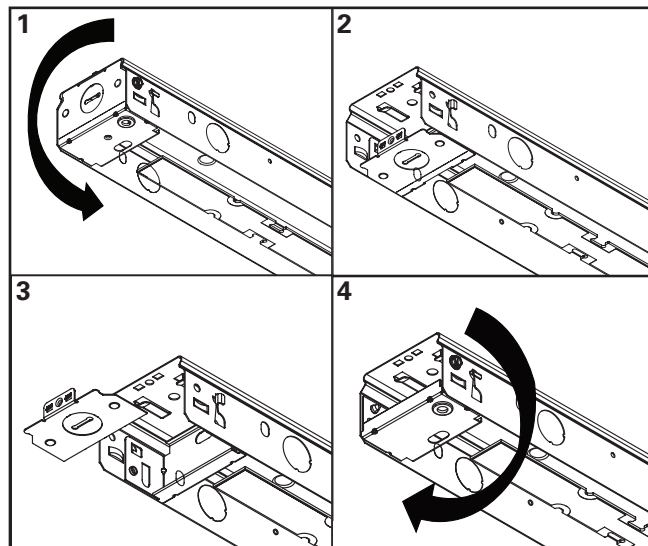


Figure 4.

3. Install fixture to surface or suspend and wire according to NEC code. Separate end bracket on the adjoining fixture and attach the two fixtures with the midcap/tandem bracket (figure 5, Figure 6). Do not support the fixture with the bracket alone.

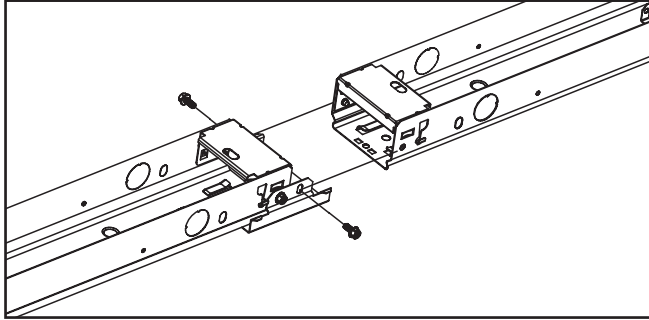


Figure 5.

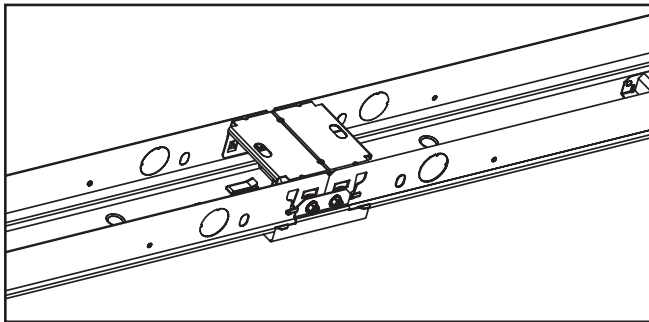


Figure 6.

4. Wire fixtures according to NEC code.
5. Install end bracket and channel cover on the channel housing with provided screws (Figure 7).
6. If sensor is detached from sensor wire, reconnect properly install plastic endcaps and midcaps on endcap bracket (Figure 8). Properly connect sensor and route the wires.

Note: Wires must out of the lens area to prevent shadows.

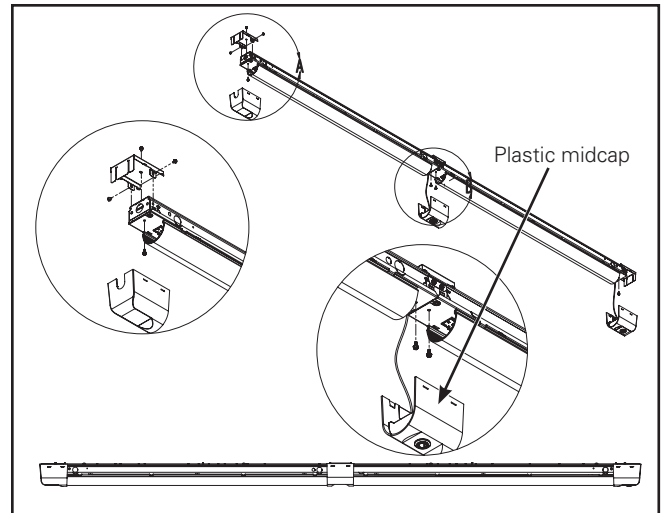


Figure 7.

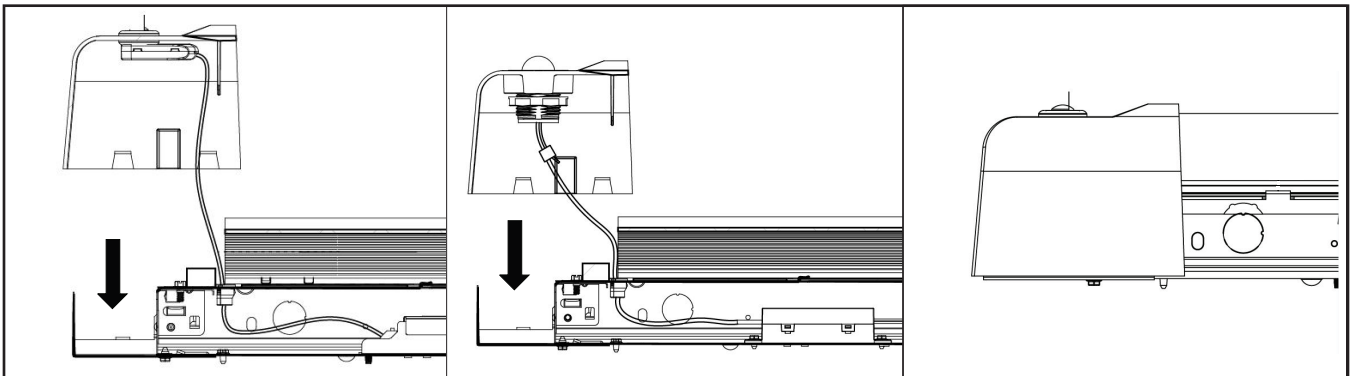


Figure 8.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupures et autres accidents. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable et par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les risques potentiels. Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité quant aux réclamations causées par une installation ou une manipulation inadéquate ou imprudente de ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou de décharge électrique. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.

⚠ MISE EN GARDE

Les bords peuvent être coupants. Manipuler ce produit avec précaution.

⚠ MISE EN GARDE

Risque de brûlures. Mettre l'alimentation électrique hors tension et laissez refroidir le luminaire avant de le manipuler ou de changer l'ampoule.

AVIS: la vis verte de mise à la terre se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

AVIS: Si les fils d'alimentation sont situés à moins de 76,2 mm (3 po) du ballast, utilisez un fil classifié pour tolérer au moins 90 °C (194 °F).

IMPORTANT: lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour consultation ultérieure.

ATTENTION: Service de la réception : veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage constaté à la réception du luminaire. Soumettre une réclamation pour le transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les réclamations pour dommages cachés doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout le matériel endommagé ainsi que l'emballage d'origine doit être conservé.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SRL

1. Déballer le produit.
2. Enlevez les capuchons d'extrémités et de milieu en plastique, retirez le protège-rail du boîtier du rail (Figure 1). Quand un capteur est installé, veillez à ne pas tirer les fils du capteur. Le protège-rail est maintenu par des ancrages pour l'empêcher de tomber pendant l'installation.

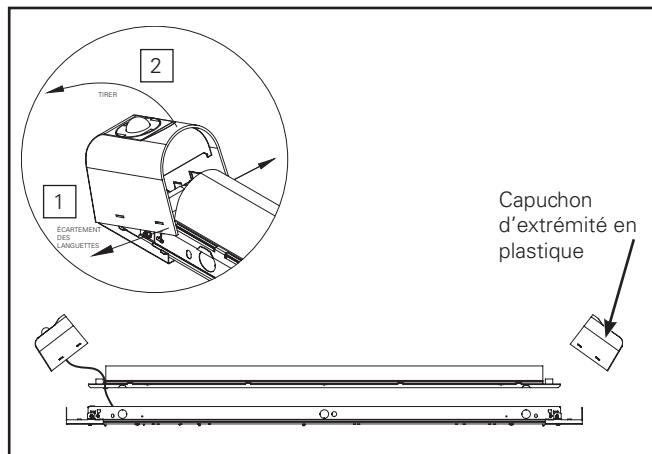


Figure 1.

3. Installez le luminaire sur la surface ou suspendez-le tout en respectant le Code national de l'électricité pour le câblage.
4. Fixez le protège-rail sur le boîtier du rail à l'aide des vis fournies. (Figure 2). Posez les capuchons d'extrémité et de milieu.

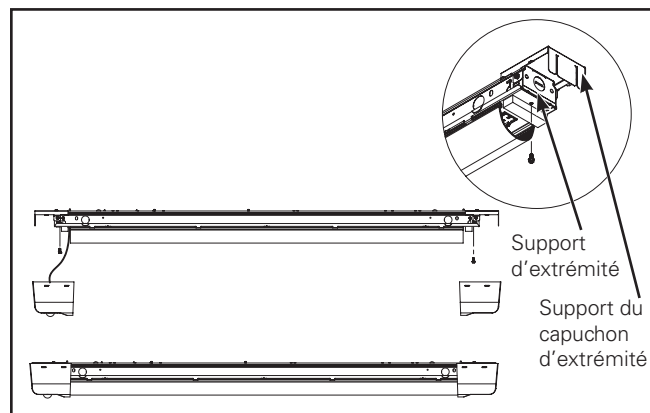


Figure 2.

Pour l'option de montage en rangée continue

1. Enlevez les capuchons d'extrémité en plastique et le support du capuchon d'extrémité à un bout du luminaire, puis mettez-les de côté. Vous en aurez besoin plus tard pour finir la rangée continue (Figure 3).

⚠ MISE EN GARDE

Ne tirez pas le câble du capteur quand un capteur est installé. Le protège-rail est maintenu par des ancrages pour l'empêcher de tomber pendant l'installation.

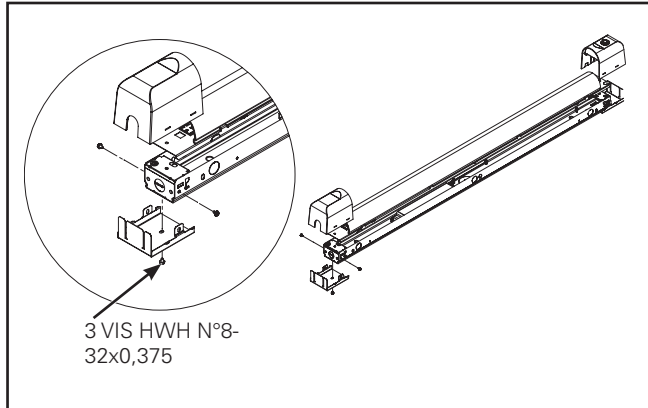


Figure 3.

2. Tournez le support d'extrémité et pliez-le au joint afin de créer un passage pour les fils. (Figure 4)

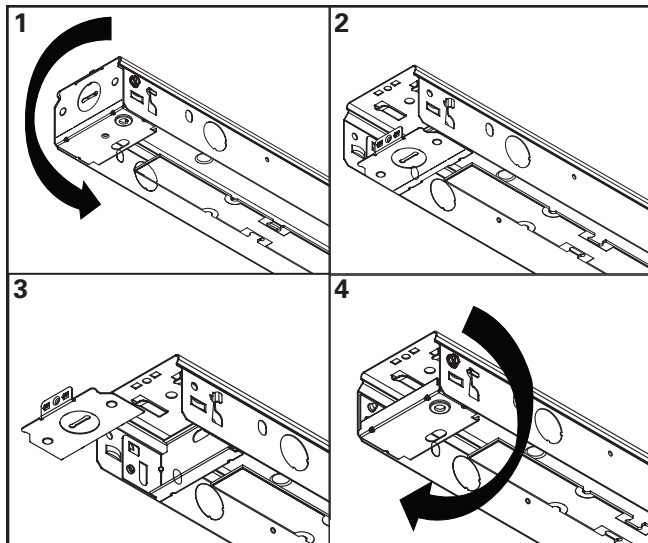


Figure 4.

3. Installez le luminaire sur la surface ou suspendez-le tout en respectant le Code national de l'électricité pour le câblage. Ôtez le support d'extrémité sur le luminaire voisin et attachez les deux luminaires avec le support en tandem et le support du capuchon de milieu (Figures 5 et 6). Ne supportez pas le luminaire avec seulement le support.
4. Respectez le Code national de l'électricité pour le câblage.

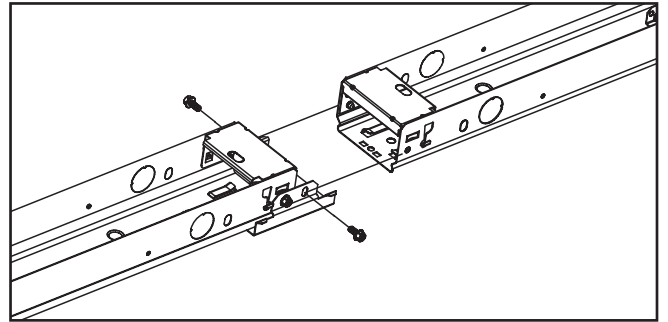


Figure 5.

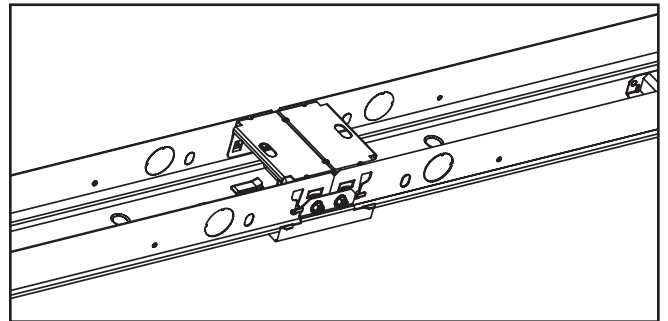


Figure 6.

Instructions d'installation – SRL

5. Installez le support d'extrémité et le protège-rail sur le boîtier du rail à l'aide des vis fournies (Figure 7).
6. Si le capteur se détache de son fil, reconnectez-le correctement, puis posez les capuchons d'extrémité et de milieu en plastique sur le support du capuchon d'extrémité (Figure 8). Branchez correctement le capteur et acheminez les fils.

Remarque: Les fils doivent se trouver hors de la zone du verre pour éviter les ombres.

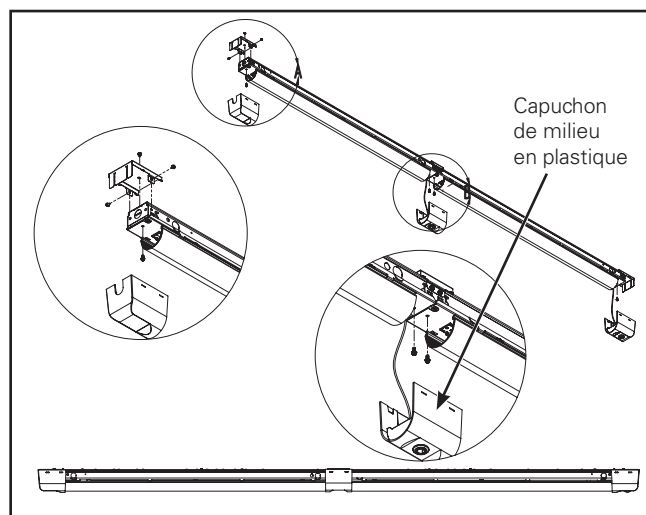


Figure 7.

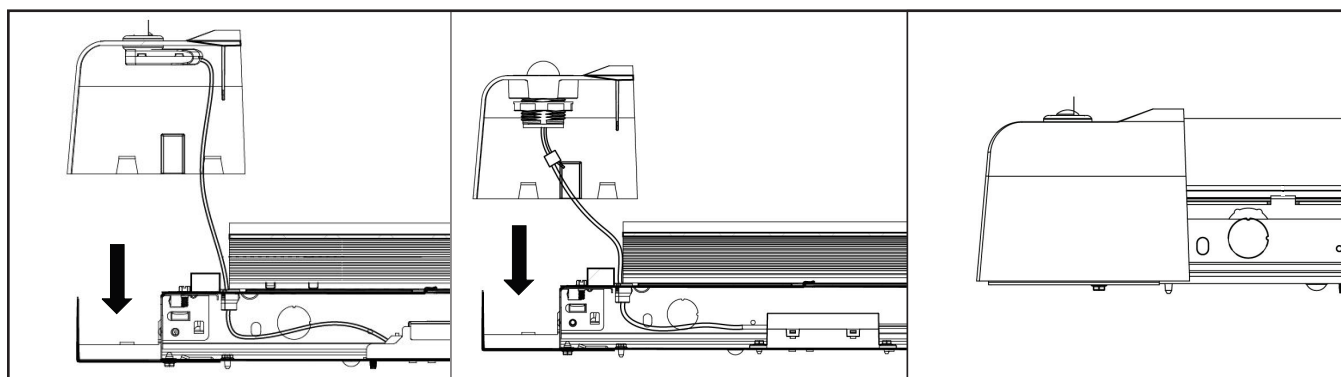


Figure 8.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes y otros riesgos de accidentes. Un electricista cualificado o persona con conocimientos sobre la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos implicados debe instalar este producto de conformidad con el código de instalación aplicable. Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por los reclamos ocasionados por instalaciones o manejos inadecuados o descuidados de este producto.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio y descarga eléctrica. Si no está calificado, consulte a un electricista.

⚠ PRECAUCIÓN

Los bordes pueden cortar. Maneje el producto con cuidado.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de quemaduras. Desconecte la alimentación y deje enfriar la luminaria antes de manipularla o de cambiar una bombilla.

AVISO: El tornillo de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

AVISO: Si los cables de alimentación provistos están ubicados a menos de 7,5 cm (3 pulgadas) del balasto, use cables que resistan al menos 90 °C (194 °F).

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

ATENCIÓN: Departamento receptor: Observe la descripción real de la luminaria para tomar nota de cualquier faltante o daño notable en el recibo de entrega. Presente un reclamo de transporte común (LTL) directamente al transportista. Los reclamos por daños ocultos se deben presentar dentro de los 15 días de la entrega. Se debe conservar todo el material dañado, incluido el embalaje original.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

SRL

1. Retire el producto de la caja.
2. Retire las tapas de extremo o centrales de plástico, quite la cubierta del canal del alojamiento del canal (Figura 1). Cuando se instala un sensor, tenga cuidado de no tirar de los cables del sensor. La cubierta del canal se sujeta con enganches para evitar que se caiga durante la instalación.

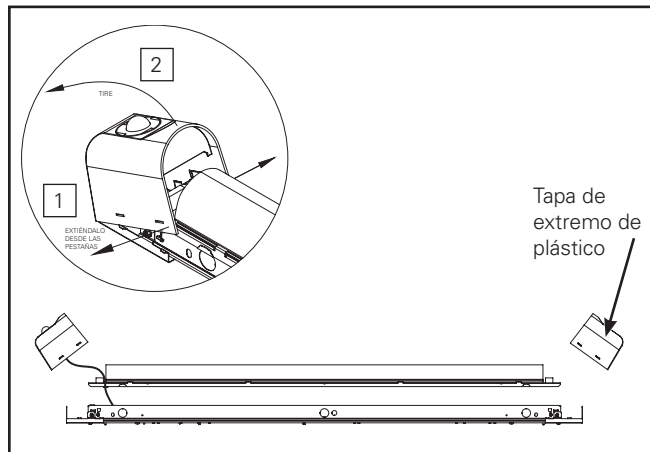


Figura 1.

3. Instale la luminaria en la superficie o cuélguela y realice su cableado según el código NEC.
4. Instale la cubierta del canal sobre el alojamiento del canal con los tornillos incluidos. (Figura 2). Instale las tapas de extremo/centrales.

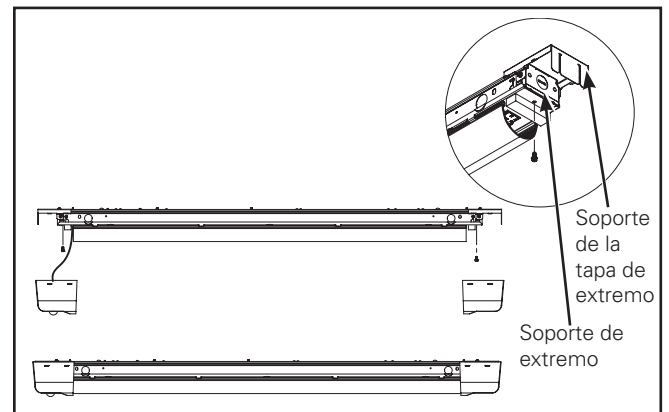


Figura 2.

Opción para el montaje en riel continuo

1. Retire las tapas de extremo o soporte de dichas tapas de extremo de un extremo de la luminaria y consérvelo aparte. Estas se usarán después para finalizar el riel continuo (Figura 3).

⚠ PRECAUCIÓN

No tire del cable del sensor cuando el sensor esté instalado. La cubierta del canal se sujeta con enganches para evitar que se caiga durante la instalación.

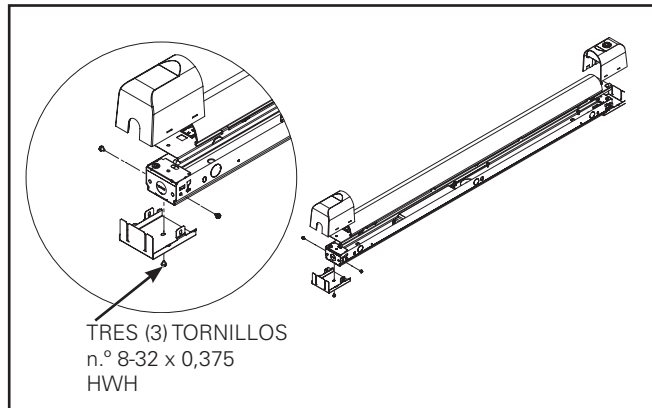


Figura 3.

2. Gire y flexione el soporte del extremo en la unión para crear un pasaje para el cableado. (Figura 4)

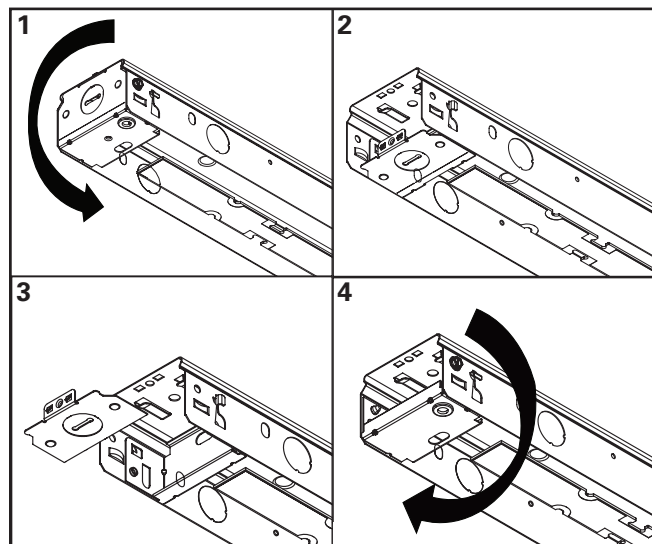


Figura 4.

3. Instale la luminaria en la superficie o cuélguela y realice su cableado según el código NEC. Separe el soporte del extremo en la luminaria adyacente y una las dos luminarias con el soporte de tapas centrales/en tándem (Figura 5, Figura 6). No fije la luminaria solamente con el soporte.
4. Realice el cableado de las luminarias según el código NEC.

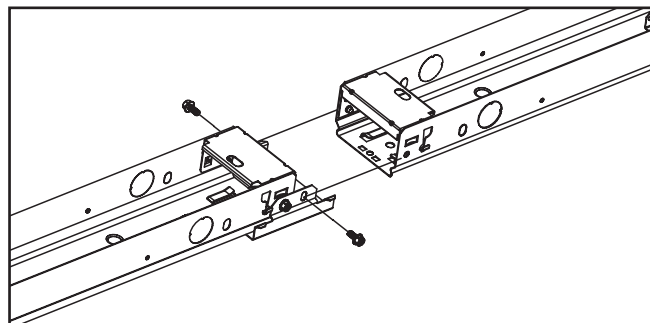


Figura 5.

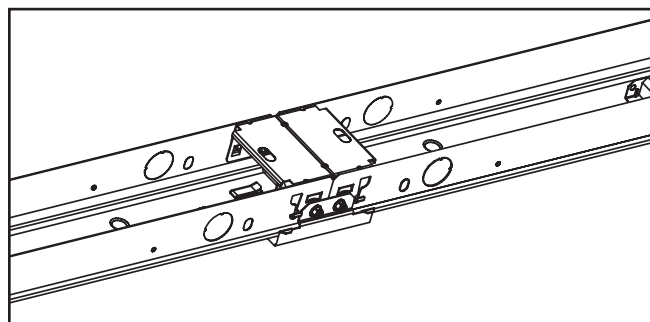


Figura 6.

5. Instale el soporte del extremo y la cubierta del canal en el alojamiento del canal con los tornillos incluidos (Figura 7).
6. Si el sensor está separado del cable del sensor, reconéctelo de manera adecuada e instale las tapas de extremo o centrales de plástico sobre el soporte de dicha tapa de extremo (Figura 8). Conecte correctamente el sensor y pase los cables.

Nota: Los cables deben estar fuera del área del lente para evitar la formación de sombras.

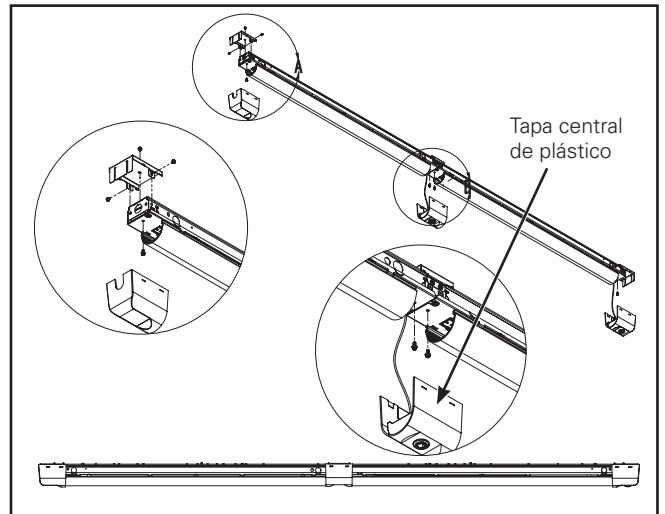


Figura 7.

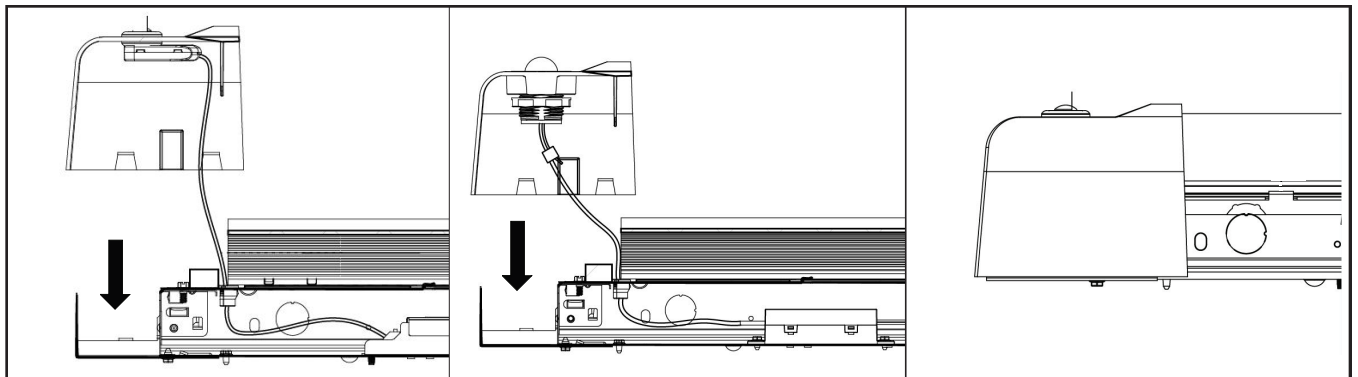


Figura 8.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

© 2020 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IB519039EN
April 19, 2017

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso