

Installation Instructions – Surface Strip Retrofit Kit (SSRK)

Instructions d'installation – Trousse de profilé de montage en surface pour modernisation

Instrucciones de instalación – kit de actualización de franja luminaria para superficies (SSRK)

WARNING



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker. Do not make or alter any open holes in an enclosure or wiring or electrical components during kit installation.



To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or any sharp components.



Risk of Fire- Minimum 90°C supply conductors. Do not exceed input rating of original luminaire that is being retrofitted. Housing channel dimensions should allow for mounting bracket attachment, width min 3.5in to max 4.5in (Standard model) or 2.5in to 3.5in (NRW model) and channel height min 1.8in.

Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.

Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.

Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Retain for future reference.

NOTICE: Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.

NOTICE: Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

Installation Instructions – Surface Strip Retrofit Kit (SSRK)

INSTALLATION

Items Required

- Screwdriver
- Safety Glasses
- Gloves
- Drill with ¼ Nut Driver
- Wire Cutters

Installation Instructions

1. Turn off the power at the main fuse/breaker box.
2. Remove lens, lamps, driver/ballast cover, lamp holders and driver/ballast from existing fixture as applicable.
3. Carefully open carton, remove gear tray from carton.
1. The mounting brackets come in a folded position from the factory, bend the mounting brackets to roughly 75 degrees for installation. (Figure 1.)

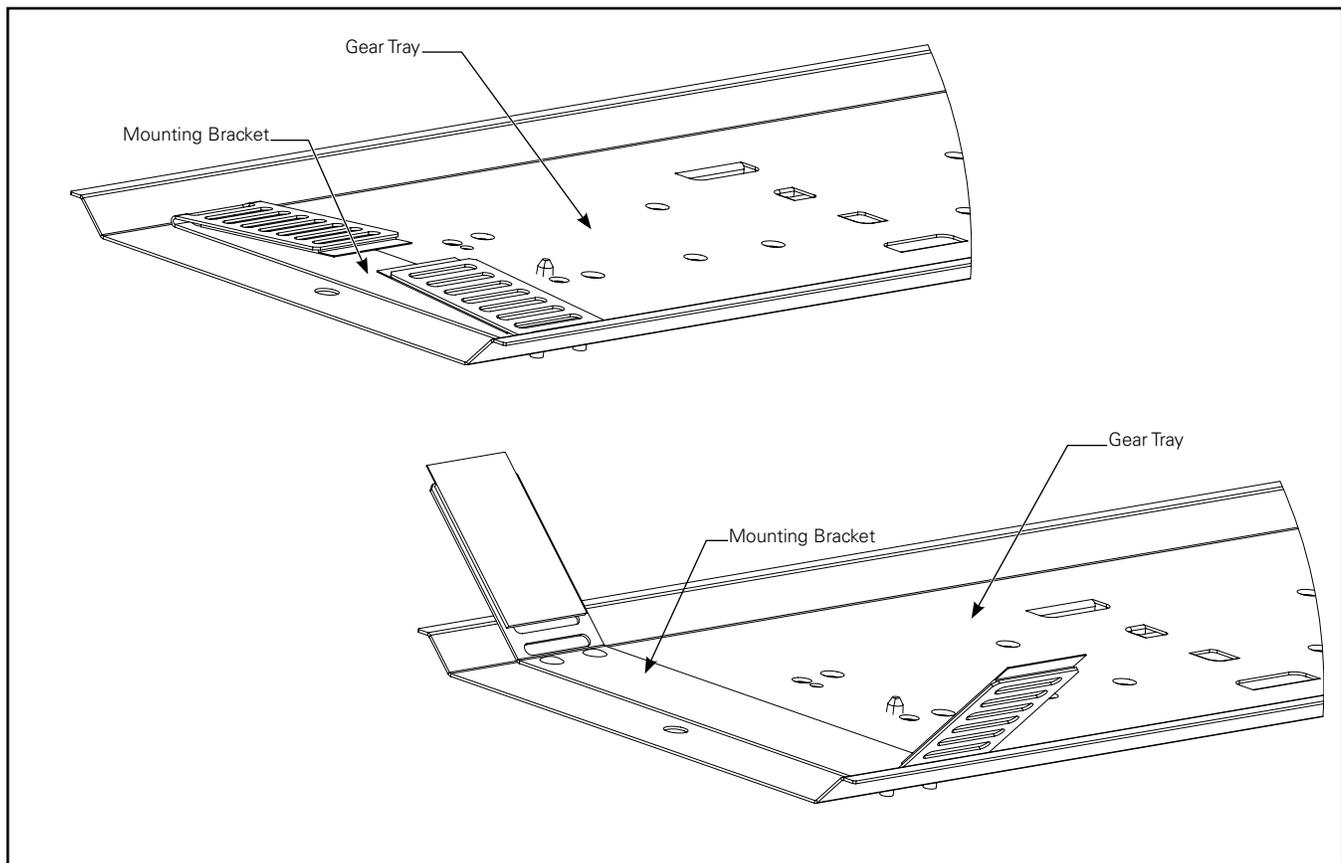


Figure 1.

Installation Instructions – Surface Strip Retrofit Kit (SSRK)

- Using 2 TEK screws, attach the gear tray tethers to the existing fixture. (Figure 2.)

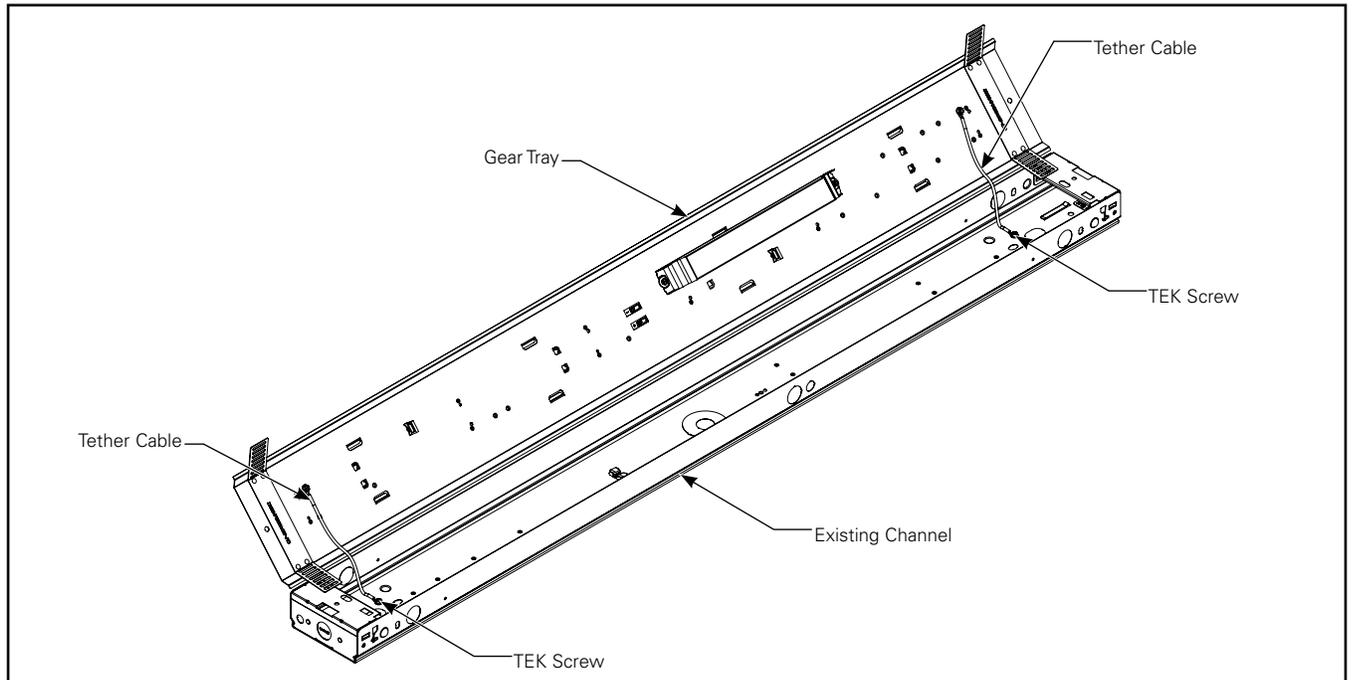


Figure 2.

- Connect all of the fixture wires to power supply wires: White to White, Black to Black and optional Blue wire for EM version. If applicable connect Purple and Pink* wires to dimming system wires (Figure 3)*. Use provided Green screw to connect ground wire to existing fixture.

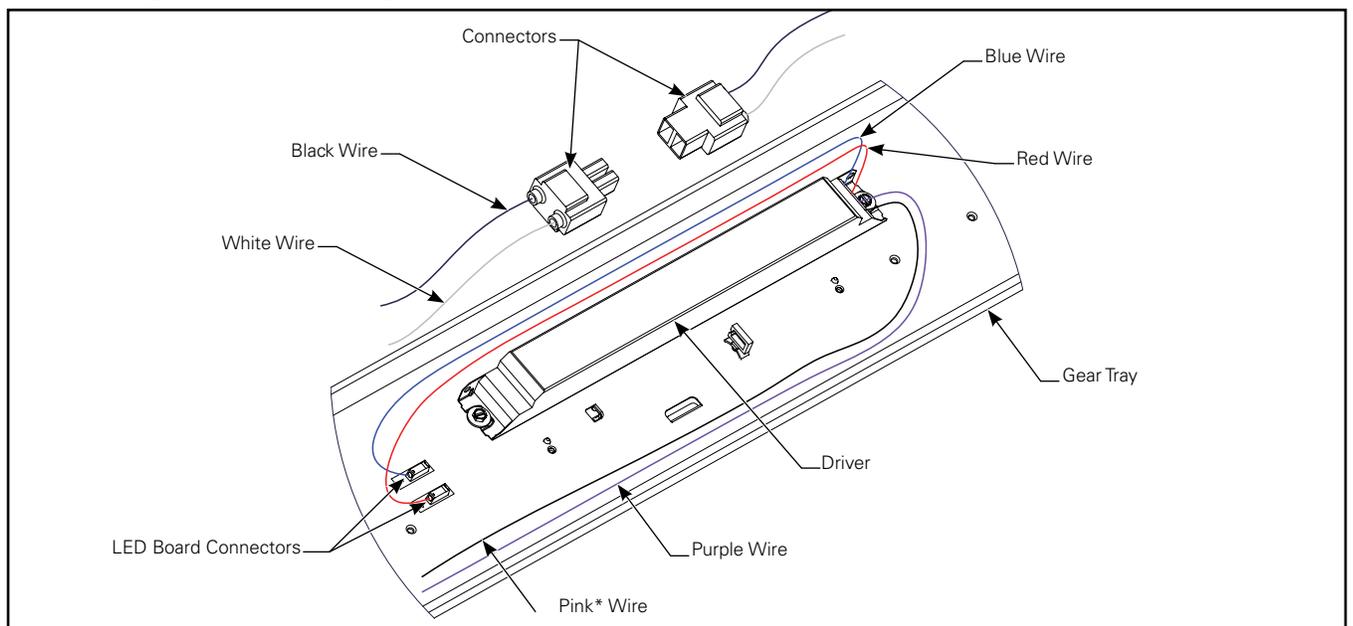


Figure 3.

* Constructions built before Jan 2022 may have gray wire for 0-10 dimming control present. In these cases, the installer will label the gray building wire as a 0-10 dimming wire and connect to our product's pink 0-10V dimming control wire. Reference NFPA70 (2020 NEC), section 410.69.

Installation Instructions – Surface Strip Retrofit Kit (SSRK)

3. Additional wire management clips are provided in hardware bag and can be installed as needed.
4. The mounting brackets have tape on each end to help assist with installation. Before installation, clean the sides of the existing fixture to remove any oil, dirt or grease. Then remove the protective cover over the tape by pulling on the tab. The tape will **ONLY TEMPORALLY** hold the gear tray in place and is **NOT** designed to hold the gear tray in place permanently. (Figure 4.)

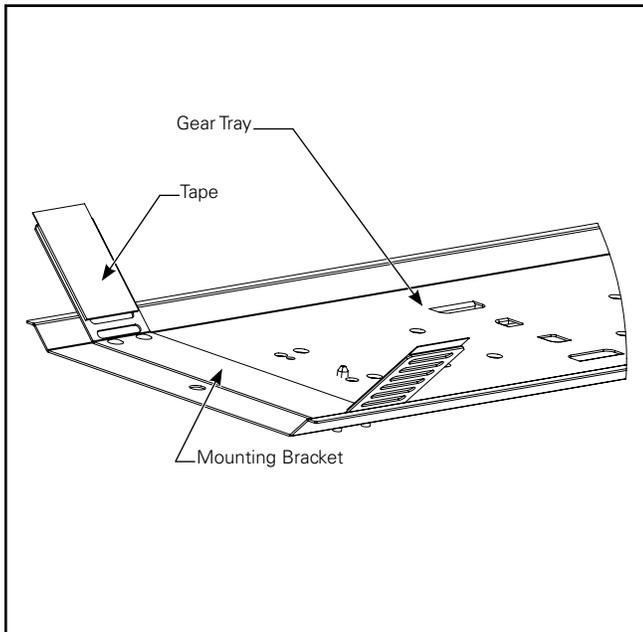


Figure 4.

5. To install, place the gear tray over existing fixture, making sure the gear tray sits tight against the existing channel and all of the wires are inside of the existing fixture channel. Then **FIRMLY** press the mounting brackets against the channel to seat the tape properly.
6. Fasten the mounting brackets to the sides of the existing channel using the TEK screws. Install 1 TEK screw on each side of the mounting brackets, for a total of 4 different places. (Figure 5.)

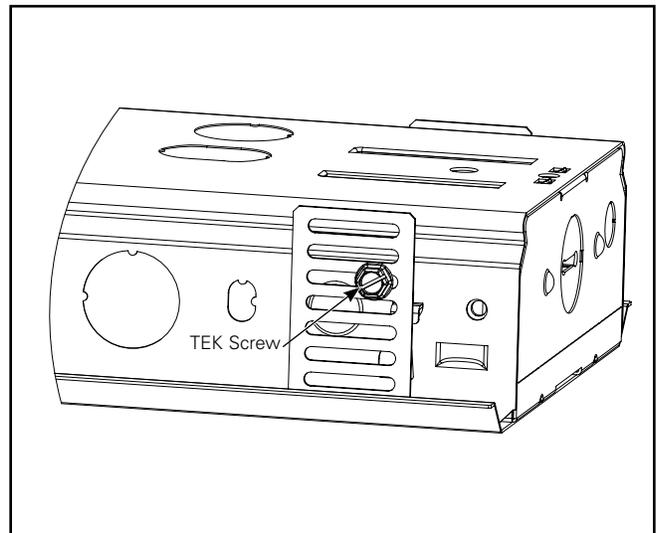


Figure 5.

7. Install lens as applicable.
8. Turn breaker on and energize the fixture to verify light turns on.

Installation Instructions – Surface Strip Retrofit Kit (SSRK)

Optional EM Mounting (Steps 1-4)

1. EM UNIT - Install EM unit into existing fixture channel. EM unit should be mounted so that there is sufficient cable length to make all connections to LED driver and EM test switch. Mount EM unit on the opposite end of the channel, so it will not interfere with the driver that is attached to the gear tray. (Figure 6.)

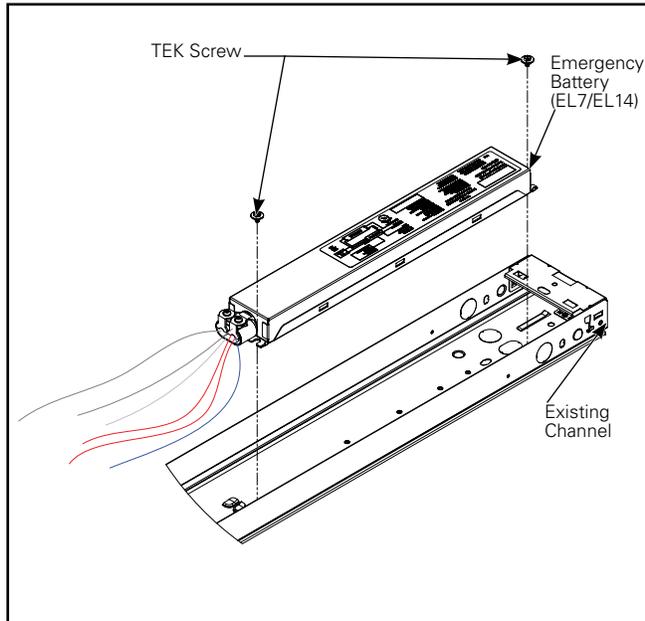


Figure 6.

10. Wiring – Remove accessory bracket before installing the gear tray (Figure 7.) Hang SSRK Gear tray to allow for wiring (Figure 8.), make the connection between EM unit and LED Driver. Route the EM unit test switch wire to end of gear tray with slots at the end, feed the wire through a socket track hole if applicable. When mating the gear tray to the channel, guide the EM test switch wire through the corresponding slot on the gear tray to make sure the EM wire is accessible to connect to the EM test switch.

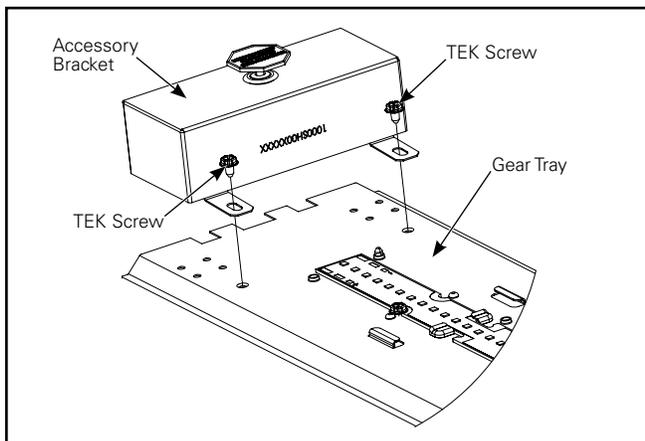


Figure 7.

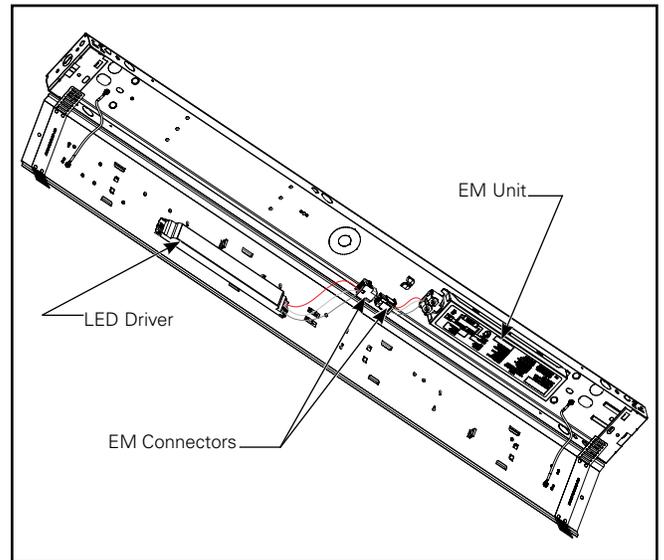


Figure 8.

11. Connect the EM unit white cable connector to the test switch and then reinstall the accessory bracket, making sure the cable is inside of the accessory bracket (Figure 9). Wire incoming power connections (ensure power is off).

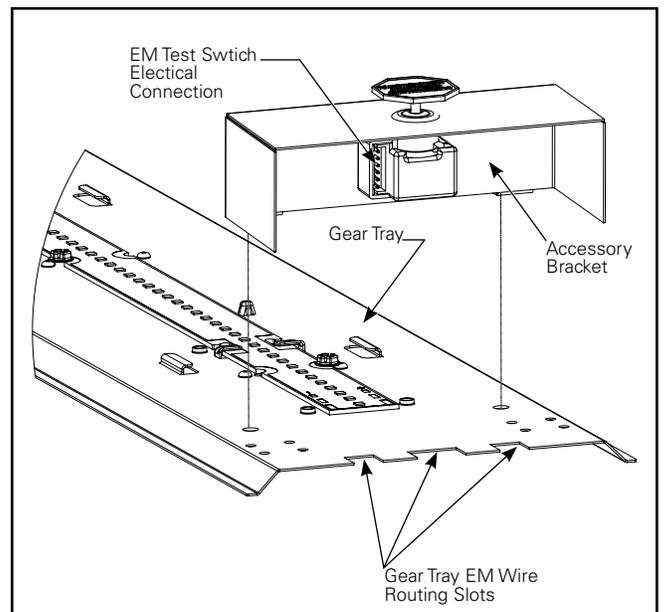


Figure 9.

12. Install Lens if applicable, then power the unit and test functionality of all components, do not remove RED Stop sign on EM Test Switch until power is applied to the charging circuit of EM Unit to prevent battery discharge.

Installation Instructions – Surface Strip Retrofit Kit (SSRK)

Tandem 8Ft Versions Of Product

Install both 4-foot gear trays just like standalone fixtures, but before attaching the gear trays to the existing fixture channels, connect the Blue/Red wire male connector to Blue/ Red wire female connector from LED driver output, to power second gear tray, as shown in (Figure 10). Secure wires with wire clips.

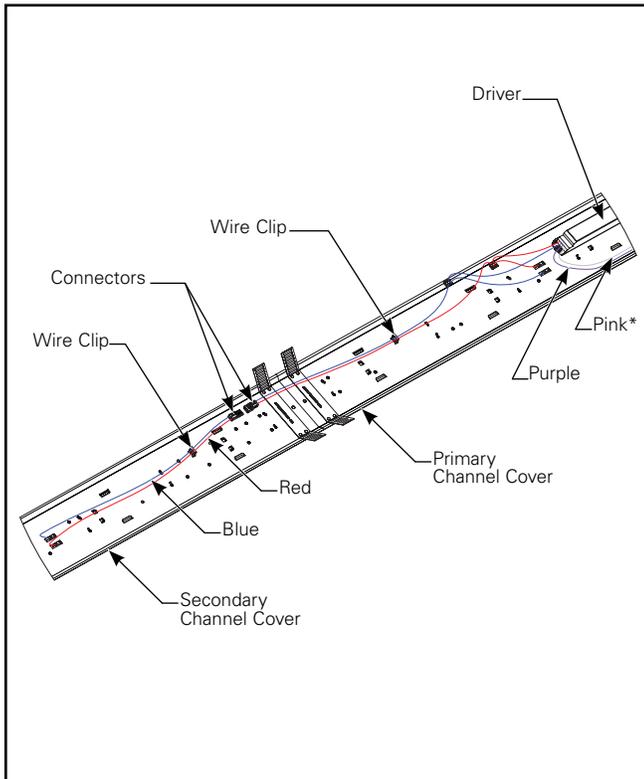


Figure 10.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres dangers- L'installation et la réparation de ce produit doivent être faites par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne qui connaît bien la construction, le fonctionnement du produit et les dangers encourus.



Risque d'incendie ou de décharge électrique- Assurez-vous que l'alimentation électrique est **HORS TENSION** avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Coupez l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur. Ne pratiquez pas de trou ouvert dans l'enceinte de câblage ou des composants électriques et ne modifiez pas les trous ouverts existants pendant l'installation de la trousse.

Afin d'éviter les dommages ou l'abrasion des câblages, ne les exposez pas aux bords de feuilles de métal ou de tout autre composant tranchant.



Risque d'incendie- Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90 °C. Risque d'incendie – Ne dépassez pas la puissance d'entrée nominale du luminaire d'origine qui fait l'objet d'une modernisation. Les dimensions du canal du boîtier doivent pouvoir permettre la fixation d'un support de montage d'une largeur allant de 3,5 po à 4,5 po (modèle standard) ou de 2, po à 3,5 po (modèle NRW) et un canal d'une hauteur d'au moins 1,8 po.



Risque de brûlure- Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.

Risque de blessure- À cause des bords tranchants, manipulez ce produit avec soin.

La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures graves ou mortelles et de dommages matériels.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de toute nature pouvant découler d'une installation inappropriée, imprudente ou négligente et d'une mauvaise manipulation ou utilisation de ce produit.

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour consultation ultérieure.

AVIS : La vis verte de mise à la terre se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

AVIS: Ce luminaire peut s'endommager s'il n'est pas installé correctement ou s'il est instable.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

ATTENTION Service de la réception : Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage au luminaire constaté au bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les réclamations pour dommages cachés doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout le matériel endommagé ainsi que l'emballage d'origine doivent être conservés.

Instructions d'installation – Trousse de profilé de montage en surface pour modernisation

INSTALLATION

Articles requis

- Tournevis
- Lunettes de sécurité
- Gants
- Perceuse avec tournevis à douille de 6 mm (1/4 po)
- Coupe-fils

Instructions d'installation

1. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le boîtier à fusibles/disjoncteurs principal.
2. Retirez la lentille, les lampes, le couvercle du pilote ou du ballast, les douilles et le pilote/ballast du luminaire existant, le cas échéant.
3. Ouvrez soigneusement la boîte et sortez la plaque métallique.
4. Les supports de montage sont expédiés de l'usine en position fermée et vous devez les plier sur environ 75 degrés pour pouvoir les installer. (Figure 1.)

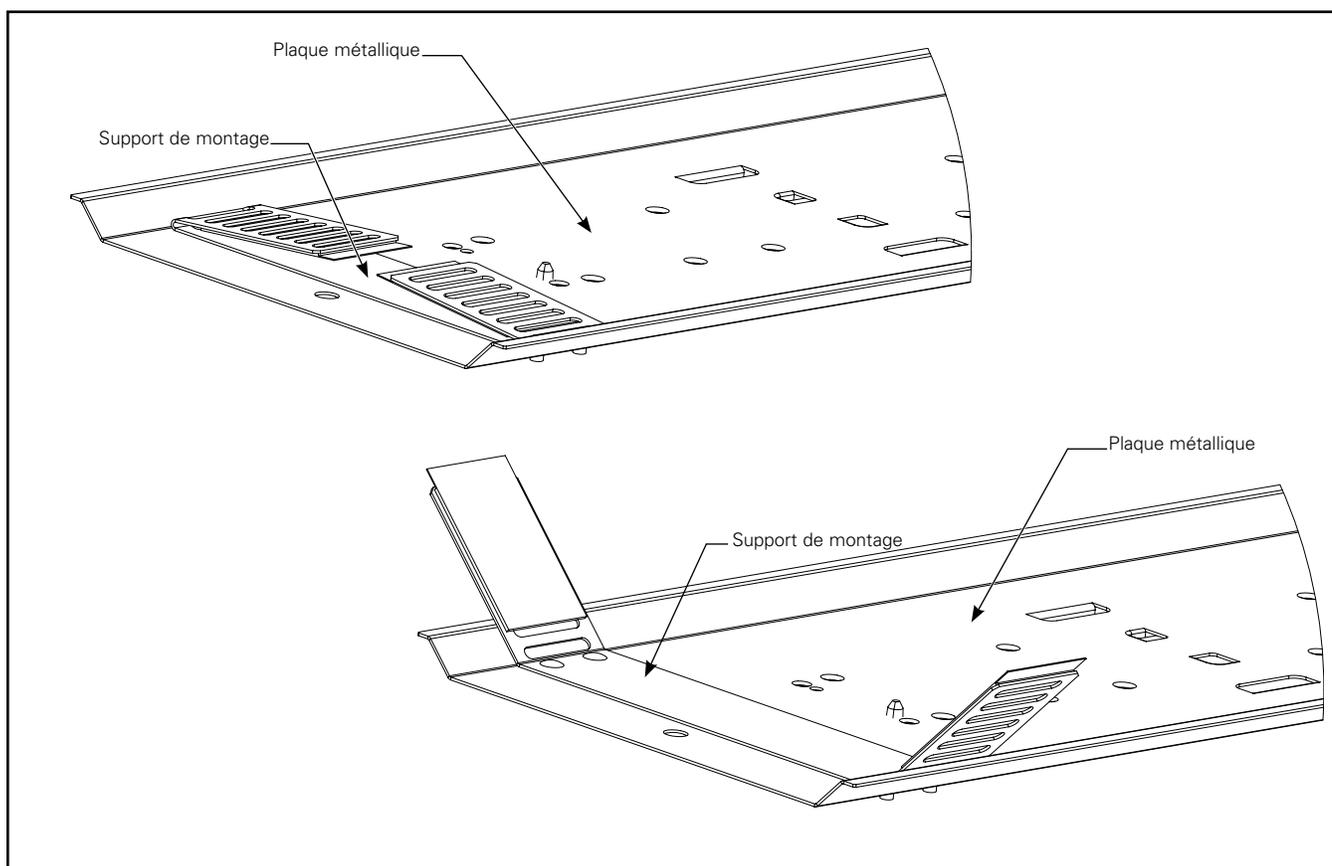


Figure 1.

Instructions d'installation – Trousse de profilé de montage en surface pour modernisation

5. Utilisez deux (2) vis TEKMD pour fixer les attaches de la plaque métallique au luminaire existant. (Figure 2.)

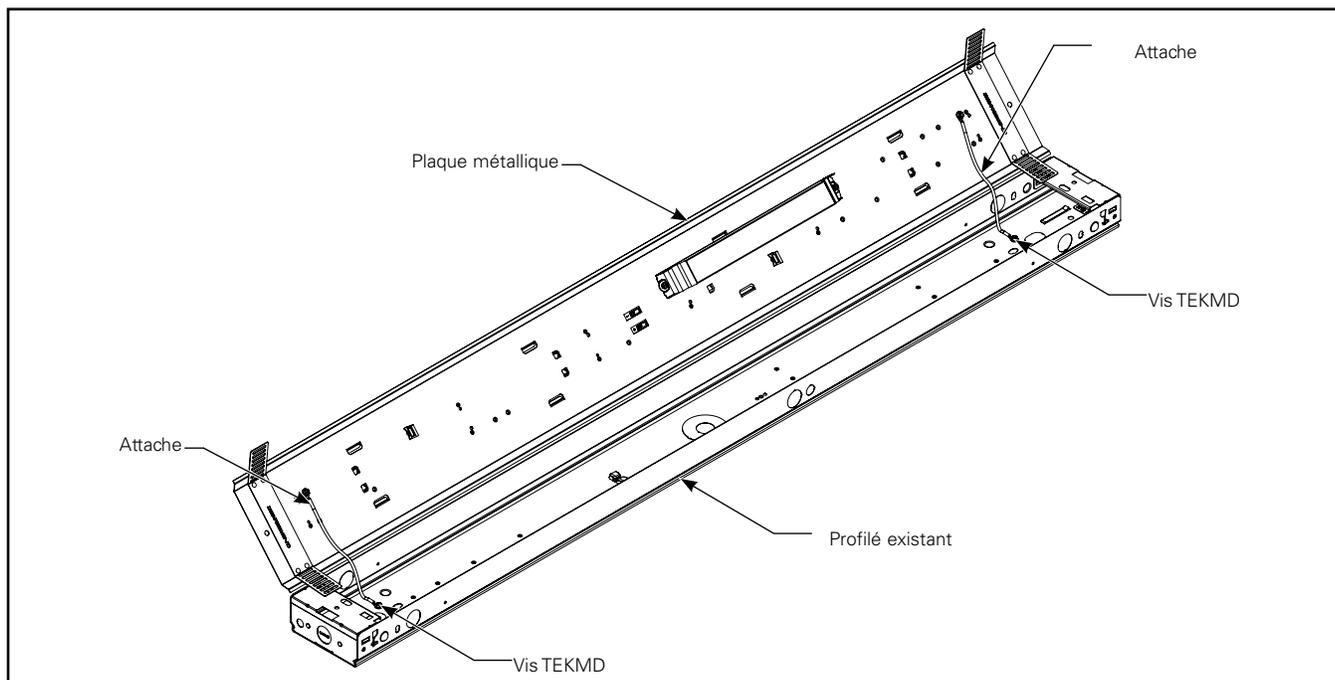


Figure 2.

6. Raccordez tous les fils du luminaire aux fils d'alimentation électrique : Le fil blanc avec le fil blanc, le fil noir avec le fil noir et le fil bleu facultatif pour la version EM. Si c'est le cas, raccordez les fils pourpre et rose* au système de gradation (Figure 3)*. Utilisez la vis verte fournie pour raccorder le fil de mise à la terre au luminaire existant.

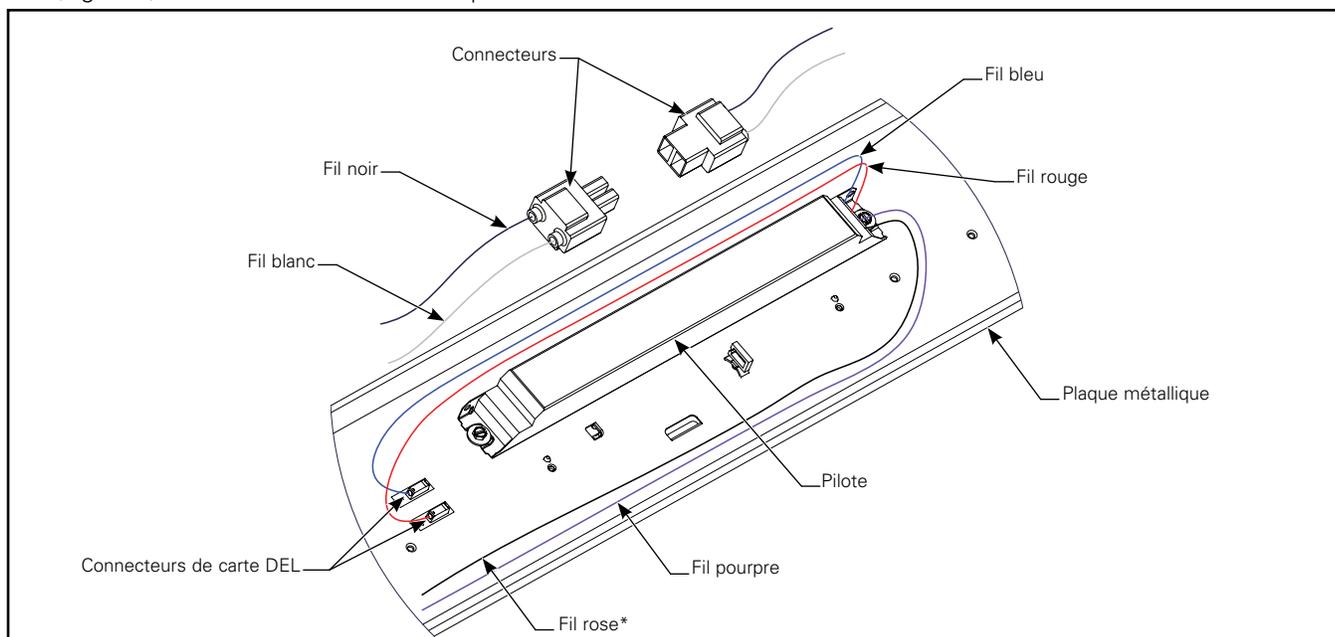


Figure 3.

* Les bâtiments construits avant janvier 2022 peuvent avoir un fil de gradation de 0-10 V gris. Dans ce cas, l'installateur étiquettera le fil gris comme un fil de gradation de 0-10 V et le connectera au fil de commande de la gradation de 0-10 V rose de notre produit. Référence : disposition 410.69 de la NFPA 70 (NEC de 2020).

Instructions d'installation – Trousse de profilé de montage en surface pour modernisation

- Des colliers de fixation que vous pouvez installer pour aménager les fils au besoin sont fournis dans le sac de quincaillerie.
- Les supports de montage comportent du ruban à chaque extrémité pour faciliter l'installation. Avant de procéder à l'installation, nettoyez les côtés du luminaire existant afin de retirer toute trace d'huile, de saleté et de graisse. Retirez ensuite la pellicule protectrice par-dessus le ruban en tirant la languette. Le ruban soutiendra **TEMPORAIREMENT SEULEMENT** la plaque métallique en place parce qu'il n'est **PAS** conçu pour maintenir la plaque métallique en place de manière permanente. (Figure 4.)
- Pour l'installer, placez la plaque métallique par-dessus le luminaire existant et vous assurant que la plaque métallique repose fermement contre le profilé existant et que tous les fils sont à l'intérieur du profilé du luminaire existant. Ensuite, pressez **FERMEMENT** les supports de montage contre le profilé pour asseoir correctement le ruban.
- Fixez les supports de montage sur les côtés du profilé existant en utilisant les vis TEKMD. Installez une (1) vis TEKMD de chaque côté des supports de montage, soit un total de quatre (4) endroits différents. (Figure 5.)

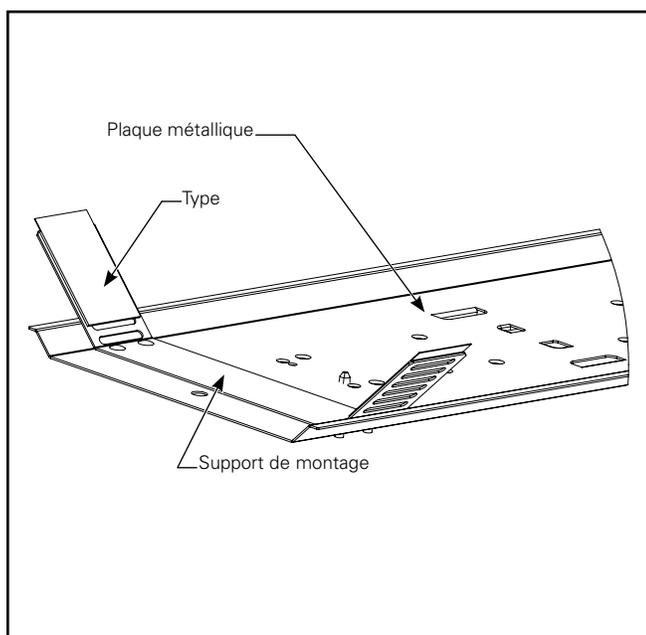


Figure 4.

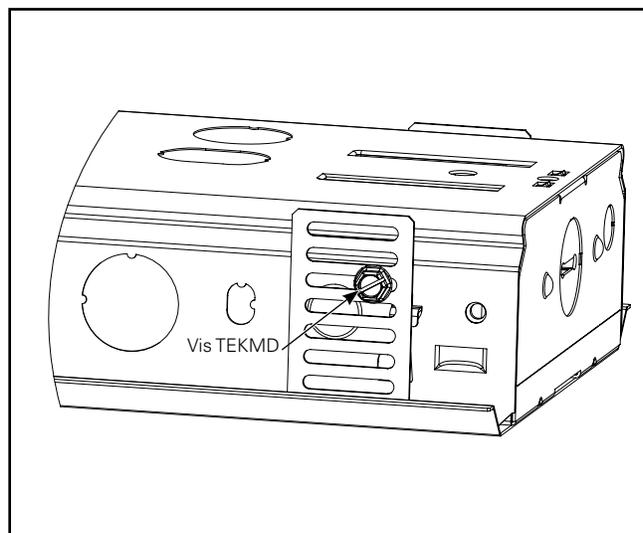


Figure 5.

- Installez la lentille, le cas échéant.
- Mettez le disjoncteur sous tension et allumez le luminaire pour vous assurer qu'il fonctionne.

Instructions d'installation – Trousse de profilé de montage en surface pour modernisation

Montage de l'appareil EM facultatif (étapes 1 à 4)

1. APPAREIL EM – Installez l'appareil EM dans le profilé du luminaire existant. L'appareil EM doit être monté de manière à permettre une longueur de câble suffisante pour effectuer tous les raccords au pilote DEL et à l'interrupteur d'essai de l'appareil EM. Montez l'appareil EM sur le côté opposé du profilé pour éviter qu'il ne nuise au pilote fixé sur la plaque métallique. (Figure 6.)

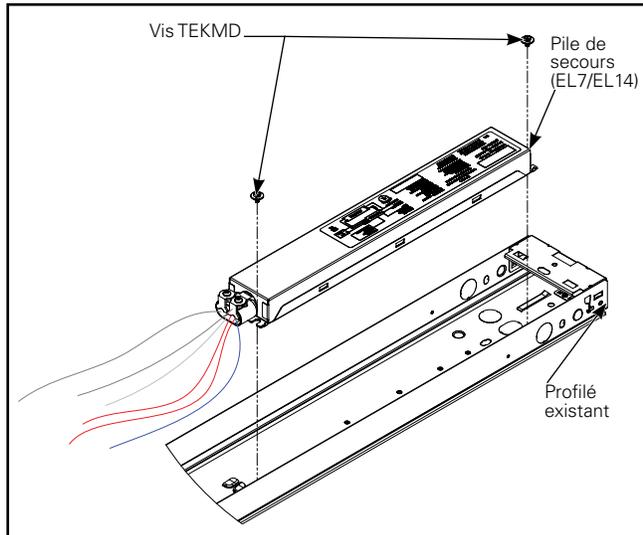


Figure 6.

1. Câblage – Retirez le support avant d'installer la plaque métallique (Figure 7). Suspendez la plaque métallique SSRK de manière à permettre le câblage (Figure 8) et effectuez le raccordement entre l'appareil EM et le pilote DEL. Acheminez le câble de l'interrupteur d'essai de l'appareil EM à l'extrémité de la plaque métallique par les fentes d'extrémité et acheminez le câble vers le trou de fixation du rail de la douille, le cas échéant. Lorsque vous accouplez la plaque métallique au profilé, guidez le câble de l'interrupteur d'essai de l'appareil EM dans la fente correspondante de la plaque métallique en vous assurant que le câble de l'appareil EM est accessible afin de pouvoir le raccorder à l'interrupteur d'essai de l'appareil EM.

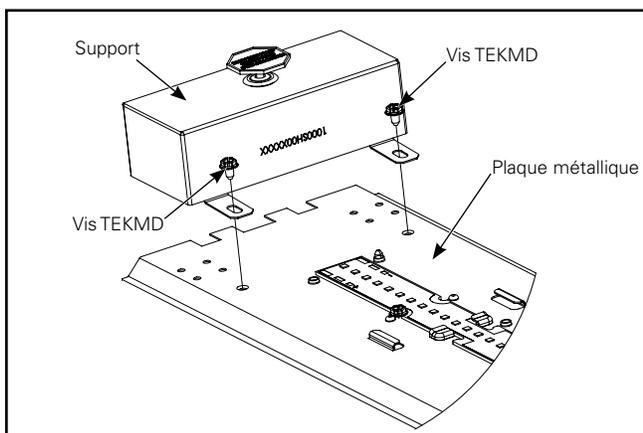


Figure 7.

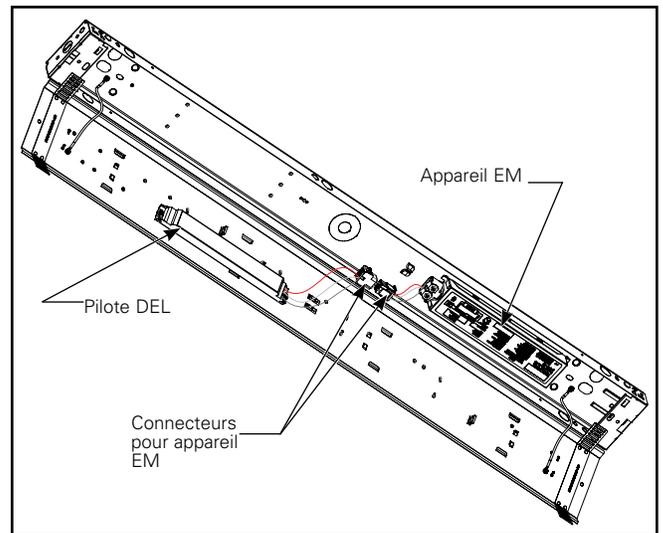


Figure 8.

2. Raccordez le connecteur de câble blanc de l'appareil EM à l'interrupteur d'essai puis réinstallez le support en vous assurant que le câble se trouve à l'intérieur du support (Figure 9). Effectuez les raccords d'entrée de courant (assurez-vous que le courant est hors tension).

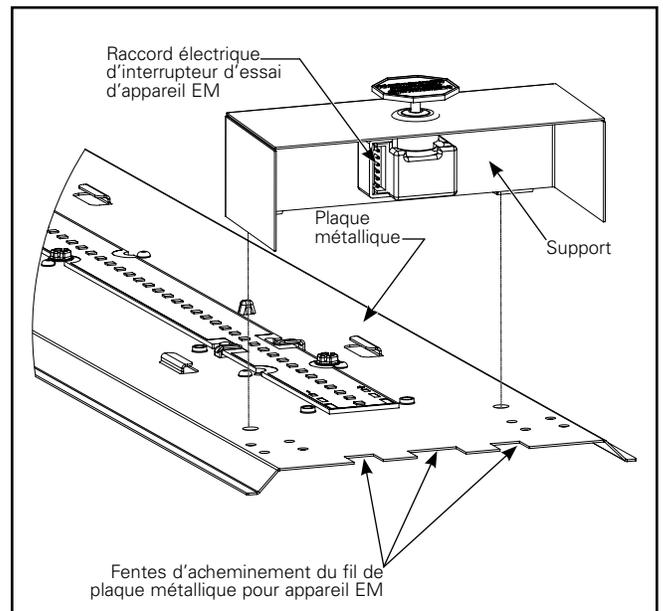


Figure 9.

3. Installez la lentille, le cas échéant, puis mettez l'appareil sous tension et vérifiez le fonctionnement de tous les composants. Ne retirez pas l'étiquette ROUGE « Stop » de l'interrupteur d'essai de l'appareil EM tant que l'alimentation est sous tension vers le circuit de charge de l'appareil EM afin d'éviter l'épuisement de la pile.

Instructions d'installation – Trousse de profilé de montage en surface pour modernisation

Version tandem de 2,4 m (8 pi) du produit

Installez les deux plaques métalliques de 1,2 m (4 pi) comme celles des luminaires autonomes, mais avant de les fixer aux profilés de luminaire existant, raccordez le connecteur mâle du fil bleu et rouge au connecteur femelle du fil bleu et rouge de la sortie du pilote DEL, à l'alimentation de la deuxième plaque métallique, comme montré à la Figure 10. Sécurisez les fils avec les attache-câbles.

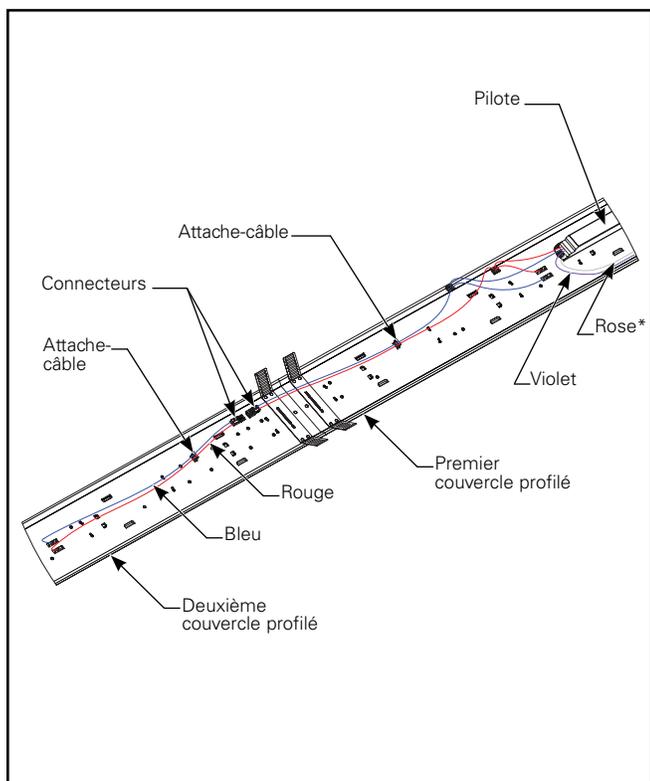


Figure 10.

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes: La instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación correspondiente por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos involucrados.



Riesgo de incendio/descarga eléctrica: Asegúrese de que la alimentación esté APAGADA antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento. Desconecte el suministro eléctrico desde el fusible o el disyuntor. No haga ni altere ningún orificio abierto en una caja o cableado o componentes eléctricos durante la instalación del kit.

Para evitar daños a o abrasión en el cableado, no exponga el cableado a bordes de metal laminado ni a ningún componente filoso.



Riesgo de incendio: Conductores mínimos de suministro de 90°C. Riesgo de incendio: no exceda la capacidad de entrada de la luminaria original que está remodelando. Las dimensiones del canal de la carcasa deben permitir la fijación del soporte de montaje, con un ancho mínimo de 3,5 pulgadas (8,9 cm) a un máximo 4,5 pulgadas (11,4 cm) para el modelo estándar o de 2,5 pulgadas (6,3 cm) a 3,5 pulgadas (8,9 cm) para el modelo NRW y un mínimo de canal de 1,8 pulgadas (4,6 cm).



Riesgo de quemaduras: desconecte la alimentación y espere que la luminaria se enfríe antes de manipularla o repararla.

Riesgo de lesiones personales: Debido a los bordes filosos, manipúlelo con cuidado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones corporales graves y daños a la propiedad.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

AVISO: El tornillo de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

AVISO: La luminaria puede dañarse y/o ser inestable si no se instala correctamente.

Nota: Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ATENCIÓN Departamento de recepción: Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.

Instructions d'installation – Trousse de profilé de montage en surface pour modernisation

INSTALACIÓN

Artículos necesarios

- Destornillador
- Gafas de seguridad
- Guantes
- Perforar con una llave de tuerca de ¼
- Cortadores de cables

Instrucciones de instalación

1. Desconecte la alimentación en la caja principal de fusibles/interruptor.
2. Retire el lente, las lámparas, la cubierta del controlador/balasto, los portalámparas y el controlador/balasto de la luminaria existente, según corresponda.
3. Abra la caja con cuidado y extraiga la bandeja de engranajes.
1. Los soportes de montaje vienen en una posición plegada de fábrica, doble los soportes de montaje a aproximadamente 75 grados para la instalación. (Figura 1.)

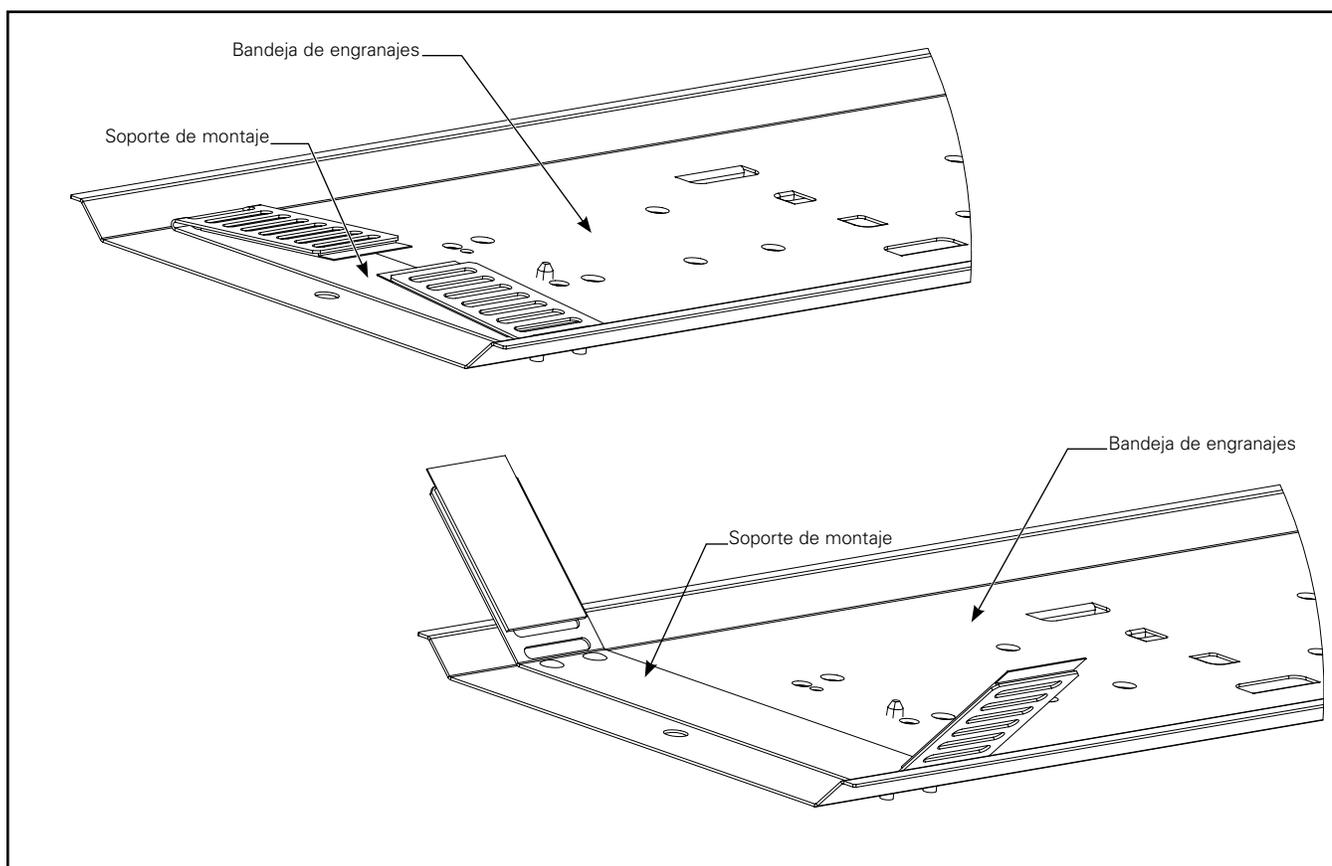


Figura 1.

Instructions d'installation – Trousse de profilé de montage en surface pour modernisation

- Usando 2 tornillos TEK, fije las correas de la bandeja de engranajes a la luminaria existente. (Figura 2.)

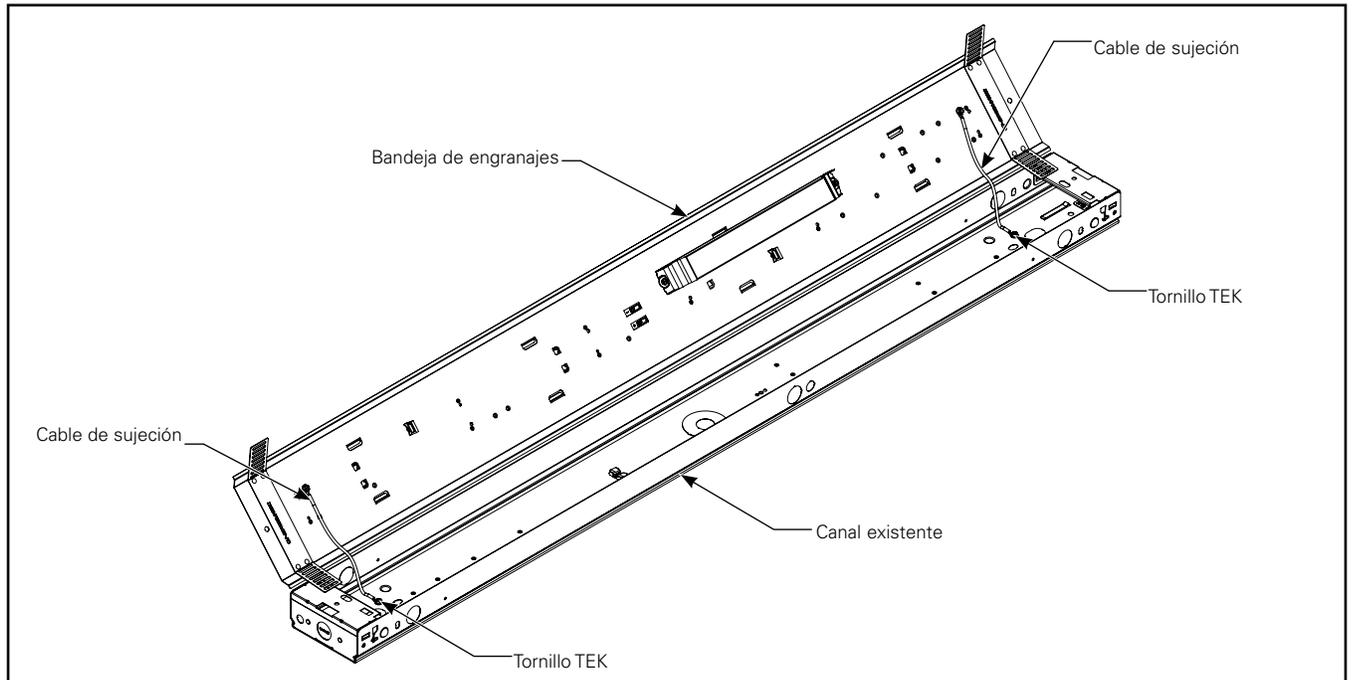


Figura 2.

- Conecte todos los cables de la luminaria a los cables de alimentación: Blanco a blanco, negro a negro y cable azul opcional para la versión de EM. Si corresponde, conecte los cables púrpura y rosa* a los cables del sistema de atenuación (Figura 3)*. Use el tornillo verde provisto para conectar el cable a tierra a la luminaria existente.

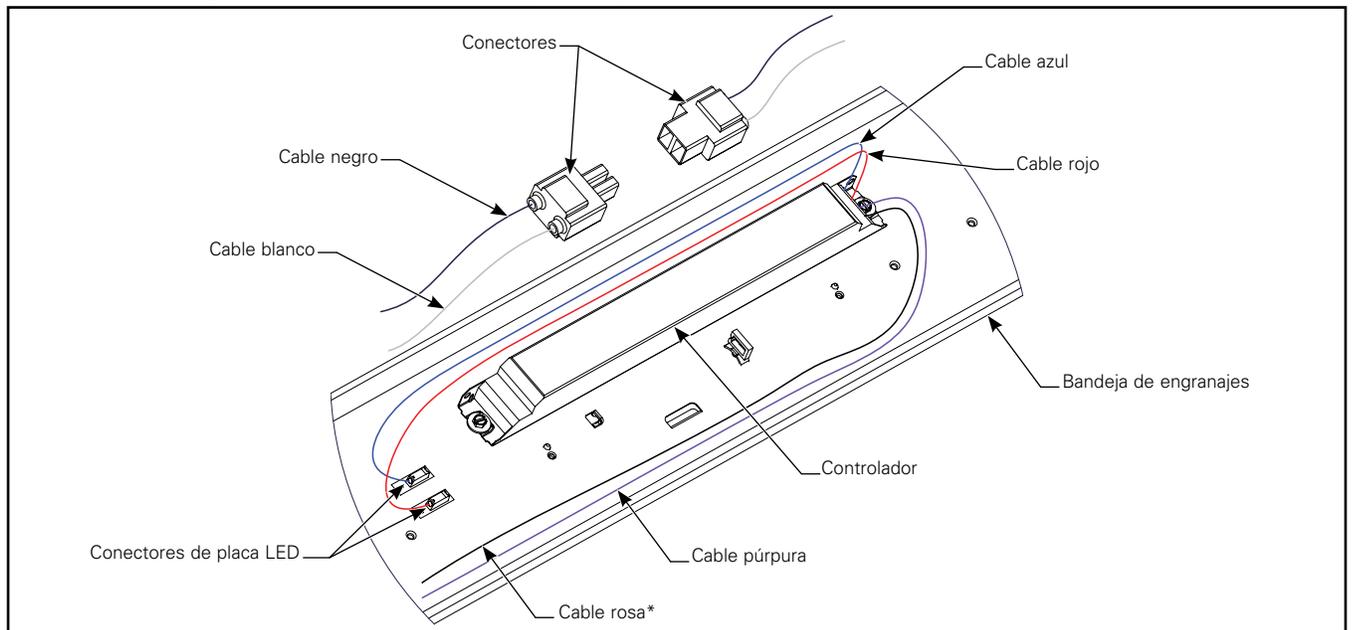


Figura 3.

* Las edificaciones construidas antes de enero de 2022 pueden tener un cable gris para el control de regulación 0-10 V. En estos casos, el instalador etiquetará el cable gris de la edificación como un cable de regulación de 0-10 V y lo conectará al cable de control de regulación de 0-10 V rosa de nuestro producto. Consulte el código NFPA70 (2020 NEC), sección 410.69.

Instructions d'installation – Trousse de profilé de montage en surface pour modernisation

1. Se proporcionan clips de administración de cables adicionales en la bolsa de herramientas y se pueden instalar según sea necesario.
2. Los soportes de montaje tienen cinta adhesiva en cada extremo para ayudar en la instalación. Antes de la instalación, limpie los lados de la luminaria existente para eliminar el aceite, la suciedad o la grasa. Luego retire la cubierta protectora sobre la cinta adhesiva tirando de la pestaña. La cinta adhesiva sostendrá **SOLO TEMPORALMENTE** la bandeja de engranajes en su lugar y **NO** está diseñada para mantener la bandeja de engranajes en su lugar de forma permanente. (Figura 4.)
3. Para instalarla, coloque la bandeja de engranajes sobre la luminaria existente, asegurándose de que la bandeja de engranajes se ajuste en su posición contra el canal existente y que todos los cables estén dentro del canal de la luminaria existente. Luego presione **FIRMEMENTE** los soportes de montaje contra el canal para asentar la cinta adhesiva correctamente.
4. Fije los soportes de montaje a los lados del canal existente con los tornillos TEK. Instale 1 tornillo TEK en cada lado de los soportes de montaje, para un total de 4 lugares diferentes. (Figura 5.)

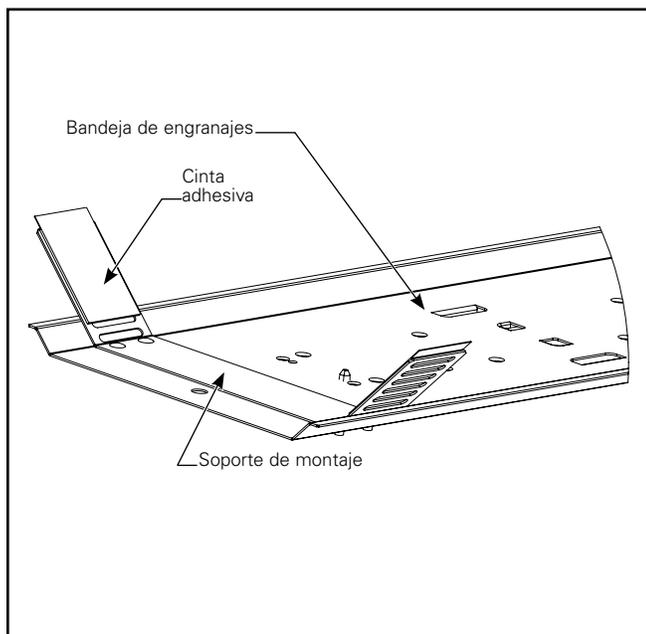


Figura 4.

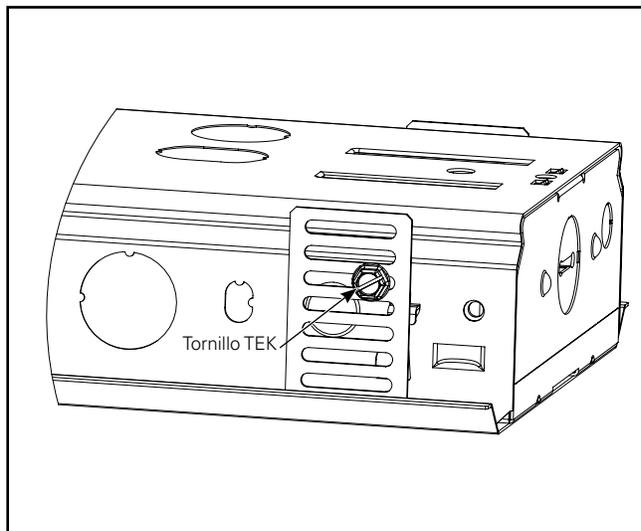


Figura 5.

5. Instale el lente según corresponda.
6. Encienda el interruptor y energice la luminaria para verificar que la luz se enciende.

Montaje EM opcional (pasos 1-4)

1. UNIDAD DE EM: instale la unidad de EM en el canal de la luminaria existente. La unidad de EM debe instalarse de modo que haya suficiente longitud de cable para hacer todas las conexiones al controlador LED y al interruptor de prueba de EM. Monte la unidad de EM en el extremo opuesto del canal, de modo que no interfiera con el controlador que está conectado a la bandeja de engranajes. (Figura 6.)

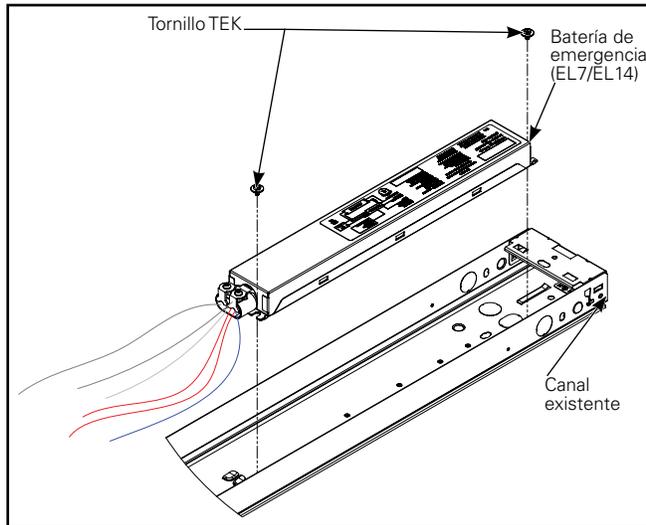


Figura 6.

7. Cableado: retire el soporte accesorio antes de instalar la bandeja de engranajes (Figura 7.) Cuelgue la bandeja de engranajes SSRK para permitir el cableado (Figura 8), realice la conexión entre la unidad de EM y el controlador LED. Dirija el cable del interruptor de prueba de la unidad de EM al extremo de la bandeja de engranajes con las ranuras en el extremo, alimente el cable a través de un orificio de la ranura del enchufe, si corresponde. Cuando coloque la bandeja de engranajes en el canal, guíe el cable del interruptor de prueba de EM a través de la ranura correspondiente en la bandeja de engranajes para asegurarse de que el cable de EM esté accesible para conectarlo al interruptor de prueba de EM.

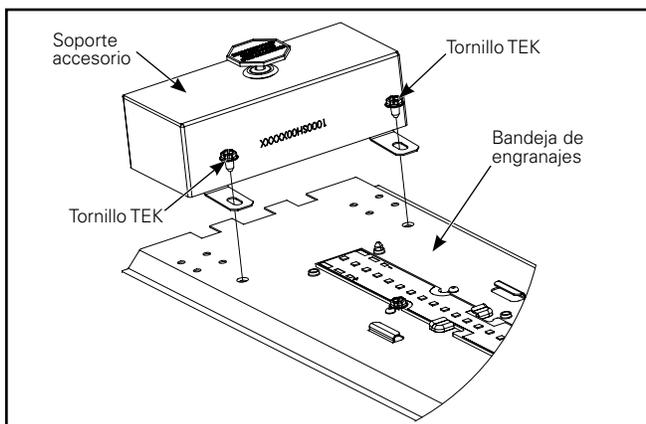


Figura 7.

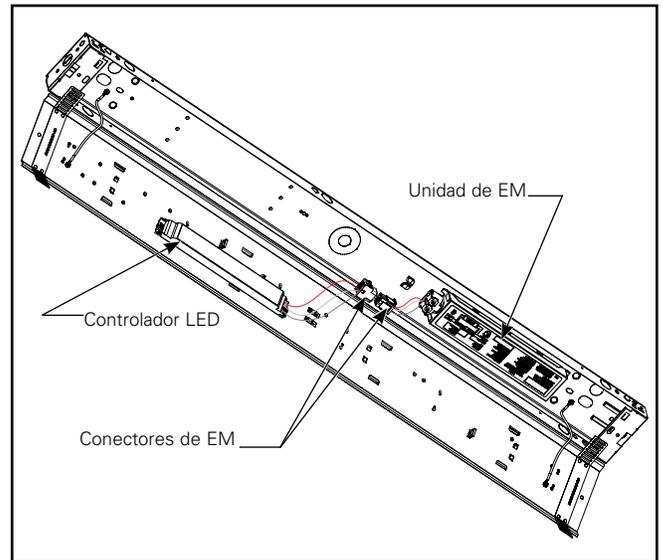


Figura 8.

8. Conecte el conector del cable blanco de la unidad de EM al interruptor de prueba y luego vuelva a instalar el soporte accesorio, asegurándose de que el cable esté dentro del soporte accesorio (Figura 9). Conecte las conexiones de alimentación de entrada (asegúrese de que la alimentación esté apagada).

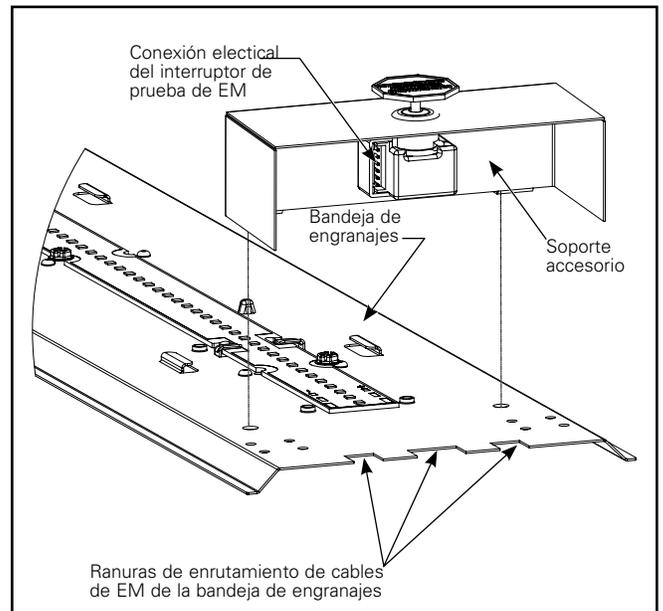


Figura 9.

9. Instale el lente si corresponde, luego encienda la unidad y pruebe la funcionalidad de todos los componentes, no retire la señal ROJA de alto en el interruptor de prueba de EM hasta que se aplique energía al circuito de carga de la unidad de EM para evitar la descarga de la batería.

Instructions d'installation – Trousse de profilé de montage en surface pour modernisation

Versiones de producto en tándem de 8 pies

Instale ambas bandejas de engranajes de 4 pies al igual que las luminarias independientes, pero antes de conectar las bandejas de engranajes a los canales de la luminaria existente, conecte el conector macho del cable azul/rojo al conector hembra del cable azul/rojo de la salida del controlador LED, para alimentar la segunda bandeja de engranajes. como se muestra en la (Figura 10). Asegure los cables con clips de cable.

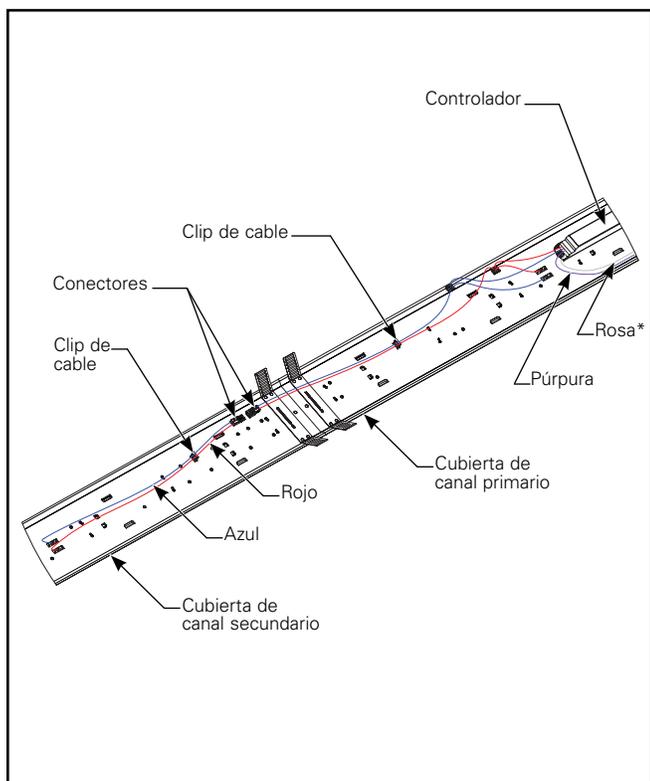


Figura 10.

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Énoncé de la FCC

Remarque : Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe A en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une installation résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Declaración de la FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2021 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Publication No. IB51929421
October 22, 2021

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso