

Installation Instructions – Metalux WSLA HUB

Instructions d'installation – Concentrateur WSLA Metalux

Instrucciones de instalación: cubo Metalux WSLA

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage. Retain for future reference.

WARNING



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



Risk of Fire- Minimum 90°C supply conductors.



Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.

Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.


DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

NOTICE: Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.

NOTICE: Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

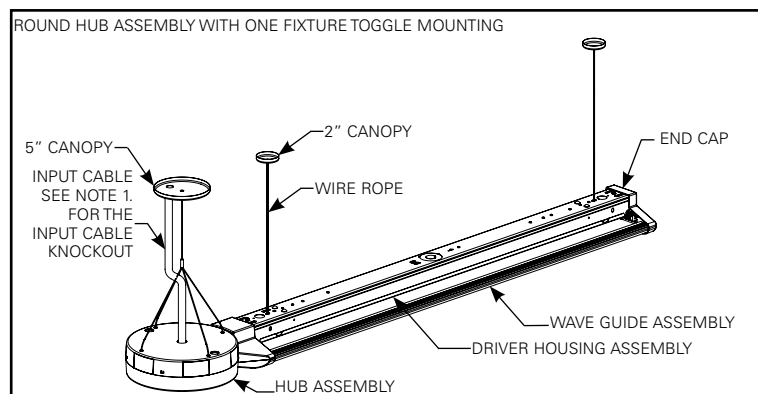

Installation Instructions – Metalux WSLA HUB

INSTALLATION

1. Break/Drill the knockout in HUB top cover for input cable as needed, typically the center location. (Figure 1).

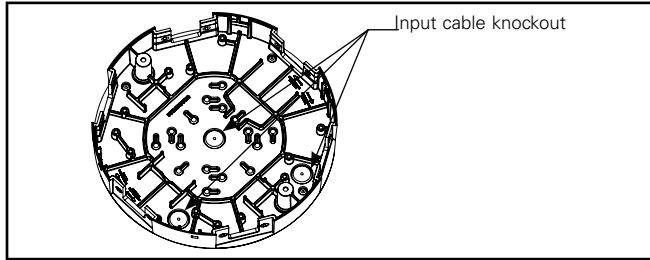


Figure 1.

2. Insert the plugs into unused openings in HUB top cover based on the shape/pattern you are trying to achieve. (Figure 2.1).

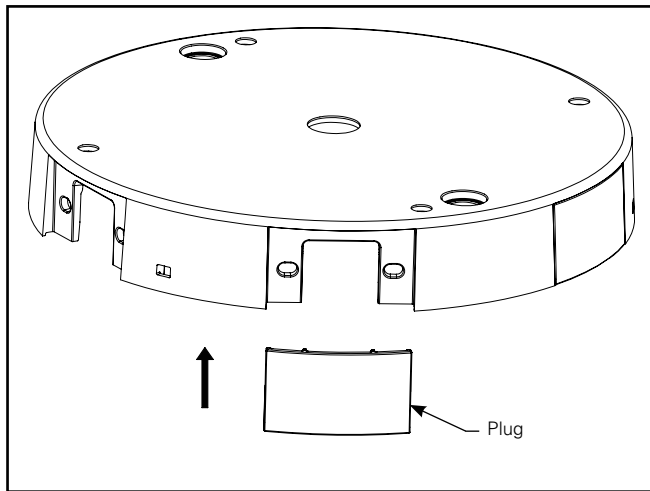


Figure 2.1.

3. Suspend the HUB top cover with 4-point cable set. See steps A-C for toggle insertion method. Secure Canopy end to T-grid, J-box or other building structure (See Canopy instructions).

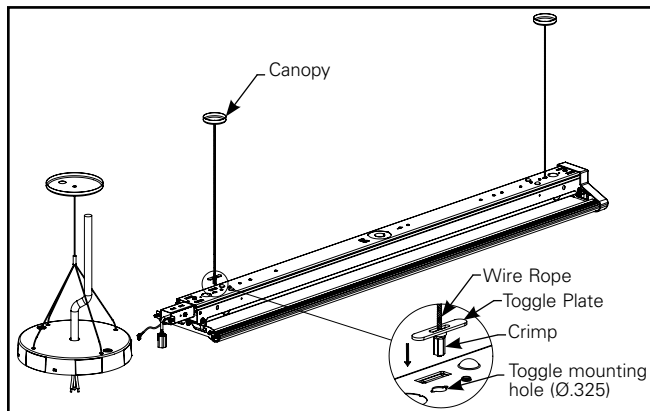


Figure 3.

- A. Insert wire rope with crimp nut into the hole (.35") of the hub top cover (Figure 3.1).

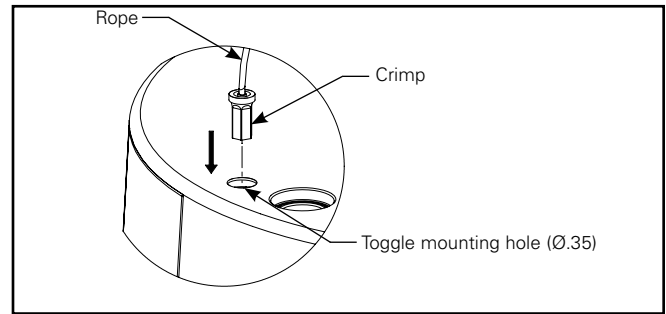


Figure 3.1.

- B. Keep toggle plate length side perpendicular to hub top surface and insert into hole (Figure 3.2).

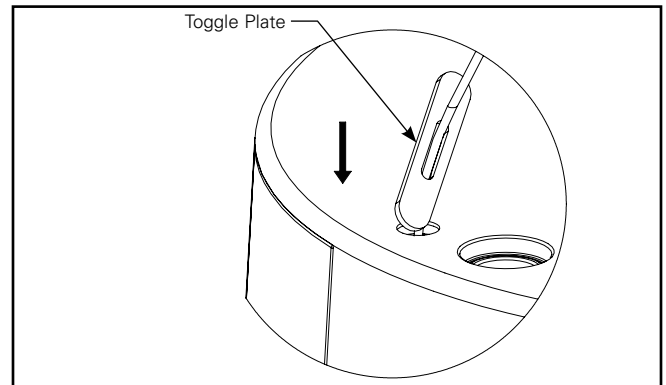


Figure 3.2.

- C. After inserting, ensure the toggle plate thickness surfaces parallel to top surface and not obstructing with ribs of the hub top cover (Figure 3.3). Level unit by making adjustments at mid-point of 4-point cable set.

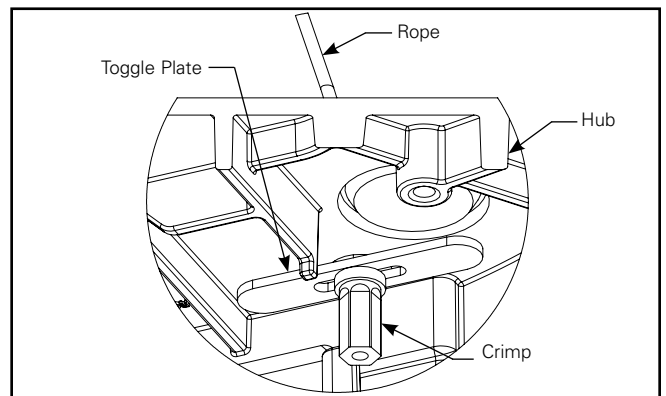


Figure 3.3.

Installation Instructions – Metalux WSLA HUB

- Suspend the driver housing with cable sets on each end at same height as HUB top cover and level. See steps A-C for toggle insertion method. Secure Canopy end to T-grid, J-box or other building structure (See Canopy instructions). DO NOT use HUB to support weight of fixtures.

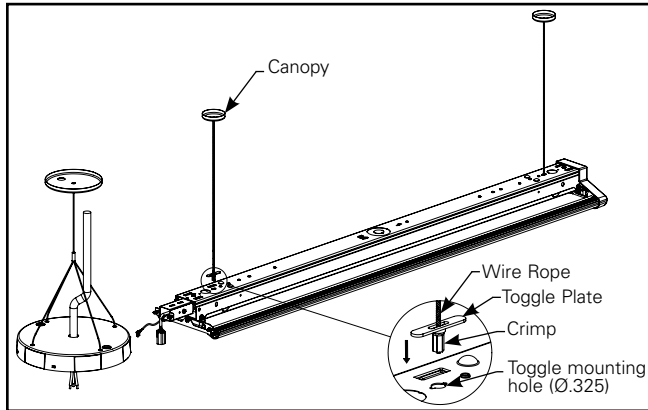


Figure 4.

- Insert wire rope with crimp nut into the hole (.35") of the channel (Figure 4.1).

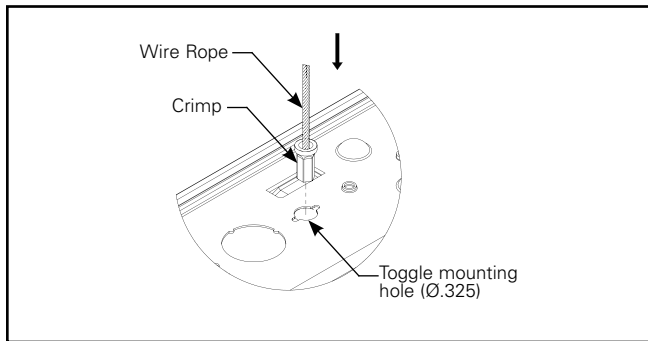


Figure 4.1.

- Keep toggle plate length side perpendicular to channel top surface and insert into hole (Figure 4.2).

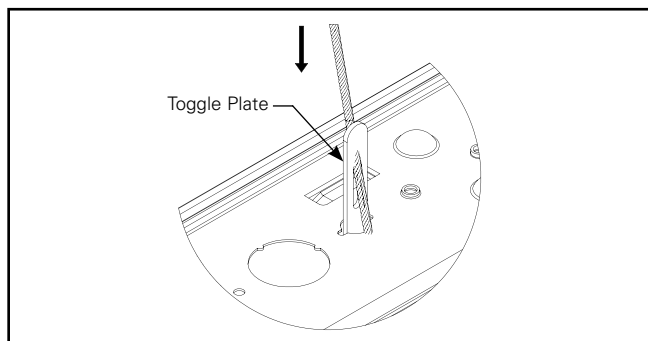


Figure 4.2.

- After inserting, ensure the toggle plate thickness surface parallel to top surface and inside the channel (Figure 4.3).

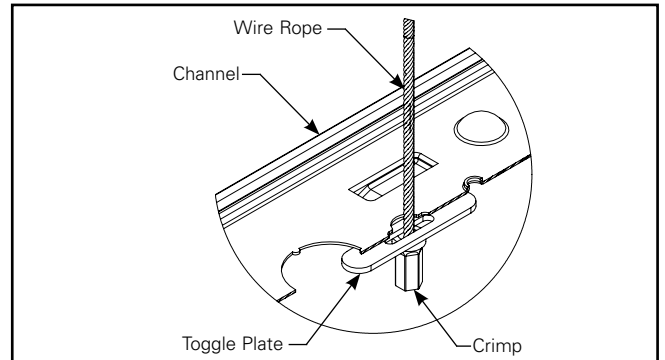


Figure 4.3.

Place waveguide assembly onto driver housing assembly by following steps A-E:

- Keep waveguide assembly vertical, make sure the thicker tab end is above the driver hinge bracket (Figure 5.1).

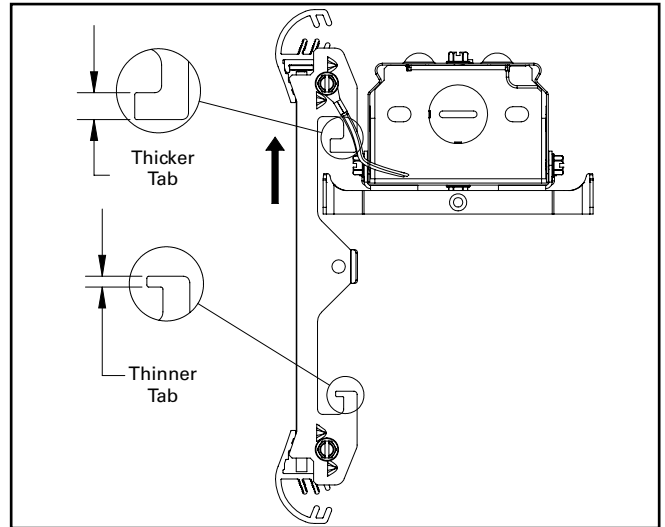


Figure 5.1.

- Place waveguide assembly inside the groove in driver hinge bracket (Figure 5.2).

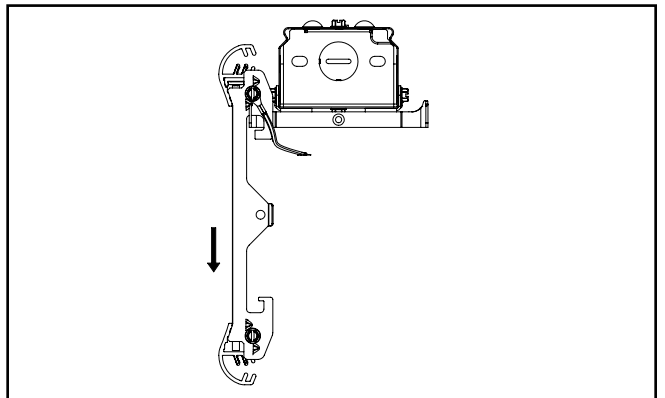


Figure 5.2.

Installation Instructions – Metalux WSLA HUB

- C. Rotate waveguide assembly into the another end of the driver housing assembly and move horizontally towards thicker tab end (Figure 5.3).

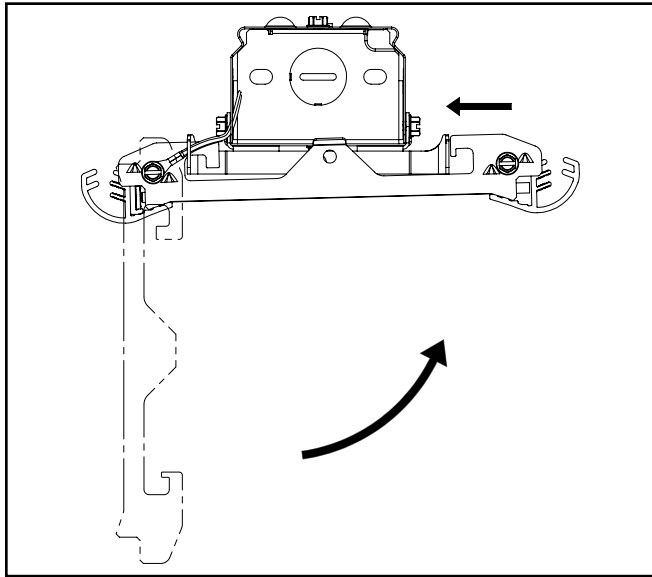


Figure 5.3.

- D. Place the thinner tab end inside the groove in driver hinge bracket (Figure 5.4).

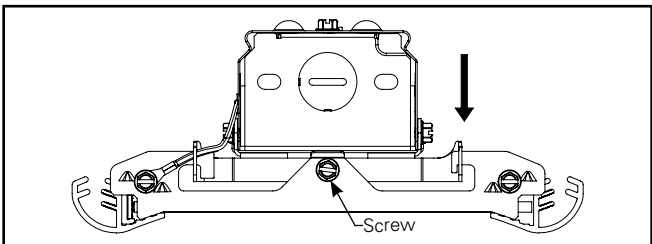


Figure 5.4.

- E. Secure waveguide assembly to driver housing assembly with screws and safety cables provided with waveguide assembly using a long bit or right angle tool (Figure 5.5).

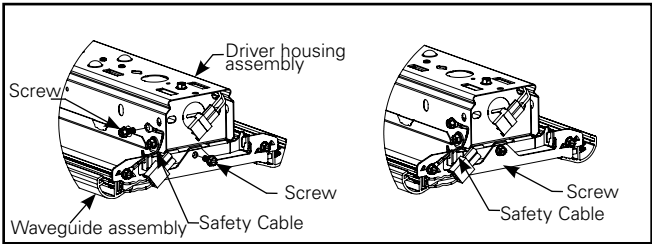


Figure 5.5.

- 5. Connect LED wire harness at the end of the waveguide assembly (Figure 6)

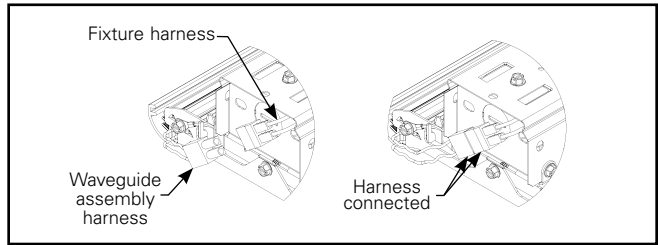


Figure 6.

- 6. Secure hub top cover with the hub bracket of fixture assembly with nuts provided (Figure 7). Ensure that fixture top surface and hub top surface are in line and level.

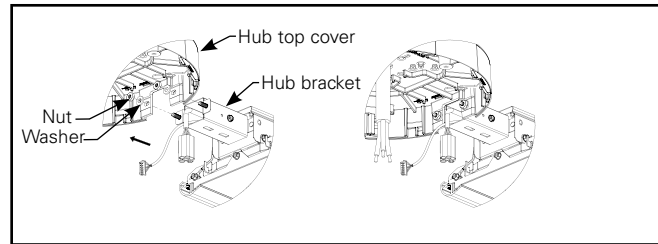


Figure 7.

- A. Install endcap to fixture (Figure 7.1) Tuck wire harnesses and safety cable inside while installing. Endcap snaps (3 places) must fully engage onto the metal bracket. Engage top first and followed by 2 side snaps (Figure 7.2).

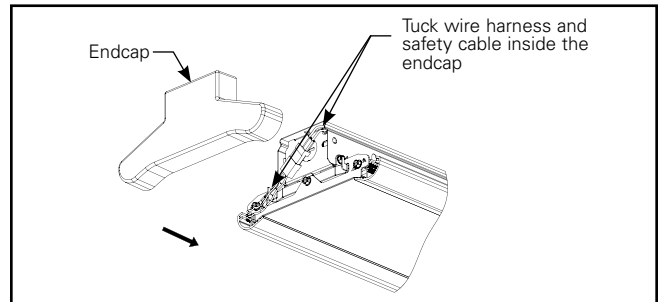


Figure 7.1.

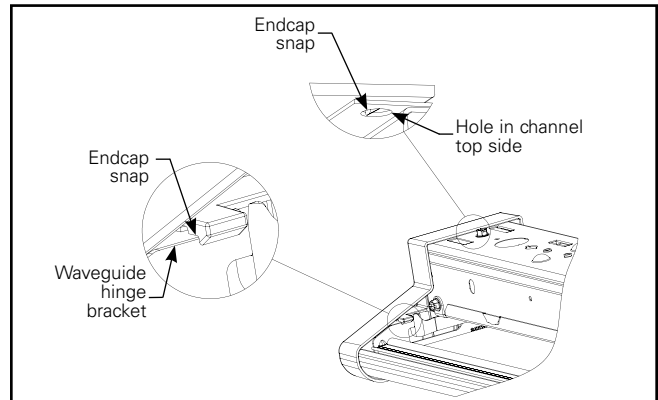


Figure 7.2.

These instructions apply to the following options:

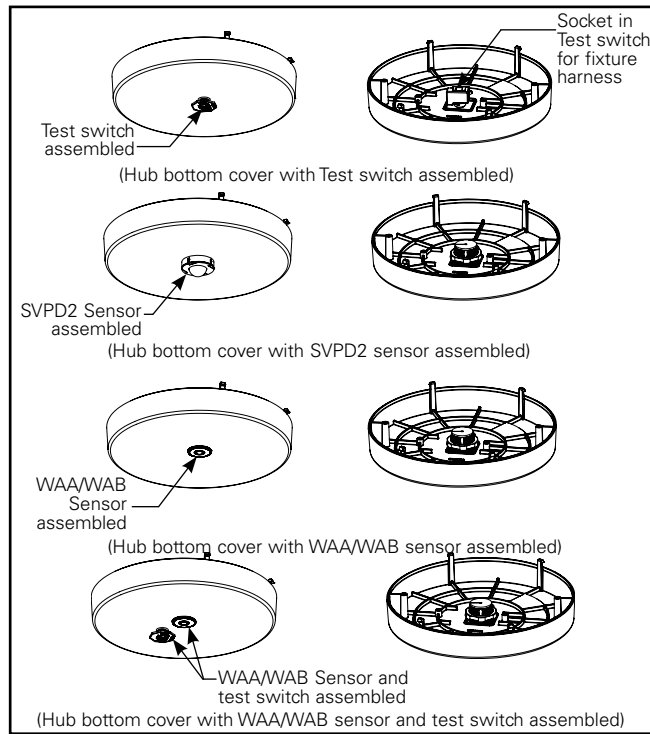


Figure 8.

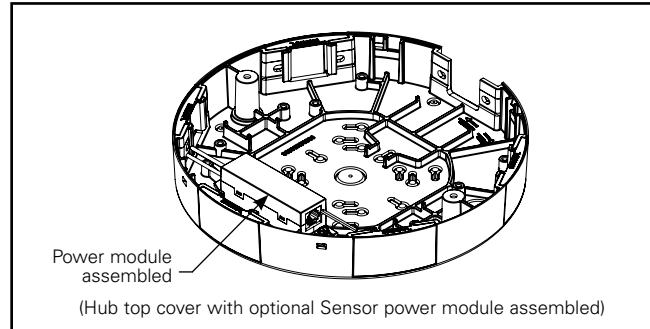


Figure 8.1.

7. Using approved wire connectors, Connect power and dimming wires, sensor cable to power pack and/or EM test switch cable (Figure 9). Secure power feed with the strain relief. Confirm all wiring connections are correct.

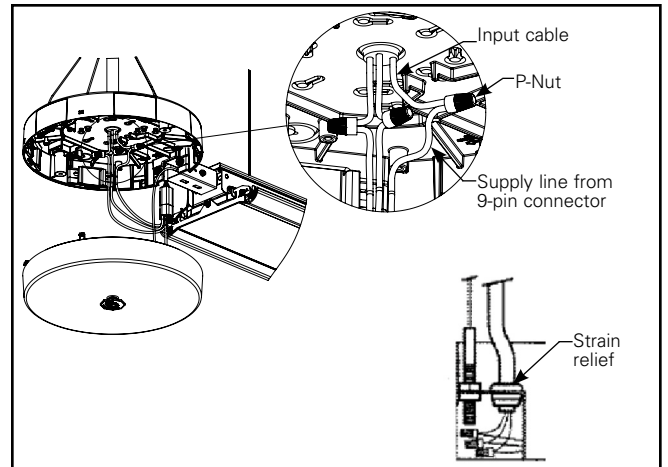


Figure 9.

8. Sensor option wiring detail: When connecting multiple fixtures to a sensor pack, do not allow sum of load to exceed sensor pack MAX Current rating. See pack for rating and wiring diagram.

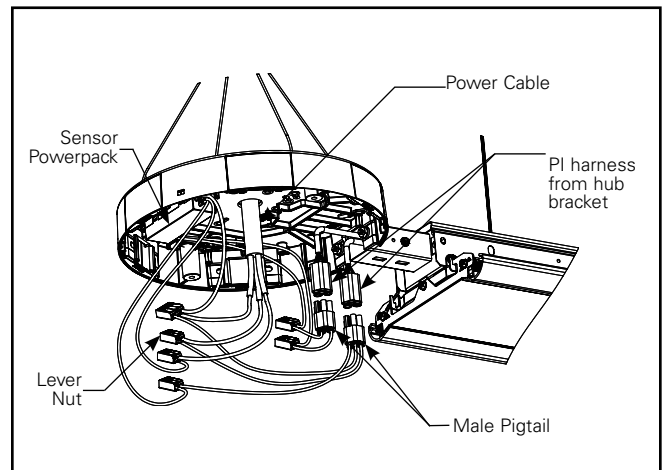


Figure 10.

9. Assemble hub bottom cover to the hub top cover by following steps A-D.
 - A. Locate four snaps of the hub bottom cover into the hub top cover (figure 11.1).

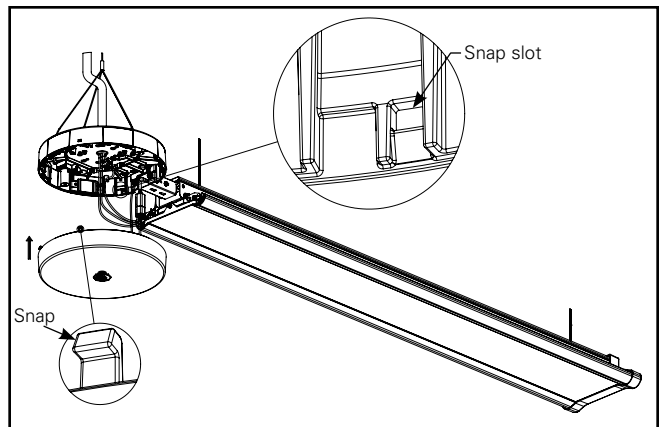


Figure 11.1.

Installation Instructions – Metalux WSLA HUB

- B. Snaps (4 places) must fully engage in hub top cover (figure 11.2).

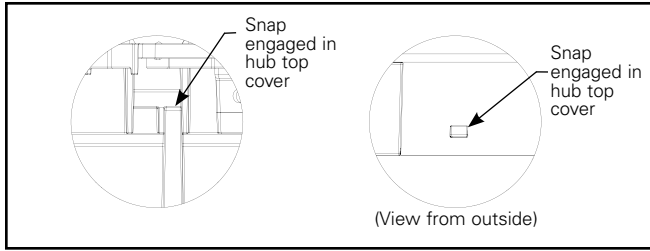


Figure 11.2.

- C. Install screw between hub top and bottom cover at two places (Figure 11.3).

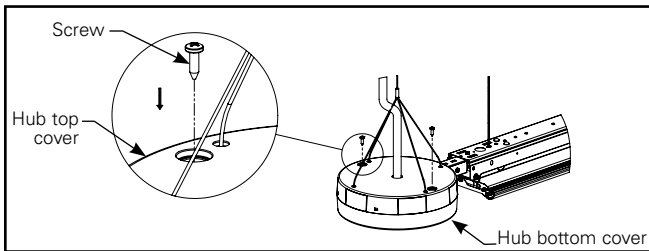


Figure 11.3.

- D. Install hole plugs to close the holes at two places (Figure 11.4).

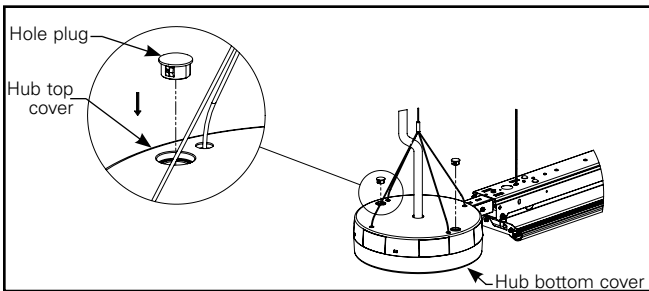


Figure 11.4

10. Install endcaps between hub and fixture assembly by following steps A-D. Tuck safety cable while installing.

- A. Locate top end cap hook in the hub bracket slot between fixture assembly and hub assembly (Figure 12.1)

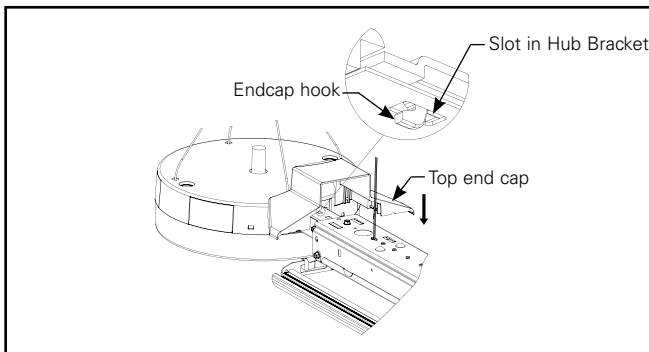


Figure 12.1.

- B. Slide end cap towards hub to hook with slot provided in hub bracket (Figure 12.2).

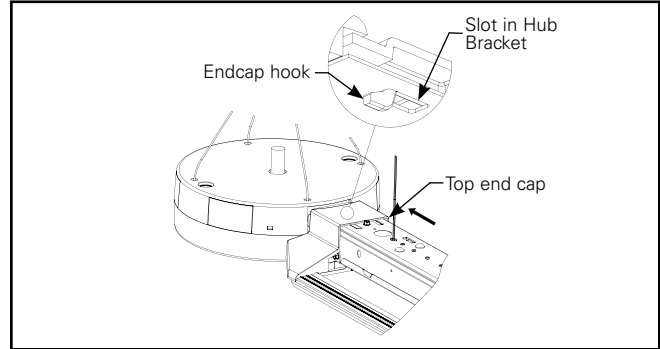


Figure 12.2.

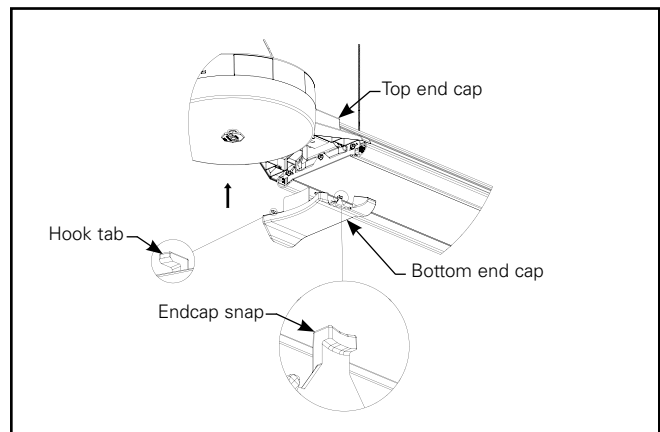


Figure 12.3.

- C. Locate bottom end cap from bottom till it contacts with top end cap surface (Figure 12.4).

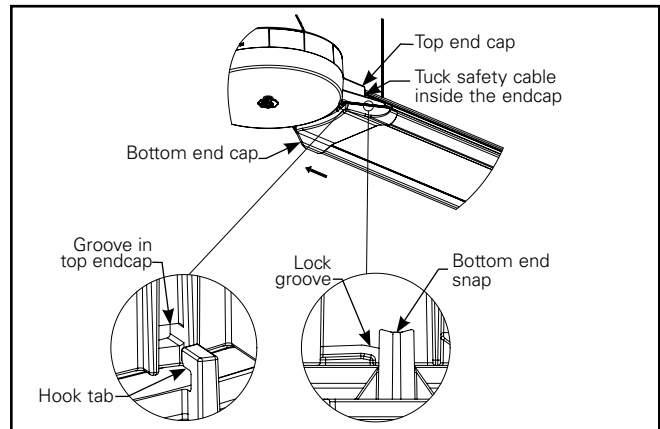


Figure 12.4.

- D. Ensure the tab is located in the groove provided in top cover (2 places) and slide end cap towards hub to lock with top end cap (Figure 12.5).


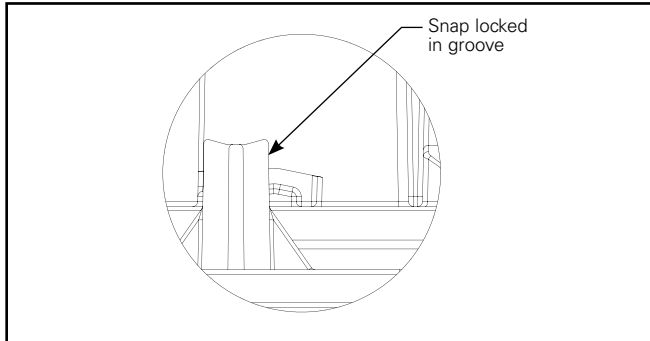


Figure 12.5.



Instructions d'installation – Concentrateur WSLA Metalux

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures graves ou mortelles et de dommages matériels. Conservez pour consultation ultérieure.

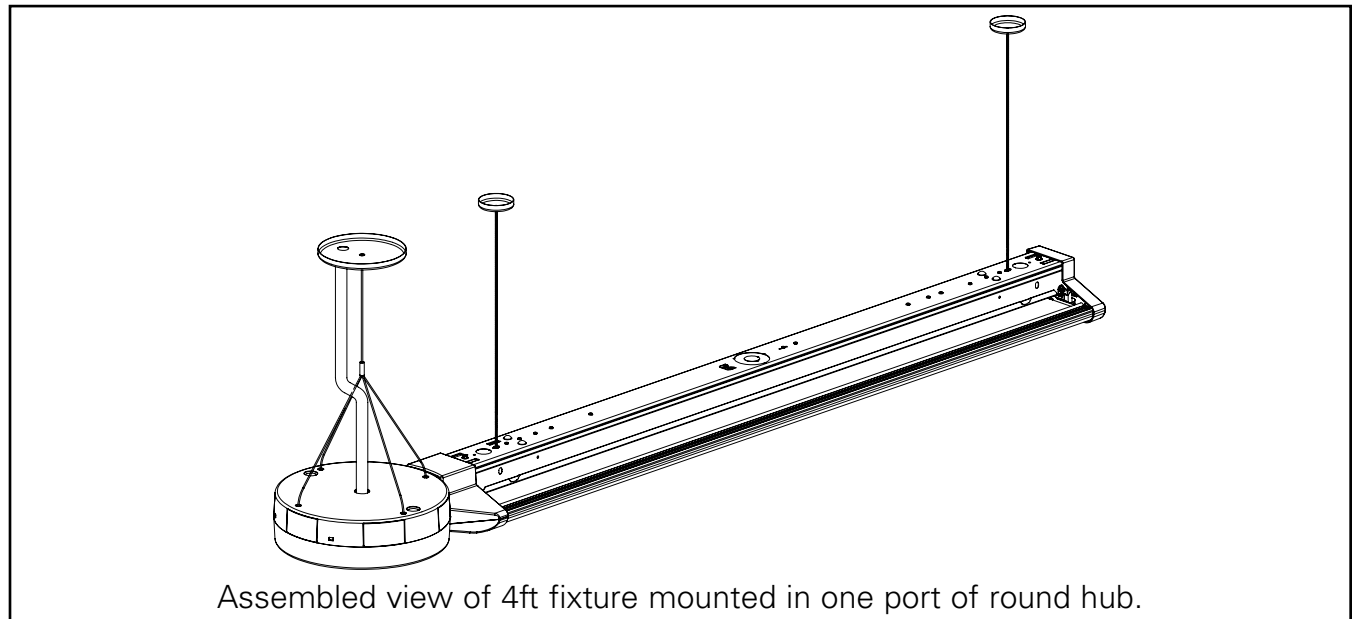

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres dangers- L'installation et la réparation de ce produit doivent être faites par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne qui connaît bien la construction, le fonctionnement du produit et les dangers encourus.



Risque d'incendie ou de décharge électrique- Assurez-vous que l'alimentation électrique est HORS TENSION avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Coupez l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur.



Risque d'incendie- Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90 °C.

Risque de brûlure- Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.



Risque de blessure- À cause des bords tranchants, manipulez ce produit avec soin.


EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de toute nature pouvant découler d'une installation inappropriée, imprudente ou négligente et d'une mauvaise manipulation ou utilisation de ce produit.

AVIS : La vis verte de mise à la terre se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

AVIS: Ce luminaire peut s'endommager s'il n'est pas installé correctement ou s'il est instable.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

ATTENTION Service de la réception : Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage au luminaire constaté au bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les réclamations pour dommages cachés doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout le matériel endommagé ainsi que l'emballage d'origine doivent être conservés.

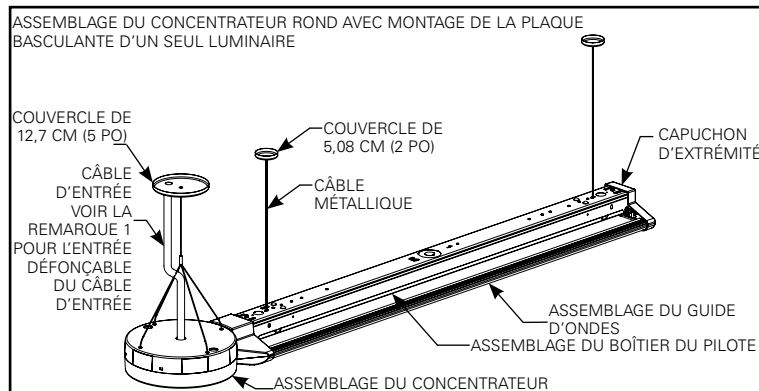

INSTALLATION

1. Brisez ou percez l'entrée défonçable du câble d'entrée dans le couvercle supérieur du concentrateur au besoin, qui correspond généralement à l'emplacement central (figure 1).

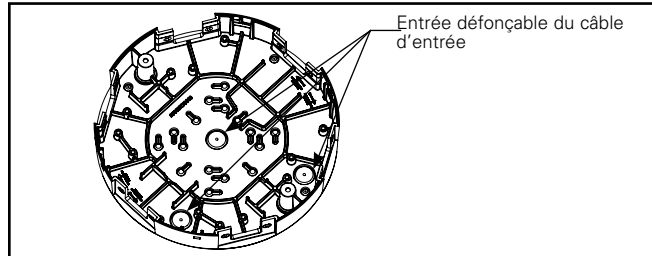


Figure 1.

2. Insérez les fiches dans les ouvertures non utilisées du couvercle supérieur du concentrateur en fonction de la forme ou du motif que vous essayez d'obtenir (figure 2.1).

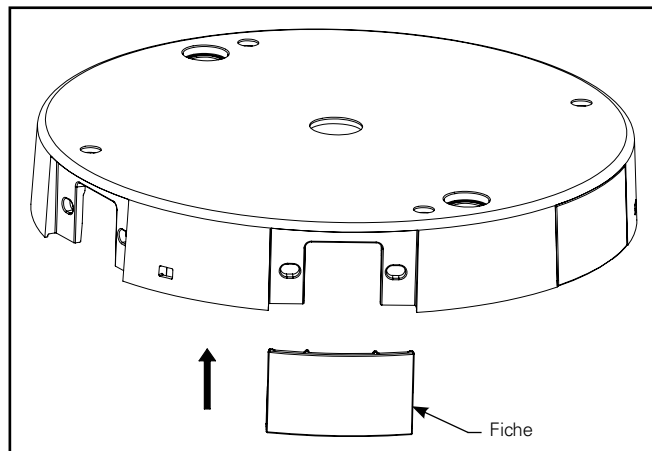


Figure 2.1.

3. Accrochez le couvercle supérieur du concentrateur à l'aide du jeu de câble à 4 points. Consultez les étapes A à C pour connaître la méthode d'insertion de la plaque basculante. Fixez l'extrémité du couvercle à une grille en T, une boîte de jonction ou une autre structure de bâtiment (consultez les instructions pour le couvercle).

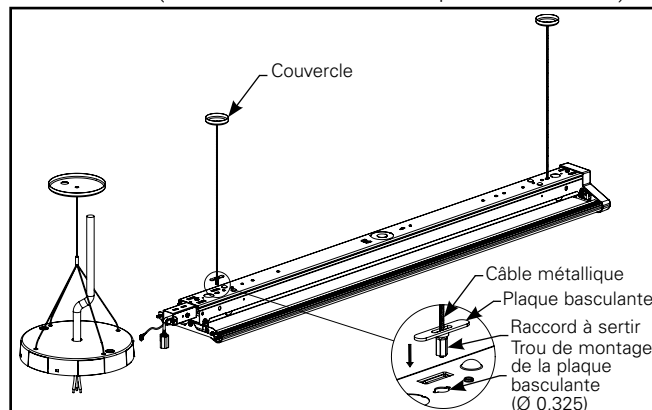


Figure 3.

- A. Insérez le câble métallique avec l'écrou à sertir dans le trou (0,89 cm [0,35 po]) du couvercle supérieur du concentrateur (figure 3.1).

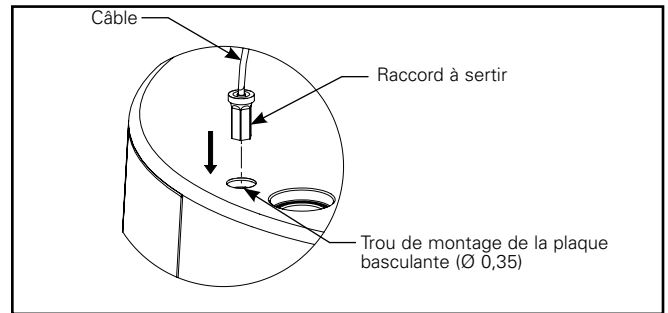


Figure 3.1.

- B. Maintenez le côté de la longueur de la plaque basculante de façon perpendiculaire à la surface supérieure du concentrateur et insérez-la dans le trou (figure 3.2).

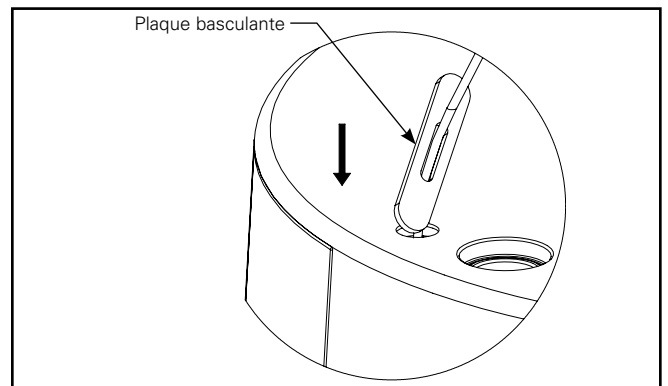


Figure 3.2.

- C. Une fois qu'elle est insérée, assurez-vous que la surface épaisse de la plaque basculante est parallèle à la surface supérieure et n'obstrue pas les nervures sur le couvercle supérieur du concentrateur (figure 3.3). Mettez l'unité à niveau en effectuant des ajustements à mi-chemin du jeu de câble à 4 points.

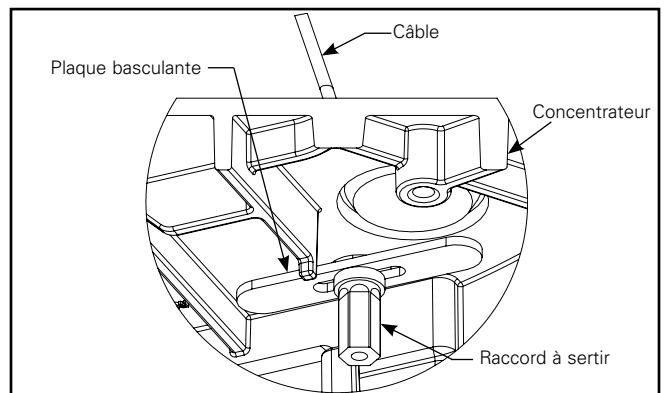


Figure 3.3.

Instructions d'installation – Concentrateur WSLA Metalux

4. Accrochez le couvercle supérieur du concentrateur à l'aide du jeu de câble à 4 points. Consultez les étapes A à C pour connaître la méthode d'insertion de la plaque basculante. Fixez l'extrémité du couvercle à une grille en T, une boîte de jonction ou une autre structure de bâtiment (consultez les instructions pour le couvercle).

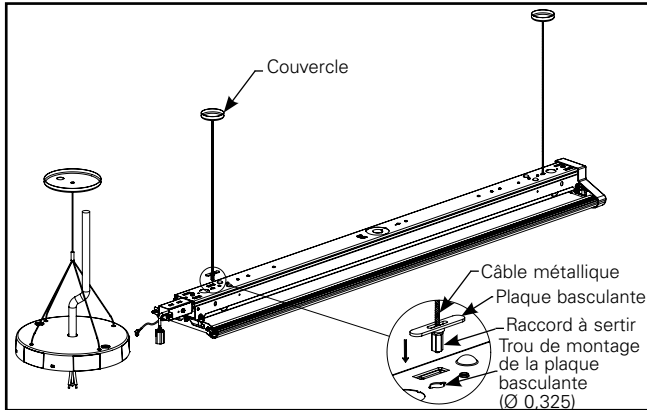


Figure 4.

- A. Insérez le câble métallique avec l'écrou à sertir dans le trou (0,89 cm [0,35 po]) du canal (figure 4.1).

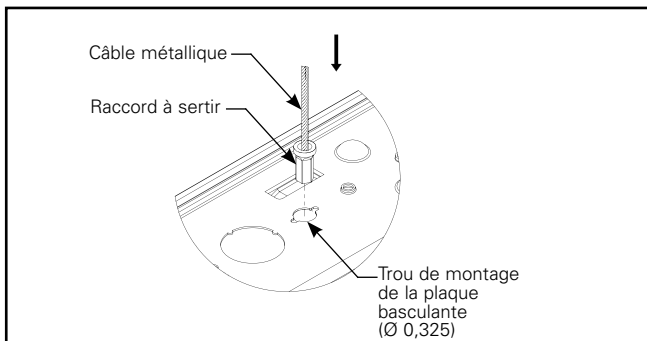


Figure 4.1.

- B. Maintenez le côté de la longueur de la plaque basculante de façon perpendiculaire à la surface supérieure du canal et insérez-la dans le trou (figure 4.2).

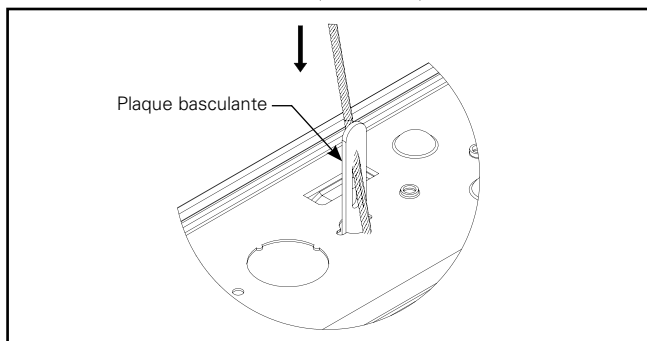


Figure 4.2.

- C. Une fois qu'elle est insérée, assurez-vous que la surface épaisse de la plaque basculante est parallèle à la surface supérieure et à l'intérieur du canal (figure 4.3).

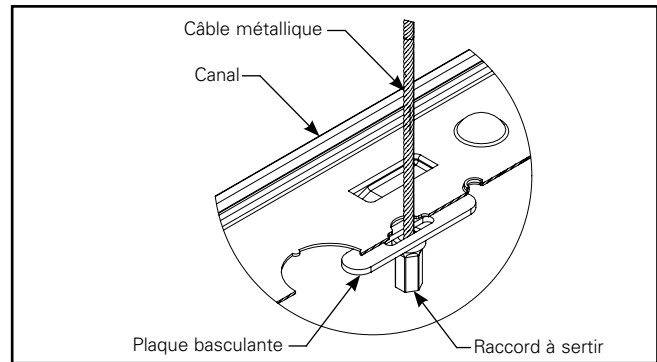


Figure 4.3.

Placez l'assemblage du guide d'ondes sur l'assemblage du boîtier du pilote en suivant les étapes A à E :

- A. Maintenez l'assemblage du guide d'ondes à la verticale; assurez-vous que l'extrémité de la languette épaisse est au-dessus du support de la charnière du boîtier (figure 5.1).

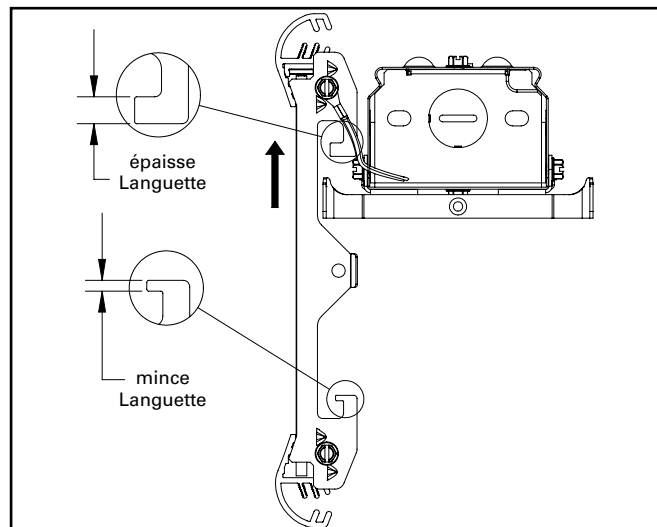


Figure 5.1.

- B. Placez l'assemblage du guide d'ondes à l'intérieur de la rainure dans le support de la charnière du boîtier (figure 5.2).

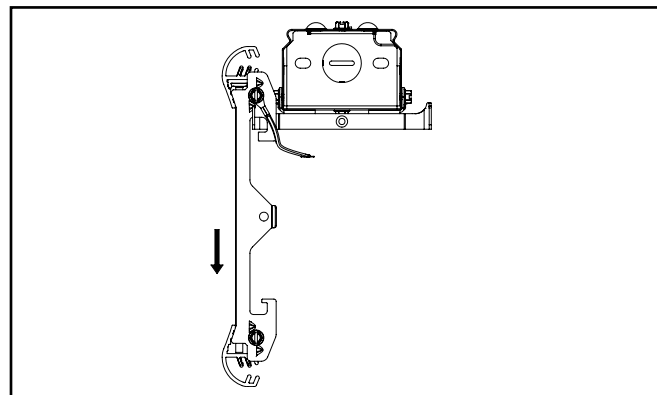


Figure 5.2.

- C. Faites pivoter l'assemblage du guide d'ondes dans l'autre extrémité de l'assemblage du boîtier du pilote et déplacez-le à l'horizontale vers l'extrémité de la languette épaisse (figure 5.3).

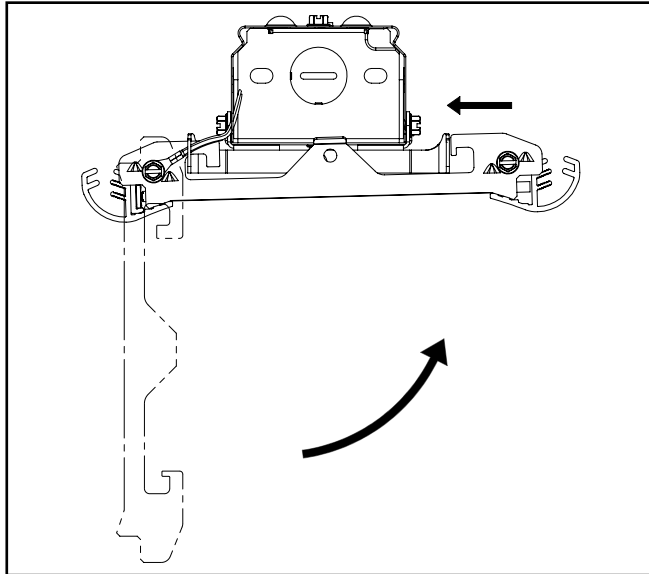


Figure 5.3.

- D. Placez la languette épaisse à l'intérieur de la rainure dans le support de la charnière du boîtier (figure 5.4).

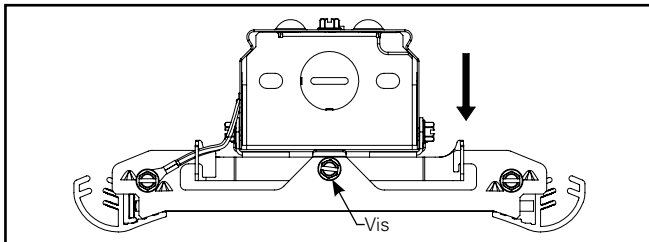


Figure 5.4.

- E. Fixez l'assemblage du guide d'ondes à l'assemblage du boîtier du pilote à l'aide des vis et des câbles de sécurité fournis avec l'assemblage du guide d'ondes en utilisant un long tournevis ou un outil à angle droit (figure 5.5).

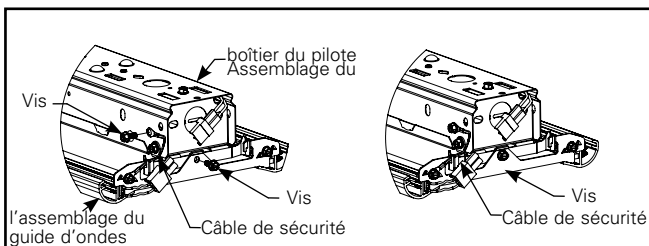


Figure 5.5.

5. Raccordez le faisceau de fils de la DEL à l'extrémité de l'assemblage du guide d'ondes (figure 6).

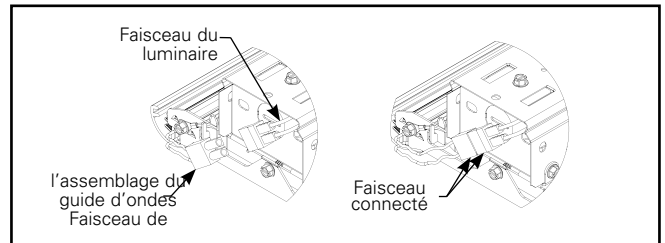


Figure 6.

6. Fixez le couvercle supérieur du concentrateur au support du concentrateur de luminaire à l'aide des écrous fournis (figure 7). Assurez-vous que la surface supérieure du luminaire et celle du concentrateur sont alignées et de niveau.

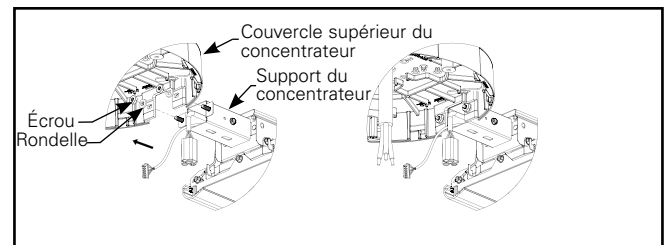


Figure 7.

- A. Installez le capuchon d'extrémité sur le luminaire (figure 7.1). Rentrez les faisceaux de fils et le câble de sécurité à l'intérieur pendant l'installation. Les boutons-pression du capuchon d'extrémité (3 endroits) doivent s'engager complètement dans le support en métal. Engagez le haut d'abord suivi des 2 boutons-pression latéraux (figure 7.2).

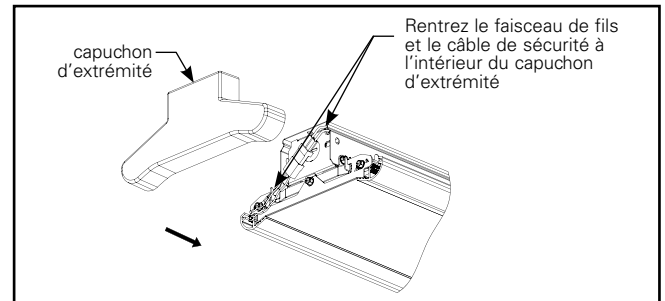


Figure 7.1.

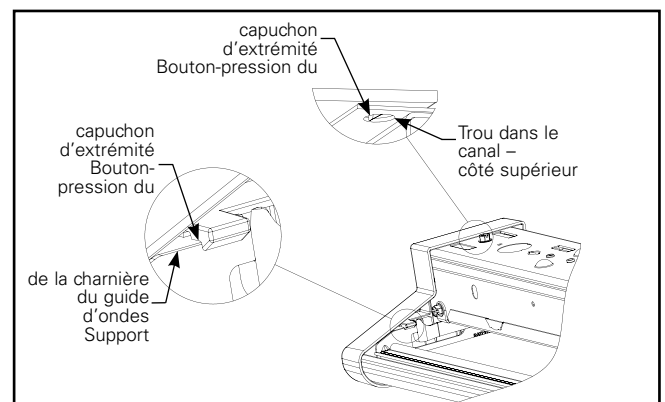


Figure 7.2.

Instructions d'installation – Concentrateur WSLA Metalux

Ces instructions s'appliquent aux options suivantes :

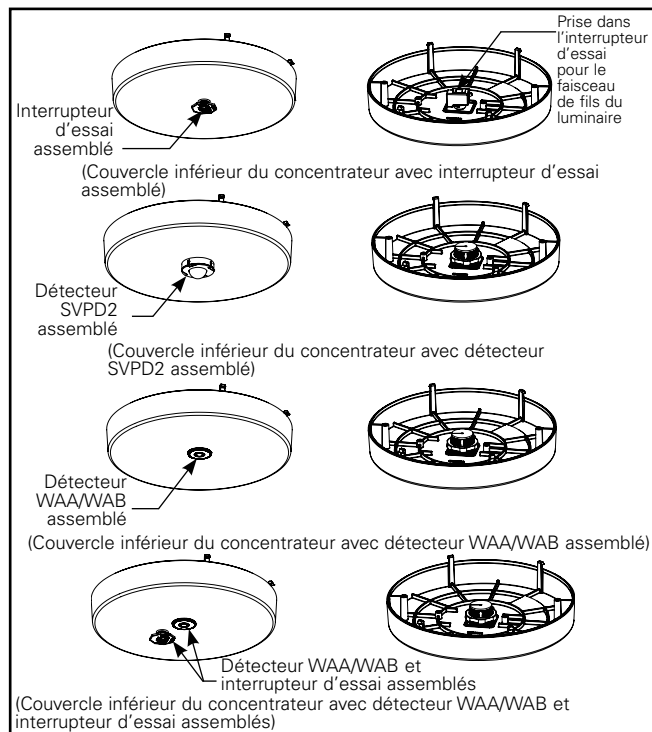


Figure 8.

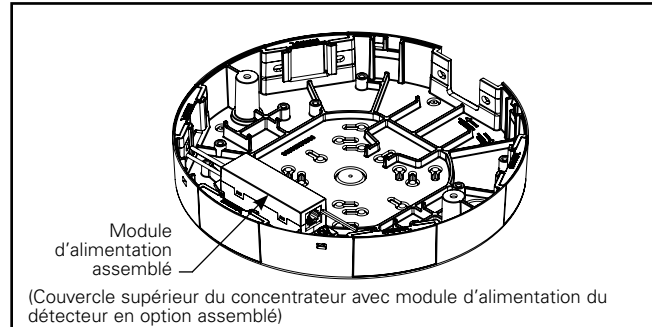


Figure 8.1.

7. À l'aide des connecteurs de fils approuvés, connectez les fils d'alimentation et de gradation, le câble du détecteur au bloc-piles et (ou) le câble de l'interrupteur d'essai en cas d'urgence (figure 9). Fixez les fils d'alimentation électrique avec le réducteur de tension. Confirmez que toutes les connexions de câblage sont correctes.

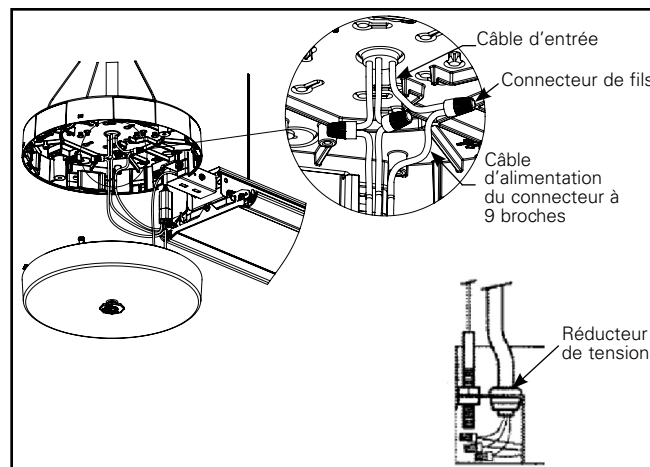


Figure 9.

8. Détail du câblage de l'option avec détecteur : Lorsque vous connectez plusieurs luminaires à un bloc d'alimentation de détecteur, ne laissez pas la somme de la charge dépasser le courant nominal maximal de ce bloc d'alimentation. Reportez-vous au bloc d'alimentation du détecteur pour connaître la valeur nominale et le schéma de câblage.

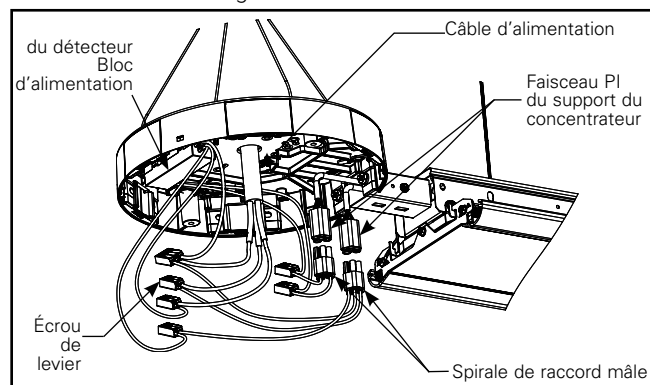


Figure 10.

9. Assemblez le couvercle inférieur du concentrateur au couvercle supérieur du concentrateur en suivant les étapes A à D.
 - A. Repérez les 4 boutons-pression du couvercle inférieur du concentrateur sur le couvercle supérieur du concentrateur (figure 11.1).

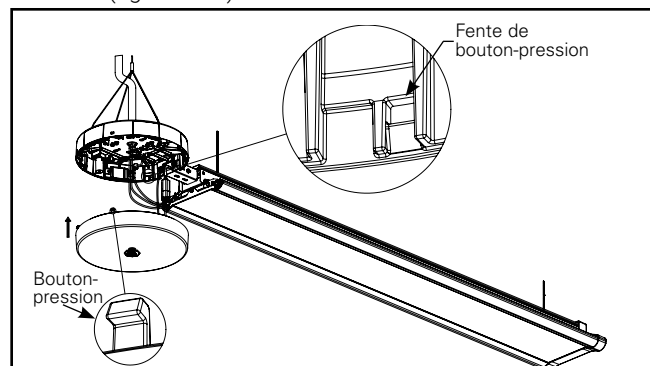


Figure 11.1

Instructions d'installation – Concentrateur WSLA Metalux

- B. Les boutons-pression (4 endroits) doivent s'engager complètement dans le couvercle supérieur du concentrateur (figure 11.2).

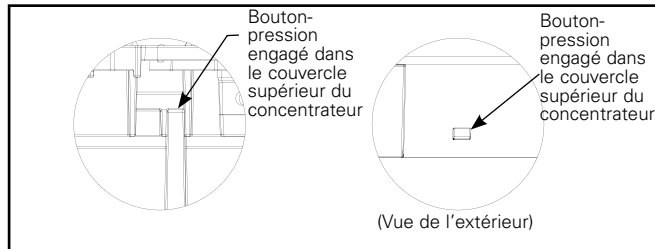


Figure 11.2.

- C. Installez la vis entre le couvercle supérieur et le couvercle inférieur du concentrateur à deux endroits (figure 11.3).

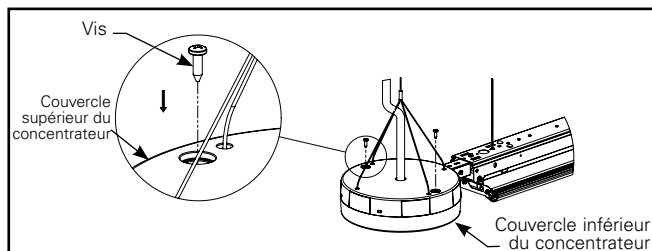


Figure 11.3.

- D. Installez les capuchons dans les trous pour les fermer à deux endroits (figure 11.4).

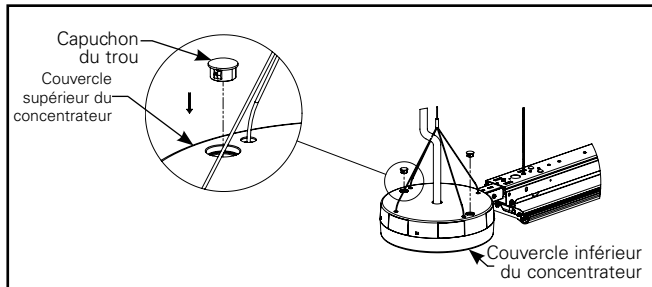


Figure 11.4.

10. Installez les capuchons d'extrémité entre le concentrateur et le luminaire en suivant les étapes A à D. Rentrez le câble de sécurité lors de l'installation.

- A. Repérez le crochet du capuchon d'extrémité supérieur dans la fente du support du concentrateur entre le luminaire et le concentrateur (figure 12.1).

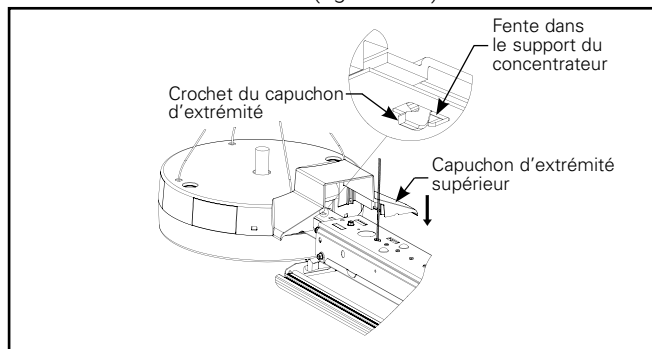


Figure 12.1.

- B. Faites glisser le capuchon d'extrémité vers le concentrateur pour l'accrocher dans la fente intégrée du support du concentrateur (figure 12.2).

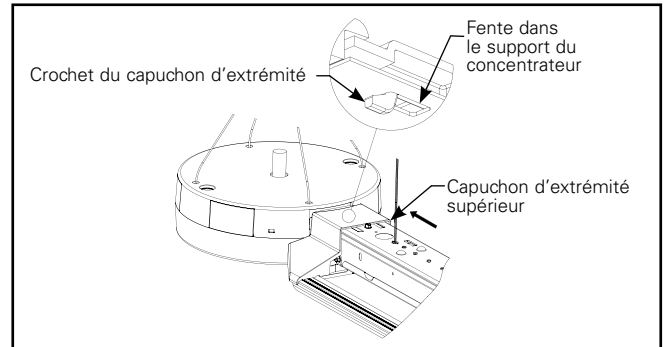


Figure 12.2.

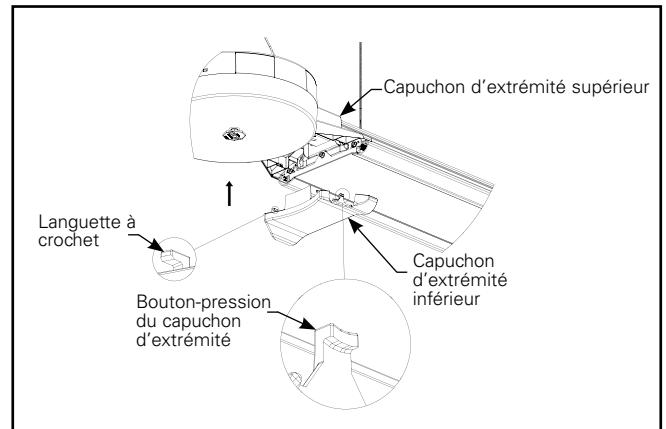


Figure 12.3.

- C. Repérez le capuchon d'extrémité inférieur depuis le bas jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la surface du capuchon d'extrémité supérieur (figure 12.4).

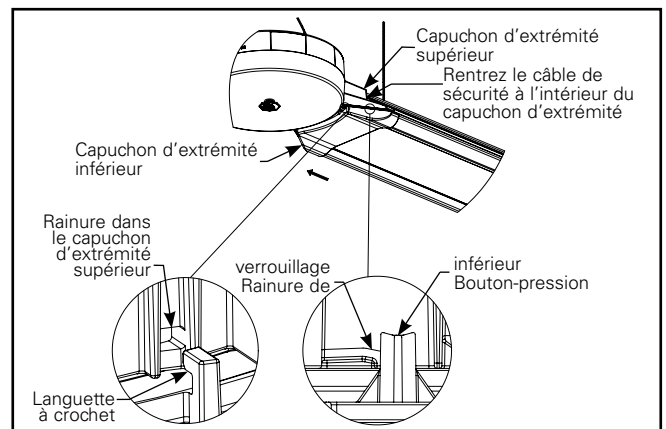


Figure 12.4.

Instructions d'installation – Concentrateur WSLA Metalux

- D. Assurez-vous que la languette est située dans la rainure intégrée du couvercle supérieur(2 endroits) et faites glisser le capuchon d'extrémité vers le concentrateur pour le verrouiller avec le capuchon d'extrémité supérieur (figure 12.5).


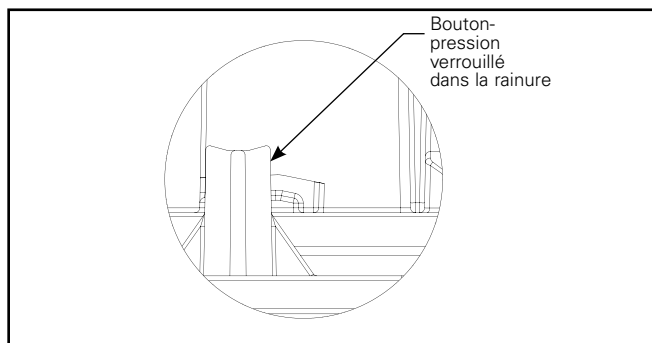


Figure 12.5.



IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones corporales graves y daños a la propiedad. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

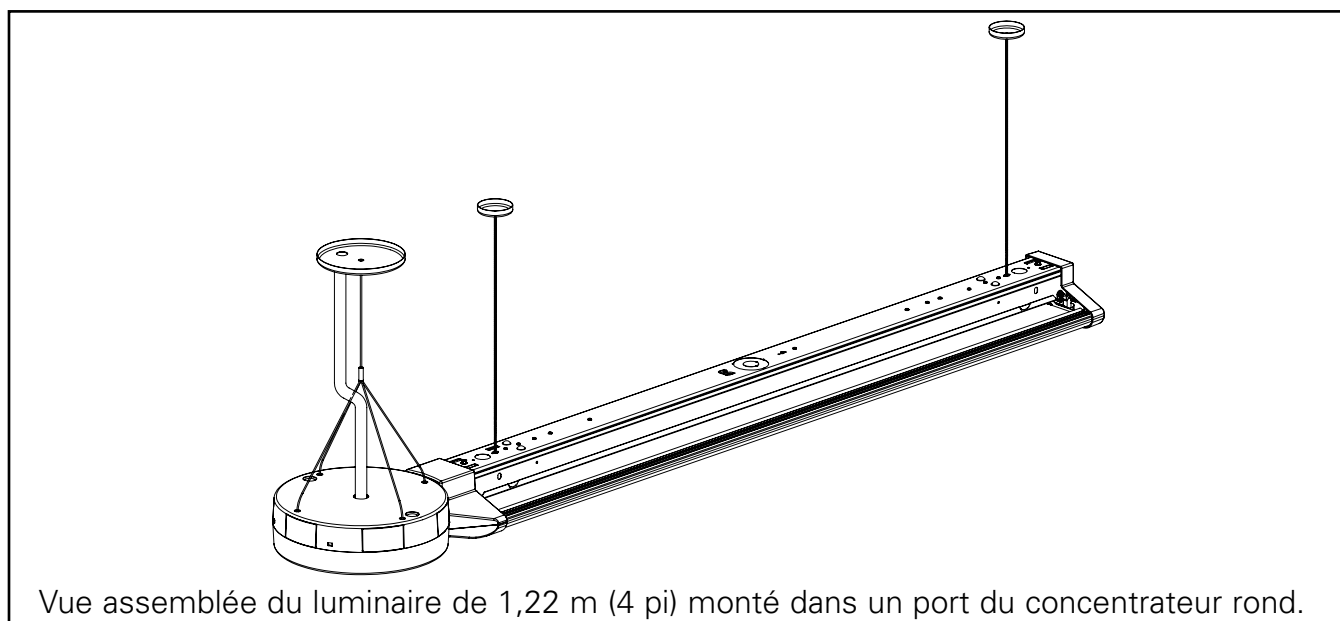

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes: La instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación correspondiente por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos involucrados.



Riesgo de incendio/descarga eléctrica: Asegúrese de que la alimentación esté **APAGADA** antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento. Desconecte el suministro eléctrico desde el fusible o el disyuntor.



Riesgo de incendio: Conductores mínimos de suministro de 90°C.



Riesgo de lesiones personales: Debido a los bordes filosos, manipúlelo con cuidado.


RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

AVISO: El tornillo de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

AVISO: La luminaria puede dañarse y/o ser inestable si no se instala correctamente.

Nota: Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ATENCIÓN Departamento de recepción: Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.

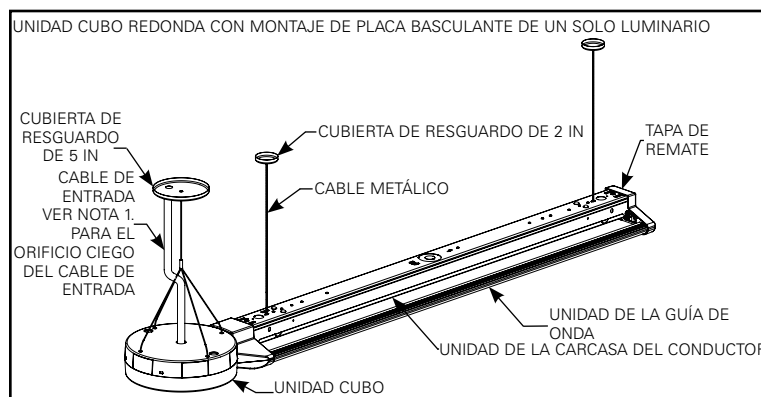

Instrucciones de instalación: cubo Metalux WSLA

INSTALACIÓN

1. Rompa o perforo el orificio ciego del cable de entrada del cubo para el cable de entrada según sea necesario, por lo general, la ubicación central. (Figura 1).

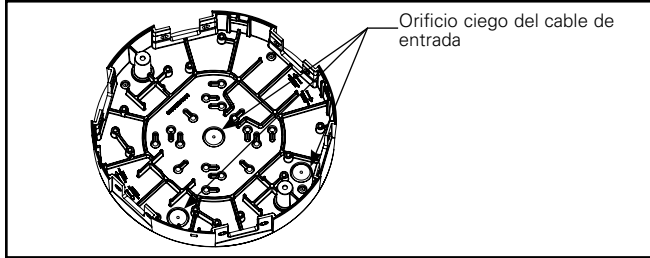


Figura 1.

2. Inserte los tapones en las aberturas no utilizadas en la cubierta superior del cubo según la forma o patrón que trata de lograr. (Figura 2.1).

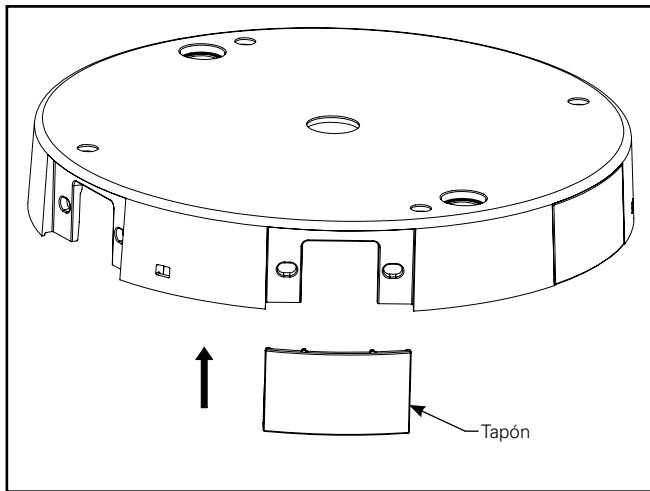


Figura 2.1.

3. Suspenda la cubierta superior del cubo con un juego de cables de 4 puntos. Vea los pasos AC para el método de inserción de la placa basculante. Fije el extremo de la cubierta de resguardo a la grilla en T, la caja de conexiones u otra estructura del edificio (consulte las instrucciones de la cubierta de resguardo).

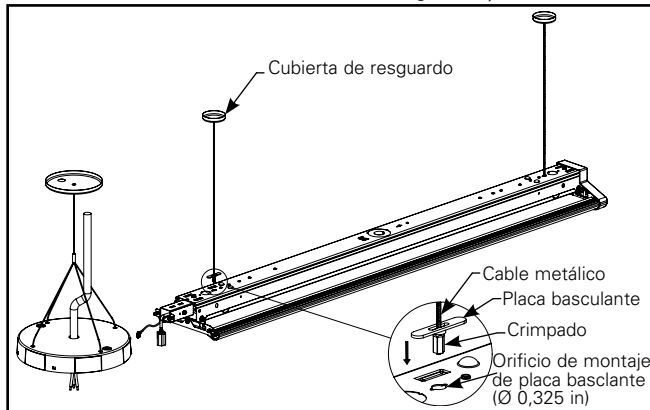


Figura 3.

- A. Inserte el cable metálico con la tuerca de crimpado en el orificio (0,35 in) de la cubierta superior del cubo (Figura 3.1).

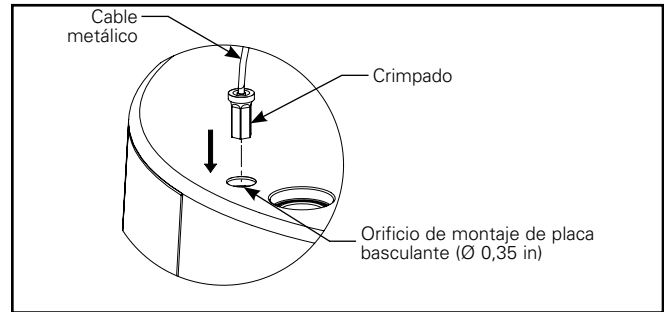


Figura 3.1.

- B. Mantenga el lado de la longitud de la placa basculante perpendicular a la superficie superior del cubo e insértelo en el orificio (Figura 3.2).

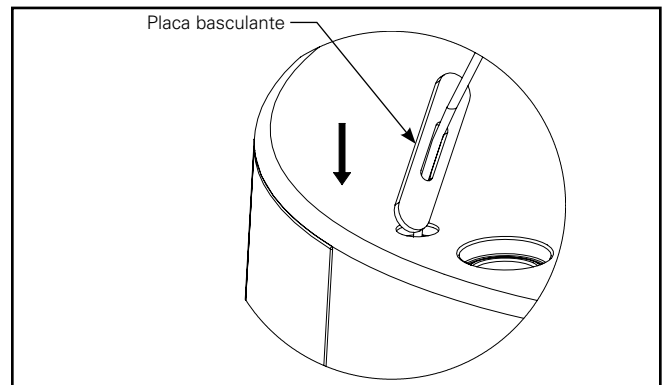


Figura 3.2.

- C. Después de insertarlo, asegúrese de que la superficie de la placa basculante esté paralela a la superficie superior y no se obstruya con las nervaduras de la cubierta superior del cubo (Figura 3.3). Nivele la unidad haciendo ajustes en el punto medio del juego de cables de 4 puntos.

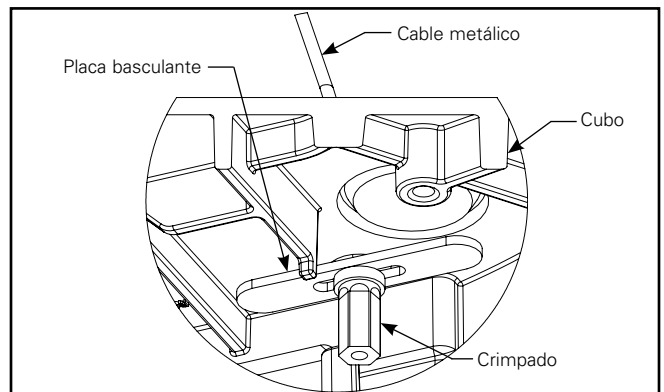


Figura 3.3.

- Suspenda la carcasa del conductor con juegos de cables en cada extremo a la misma altura que la cubierta superior del cubo y nivele. Vea los pasos AC para el método de inserción de la placa basculante. Fije el extremo de la cubierta de resguardo a la grilla en T, la caja de conexiones u otra estructura del edificio (consulte las instrucciones de la cubierta de resguardo). NO use el cubo para soportar el peso de los luminarios.

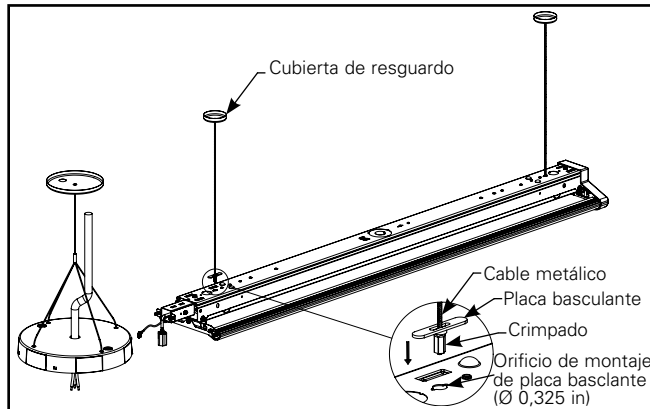


Figura 4.

- Inserte el cable metálico con la tuerca de crimpado en el orificio (0,35 in) de la canal (Figura 4.1).

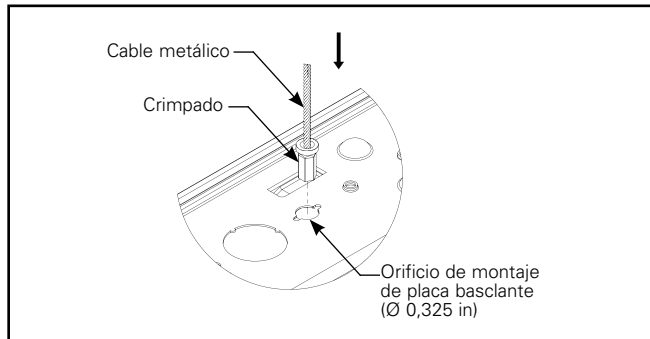


Figura 4.1.

- Mantenga el lado de la longitud de la placa basculante perpendicular a la superficie superior del canal e insértelo en el orificio (Figura 4.2).

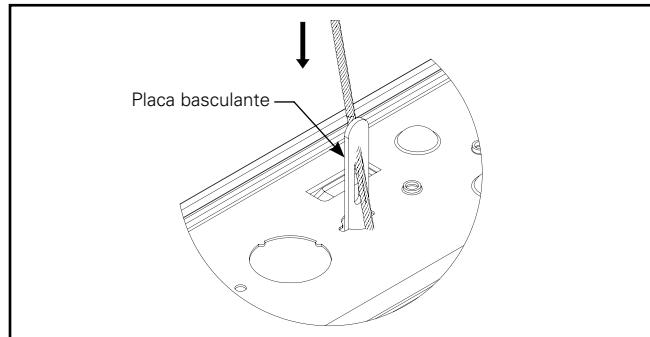


Figura 4.2.

- Después de insertarlo, asegúrese de que la superficie del espesor de la placa basculante esté paralela a la superficie superior y dentro del canal (Figura 4.3).

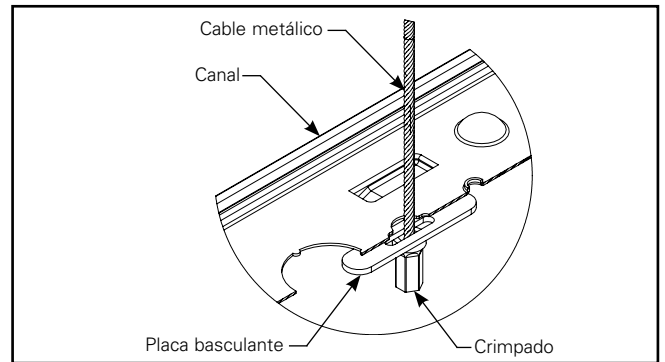


Figura 4.3.

Coloque la unidad de la guía de onda en el conjunto de la carcasa del conductor siguiendo los pasos A-E:

- Mantenga dicha unidad de la guía de ondas vertical, asegúrese de que el extremo con la lengüeta más gruesa esté por encima del soporte de la bisagra del conductor (Figura 5.1).

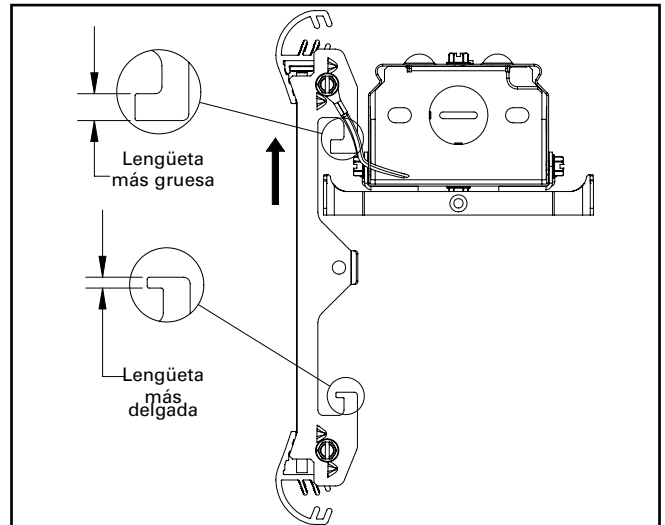


Figura 5.1.

- Coloque la unidad de la guía de ondas dentro de la ranura del soporte de la bisagra del conductor (Figura 5.2).

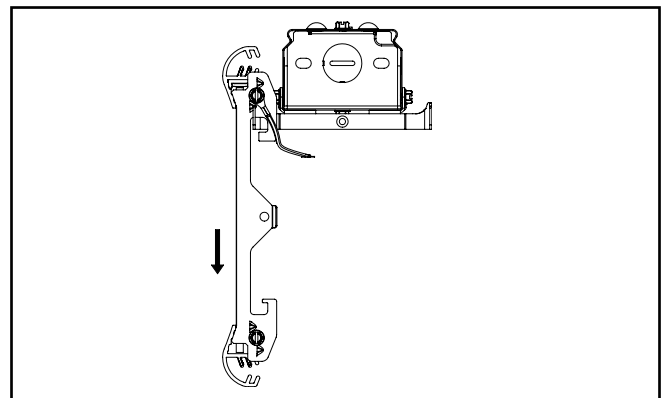


Figura 5.2.

Instrucciones de instalación: cubo Metalux WSLA

- C. Gire dicha unidad de la guía de onda hacia el otro extremo del conjunto de la carcasa del conductor y muévalo horizontalmente hacia el extremo de la lengüeta más gruesa (Figura 5.3).

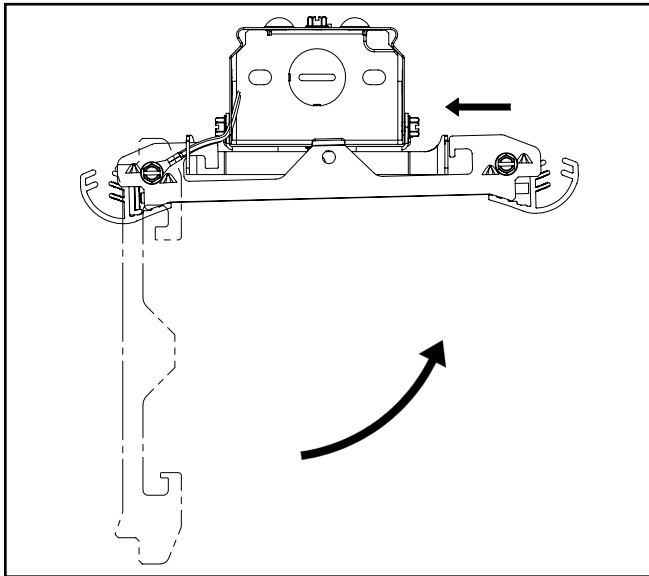


Figura 5.3.

- D. Coloque el extremo de la lengüeta más delgada dentro de la ranura en el soporte de la bisagra del conductor (Figura 5.4).

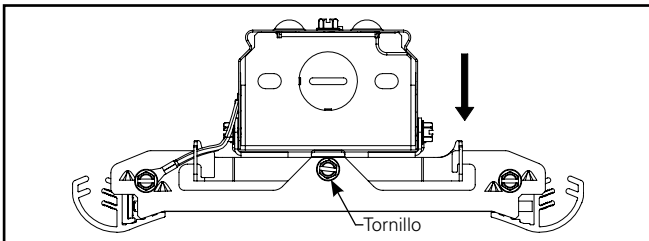


Figura 5.4.

- E. Fije la unidad de la guía de onda a la unidad de la carcasa del conductor con tornillos y cables de seguridad que se proporcionan con el conjunto de la guía de onda utilizando una herramienta de punta larga o de ángulo recto (Figura 5.5).

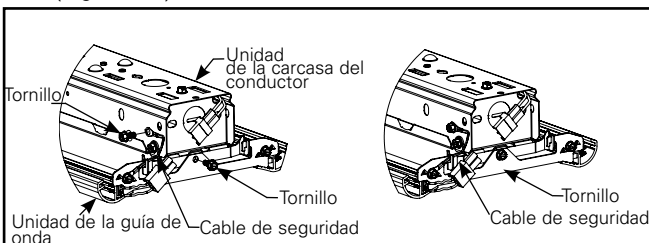


Figura 5.5.

5. Conecte el mazo de cables del LED en el extremo de la unidad de la guía de onda. (Figura 6)

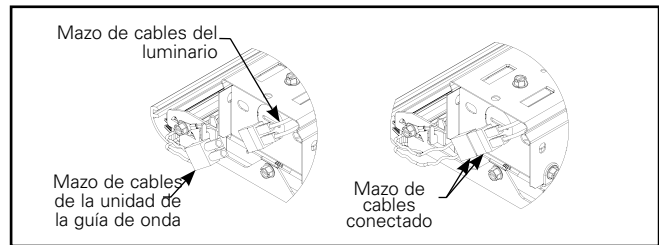


Figura 6.

6. Fije la cubierta superior del cubo con el soporte del cubo de la unidad del luminario con las tuercas provistas (Figura 7). Asegúrese de que la superficie superior del luminario y la superficie superior del cubo estén alineadas y niveladas.

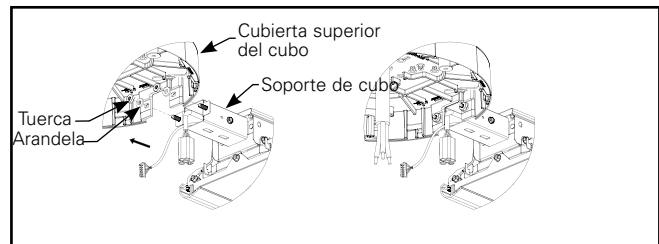


Figura 7.

- A. Instale la tapa del extremo en el luminario (Figura 7.1). Coloque los mazos de cables y el cable de seguridad en el interior durante la instalación. Los broches a presión de la tapa de remate (3 lugares) deben encajar completamente en el soporte de metal. Enganche la parte superior primero y luego los 2 broches a presión laterales (Figura 7.2).

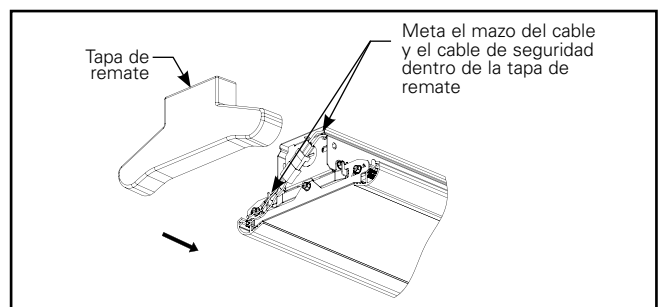


Figura 7.1.

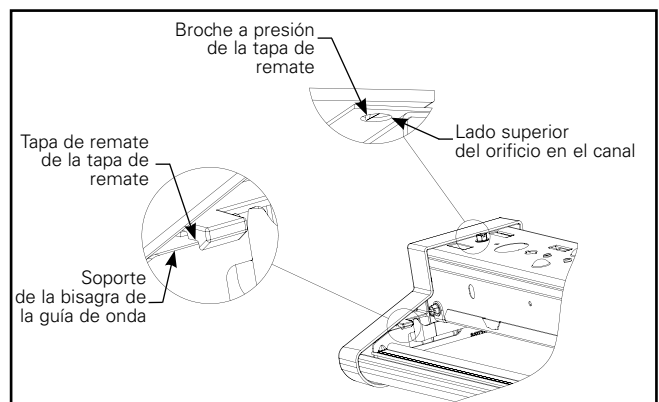


Figura 7.2.

Estas instrucciones se aplican a las siguientes opciones:

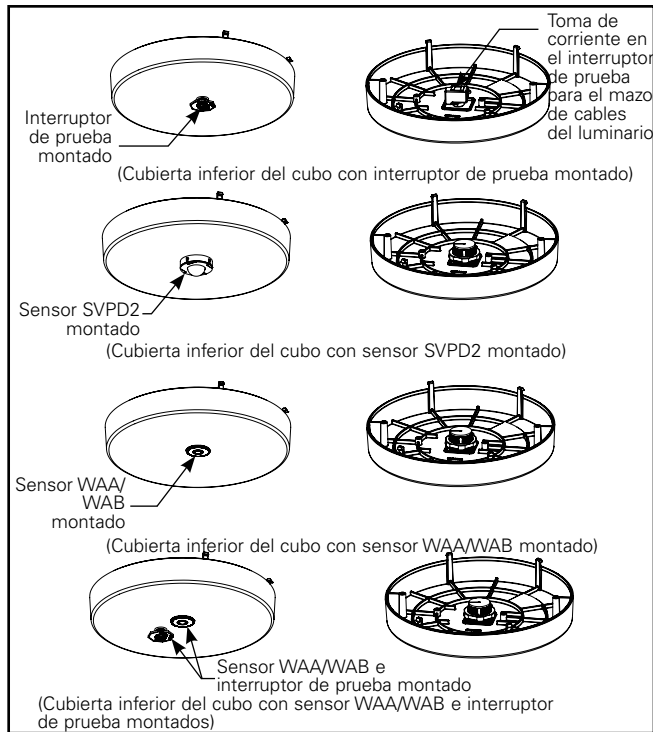


Figura 8.

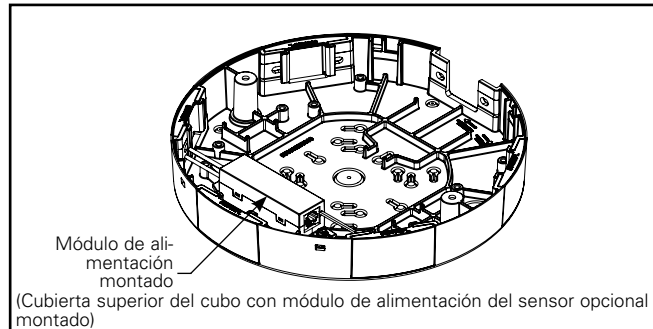


Figura 8.1.

- Con conectores de cables aprobados, conecte los cables de alimentación y atenuación, el cable del sensor al paquete de alimentación o el cable del interruptor de prueba de EM (Figura 9). Fije la alimentación de energía con el aliviador de tensión. Confirme que todas las conexiones de cableado sean correctas.

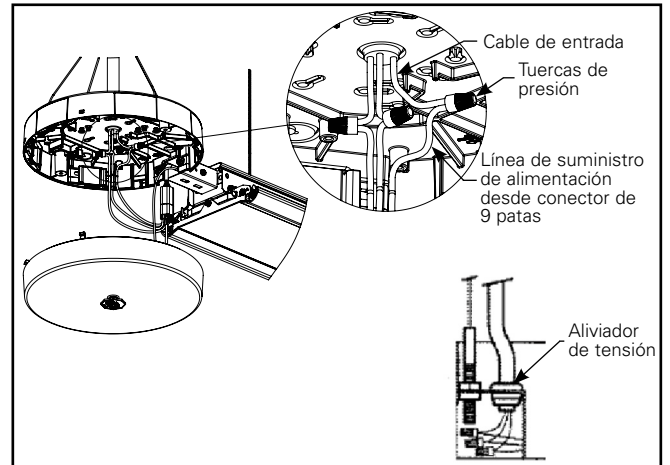


Figura 9.

- Detalle del cableado del sensor opcional: Cuando conecte varios luminarios a un paquete de sensores, no permita que la suma de la carga exceda la clasificación de corriente MÁX. del paquete de sensores. Consulte el paquete para ver la clasificación y el diagrama de cableado.

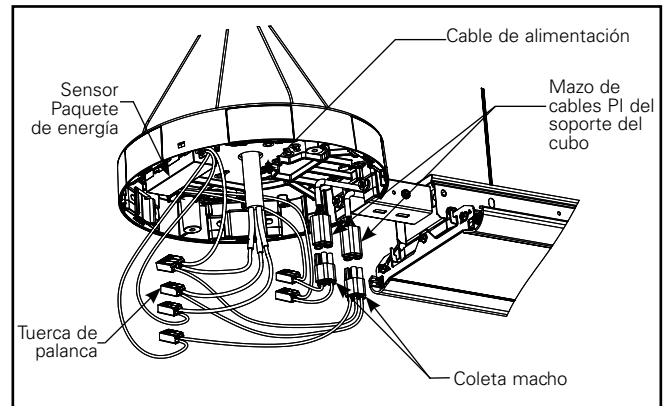


Figura 10.

- Monte la cubierta inferior del cubo a la cubierta superior siguiendo los pasos A-D.
- Ubique cuatro broches a presión de la cubierta inferior del cubo en la cubierta superior (Figura 11.1).

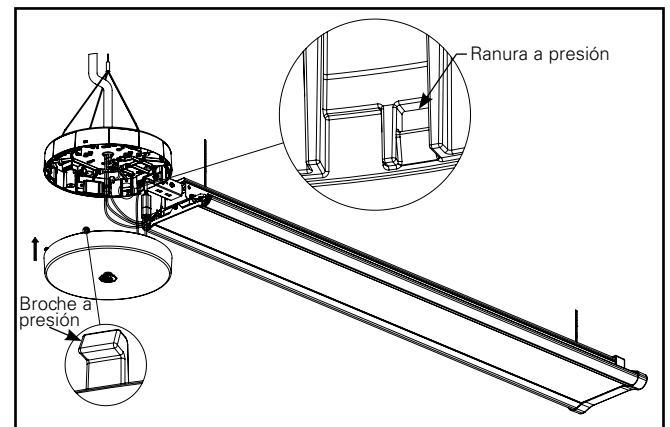


Figura 11.1

Instrucciones de instalación: cubo Metalux WSLA

- B. Los broches a presión (4 lugares) deben encajar completamente en la cubierta superior del cubo (Figura 11.2).

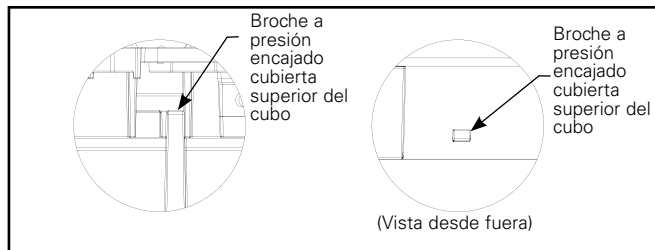


Figura 11.2.

- C. Instale el tornillo entre la cubierta superior e inferior del cubo en dos lugares (Figura 11.3).

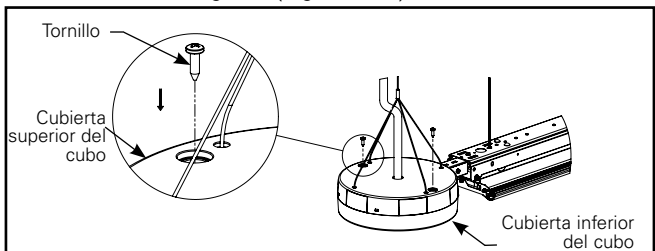


Figura 11.3.

- D. Instale tapones para orificios para cerrar los orificios en dos lugares (Figura 11.4).

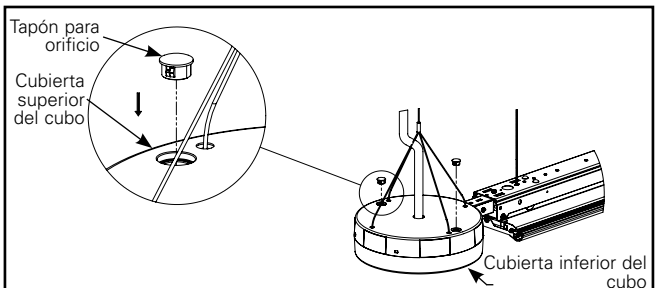


Figura 11.4.

10. Instale las tapas de remate entre el conjunto del cubo y el luminario siguiendo los pasos A-D. Meta el cable de seguridad durante la instalación.

- A. Ubique el gancho de la tapa de remate superior en la ranura del soporte del cubo entre la unidad del luminario y la unidad del cubo (Figura 12.1)

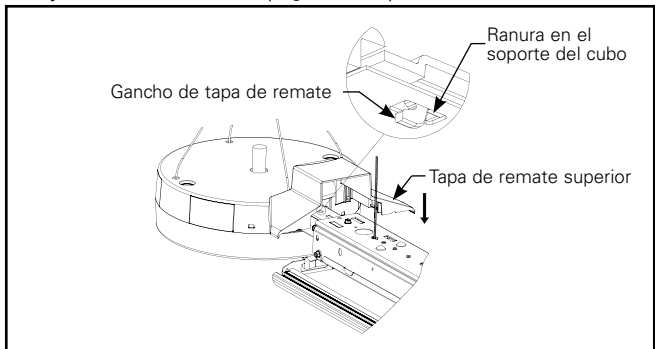


Figura 12.1.

- B. Deslice la tapa de remate hacia el cubo para su encaje con la ranura provista en el soporte del cubo (Figura 12.2).

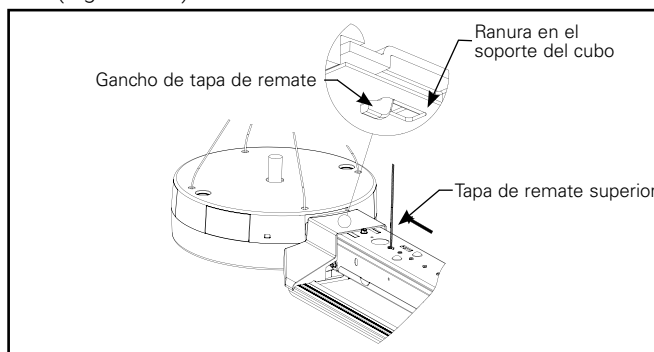


Figura 12.2.

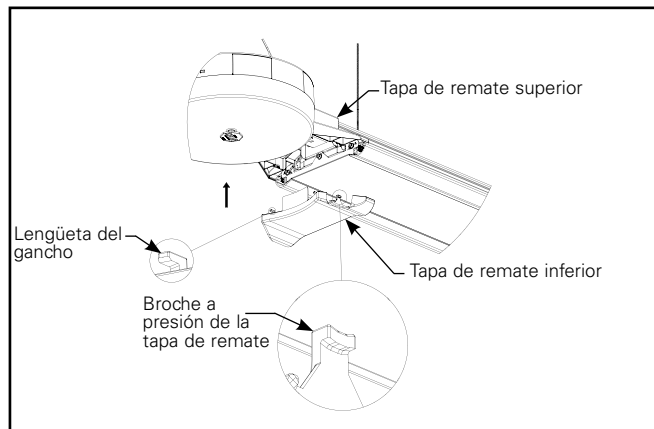


Figura 12.3.

- C. Ubique la tapa de remate inferior desde abajo hasta que haga contacto con la superficie de la tapa de remate superior (Figura 12.4).

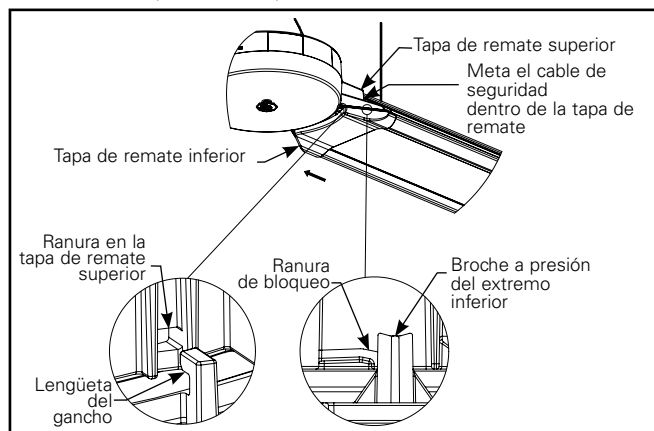


Figura 12.4.

- D. Asegúrese de que la pestaña esté ubicada en la ranura provista en la cubierta superior (2 lugares) y deslice la tapa de remate extremo hacia el cubo para su bloqueo con la tapa de remate superior (Figura 12.5).


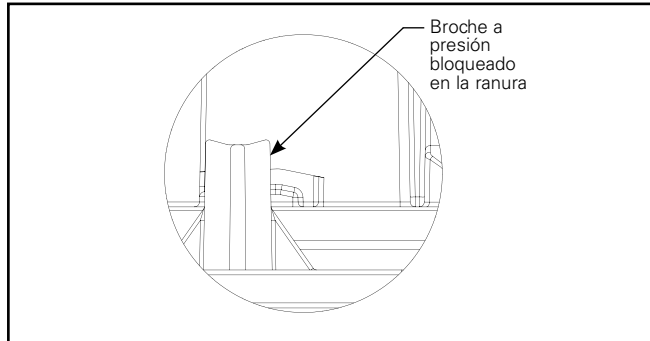


Figura 12.5.

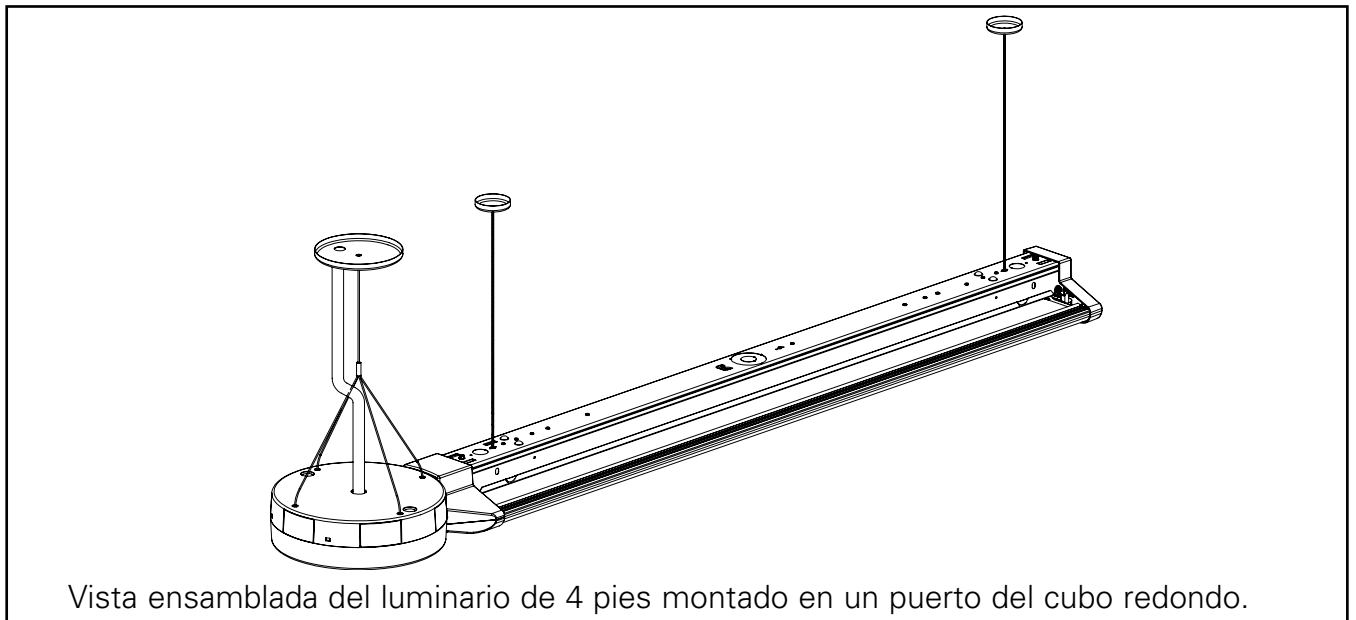

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off an on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Énoncé de la FCC

Remarque : Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B en vertu d'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si cet équipement cause des brouillages préjudiciables à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ce brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise indépendante du circuit d'alimentation du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Declaración de la FCC

Nota: El equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2021 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Publication No. 1B519136EN
September 14, 2021

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso

