

Installation Instructions – Conduit Cutout Canopy for Surface Mounted J-Box

Directives d'installation – Couvercle de découpe de conduit pour boîte de jonction à montage en surface

Instrucciones de instalación – Cubierta de resguardo de conducto recortada para caja de derivación montada en superficie

WARNING



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



Risk of Fire- Minimum 90°C supply conductors.



Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.

Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.



Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Retain for future reference.

NOTICE: Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.


Note: This fixture should be supported by main runners or other structure that is capable of supporting fixture weight of 40 lbs.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.


Installation Instructions – Conduit Cutout Canopy for Surface Mounted J-Box

1. Installation Instructions - Cylinder with Conduit Cutout Canopy for Surface Mounted J-Box

1. Identify which sides of the Conduit cutout canopy need to have the open conduit cover inserts based on ceiling conduit layout. (Figure 1)
2. Remove #4-40 pan head screw for any cover insert that is in the wrong location (Figure 1). Replace with correct cover located in accessory bag.

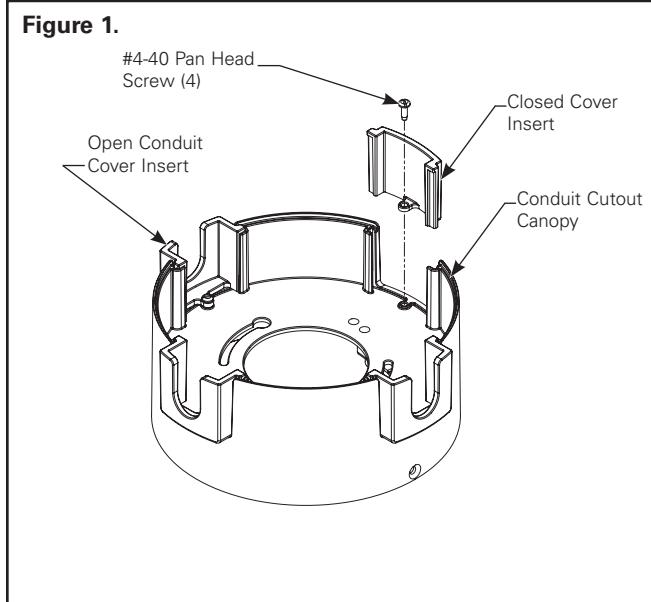

3. Align slots of the Conduit cutout canopy with the screw holes of the J-Box supplied (by others) and connect them with two #8-32 screws. (Figure 2)

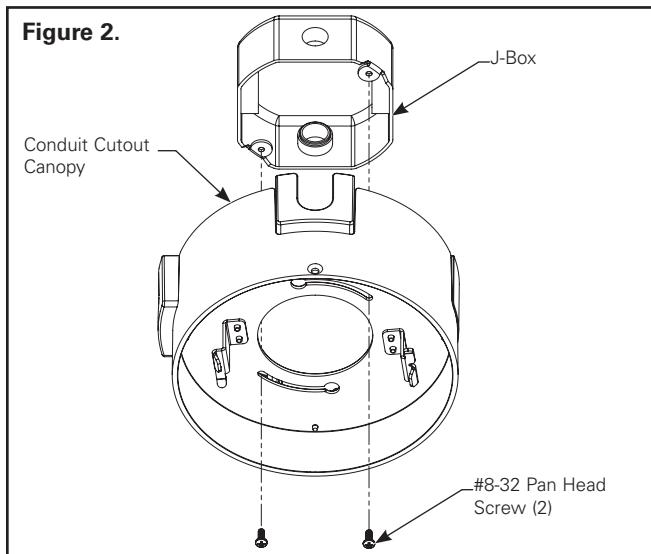

4. Remove Flat head set screw if located in canopy. Screw maybe located in accessory bag. Then connect canopy to cylinder by aligning Ramp brackets with key slots on the top of the cylinder and twisting counter clockwise (Figure 3). Then reapply the flat head screw. (Figure 4)

Figure 3.


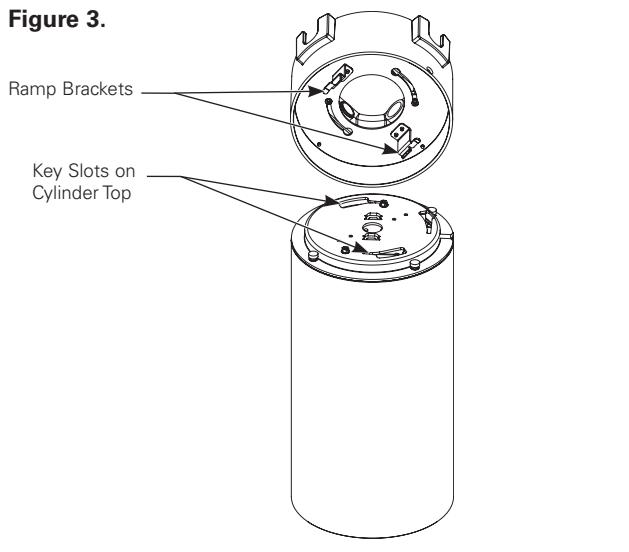


Figure 4.

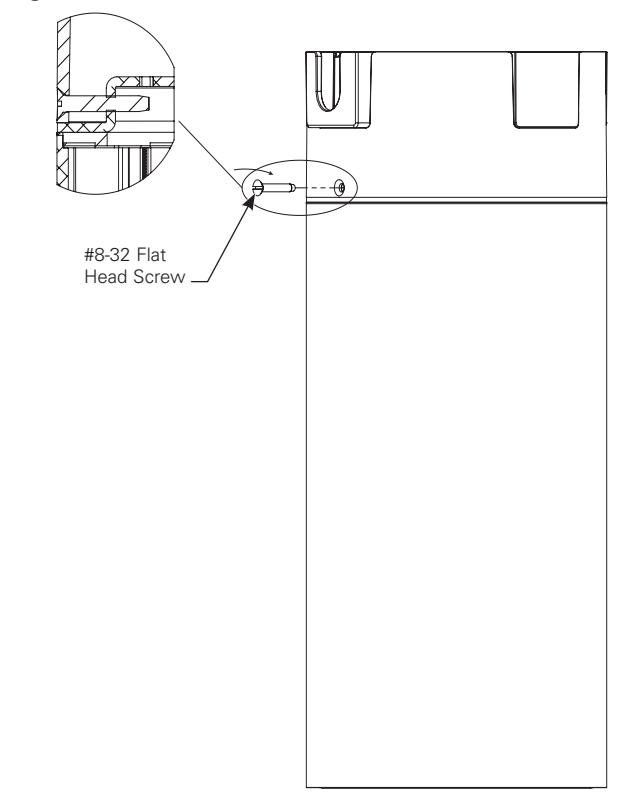

Installation Instructions – Conduit Cutout Canopy for Surface Mounted J-Box

5. If a top is included with canopy, please attach top to cylinder using screw provided, then follow steps 4. (Figures 5 & 6)

Figure 5.

2" Round Cylinder



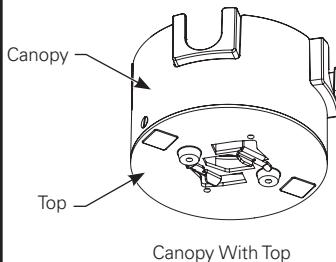


Figure 6.


2" Square Cylinder

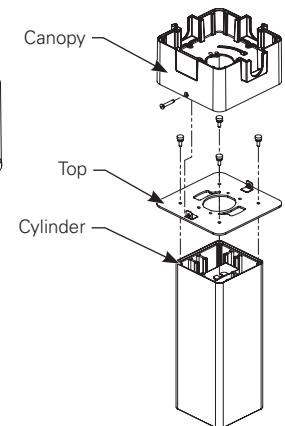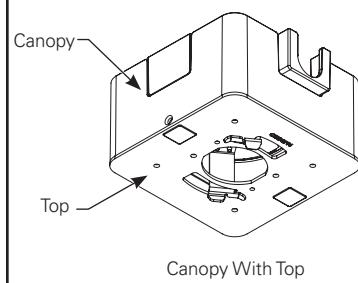

- **Optional Gasket installation**

6. (optional) Gasket is provided for sound dampening if gap between canopy and cylinder is observed. Remove adhesive paper from gasket and apply to inner bottom surface of canopy. (Figure 7)

Figure 7.

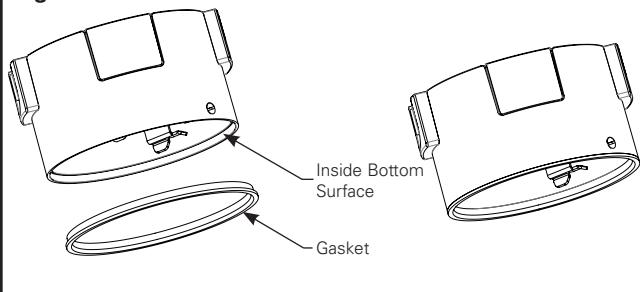

7. Gaskets are cut to length, make sure to leave a gap for the set screw to engage.
8. This gasket is not for wet location. Wet location is not available with conduit canopy.
9. Apply silicone grease to gasket to help in installing canopy to cylinder.
10. Follow steps above to connect canopy to cylinder.

Installation Instructions – Conduit Cutout Canopy for Surface Mounted J-Box

2. Installation Instructions - Cylinder with Pendant Kit and Conduit Cutout Canopy for Surface Mounted J-Box

1. Identify which sides of the Conduit cutout canopy need to have the open conduit cover inserts based on ceiling conduit layout. (Figure 1)
2. Remove #4-40 pan head screw for any cover insert that is in the wrong location (Figure 1). Replace with correct cover located in accessory bag.
3. Mount the Pendant plate and Conduit cutout canopy with the screw holes of the J-Box supplied (by others) by aligning the clearance holes/slots to the screw holes of the J-Box (Figure 8) and connect them with two #8-32 screws. Make sure Conduit cutout canopy is flushed to ears on mounted J-Box.
4. Remove locking screw and twist to remove top mounting bracket from cylinder. (Figure 9)
5. Place canopy on stem. (Figure 8)
6. Connect stem to Fixture support mounting plate with locking screws and washers. (Figure 8)
7. Mount Pendant fixture support mounting plate to cylinder mounting bracket using the two mounting studs and nuts. (Figure 8)
8. Lift fixture and hook tether under one locking nut and tighten nuts.
9. Pull incoming wire leads through stem and fixture support mounting plate. (Figure 9)
10. Make appropriate wiring connections (See wiring diagrams from main instruction sheet), raise fixture and engage locking tabs. Rotate fixture locking screw hole shows. Install screw.
11. Insert swivel ball end of stem and fixture assembly into swivel support and splice wires to power supply leads (Figure 8). (See main instruction sheet)
12. Slide canopy over swivel support and secure by twisting to engage ears on swivel support. (Figure 8)
13. Install modules and trim per instructions provided with the housing.

Figure 8.


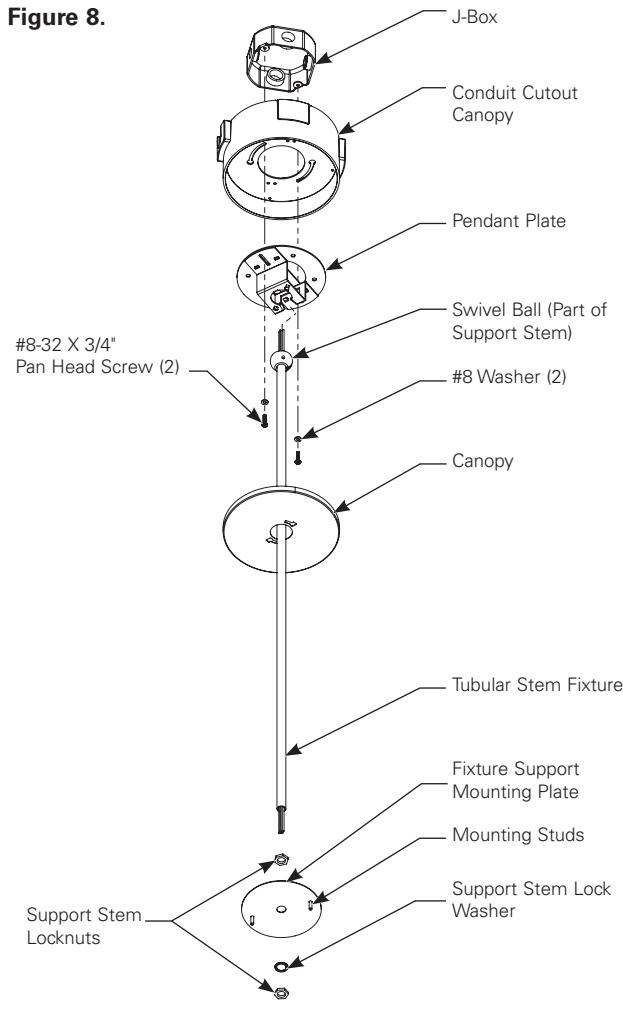


Figure 9.



AVERTISSEMENT

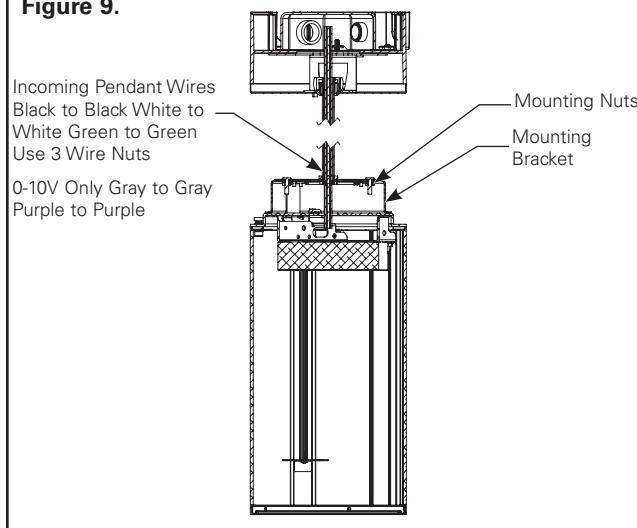

Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres dangers- L'installation et la réparation de ce produit doivent être faites par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne qui connaît bien la construction, le fonctionnement du produit et les dangers encourus.



Risque d'incendie ou de décharge électrique- Assurez-vous que l'alimentation électrique est HORS TENSION avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Coupez l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur.



Risque d'incendie- Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90 °C.

Risque de brûlure- Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.



Risque de blessure- À cause des bords tranchants, manipulez ce produit avec soin.

La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures graves ou mortelles et de dommages matériels.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de toute nature pouvant découler d'une installation inappropriée, imprudente ou négligente et d'une mauvaise manipulation ou utilisation de ce produit.

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour consultation ultérieure.

AVIS: Ce luminaire peut s'endommager s'il n'est pas installé correctement ou s'il est instable.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

Remarque : Ce luminaire doit être supporté par des rails principaux ou une autre structure capable de supporter un luminaire de 18 kg (40 lb).


ATTENTION Service de la réception : Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage au luminaire constaté au bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les réclamations pour dommages cachés doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout le matériel endommagé ainsi que l'emballage d'origine doivent être conservés.

Directives d'installation – Couvercle de découpe de conduit pour boîte de jonction à montage en surface

1. Instructions d'installation – Cylindre et boîte de jonction à montage en surface avec découpe de conduit


1. Déterminez quels côtés du couvercle à découpe de conduit doivent comporter les plaquettes de couvercle de conduit ouvert en fonction de la disposition du conduit au plafond (Figure 1).
2. Retirez la vis à tête cylindrique large n° 4-40 de toute plaquette de couvercle qui se trouve au mauvais endroit (Figure 1). Remplacez par le couvercle approprié inclus dans le sac d'accessoires.

Figure 1.

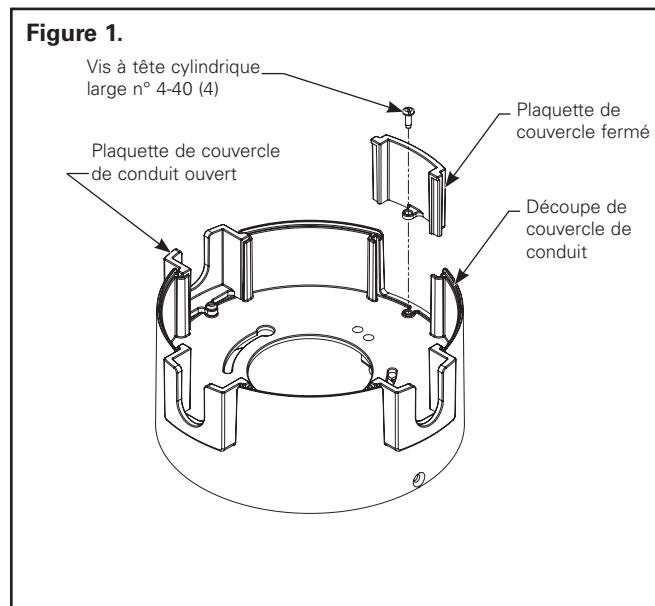

3. Alignez les fentes de découpe du conduit avec les trous de vis de la boîte de jonction fournie (par d'autres) et raccordez-les avec deux vis no 8-32 (Figure 2).

Figure 2.

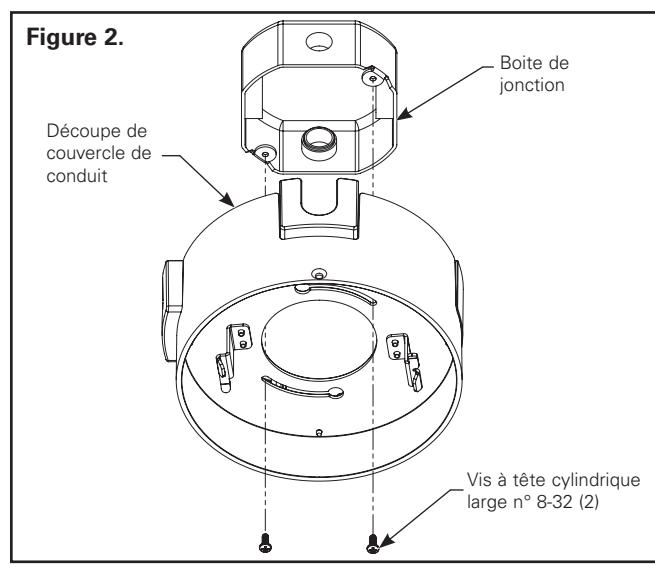

4. Retirez la vis de réglage à tête plate si elle se trouve dans le couvercle. La vis peut être incluse dans le sac d'accessoires. Ensuite, insérez le couvercle au cylindre en alignant les pattes avec les rainures à clavette sur le dessus du cylindre et en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Figure 3). Remettez ensuite la vis à tête plate (Figure 4).

Figure 3.




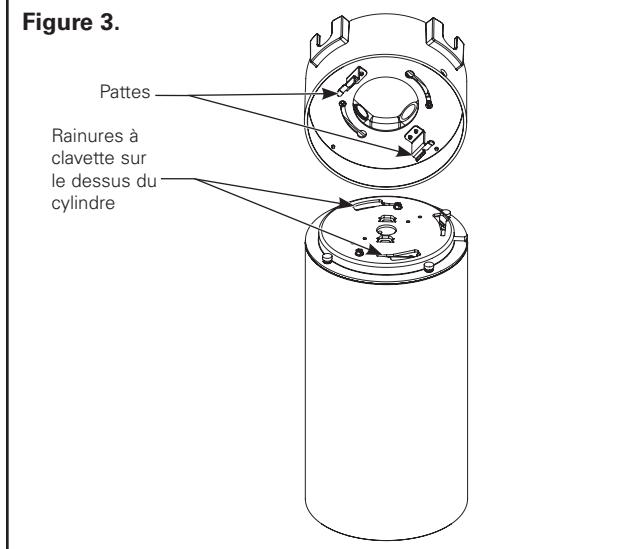


Figure 4.

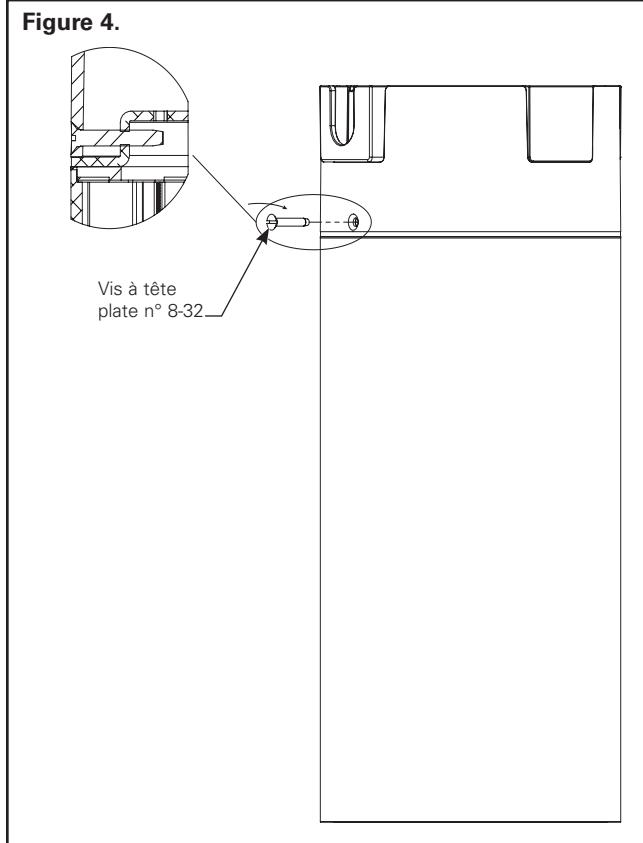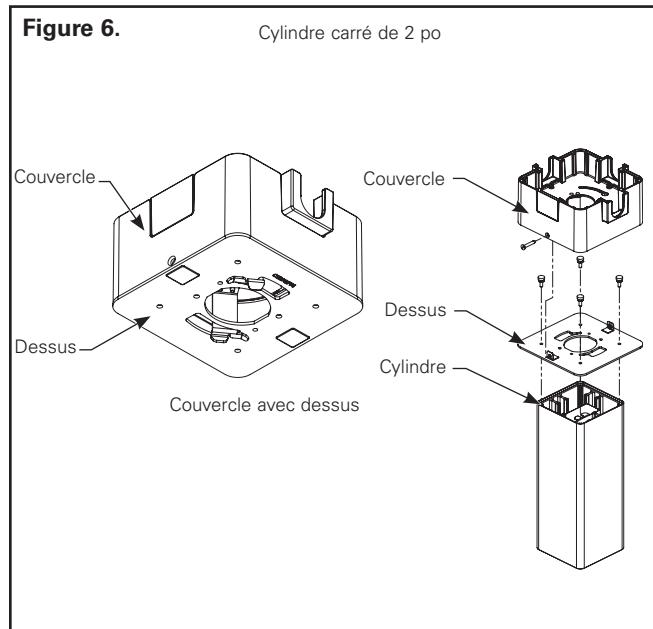


Directives d'installation – Couvercle de découpe de conduit pour boîte de jonction à montage en surface

5. Si un dessus est inclus avec le couvercle, veuillez attacher le dessus au cylindre à l'aide de la vis fournie, puis suivez les étapes 4 (Figures 5 et 6).

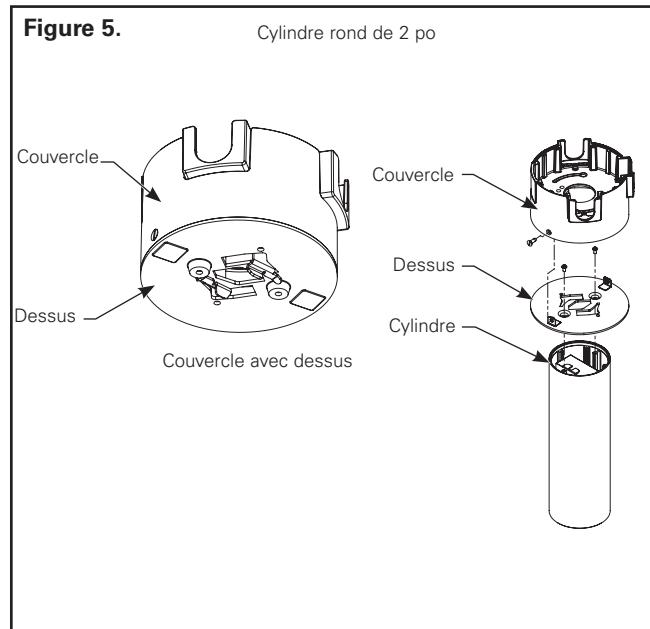

- **Installation de joint d'étanchéité en option**

6. (en option) Un joint d'étanchéité est fourni pour atténuer le son si un espace entre le couvercle et le cylindre est observé. Retirez le papier adhésif du joint d'étanchéité et appliquez-le sur la surface inférieure intérieure du couvercle. (Figure 7).

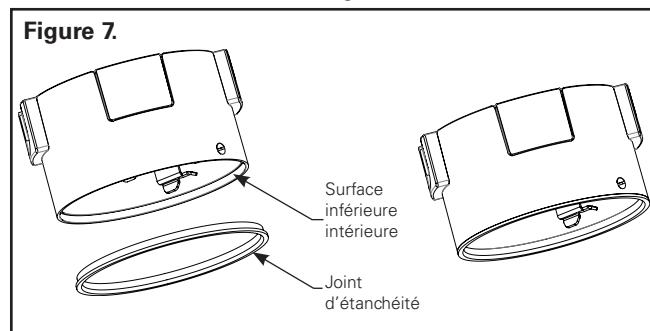

7. Les joints sont coupés à la bonne longueur. Assurez-vous de laisser un espace pour que la vis de serrage s'engage.
8. Ce joint d'étanchéité n'est pas destiné à un endroit humide. L'option pour endroit humide n'est pas offerte avec le couvercle de conduit.
9. Appliquez de la graisse de silicone sur le joint d'étanchéité pour aider à installer le couvercle sur le cylindre.
10. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter le couvercle au cylindre.

Directives d'installation – Couvercle de découpe de conduit pour boîte de jonction à montage en surface

2. Instructions d'installation – Cylindre avec trousse de suspension et boîte de jonction à montage en surface avec découpe de conduit

1. Déterminez quels côtés du couvercle à découpe de conduit doivent comporter les plaquettes de couvercle de conduit ouvert en fonction de la disposition du conduit au plafond (Figure 1).
2. Retirez la vis à tête cylindrique large n° 4-40 de toute plaquette de couvercle qui se trouve au mauvais endroit (Figure 1). Remplacez par le couvercle approprié inclus dans le sac d'accessoires.
3. Montez la plaque de suspension et le couvercle à découpe de conduit avec les trous de vis de la boîte de jonction fournie (par d'autres) en alignant les trous/fentes de dégagement avec les trous de vis de la boîte de jonction (Figure 8) et fixez-les avec deux n° 8-32 vis. Assurez-vous que le couvercle à découpe de conduit affleure les oreilles sur la boîte de jonction montée.
4. Retirez la vis de blocage et tournez pour retirer la partie supérieure du support de montage du cylindre (Figure 9).
5. Placez le couvercle sur la tige (Figure 8).
6. Raccordez la tige à la plaque de montage du support du luminaire avec des vis de blocage et des rondelles (Figure 8).
7. Montez la plaque de montage du support du luminaire suspendu sur le support de montage du cylindre à l'aide des deux goujons de fixation et des écrous de montage (Figure 8).
8. Soulevez le luminaire et accrochez le câble d'attache sous l'un des écrous de blocage, puis serrez les écrous.
9. Tirez les fils entrants à travers la tige et la plaque de montage du support du luminaire (Figure 9).
10. Faites les connexions de fils appropriées (voir les schémas de câblage dans la fiche d'instructions), soulevez le luminaire et enclenchez languettes d'accrochage. Faites tourner le luminaire jusqu'à ce que le trou destiné à la vis de blocage soit visible. Installez la vis.
11. Insérez l'extrémité à rotule pivotante de la tige et l'assemblage de montage dans le support pivotant et épissez les fils aux fils d'alimentation (Figure 8). (Consultez la fiche d'instructions principale)
12. Faites glisser le couvercle sur le support pivotant et fixez-le en le tournant pour enclencher les oreilles du support pivotant (Figure 8).
13. Installez les modules et la garniture selon les instructions fournies avec le boîtier.

Figure 8.


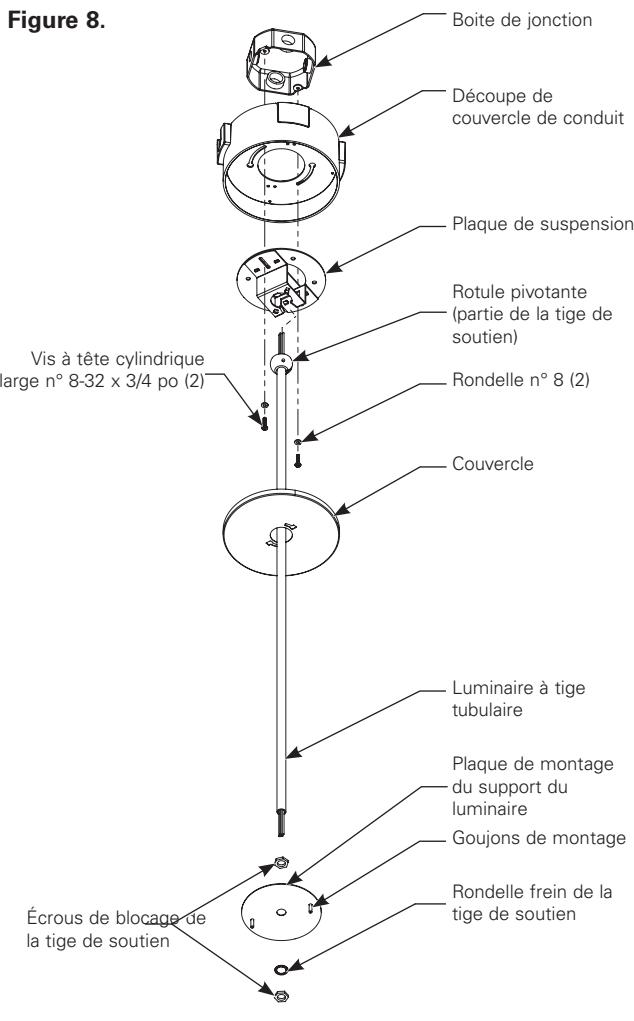


Figure 9.



! ADVERTENCIA

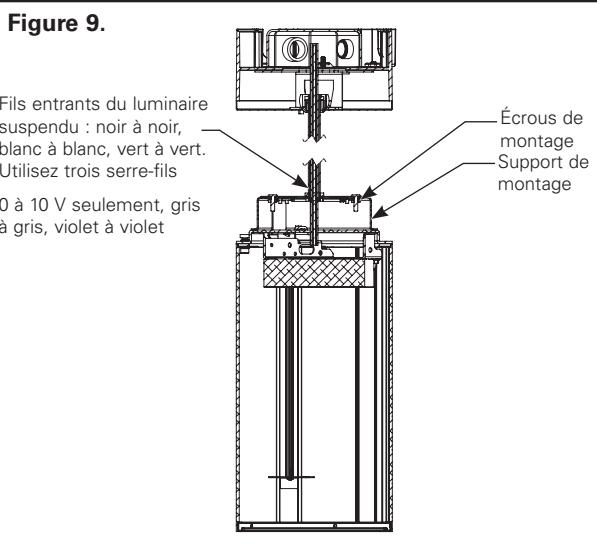

Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes: La instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación correspondiente por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos involucrados.



Riesgo de incendio/descarga eléctrica: Asegúrese de que la alimentación esté APAGADA antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento. Desconecte el suministro eléctrico desde el fusible o el disyuntor.



Riesgo de incendio: Conductores mínimos de suministro de 90°C.

Riesgo de quemaduras: desconecte la alimentación y espere que la luminaria se enfrie antes de manipularla o repararla.



Riesgo de lesiones personales: Debido a los bordes filosos, manipúlelo con cuidado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones corporales graves y daños a la propiedad.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

AVISO: La luminaria puede dañarse y/o ser inestable si no se instala correctamente.

Nota: Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Nota: Esta luminaria debe ser soportada por perfiles principales u otra estructura que sea capaz de soportar el peso de la luminaria de 40 libras.

ATENCIÓN Departamento de recepción: Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.


Instrucciones de instalación – Cubierta de resguardo de conducto recortada para caja de derivación montada en superficie

1. Instrucciones de instalación - Cilindro con cubierta de resguardo de conducto recortada para caja de derivación montada en superficie



- Identifique qué laterales de la cubierta de resguardo de conducto recortada deben tener los insertos de dicha cubierta abiertos según la disposición del conducto del techo. (Figura 1)
- Retire el tornillo de cabeza pan # 4-40 de cualquier inserto de cubierta que esté en la ubicación incorrecta (Figura 1). Reemplace con la cubierta correcta ubicada en la bolsa de accesorios.

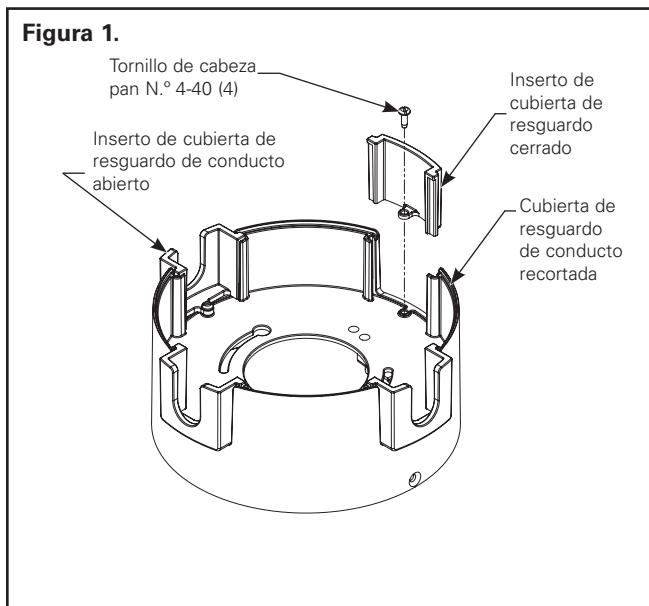

- Alinee las ranuras de la cubierta de resguardo de conducto recortada con los orificios para tornillos de la caja de derivación suministrada (de otras marcas) y conéctelos con dos tornillos N.º 8-32. (Figura 2)


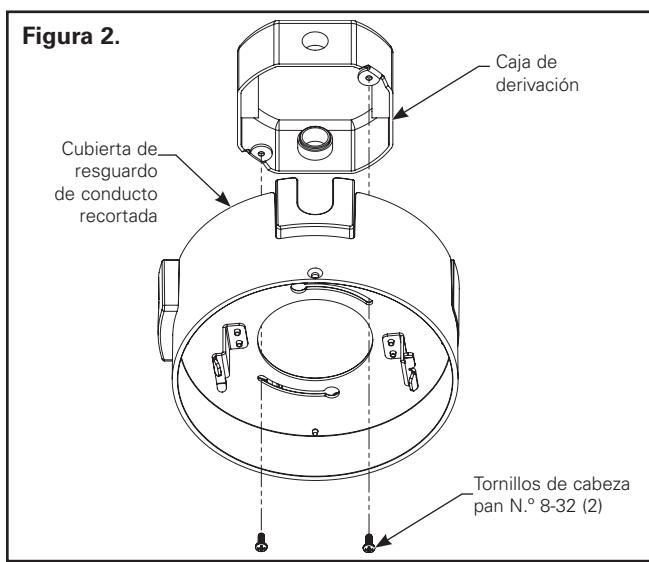


- Quite el tornillo de fijación de cabeza plana si se encuentra en la cubierta. Podrá encontrar el tornillo en la bolsa de accesorios. Luego, conecte la cubierta al cilindro alineando los soportes de la rampa con las ranuras para llaves en la parte superior del cilindro y girando en sentido antihorario (Figura 3). Luego vuelva a colocar el tornillo de cabeza plana. (Figura 4)

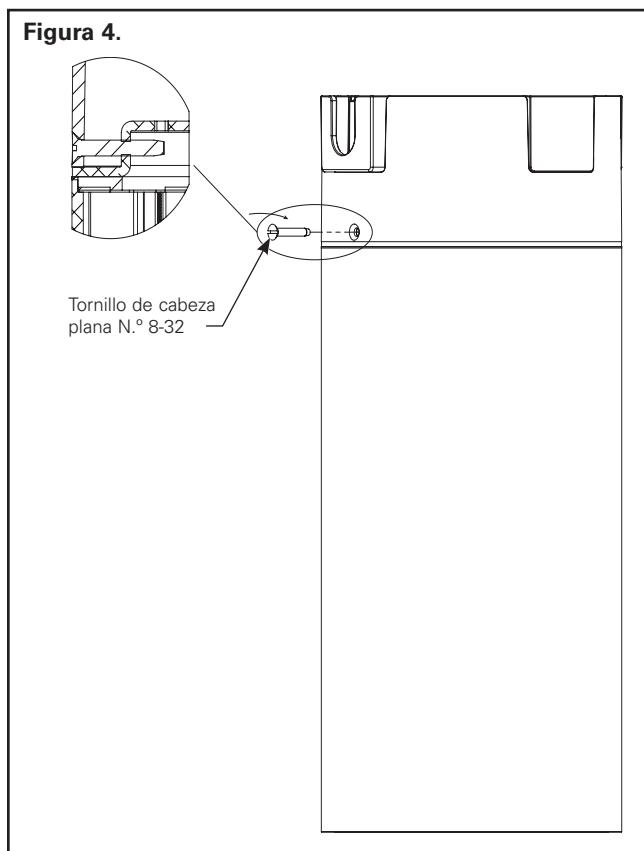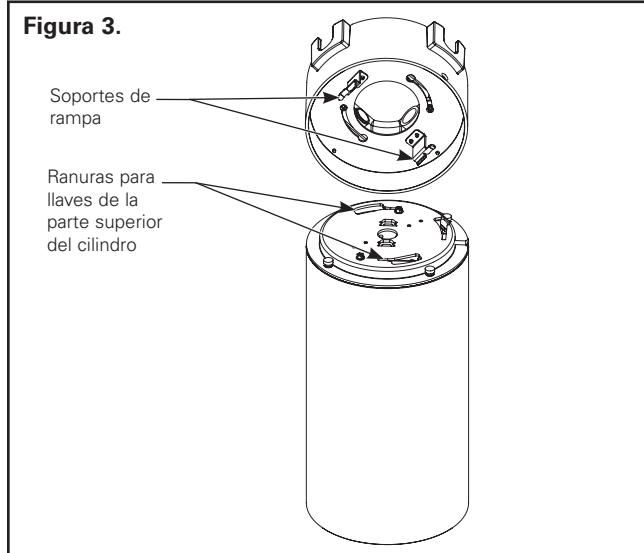


Instrucciones de instalación – Cubierta de resguardo de conducto recortada para caja de derivación montada en superficie

5. Si se incluye una tapa con la cubierta, sujetela al cilindro con el tornillo que se proporciona, luego siga los pasos 4. (Figuras 5 y 6)

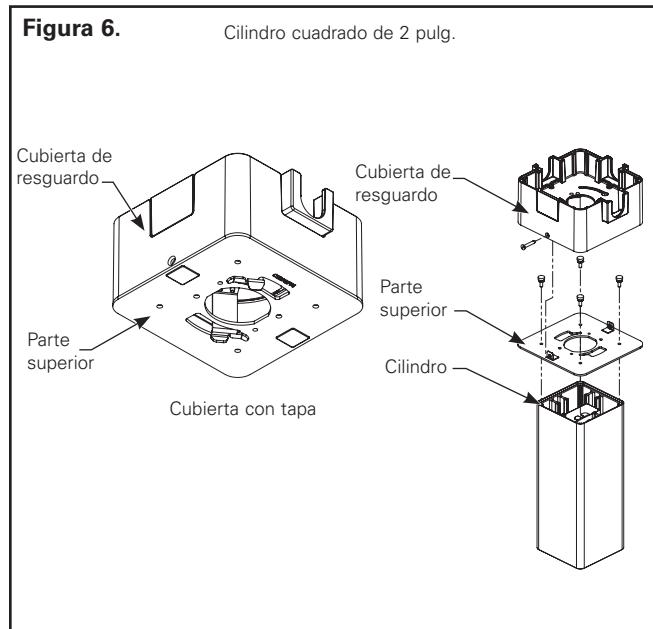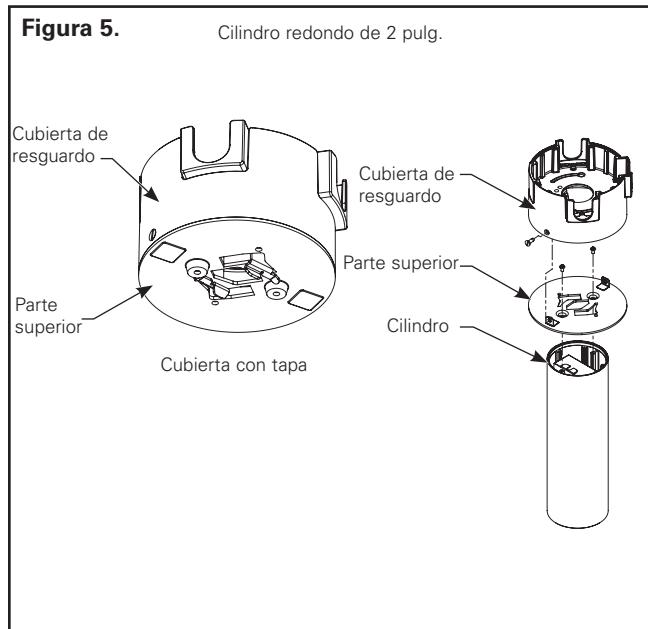

- **Instalación de junta opcional**

6. Se suministra una junta (opcional) para amortiguación del sonido si se observa un espacio entre la cubierta de resguardo y el cilindro. Retire el papel adhesivo de la junta y aplíquela a la superficie inferior interna de la cubierta de resguardo. (Figura 7)

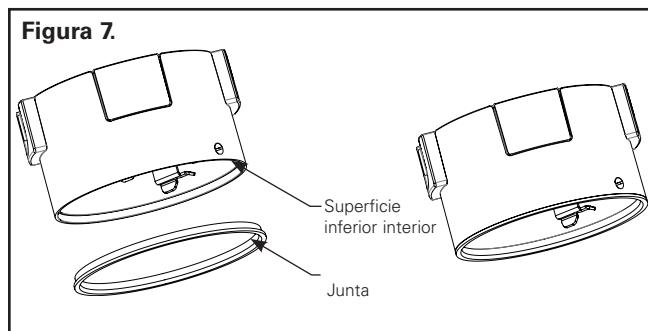

7. Las juntas se cortan a medida, asegúrese de dejar un espacio para acoplar el tornillo de sujeción.
8. Esta junta no debe utilizarse en ubicaciones húmedas. La cubierta de resguardo del conducto no contempla la aplicación para ubicaciones húmedas
9. Aplique grasa de silicona a la junta para asistir en la instalación de la cubierta de resguardo en el cilindro.
10. Siga los pasos anteriores para conectar la cubierta de resguardo al cilindro.

Instrucciones de instalación – Cubierta de resguardo de conducto recortada para caja de derivación montada en superficie

2. Instrucciones de instalación - Cilindro con kit colgante y cubierta de resguardo de conducto recortada para caja de derivación montada en superficie

- Identifique qué laterales de la cubierta de resguardo de conducto recortada deben tener los insertos de dicha cubierta abiertos según la disposición del conducto del techo. (Figura 1)
- Retire el tornillo de cabeza pan # 4-40 de cualquier inserto de cubierta que esté en la ubicación incorrecta (Figura 1). Reemplace con la cubierta correcta ubicada en la bolsa de accesorios.
- Monte la placa colgante y la cubierta de resguardo de conducto recortada con los orificios para tornillos de la caja de derivación suministrada (por otros) alineando los orificios / ranuras de espacio libre con los orificios de los tornillos de la caja de derivación (Figura 8) y conéctelos con dos tornillos N.º 8-32 tornillos. Asegúrese de que la cubierta de resguardo de conducto recortada esté al ras de las lengüetas de la caja de derivación montada.
- Retire el tornillo de sujeción y gírelo para quitar el soporte de montaje superior del cilindro. (Figura 9)
- Coloque la cubierta sobre el caño. (Figura 8)
- Conecte el caño a la placa de montaje del soporte de la luminaria con tornillos de fijación y arandelas. (Figura 8)
- Monte la placa de montaje del soporte de la luminaria colgante en el soporte de montaje del cilindro utilizando los dos pernos y tuercas de montaje. (Figura 8)
- Levante la luminaria y enganche la cadena debajo de una tuerca de bloqueo y ajuste las tuercas.
- Tire de los cables de alimentación entrantes a través del caño y de la placa de montaje y soporte de la luminaria. (Figura 9)
- Realice las conexiones de cableado adecuadas (consulte los diagramas de cableado en la hoja de instrucciones principal), eleve la luminaria y enganche las lengüetas de bloqueo. Rote la luminaria hasta que se vean los orificios del tornillo de sujeción. Instale el tornillo.
- Inserte el extremo de la bola giratoria del caño y el ensamblaje de la luminaria en el soporte giratorio y empalme los cables a los cables de alimentación (Figura 8). (Ver hoja de instrucciones principal)
- Deslice la cubierta de resguardo sobre el soporte giratorio y asegúrela girándola para fijar las lengüetas en el soporte giratorio. (Figura 8)
- Instale los módulos y la moldura según las instrucciones incluidas con el alojamiento.

Figura 8.


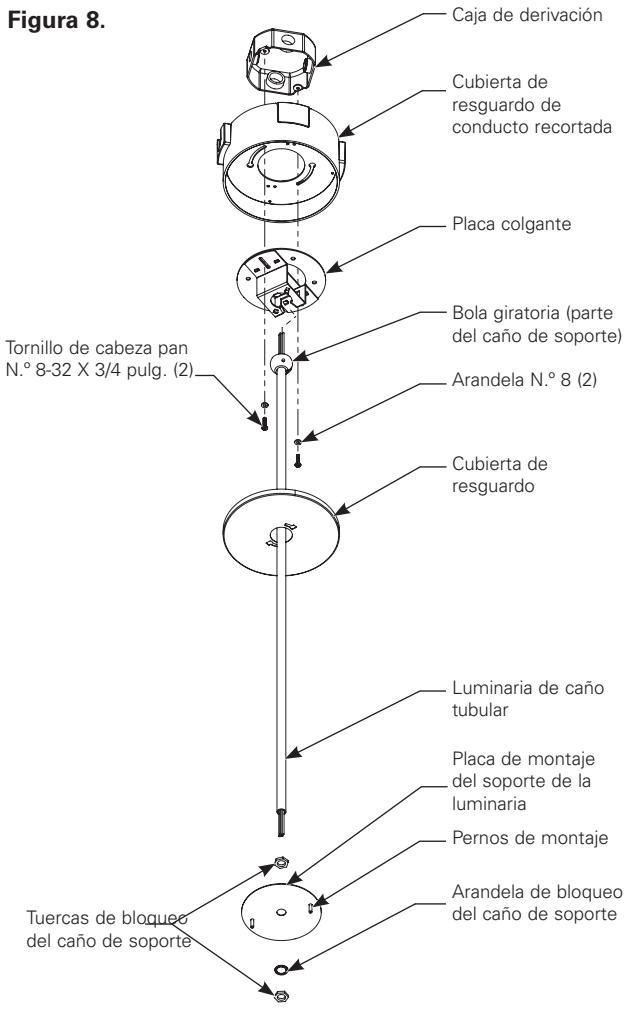


Figura 9.

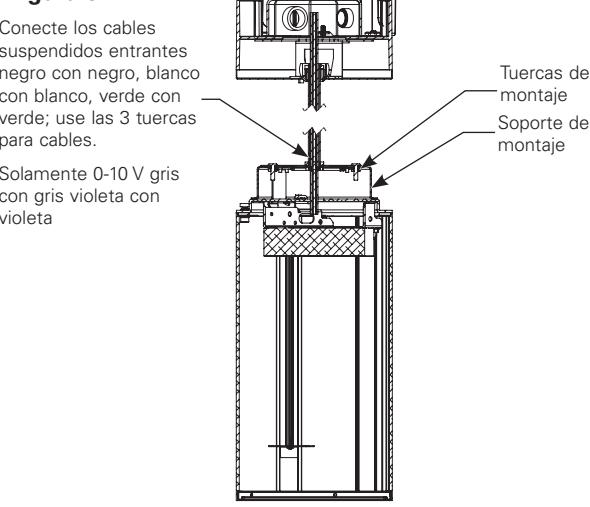

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Énoncé de la FCC

Remarque : Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe A en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une installation résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Declaración de la FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com/LightingWarrantyTerms for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/LightingWarrantyTerms pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/LightingWarrantyTerms para conocer nuestros términos y condiciones.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2020 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IB520100ML
November 27, 2020

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice.

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis.

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso.

