


Detalle de Tierra Física Parar UPS

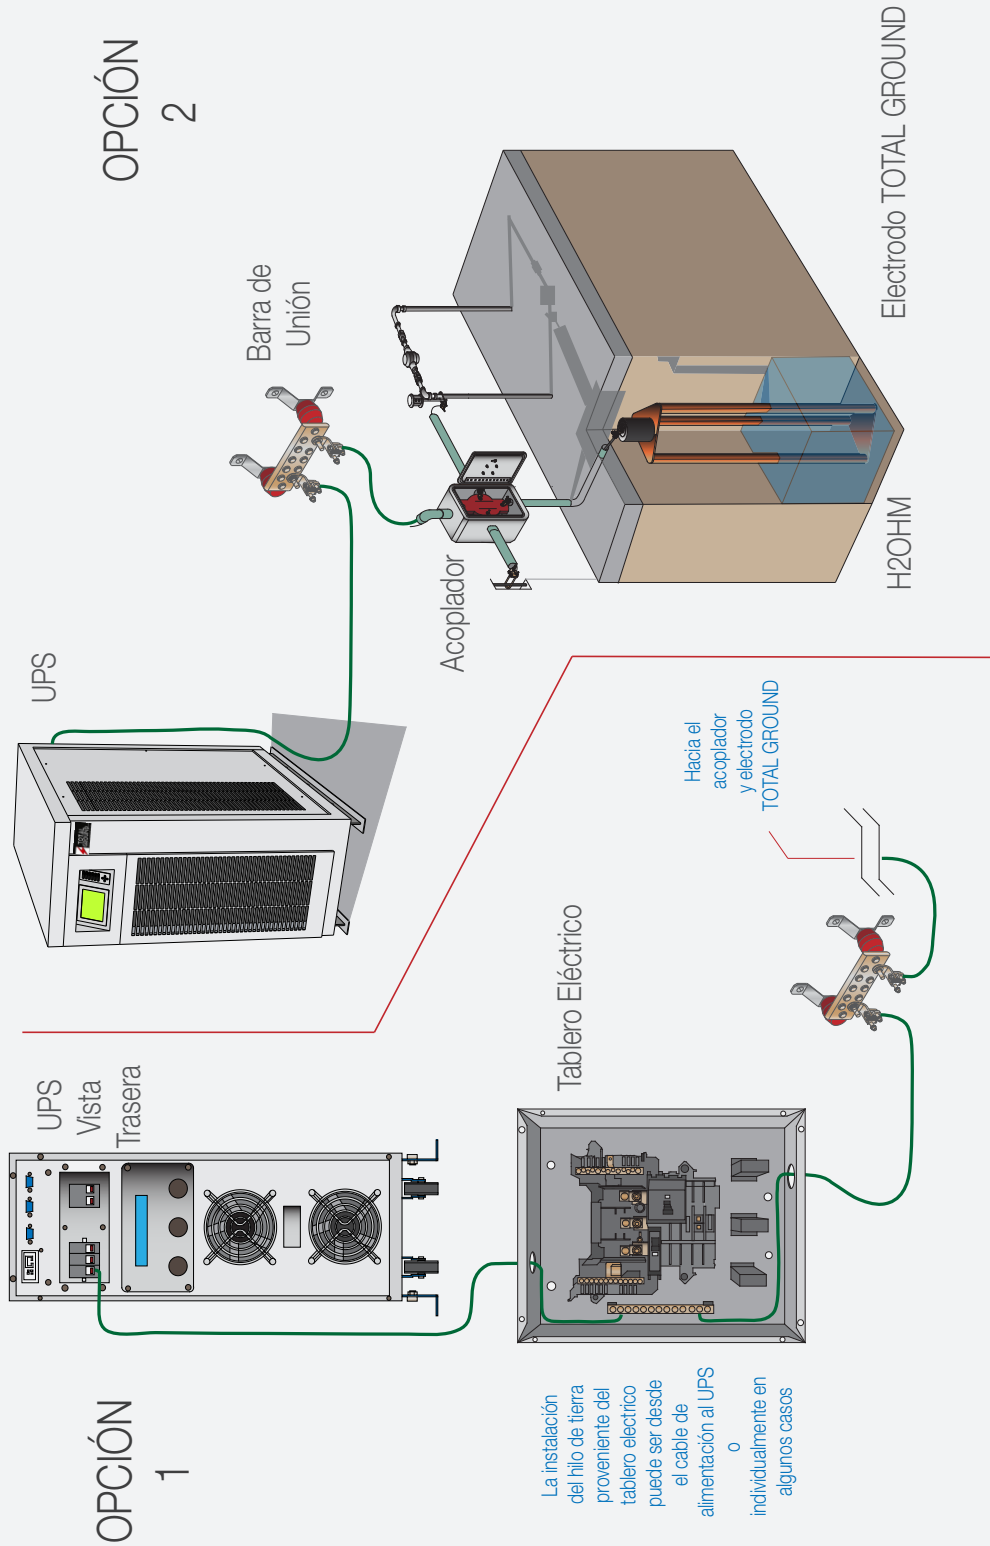

OPCIÓN 1

La instalación del hilo de tierra proveniente del tablero eléctrico puede ser desde el cable de alimentación al UPS o individualmente en algunos casos

OPCIÓN 2



Dibujo: Ing Ernesto Solís